DETALHES DA CAIXA PARA MANOBRA NO TRECHO POR GRAVIDADE EM CONDUTO FORÇADO - PV 18E

ESCALA 1 : 25

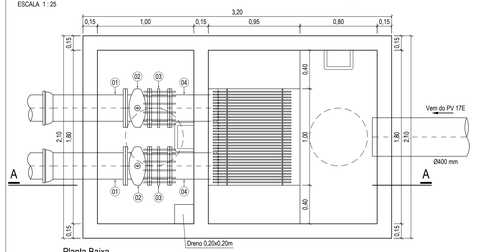

Planta Baixa

Escala 1 : 25

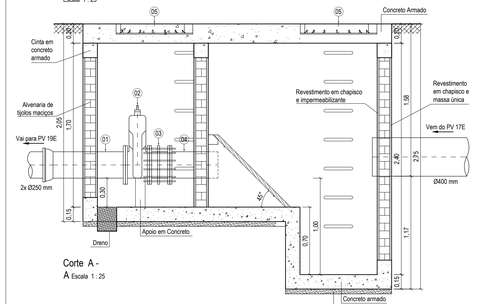

Corte A - A

Escala 1 : 25



Detalhe da Tampa - Planta

Escala 1 : 12,5

(Dimenções em centímetros)

Detalhe da Tampa - Vista Lateral

Escala 1 : 12,5

(Dimenções em centímetros)



Detalhe da Grade de 3/8"x1.1/2"" x 1,00x0,92m

Planta Baixa

Escala 1 : 15



Detalhe do Dreno

Escala 1 : 12,5

RELAÇÃO DE PEÇAS							
Item	Material	PN	DN	dn	Descrição	Comp (mm)	Quant.
01	PVC	-	250	-	Tubo com flange / bolsa	750	2
02	FoFo	10	250	-	Válvula de gaveta com flanges e cabeçote	-	2
03	FoFo	10	250	-	Junta de desmontagem travada axialmente	-	2
04	FoFo	10	250	-	Tubo com flange / ponta	500	2
05	FoFo	-	600	-	Tampa de inspeção articulada	-	2
		10	250	-	Arruela de borracha para flange	-	6
					Parafuso para flanges - 20x90	-	72

OBS: Todas as tubulações, peças e válvulas são para uso em esgoto.

DETALHES DA CAIXA PARA DESCARGA SIMPLES

ESCALA 1 : 25

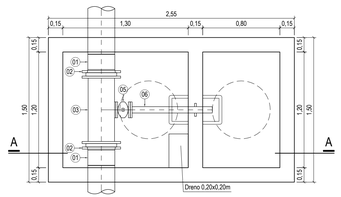

Planta Baixa

Escala 1 : 25

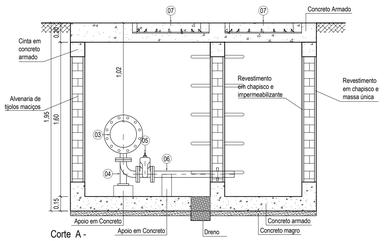

Corte A - A

Escala 1 : 25



Detalhe do Dreno

Escala 1 : 12,5



Detalhe da Tampa - Planta

Escala 1 : 12,5

(Dimenções em centímetros)

Detalhe da Tampa - Vista Lateral

Escala 1 : 12,5

(Dimenções em centímetros)

RELAÇÃO DE PEÇAS							
Item	Material	PN	DN	dn	Descrição	Comp (mm)	Quant.
01	PEAD	10	280	-	Colarinho para PEAD	-	2
02	Aço	10	250	-	Flange avulso para PEAD	-	2
03	FoFo	10	250	50	Tê redução com bolsas e flange	-	1
04	FoFo	10	50	-	Curva 90° com flanges e pé	-	1
05	FoFo	10	50	-	Válvula de gaveta com flanges e cabeçote	-	1
06	FoFo	10	50	-	Tubo com flange / ponta e aba de vedação	850	1
07	FoFo	-	600	-	Tampa de inspeção articulada	-	1
		10	50	-	Arruela de borracha para flange	-	3
					Parafuso para flanges - 16x80	-	12

OBS: Todas as tubulações, peças e válvulas são para uso em esgoto.

DETALHES DA CAIXA PARA DESCARGA DUPLA

ESCALA 1 : 25

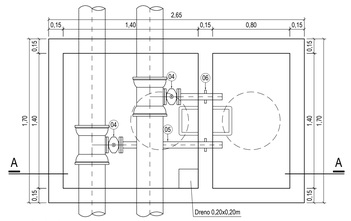

Planta Baixa

Escala 1 : 25

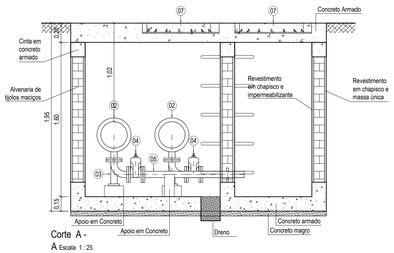

Corte A - A

Escala 1 : 25



Detalhe do Dreno

Escala 1 : 12,5



Detalhe da Tampa - Planta

Escala 1 : 12,5

(Dimenções em centímetros)

Detalhe da Tampa - Vista Lateral

Escala 1 : 12,5

(Dimenções em centímetros)

RELAÇÃO DE PEÇAS							
Item	Material	PN	DN	dn	Descrição	Comp (mm)	Quant.
01	PVC	-	250	-	Tubo DEFoFo com ponta e bolsa	-	2
02	FoFo	10	250	50	Tê redução com bolsas e flange	-	2
03	FoFo	10	50	-	Curva 90° com flanges e pé	-	2
04	FoFo	10	50	-	Válvula de gaveta com flanges e cabeçote	-	2
05	FoFo	10	50	-	Tubo com flange / ponta e aba de vedação	1.050	1
06	FoFo	10	50	-	Tubo com flange / ponta e aba de vedação	450	1
07	FoFo	-	600	-	Tampa articulada	-	1
		10	50	-	Arruela de borracha para flange	-	6
					Parafuso para flanges - 16x80	-	24

OBS: Todas as tubulações, peças e válvulas são para uso em esgoto.

DETALHES DA CAIXA PARA VENTOSA

ESCALA 1 : 25



Planta Baixa

Escala 1 : 25



Vista Superior

Escala 1 : 25



Corte A - A

Escala 1 : 25



Corte B - B

Escala 1 : 25



Detalhe da Tampa - Planta

Escala 1 : 12,5

(Dimenções em centímetros)

Detalhe da Tampa - Vista Lateral

Escala 1 : 12,5

(Dimenções em centímetros)



Detalhe do Dreno

Escala 1 : 12,5

RELAÇÃO DE PEÇAS							
Item	Material	PN	DN	dn	Descrição	Comp (mm)	Quant.
01	PEAD	10	280	-	Colarinho para PEAD	-	2
02	Aço	10	250	-	Flange avulso para PEAD	-	2
03	FoFo	10	250	50	Tê com flanges	-	1
04	FoFo	10	50	-	Válvula de gaveta com flanges e cabeçote	-	1
05	FoFo	10	50	-	Ventosa tríplice função	-	1
06	FoFo	10	600	-	Tampa de inspeção articulada	-	1
		10	50	-	Arruela de borracha para flange	-	2
					Parafuso com porca 16x80	-	8

OBS: Todas as tubulações, peças e válvulas são para uso em esgoto.

Detalhe das Alças de Içamento

Escala 1 : 5

NOTAS

01 - Quando não indicado, medidas em metros.

NOTAS GERAIS:

1 - MEDIDAS EM METROS, DIÂMETROS DAS BARRAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO

2 - MATERIAIS:
- CONCRETO ESTRUTURAL
  - fck/id25MPa, FATOR A/C ≤0,45
  - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 450kg/m³
  - DIMENSÃO MÁXIMA CARACTERÍSTICA DO AGREGADO GRAUDO = 19mm (VER NBR-7211)
- AÇO - CA50
- AÇO - CA25 (PARA ALÇAS)

3 - PARA A EXECUÇÃO, SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DAS NORMAS:
- NBR-6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
- NBR-9062 - PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
- NBR-6122 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
- NBR-7170 - TIJOLO MACIÇO CERÂMICO PARA ALVENARIA

4 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA ESTRUTURA:
- ALTERNATIVA 01:
- PAREDES - REVESTIMENTO MINERAL DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA MC-RIM-F (MC BAUCHEMIE OU SIMILAR)
- LAJE DE FUNDO - REVESTIMENTO MINERAL DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA MC-RIM-H (MC BAUCHEMIE OU SIMILAR)
- FUNDO DAS LAJES (REGIÃO SUJEITA AOS GASES) - PRIMER EPÓXI A BASE DE ÁGUA ABERTO A DIFUSÃO DE VAPOR DE ÁGUA MC-DUR 1177/WVA + POLIURETANO MODIFICADO DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA MC-DUR 2496 CTP (MC BAUCHEMIE OU SIMILAR)
- ALTERNATIVA 02:
- IMPERMEABILIZAÇÃO GERAL COM REVESTIMENTO DE CIMENTO POLIMÉRICO VIAPLUS DIQUE (OU SIMILAR)

5 - TENSÃO ADMISSÍVEL ADOTADA PARA O TERRENO = 100 kPa. ESTA TENSÃO ADMISSÍVEL DEVERÁ SER CONFIRMADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM FUNDAÇÕES ANTES DA EXECUÇÃO DO COLCHÃO DE AREIA.

6 - APÓS A MONTAGEM DAS PEÇAS, RETIRAR O SILICONE, CORTAR AS ALÇAS E PREENCHER AS CAVIDADES COM ARGAMASSA DE CIMENTO-AREIA (1:3).

7 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 4,5cm, EXCETO ONDE INDICADO

8 - AS ARESTAS DA PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DEVERÃO SER CHANFRADAS EM 1 cm x 1 cm

9 - QUANDO NÃO INDICADO, MEDIDAS EM METROS

CAIXA DE PASSAGEM EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS ATÉ 1,00m DE PROFUNDIDADE

ESCALA 1 : 12,5



Planta Baixa

Escala 1 : 12,5

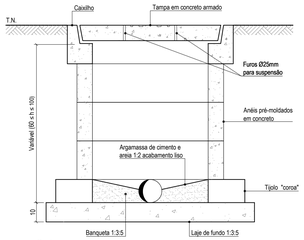

Corte

Escala 1 : 12,5



Detalhe do Anel - Planta

Escala 1 : 12,5

Detalhe do Anel - Corte

Escala 1 : 12,5



Detalhe do Caixilho

Escala 1 : 12,5



Detalhe da Tampa - Planta

Escala 1 : 12,5



Detalhe da Tampa - Corte

Escala 1 : 12,5

POÇO DE VISITA DE TRANSIÇÃO - PV 01E

ESC.: 1/25



Planta Baixa

Escala 1 : 25



Corte A - A

Escala 1 : 25

CÓPIA DIGITAL VÁLIDA

Caso esse documento seja impresso, verificar a vigência na lista mestra.

PRANCHA	12/12	ASSUNTO	CONDOMÍNIO RECANTO DAS CEREJEIRAS PLANTA DE DETALHES 2
		ELABORADO POR:	TÚLIO LINS E ISABELLE FRANÇA
		REVISÃO: 01	DATA: 12/03/2026

viana e moura construções