Schéma hydraulique : pompe MX-400

La figure 1 présente le circuit hydraulique de la pompe MX-400 (POMPE-B-01), de l'aspiration au réseau.

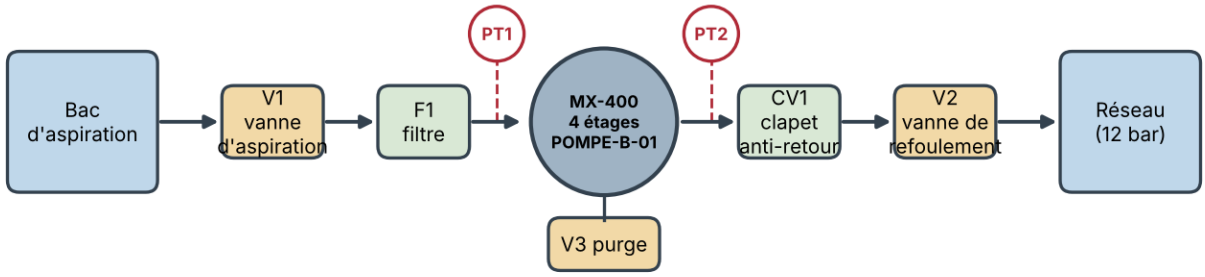


Figure 1 : Circuit hydraulique de la pompe MX-400

Repère	Élément	Repère	Élément
V1	Vanne d'aspiration	CV1	Clapet anti-retour
F1	Filtre d'aspiration	V2	Vanne de refoulement
PT1	Mesure de pression d'aspiration	V3	Purge des étages
PT2	Mesure de pression de refoulement		

Pression de refoulement nominale : 12 bar. Raccordements : aspiration DN 80, refoulement DN 65.

Implantation des capteurs : pompe MX-400

La figure 2 indique l'emplacement des capteurs utilisés par les protections de la pompe.

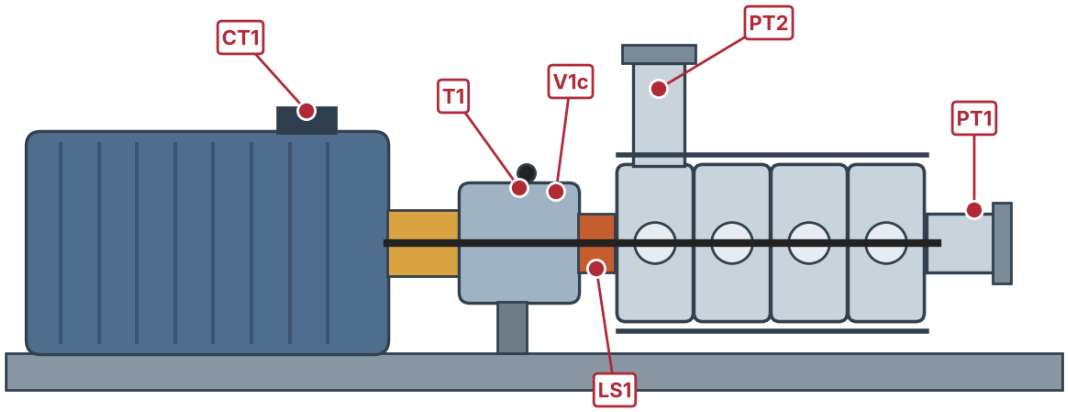


Figure 2 : Implantation des capteurs de la pompe MX-400

Repère	Capteur	Grandeur	Alarmes associées
T1	Thermocouple de palier	Température de palier	E41, E42
V1c	Capteur de vibrations	Vitesse de vibration	E33
PT1	Pression d'aspiration	Pression	E58
PT2	Pression de refoulement	Pression	E15, E22
LS1	Détecteur de fuite	Fuite à la garniture	E57
CT1	Mesure de courant moteur	Courant	E15