I.1.2. Données sismiques de la structure

Le sol d'assise de cette construction est un sol meuble (S3) d'après le rapport du laboratoire d'étude des sols :

- Le bâtiment est implanté dans une zone de sismicité moyenne (IIa).
- L'ouvrage appartient au groupe d'usage : 2 (RPA99 version 2003).
- La contrainte admissible du sol : σ = 2,00 bars.

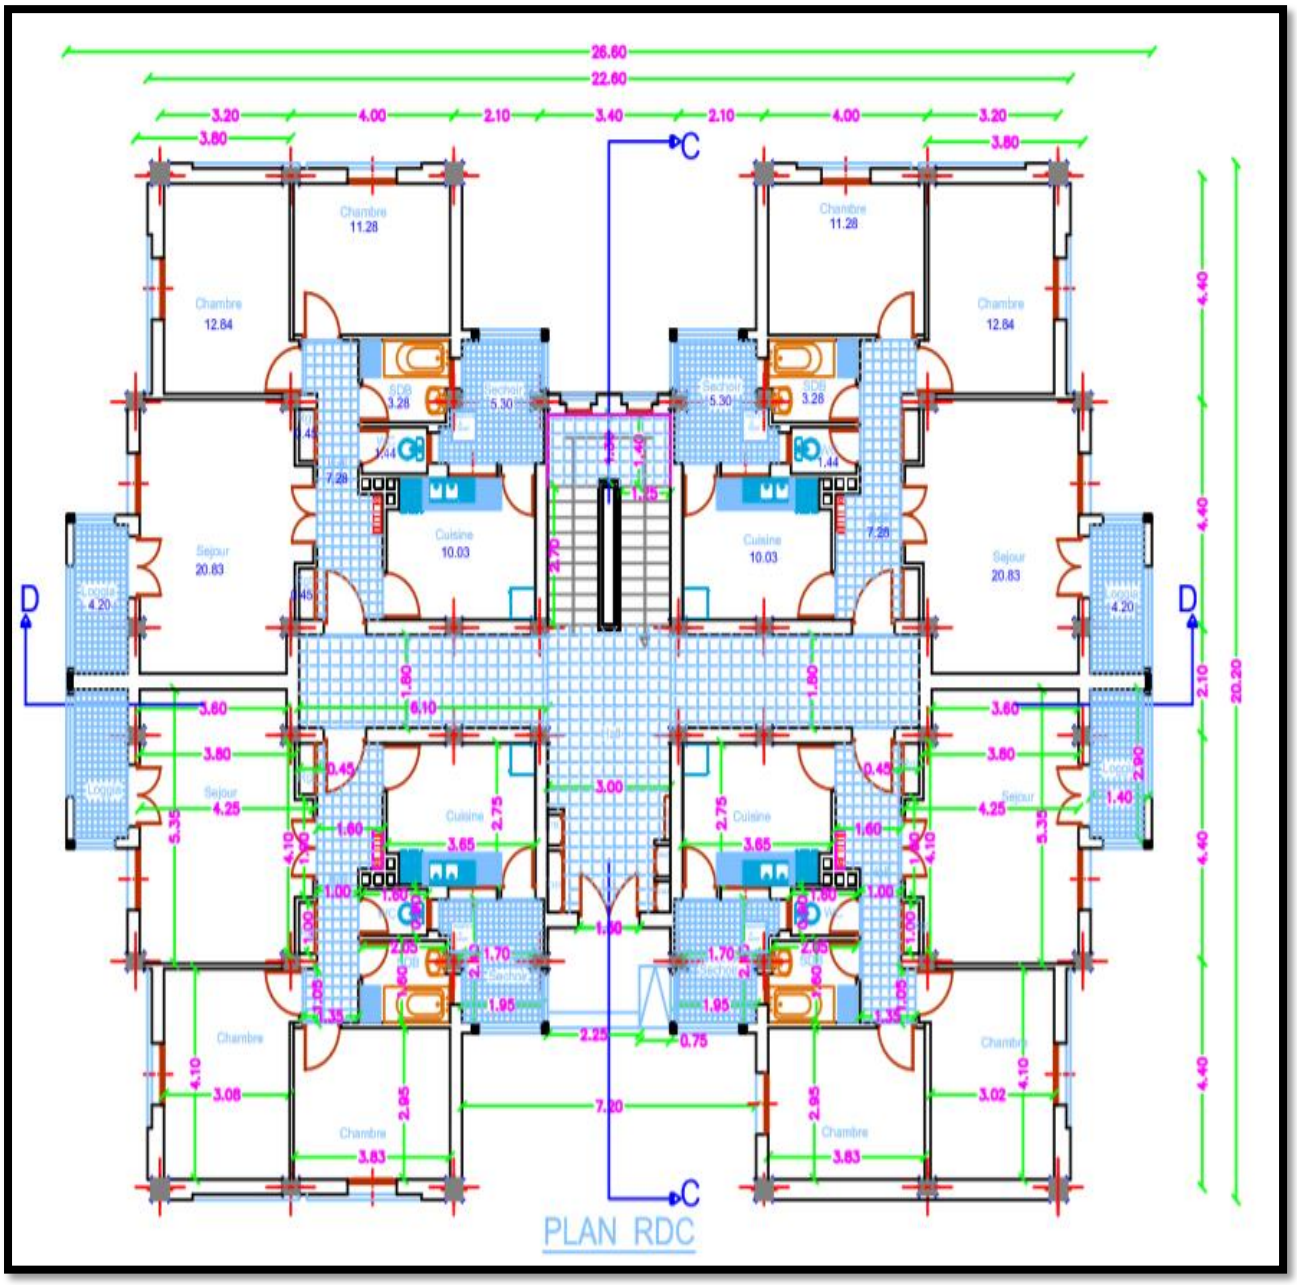


Figure I.1. La vue en plan.

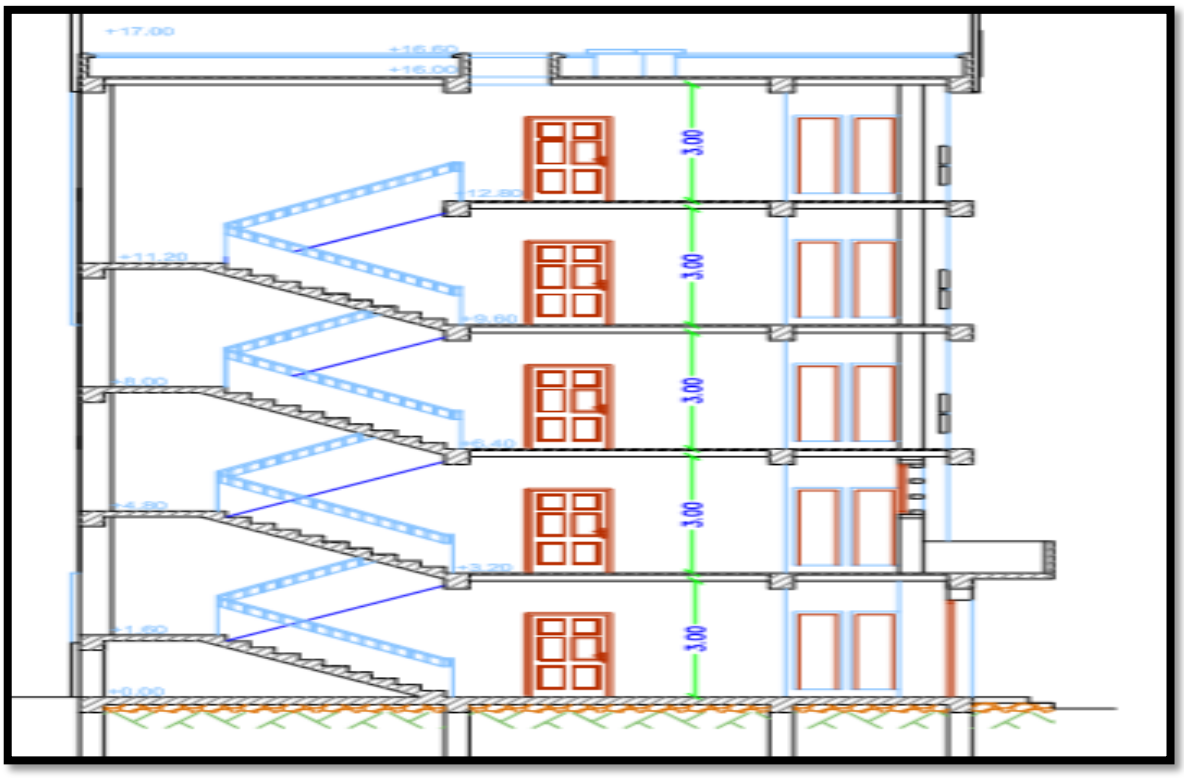


Figure I.2. La vue en élévation (coupe C-C).

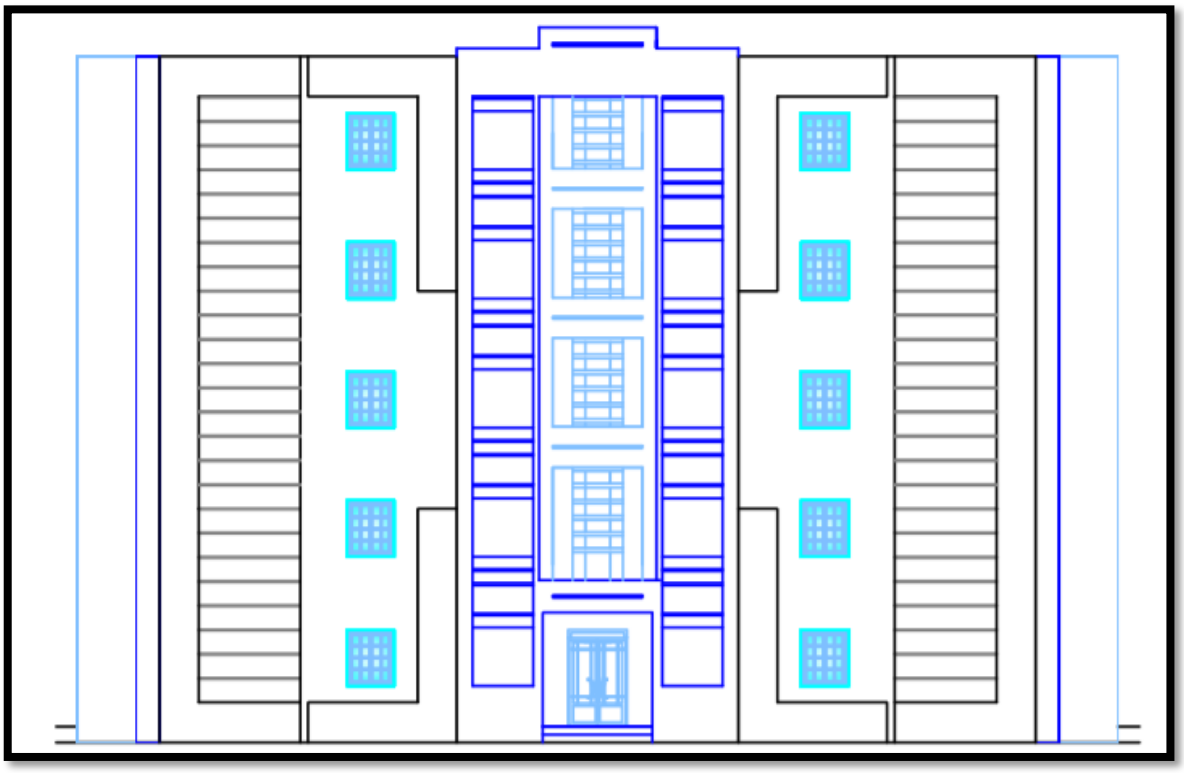


Figure I.3. La façade principale.