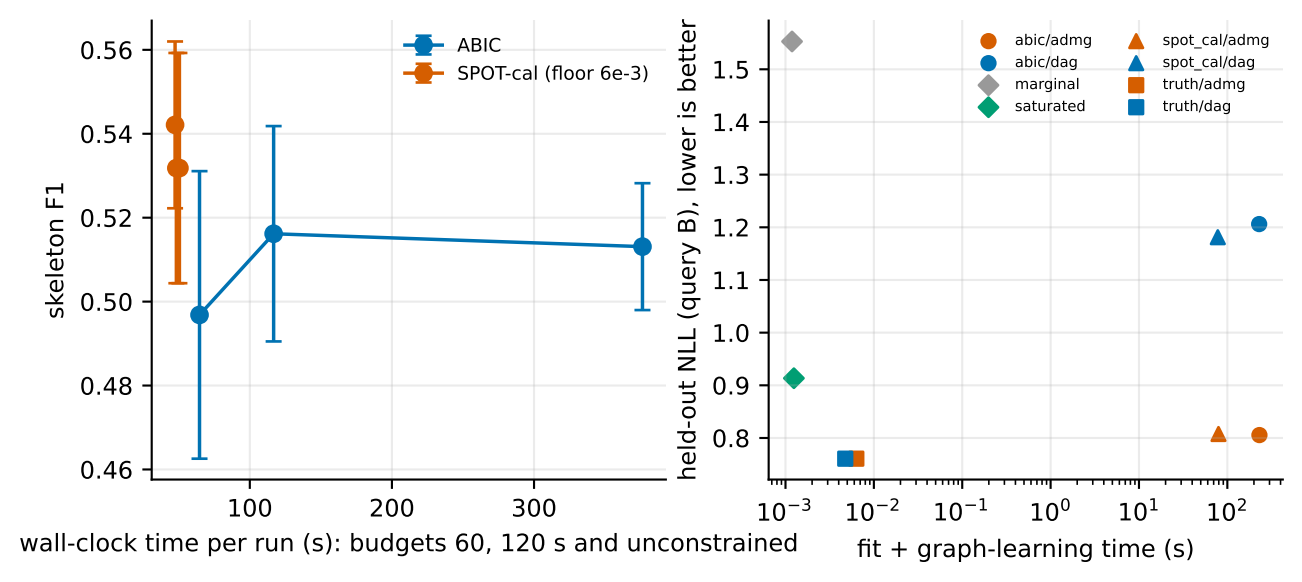
ABIC
SPOT-cal (floor 6e-3)
skeleton F1
0.56
0.54
0.52
0.50
0.48
0.46
100
200
300
wall-clock time per run (s): budgets 60, 120 s and unconstrained
abic/admg
abic/dag
marginal
saturated
spot_cal/admg
spot_cal/dag
truth/admg
truth/dag
held-out NLL (query B), lower is better
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
fit + graph-learning time (s)