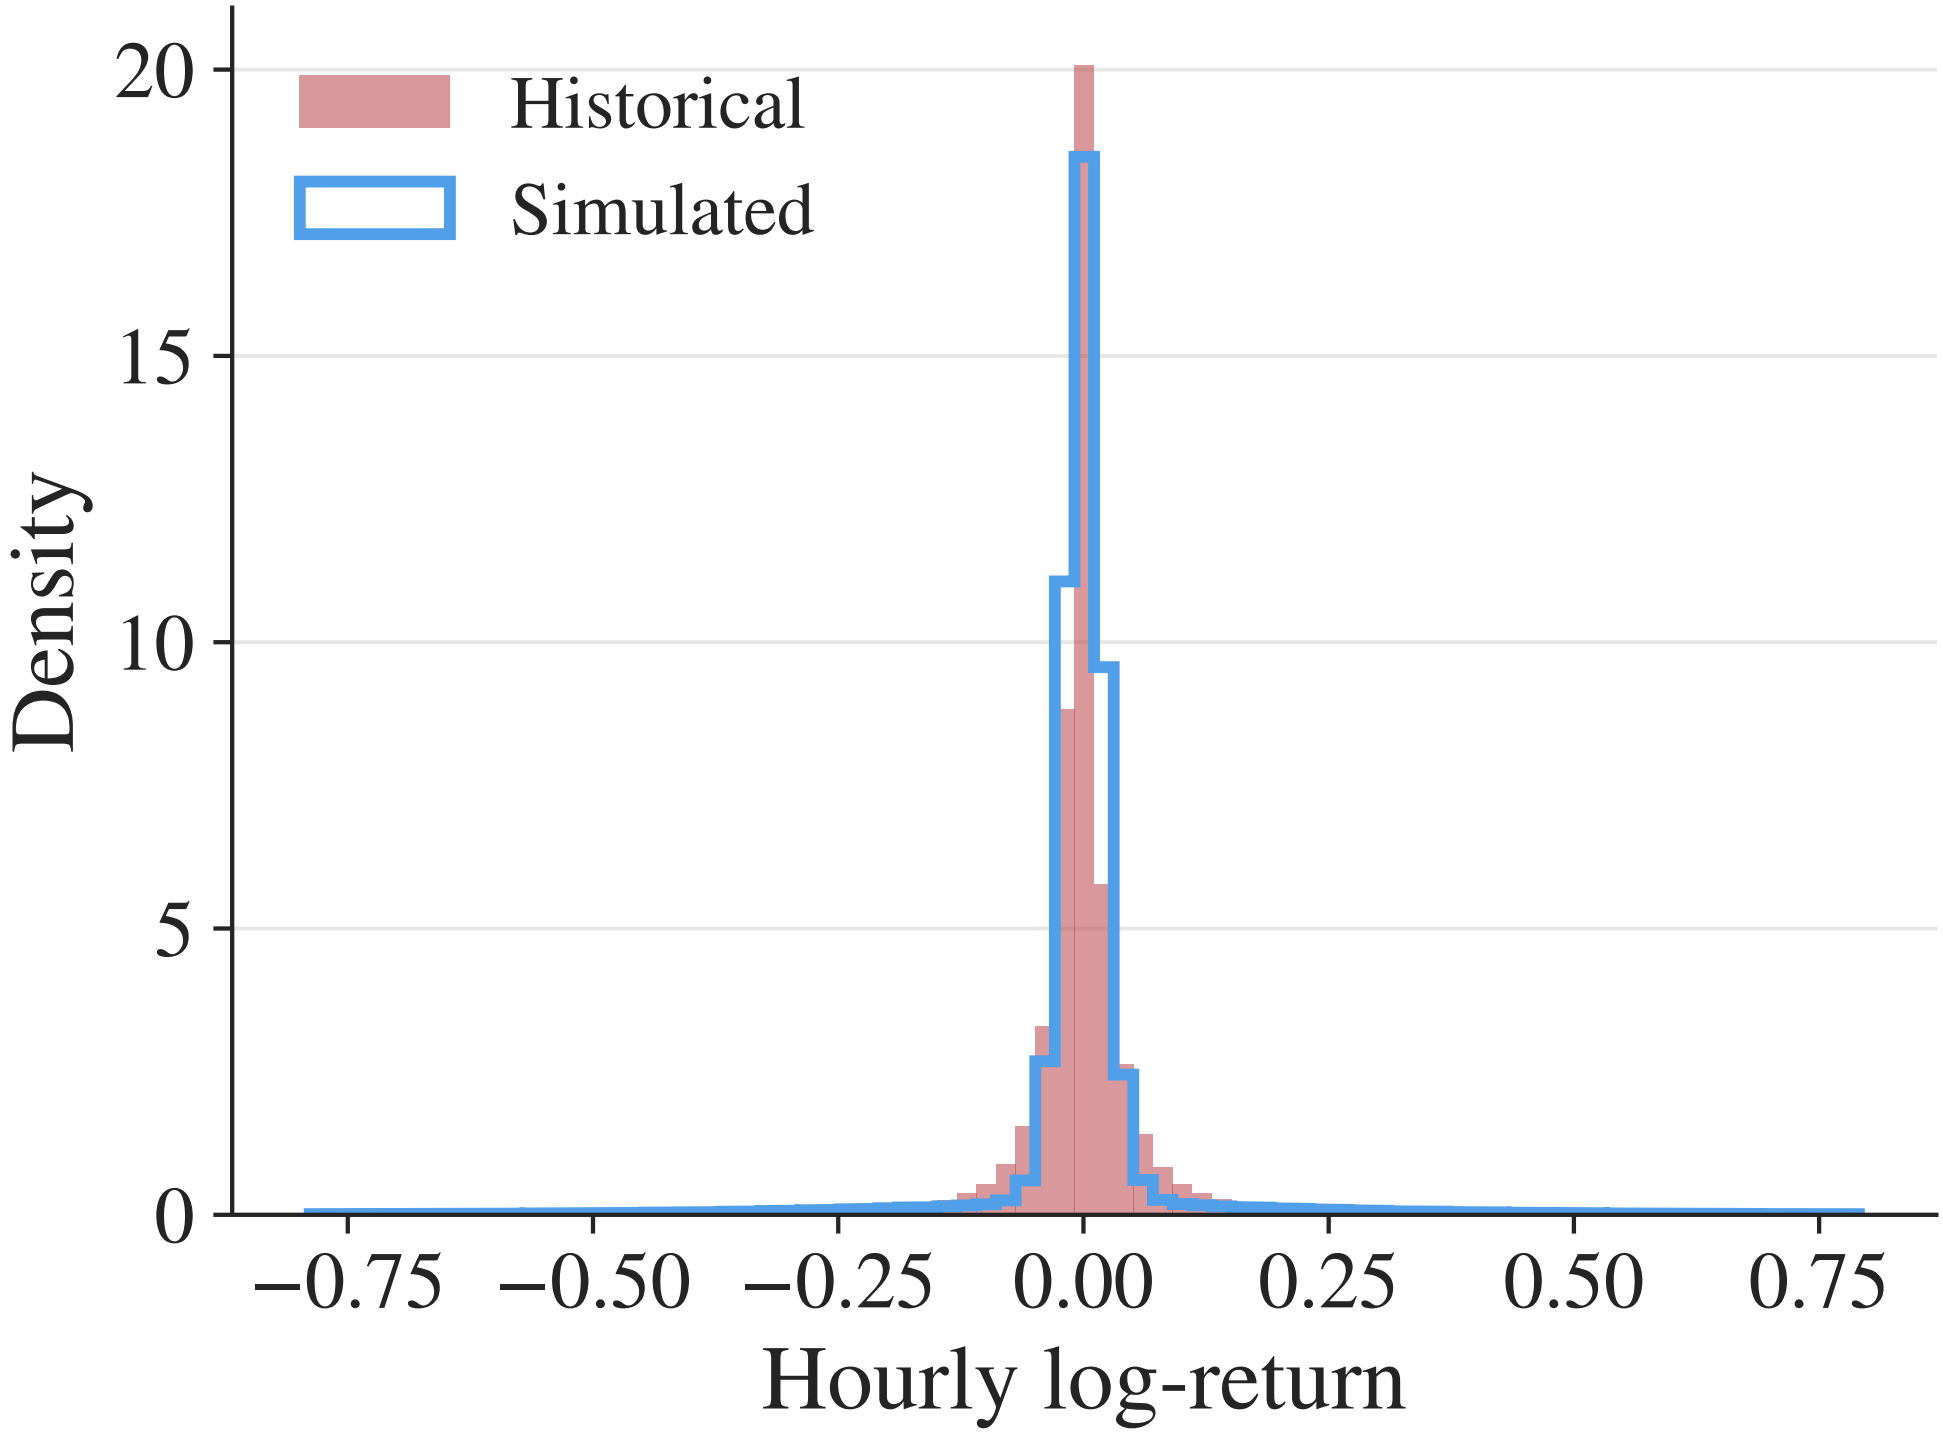
Historical
Simulated
Density
20
15
10
5
0
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
Hourly log-return