丹棱县城乡规划管理技术规定

目　　录

第　章　总则……3

第　章　建设　地规划管　……5

第三章　建设　地　　度控制……7

第　章　建筑间距……9

第　章　建筑退让……13

第　章　　建筑规划管　……16

第　章　　管　……17

第　章　　套设　管　……21

第九章　建筑设计……27

第十章　城市风貌……33

第十　章　城市道路和公　设　管　…… 37

第十　章　　时建设　　管　…… 41

第十三章　建设　　竣　规划土地核实…… 42

第十　章　　规划管　…… 43

第十　章　　则…… 44

录 1　　建设项目规划设计方案文　　制　　..... 45

录 2　　技术指标　……..... 47

录 3　　计　规则……..... 49

录 4　　词　释……..... 54

录 5　　规划管　分　图……..... 60

第一章　总　则

第一条　为　城　规划管　，确　城　规划有　实，　据　中华　和国城　规划　川　城　规划　例　眉山市城　规划　例　律、　规和　川　城　详　规划　制指　（试行）　，　照　眉山市城市规划管　技术规定（2024　版）　相　技术规　和技术标　，　丹棱县规划管　实际，制定　规定。

第二条　规定　丹棱县　域　城市和　的规划管　。

第三条　规定　国土空间详　规划　确定的规划控制指标　不　致时，按国土空间详　规划　行。城市建设和规划管　应以城市设计和导则为　，提升城市品质，　精　管　。　建设和规划管　应以　规划　通则式管　为依据，　面振兴。

第四条　历史文　护　、风景　胜　的规划管　，应　按照　的规划　行，　周　的建筑样式和高度　须　历史文　护　、风景　胜　相　调。

第五条　丹棱县按规划　位、交通　件、　和市　础

设 、产 **展** **承**载 ，将 住、公 管 和公 、
设 、 矿、**文旅** 建设 地**划**分为 分 （详
录 5）。

分 ：中 城 （不**包括** A、B ）。

分 ：**丹棱** （**包括** A、B、C ）

三分 ：**仁美** 、 场 、杨场 、顺龙 城 ，原
前双桥 、**何**场 、**石**桥 城 在地 **界** 。

分 ： 、 、三分 以 地 。

规定 制定**指**标以 分 地为**指**标计 。

第六条 会公 、扩建项目，在项目方案 性**前**提下， 可 调整**控**制**指**标。

第七条 **第**三**至十**三章 、 、三分 城市和城 规**划**管 ，**第十** 章 分 规**划**管 。

第八条 规定 **包括**的 **容**，按有 律 规和**技**术规
行。

第二章　建设用地规划管理

第九条　在城　建设　地规划管　中，　地主导性质的确定依据　　的国土空间详　规划。

第十条　建设　地性质应　据　国土空间调查、规划、　途管制　地　海分类指　　（自然资　2023　234　），按主　途和功　进行分类管　。建设　地的划分、　应遵循兼容性原则，国土空间详　规划　　确兼容性　容的，按国土空间详　规划　行；国土空间详　规划　　确兼容性　容的，　据　2—1 的规定确定兼容　　。

确　　规划的　地性质，应　按规划调整的有　规定　序和　　行。

第十一条　建设　地　　在　　规划　地性质，　规划单独　地的，按国土空间详　规划将土地　　性质分类划定，　在　建设　地规划许可　　中　确　类　地位置和面积；不　　单独　地的，应在规划　件中　确规模。

表2-1　部分城市建设用地兼容表

主导 / 兼容			一级类	居住用地			公共管理与公共服务用地				商业服务业用地							工矿用地	仓储用地
			二级类	城镇住宅用地		城镇社区服务设施用地	机关团体用地	科研用地	文化用地	教育用地	商业用地				商务金融用地	娱乐用地	其它商业服务业用地	工业用地	物流仓储用地
			三级类	一类城镇住宅用地	二类城镇住宅用地						零售商业用地	批发市场用地	餐饮用地	旅馆用地				一类工业用地	一类物流仓储用地
一级类	二级类	三级类	代码	070101	070102	0702	0801	0802	0803	0804	090101	090102	090103	090104	0902	0903	0904	100101	110101
居住用地	城镇住宅用地	一类城镇住宅用地	070101	、	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		二类城镇住宅用地	070102	▲	、	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	×	×	×	×
	城镇社区服务设施用地		0702		▲	、	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	◎	×	×
公共管理与公共服务用地	机关团体用地		0801	×	▲	◎	、	◎	◎	◎	●	×	●	●	×	×	●	×	×
	科研用地		0802	×	▲	◎	◎	、	◎	×	●	×	●	●	●	●	◎	▲	×
	文化用地		0803	×	▲	◎	×	×	、	×	◎	×	●	●	●	●	◎	×	×
	教育用地		0804	×	▲	◎	×	×	◎	、	×	×	×	×	×	×	×	×	×
商业服务业用地	商业用地	零售商业用地	090101	▲	△	◎	×	×	▲	×	、	□	◎	●	△	△	●	×	×
		批发市场用地	090102	×	×	×	×	×	×	×	×	、	×	×	×	×	×	×	×
		餐饮用地	090103	▲	△	◎	×	×	▲	×	●	□	、	●	△	△	●	×	×
		旅馆用地	090104	▲	△	◎	×	×	▲	×	●	□	●	、	△	△	●	×	×
	商务金融用地		0902	×	×	◎	×	×	▲	×	●	□	●	●	、	△	◎	×	×
	娱乐用地		0903	×	×	◎	×	×	▲	×	◎	□	●	●	△	、	◎	×	×
	其它商业服务业用地		0904	▲	△	◎	×	×	▲	×	●	□	●	●	◎	△	、	×	×
工矿用地	工业用地	一类工业用地	100101	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	、	×
仓储用地	物流仓储用地	一类物流仓储用地	110101	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×	×	×	×	×	、

注：①×**禁止兼容**；▲**兼容比例不超**过 20%；△**兼容比例不超**过 35%；◎**兼容比例不超**过 49%；●**兼容比例** 100%；□**兼容比例不超**过 15%（**危**险品等特种市场用地的兼容性须报县国土空间规划委员会审议）。②**兼容的比例是指兼容**类计入容积率的建筑面积与该项目计入容积率总建筑面积的比例。③**本表未涉及的**规划用地性质不得兼容（如教育

用地等）。④规划控制指标按主导性质用地的规划指标控制。

第三章　建设用地使用强度控制

第十二条　规划　　地的规划控制指标原则　按国土空间详　规划　土地拍卖　让　同确定的指标实　。国土空间详规划只标　　指标、　提　规划指标的，按县　　有　规定　行。

第十三条　城市　、　分　　住　地平　容积率控制在 2.0 以下，　　地平　容积率控制在 3.0 以下；　分　　地按　、市　　项目建设　地控制指标管　；三分　　住　地平　容积率控制在 1.5 以下，　　地平　容积率控制在 2.0 以下；　性住　、　置　　的容积率控制在 3.0 以下。国土空间详规划确定的地标性建筑地块的容积率　科学论　　可　　提高。

　　指平　容积率　　控制　域　地　　度，　地块容积率按国土空间详　规划的指标　行。

第十四条　　城　按照　住　　只减不　，公　　设　、公园　地只　不减的原则，有序进行城市修　和有　更新，恢　原有功　和　　，延　历史文脉。

第十五条　　招拍挂　得，　土地　　原　尚　建设的土地，在　得土地　同中　　确容积率指标的，以　同

约定的容积率指标为 ； 确容积率指标的， 容积率为 1.8。

实 的旧城 项目， 得土地的 同 确约定容积率指标的，以 同约定的容积率指标为 ； 确容积率指标的，以依 的实际建筑面积计 的 容积率为 。

第十六条 地 ，原有建设 地的建筑容规划控制指标的，不得在原有建设 地 进行扩建。

第十七条 混 类型的建设 地， 建筑容 控制指标应将建设 地按 性质分类划定 ，按不同类型分别 行；以分类划定的建设 地，按不同性质的建筑面积比例折 建筑容 控制指标。 类 宗 让地块实 规划的，建设 设计方案相 指标应 宗地地块 让 同 的规划 件，不得通过 规划规 容积率 控制指标和 套 。

第十八条 建设项目 地面积 3 亩的，原则 不得单独 建设（公 设 地、城市 础设 地和 建设的土地 ）。建设项目 地 规定的 面积，有下列 之 ， 确定不影响国土空间规划实 的，可 以核 建设：

（ ）周 相 地块 建成，确实无 调整 的。

（ ） 城市规划调整、市 公 设 建设 影响，确实无

调整　　的。

第十九条　　相　部门鉴定为无　　件　**停**　　整　**拆**　的**危**　，土地　**屋**　　无**争**议的，在城市规**划**无　　**冲**　的**前**提下，　规**划**和自然资源主管部门，可按“　原”（原　地面积、原建**筑**面积、原建**筑**高度、原建**筑**　　**功**　）原则　　**屋**产　　有　（单位）　　实　**危**　**恢**建，**恢**　　建的　**屋**　**周**　建**筑**的间距，不得　　原有建**筑**间**距**　　**消**　　。

第二十条　国有建设　地　位　城市有　**更新**　**域**　，无**争**议的**街**　单　和　**旧**　　，确　自主**更新**　　的，在国土**空**间规**划**的**前**提下，　　“　　议”的原则，按城市有**更新**相　　实　。

第四章　建筑间距

第二十一条　同　建**筑**　　同时　　建**筑**间距和　**退**红线　**控**制　　的，按　　的**控**制**距离控**制。

第二十二条　建**筑**间距　　照、**消**　、　　、　　、　　、交通　　、　　管线**埋**设、建**筑**　　护、**空**间　　方面的

规　　，还应同时　　第　十三　、第　十　　、第　十　　的规定。

第二十三条　建筑　照　　应　　以下规定:

（　）　套住宅至少应有　　卧室　起　室（厅）　寒　照不低　2　时（　分　以　住宅　寒　　照不低　1　时）。

（　）　　、残　　住宅应有　　卧室　起　室（厅）　冬至　　照不低　2　时。

（三）　儿　、　儿园的　　应　　冬至　照不低　3　时。

（　）　院、　　院半　以　　、　　室冬至　　照不低　2　时。

（　）中、　学普通　室冬至　　照不低　2　时。

（　）须　　照　　的建筑，　下部　为　店、管　办公、停车、　空　　功　　时，　照时间计　起点　　低　须　照　　的　　面起　。

（　）　照计　须计入实　　儿墙和跃　建筑的高度，以　挑的阳　、檐　　影响　素。

（　）项目　　方　提　　的　照分析报　　。

（九） 照不 规定的 住建筑应 为公寓。公寓为住宅性质， 照不 规定 ， 应 住宅建筑规和 规定的 。

第二十四条 住宅建筑的间距应 以下规定：

（ ）住宅建筑 类朝 平行相 布置时的 间距按4—1 控制。

4—1 住宅建筑 类朝 平行相 布置时的 间距

朝 间距 朝		、低 建筑		高 建筑	
		（米）	山墙 （米）	主 朝 （米）	朝 （米）
低 建筑		≥1.0H 低 相 ： ≥7.0 、低 ： ≥12.0	低 相 ： ≥6.0; 低 相 ：≥8.0 相 ： ≥10.0	高 位 侧：≥0.5H （高） ≥27.0；高 位 东、西、北侧：≥1.3H（ ） ≥20.0	≥13.0
	山墙	—	≥6.0	≥13.0	≥9.0
高 建筑	主 朝	—	—	0.5H ≥27.0	≥0.3H ≥15.0
	朝	—	—	—	≥13.0

注：①H：南侧建筑或东西向建筑平均高度。

②H（多）：多层建筑高度；H（低）：低层建筑高度；H（高）：高层建筑高度。

③建筑高度超过 80.0 米的建筑工程，按 80.0 米高度计算建筑间距。

④建筑高度超过 100 米的建筑工程，除按 80 米高度计算建筑间距外，还需按日照分析确定建筑间距。

⑤一分区内旧城改造或城市有机更新项目的建筑间距可按表内指标的 0.9 系数计算，三分区住宅建筑在满足消防安全前提条件下可适当下调，原则上不低于表内指标的 0.8 系数。

⑥多低层建筑山墙面宽大于 18.0 米时，按长边控制间距；高层建筑次要朝向面宽大于 20.0 米时，按主要朝向控制间距。

⑦建筑高度 27.0 米以下的多层 II 类住宅建筑，主要朝向建筑间距可按不小于 21.0 米控制。建筑高度 27.0 米–35 米（不含 27 米）的高层 I 类住宅建筑，主要朝向建筑间距可按不小于 24.0 米控制。

⑧建筑间距为两幢建筑主要外墙面的直线距离。

⑨成组布置的低层住宅建筑，当各组建筑基底面积分别小于 2500 平方米时，组内建筑山墙与山墙的间距按不小于 4.0 米控制。组与组之间的最小间距仍按表 4—1 控制。

⑩高层建筑还需进行日照分析，高层建筑与相邻地块建筑的间距既要符合表 4—1，也要满足日照要求。

（ ）住宅建筑高 主 朝 、 低 成角度布置时的间距按 4—2 控制。

4—2 住宅建筑高 主 朝 、 低 成角度布置的 间距

建筑间夹角	间距
a≤30°	按 4—1 中主 朝 （ ） 主 朝 （ ）规定控制
30°＜a≤60°	按 4—1 中主 朝 （ ） 主 朝 （ ）规定的 0.8 控制
a＞60°	按 4—1 中主 朝 （ ） 朝 （山墙）规定控制

注：①表中 a 指两栋居住建筑的锐角夹角。

②如东西向与南北向同时存在，计算南北向。

③建筑间距为两幢建筑主要外墙面的最小距离。

第二十五条　住宅建筑　住建筑的间距在　照间距　间距的前提下，应　以下规定:

（　）　住宅建筑位　住建筑　侧时，按　4—1 的规定控制。

（　）　住宅建筑位　住建筑东、西、北侧时，按　4—1 的 0.9　计　。

（三）学校（　儿园）　学楼、　院住院楼　院住　楼，按　4—1 的 1.1　计　。

第二十六条　住宅建筑之间的间距在　照间距　间距的前提下，　分　、　分　丹棱　道以西　按　4—1 的 0.8　计　，三分　可　下调，原则　按　4—1 的 0.65　计　。　分　产性建筑按国　行　规　行。

第五章　建筑退让

第二十七条　沿建筑　地红线和城市规划道路、公路、河道、文　护单位控制地带、铁路两侧以　电　线路、燃气管线　护带的建筑　，　地　建筑　距离　第　章间距规定　，还应　消　、　、　和交通　相　规　的　，　时征

相　部门　　。

第二十八条　建筑退让　　分　　城市主　干道、滨　　、城市公园、广场的　觉景观　　，　街　住建筑　道路红线之间布置以园林　　为主的景观过渡带，塑　良　的城市景观形　。

第二十九条　建筑　退　　道路　地界线的　　距离按　5—1 规定控制。

5—1　建筑　退　　道路　地界线的　　距离

建筑类型	建筑朝	建筑退界距离	距离（米）
地面建筑	、低	≥0.45H	3.0（低　） 6.0（　　）
	、低　山墙	≥3.0 米	3.0
	高　主　朝	≥0.225H	12.0
	高　　朝	≥0.15H	9.0
地下建筑（　汽车坡道、　粪池、消　　池　）	——	≥0.7H（地）	3.0
		低　规定值时，建设单位　进行　　项论	

注：①H：临地界的建筑高度；H（地）：地下建筑高度。

②建筑高度超过 80 米的建筑工程，按 80 米高度计算退界距离。

③建筑高度超过 100 米的建筑工程，除按 80 米高度计算退界距离外，还需按日照分析进行相应退距。

④学校（幼儿园）教学楼、医院住院楼退界距离按表 5—1 的 1.2 倍系数计算。

第三十条　　街建筑相邻地块双方　议同　，在　　的前提下，　规划和自然资源主管部门　　，建筑　两侧山墙可毗邻建设，毗邻的建筑　两侧山墙不允许　　。

第三十一条 **新**建建**筑**位 建**永久**性建**筑** **近**， 历史原 ， 建**永久**性建**筑** 按规定**退界**时，**新**建建**筑**不仅 自**退界距离**， 建**永久**性建**筑**的间距 **第** 章的规定。

第三十二条 在城市道**路**两侧建设的 类建**筑**按照城市规**划退**让道**路**红线。 **退**道**路**红线的 **距离**按 5—2 **控**制。

5—2 类建**筑** **退**道**路**红线的 **距离**

道**路**宽度	70 **米**以	≥60 **米** <70 **米**	≥30 **米** <60 **米**	≥24 **米** <30 **米**	24 **米**以下	**湖**滨路
退距（ 低 建**筑**红线 **退**道**路**红线**距离**）	10 **米**	8 **米**	5 **米**	4 **米**	3 **米**	8 **米**
高 建**筑**红线 **退**道**路**红线**距离**	在 **退距**的标 **退** 5 **米**					
超高 建**筑**红线 **退**道**路**红线**距离**	在 **退距**的标 **退** 10 **米**					

注：①**高**层建筑高度 24 **米以下的裙房后退道路**红线距离按多层控制。

②**地下建（构）筑物外**墙后退道路红线的距离不小于 3 **米**。

第三十三条 **新**建**影**剧院、**游**乐场、 馆、**展**览馆、**文**馆、 馆、图 馆、**科技**馆、 型 场（建**筑**面积 5000 平方**米**以 ） 有 、车 **聚**的 低 建**筑**（ 高 建**筑裙** ），城市道**路**的主 入 **退**道**路**红线的**距离**，不得 15 **米**，设**置** 时**停**车场、 **租**车 时 **候** 下**客** **域**。

第三十四条 计入建**筑**面积的地面建**筑** 不得超 建**筑**红线，落地 **筑** 不得超 建**筑**红线。 为 的建**筑** ，

落地飘　离地高度　　3.3 米时可　挑，　挑尺寸不得　　0.6 米。雨篷　挑　超　建筑红线的尺寸不得　　1.5 米，　挑部分净高不　　4 米，　　不得落柱。

第三十五条　地下室　　车进　　坡道起坡顶点　退道路红线的距离不　　7.5 米。

第六章　商业商务区建筑规划管理

第三十六条　　以国土空间规划确定的　　为　。

第三十七条　　的建设项目以国土空间详　规划为依据，在　　规划确定的路　前提下，　据建设项目的　途和目的，　　、　会　和　，　利　城市土地和空间，提倡土地的整　　。

第三十八条　建筑布局　高度不应影响相邻地块　　建筑的　低　照　　。

第三十九条　　的　　退　街道路红线按第三十　　建筑　退标　和第三十三　　行。

第四十条　同　建筑在同时　　建筑间距和　退红线

控制　　的　　下，按　　的控制距离控制。

第四十一条　相邻地块可设置通道连接，连接方式分为空中廊道式和地下通道式两类，分别按以下规定控制：

（　）　　建筑修建空中廊道，空中廊道的宽度不得　　3 米，廊道下部的净空高度不得　　4.8 米。廊道　　梯道下，　不得设置　　性设　以　　行交通无　的设　。

（　）地下空间可连通，地下通道净宽不　　7 米；　地下通道穿越规划　行街时，　　城市管　　廊空间，　　地下连接通道顶板标高距规划地面标高的距离不　　2 米。

（三）空中廊道　地下通道的　　建筑　墙连接　计　起点，廊（通）道面积不计入项目容积率　建筑　度。

第七章　绿化管理

第四十二条　城市　类建设项目的　地率，按　7—1 规定控制。

7—1

建设项目分类	地率（%）		
	分	分	三分
住　地	≥35	≥35	≥30
地	≥10	≥10	≥10
行　办公、　、地	≥30	≥30	≥30
文　设　地	≥30	≥30	≥30
场馆　地	≥10		≥10

第四十三条　**新**建、　建、扩建公　地，　**园林**　主管部门　场设**置永久**性　线公　栏，　确　地的性质、位**置**、面积、**至界**　**坐**标。　时性公　地，　土地　单位　场设**置**公　栏，　确　时　的　地性质、　。

第四十四条　地下室、**半**地下室顶板　在　建**筑**　的**前**提下，**栽植**中高乔木，**覆**土**深**度不　1 **米**；**栽植**　乔木，**覆**土**深**度不　0.7 **米**；**栽植灌木**地　，**覆**土**深**度不　0.4 **米**。

第四十五条　住　地（　地**兼容**的住**宅**部分）住**兼容**　性质　地，　设**置**　中　地。　中　地应设**置**在　**景**　墙以　，　地的面积不低　地总面积的15%，原则　进**深**不　8 **米**，　**街**　度不　20 **米**。

第四十六条 建设项目（不　　项目）**街**　**景**　墙　**退**地**界**线设**置**，　**景**　墙　**至**　地**界**线可　部设**置**为　　入城市公　　地，　可按　**十**　　规定部分设**置**为　　**停**车场，

景　墙距道**路**红线不　　3 **米**。建**筑**高度不超过 4 **米**的门室、　　公　厕　、不单**独**　地的市　公　设　、**智**　　递递设　，可　　**景**　墙　侧设**置**。

第四十七条　　住　地　**景**　墙　道**路**红线之间的　地为城市　地　　的有　　，　　为立　**坡**地　　。

第四十八条　　**街**　**景**　墙　**退**形成的　墙　　地、中　地、　建的公　　地　须　建设项目同　规**划**、同　实　、同　**竣**　验　，建成　　交**园林**　　主管部门　　管　。

第四十九条　**新**建、　建、扩建公　　地时，应　原有树木进行　　。

第五十条　建设项目在进行　　**景**观设计时，**景**观　　源应　优　　、**雨**　　规　源，原则　不得　　自**来**为　源。无自然　源　件的，原则　不得设**置**　**景**观。

第五十一条　在公**园**　地、**街**头　地以　建设项目　　中地规**划**设计时，　须将　　**功**　入　　，建设相应的　　设　，　建设项目同　规**划**、同　实　、同　**竣**验　。

第五十二条 市 道路护坡、河道堤岸、 墙、棚 、桥梁栏杆 侧 ， 须设置 植槽、攀爬藤蔓 形式实 立 。

第五十三条 楼 高度在12 以下 不超过40米的新建公建筑为平屋顶的，宜进行屋顶 。在不影响建筑原有 功 确 的前提下，可设置 场地、停车场。

第五十四条 新建住宅建筑为 平屋面的，在不影响、消 和公 设 前提下， 谁 、谁 资原则，允许 下 应的顶楼 主 为屋面管 和 进行屋面和景观建设， 不得 建板 屋建筑， 在报 方案中 确 和建设 ， 入销售展 和 之 容。

第五十五条 新建住宅 住 可以在 邻 屋位置划入部分 地 为 独立花园管 和 ， 划入部分不计入总 地率，不得影响消 ， 在报 方案中 确位置标识， 入销售展 和 之 容。独立花园 通 式栏，风貌 调， 园 地率不低 30%， 植、墙高度不得 1.5米， 不得 建板 屋建筑。

第五十六条 新建、 建、扩建公 地、建设项目地应 制 设计方案（ 布局平面图、景观 图、植置图 ），乔木、地 植 比例 70%，

海绵城市规划建设　　的　　性铺装、下沉式　地、雨　湿地、调节塘、植草　　渗　截　净　技术。新建公　　地时，须在公　　地中设置　　丹棱　　的雕塑、建筑　品，园林景观原则　　川派园林风　。　类　　设计方案　园林　　主管部门审定。

第八章　配套设施管理

第五十七条　建设项目　地　、　分　须按　8—1 规定　建　　车、　　车停车场（库）。三分　　车场（库）据实际　　议定，　　车　照　8—1　建。

8—1　停车位　　控制指标

建筑类别	型乘　车位	车位
住宅套型建筑面积≥100 ㎡	0.8 车位/100m2 建筑面积	0.6 辆/
住宅套型建筑面积＜100 ㎡	0.6 车位/100m2 建筑面积	0.8 辆/
性住　、廉租	0.25 辆/	1.0 辆/
行　办公	1.5 车位/100 m^2 建筑面积	0.5 辆/100 m^2 建筑面积
、宾馆	0.8 车位/100 m^2 建筑面积	1.0 辆/100 m^2 建筑面积
	0.8 车位/100 m^2 建筑面积	1.0 辆/100 m^2 建筑面积
学、　儿园	0.1 车位/100 m^2 建筑面积	—

学、中学	0.2 车位/100 m^2 建筑面积	1.0 辆/100 m^2 建筑面积
场馆、 型公　文　设	1.5 车位/100 m^2 建筑面积	1.0 辆/100 m^2 建筑面积
市场	0.6 车位/100 m^2 建筑面积	0.5 辆/100 m^2 建筑面积
项目	0.1 车位/100 m^2 建筑面积	0.5 辆/100 m^2 建筑面积

注：①住宅小区原则不得设置地面机动车停车位。毗邻城市公园、市政广场的小区可在临街透景围墙后退用地界线空间设置地面生态机动车位，停车位数不超过项目要求配建车位的 15%，临街透景围墙外停车位可兼顾外来访客，停车纳入小区物业管理，为小区公共空间，设置进出口并配备车位充电桩；10 亩以下的零星开发用地，按实际情况配建机动车停车位。

②本表小型乘用车位标准尺寸不得小于 2.4m×5.3m。建筑物按配建指标计算出的车位数，尾数不足 1 时按 1 个车位计算。

③住宅项目可设置 20%以内的非标准车位，非标准车位不得连续设置，其尺寸不得小于 2.2m×4.8m；子母车位中的子车位视为非标准车位，机械停车位不计入停车位配建指标。住宅项目可设置单独停车楼，停车楼不计算容积率须计算建筑密度。非住宅项目可设置地面机动车停车位，非住宅项目的所有停车位只能用于配套服务。半地下车库视为地面停车位。

④住宅项目地下停车库出入口宜临道路设置，配套商业的地下停车库应相对独立，其出入口宜临道路设置。

⑤非机动车停放充电场所设置应符合消防安全技术标准要求。地下非机动车位面积按 1.8 平方米/辆计算，地面非机动车位面积按 1.5 平方米/辆计算。住宅小区非机动车停放必须设置非机动车库或非机动车棚，不得露天设置，鼓励设置地面非机动车库（棚），地面非机动车库（棚）不计入容积率。非机动车库（棚）应设置充电设备，并方便停放，非机动车位不得设置在地下二层及以下的空间，设置在底下一层时不得临近上部住房单元对应的地下室出入口。

第五十八条　新建的城市公　停车场（库）、公　建筑停车场（库）、住宅　　和　　项目　　停车场（库），按总停车位的 15%以　规划建设　电桩，　　电桩的停车位应相　　中布置。新建住宅　　建停车位应 100%　　电设　建设　装　件和　电　电设　　容空间，将管线和桥　　电设　建设　车位。新建　电桩停车位同　规划消　　设　设　设计。

第五十九条 **新**建**影**剧院、**游**乐场、 馆、 **院**、 场、**学**、中**学**、 **学**、**独**立设**置**的 **儿园宜**在主 入 **近**的自地 设**置** 车 时**停**车场地和**学** 时接送场地。

第六十条 **新**建室 **停**车场 树荫式**停**车场（位），地 部为 浇植草坪， 车位**栽植**1**株胸径**不 15cm的乔木时，按室 **停**车场 地面积的20%计入 地**率**。

第六十一条 规**划**和自然资源部门应 规**划**城市 **儿园**、住 、 设 ， 为 住 **套**础设 入 地块规**划** 件时， 确建设位**置**、 地面积、建设规**模** ，建**筑**面积不计入 项目**容**积率指标， 产有， 住**宅** 同 规**划**、同 设计、同 建设、同验 ，建成 无 交 。

第六十二条 城市 住 **儿园** 建标 为 平方公 不低 600 **学**位，原则 平方公 设**置**两 12**班**的 **儿园**，规**模**按 建设 地面积不低 18平方**米**、 建**筑**面积不低12平方**米控**制。

第六十三条 城市 住 建标 平方公 不低 1000平方**米**建**筑**面积，原则 平方公 不低 。 应优 在 **街**设**置**，

面积不得低 300 平方米， 有独立的 通道。

的功 包括: 厅、党 室、 文 室、图 室、 警 室、 站、 间照 中。

第六十四条 新建住宅 宜 建 设 ， 建标按 百 不低 20 平方米建筑面积， 单 设 面积应不少 150 平方米。 设 应 市 道路设置， 楼应在建筑 街面的 （不得设置在建筑的地下室、半地下室夹 ）， 有独立的 入 、无 碍设 的 功 。

第六十五条 城市 住 菜市场 建标 原则 2 平方公 不低 ， 地面积不低 4000 平方米。规划和自然资源主管部门将菜市场 建 入 地产 项目规划 件，在土地 让中 以 确， 得土地的建设单位按 进行建设。菜市场不得分割销售，不得 性质，产 建设单位有。菜市场应 地产 项目的 和 住功 分离。菜市场总建筑面积不低 3000 平方米， 面积不得低 1500 平方米， 不得设置 地下室 半地下室。菜市场建筑 高不得低 5.4 米。菜市场应 项目同时设计、同时建设、同时验 、同时 入 。

第六十六条 新建住宅 须按规定 建 管

（包括　　、　主委员会议　　、图　阅览室、递末端　　、通讯　接入设　、门　室　）。管　　设置在　、　，原则　不得设置在地下室　半地下室。

管　　可分　设置，　　建筑面积不得　　50 平方米。

管　　面积按计入容积率的总建筑面积的 3‰　置，面积不得　　50 平方米，　面积　　600 平方米可不　　。

第六十七条　　邻　中　形式　中规划建设　住　城市公　　设　。邻　中　按 5-15 分钟　　圈分类设置，邻　中　涵　　、文　　、　　、　　、　　、功　，　周　市　　时，相应的城市公　　套设　可不　单独设置。邻　中　　儿　规模按照　平方公　不低　150　　位、　建设　地面积不低　12 平方米、　　位建筑面积不低　12 平方米控制。

第六十八条　新建住宅　　须按室　　地面积不低 0.9 平方米　室　　建筑面积不低　0.3 平方米标　　建室　　场地（包括　　儿童　　场地）和室　　设　。

场地可分　设置，　　地面积不得　　50 平方米，应　住宅　　同　规划、同　建设、同　交　　，设　　建标　应　　8—2 的　　。

8—2　　设　　建标

项目　地面积(亩)	设　　置
25 以下(　)	4　　设　，1　儿童　　设　，1　乒乓球　。
25—50(　)	8　　设　，2　儿童　　设　，2　乒乓球　，1　三　制篮球场。
50—100(　)	12　　设　，3　儿童　　设　，3　乒乓球　，1　标　篮球场，1　标　羽毛球场。
100 以	16　　设　，4　儿童　　设　，1　标　篮球场、2　标　羽毛球场(　标　　球场和标　羽毛球场　1　)，4　乒乓球　，1　　制　球场(25 米×15 米以　)。

第六十九条　城市　住　的垃圾中　站　建标　为　5 平方公　独立设置　　，宜　　公园　地选址建设。

新建住宅　　应设置垃圾　　点。新建建筑面积　　10 万平方米和新建　贸市场，　须单独设置　　的公　厕　(建筑面积不低　60 平方米)　管　　(　不低　15 平方米　休　室)。

垃圾　　、　　公厕　管　　，应设置在地面，　选择　影响　　的独立　域，　建筑面积不计入容积率。　公厕　　管　　应　入地块规划　件，　住　　同时设计、同时建设、同时验　，建成　可无　　交城市管　部门。

第七十条　新建住宅　　应设置　　公　厕　，规模　8—3 的　　。

8—3　公　厕　控制指标

项目　地面积（亩）	公　厕	
	建筑面积　　指标（m^2）	低　置标
<50	≥40	，男　　两　蹲位 （　残　　蹲位）
≥50	≥60	两　，　　男　　三　蹲位 （　残　　蹲位）

第七十一条　建筑面积在 0.5—1 万平方米的公　建筑（包括交通枢纽、　型　　建筑、　院、文　场馆、旅游娱乐场　　），应设置不少　6 平方米的独立母婴室；建筑面积在 1 万平方米以　的公　建筑，应设置不少　10 平方米的独立母婴室。

第七十二条　新建住宅　　排　管　按雨、　分　进行设计，　城市雨、　管道实　有　　接。　建筑　须设置纵横　通的排烟通道和　　管　设　。市　　管　覆　的　域，不得新建　粪池，住宅阳　设置排　　时应接入排　管道。有建设项目的地下管　规划设计　县杆管办进行　项审查审　。

第九章　建筑设计

第七十三条　建筑　高　　：

（　）住宅建筑　高控制在 3.0 米−3.6 米　　，　　以

下住宅客厅（起　室）、顶楼跃　式住宅客厅（起　室）　高可为　　通高　控制在 2　以　。

（　）　建筑首　　高不得超过 6.1 米，　　以　　高不得　　5.4 米；　店　　高不得　　4.9 米；　　的门厅、中　、　型宴会厅、电影厅　几　通高的　　。

（三）办公类建设项目办公　　标　　分隔的，　高不得 4.2 米；办公　　标　　不分隔的，　高不得　　4.6 米。

第七十四条　住宅阳　　公　　空间（包括　不类形式的入　花园、空中花园、设　平　、　板、　板、抗震板　）的　平　影面积不得　　套住宅套型建筑面积的 25%，　中入　花园和设　平　的　平　影面积不得　　套住宅套型总建筑面积的 10%；　板、　板、抗震板　公　空间的　平　影面积不得　　套住宅套型建筑面积的 5%。阳　进深（　护　　至　墙　　距离）不得　　3.0 米。城市干道的阳　　须　公建　　，　设计为弧形　线型，丰富建筑　观，不得设置　式阳　，不得设置错　阳　、错露　，不得隔　设置阳　。

第七十五条　　以下住宅建筑允许　　设置露　，露的　平　影面积不得　　住宅套型建筑面积的 10%，　以住宅建筑不得设置露　；　　以下住宅建筑　　允许　　设置

下沉天井，下沉天井的平影总面积不得住宅套型建筑面积的 10%。露和下沉天井不得城市道路设置。

第七十六条 住宅建筑墙的飘不得超过套住宅客厅和卧室总，飘室楼地面高差不得 0.45 米，飘凸主墙不得 0.7 米。设置角飘时，飘总度不得超过主墙的 1/2。飘须沿侧设置护栏杆。

第七十七条 在连接薄弱位置确板梁进行拉的，板、梁应规设置，不得错、隔设置板。高建筑的规则平面楼面凹入洞尺寸不得楼面宽度的半。

第七十八条 高住宅建筑宜设置空。空的入、门厅，应设置、地面铺装、休座椅、设，为住敞式公空间，建筑面积不计入项目容积率。空套设和装修应建筑同规划、同建设、同交，禁租售。

第七十九条 地下室、半地下室建筑顶板的板面标高不超过相邻城市道路 2.5 米时，建筑面积不计入地块容积率。顶板的板面标高超相邻城市道路 2.5 米时，建筑面积计入地块容积率，场地高差的坡地建筑，地下室计埋深（室

地平面低　室　地面的高度超过室　净高的 1/2）部分的　墙　度不少　地下室　部　墙　度的 1/3 时，　　建筑面积不计入容积率。

第八十条　空调室　　设　　立面设计　　蔽设置，冷凝　　有　　排　，　　冷凝　管的有　　蔽，空调室　　搁板尺寸不　　1.5 米×0.7 米。　　街面不得设置空调室　　。

第八十一条　新建住宅　　、住宅兼容　　的项目不得设置　　沿街单　　铺，　　应独立设置。建筑间　率不得　　50%。

第八十二条　　建筑应按照　　和功　进行布局，禁　以何产　单位、虚拟划线　无实　墙的形式进行分割。

第八十三条　建设项目设计方案　须进行竖　设计，确　项目　地　　的道路、广场、室　场地标高　城市道路相　接。建筑　　平原地形，以相　城市道路的　行道设计高　为　照；建筑　　丘陵地形，　据国土空间详　规划、相　道路、地形地貌　　确定设计高　。

第八十四条　建筑室　±0.00 标高设置的　　规定：

（　）距道路红线 18 米　　道路　　建筑室　±0.00 标高高

面高　差≤0.6 米；距道路红线 18 米　　道路　　建筑±0.00 标高高　　面高　（垂　方　）坡度　　3%，　高差＜1.5 米。

（　）　道路　住建筑±0.00 标高高　　照面高　差＜1.5 米，　　相　　行道间　平缓过渡　　。

第八十五条　建筑室　±0.00 标高设置的　　：

（　）在　建成的规划道路两侧布置建筑时，　须依据第　十三　、　十　　规定，按建筑相　的规划道路高　计拟建　　的室　±0.00 标高。

（　）　建筑功　　提高室　±0.00 标高设置的，规划和自然资源主管部门按相　规　另行审　。

（三）　平原地　　建筑　　自然地形　周　道路高差＞1.5 米时，建筑室　±0.00 标高设置　规划和自然资源主管部门按相　规　另行审　。

第八十六条　　历史文　街　和传　　行街以　，域不得设置　　檐廊和骑楼。国际、国　著　品牌项目的建筑观风貌，　历史文　　护街　以　的　域，在　　国土空间规划包容性的前提下，允许按照品牌项目的模式　建筑　观实　。

第八十七条　　城市广场地下空间，城市广场地下空

间通往地面的 行 入 面积，在 消 疏散规定的前提下，按 低 控制。

第八十八条 建设 地面积在 50 亩以 的住宅 、城市 地 的建筑、 型公 建筑 项目， 提 不少 2 套的设计方案进行审查比选。

第八十九条 建设单位、设计单位在报送项目规划设计方案总平面审查时，须同时将三维仿真模型（简模）电子文件提交规划和自然资源主管部门进行核验入库；在报县国土空间规划委员会（办公室联席会）审议之前，须将三维仿真模型（精模）电子文件提交规划和自然资源主管部门进行核验入库。建设项目规划设计方案调整时，建设单位、设计单位报送的三维仿真模型（简模、精模）电子文件应随之调整。

第九十条 的规划设计方案原则 不调整， 可调整， 争 调整；住宅类项目 确 调整的，调整的容积率、建筑 度不得高 原 规划设计方案， 地率、公 套设 不得低 原 规划设计方案， 须比原方案更高。建设项目 成规划核实 ， 核实部分不允许进行规划设计方案调整。

第九十一条 单 建筑面积 2 万平方米以 的公 建筑和性 资项目，应 按照节 和 展的 ， 太

阳、质可源技术和钢装式建方式。

新建计容建筑面积 10 万平方米以的住宅广新源和建筑艺。广“眉山、眉山，丹棱，丹棱”。

第九十二条 建设项目规划设计阶，建设单位应委测绘资质的产测绘单位展建筑面积测绘(容积率计)和产建筑面积测绘。建筑面积测绘(容积率计)成规划和自然资源主管部门建设项目建筑面积、容积率指标控制；产建筑面积测绘成产管主管部门屋售面积控制。

第十章 城市风貌

第九十三条 为、文为魂、产为、为，“低度、低度、高品质、高品位”，“随坡势不挖山、顺自然不填塘、依树景不毁林”的念，时尚、包容、感、美丽宜的公园城市、城市、森林城市。

第九十四条 项目规划设计注挖掘地方文涵，注可感的实形彰地方文，建筑观须不低

三　的　　形式　　文　　素。分　　雅堂　　滨河北岸以“川西宋式　简宋”建筑风貌为主，东、　以　乐　道为界，西至白塔公园，北　兴旺街、可朋巷；　分　　地　以　　简中　为主，建筑　彩以浅灰和米白　的城市主　调进行管控和调，　　砖红　地方红砂岩　彩。

第九十五条　在同　街　　，允许少　建筑的　彩　，　主　调形成　调　差异，　　城市建筑风貌的丰富性和独　性。建筑方案的立面图　应标　　立面　质、　彩和　卡　，建筑　卡按国　建筑颜　　方　（GBT 18922—2008）标行。

第九十六条　建设项目规划设计方案依据城市设计和导则进行规划设计。项目建筑平面布局讲究序列感、秩序性，不得杂乱无章布置，建筑立面设计按照起伏有序、虚实有致的原则确定建筑的高度、样式，形成高低错落、富有韵律的城市天际线。

第九十七条　住宅建筑应　电梯　、设　　、　屋面楼梯间进行美　　；　、低　住宅建筑宜　　坡屋顶。

第九十八条　为　　城市空间通　性，　　良　的空间景观，应规划建设点式高　，不得设置 3　单　相连的板式高　。建设项目建筑高度　　24 米，　　连　面宽的　影不　　80 米；建筑高度　　24 米　不　　60 米时，　　连　面宽的　影不

70 米；建筑高度　　60 米，　　连　面宽的　影不　　60 米。

第九十九条　丘陵　山　建设项目应　分尊　自然，　　地形地貌进行规划设计，　禁　　挖，毁坏自然山　，　“城藏　丘（山）”的　念。

第一百条　建筑　　立面设计应美观、新颖，　型、装饰在　域的风貌相　调，　　城市　　，规划设计方案报　时，须提交　项目周　　建建筑的实景嵌入鸟瞰　　图和行　点　映单　建筑真实　彩的　街　　图，　映　周　建筑　彩风貌　　。

第一百零一条 城市主　道路　　地　的　　建筑、建筑的　　部分的建筑　立面宜　　质、高　、耐候性　的建筑饰面　　进行装饰。　有建设项目　装饰　　前，　须　规划和自然资源主管部门　　场确　　墙　质、　彩，　　样　查。

第一百零二条　城市道路　街面的建筑应公建　，不得设置有碍城市景观的锅炉　、厨　、　　间　设　，不得设置　盗、护栏，　有　街建筑不得设置卷帘门。

第一百零三条　建设项目沿街不得设置封闭式　墙，　须　植　、栅栏、　景墙　形式，　　景的城市　做空间。建筑设计方案中　须提　　墙设计　　图、　样图。

第一百零四条 在不**影响**城市道**路**交通 的**前**提下，相邻**新**建住**宅** 自 **退** 地**界** 定**距离**、规**模**的**新**建住**宅** 在 地 部，建设 式 部道**路** 城市道**路**相接，实 部道**路**公 ；**允**许 项目 住**宅兼容** 项目设**置** 行**街**、 **广**场。 式 部道**路**、 行**街**、**广**场 项目同 规**划**、同 建设、同 交 ， 交市城市管 主管部门 管 。

第一百零五条 **汽**车修 、4S **店**、建 销售 、废旧 市**容**市**貌**、城市 有 **影响**的 和设 ，在办许可时应**征** 城市规**划**、建设和管 部门 。

第一百零六条 在不可 **文** 和 护建**筑**的建设**控**制**域** **新**建、 建、扩建的建（ ）**筑** ， **控**制高度和风貌 须 **文** 护的有 规定。

第一百零七条 有净空高度 制的**气** 、**微波**通讯 设**周** 城市规**划**确定的城市 线 **廊**、**航空航**线 有高度 制的**域** 的**新**建、 建、扩建的建（ ）**筑** ， **控**制高度 须有 高度 制规定。

第一百零八条 在 国 、 、军 **禁** 和军管 、单位和 国 的 设 **周** 进行建设的，应 国 规定的**控**制 。

第一百零九条 以下项目 须进行**光彩** 设计: 城 30 **米**以 （ 30 **米**）道**路**的建设项目; **丹棱河**两**岸**的建**筑**、城市标 性建**筑** 建（ ）**筑** ; 建**筑**面积 5000 平方**米** 以 公 建**筑** 型 **广** 设 。**光彩** 应 项目同时设计、同时 、同时**竣** 验 。

第十一章 城市道路和公用设施管理

第一百一十条 在道**路**红线 ， 在地面建设道**路**交通、市 、 、道**路** 公 设 ，原则 不得设**置** **利**性设 。在道**路** **空**建设辅 性公 设 的，应**遵循**“设**景**观 、**景**观设 ”的原则。主**干**道 净高不得 5.5 **米**，**干**道 净高不得 5 **米**，国道 351 线（原 道 106 线）不得 5 **米**。

第一百一十一条 交通**枢**纽、 型公 建**筑**、交通 **很** 的建设项目、交通拥堵 **域**的建设项目以 过**街**交通设 应**展**交通**影响** ， 城市交通主管部门牵头进行 项审查。

第一百一十二条 道**路** 通行 车的，须 下列规定:

（ ）城市主干道两侧原则 不得 设 车 入 （确 设置消 应 入 的 ）。确 设的，应在进行 域路 交通分析和交通影响 的 础 确定。 建设 地项目 同 道路原则 只允许 设 车 入 ， 相邻道路为两 两 以 时，应优 在低 道路 。在主、 干道 设 入 的不得破坏 车道、 隔离带（栏），应 近选择 车道、 隔离带 入， 设置 入 警 标 。

（ ）车行 入 不允许在道路 角 设置，在城市道路交叉 设 车道 的， 位置在城市主干道的， 的中 线至道路红线交点的距离不得 70 米； 位置在干道的， 的中 线至道路红线交点的距离不得 50 米； 位置在 路 的，距离不得 30 米。 和住宅 单车道 净宽度不 4.0 米，双车道 净宽度不 7.0 米， 宽度不 12.0 米。

（三）新建 设 行 入 原则 不得破坏 行道铺装， 市 道路间应进行无 碍设 设计。新建 消 通道 宽度为 4 米， 市 道路 行道 通。

（ ）住宅 应在项目 地 设置港湾式 车 时汇 ，减少车辆 入 主、 干道交通的影响。

第一百一十三条 **新**建 **街**建**筑** 城市道**路**之间的地面铺装应 城市道**路** 建地面铺装相 调。城市道**路** 行道原则 **混凝**土。

第一百一十四条 公交**停** **点** 规**划**布**点**，**新**建、扩建城市主、 **干**道 设**置**公交**停** **点**时，原则 **港湾**式布**置**。

第一百一十五条 市 管线 设 应 、 **爆**、**洪**和**抗震** 设 ， 城市道**路**同 实 。

第一百一十六条 **新**建城市**干**道 同 建设地下 管**廊**。**新**建、 建、扩建城市道**路**交 5 不得 **挖敷**设地下管线。过**街敷**设市 管线 须 **挖技**术 ，不得**破坏** 有车行道**路**面。

第一百一十七条 管线 规**划**须**减少**道**路**交**叉** 的管线交**叉点**。管线之间 **矛盾**的，按照下列原则 ：

( )压 管线让 管线。

( ) 时管线让永久管线。

(三) 管**径**管线让 管**径**管线。

( )可**弯曲**管线让不**易弯曲**管线。

( ) 管线让主**干**管线。

（　）新建管线让　　的　　管线。

第一百一十八条　城市公　设　的规划布局应　　下列：

（　）新建　　厂、　类垃圾压缩　运站周　应建设　带，　按国　规　设置　定的　护距离，　护距离　不得有住　、　院、学校　　敏感建筑。

（　）新建的独立式公　厕　　墙　相邻建筑　距离　　不　5 米，周　应设置不　　3 米的　　带。

（三）新建天然气站　　建筑之间的　　间距，应　　国　有　城　燃气设计规　的规定。

（　）新建的　油站、　气站宜　　建方式　中设置。在规划设计时埋地油罐、　油　、通气管管　、储气瓶、　中　散管管　　设　　站　建（　）筑　的　　距离原则　在自　　地　　。

（　）为建设项目　套的　　、杆管线、　压器、通　交接箱、燃气调压箱　设　，　须在项目自　　地　　套建设，　禁　城市公　空间。

第一百一十九条　通　　站按相　规划进行设置，　以　建方式建设通　　站，通　　站　须　周　　相　调。

第十二章　临时建设工程管理

第一百二十条　时建设　**指**在城市规**划**　国有土地　**修**建，不　产　，　定　，　须自行**拆**　的时建（　）**筑**　（不**包括**　时　）、　时　础设　。

第一百二十一条　不**允**许　时建设　城市道**路**、电、通　、**消**　车道、**消**　通道、　、　**洪**　护　、城市地和　压城市地下管线。

第一百二十二条　时**售楼**　的　不得超过建设项目的建设**周**　。在建设项目**竣**　核实**前**须　部自行**拆**　。时建**筑**的　原则　不得超过1　。

第一百二十三条　时建设　规**划**许可**文**件应　时建**筑**的　性质、位**置**、建**筑**面积、平面、立面、高度、　**彩**、形式、　确规定。

第一百二十四条　时建**筑**不得　浇钢筋混凝土　**永久**性　形式。　**控**制建设规**模**，建**筑**原则　以1　为主、局部2　，建**筑**高度不超过10**米**。

第一百二十五条　时建**筑**　地　**界**的**退**让、相邻建**筑**

的间距、建筑风貌应　　城市规划管　规定　　。　时建筑不得擅自　　规划　　文件规定的　　性质。

第十三章　建设工程竣工规划土地核实

第一百二十六条　建设　　竣　　，规划和自然资源主管部门应　建设单位（　　）　行土地　让　同、划拨　定　的　　进行　查核验，　依　　的按照规划许可（　　图、　件）　建设　成的建设　　进行　查核实。

建设　　竣　规划土地核实的　容包括规划　途、　地　、　地面积、容积率、　地率、建筑　度、建筑间距、退界距离、建筑高度、　　、建筑±0.00 标高、建筑平面尺寸、建筑立面　彩　质、公　　套设　和项目　套设　的建筑面积和位置　。

第一百二十七条　核　容积率的建筑面积　规划和自然资源主管部门　可，　　相应资质测绘单位提　的建筑　　建筑面积测绘报　为依据；核　　地率的　地面积、建筑平面布局、建筑间距、退界距离、建筑高度、　　以建设项目竣　测绘图的实测　据为依据。

第一百二十八条 建筑立面、建筑空、套设、入门和墙以的规划设计方案为核实标。

第十四章 乡村规划管理

第一百二十九条 线管控，禁破坏耕地和田护，和历史文护，自然害风、矿产资源和引源管控。

第一百三十条 住建设应三让原则，让地震裂带、地质害、山洪害危和行洪泄洪通道。

第一百三十一条 地制宜，不挖山填湖，不破自然和历史文景观。

第一百三十二条 地制规划建设通则式规划管的，按规划通则式规划管行。

第一百三十三条 农村住房建筑原则不超过3，建筑总高度原则不超过12米。

第一百三十四条 建筑风貌“川西”、“新中式”、“仿宋”三有地方文传的风貌，积极进丹棱县新建

建设通　图　，　中聚　点应　制修建性规划建设方案按序报　。　　住　　顶子、面子、院子　风貌管控，把住宅风貌　入建设规划许可　容，　禁私自　规　建屋顶彩钢棚。

第一百三十五条　　规划　　零星国有建设　地的　　建　　照　　住　建设标　　行，危旧　　照第三章第十九　　原原则　规定　行。

第一百三十六条　　规划　　时建建设管　和建设竣规划核实　照十　、十三章　行。

第十五章　附　则

第一百三十七条　　规定　行前，规划设计方案　　尚实　建设的项目，可按　规定调整规划设计方案　　新　　；项目　部分实　的，　实　建设的　域可按　规定调整规划设计方案　　新　　。

第一百三十八条　　规定　丹棱县规划和自然资源局　　释。

第一百三十九条　　规定自 2025　x　x　起　行。

附录 1

建设项目规划设计方案文本编制要求

序	图纸	图纸 容	图纸比例
1	设计单位资质	A3 A3 图幅以	
2	项目规划	的规划设计依据; 地 的 件分析; 城市设计和导则的分析; 规划原则和总 思; 地布局; 空间 和景观 ; 道路和 地、消 规划; 主 技术 指标, 包括: 总 地面积、总建筑面积、 栋建筑面积、 地面积、 地面积、容积率、建筑 度、 地率、 车停车位、 车停车位、 套设 面积、 住的总 、建筑 、高度 。	
3	建设 地红线图(蓝图)	标 自然地形地貌、道路、 、 管线 类 地 建筑的 、性质、 、质 , 标 地红线图、道路红线、河道蓝线、 地 线 市 设 控制线。	1:500，可不
4	规划总平面图(应画在 地 红线图)	标 项目 地界线、建筑红线 退距离、 地界线 拐点坐标、道路红线、规划建筑、 地、道路广场、停车场、河湖 面的位置和 ，确定主 入 方 ，项目 地 道路宽度、地下室 退 地红线和道路红线距离、地下室坡道 入 宽度 ，以 公 市 套设 : 垃圾 点、 粪池、 电间( ) 的位置。	1:500
5	地 的空间分析、城市设计分析图	设计 图, 映空间 , 线分析，景观 。	1:200 以
6	道路交通图	标 道路的红线位置、横 面、道路交叉点坐标、标高, 入 位置、停车场 地界线、道路交叉点、 坡点控制高 、室 地面规划标高。	1:500，可不
7	单项 管 规划图	标 类市 公 设 管线的平面位置，管径、主 控制点标高，以 有 设 和 筑 位置。	1:500，可不
8	建筑单 平、立、剖面图(蓝图)	A3 A3 图幅以	
9	主 街道立面图、 图(彩图)	标 墙 彩、 质，A3 A3 图幅以 。	
10	夜景亮 图	A3 A3 图幅以	

11	消　布局图	A3　A3 图幅以	
12	套设　布局图	A3　A3 图幅以	
13	坡屋顶、屋顶样图	A3　A3 图幅以	
14	项目公　牌样图	A3　A3 图幅以	

附录 2

综合技术指标表

设计依据（提　：　**注**　设计委　单位、依据**什么**时间　　的规**划**设计　件、规**划**管　**技**术规定**版**　、　地红线图）	
、总规**划**　地面积:	㎡
、规**划**总建**筑**面积:	
（　）地　计入**容**积率的建**筑**面积:	
1.住**宅**建**筑**面积:	
2.　住**宅**建**筑**面积:	
（1）　　建**筑**面积:	
（2）　**套**设　建**筑**面积:	
A.　管　　建**筑**面积:	
B.　　管　　建**筑**面积:	
C.　　公厕建**筑**面积:	
D.规**划**　　的　　**套**　　（应**注**　　**套**设　**功**　）:	
（3）　　建**筑**面积:	
（　）地　不计入**容**积率的建**筑**面积:	
1.　　建**筑**面积:	
2.　　公厕建**筑**面积:	
3.**垃圾**压缩站建**筑**面积:	
4.　　**空**建**筑**面积:	
5.　墙　**温**　建**筑**面积:	
6.　　设　建**筑**面积:	
（三）地下不计**容**建**筑**面积:	
1.地下车库建**筑**面积:	
2.地下　　建**筑**面积:	
三、**容**积率:	

、建**筑**　面积:	
、建**筑**　度:	
、总　地面积:	
、　地**率**:	
、　车位:	
1.地　室　**停**车位:	
2.地下**停**车位:（提　:　有　**械**式**停**车位，应**注**　**械**式**停**车位　）	
（1）住**宅停**车位:	
（2）　**停**车位:	
九、　**停**车位（　中　下**停**车位）	
十、　**儿童**　场地面积:	
十　: 总　:	
注: 1.　**包括**的**指**标　**容**，应　据项目实际　标**注**。 2. 据　中华　和国行　许可　，报建单位须　实　报　项**指**标，　**指**标的真实性　**指**标　报建图纸**容**的相　致性　。	

附录 3

计算规则

一、建筑面积计算规则

建筑面积计 应按照 建筑通 规 （GB55031-2022）和 建筑 建筑面积计 规 （GB／T 50353-2013） 行。

二、容积率计算规则

（ ）以下建筑面积应计入容积率:

1. 阳 进深 2.4 米时，超 2.4 米的部分按 平影面积计入容积率建筑面积。

2.入 花园按 平 影面积的 1/2 计入容积率建筑面积。

3.设 平 的 平 影面积 套住宅套型建筑面积 5%的部分计入容积率建筑面积。

4.下沉天井的 平 影总面积 住宅 套型建筑面积 10%的部分计入容积率建筑面积。

5.建筑 有 护 的楼梯间、 箱间、电梯 ， （设管道） 换 ， 高在 2.2 米 以 的按 面积计入容积率。

6.利 坡屋顶 空间的建筑面积计入容积率。

7.顶板板面标高超　相邻城市道**路** 2.5 **米**的地下室、**半**地下室，　　建**筑**面积计入地块容积率，　中场地高**差**　　的**坡**地建**筑**，按以下**第**（　）　2　　行。

（　）以下建**筑**面积不计入**容**积率:

1.顶板板面标高不超过相邻城市道**路** 2.5 **米**的地下室、**半**地下室的建**筑**面积。

2.场地高**差**　　的**坡**地建**筑**,顶板高度超过相邻城市道**路**2.5 **米**的地下室、**半**地下室，　　地下室计　**埋深**（室　地平面低　室　地面的高度超过室　净高的 1/2）部分的　墙　度不**少**地下室　部　墙　度的 1/3 时，　　建**筑**面积不计入**容**积率。

3.**首**　　**空**部分**只**　为公　　、　　时的建**筑**面积。

4.超高　建**筑**　　的建**筑**面积。

5.地　建**筑**　为**停**车库，　高在 2.2 **米**以下的建**筑**面积。

6.**独**立设**置**的**停**车楼。

7.　建的　　公厕　管　　、**垃圾**　　。

8.　建的　　。

9.　建的　　设　。

10.建筑　　墙　　温　的建筑面积。

三、建筑密度计算规则

（　）独立的建筑，按墙　　立柱　　平面积计　；室　有顶　、有立柱　墙　落地的　廊、门廊、门厅、阳　、平　、楼梯　按墙　　立柱　　平面积计　。

（　）以下面积不计入建筑　度:

1.室　地坪 3.5 米以　悬挑不落地的　间、阳　。

2.地下车库　入　顶棚。

3. 建的　　公厕、垃圾　　。

4.　　电设　。

四、绿地率计算规则

（　）宅旁（宅间）　地、院落式　团　地、　敞型院落　团　地、　　块　、带　公园　地面积起　界的计　:

1. 地　界　宅间路、　部道路　　路　，　有　确红线的　团　以　道路　至红线。

2. 至　地红线。

3. 地中，　为景观　成部分的　品、亭　、曲廊、　道、广场　，可以　　计入　地面积，　面积不　　地面积的

25%。

（　）　景观计入　地率，游泳池、喷泉景观　硬质　景不入　地率计　。

（三）新建室　停车场　　树荫式停车场（位），　　地部为　　浇植草地坪，平　1　车位　植 1 棵树（胸径不 15 厘米）时，可将室　停车场　地面积按 20%计入　地率。

（　）树阵　树池的　地面积计　：

1.　　些　　树阵植树方式的场地，　　为乔木、胸径不　　10 厘米、树距不　　5.0 米、　树阵的面积不 400 平方米的，按树阵面积计　　地面积。

2.　　单植乔木（　行道树　），胸径不　　10 厘米，按树池面积计入　地面积，　按　株 1.0 平方米计入　地面积。

3.　地中的乔、灌比例应　　70%。

（　）　学、中学扣减　地　的塑胶运　场、胶草　场　的面积　为计　　地率的　　。

（　）　　设计方案审查　　：

1.标　　块　地的位置、界　和面积；2.注　总　地面积、　地总面积、　地率、地下和半地下　空　　面积、　墙　面积、　　中　地面积、　须　建　地　应的　护　地面积和

街头　地面积；3.地下室、半地下室　绘制剖面　　图，标植土深度　　周　建　筑　竖　标高　　；4.分　实　的建设项目　在　　分布图　　确　　建设　地　　以　分　　地面积。

五、建筑高度计算规则

（　）平屋顶建筑按建筑　室　地面至　屋面面　的高度计　；坡屋顶建筑按建筑　室　地面至　屋檐檐　高度计　。

（　）下列　　不计入建筑高度：

1.局部　　屋面的楼梯间、电梯　　、　箱间　辅　　屋顶平面面积不超过 1/4 的。

2.　　屋面的通风道、装饰　件、花　、通　设　　。

3.空调、冷却塔　设　。

（三）电　、电　、微波通　、气　　、　星地面站、军　塞　　周　建筑，　　在　技术　控制　　，应按建筑　室　地面　建筑　和　筑　　高点计　。

六、建筑间距计算规则

（　）建筑间距按两栋建筑　（　筑　）　墙　近点之间的平距离计　。建筑　墙　　的阳　，　　计　度超过　墙　度 50%时，按阳　　计　间距。

（　）顶　为跃　　型的跃　部分，　高计入间距　　退距

离计　。

附录 4

名词解释

1. 建筑：住和进行公的建筑的总称。按建筑功可分为住建筑和公建筑两类。

2. 住建筑：住的建筑。包括高住宅建筑、住宅建筑、低住宅建筑、楼中的住宅部分。

3.公建筑：进行公的建筑。

4. 建筑按地建筑高度分类划分下：

（1）建筑高度不27.0 米的住宅建筑、建筑高度不24.0 米的公建筑建筑高度24.0 米的单公建筑为低建筑。

（2）建筑高度27.0 米的住宅建筑和建筑高度24.0 米的单公建筑，高度不100.0 米的，为高建筑。

（3）建筑高度100.0 米的为超高建筑。

(4)城市住住宅建筑平类别：低（1—3）；I 类（4—6）；II 类（7—9）；高 I 类（10

—18 ）；高 II 类（19 —26 ）。

5.住宅平 ：住宅总建筑面积 住宅 总面积的比值（ ）。

6. 住建筑: 住建筑以 的 建筑（ 规定中不包括 建筑）。

7. 楼: 以 途的楼 成的公 建筑。

8.公寓: 照 住宅设计规 和 住宅建筑规 制性 容的 类 的 单 。

9.裙 ： 高 建筑相连的建筑高度不超过 24.0 米的 建筑。

10.地下室： 间地平面低 室 地平面的高度超过 间净高的 1/2 为地下室。

11.半地下室： 间地平面低 室 地平面的高度超过 间净高的 1/3， 不超过 1/2 为半地下室。

12.入 花园：设置 入 门 客厅之间，至少有 设有栏杆 栏板的 敞空间。

13.设 平 ： 在建筑 护 ，不 室连通的 空调 、 设 搁置、 修的室 空间。

14.设　　：建筑　中　为设置暖通、空调、　　排　和电　　的设　和管道　　员进入　　的空间　。

15.　　：建筑高度超过 100 米的高　建筑，为消　门设置的　　疏散　　的楼　。

16. 空　：仅有　　撑　无　　护　　的　做空间　。

17.低　辅　　：　主　建筑　套　　的高度不　　6.0 米，　不　接　路　设　入　的门　、车库、垃圾　、市　设　、　管　　。

18.停车空间：停　　车和　　车的室　、　空间。

19.容积率：在规划项目建设　地　，计　容积率的建筑面积总和　规划项目建设　地面积的比值。

20.建筑　度：在规划项目建设　地　，建筑　的　　面积总和　规划项目建设　地面积的比值（%）。

21. 地率：在规划项目建设　地　，　类　地面积的总和　规划项目建设　地面积的比值（%）。

22.高　建筑主　朝　：①高　　住建筑中主　　间　卧室、起　室、　　、　　的　（　阳　）面的朝　。②高　住建筑中　　朝　以　的朝　。③高　建筑中面宽　　20.0 米的　类朝　。

23.高　建筑　　朝　：　　朝　可设置　　间、盥洗室、厨　、储　间、　　间、楼梯、　　廊　以　　阳　　。

24.点式高　住宅：主　朝　　影面宽　　35.0 米的高　住宅。

25.　、低　建筑　　：主　功　　间　　面、阳　设置面以　面宽　　18.0 米的山墙面。

26.　、低　建筑山墙：　　、低　建筑面宽不　　18.0 米的　　。山墙面　　可设置面积不　　1.8 平方米的　道　、楼梯间　；面积不　　0.6 平方米的　　间　、盥洗室　、　　间　、储　间高　。

27.　高：　　指　下两　楼面（　地面至楼面）　　标高之间的垂　距离；屋顶　　楼面面　（　成面）至平屋面的　　至坡顶的　　面　　墙　皮延　线的交点计　的垂距离。

28.建筑　　规划建设总建筑面积：指　定地块　建筑　　规划建设的总建筑面积，包括地面以　和地面以下建筑面积的总和。

29.　　建筑：包括　接　　产的建筑、　　的　产　套　办公　　和　　。

30.丹棱中　城　　指　　的丹棱县国土空间总规划确定的中　城　　域，　　指市　　的丹棱县　　国土空间总　规划确定的　　。

31.带　　地：在控制性详　规划中标注有宽度的城市类型和规模的　地。

32.块　　地：　带　　地之　的城市　　类型和规模的地。

33.道路红线：规划的城市道路（　　住　　道路）　地的界线。

34.　地界线：　类建筑　　项目　地的　　的界线。

35.城市　线：城市　类　地　　的控制线。

36.城市蓝线：城市规划确定的江、河、湖、库、　、湿地城市地　　护和控制的地域界线。包括城市　　点　游100 米和穿过城市的江河、溪　在城市规划　　之　的相应　。

37.城市紫线：指国　历史文　　城　的历史文　街　和　、自　　、　　市　　公布的历史文　街　的　护　　界线，以　历史文　街　　县　以　　公布　护的历史建筑

的　护　　界线。

38.城市黄线：　城市　展　局有影响的、城市规划中确定的、　须控制的城市　础设　　地的控制界线。

39.　　控制线：　　场净空　高控制线、　值线、城市微波通道　　规划　　控制　　的界线。

40.建筑红线：有　　规　控制性详　规划确定的建筑　、　筑　的主　　轮廓　须依　线型设计，不得超过　　退的界线。


41.半地下车库：　指净高不超过 2.2 米，　地平面低　室　地平面的高度超过车库净高的 1/3，　不超过车库净高的 1/2 的地下车库。

42.+1　：　室　楼梯通　　面积　　建筑面积的 1/3 的为+1　；　　面积　　建筑面积的 1/3 的应按单独　　计　。

43.建筑的　　面积：建筑　接触地面的自然　建筑　墙　　平　影面积。

附录 5

规划管理分区图

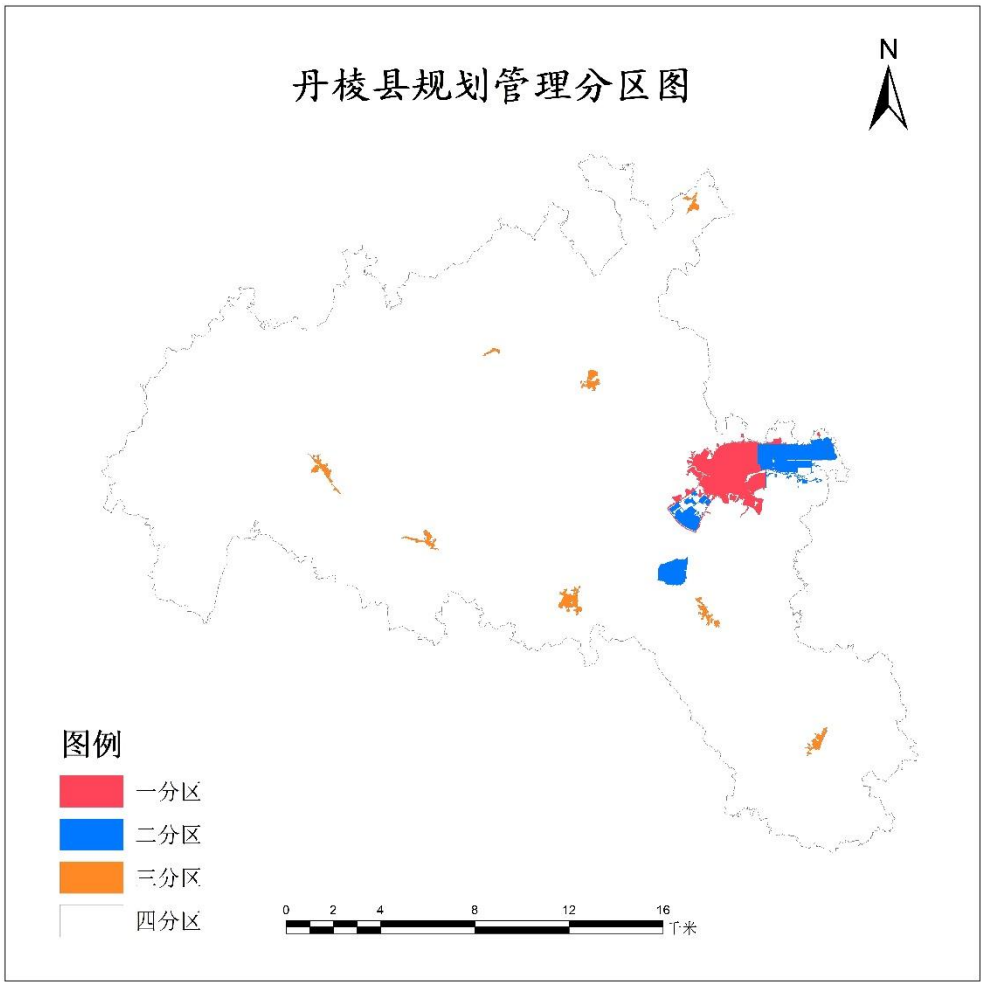

信息公开选项：主动公开