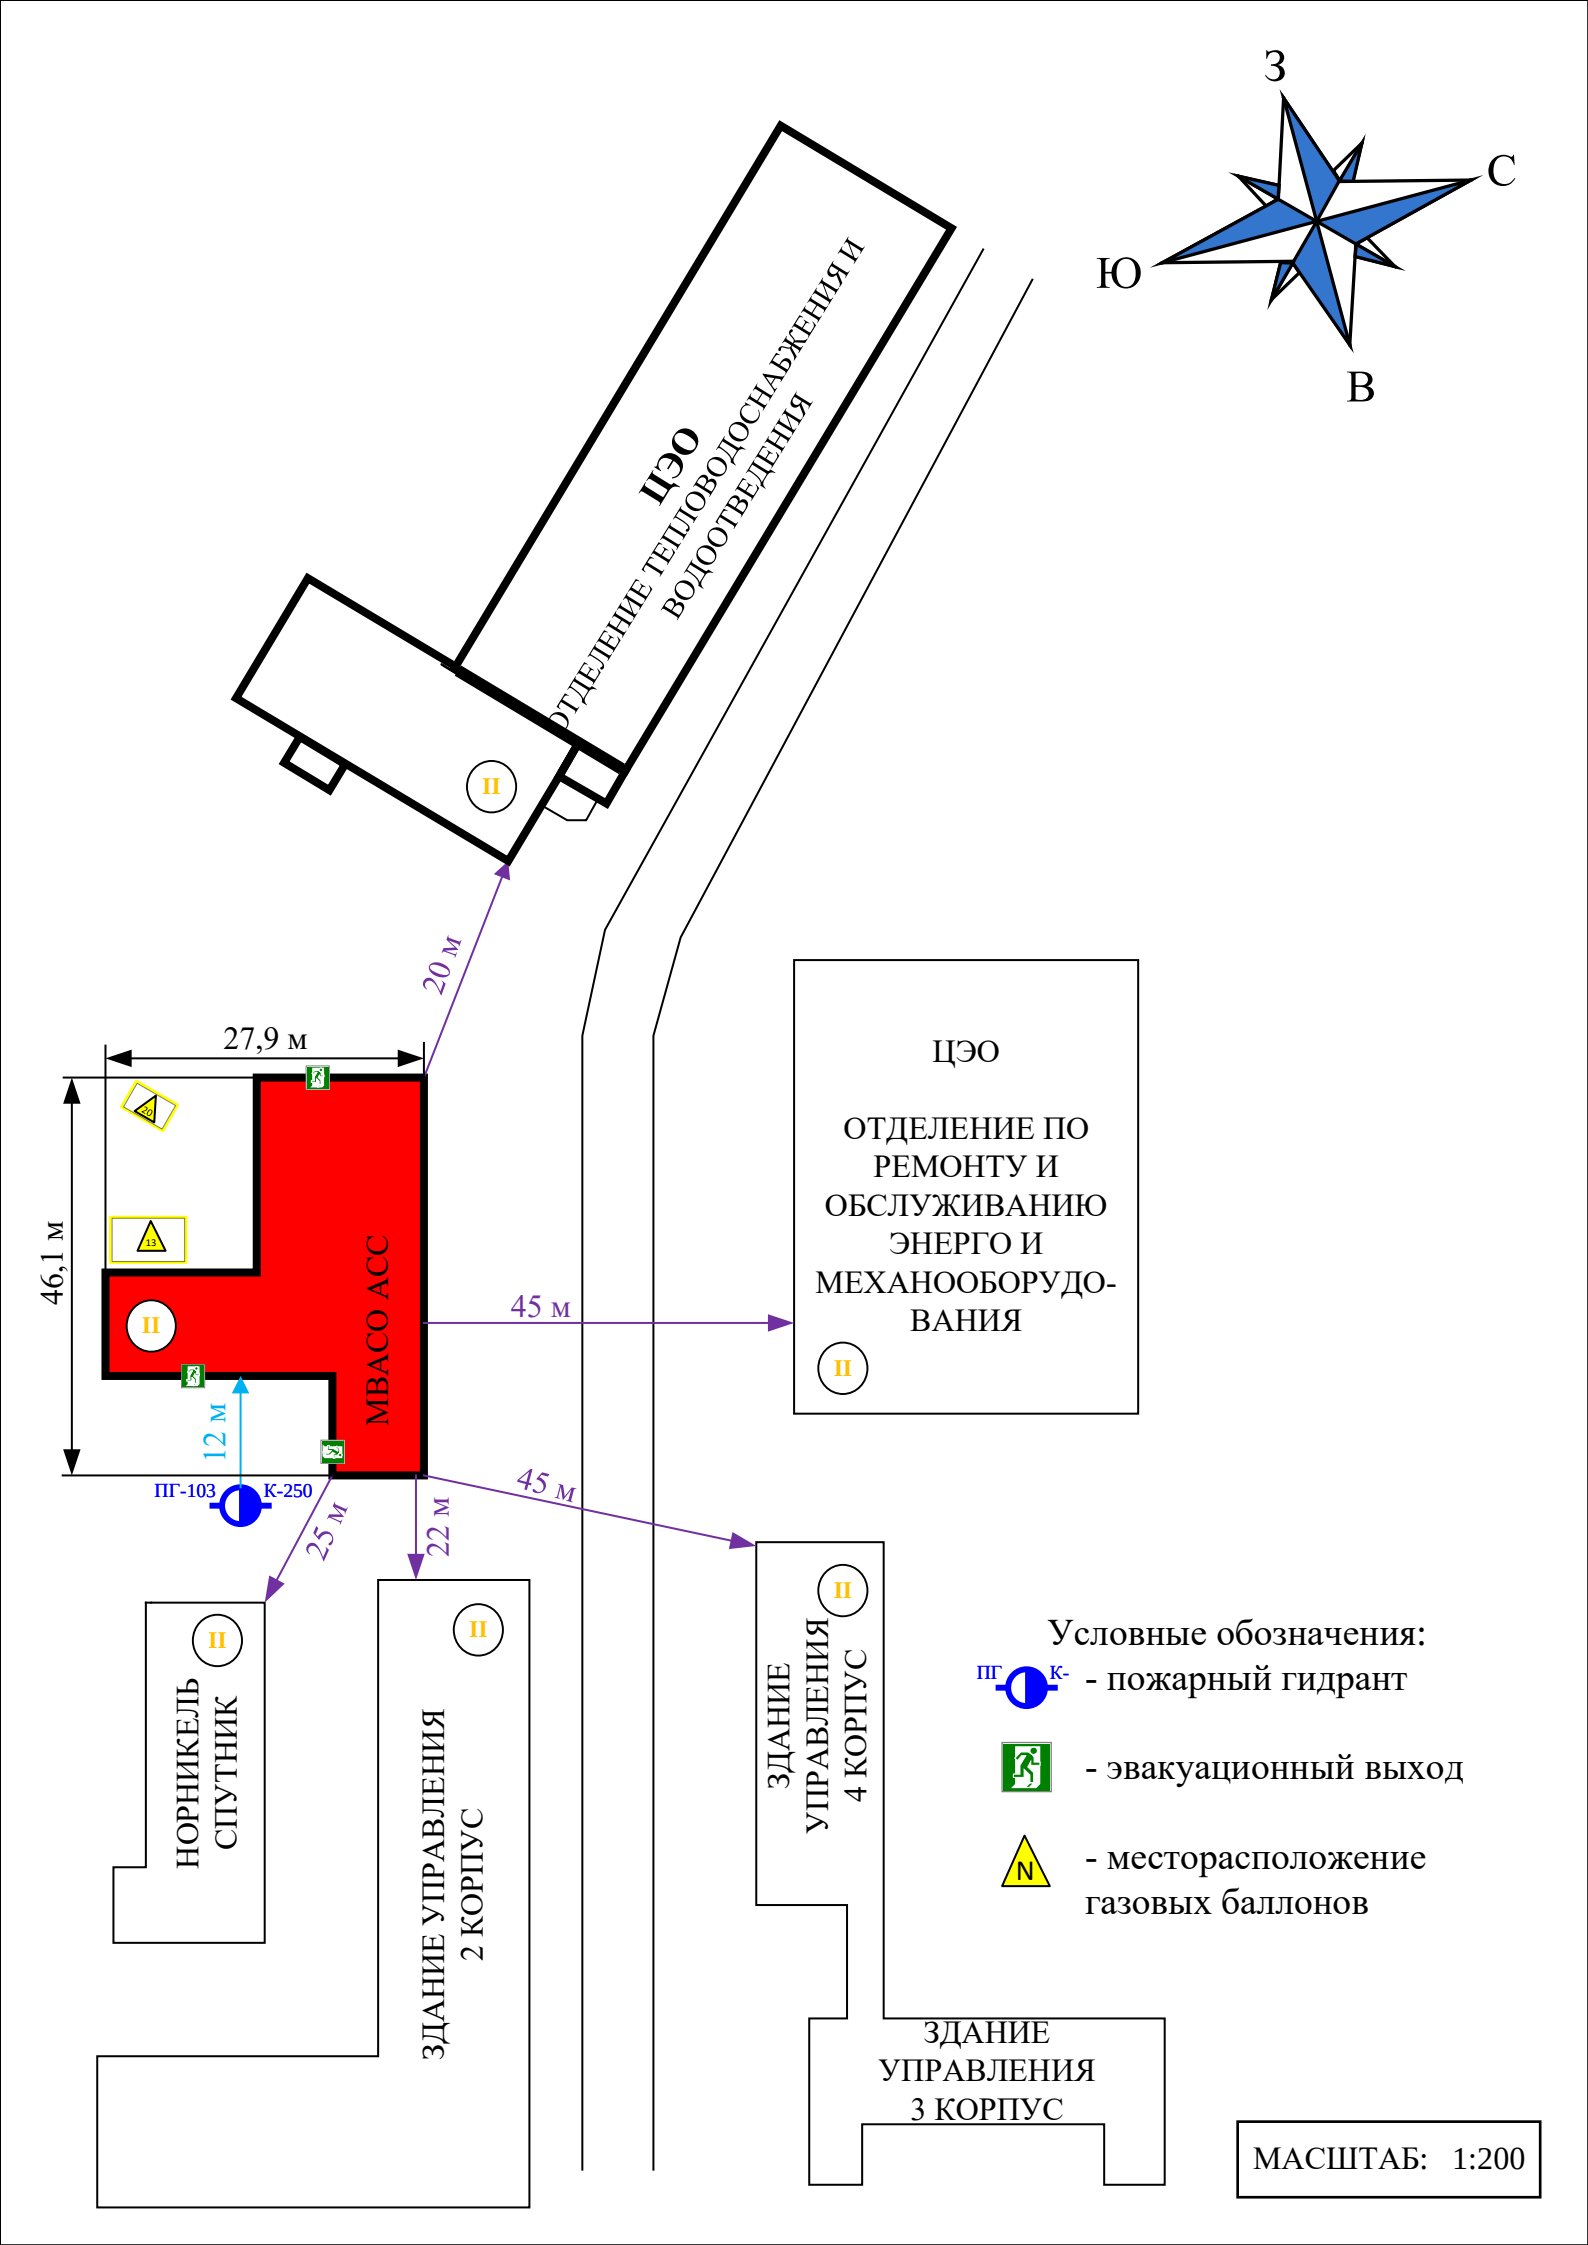

З
С
Ю
В
ЦЭО
ОТДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
II
20 м
27,9 м
46,1 м
МВАСО АСС
II
45 м
ЦЭО
ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГО И МЕХАНООБОРУДО-ВАНИЯ
II
12 м
ПГ-103
К-250
45 м
25 м
22 м
II
НОРНИКЕЛЬ СПУТНИК
II
ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 2 КОРПУС
II
ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 4 КОРПУС
ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 3 КОРПУС
Условные обозначения:
ПГ
К-
- пожарный гидрант
- эвакуационный выход
N
- месторасположение газовых баллонов
МАСШТАБ: 1:200