TBKK Energy News No.001

FY2025-2 Awareness Document Air Leak Reduction

06-Mar-26

TBKK UT/MN Department

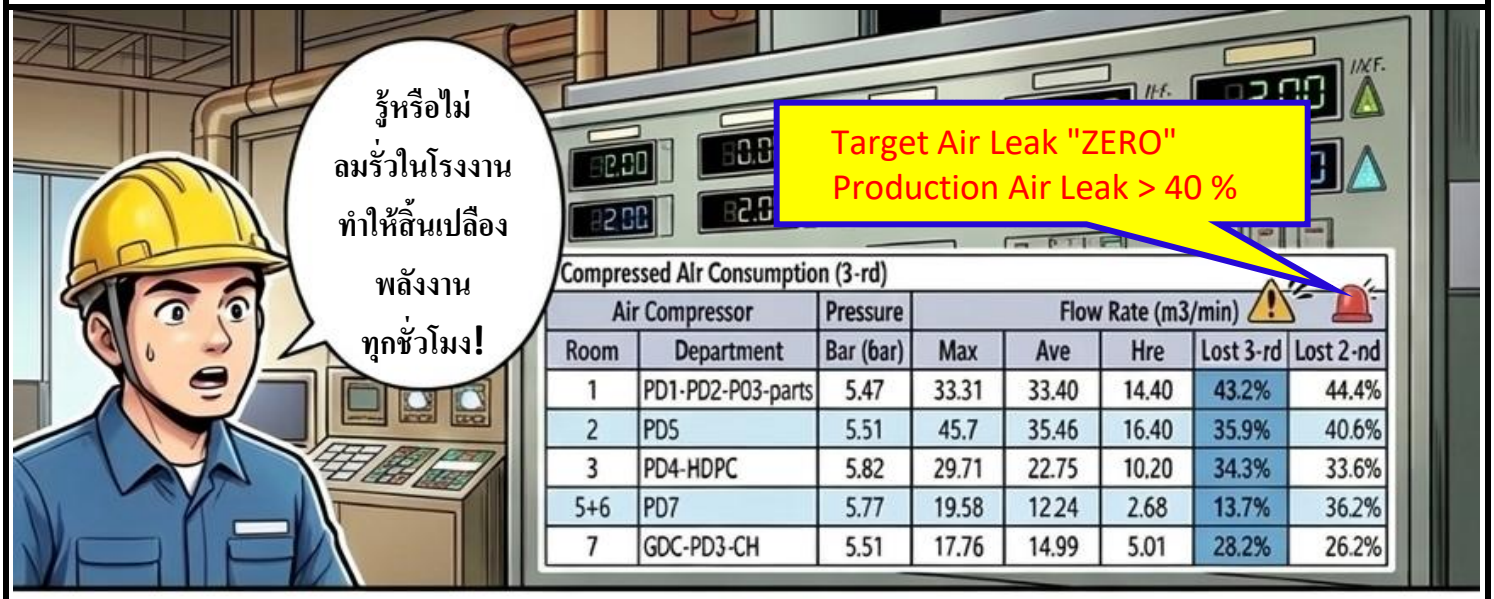

Compressed Air Consumption (3-rd)

Air Compressor		Pressure	Flow Rate (m3/min)				
Room	Department	Bar (bar)	Max	Ave	Hre	Lost 3-rd	Lost 2-nd
1	PD1-PD2-P03-parts	5.47	33.31	33.40	14.40	43.2%	44.4%
2	PD5	5.51	45.7	35.46	16.40	35.9%	40.6%
3	PD4-HDPC	5.82	29.71	22.75	10.20	34.3%	33.6%
5+6	PD7	5.77	19.58	12.24	2.68	13.7%	36.2%
7	GDC-PD3-CH	5.51	17.76	14.99	5.01	28.2%	26.2%

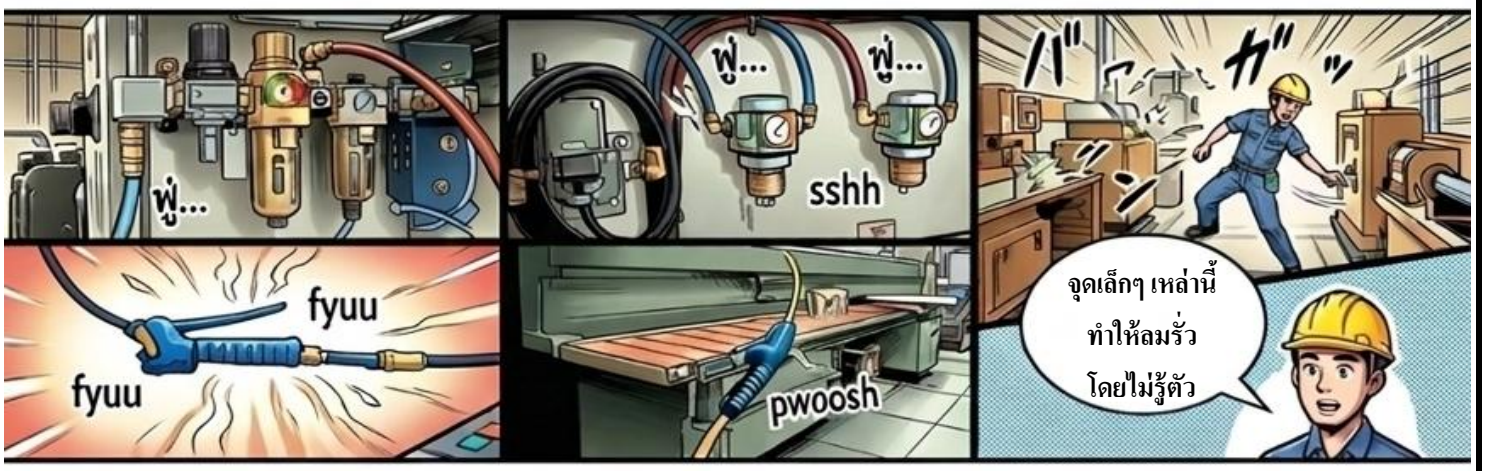

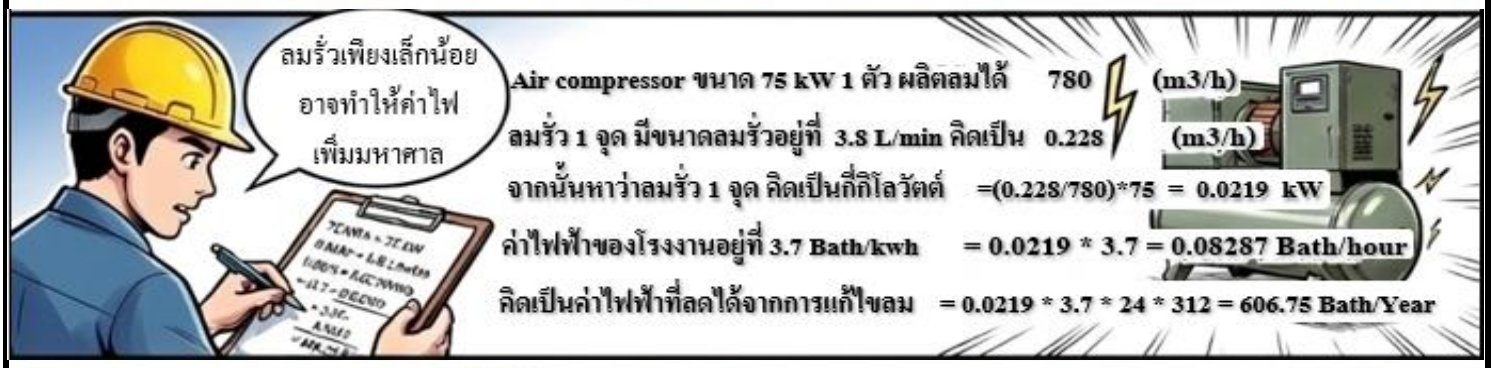

Air compressor ขนาด 75 kW 1 ตัว ผลิตลมได้ 780 (m3/h)

ลมรั่ว 1 จุด มีขนาดลมรั่วอยู่ที่ 3.8 L/min คิดเป็น 0.228 (m3/h)

จากนั้นหาว่าลมรั่ว 1 จุด คิดเป็นกี่กิโลวัตต์ =(0.228/780)*75 = 0.0219 kW

ค่าไฟฟ้าของโรงงานอยู่ที่ 3.7 Bath/kwh = 0.0219 * 3.7 = 0.08287 Bath/hour

คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดได้จากการแก้ไขลม = 0.0219 * 3.7 * 24 * 312 = 606.75 Bath/Year