

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	01/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2766.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1243.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	44.96%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 01/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 16:45)

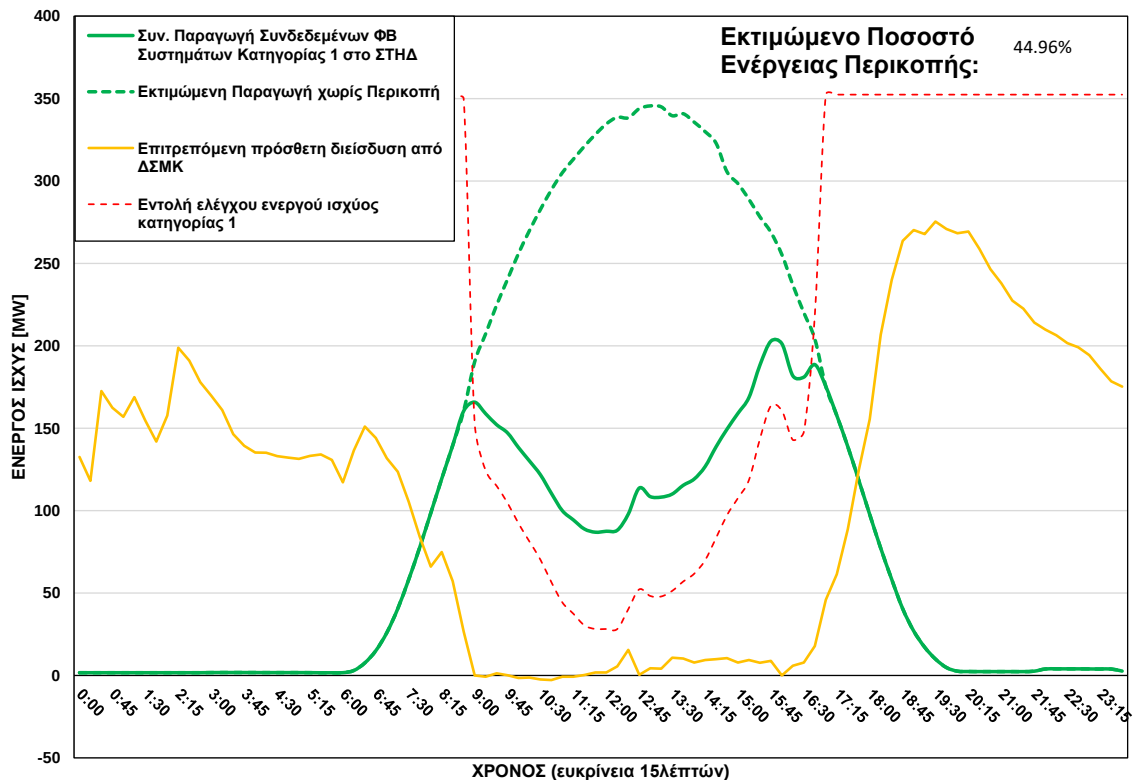

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	02/08/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	10:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 10:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 15:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2886.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1780.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 15.1MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	61.67%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 02/08/2026 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:00)

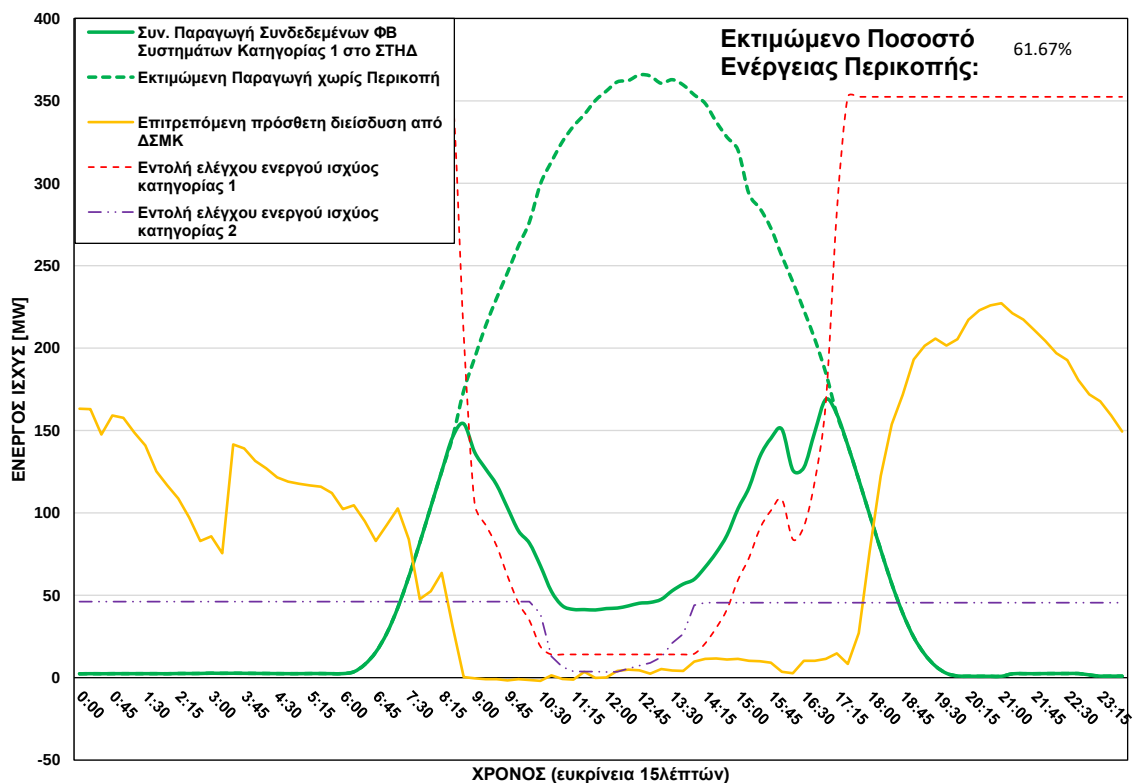

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	03/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2827.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	802.3 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	28.38%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 03/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:30)

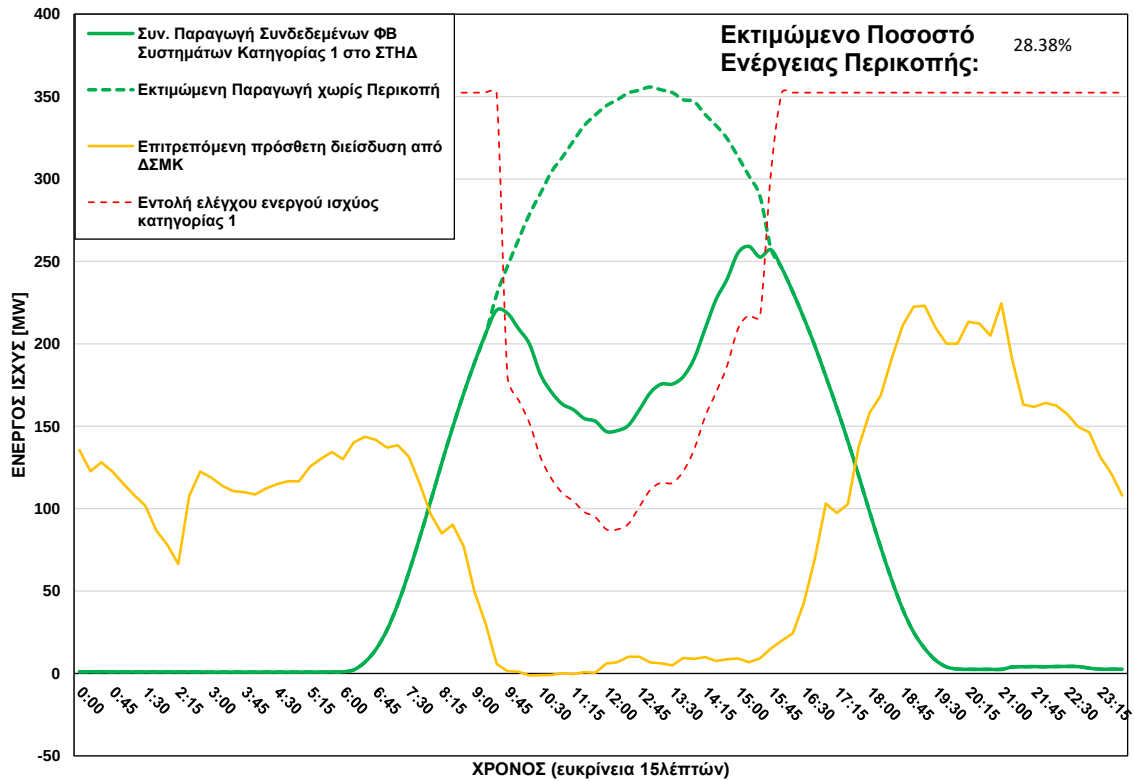


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	04/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2771.7 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	820.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	29.61%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 04/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:30)

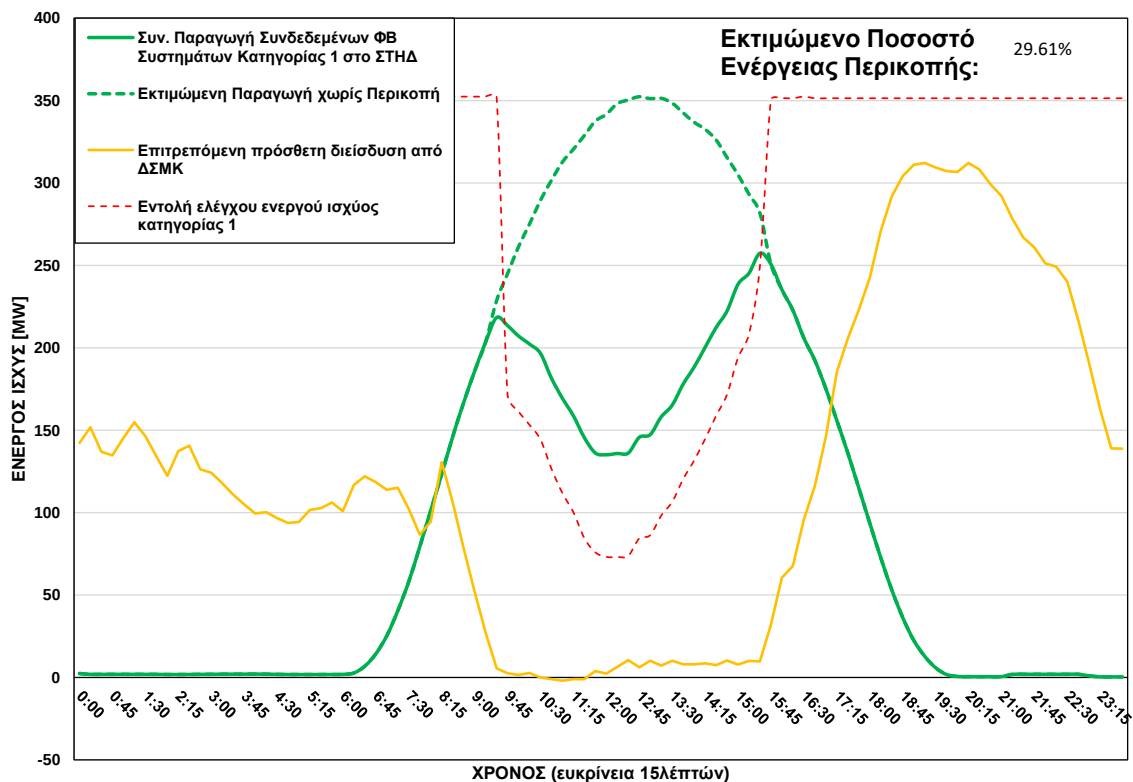

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	05/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2739.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	744.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.17%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 05/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:30)

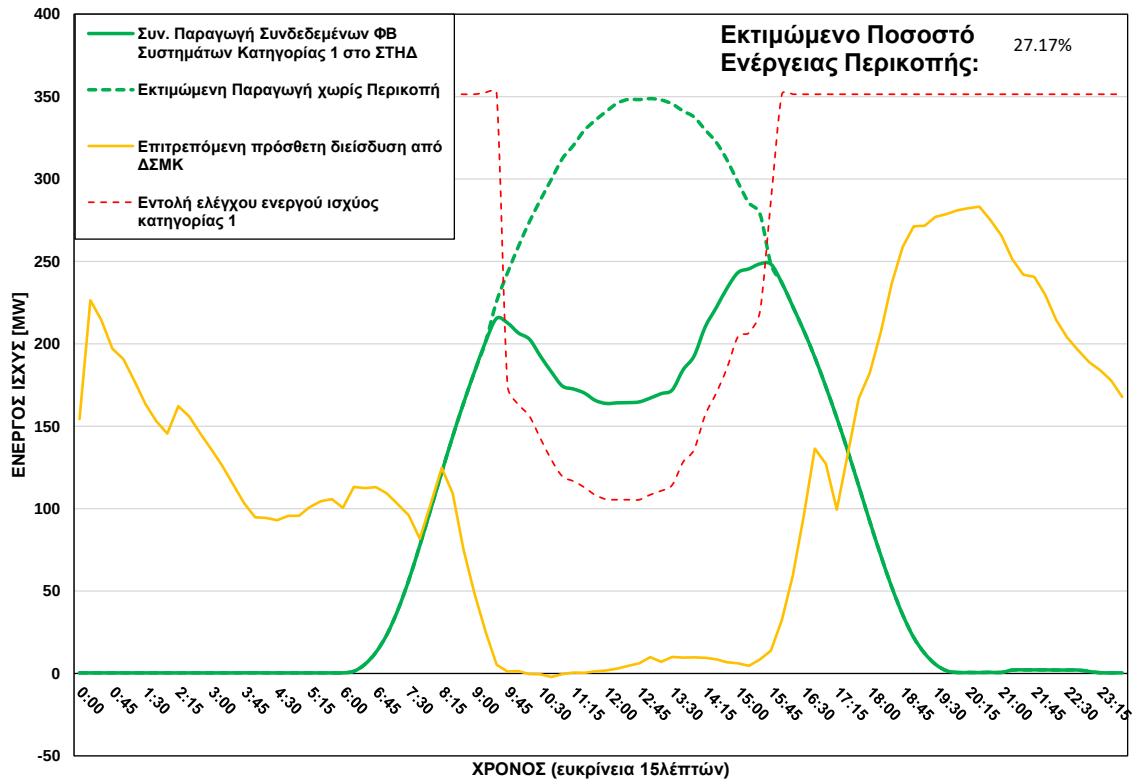

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	06/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2648.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	617.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	23.32%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 06/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:15)

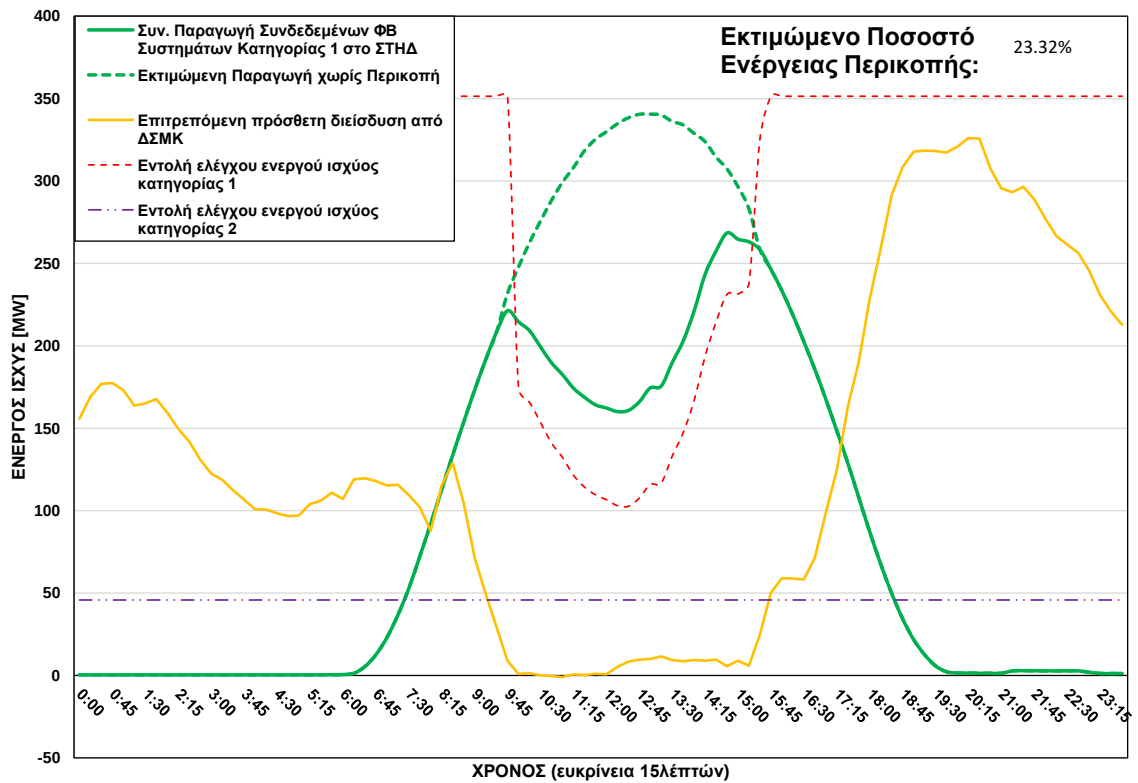


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	07/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2563.5 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	356.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	13.91%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 07/08/2026 (ώρα περικοπής: 10:15 - 14:30)

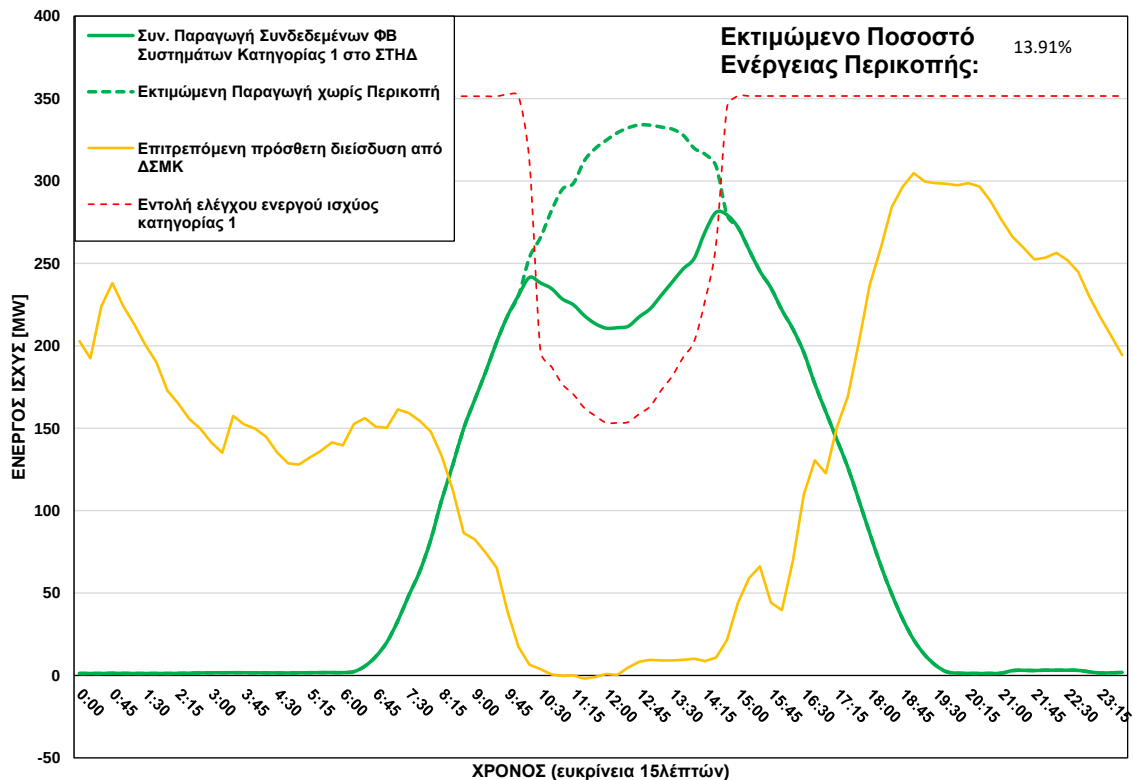


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	08/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2580.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	529.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.53%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 08/08/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 15:00)

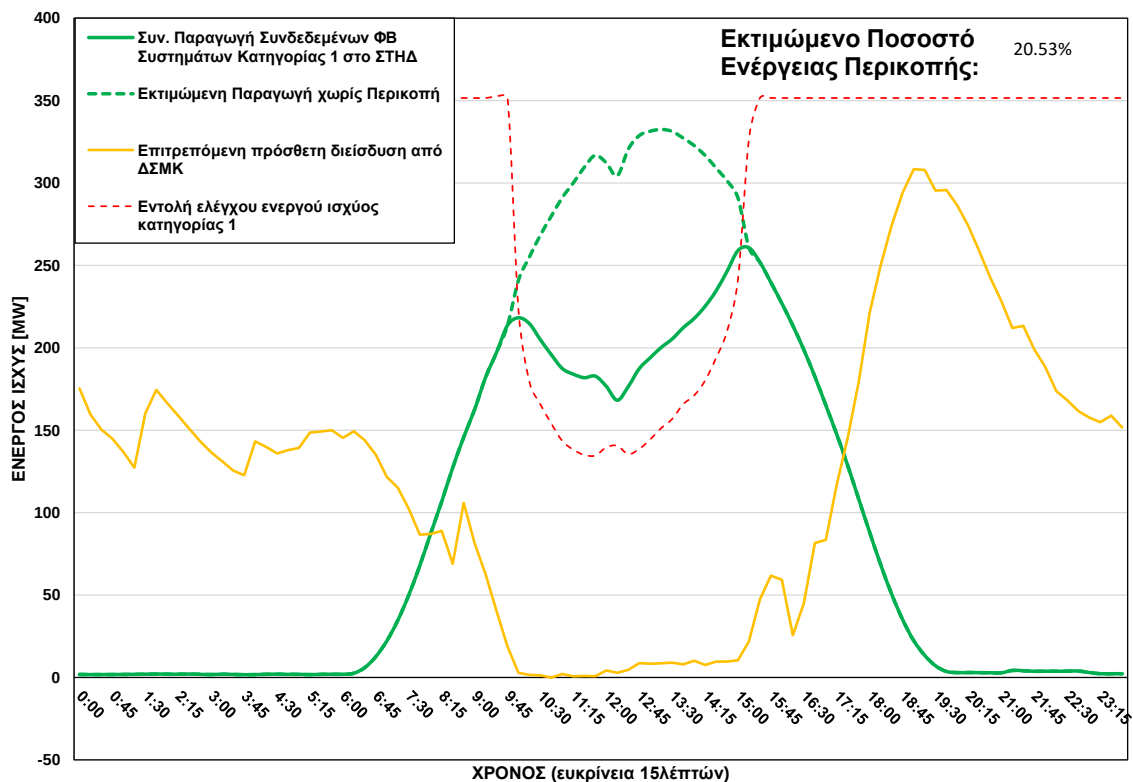

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	09/08/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:00	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:15	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:30
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2707.1 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1424.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 7.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.61%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 09/08/2026 (ώρα περικοπής: 08:45 - 16:00)

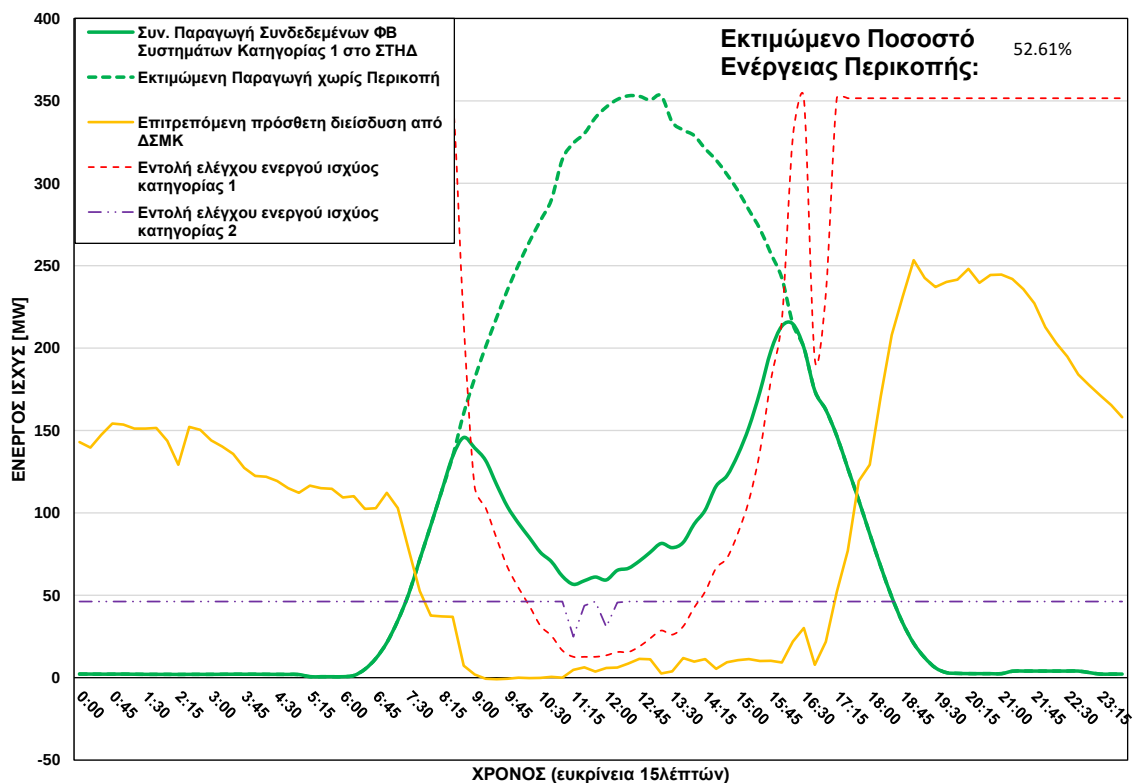


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	10/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2615.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	305.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	11.69%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 10/08/2026 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:30)

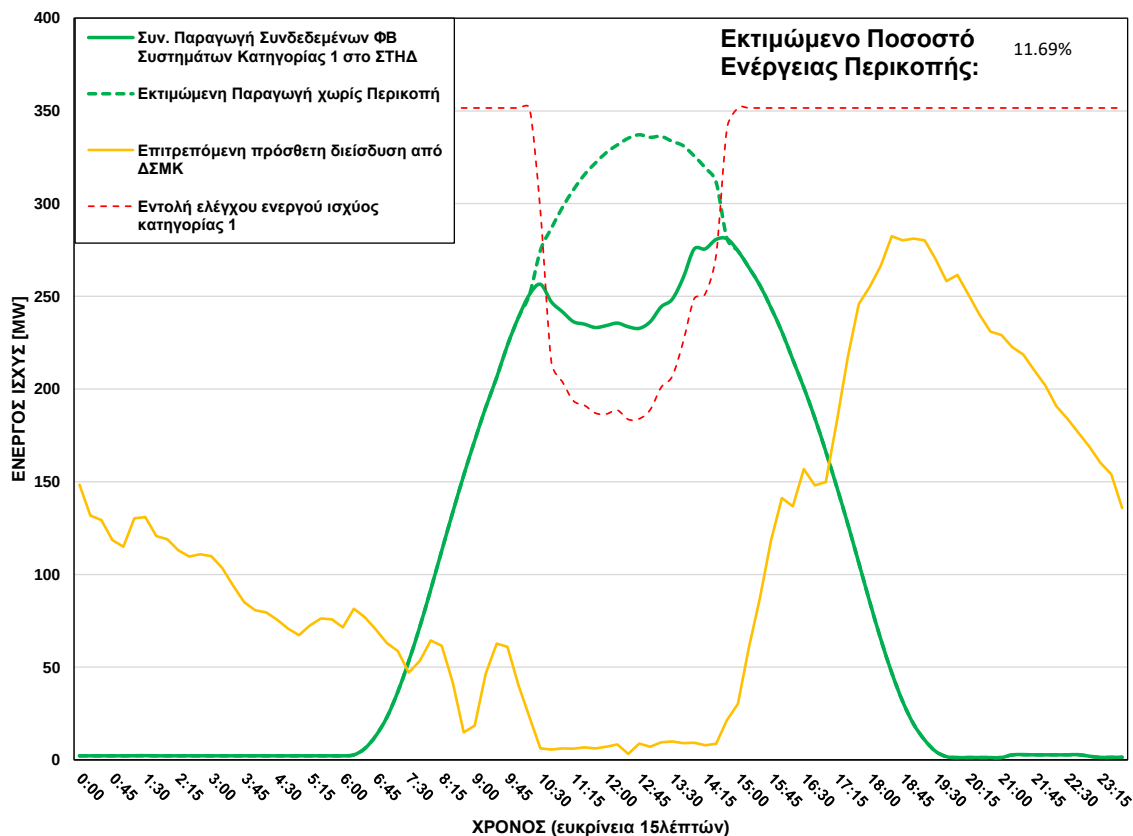


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	11/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2515.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	259.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	10.33%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 11/08/2026 (ώρα περικοπής: 10:45 - 15:00)

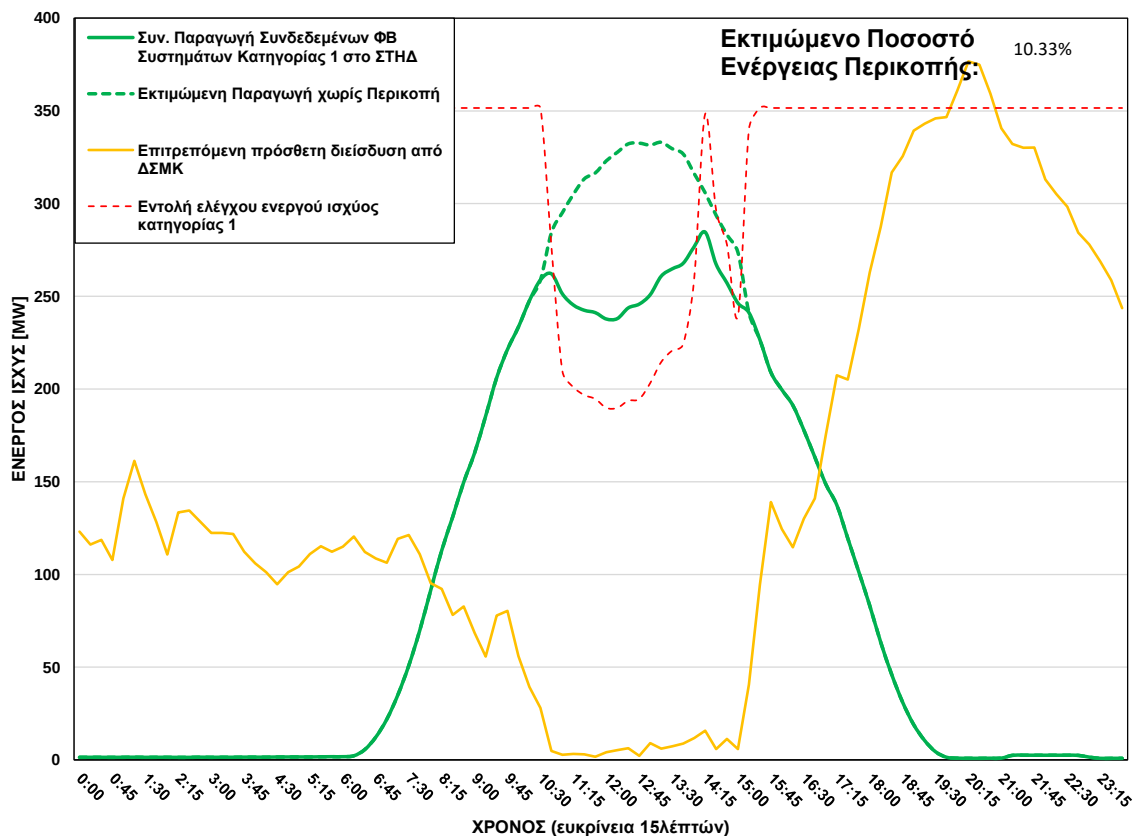


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	12/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2558.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	490.6 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	19.17%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 12/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:45 - 14:30)

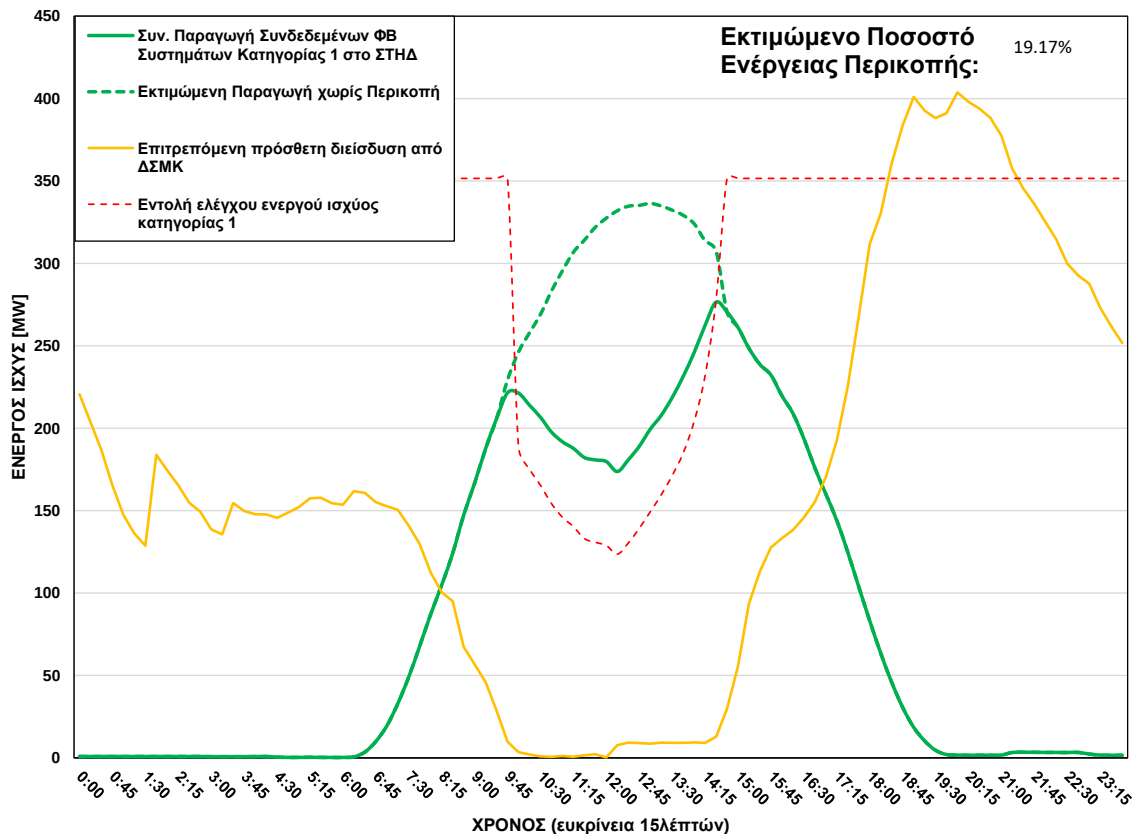


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	13/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2522 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	469.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	18.63%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 13/08/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:45)

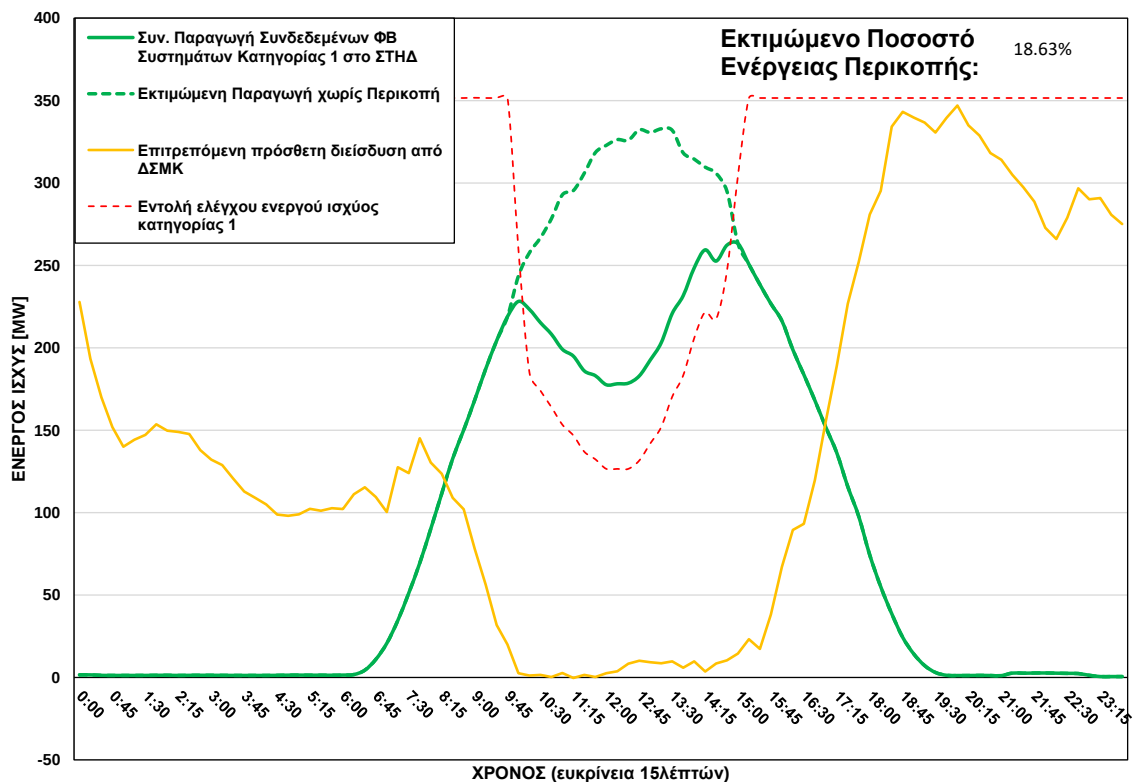


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	14/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:45
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2025.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	298.5 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.75%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 14/08/2026 (ώρα περικοπής: 10:45 - 14:15)

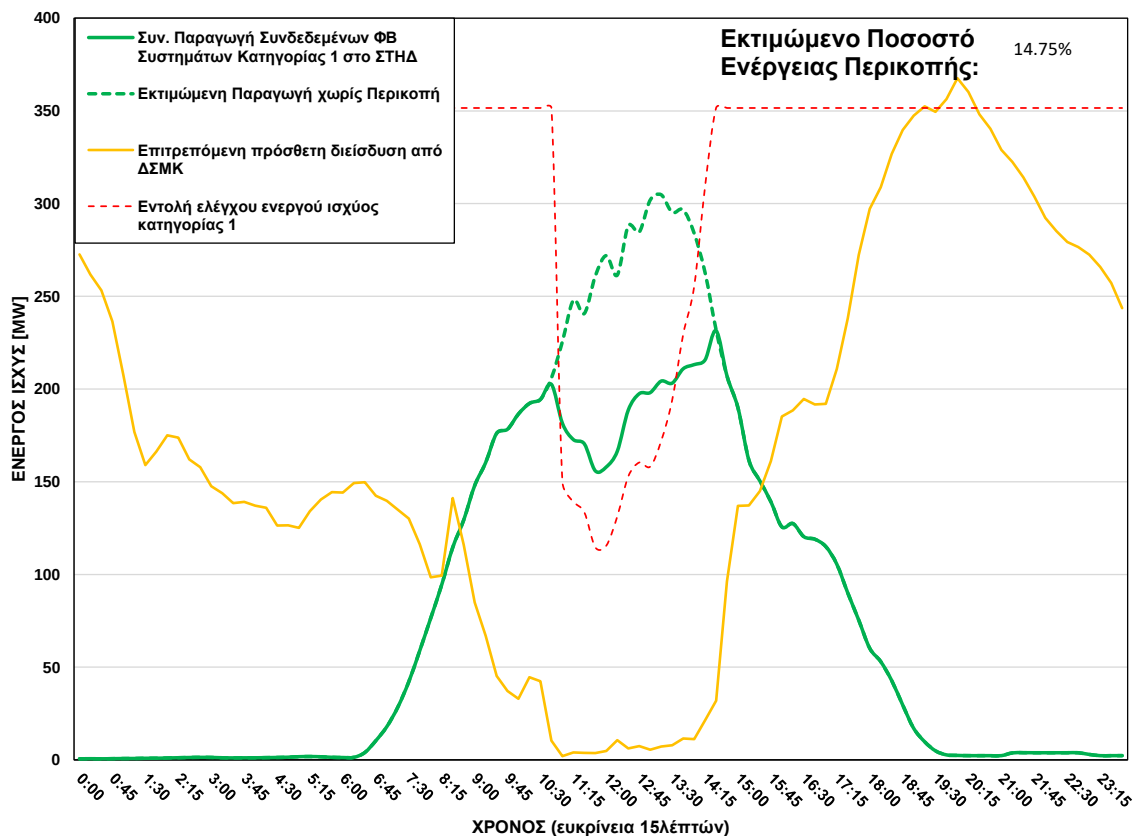


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	15/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2348 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1032 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	43.95%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 15/08/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:30)

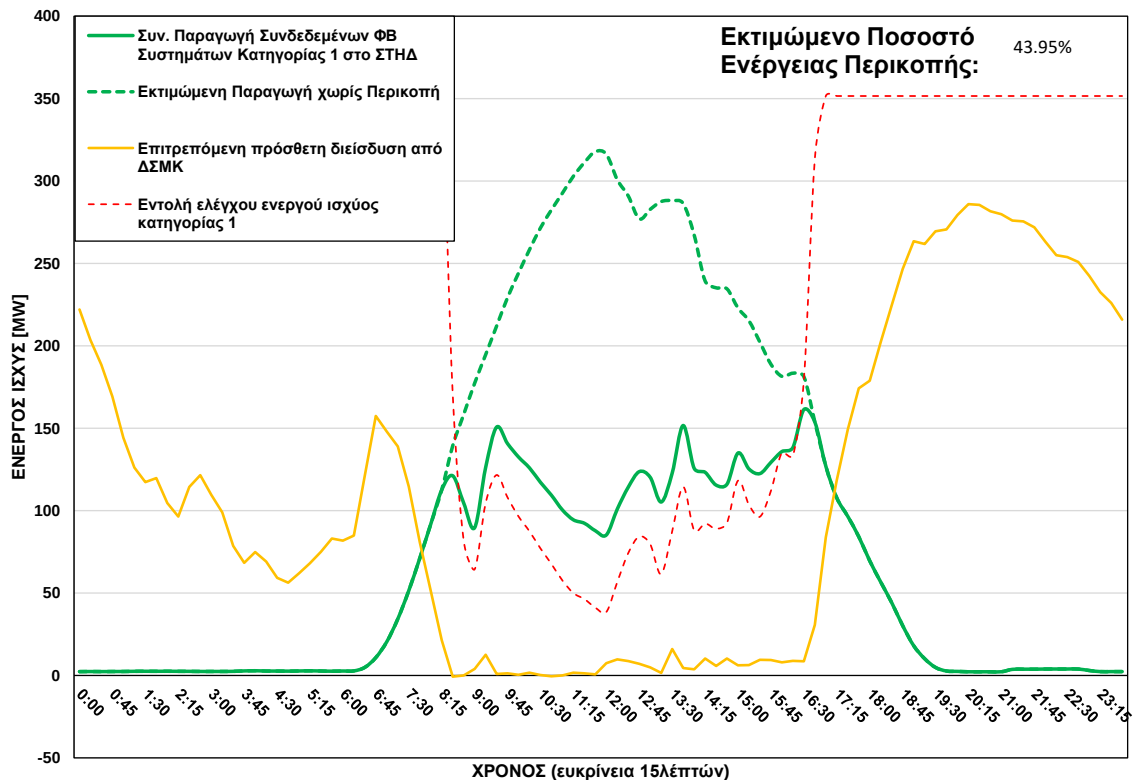


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	16/08/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:45	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	17:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 18:15
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2398.8 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1200.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 14.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	50.03%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 16/08/2026 (ώρα περικοπής: 08:45 - 17:00)

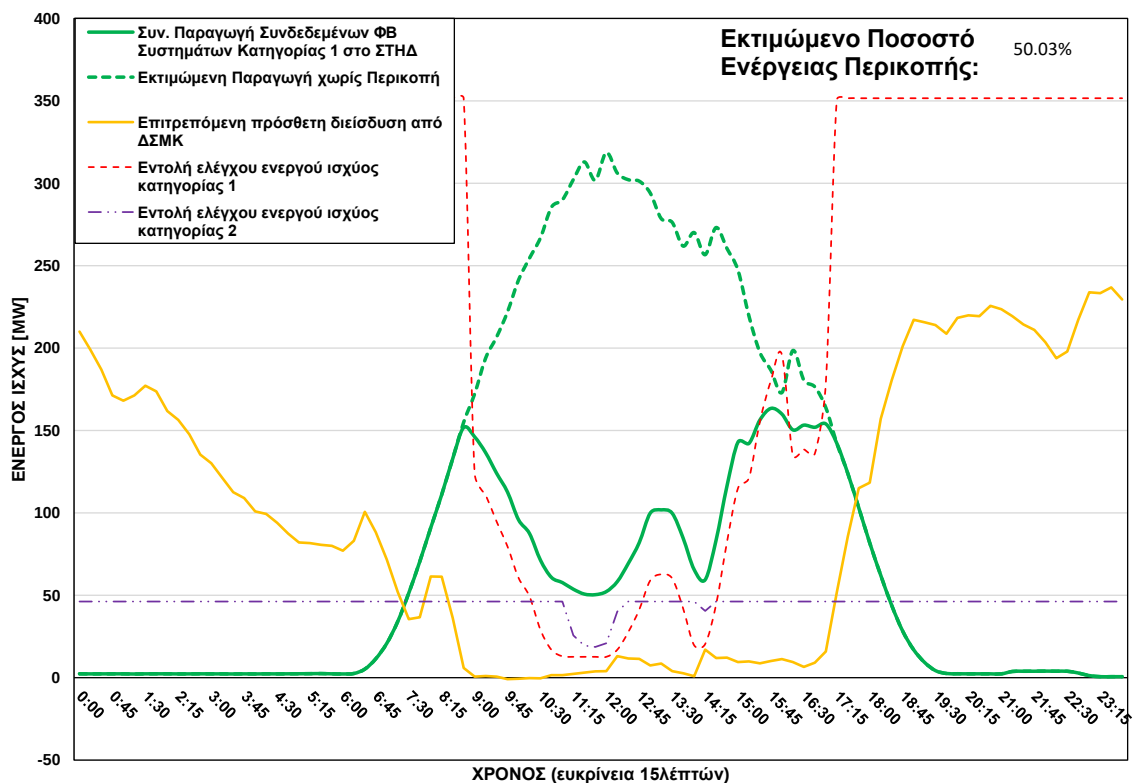

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	17/08/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:00	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 07:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 13:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2020.7 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	629.2 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 5.2MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.16%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 17/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 13:45)

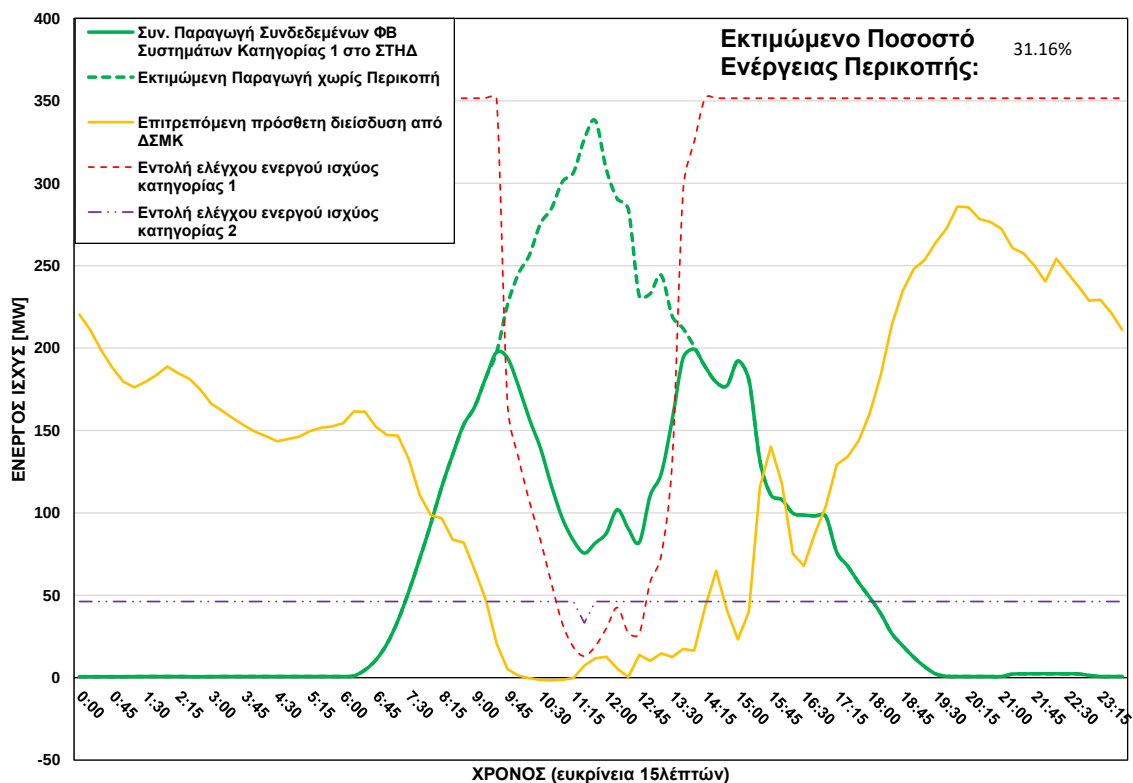

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	18/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2419.1 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	938.7 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	38.8%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 18/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 16:30)

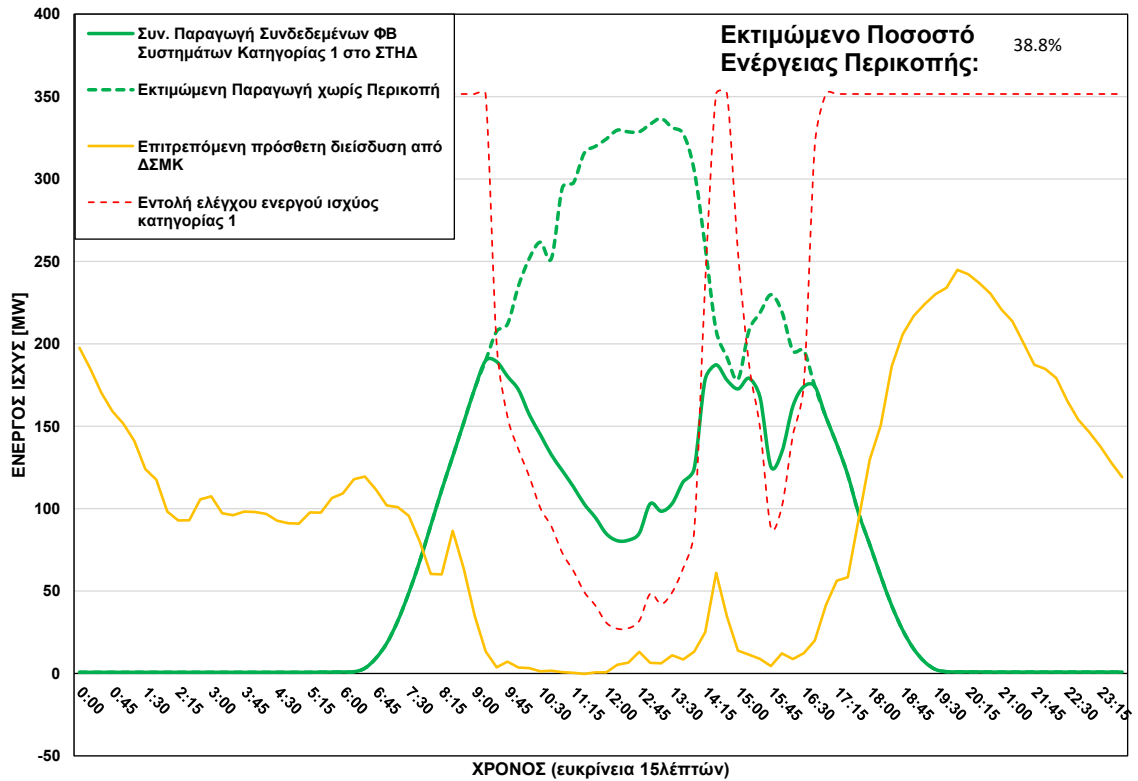


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	19/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2502.3 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	871.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	34.85%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 19/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

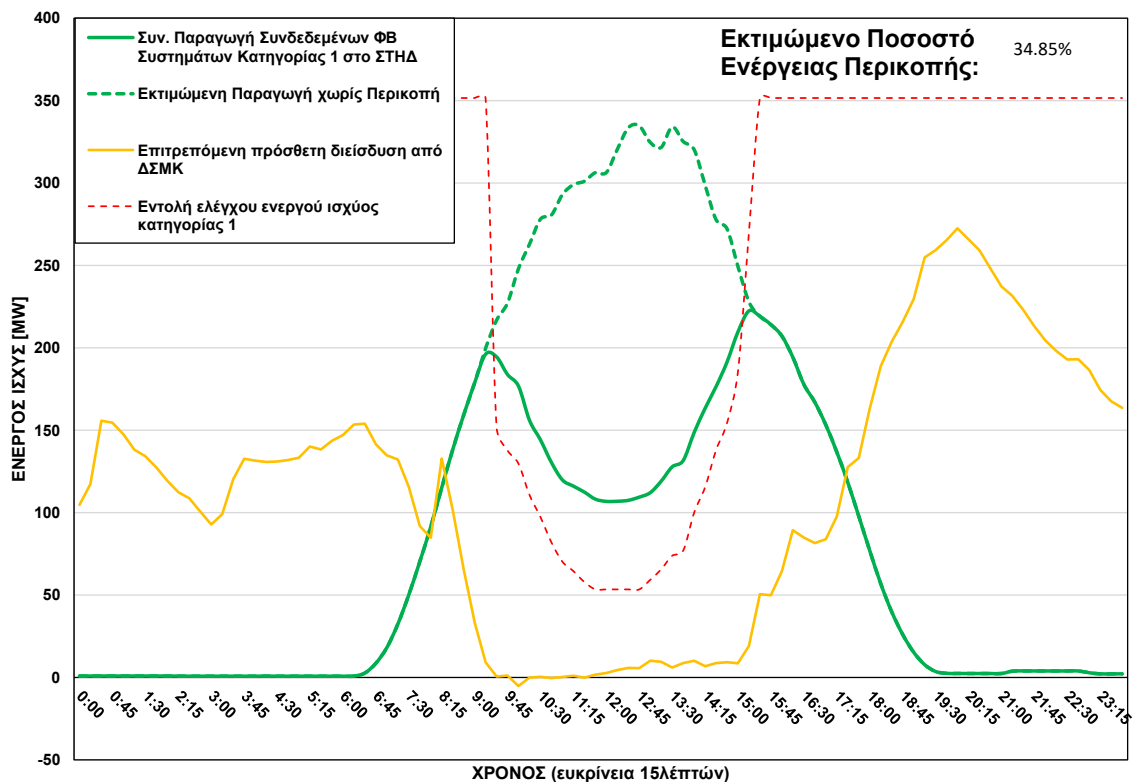


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	20/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:15
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2670.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	831.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	31.14%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 20/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:15 - 15:15)

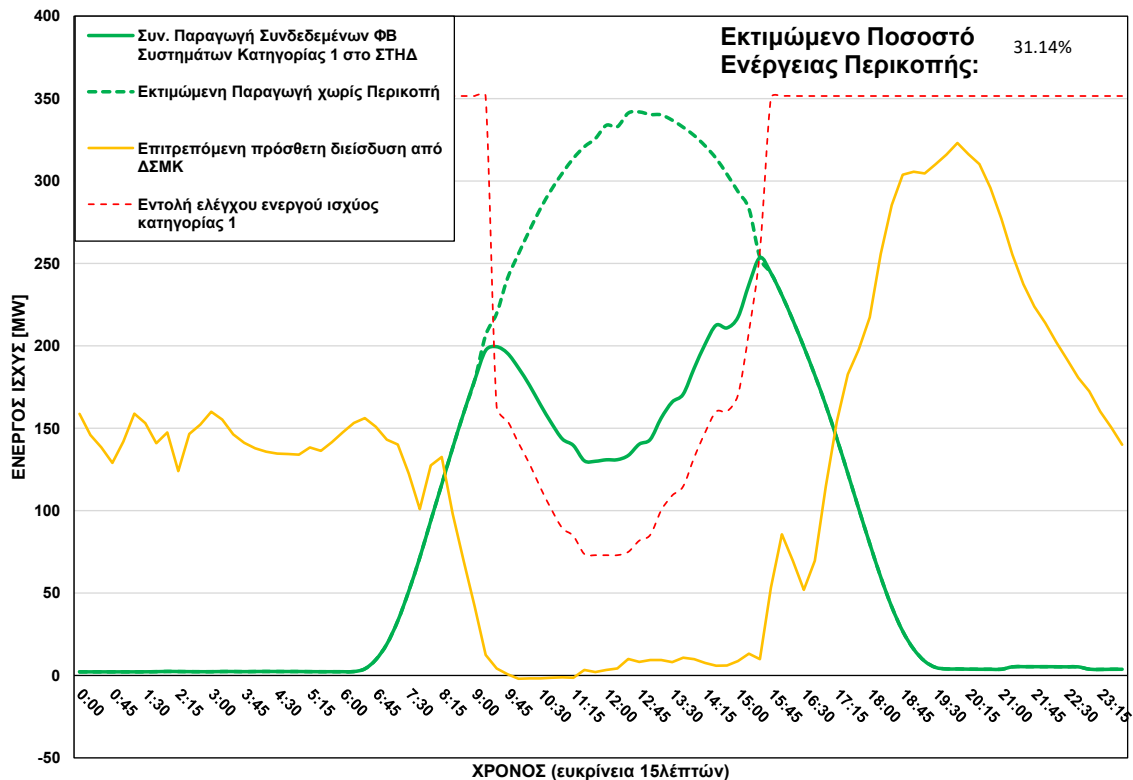


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	21/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2601.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	536.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.62%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 21/08/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 14:30)

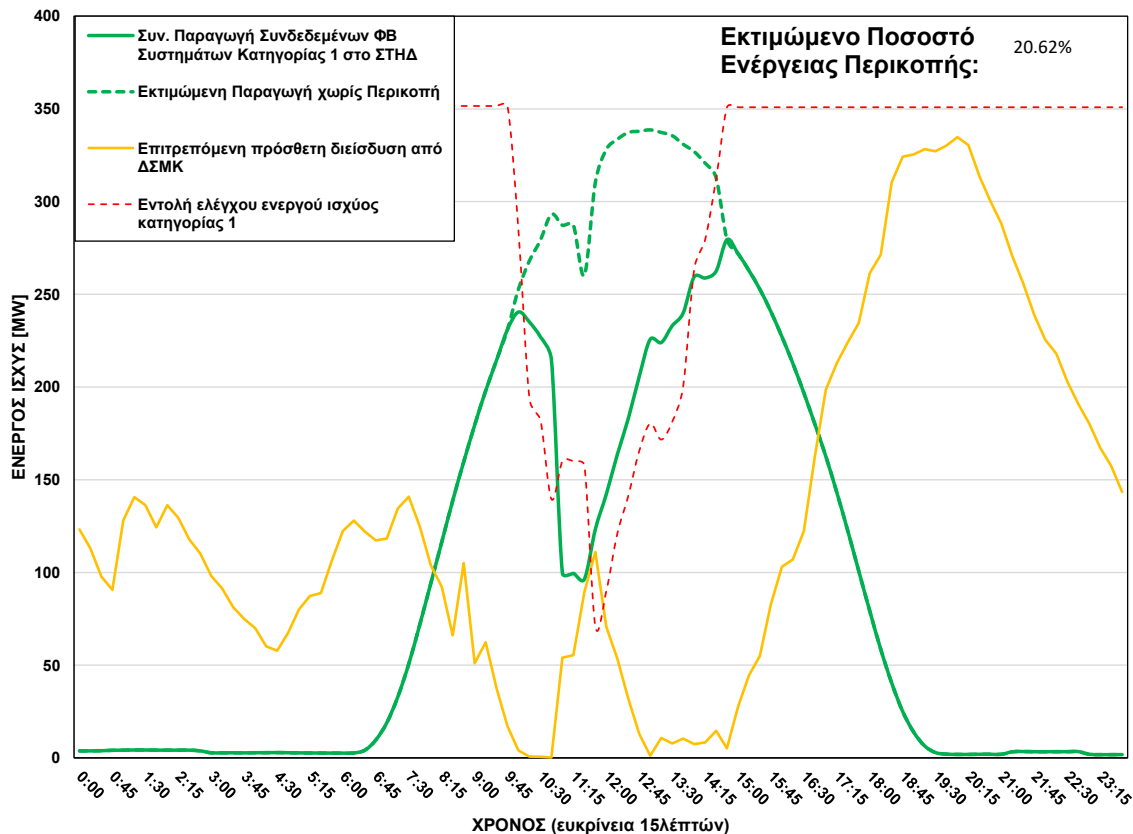

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	22/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	ΝΑΙ
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2645.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	677.2 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	25.59%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 22/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 15:00)

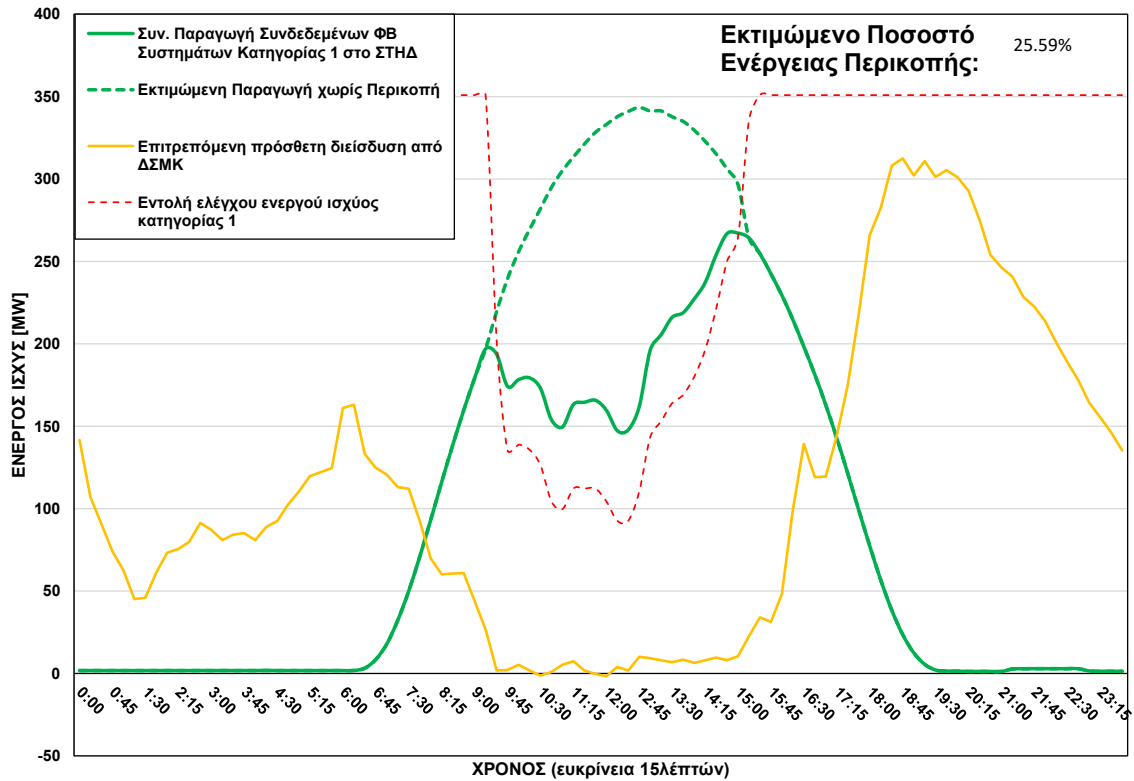

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	23/08/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:30	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	11:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:00	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	12:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 11:30 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 12:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2683.6 MWh	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	1410.3 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 5.5MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	52.55%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 23/08/2026 (ώρα περικοπής: 08:30 - 16:00)

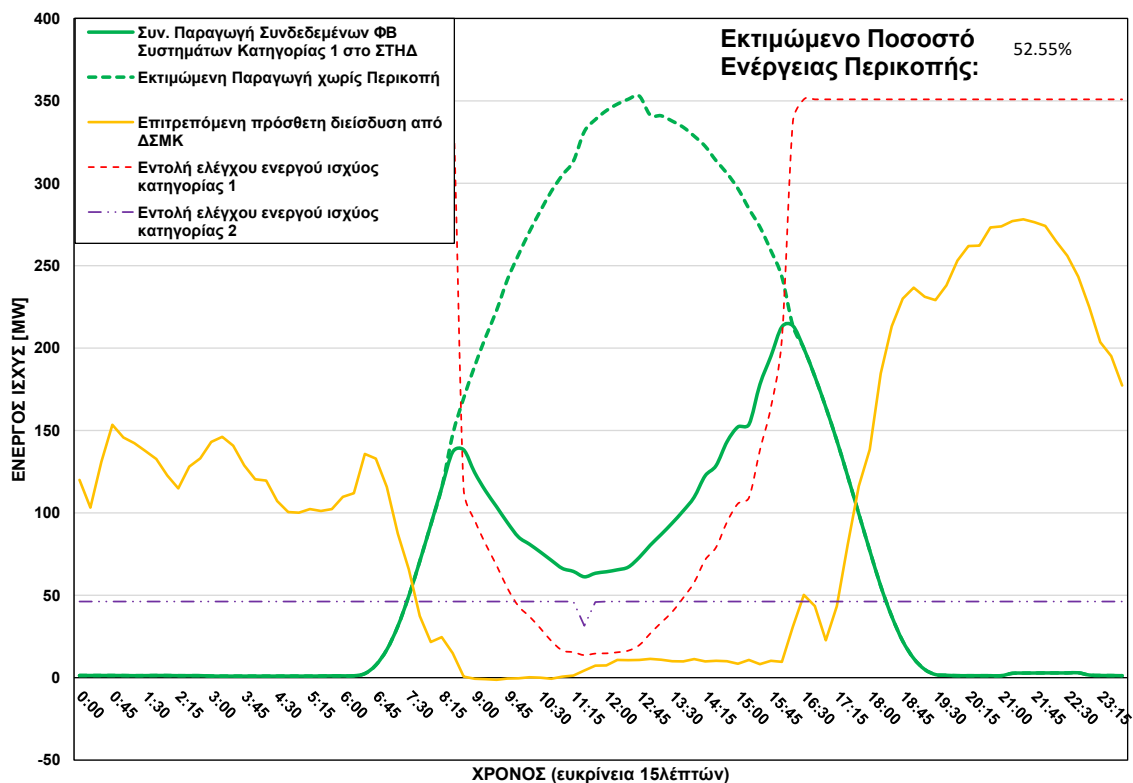


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	24/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:30
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2481 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	303.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	12.25%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 24/08/2026 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:30)

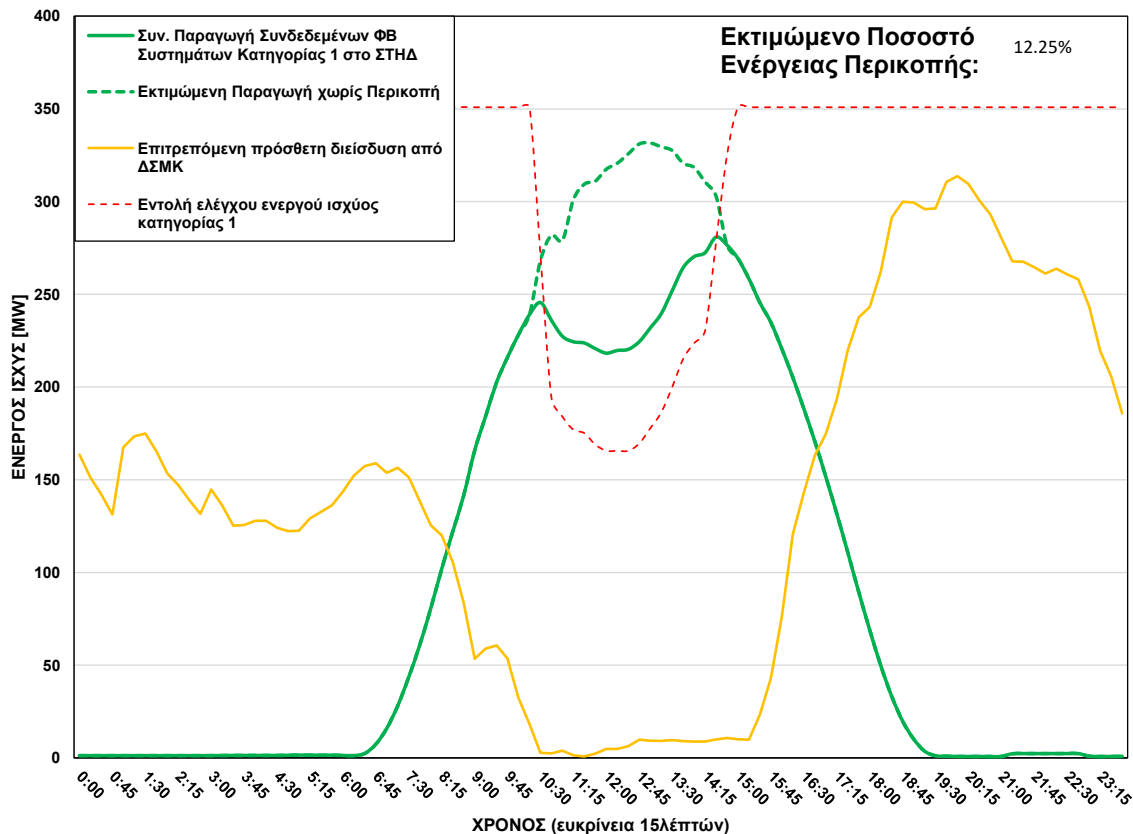


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	25/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2501.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	236 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	9.49%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 25/08/2026 (ώρα περικοπής: 10:30 - 14:15)

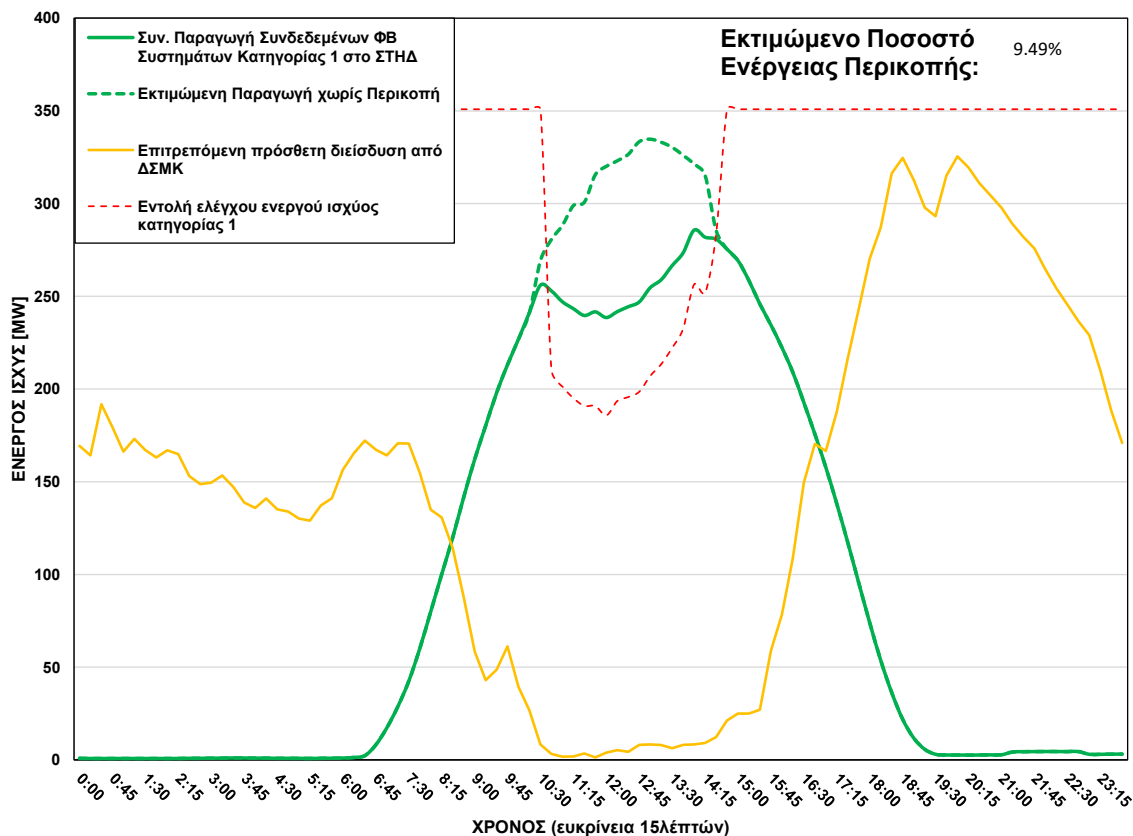

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	26/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2597.2 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	715.1 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	27.53%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 26/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 15:15)

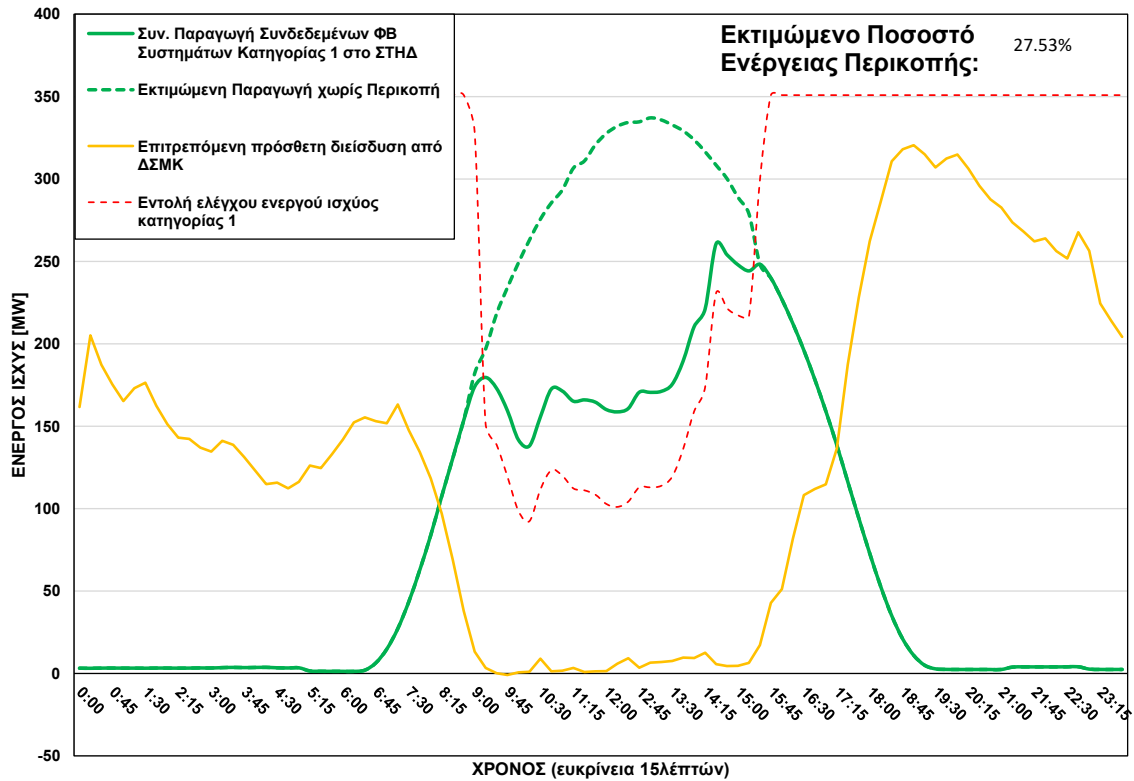


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	27/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:30
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	14:15
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2470.6 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	546.9 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	22.14%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 27/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:30 - 14:15)

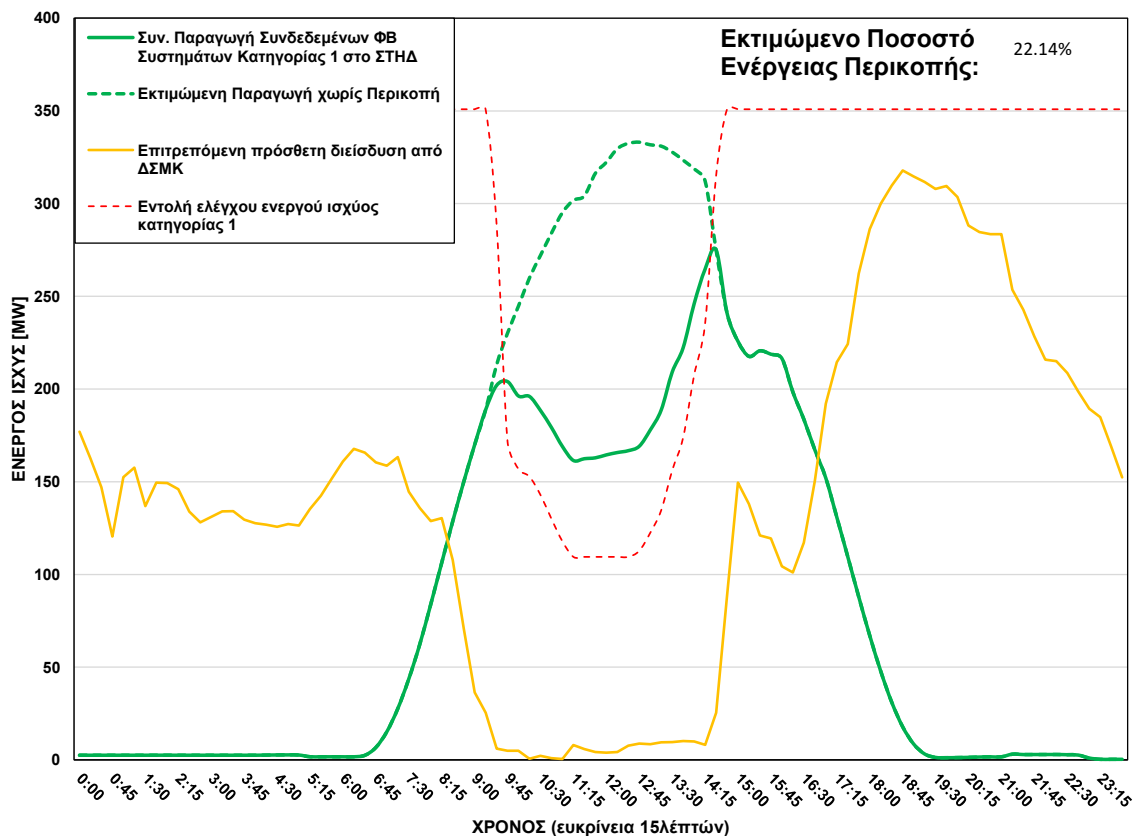


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	28/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	10:00
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	13:45
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2356.9 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	337.4 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	14.32%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 28/08/2026 (ώρα περικοπής: 10:00 - 13:45)

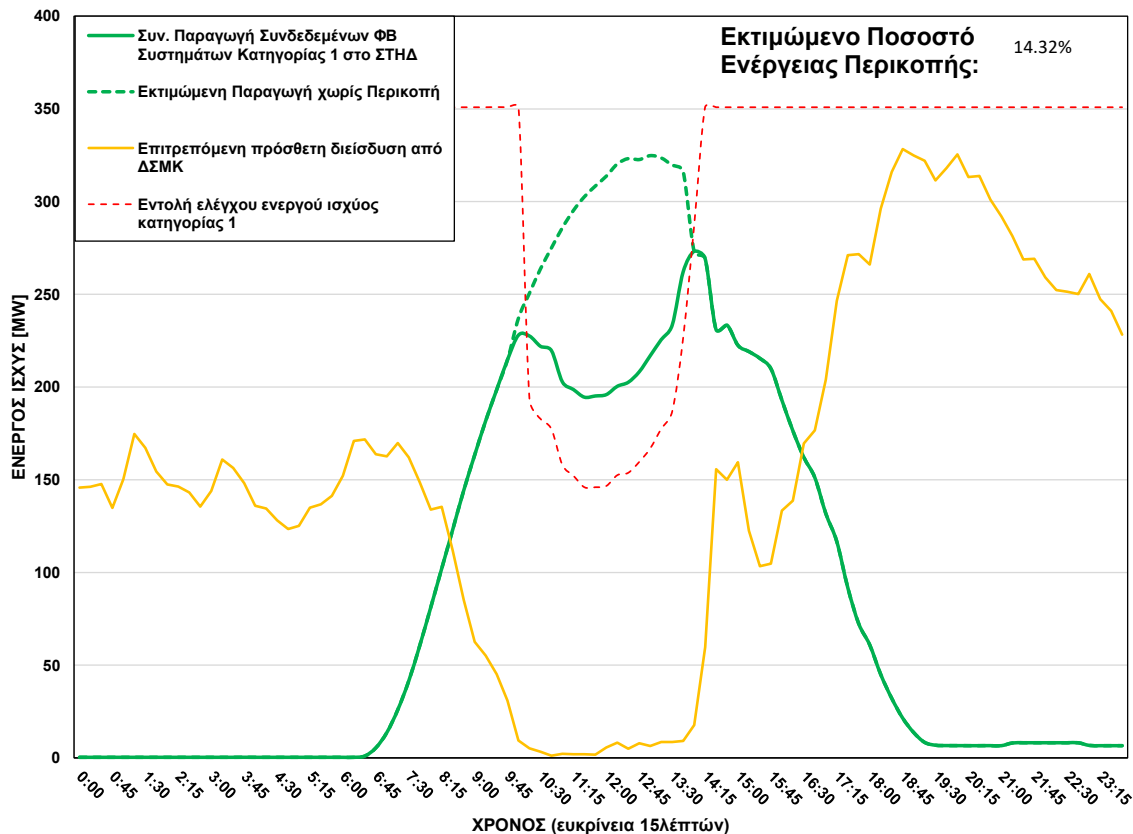

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ




Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Διανομή

Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	29/08/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και ΙοΤ:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	13:15	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1, LIM 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΙοΤ: PV-NIC1, PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC4, PV-LCA/FAM1, PV-LCA/FAM2, PV-LIM3, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	18:30	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	18:30	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 15:15 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 17:45
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	1289.5 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 230.1MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	805.8 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΙοΤ: 88.6MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	62.5%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 29/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:00 - 18:30)

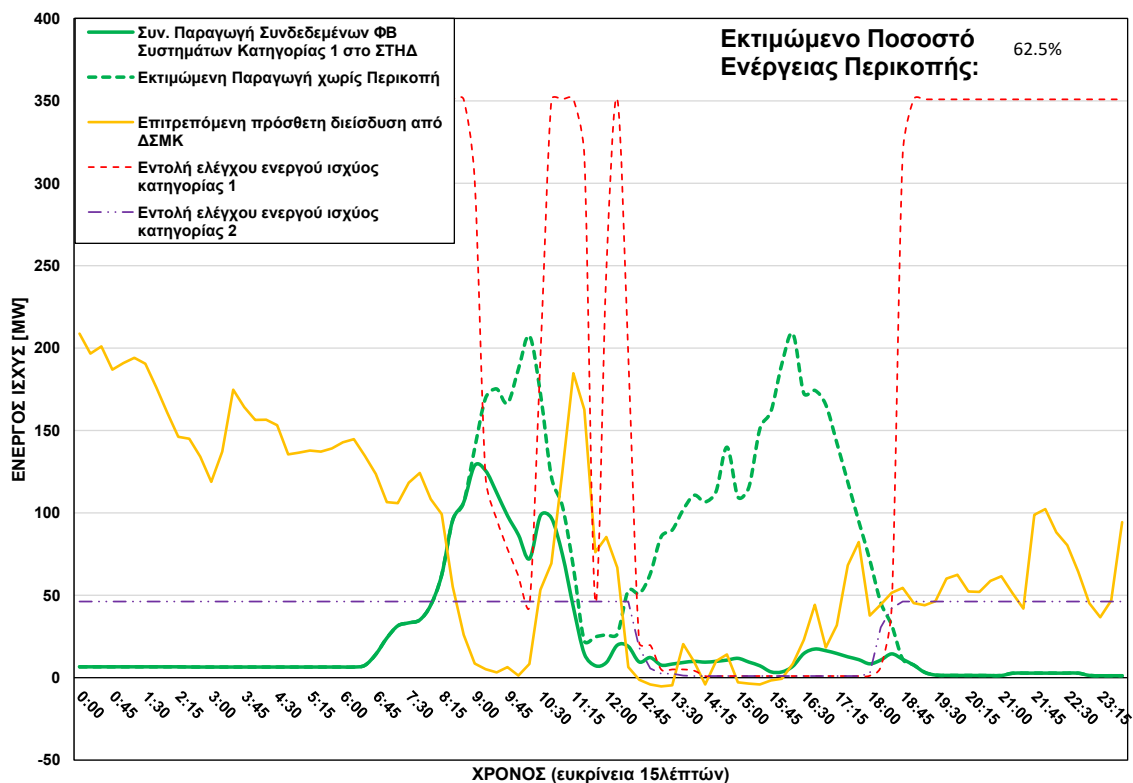


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	30/08/2026	Αποκοπή Φ/Β συστημάτων μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE) και IoT:
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	8:00	
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	8:30	Περιοχή/ες αποκοπής μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): NIC 1, NIC 2, NIC 3, LAR 1, LAR 2, LIM 1, LIM 2, PAF 1, PAF 2 Περιοχή/ες αποκοπής μέσω IoT: PV-NIC2, PV-NIC3, PV-NIC5, PV-NIC6, PV-LCA/FAM2, PV-LCA/FAM3, PV-LCA/FAM4, PV-LIM1, PV-LIM3, PV-PAF1, PV-PAF3, PV -ARTICLE 102, PV -PROD 1, PV- NPZEX1
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	16:45	
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 2, Προτεραιότητα)	15:45	
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI	Ωρα Έναρξης Αποκοπής: 08:45 Ωρα Λήξης Αποκοπής: 16:00
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος	
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2525.7 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω ΣΤΗΦΟΡ (RIPPLE): 567.6MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικλύπηκε:	1796.1 MWh	Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια των Φ/Β συστημάτων που αποκόπηκαν μέσω IoT: 727MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικλύπηκε:	71.11%	

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 30/08/2026 (ώρα περικοπής: 08:00 - 16:45)

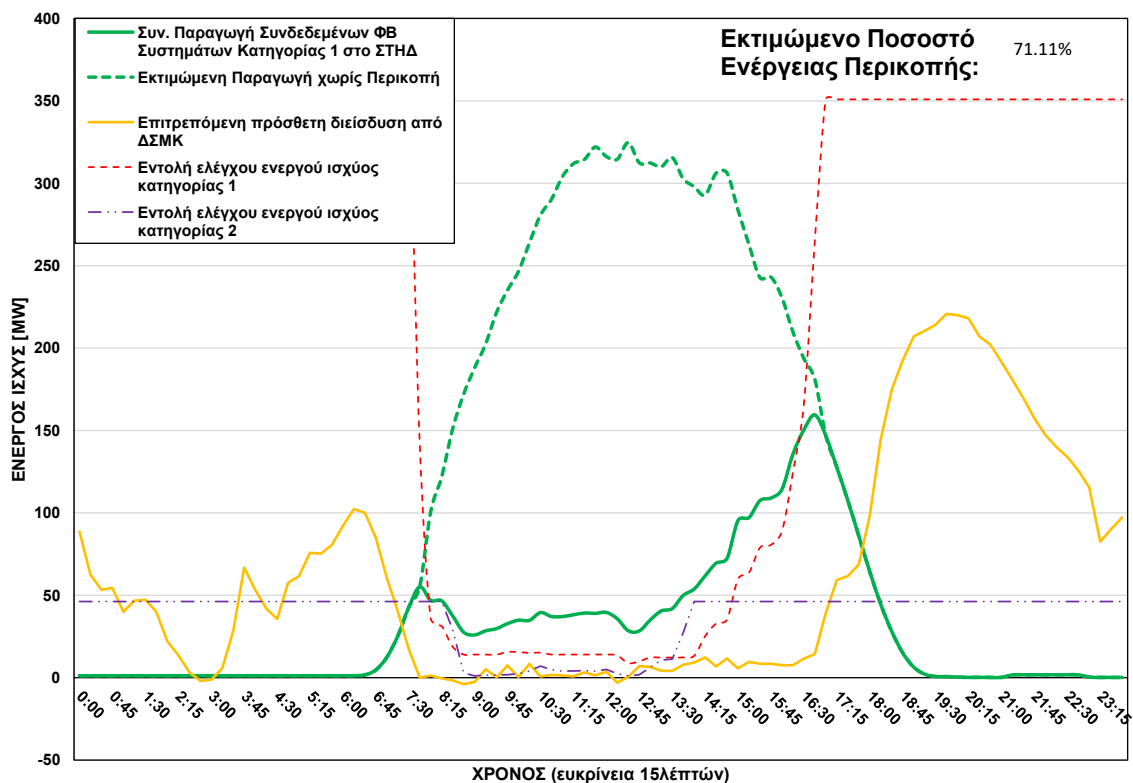

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Έκθεση Περικοπής Φ/Β Παραγωγής

Ημερομηνία Περικοπής:	31/08/2026
Ωρα Έναρξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	9:45
Ωρα Λήξης Περικοπής (Ομάδας 1, χωρίς προτεραιότητα)	15:00
Οδηγία από ΔΣΜΚ:	NAI
Λόγος Περικοπής:	Περιορισμός παραγωγής ΑΠΕ λόγω χαμηλής φόρτισης ηλεκτρικού συστήματος
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια της ημέρας:	2396.8 MWh
Συνολική Εκτιμώμενη Ενέργεια που περικόπηκε:	495.8 MWh
Ποσοστό Ενέργειας που περικόπηκε:	20.69%

ΦΒ Παραγωγή στο ΣΤΗΔ στις 31/08/2026 (ώρα περικοπής: 09:45 - 15:00)

