PITAGORA 4.0 Quote form

QF_Pitagora-4.0_v1.9_261016

v 1.9

Azienda

Riferimento progetto

Data consegna richiesta

Referente / Telefono / Mail

Paese di destinazione

MODERNIZZAZIONI

RESET

1 NORMATIVE

- ☐ Direttiva ascensori 95/16/CE - EN81-1/2
- ☐ Norma UNI 10411:2021 1/2 (Italia)
- ☐ Norma NF82-230 (Francia)
- ☐ Direttiva ascensori 2014/33/EU - EN81-20/50
- ☐ Norma EN81-21
- ☐ Norma EN81-72
- ☐ D.M. 15/09/2005
- ☐ Ascensore antincendio
- ☐ Ascensore di soccorso

2 DATI IMPIANTO

Tensione impianto
- ☐ 220 V
- ☐ 400 V

Tensione sicurezze
- ☐ 48 VDC
- ☐ 230 VAC

Tipo cablaggio
- ☐ Precablato DMG
- ☐ Con morsetti a vite


Fattore di taglia
- ☐ 1:1 (diretto)
- ☐ 2:1 (indiretto)

Portata (kg/pers.)

N. Piani

Velocità (m/s)

Meccanica



- ☐ Anello
- ☐ Seggiola

Manovra
- ☐ Universale
- ☐ Collettivo discesa
- ☐ Collettivo completo

Funzionamento
- ☐ Simplex
- ☐ Multiplex
- ☐ Nr.

3 DATI SALA MACCHINE

Posizione sala macchine
- ☐ In alto
- ☐ In basso


MR

MRL In assenza di sala macchine indicare il piano di installazione del quadro di manovra


☐ **Presenza del neutro sul quadro di alimentazione generale (DTU) esistente**

Indicare le lunghezze necessarie

- **A** ☐ Cavo quadro -> pulsantiera più vicina
- **B** Lunghezza fissa: 8 metri — Cavo alimentazione
- **C** Lunghezza fissa: 8 metri — Cavo Motore
- **D** ☐ Cavo Limitatore

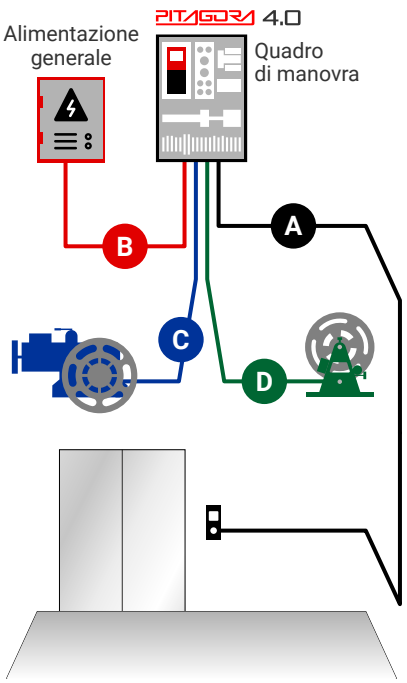

4 DATI VANO

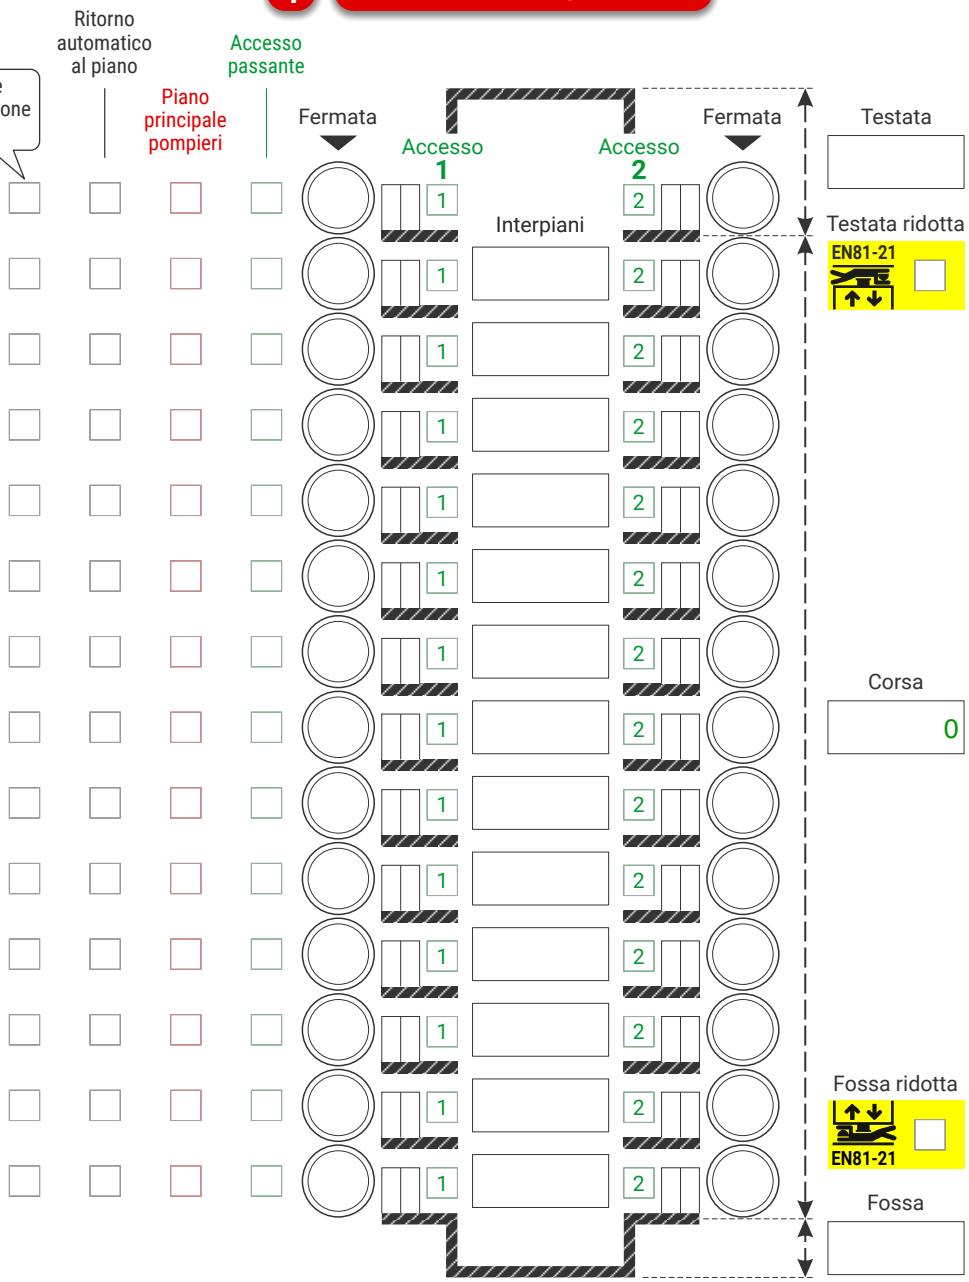

Azienda

Riferimento progetto

5 MOTORI E CENTRALINE

VVVF

Tipo

- ☐ Geared (asincrono)
- ☐ Gearless (sincrono)

Marca e modello motore

☐ V ☐ A ☐ kW

☐ ☐ ☐

N° poli *Frequenza* *Giri (RPM)*

Freno

- ☐ Singolo
- ☐ Singolo + freno albero lento
- ☐ Doppio
- ☐ Trifase 400 Vac

Anello chiuso

- ☐ No
- ☐ Si
  - ☐ Encoder 5V RS422
  - ☐ Encoder 12/15/24V
  - ☐ Encoder Sin Cos
  - ☐ Encoder En Dat

Tensione ☐ V AC ☐ DC

- ☐ + Sovraeccitazione
- ☐ Potenza > 300W

Avviamento

- ☐ Diretto
- ☐ Soft Starter
- ☐ Stella / Triangolo

Collegamento motore

- ☐ 3 fili
- ☐ 6 fili

☐ Gestione emendamento A3

HYDRO

Centralina idraulica

Marca e modello

☐ V ☐ A ☐ kW

☐ V ☐ A ☐ kW

Gruppo valvole

N° valvole ☐ Tensione ☐ V AC ☐ DC

Marca e modello

☐ V ☐ A ☐ kW

6 PORTE

Porte di piano

- ☐ Automatiche
- ☐ Manuali
  - ☐ Con pattino elettronico
  - ☐ Tensione (V)
  - ☐ Assorbimento (A)

- ☐ Manuali
- ☐ Autonome
- ☐ Regolate
- ☐ Trifase ----->>>

- ☐ Porte alimentate in marcia
- ☐ Apertura porte anticipata
- ☐ Rilivellamento
- ☐ Frenatura porte

Tensione ☐ V AC ☐ DC

Porte di cabina

Motore porte

Marca e modello porte

☐ V ☐ A ☐ kW

AC ☐ ☐ DC

7 SISTEMA DI CONTEGGIO

Lettori magnetici FAI/FAS	Encoder incrementale DMG	Encoder assoluto ELGO Safe	*Richiede anche:*
☐	☐	☐	
✓	✓	—	• *Extra corsa*
—	✓	—	• *Zona porte*
✓	✓	—	• *Impulsori di prossimità per reset (AGB/AGH)*

8 OPZIONI QUADRO

- ☐ Kit protezione sovratensione
- ☐ Emergenza automatica con apertura porte al piano più vicino
- ☐ Segnalazione DM 236 (Legge 13)
- ☐ Ventilazione motore -----> Monofase ☐ 230V ☐ 400V | Trifase ☐ 400V
- ☐ Ventilazione in cabina
- ☐ Sonda temperatura ambiente
- ☐ Comando limitatore di velocità -------> Tensione ☐ V AC ☐ DC
- ☐ Protezione aggiuntiva 230V
- ☐ Evacuazione incendio ----------> ☐ Piano singolo ☐ In cascata
- ☐ Protezioni EN81-21
  - ☐ Solo controllo accesso vano
  - ☐ Dispositivo AMI100 RTBS
  - ☐ Dispositivo SHI
  - ☐ Dispositivo manuale
  - ☐ Dispositivo pre-attivato
- ☐ Protezione UCM
  - ☐ Monitoraggio freno / valvole
  - ☐ Soluzione con limitatore A3
  - ☐ Soluzione UCMP DMG
  - ☐ Soluzione ELGO Safe

9 ACCESSORI

Fornitura di base: Pulsantiera di ispezione, sirena di allarme, extracorsa, stop fondo fossa, scatola toc, kit precablaggio pulsantiere.

Cabina

- ☐ Stop 2° accesso
- ☐ Gestione grembiule retrattile (sensore e cavi)
- ☐ Pesacarico DMG LLEC7 - *selezionare il tipo di sensore*
  - ☐ per arcata ☐ per funi multiple N° ☐
  - ☐ sotto cabina ☐ per singola fune Ø ☐
- ☐ Lampada di emergenza tetto cabina
- ☐ Barriera di cellule

Vano

- ☐ Led di vano + cordino
- ☐ Led di vano + deviatore
- ☐ Solo kit accensione (cordino)
- ☐ Solo kit accensione (deviatore)
- ☐ Catena sicurezze
- ☐ Canalina vano

Sala Macchine

- ☐ Cavi alimentazione quadro
- ☐ Cavi schermati motore
- ☐ Luce di emergenza
- ☐ Locale pulegge separato
- ☐ Quadro di alimentazione generale
- ☐ Kit cavi freno - sonda - motore
- ☐ Illuminazione sala macchine
- ☐ Pulsantiera di Stop
- ☐ Cavo per manovra provvisoria (30m)
- ☐ Sistema telefonico di emergenza Amigo (EN81-28)
  - *Derivati audio: cabina, tetto cabina, sotto cabina*
  - *Monitoraggio*
  - ☐ Derivato di sala macchine ☐ Derivato di fondo fossa
- ☐ Altro telefono

10 PULSANTIERE DI CABINA

Dimensioni e Design

Montaggio a filo — *Montaggio sovrapposto* — *Fissa o apribile con scatola*

Opzione antivandalo EN81-71
- ☐ Classe 1
- ☐ Classe 2

Piastre Piane	Greta	Luna	Cut	Silverlight	Colonna Venus
					
↔ 150 180 220	↔ 160 200	↔ 160 200	↔ 160 200	↔ 200	↔ 200 210

900 / 1000 / 1100 / 1200

2000 – 2400 Indicare la lunghezza

COP su misura ☐

Fissa ☐ ☐ Apribile

Materiale

Greta

Luna / Cut

PVD black	PVD bronze	Inox Scotch Brite	Inox Mirror	PVD satinato	PVD lucido	G320	Lino
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Gilda Silverlight

Piastre piane / Venus

Display

Banksy	Raffaello	Giotto	Matisse
☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Capacità (Kg)	Persone	N° Impianto	N° CE	Altro

Design pulsanti

Dardo (*/**)	Macro (*/**)	Disco (*)	BL (*/**)	Sherman (*)	Panzer (*)
					
☐ ☐	☐	☐	☐ ☐	☐	☐

Illuminazione singola (*) ☐ *Rossa* ☐ *Blu*

Illuminazione doppia (**) ☐ *Bianca Rossa* ☐ *Bianca Blu*

Elementi acustici

- ☐ Derivato audio di cabina Telefonia DMG Amigo system
- ☐ Altro telefono -------->
- ☐ Sintesi vocale DMG
- ☐ Citofonia DMG per pompieri

Pulsanti di servizio

☐ ☐ ☐ ☐ STOP

Contatti a chiave

☐ In cabina ☐ Ai piani


	Kaba	Viro	Euro	2P-1E	2P-1E R.M.	2P-2E	Incisione
1)							
2)							

Smart Key Plus ☐ Master ☐ User ☐

11 PULSANTIERE DI PIANO


Le scelte fatte per la piastra di cabina relative a "Materiali", "Pulsanti" e "Chiavi" valgono anche per le pulsantiere di piano.

Dimensioni e Design

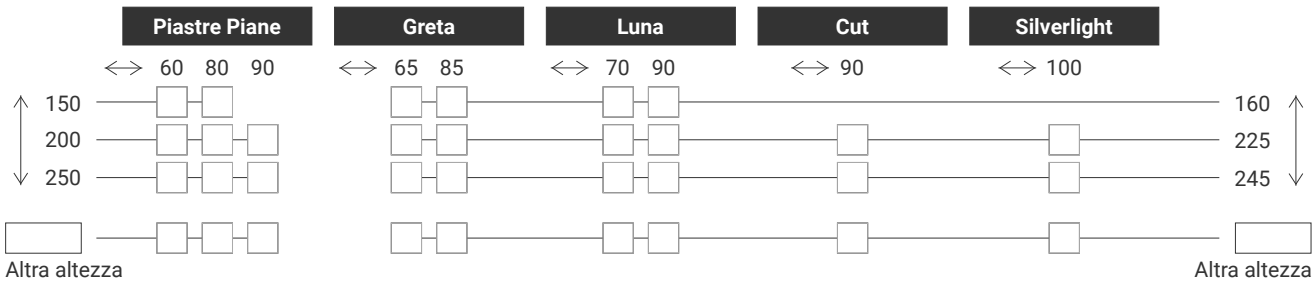

Configurazione pulsantiere

Se necessario completare la configurazione con altri componenti.

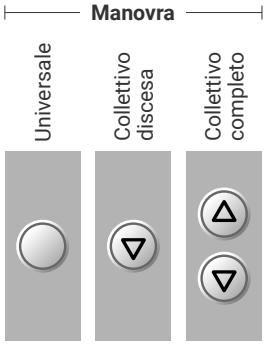

	Chiave	Smart Key plus	Display: Banksy	Display: Raffaello	Display: Giotto	Gong	Segnalazioni			Nome Piano
										2
Piano ALTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Piani INTERMEDI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Piano PRINCIPALE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Piano BASSO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Configurazione segnalatori

Al piano principale	A tutti i piani	Orizzontale	Verticale	Display: Banksy	Display: Raffaello	Display: Giotto	Frecce di direzione	Gong
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

12 NOTE

Per configurazioni non previste in questo modulo, utilizzare il campo NOTE.

Quadro

Pulsantiere