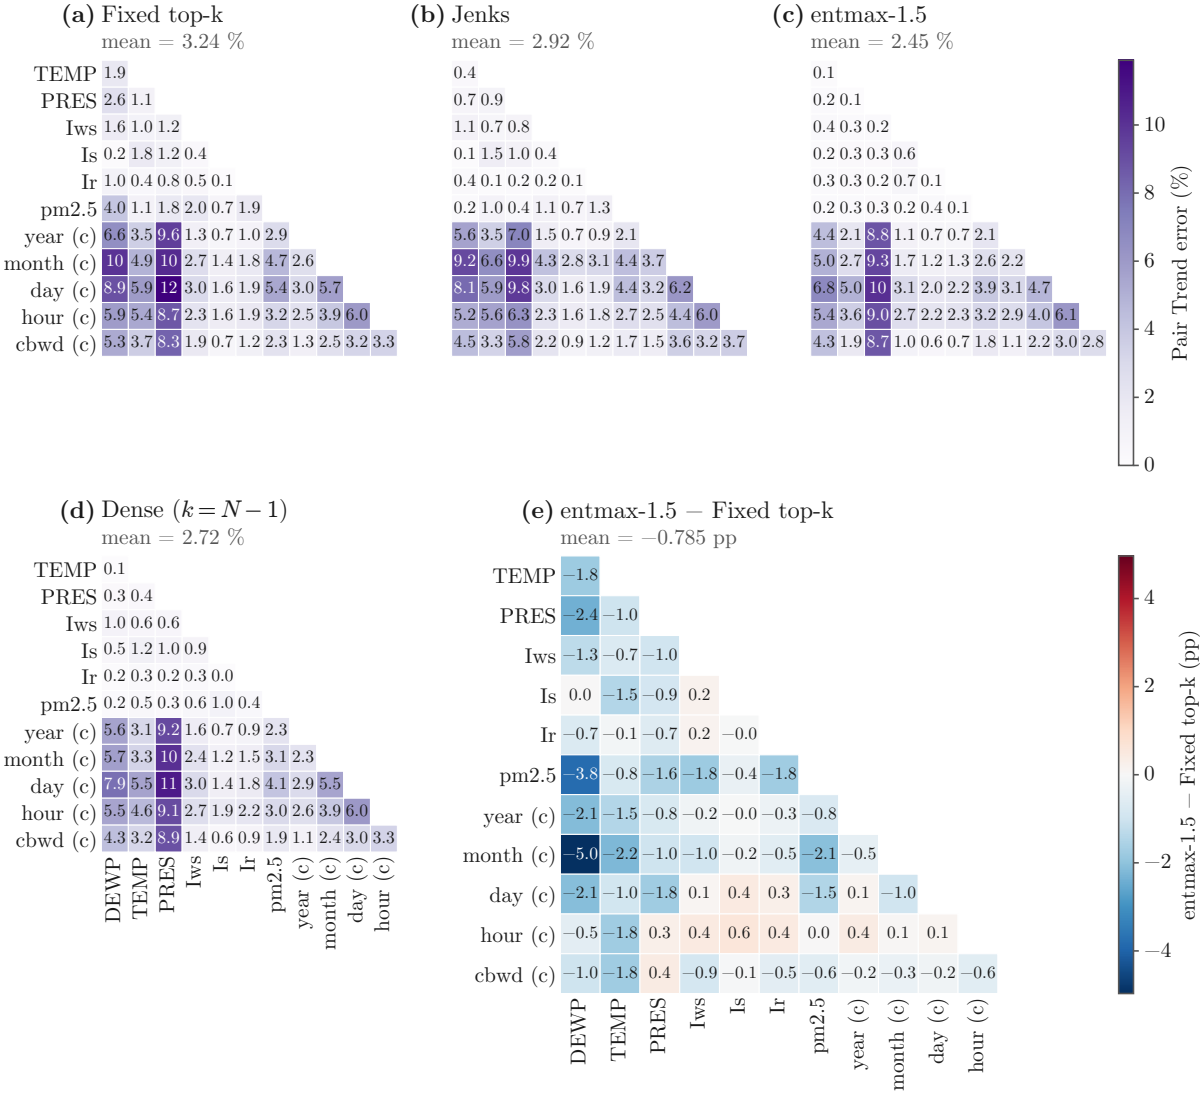
(a) Fixed top-k
mean = 3.24 %
TEMP 1.9
PRES 2.6 1.1
Iws 1.6 1.0 1.2
Is 0.2 1.8 1.2 0.4
Ir 1.0 0.4 0.8 0.5 0.1
pm2.5 4.0 1.1 1.8 2.0 0.7 1.9
year (c) 6.6 3.5 9.6 1.3 0.7 1.0 2.9
month (c) 10 4.9 10 2.7 1.4 1.8 4.7 2.6
day (c) 8.9 5.9 12 3.0 1.6 1.9 5.4 3.0 5.7
hour (c) 5.9 5.4 8.7 2.3 1.6 1.9 3.2 2.5 3.9 6.0
cbwd (c) 5.3 3.7 8.3 1.9 0.7 1.2 2.3 1.3 2.5 3.2 3.3
(b) Jenks
mean = 2.92 %
0.4
0.7 0.9
1.1 0.7 0.8
0.1 1.5 1.0 0.4
0.4 0.1 0.2 0.2 0.1
0.2 1.0 0.4 1.1 0.7 1.3
5.6 3.5 7.0 1.5 0.7 0.9 2.1
9.2 6.6 9.9 4.3 2.8 3.1 4.4 3.7
8.1 5.9 9.8 3.0 1.6 1.9 4.4 3.2 6.2
5.2 5.6 6.3 2.3 1.6 1.8 2.7 2.5 4.4 6.0
4.5 3.3 5.8 2.2 0.9 1.2 1.7 1.5 3.6 3.2 3.7
(c) entmax-1.5
mean = 2.45 %
0.1
0.2 0.1
0.4 0.3 0.2
0.2 0.3 0.3 0.6
0.3 0.3 0.2 0.7 0.1
0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.1
4.4 2.1 8.8 1.1 0.7 0.7 2.1
5.0 2.7 9.3 1.7 1.2 1.3 2.6 2.2
6.8 5.0 10 3.1 2.0 2.2 3.9 3.1 4.7
5.4 3.6 9.0 2.7 2.2 2.3 3.2 2.9 4.0 6.1
4.3 1.9 8.7 1.0 0.6 0.7 1.8 1.1 2.2 3.0 2.8
Pair Trend error (%)
0
2
4
6
8
10
(d) Dense ($k = N - 1$)
mean = 2.72 %
TEMP 0.1
PRES 0.3 0.4
Iws 1.0 0.6 0.6
Is 0.5 1.2 1.0 0.9
Ir 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0
pm2.5 0.2 0.5 0.3 0.6 1.0 0.4
year (c) 5.6 3.1 9.2 1.6 0.7 0.9 2.3
month (c) 5.7 3.3 10 2.4 1.2 1.5 3.1 2.3
day (c) 7.9 5.5 11 3.0 1.4 1.8 4.1 2.9 5.5
hour (c) 5.5 4.6 9.1 2.7 1.9 2.2 3.0 2.6 3.9 6.0
cbwd (c) 4.3 3.2 8.9 1.4 0.6 0.9 1.9 1.1 2.4 3.0 3.3
DEWP
TEMP
PRES
Iws
Is
Ir
pm2.5
year (c)
month (c)
day (c)
hour (c)
(e) entmax-1.5 − Fixed top-k
mean = −0.785 pp
TEMP −1.8
PRES −2.4 −1.0
Iws −1.3 −0.7 −1.0
Is 0.0 −1.5 −0.9 0.2
Ir −0.7 −0.1 −0.7 0.2 −0.0
pm2.5 −3.8 −0.8 −1.6 −1.8 −0.4 −1.8
year (c) −2.1 −1.5 −0.8 −0.2 −0.0 −0.3 −0.8
month (c) −5.0 −2.2 −1.0 −1.0 −0.2 −0.5 −2.1 −0.5
day (c) −2.1 −1.0 −1.8 0.1 0.4 0.3 −1.5 0.1 −1.0
hour (c) −0.5 −1.8 0.3 0.4 0.6 0.4 0.0 0.4 0.1 0.1
cbwd (c) −1.0 −1.8 0.4 −0.9 −0.1 −0.5 −0.6 −0.2 −0.3 −0.2 −0.6
DEWP
TEMP
PRES
Iws
Is
Ir
pm2.5
year (c)
month (c)
day (c)
hour (c)
entmax-1.5 − Fixed top-k (pp)
−4
−2
0
2
4