г.

инжиниринговая компания
Юр. адрес: 248000, г. Калуга, ул. Королева 51, помещ. 42
Лаборатория: г. Калуга, ул. Тульская 189, строение 8
Почтовый адрес: 248001, г. Калуга, ул. Суворова 121, п.я. 67
ИНН: 402711790
КПП: 402701001
ОГРН: 1144027000776


Протокол испытаний № 353 /4-25 от 13.02.2025 г.
щебня / гравия на соответствие ГОСТ 8267-93

Заказчик:	ООО СП "Агротехпром"
Договор:	№ 25/08/24 от 27.08.2024
Место отбора:	Уч. Марухтинское-2 комплексного месторождения строительных известняков и керамзитовых глин в Ферзиковском районе Калужской области
Материал:	щебень известняковый
Фракция:	20-40 мм
Дата приемки образца:	11.02.2025
Методика испытаний:	ГОСТ 8269.0-97: Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.
Нормативный документ:	ГОСТ 8267-93: Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

Зерновой состав

№	Наименование показателей	Фактические данные испытания						
1	2	3						
1	Размер отверстий контрольных сит, мм	1,25D	D	(2) 0,5(d+D)	d	менее d		
		50	40	30	20	2,5	1,25	<1,25
2	Частные остатки на контрольных ситах, % (по массе)	0,0	24,9	53,7	21,0	0,0	0,1	0,3
3	Полные остатки на контрольных ситах, % (по массе)	**0,0**	**24,9**	**78,6**	**99,6**	**99,7**		**100**
4	Норма по ГОСТ 8267-93, полные остатки в % (по массе)	не более 0,5	не более 10	от 30 до 60 (2) от 30 до 80	от 90 до 100	(1) от 95 до 100 для фр. 5-10 (5-20) мм		-

График зернового состава щебня

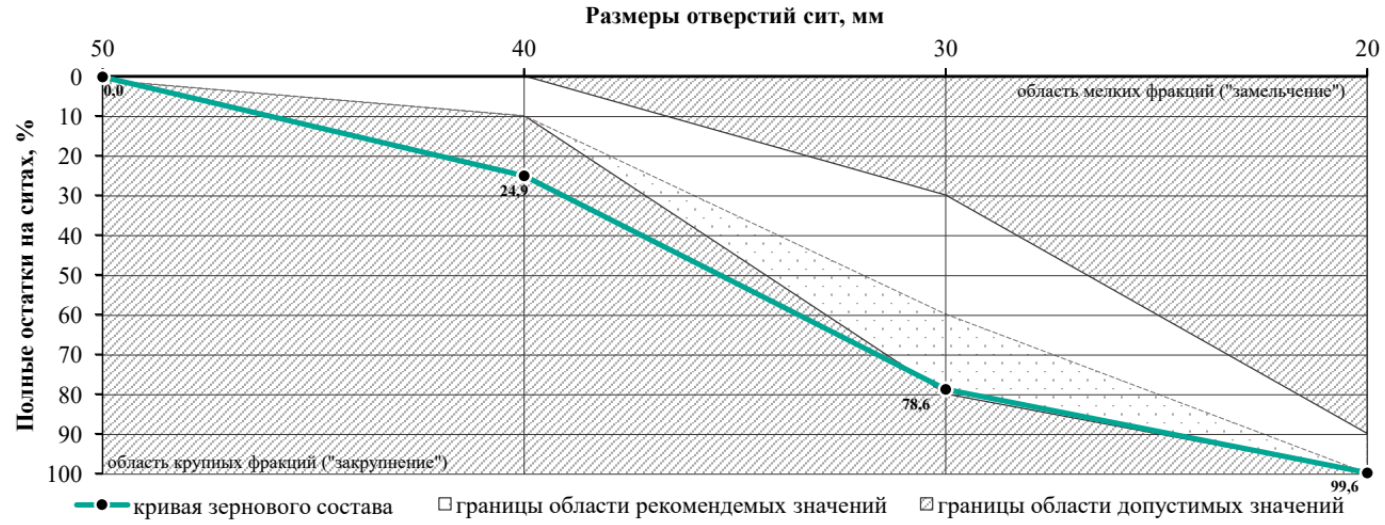

Прим.
1. Для щебня и гравия фракций от 5(3) до 10 мм и смеси фракций от 5(3) до 20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1,25 мм), полный остаток на которых должен быть от 95% до 100%..
2. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать щебень и гравий с полным остатком на сите 0,5(d+D) от 30% до 80% по массе..

Подписи и персональные сведения удалены. Не является заверенной копией.

Физико-механические свойства

№	Наименование показателей		Обоз.	Ед. изм.	Фактические данные испытания	Норма по ГОСТ 8267-93
1	2		3	4	5	6
1	Естественная влажность		W	% по массе	**3,5**	не нормируется
2	Насыпная плотность (в сухом состоянии)		$\rho_н^w$	кг/м^3	**1250**	не нормируется
3	Дробимость	Марка щебня по дробимости	-	-	**М600**	М1200 - до 11 включ.; М1000 - св. 11 до 13 включ.; М800 - св. 13 до 15 включ.; М600 - св. 15 до 20 включ.; М400 - св. 20 до 28 включ.; М300 - св. 28 до 38 включ.; М200 - св. 38 до 54 включ. (п. 4.4.2, таблица 3)
		Потеря массы при испытании (в водонасыщенном состоянии)	Др	% по массе	**18** / 18,3	
4	Лещадность	Группа щебня	-	-	**группа 2**	группа 1 - до 10 включ.; группа 2 - св. 10 до 15 включ.; группа 3 - св. 15 до 25 включ.; группа 4 - св. 25 до 35 включ.; группа 5 - св. 35 до 50 включ. (п. 4.3.2, таблица 2)
		Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	$П_{пл}$	% по массе	**14** / 13,8	
5	Содержание зерен слабых пород		$Х_{сл}$	% по массе	**4,8**	не более 10
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц		П	% по массе	**0,8**	не более 2
7	Содержание глины в комках		$П_{гл}$	% по массе	**0,00**	не более 0,25
Прим.:	1. С целью информативности под чертой в соответствующих ячейках указаны фактические данные до 1-го десятичного знака.					

* Значения выходящие за пределы нормативных требований и допусков.

Заключение:

Характеристики и отметки о соответствии щебня/гравия фр. 20-40 мм требованиям ГОСТ 8267-93:

1. Соответствие зернового состава заявленной фракции: **не соответствует**
   Завышено допустимое содержание зерен на контрольном сите D (40 мм).
2. Марка по дробимости: **М600**
3. Группа по содержанию лещадных зерен: **группа 2**

Настоящий протокол относится только к образцам (пробам), конструкциям и элементам, прошедшим испытания

ОБЕЗЛИЧЕННАЯ КОПИЯ • страница 2/2 • 02.11.2026
Подписи и персональные сведения удалены. Не является заверенной копией.