МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК». Система сертификации «СовАсК».
Рег. № РОСС RU. К041.04АК00 в Едином реестре систем добровольной сертификации Росстандарта РФ. Система зарегистрирована 15.11.1993 г., перерегистрирована 25.09.2001 г.

С-ТЕСТ инжиниринговая компания
Общество с ограниченной ответственностью «С-Тест»
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № SSAQ 000.10.1.0274
Зарегистрирован в Реестре «15» апреля 2024 г. действителен до «17» апреля 2026 г.
Юр. адрес: 248000, г. Калуга, ул. Королёва 51, помещ. 42
Лаборатория: г. Калуга, ул. Тульская 189, строение 8
Почтовый адрес: 248001, г. Калуга, ул. Суворова 121, п.я. 67
Тел.: 8 (800) 700-08-80, +7 (4842) 22-09-51
e-mail: s-test.kaluga@mail.ru
Сайт: www.s-test.pro
ИНН: 4027117902
КПП: 402701001
ОГРН: 1144027000776


Протокол испытаний № 354 /4-25 от 13.02.2025 г.
щебня / гравия на соответствие ГОСТ 8267-93

Заказчик:	ООО СП "Агротехпром"
Договор:	№ 25/08/24 от 27.08.2024
Место отбора:	Уч. Марухтинское-2 комплексного месторождения строительных известняков и керамзитовых глин в Ферзиковском районе Калужской области
Материал:	щебень известняковый
Фракция:	5-20 мм
Дата приемки образца:	11.02.2025
Методика испытаний:	ГОСТ 8269.0-97: Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.
Нормативный документ:	ГОСТ 8267-93: Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

Зерновой состав

№	Наименование показателей	Фактические данные испытания						
1	2	3						
1	Размер отверстий контрольных сит, мм	**1,25D**	**D**	**(2) 0,5(d+D)**	**d**	**менее d**		
		25	**20**	**12,5**	**5**	**2,5**	**1,25**	**<1,25**
2	Частные остатки на контрольных ситах, % (по массе)	2,1	21,6	50,1	25,6	0,1	0,1	0,6
3	Полные остатки на контрольных ситах, % (по массе)	**2,1**	**23,6**	**73,7**	**99,3**	**99,4**		**100**
4	Норма по ГОСТ 8267-93, полные остатки в % (по массе)	не более 0,5	не более 10	от 30 до 60 (2) от 30 до 80	от 90 до 100	(1) от 95 до 100 для фр. 5-10 (5-20) мм		-

График зернового состава щебня

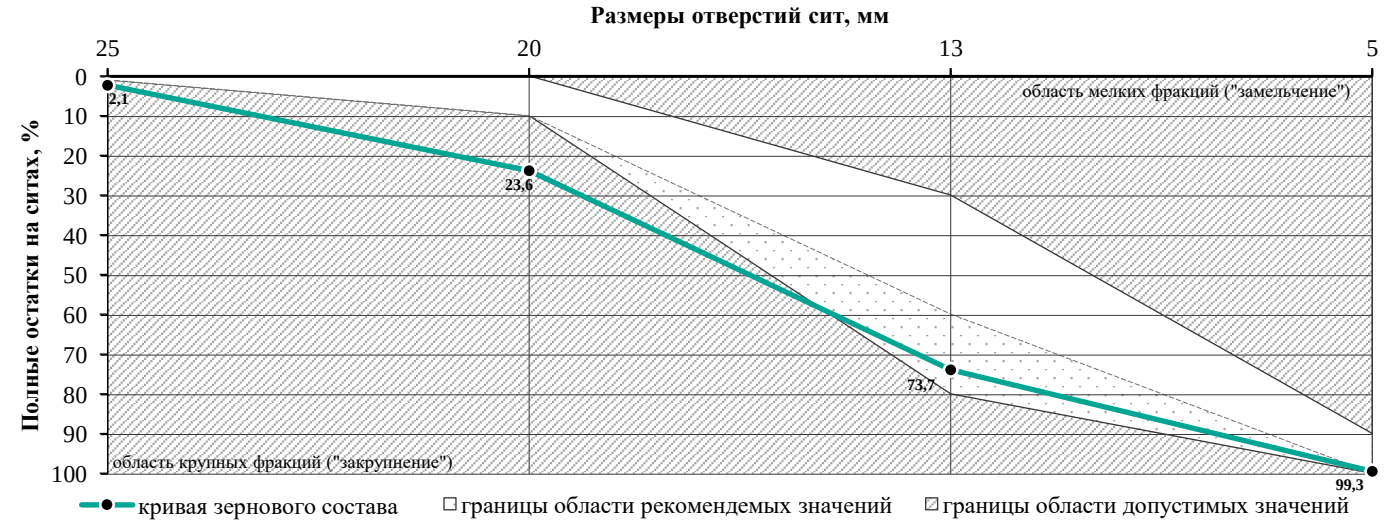

Прим.
1. Для щебня и гравия фракций от 5(3) до 10 мм и смеси фракций от 5(3) до 20 мм применяют дополнительно: нижние сита 2,5 мм (1,25 мм), полный остаток на которых должен быть от 95% до 100%..
2. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготавливать щебень и гравий с полным остатком на сите 0,5(d+D) от 30% до 80% по массе..

Физико-механические свойства

№	Наименование показателей		Обоз.	Ед. изм.	Фактические данные испытания	Норма по ГОСТ 8267-93
1	2		3	4	5	6
1	Естественная влажность		W	% по массе	**3,7**	не нормируется
2	Насыпная плотность (в сухом состоянии)		$\rho_н^w$	кг/м^3	**1260**	не нормируется
3	Дробимость	Марка щебня по дробимости	-	-	**М600**	М1200 - до 11 включ.; М1000 - св. 11 до 13 включ.; М800 - св. 13 до 15 включ.; М600 - св. 15 до 20 включ.; М400 - св. 20 до 28 включ.; М300 - св. 28 до 38 включ.; М200 - св. 38 до 54 включ. (п. 4.4.2, таблица 3)
		Потеря массы при испытании (в водонасыщенном состоянии)	Др	% по массе	**15** / 15,2	
4	Лещадность	Группа щебня	-	-	**группа 3**	группа 1 - до 10 включ.; группа 2 - св. 10 до 15 включ.; группа 3 - св. 15 до 25 включ.; группа 4 - св. 25 до 35 включ.; группа 5 - св. 35 до 50 включ. (п. 4.3.2, таблица 2)
		Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	$П_{пл}$	% по массе	**16** / 16,2	
5	Содержание зерен слабых пород		$Х_{сл}$	% по массе	**3,6**	не более 10
6	Содержание пылевидных и глинистых частиц		П	% по массе	**1,1**	не более 2
7	Содержание глины в комках		$П_{гл}$	% по массе	**0,00**	не более 0,25

Прим.: 1. С целью информативности под чертой в соответсвующих ячейках указаны фактические данные до 1-го десятичного знака.

* Значения выходящие за пределы нормативных требований и допусков.

Заключение:

Характеристики и отметки о соответствии щебня/гравия фр. 5-20 мм требованиям ГОСТ 8267-93:

1. Соответствие зернового состава заявленной фракции: **не соответствует**

   Завышено допустимое содержание зерен на контрольных ситах 1,25D (25 мм) и D (20 мм).

2. Марка по дробимости: **М600**
3. Группа по содержанию лещадных зерен: **группа 3**

Настоящий протокол относится только к образцам (пробам), конструкциям и элементам, подвергшимся испытания.
Запрещается частичная перепечатка или воспроизведение данного протокола без согласования с испытательной лабораторией.

Начальник лаборатории _____ **Бузаджи С.В.**

Зам. начальника лаборатории _____ **Куклин А.А.**