
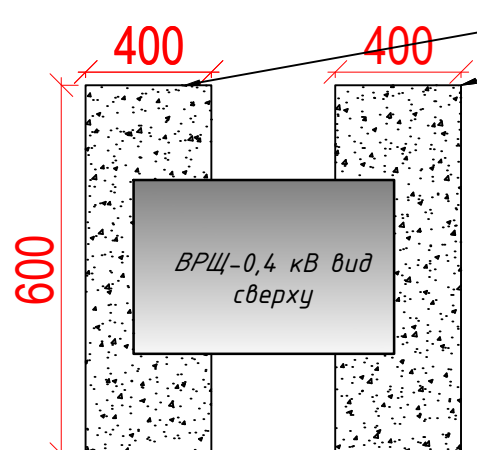


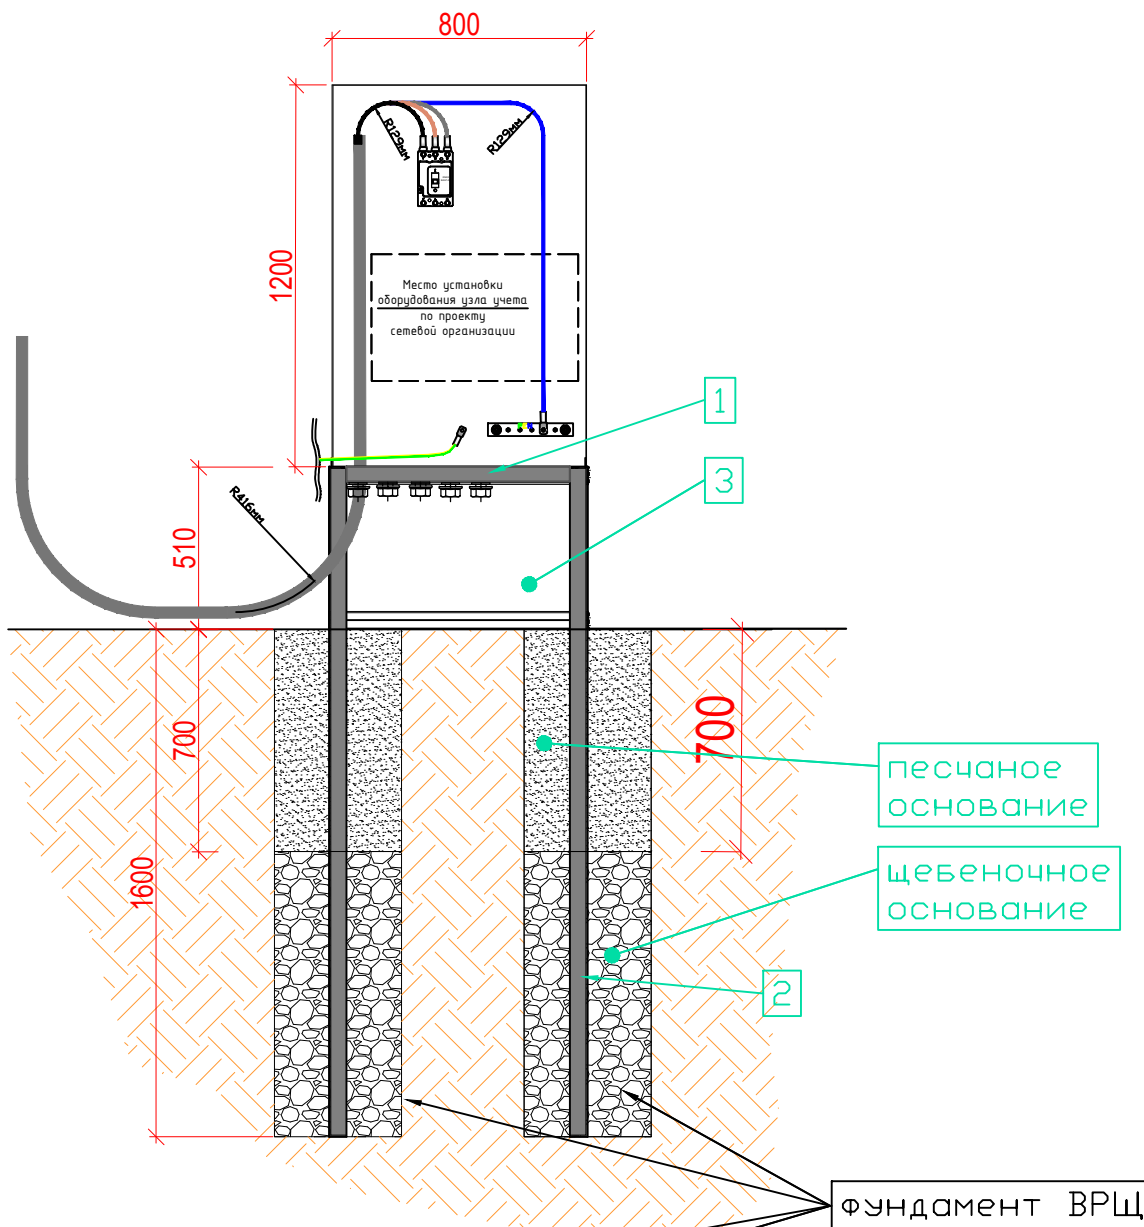

Спецификация металлоконструкций фундамента ВРЩ-0,4 кВ				
№ п/п	Обозначение	Ед. измерения	Кол.	Вес единицы
1	Сталь угловая 63х63х5, ГОСТ 8509-93	м	2,20	4,81
2	Сталь угловая 63х63х5, ГОСТ 8509-93	м	8,44	4,81
3	Профлист оцинкованный Н57 0,6мм, ГОСТ 8568-77	м²	1,12	5,34

Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Стр. контроль	Русин				
Прораб	Волков				
4 708-308092-125-11/24.					
Строительство ТП - 6/0,4кВ, В/ЛЗ-6 кВ от В/ЛЗ-6кВ ф. ЦРП-48 - ТП-326 ПС №387 "Подрезково", В/ЛЗ-0,38 кВ, р/лр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки					
Внешнее электроснабжение					
ИД					
1					
1					
Исполнительная схема поста фундамента ВРЩ-0,4 кВ					
Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" телефон 8(926) 334-34-34					