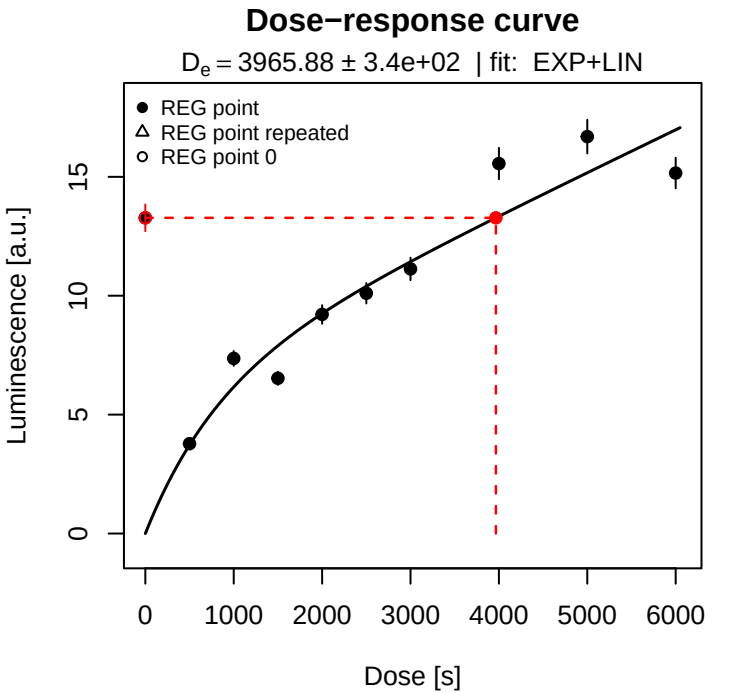
Dose−response curve
De = 3965.88 ± 3.4e+02 | fit: EXP+LIN
REG point
REG point repeated
REG point 0
Luminescence [a.u.]
0
5
10
15
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Dose [s]

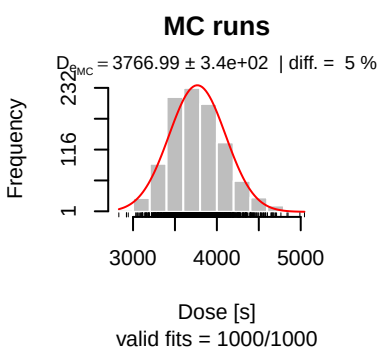
MC runs
DeMC = 3766.99 ± 3.4e+02 | diff. = 5 %
Frequency
1
116
232
3000
4000
5000
Dose [s]
valid fits = 1000/1000

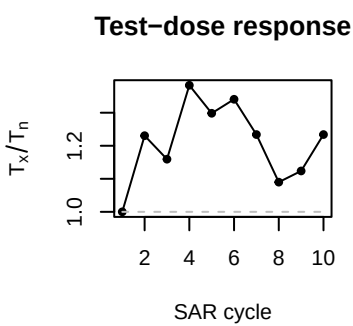
Test−dose response
Tx/Tn
1.0
1.2
2
4
6
8
10
SAR cycle