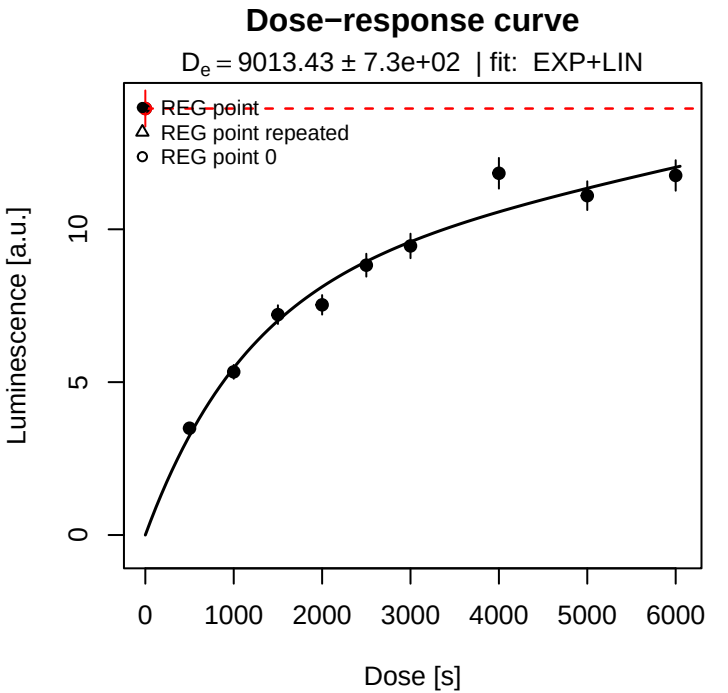
Dose−response curve
De = 9013.43 ± 7.3e+02 | fit: EXP+LIN
REG point
REG point repeated
REG point 0
Luminescence [a.u.]
0
5
10
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Dose [s]

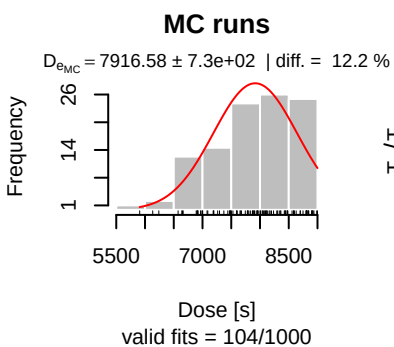
MC runs
DeMC = 7916.58 ± 7.3e+02 | diff. = 12.2 %
Frequency
1
14
26
5500
7000
8500
Dose [s]
valid fits = 104/1000

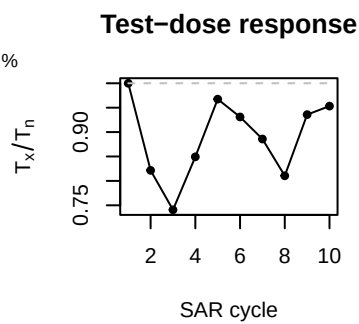
Test−dose response
Tx/Tn
0.75
0.90
2
4
6
8
10
SAR cycle