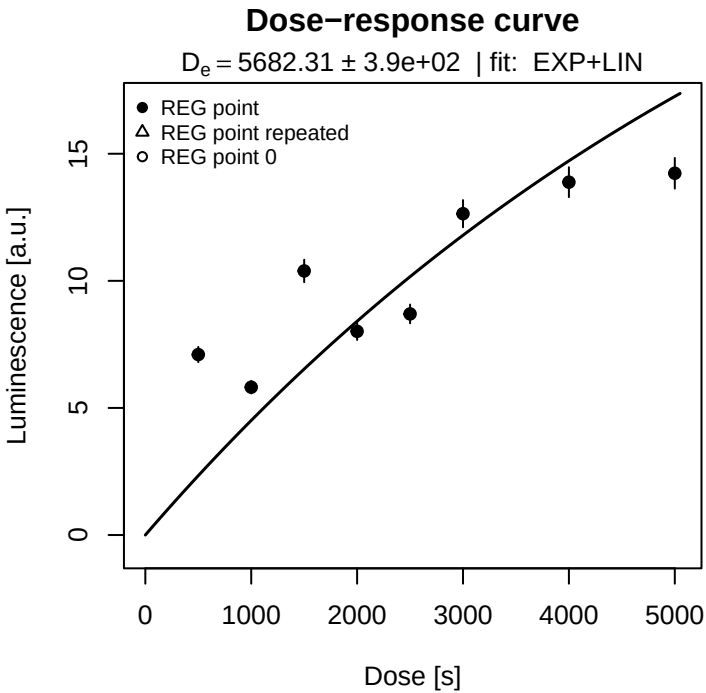
Dose−response curve
D_e = 5682.31 ± 3.9e+02 | fit: EXP+LIN
REG point
REG point repeated
REG point 0
Luminescence [a.u.]
0
5
10
15
0
1000
2000
3000
4000
5000
Dose [s]

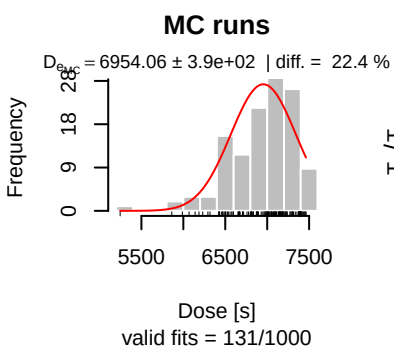
MC runs
$D_{e_{MC}}$ = 6954.06 ± 3.9e+02 | diff. = 22.4 %
Frequency
0
9
18
28
5500
6500
7500
Dose [s]
valid fits = 131/1000

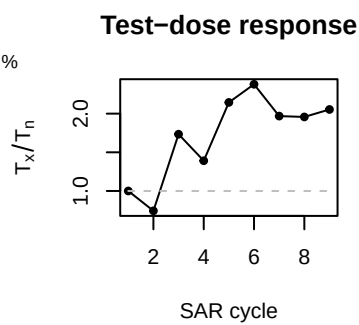
Test−dose response
T_x/T_n
1.0
2.0
2
4
6
8
SAR cycle