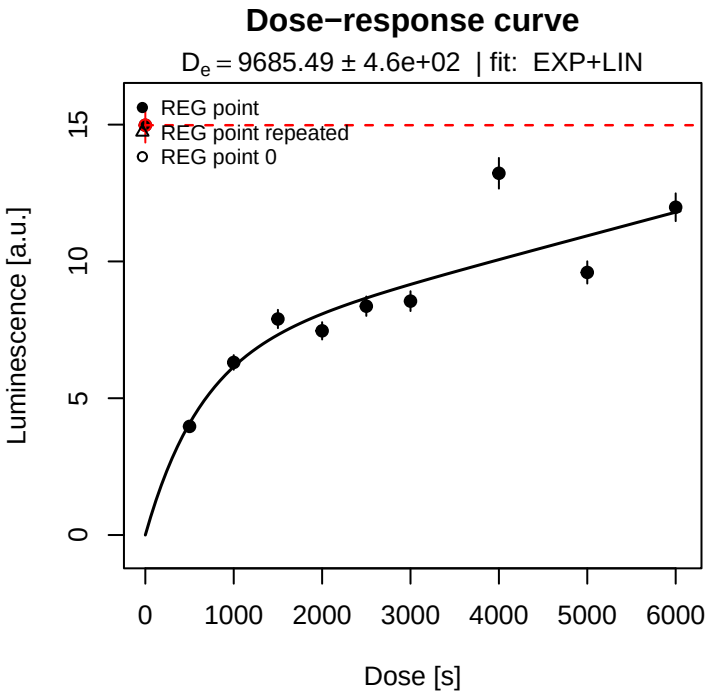
Dose−response curve
D_e = 9685.49 ± 4.6e+02 | fit: EXP+LIN
REG point
REG point repeated
REG point 0
Luminescence [a.u.]
0
5
10
15
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Dose [s]

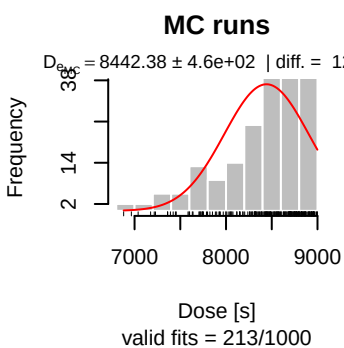
MC runs
$D_{e_{MC}}$ = 8442.38 ± 4.6e+02 | diff. = 12.8 %
Frequency
2
14
38
7000
8000
9000
Dose [s]
valid fits = 213/1000

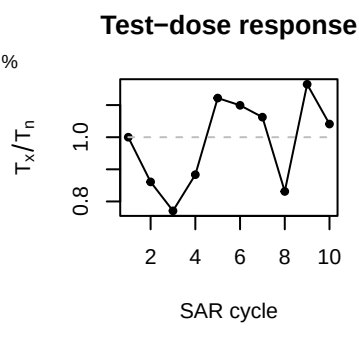
Test−dose response
T_x/T_n
0.8
1.0
2
4
6
8
10
SAR cycle