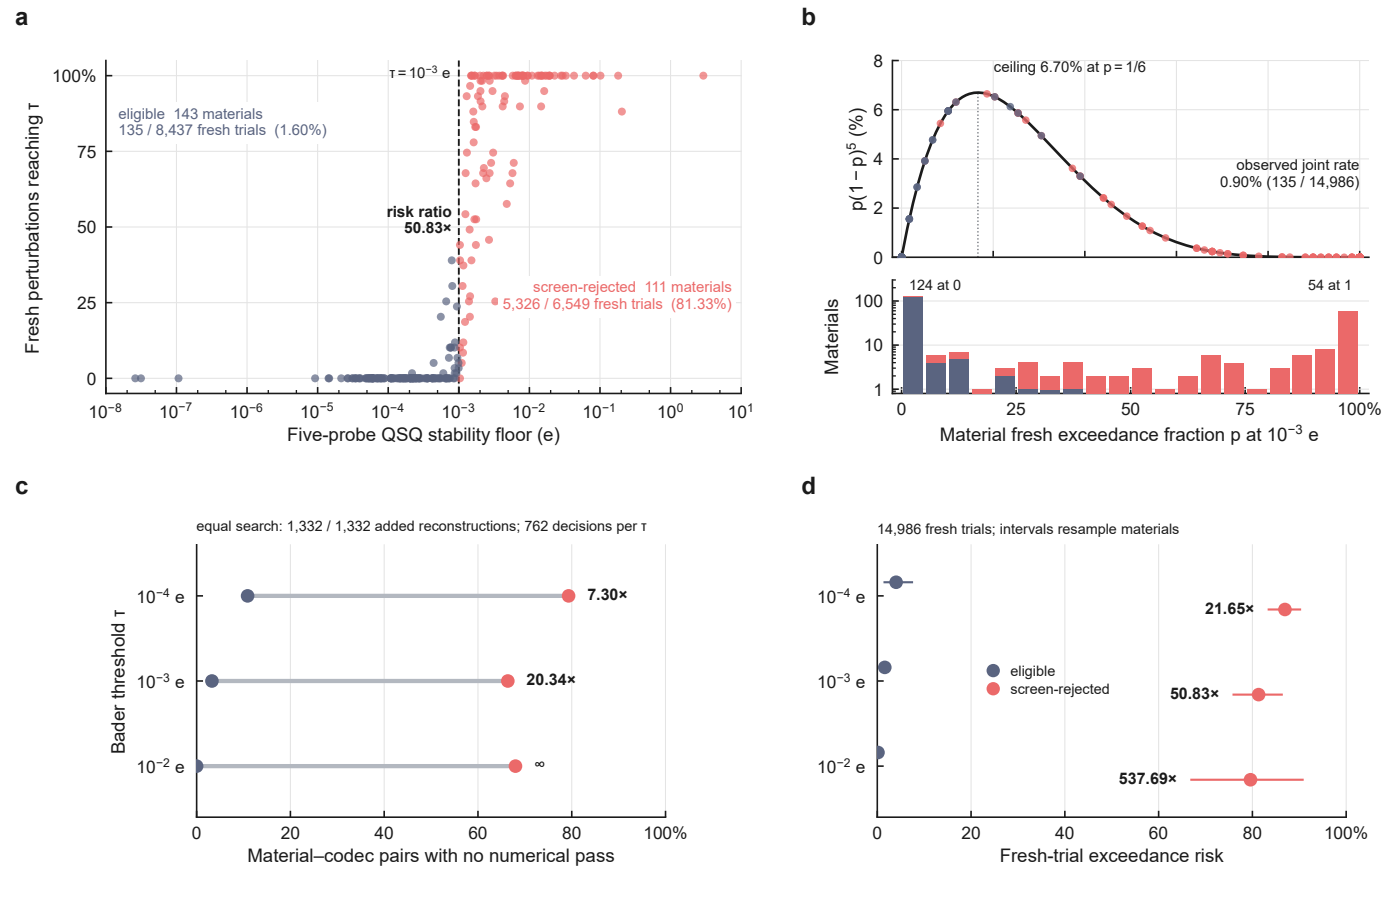

a
Fresh perturbations reaching τ
100%
75
50
25
0
τ = 10⁻³ e
eligible 143 materials
135 / 8,437 fresh trials (1.60%)
risk ratio
50.83×
screen-rejected 111 materials
5,326 / 6,549 fresh trials (81.33%)
10⁻⁸ 10⁻⁷ 10⁻⁶ 10⁻⁵ 10⁻⁴ 10⁻³ 10⁻² 10⁻¹ 10⁰ 10¹
Five-probe QSQ stability floor (e)
b
p(1 − p)⁵ (%)
8
6
4
2
0
ceiling 6.70% at p = 1/6
observed joint rate
0.90% (135 / 14,986)
Materials
100
10
1
124 at 0
54 at 1
0 25 50 75 100%
Material fresh exceedance fraction p at 10⁻³ e
c
equal search: 1,332 / 1,332 added reconstructions; 762 decisions per τ
Bader threshold τ
10⁻⁴ e
10⁻³ e
10⁻² e
7.30×
20.34×
∞
0 20 40 60 80 100%
Material–codec pairs with no numerical pass
d
14,986 fresh trials; intervals resample materials
10⁻⁴ e
10⁻³ e
10⁻² e
eligible
screen-rejected
21.65×
50.83×
537.69×
0 20 40 60 80 100%
Fresh-trial exceedance risk