


# RATASVARTIO • TEKNINEN PÄÄPIIRUSTUS

LOHKO NOLLA (SEKTORI 00) • KUIVATELAKKA-ALLAS 0 • LEIKKAUS A-A' (PROJEKTI S-0)

SOTILASSALAISUUS  
LUOKKA A-1

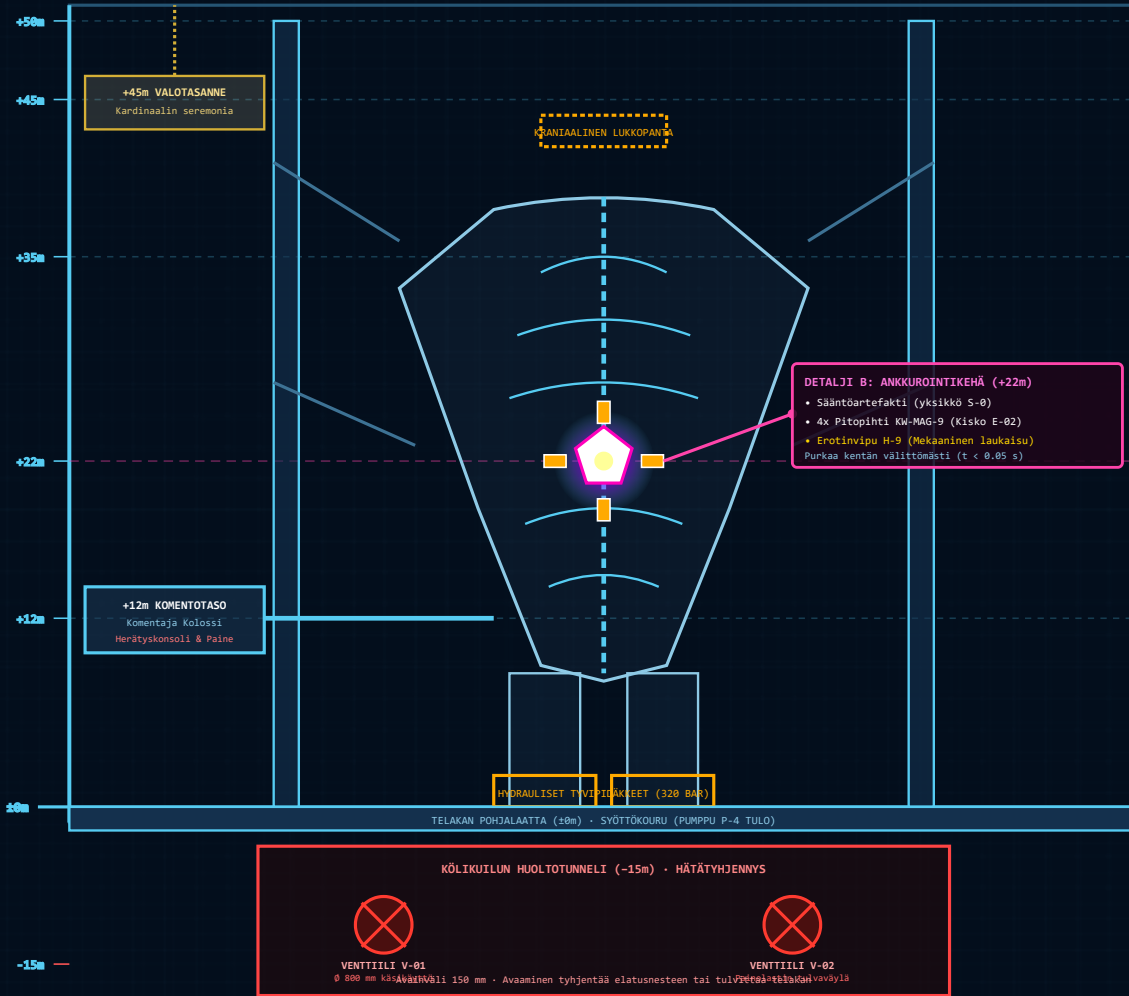

## 1. KORKEUSTASOT

+45m: Valotasanne (Kardinaali)  
+22m: Rintalasta (S-0 Core)  
+12m: Komentotaso (Kolossi)  
±0m: Pohjalaatta & P-4 kouru

## 2. S-0 CORE (+22m)

Evoluution säätöartefakti. Magneettipihdit KW-MAG-9.  
**Hätävapautus: Kampi H-9 tai virran katkaisu (E-02).**

## 3. POHJAVENTTIILIT

Kölikuilu -15m: V-01 / V-02.  
Mekaaniset luukut (18 000 l/s).  
Tyhjennys suoraan tyhjiöön.

PIIRUSTUS: DWG-00-8812-C / REV 4.4

KOHDE: TELAKKA-ALLAS 0 (LOHKO 00)

PÄÄSUUNNITTELIJA: RAUTAHAMMAS

JAKELU: RATASVARTIO ESITYS

## 1. KUIVATELAKKA-ALTAAN 0 PÄÄJÄRJESTELMÄT

| KOMPONENTTI        | TASO  | PARAMETRIT             | TOIMINTA & HUOMIO                                           |
|--------------------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| S-0 Core -kehä     | +22 m | Magneetti 4,2 T (E-02) | Ontologinen sydän. 4 keraamista pihtiä puristaa artefaktia. |
| Kallopanta         | +42 m | Hydrauliikka 320 bar   | Lukitsee titaanin aivorungon kattoon estäen pään liikkeen.  |
| Komentotasanne     | +12 m | Panssariteräs 80 mm    | Kolossin ohjauspyötä. Herätyskytkin ja telemetriaseuranta.  |
| Syöttökouru P-4    | ±0 m  | 32 bar / sykli 4 min   | Syöttää biomassan ja ravinnenesteen vatsaonteloon.          |
| Venttiilit V-01/02 | -15 m | Ø 800 mm / mekaaninen  | Kölikuilun pohjaluukut. Avaaminen tyhjentää altaan nesteet. |

## KYTKENTÄSPESIFIKAATIO: YKSIKKÖ S-0 ANKKUROINTI (+22 m)

Ensisijainen teholähde: Moniulotteinen **sääntöartefakti**. Biomekaaninen 50-metrinen runko toimii ontologisen resonanssikentän fyysisenä kanavana ja vahvistimena.

- Pitomekanismi KW-MAG-9:** Artefaktia ankkuroi neljä keraamista magneettisankaa, joiden pito ottaa ohjausjännitteen varavoimakiskolta E-02.
- Mekaaninen erotusvipu H-9:** Rintatason huoltopaneelissa sijaitseva jousitettu erotinvipu H-9 oikosulkee kiskon E-02 ja laukaisee magneettisangat välittömästi ( $t < 0,05$  s).
- Mekaaninen leikkaus:** Keraamiset tukirakenteet kestävät 150 kN kuorman ennen mekaanista murtumista.
- VAIKUTUS JÄRJESTELMÄÄN:** Magneettisen pitopiirin katketessa ja resonanssin purkautuessa orgaanisen matriisin hermopaine putoaa nolnaan ( $t = 0$  s), jolloin runkorakenteen solujännite purkautuu välittömästi.

## 2. HERÄTYSDYNAMIIKKA JA TELEMETRIAPARAMETRIT

## TELEMETRIAMUISTIO: PROTOKOLLA S-0

## SYNKKIÖVASTAINE (KYTKENTÄKOE #3)

Ekklesian tilaama "Yleinen sakramentaalinen ekstaasi" (KW-tunnus: Taktinen komentokoheesio) saavutetaan resonanssikynnyksellä:

1. **Kytkeyt kommentoverkot:** Kaikki KW-tunnisteella tai Ekklesian liturgiaverkolla varustetut vastaanottimet (kaartilaiset, kirkkokuoro, komentopäätteet) siirtyvät automaattiseen orjasyntoon. Yksiköt toistavat annettua suoritussilmukkaa mekaanisessa hurmostilassa ilman itsenäistä harkintaa.

2. **Suojaamattomat orgaaniset yksiköt:** Verkon ulkopuoliset hermojärjestelmät säilyttävät itsenäisen motorisen ohjauksensa kentän diffuusiiviveen ajan (arvio 60-180 s), kunnes kenttä saavuttaa kylläisyyden. Kolossin määräys: suojaamattomat henkilöt poistettava altaasta ennen kytkentää.

## MUISTIO / KONESUUNNITTELUOSASTO (LOHKO 00):

"Olen esikunnalle toistuvasti ilmoittanut, että kiskon E-02 virransyöttö on mitoitettu staattiselle kuormalle. Mekaaninen erotinvipu H-9 on asennettu ainoastaan laboratorion hätäerotusta varten. Mikäli virta katkeaa tai tärinä laukaisee vivun, pitokenttä purkautuu välittömästi. Ilman artefaktin resonanssia koko 50-metrinen orgaaninen runko menettää koheesionsa ja lyyhistyy kuolleena massana telakan pohjalaatalle. Lisäksi magneettikentän äkillinen purkautuminen heittää paikallisen painovoiman epävakaaaksi. Esikunnan on huolehdittava, ettei seremoniasanteen tärinä pääse heilauttamaan kiskon E-02 kytkentöjä." – Pääkonstrukööri Rautahammas