

小梁の設計

No. 1_B1・B1A (B1F 駐輪場・ENT)

	SX1	SX2	SX3	SX4	SX5	SX6
	△	△	△	△	△	△
L m	7.20	6.35	6.35	6.35	6.35	
B mm	400	400	400	400	400	
D mm	700	700	700	700	700	
φ	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.40 右端 0.40，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²


荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・SX1-SX2

L = 7.20m, 梁自重 4.99kN/m (自動計算)

1番目の荷重 (両側)
駐輪場(反力床)




A 1.80, w 11.9

CL = 186kN・m, CR = 186kN・m, M0 = 287kN・m, QL = 134kN, QR = 134kN

・SX2-SX3, SX3-SX4


L = 6.35m, 梁自重 4.99kN/m (自動計算)

1番目の荷重
駐輪場(反力床)



A 1.80, w 11.9

2番目の荷重
駐輪場




A 2.20, w 10.2

CL = 139kN・m, CR = 139kN・m, M0 = 217kN・m, QL = 111kN, QR = 111kN

・SX4-SX5


L = 6.35m, 梁自重 4.99kN/m (自動計算)

1番目の荷重
管理員室



A 1.80, w 11.5

2番目の荷重
ENT



A 2.20, w 7.4


CL = 121kN・m, CR = 121kN・m, M0 = 187kN・m, QL = 97kN, QR = 97kN

• SX5-SX6


L = 6.35m, 梁自重 4.99kN/m (自動計算)

1番目の荷重
ENT (反力床)

2番目の荷重
ENT




A 1.80, w 9.0



A 2.20, w 7.4

CL = 108kN・m, CR = 108kN・m, M0 = 167kN・m, QL = 86kN, QR = 86kN

応力と変位の計算

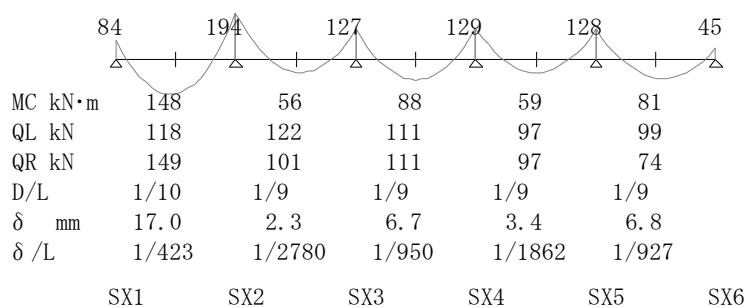

断面計算

符号	B1A			B1A		
位置	SX1端	中 央	SX2端	SX2端	中 央	SX3端
断面 mm	B x D = 400 x 700			B x D = 400 x 700		
dt mm	74	74	93	93	74	74
主筋 上	4-D22	4-D22	4/2-D22	4/2-D22	4-D22	4-D22
下	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22
pt %	0.62	0.62	0.96	0.96	0.62	0.62
ML kN・m (検定)	84(0.45)	148(0.81)	194(0.72)	194(0.72)	56(0.31)	127(0.68)
Mcr kN・m	135	135	142	142	135	135
ST.	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)
QL kN (検定)	118(0.50)		149(0.65)	122(0.61)		101(0.49)
alpha	1.27		1.27	1.10		1.10

符号	B1			B1		
位置	SX3端	中 央	SX4端	SX4端	中 央	SX5端
断面 mm	B x D = 400 x 700			B x D = 400 x 700		
dt mm	74	74	74	74	74	74
主筋 上	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22
下	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22	4-D22
pt %	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
ML kN・m (検定)	127(0.68)	88(0.48)	129(0.69)	129(0.69)	59(0.32)	128(0.68)
Mcr kN・m	135	135	135	135	135	135
ST.	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)
QL kN (検定)	111(0.42)		111(0.43)	97(0.41)		97(0.40)
alpha	1.40		1.40	1.28		1.28

符号	B1					
位置	SX5端	中 央	SX6端			
断面 mm	B x D =	400 x 700				
dt mm	74	74	74			
主筋 上	4-D22	4-D22	4-D22			
下	4-D22	4-D22	4-D22			
pt %	0.62	0.62	0.62			
ML kN・m (検定)	128 (0.68)	81 (0.44)	45 (0.24)			
Mcr kN・m	135	135	135			
ST.	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150			
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)			
QL kN (検定)	99 (0.41)		74 (0.30)			
α	1.31		1.31			

No. 2_B2 (1F 共用廊下)

	SX1	SX2	SX3
			
L m	7.30	6.35	
B mm	300	300	
D mm	650	650	
ϕ	1.00	1.00	


応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント
 固定度：左端 0.40 右端 0.40，作用曲げ：左端 0 右端 0
 変形増大係数：8，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²
 荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・SX1-SX2

L = 7.30m, 梁自重 3.38kN/m (自動計算)

1番目の荷重 2番目の荷重
 1F 共用廊下 梁側面増打B265H420




CL = 81kN・m, CR = 81kN・m, M0 = 123kN・m, QL = 60kN, QR = 60kN

・SX2-SX3


L = 6.35m, 梁自重 3.38kN/m (自動計算)

1番目の荷重 2番目の荷重
 1F 共用廊下 梁側面増打B265H420



CL = 60kN・m, CR = 60kN・m, M0 = 92kN・m, QL = 51kN, QR = 51kN

応力と変位の計算

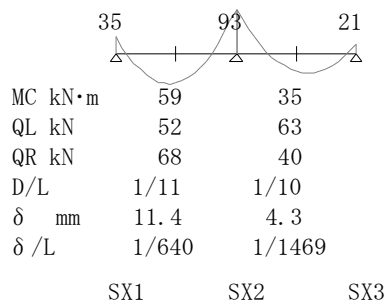

断面計算

符号	B2			B2		
位置	SX1端	中 央	SX2端	SX2端	中 央	SX3端
断面 mm	B x D =	300 x 650		B x D =	300 x 650	
dt mm	74	74	74	74	74	74
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
ML kN・m (検定)	35(0.27)	59(0.47)	93(0.72)	93(0.72)	35(0.28)	21(0.17)
Mcr kN・m	88	88	88	88	88	88
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)
QL kN (検定)	52(0.34)		68(0.44)	63(0.43)		40(0.28)
α	1.19		1.19	1.12		1.12

No. 3_CG5(1F 共用廊下)


SY2 #2

L m 2.30
B mm 650
D mm 750
φ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント
固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0
変形増大係数：1，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm2
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295


荷重項の計算

・SY2-#2
L = 2.30m，梁自重 8.89kN/m（自動計算）

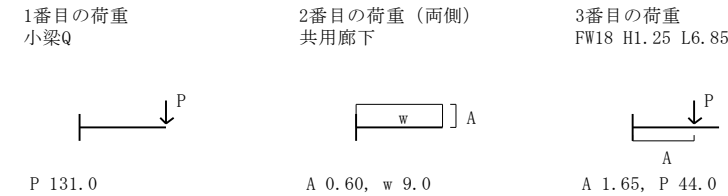

M = 426kN・m，Q = 220kN

応力と変位の計算



MC kN・m
 QL kN 220
 QR kN
 D/L 1/3
 δ mm 1.2
 δ / L 1/1931
 SY2 #2

断面計算

符号	CG5					
位置	SY2端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	650 x 750				
dt mm	102	78	78			
主筋 上	7/4-D25	7-D25	7-D25			
下	7-D25	7-D25	7-D25			
pt %	1.32	0.81	0.81			
ML kN・m (検定)	426 (0.63)					
Mcr kN・m	287	267	267			
ST.	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150			
pw %	(0.26)	(0.26)	(0.26)			
QL kN (検定)	220 (0.70)					
α	1.00		1.00			

No. 4_B3 (3F~14F 出部屋先端)

SY1 SYa SYc

L m 5.50 4.10
 B mm 300 300
 D mm 600 600
 ϕ 1.00 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.40 右端 0.40，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²


荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・SY1-SYa


L = 5.50m, 梁自重 2.88kN/m (自動計算)

1番目の荷重
出部屋床



A 1.65, w 7.7

2番目の荷重
複層ガラス



A 2.90, w 0.5


CL = 38kN・m, CR = 38kN・m, M0 = 59kN・m, QL = 36kN, QR = 36kN

・SYa-SYc


L = 4.10m, 梁自重 2.88kN/m (自動計算)

1番目の荷重
出部屋床

2番目の荷重
W18_14



A 1.65, w 7.7



A 2.90, w 5.7

CL = 40kN・m, CR = 40kN・m, M0 = 62kN・m, QL = 55kN, QR = 55kN

応力と変位の計算

	15	51	17
MC kN・m	26	28	
QL kN	30	64	
QR kN	43	47	
D/L	1/9	1/7	
δ mm	3.5	2.2	
δ /L	1/1561	1/1851	
	SY1	SYa	SYc

断面計算

符号	B3			B3		
位置	SY1端	中 央	SYa端	SYa端	中 央	SYc端
断面 mm	B x D = 300 x 600			B x D = 300 x 600		
dt mm	104	104	104	104	104	104
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
ML kN・m (検定)	15(0.14)	26(0.24)	51(0.47)	51(0.47)	28(0.26)	17(0.15)
Mcr kN・m	66	66	66	66	66	66
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)
QL kN (検定)	30(0.25)		43(0.35)	64(0.40)		47(0.30)
α	1.18		1.18	1.54		1.54

No. 5_CG1 (3F~9F 出部屋)

SX7 #2

L m 2.50
B mm 550
D mm 600
φ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法, M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00, 作用曲げ：左端 0 右端 0


変形増大係数：1, ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

荷重種別：長期, 使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295


荷重項の計算

・ SX7-#2


L = 2.50m, 梁自重 5.28kN/m (自動計算)

1番目の荷重
出部屋床

A 0.65, w 7.7

2番目の荷重
小梁Q


P 30.0

3番目の荷重
複層ガラス

A 2.90, w 0.5

M = 112kN・m, Q = 59kN

応力と変位の計算



MC kN・m

QL kN 59

QR kN

D/L 1/4

 δ mm 0.8 δ / L 1/3002

SX7 #2

断面計算

符号	CG1					
位置	SX7端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	550 x 600				
dt mm	84	84	84			
主筋 上	4-D35	4-D35	4-D35			
下	4-D35	4-D35	4-D35			
pt %	1.35	1.35	1.35			
ML kN・m (検定)	112(0.34)					
Mcr kN・m	157	157	157			
ST.	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200			
pw %	(0.23)	(0.23)	(0.23)			
QL kN (検定)	59(0.28)					
α	1.00		1.00			

No. 5_CG1A(10F~14F 出部屋)

SX7 #2

L m 2.50

B mm 550

D mm 600

 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0


変形増大係数：1，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295


荷重項の計算

・ SX7-#2


L = 2.50m, 梁自重 5.28kN/m (自動計算)

1番目の荷重
出部屋床

A 0.65, w 7.7

2番目の荷重
小梁Q


P 30.0

3番目の荷重
複層ガラス

A 2.90, w 0.5

M = 112kN・m, Q = 59kN

応力と変位の計算



MC kN・m

QL kN 59

QR kN

D/L 1/4

 δ mm 0.9 δ /L 1/2828

SX7 #2

断面計算

符号	CG1A					
位置	SX7端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	550 x 600				
dt mm	78	78	78			
主筋 上	5-D25	5-D25	5-D25			
下	5-D25	5-D25	5-D25			
pt %	0.88	0.88	0.88			
ML kN・m (検定)	112(0.45)					
Mcr kN・m	131	131	131			
ST.	2-D13@200	2-D13@200	5-D13@200			
pw %	(0.23)	(0.23)	(0.58)			
QL kN (検定)	59(0.30)					
α	1.00		1.00			

No. 6_CG3 (3F~14F 出部屋)

SX7 #2

L m 2.50

B mm 700

D mm 700

 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0


変形増大係数：1，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295


荷重項の計算

・ SX7-#2

L = 2.50m, 梁自重 8.40kN/m (自動計算)

1番目の荷重 (両側)
出部屋床2番目の荷重
小梁Q

A 0.65, w 7.7



P 107.0

M = 325kN・m, Q = 153kN

応力と変位の計算



MC kN・m

QL kN 153

QR kN

D/L 1/4

 δ mm 1.3 δ / L 1/1886

SX7 #2

断面計算

符号	CG3					
位置	SX7端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	700 x 700				
dt mm	98	78	78			
主筋 上	7/3-D25	7-D25	7-D25			
下	7-D25	7-D25	7-D25			
pt %	1.20	0.82	0.82			
ML kN・m (検定)	325(0.57)					
Mcr kN・m	239	227	227			
ST.	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150			
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)			
QL kN (検定)	153(0.53)					
α	1.00		1.00			

No. 7_CG2 (3F~14F 出部屋)

SX7 #2

L m 2.50

B mm 550

D mm 700

 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0


変形増大係数：1，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295


荷重項の計算

・ SX7-#2


L = 2.50m, 梁自重 6.60kN/m (自動計算)

1番目の荷重
出部屋床


A 0.65, w 7.7

2番目の荷重
出部屋片持ちスラブ

A 1.00, w 10.0

3番目の荷重
小梁Q


P 47.0

4番目の荷重
W18_12

A 2.90, w 4.9

M = 230kN・m, Q = 137kN

応力と変位の計算



MC kN・m

QL kN 137

QR kN

D/L 1/4


 δ mm 1.1 δ /L 1/2284

SX7 #2

断面計算

符号	CG2					
位置	SX7端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	550 x 700				
dt mm	103	78	78			
主筋 上	5/3-D25	5-D25	5-D25			
下	5-D25	5-D25	5-D25			
pt %	1.23	0.74	0.74			
ML kN・m (検定)	230(0.53)					
Mcr kN・m	187	175	175			
ST.	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200			
pw %	(0.23)	(0.23)	(0.23)			
QL kN (検定)	137(0.57)					
α	1.05		1.05			

No. 8_B2 (1F 吹抜け部通路)



L m 4.30 3.40

B mm 300 300

D mm 650 650

 ϕ 1.00 1.00

応力計算方法：固定モーメント法, M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.40 右端 0.40, 作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8, ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

荷重種別：長期, 使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・SX6-#2


L = 4.30m, 梁自重 2.88kN/m (自動計算)

1番目の荷重


1F 吹抜け部通路

2番目の荷重

W16_11 h=(2.9-0.25)/2



A 0.85, w 9.3



A 2.10, B 2.20

C 1.33, D 1.33

w 4.2

CL = 19kN・m, CR = 22kN・m, MO = 31kN・m, QL = 22kN, QR = 30kN

・#2-SX7


L = 3.40m, 梁自重 2.88kN/m (自動計算)

1番目の荷重

1F 吹抜け部通路

2番目の荷重

W16_11 h=(2.9-0.25)/2



A 0.85, w 9.3



A 1.33, w 4.2

CL = 15kN・m, CR = 15kN・m, MO = 23kN・m, QL = 25kN, QR = 25kN

応力と変位の計算

	8	24	5
			
MC kN・m	15	8	
QL kN	19	30	
QR kN	33	19	
D/L	1/7	1/5	
δ mm	1.0	0.3	
δ /L	1/4372	1/12003	
	SX6	#2	SX7

断面計算

符号	B2			B2		
位置	SX6端	中 央	#2端	#2端	中 央	SX7端
断面 mm	B x D = 300 x 650			B x D = 300 x 650		
dt mm	74	74	74	74	74	74
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
ML kN・m (検定)	8(0.06)	15(0.12)	24(0.19)	24(0.19)	8(0.07)	5(0.04)
Mcr kN・m	88	88	88	88	88	88
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)
QL kN (検定)	19(0.09)		33(0.14)	30(0.14)		19(0.09)
α	1.76		1.76	1.68		1.68

No. 9_WCB2B(1F 吹抜け部通路)

#1

#2

L m1.70

B mm300


D mm650

φ1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント
固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0
変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm2
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295


荷重項の計算

・ #1-#2
L = 1.70m，梁自重 2.88kN/m（自動計算）
1番目の荷重（両側）2番目の荷重
1F 吹抜け部通路小梁Q



M = 123kN・m，Q = 82kN

応力と変位の計算

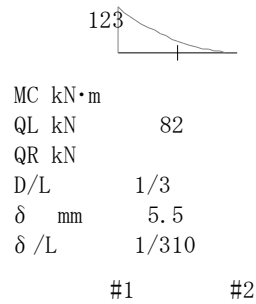

断面計算

符号	WCB2B					
位置	#1端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D = 300 x 650					
dt mm	102	74	74			
主筋 上	2/2-D22	2-D22	2-D22			
下	2-D22	2-D22	2-D22			
pt %	0.94	0.45	0.45			
ML kN・m (検定)	123(0.77)					
Mcr kN・m	88	82	82			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)			
QL kN (検定)	82(0.63)					
α	1.07		1.07			

No. 10_WCB1 (階段踊場)

SY2 #2

L m 2.00
 B mm 250
 D mm 700
 ϕ 1.00


応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント
 固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0
 変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm2
 荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・SY2-#2


L = 2.00m, 梁自重 3.00kN/m (自動計算)

1番目の荷重
階段踊場




A 1.80, w 9.1

2番目の荷重
W18_22 (B0.47 h2.9)




P 7.0

3番目の荷重
躯体手摺



A 1.00, w 5.5

4番目の荷重
アルミ手摺



A 2.90, w 0.2

M = 65kN・m, Q = 58kN

応力と変位の計算



MC kN・m
 QL kN 58
 QR kN
 D/L 1/3
 δ mm 3.2
 δ /L 1/626

SY2 #2

断面計算

符号	WCB1					
位置	SY2端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	250 x 700				
dt mm	95	70	70			
主筋 上	2/2-D16	2-D16	2-D16			
下	2-D16	2-D16	2-D16			
pt %	0.53	0.25	0.25			
ML kN・m (検定)	65 (0.70)					
Mcr kN・m	72	69	69			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.28)	(0.28)	(0.28)			
QL kN (検定)	58 (0.39)					
α	1.40		1.40			

No. 11_WCB2 (2F～14F EVホール)

SY2 #2


L m 1.90
B mm 300
D mm 700
 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント
固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0
変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm2
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算


・SY2-#2

L = 1.90m, 梁自重 3.24kN/m (自動計算)



A 3.00, w 9.4

2番目の荷重
ガラススクリーン L3.0



P 4.5

M = 65kN・m, Q = 64kN

応力と変位の計算



MC kN・m
QL kN 64
QR kN
D/L 1/3
 δ mm 2.4
 δ /L 1/808

SY2 #2

断面計算

符号	WCB2					
位置	SY2端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	300 x 700				
dt mm	98	72	72			
主筋 上	2/2-D19	2-D19	2-D19			
下	2-D19	2-D19	2-D19			
pt %	0.64	0.30	0.30			
ML kN・m (検定)	65 (0.49)					
Mcr kN・m	89	84	84			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)			
QL kN (検定)	64 (0.35)					
α	1.49		1.49			

No. 12_CG4 (2F～14F EVホール)

SY2 #2

L m 1.70
B mm 300
D mm 650
 ϕ 1.00


応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント
固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0
変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm2
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・SY2-#2


L = 1.70m, 梁自重 2.88kN/m (自動計算)

1番目の荷重
基準階 EVホール



A 2.00, w 9.4


2番目の荷重
ガラススクリーン L2.0



P 3.0

M = 36kN・m, Q = 40kN

応力と変位の計算



MC kN・m
QL kN 40
QR kN
D/L 1/3
 δ mm 1.3
 δ /L 1/1292

SY2 #2

断面計算

符号	CG4					
位置	SY2端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	300 x 650				
dt mm	98	72	72			
主筋 上	2/2-D19	2-D19	2-D19			
下	2-D19	2-D19	2-D19			
pt %	0.69	0.33	0.33			
ML kN・m (検定)	36 (0.30)					
Mcr kN・m	77	73	73			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)			
QL kN (検定)	40 (0.23)					
α	1.51		1.51			

No. 13_WCB2A (1F EVホール)

SY2 #2

L m 2.40
 B mm 300
 D mm 750
 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント
 固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0
 変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm2
 荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295


荷重項の計算

・SY2-#2

L = 2.40m，梁自重 3.60kN/m（自動計算）

1番目の荷重


1F EVホール



A 3.20, w 10.6

2番目の荷重

ガラススクリーン (L3.2)



P 4.8

3番目の荷重


FW18 H1.25 L3.2



A 1.80, P 20.5

M = 156kN・m，Q = 115kN

応力と変位の計算



MC kN・m

QL kN 115

QR kN

D/L 1/3

δ mm 7.4

δ /L 1/325

SY2 #2

断面計算

符号	WCB2A					
位置	SY2端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	300 x 750				
dt mm	102	74	74			
主筋 上	2/2-D22	2-D22	2-D22			
下	2-D22	2-D22	2-D22			
pt %	0.80	0.38	0.38			
ML kN・m (検定)	156 (0.82)					
Mcr kN・m	106	99	99			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)			
QL kN (検定)	115 (0.66)					
α	1.29		1.29			

No. 14_B3 (2F 出部屋先端)

	SY1	SYa	SYc
			
L m	5.50	4.10	
B mm	300	300	
D mm	600	600	
ϕ	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.40 右端 0.40，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295


荷重項の計算

・ SY1-SYa


L = 5.50m, 梁自重 2.88kN/m (自動計算)

1番目の荷重
出部屋床 2F

2番目の荷重
複層ガラスh=2.9/2



A 1.25, w 8.5



A 1.45, w 0.5


CL = 33kN・m, CR = 33kN・m, M0 = 51kN・m, QL = 32kN, QR = 32kN

・ SYa-SYc


L = 4.10m, 梁自重 2.88kN/m (自動計算)

1番目の荷重
出部屋床

2番目の荷重
W18_14 h=2.9/2





A 1.25, w 7.7



A 1.45, w 5.7

CL = 27kN・m, CR = 27kN・m, M0 = 41kN・m, QL = 37kN, QR = 37kN

応力と変位の計算

	14	40	10
			
MC kN・m	24	16	
QL kN	28	44	
QR kN	37	29	
D/L	1/9	1/7	
δ mm	3.3	1.1	
δ /L	1/1671	1/3708	
	SY1	SYa	SYc

断面計算

符号	B3			B3		
位置	SY1端	中 央	SYa端	SYa端	中 央	SYc端
断面 mm	B x D =	300 x 600		B x D =	300 x 600	
dt mm	104	104	104	104	104	104
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
ML kN・m (検定)	14(0.13)	24(0.22)	40(0.37)	40(0.37)	16(0.15)	10(0.09)
Mcr kN・m	73	73	73	73	73	73
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)
QL kN (検定)	28(0.20)		37(0.27)	44(0.28)		29(0.19)
α	1.27		1.27	1.41		1.41

No. 15_CG3A(2F 出部屋)

SX7 #2

L m 2.50
 B mm 700
 D mm 600
 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：1，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295


荷重項の計算

・ SX7-#2


L = 2.50m，梁自重 6.72kN/m（自動計算）

1番目の荷重（両側）
 出部屋床 2F

2番目の荷重
 小梁Q




A 0.65, w 8.5



P 81.0

M = 258kN・m, Q = 125kN

応力と変位の計算



MC kN・m

QL kN 125

QR kN

D/L 1/4

δ mm 1.6

δ /L 1/1604

SX7 #2

断面計算

符号	CG3A					
位置	SX7端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	700 x 600				
dt mm	98	78	78			
主筋 上	7/3-D25	7-D25	7-D25			
下	7-D25	7-D25	7-D25			
pt %	1.44	0.97	0.97			
ML kN・m (検定)	258(0.55)					
Mcr kN・m	196	186	186			
ST.	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150			
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)			
QL kN (検定)	125(0.48)					
α	1.00		1.00			

No. 16_CG2A(3F 出部屋)

SX7 #2

L m 2.50
 B mm 550
 D mm 600
 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：1，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²


荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・ SX7-#2


L = 2.50m, 梁自重 5.28kN/m (自動計算)

1番目の荷重
出部屋床2F




A 0.65, w 8.5

2番目の荷重
出部屋片持ちスラブ




A 1.00, w 10.0

3番目の荷重
小梁Q



P 29.0


4番目の荷重
W18_12



A 1.45, w 4.9

M = 160kN・m, Q = 99kN

応力と変位の計算



MC kN・m

QL kN 99

QR kN

D/L 1/4

δ mm 1.1

δ /L 1/2230

SX7 #2

断面計算

符号	CG2A					
位置	SX7端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	550 x 600				
dt mm	103	78	78			
主筋 上	5/3-D25	5-D25	5-D25			
下	5-D25	5-D25	5-D25			
pt %	1.48	0.88	0.88			
ML kN・m (検定)	160(0.43)					
Mcr kN・m	152	143	143			
ST.	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200			
pw %	(0.23)	(0.23)	(0.23)			
QL kN (検定)	99(0.49)					
α	1.00		1.00			

No. 17_B4(1F 共用廊下)

SX3 SX4


L m 6.70
 B mm 500
 D mm 650
 ϕ 1.00

応力計算方法：RC規準による略算，M0の値：中央モーメント

変形増大係数：8，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算


・SX3-SX4

L = 6.70m, 梁自重 7.80kN/m (自動計算)


1番目の荷重
1F 共用廊下

2番目の荷重
梁側面増打H650

3番目の荷重
1F 共用廊下



A 1.10, w 9.0



A 0.00, B 4.40
 C 0.37, D 0.37
 w 15.6



A 0.60, w 9.0

CL = 103kN・m, CR = 97kN・m, M0 = 152kN・m, QL = 90kN, QR = 79kN

応力と変位の計算

軸名	左端M	中央M	右端M (kN・m)	D/L	δ (mm)	δ /L
SX3-SX4	62	117	58	1/10	10.0	1/670

断面計算

符号	B4					
位置	SX3端	中 央	SX4端			
断面 mm	B x D =	500 x 650				
dt mm	76	76	76			
主筋 上	5-D22	5-D22	5-D22			
下	5-D22	5-D22	5-D22			
pt %	0.67	0.67	0.67			
ML kN・m (検定)	62(0.29)	117(0.56)	58(0.27)			
Mcr kN・m	146	146	146			
ST.	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200			
pw %	(0.25)	(0.25)	(0.25)			
QL kN (検定)	90(0.35)		79(0.30)			
α	1.22		1.22			

No. 18_WCB1A(階段踊場)


SY2 #2

L m 1.00
B mm 250
D mm 600
φ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント
固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0
変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm2
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295


荷重項の計算

・ SY2-#2
L = 1.00m，梁自重 2.40kN/m（自動計算）

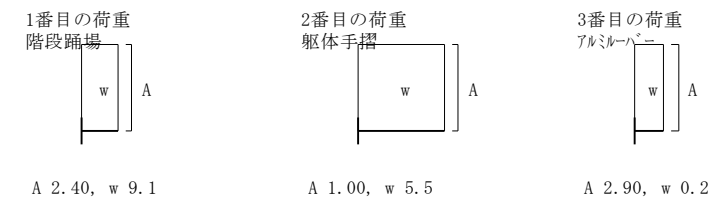

M = 15kN・m， Q = 30kN

応力と変位の計算

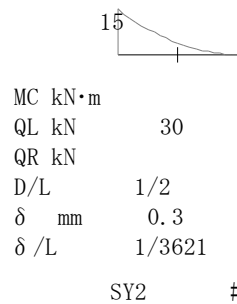

断面計算

符号	WCB1A					
位置	SY2端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	250 x 600				
dt mm	70	70	70			
主筋 上	2-D16	2-D16	2-D16			
下	2-D16	2-D16	2-D16			
pt %	0.30	0.30	0.30			
ML kN・m (検定)	15 (0.36)					
Mcr kN・m	51	51	51			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.28)	(0.28)	(0.28)			
QL kN (検定)	30 (0.17)					
α	2.00		2.00			

No. 19_B5 (RF 共用廊下底)

	SX1	SX2	SX3	SX4	SX5	SX6	#7	SX7
	△	△	△	△	△	△	△	△
L m	7.50	6.35	6.35	6.35	6.35	4.27	2.13	
B mm	350	350	350	350	350	350	350	
D mm	650	650	650	650	650	650	650	
φ	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.40 右端 0.40，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・ SX1-SX2

L = 7.50m，梁自重 3.82kN/m（自動計算）

1番目の荷重（両側）
RF 共用廊下底

2番目の荷重
底先端

A □ w

A □ w

A 0.70, w 6.3

A 1.00, w 1.0

CL = 64kN・m, CR = 64kN・m, M0 = 96kN・m, QL = 51kN, QR = 51kN

・ SX2-SX3, SX3-SX4, SX4-SX5, SX5-SX6

L = 6.35m，梁自重 3.82kN/m（自動計算）

1番目の荷重（両側）
RF 共用廊下底

2番目の荷重
底先端

A □ w

A □ w

A 0.70, w 6.3

A 1.00, w 1.0

CL = 46kN・m, CR = 46kN・m, M0 = 69kN・m, QL = 43kN, QR = 43kN

・ SX6-#7

L = 4.27m，梁自重 3.82kN/m（自動計算）

1番目の荷重（両側）
RF 共用廊下底

2番目の荷重
底先端

A □ w

A □ w


A 0.70, w 6.3

A 1.00, w 1.0

CL = 21kN・m, CR = 21kN・m, M0 = 31kN・m, QL = 29kN, QR = 29kN


・#7-SX7
L = 2.13m, 梁自重 3.82kN/m (自動計算)

1番目の荷重 (両側) 2番目の荷重
RF 共用廊下底 庇先端

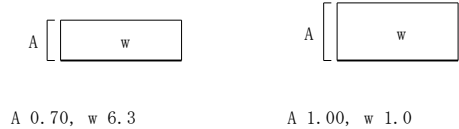

CL = 5kN・m, CR = 5kN・m, M0 = 8kN・m, QL = 15kN, QR = 15kN

応力と変位の計算

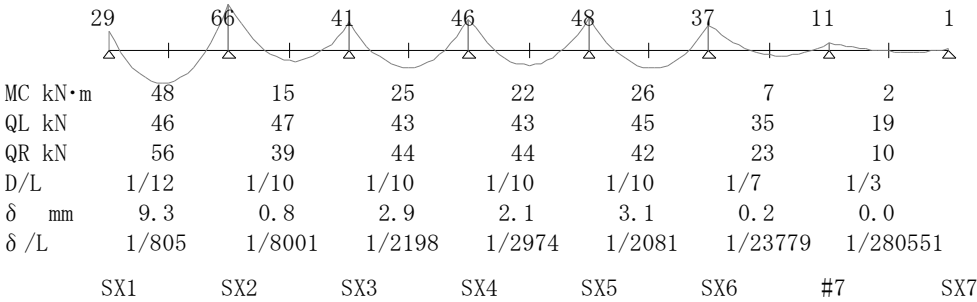

断面計算

符号	B5			B5		
位置	SX1端	中 央	SX2端	SX2端	中 央	SX3端
断面 mm	B x D = 350 x 650			B x D = 350 x 650		
dt mm	74	74	74	74	74	74
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
ML kN・m (検定)	29(0.22)	48(0.38)	66(0.51)	66(0.51)	15(0.12)	41(0.32)
Mcr kN・m	91	91	91	91	91	91
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)
QL kN (検定)	46(0.25)		56(0.31)	47(0.29)		39(0.24)
α	1.31		1.31	1.17		1.17

符号	B5			B5		
位置	SX3端	中 央	SX4端	SX4端	中 央	SX5端
断面 mm	B x D = 350 x 650			B x D = 350 x 650		
dt mm	74	74	74	74	74	74
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
ML kN・m (検定)	41(0.32)	25(0.20)	46(0.35)	46(0.35)	22(0.17)	48(0.37)
Mcr kN・m	91	91	91	91	91	91
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)
QL kN (検定)	43(0.21)		44(0.22)	43(0.22)		44(0.23)
α	1.43		1.43	1.37		1.37

符号	B5			B5		
位置	SX5端	中 央	SX6端	SX6端	中 央	#7端
断面 mm	B x D =	350 x 650		B x D =	350 x 650	
dt mm	74	74	74	74	74	74
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
ML kN・m (検定)	48 (0.37)	26 (0.21)	37 (0.29)	37 (0.29)	7 (0.06)	11 (0.09)
Mcr kN・m	91	91	91	91	91	91
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)
QL kN (検定)	45 (0.23)		42 (0.21)	35 (0.18)		23 (0.12)
α	1.40		1.40	1.42		1.42

符号	B5					
位置	#7端	中 央	SX7端			
断面 mm	B x D =	350 x 650				
dt mm	74	74	74			
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22			
下	3-D22	3-D22	3-D22			
pt %	0.58	0.58	0.58			
ML kN・m (検定)	11 (0.09)	2 (0.01)	1 (0.01)			
Mcr kN・m	91	91	91			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)			
QL kN (検定)	19 (0.07)		10 (0.04)			
α	2.00		2.00			

No. 20_CG6 (RF 共用廊下底)

SY2 #2

L m 1.65
 B mm 400
 D mm 615
 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント
 固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0
 変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²
 荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295



荷重項の計算

・SY2-#2

L = 1.65m, 梁自重 4.03kN/m (自動計算)


1番目の荷重
 小梁Q

2番目の荷重
 バラベットL1.4



M = 56kN・m, Q = 56kN

応力と変位の計算



MC kN・m
QL kN 56
QR kN
D/L 1/3
 δ mm 1.6
 δ /L 1/1045

SY2 #2

断面計算

符号	CG6					
位置	SY2端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	400 x 615				
dt mm	80	80	80			
主筋 上	3-D29	3-D29	3-D29			
下	3-D29	3-D29	3-D29			
pt %	0.90	0.90	0.90			
ML kN・m (検定)	56 (0.32)					
Mcr kN・m	100	100	100			
ST.	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200			
pw %	(0.32)	(0.32)	(0.32)			
QL kN (検定)	56 (0.27)					
α	1.40		1.40			

No. 21_CG7 (RF 共用廊下底)

SY2 #2

L m 1.65
B mm 400
D mm 650
 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント
固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0
変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm2
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

• SY2-#2
L = 1.65m，梁自重 4.37kN/m（自動計算）

1番目の荷重
小梁Q


2番目の荷重
ハﾟラﾟｯﾄL7.0


A 1.05, P 103.0


A 0.50, P 17.5

M = 123kN・m， Q = 128kN

応力と変位の計算



MC kN・m
 QL kN 128
 QR kN
 D/L 1/3
 δ mm 2.9
 δ /L 1/568
 SY2 #2

断面計算

符号	CG7					
位置	SY2端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	400 x 650				
dt mm	104	78	78			
主筋 上	3/2-D25	3-D25	3-D25			
下	3-D25	3-D25	3-D25			
pt %	1.16	0.66	0.66			
ML kN・m (検定)	123 (0.49)					
Mcr kN・m	113	106	106			
ST.	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200			
pw %	(0.32)	(0.32)	(0.32)			
QL kN (検定)	128 (0.58)					
α	1.45		1.45			

No. 31_FB1 (DA)

SY1 #2

L m 4.50
 B mm 350
 D mm 2500
 ϕ 1.00


応力計算方法：RC規準による略算，M0の値：中央モーメント
 変形増大係数：8，ヤング係数：2.10 x 10000N/mm2
 荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・SY1-#2


L = 4.50m, 梁自重 21.00kN/m (自動計算)

1番目の荷重
 DA



A 1.50, w 8.5

2番目の荷重
 雨水貯留槽



A 1.50, w 16.0

3番目の荷重
 FW25A_22



A 3.65, w 6.8

CL = 128kN・m, CR = 128kN・m, M0 = 195kN・m, QL = 158kN, QR = 158kN

応力と変位の計算

軸名	左端M	中央M	右端M (kN・m)	D/L	δ (mm)	δ /L
SY1-#2	76	150	76	1/2	0.2	1/25154

断面計算

符号	FB1					
位置	SY1端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	350 x 2500				
dt mm	76	76	76			
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22			
下	3-D22	3-D22	3-D22			
pt %	0.14	0.14	0.14			
ML kN・m (検定)	77 (0.13)	151 (0.28)	77 (0.13)			
Mcr kN・m	1314	1314	1314			
ST.	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150			
pw %	(0.48)	(0.48)	(0.48)			
QL kN (検定)	158 (0.13)		158 (0.13)			
α	2.00		2.00			

No. 32_FCG2 (DA)

#1 #2

L m 3.00
B mm 800
D mm 2500
 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.10 x 10000N/mm²


荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・ #1-#2


L = 3.00m, 梁自重 48.00kN/m (自動計算)

1番目の荷重
DA




A 0.75, w 8.5

2番目の荷重
雨水貯留槽




A 0.75, w 16.0

3番目の荷重
FW25A-22



A 4.25, w 6.8


4番目の荷重
小梁Q



P 158.0

M = 903kN・m, Q = 444kN

応力と変位の計算



MC kN・m
QL kN 444
QR kN
D/L 1/1
 δ mm 0.9
 δ /L 1/3437

#1 #2

断面計算

符号	FCG2					
位置	#1端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	800 x 2500				
dt mm	89	89	89			
主筋 上	6-D35	6-D35	6-D35			
下	6-D35	6-D35	6-D35			
pt %	0.30	0.30	0.30			
ML kN・m (検定)	903(0.36)					
Mcr kN・m	3231	3231	3231			
ST.	3-D13@150	3-D13@150	3-D13@150			
pw %	(0.32)	(0.32)	(0.32)			
QL kN (検定)	444(0.15)					
α	2.00		2.00			

No. 33_FCG3 (DA)

#1 #2

L m 3.00
 B mm 1100
 D mm 2500
 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.10 x 10000N/mm²


荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・ #1-#2


L = 3.00m, 梁自重 66.00kN/m (自動計算)

1番目の荷重
DA




A 0.75, w 8.5

2番目の荷重
雨水貯留槽




A 0.75, w 16.0

3番目の荷重
FW25A-22



A 4.25, w 6.8


4番目の荷重
小梁Q



P 158.0

M = 984kN・m, Q = 498kN

応力と変位の計算



MC kN・m

QL kN 498

QR kN

D/L 1/1

δ mm 0.7

δ /L 1/4391

#1 #2

断面計算

符号	FCG3					
位置	#1端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	1100 x 2500				
dt mm	89	89	89			
主筋 上	8-D35	8-D35	8-D35			
下	8-D35	8-D35	8-D35			
pt %	0.29	0.29	0.29			
ML kN・m (検定)	984(0.29)					
Mcr kN・m	4425	4425	4425			
ST.	3-D13@150	3-D13@150	3-D13@150			
pw %	(0.23)	(0.23)	(0.23)			
QL kN (検定)	498(0.13)					
α	2.00		2.00			

No. 34_FB1 (B1F 駐輪場・ENT)

	SX1	SX2	SX3	SX4	SX5	SX6	SX7
							
L m	7.20	6.35	6.35	6.35	6.35	6.85	
B mm	350	350	350	350	350	350	
D mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
ϕ	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：中央モーメント

固定度：左端 0.40 右端 0.40，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295


荷重項の計算

・SX1-SX2


L = 7.20m，梁自重 21.00kN/m（自動計算）

1番目の荷重
駐輪場

2番目の荷重
FW25_22 (h=3.2-0.65)



A 1.45, w 10.2



A 2.55, w 6.8


CL = 225kN・m, CR = 225kN・m, M0 = 339kN・m, QL = 181kN, QR = 181kN

・SX2-SX3, SX3-SX4


L = 6.35m，梁自重 21.00kN/m（自動計算）

1番目の荷重
駐輪場

2番目の荷重
FW25_22 (h=3.20-0.65)



A 1.45, w 10.2



A 2.55, w 6.8


CL = 174kN・m, CR = 174kN・m, M0 = 263kN・m, QL = 158kN, QR = 158kN

• SX4-SX5


L = 6.35m, 梁自重 21.00kN/m (自動計算)

1番目の荷重
ENT

2番目の荷重
FW25_22 (h=3.20-0.65)



A 1.45, w 7.4




A 2.55, w 6.8

CL = 162kN·m, CR = 162kN·m, M0 = 244kN·m, QL = 148kN, QR = 148kN

• SX5-SX6

L = 6.35m, 梁自重 21.00kN/m (自動計算)

1番目の荷重
ENT



A 1.45, w 9.2


CL = 111kN·m, CR = 111kN·m, M0 = 168kN·m, QL = 99kN, QR = 99kN

• SX6-SX7


L = 6.85m, 梁自重 21.00kN/m (自動計算)

1番目の荷重
ENT

2番目の荷重
FW25_22 (h=3.20-0.65)



A 1.10, w 7.4



A 2.55, w 6.8

CL = 180kN·m, CR = 180kN·m, M0 = 271kN·m, QL = 155kN, QR = 155kN

応力と変位の計算

	101	237	158	178	119	170	85
MC kN·m	170	65	95	95	24	144	
QL kN	162	170	155	157	91	167	
QR kN	199	146	161	139	107	142	
D/L	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	
δ mm	0.5	0.1	0.2	0.2	0.0	0.4	
δ /L	1/14504	1/89621	1/37065	1/34338	1/406804	1/17561	
	SX1	SX2	SX3	SX4	SX5	SX6	SX7