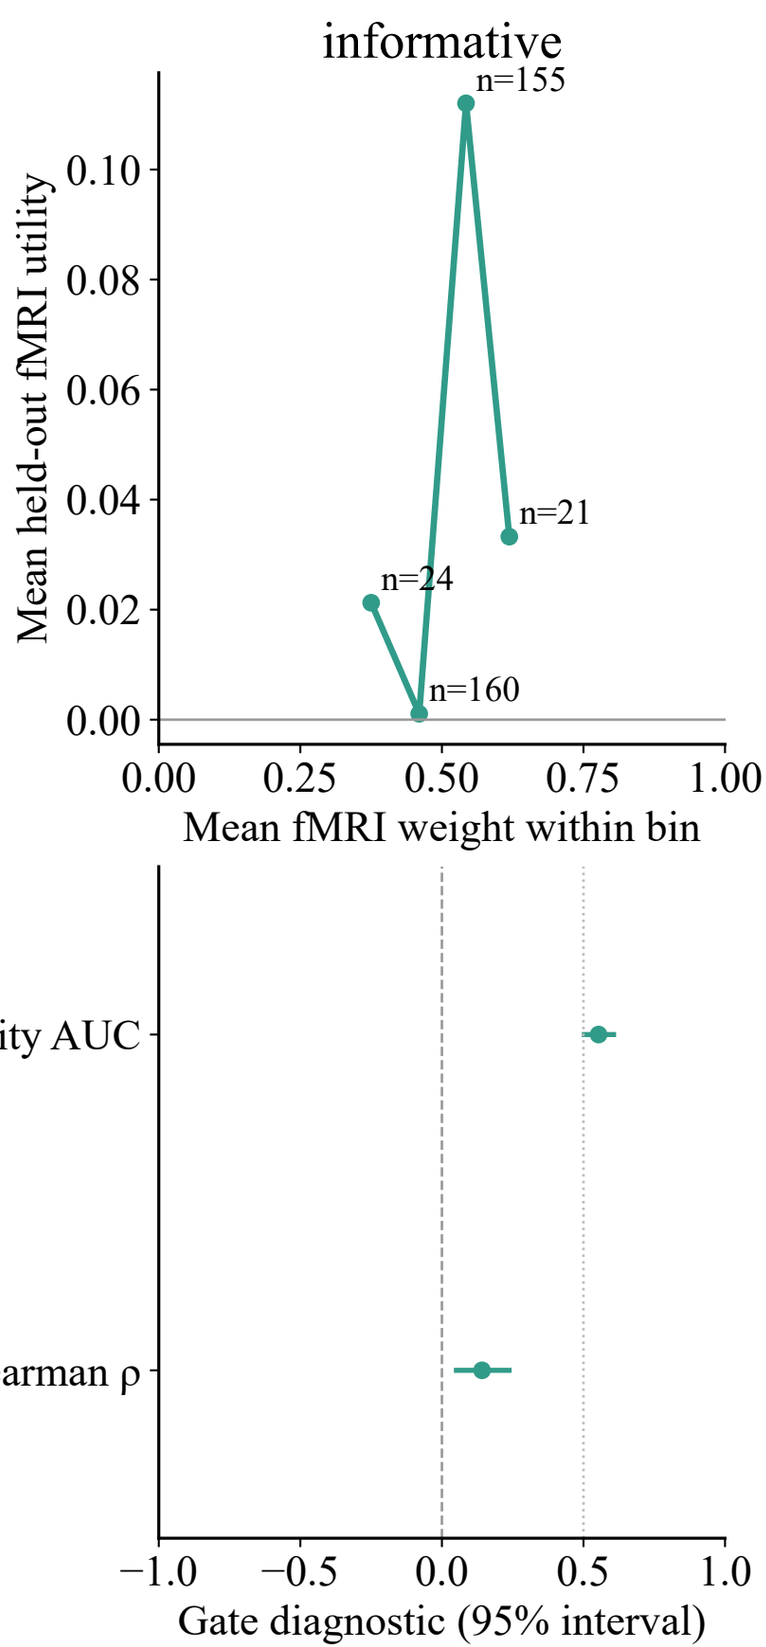
informative
Mean held-out fMRI utility
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
n=155
n=21
n=24
n=160
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Mean fMRI weight within bin
Utility AUC
Spearman ρ
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Gate diagnostic (95% interval)

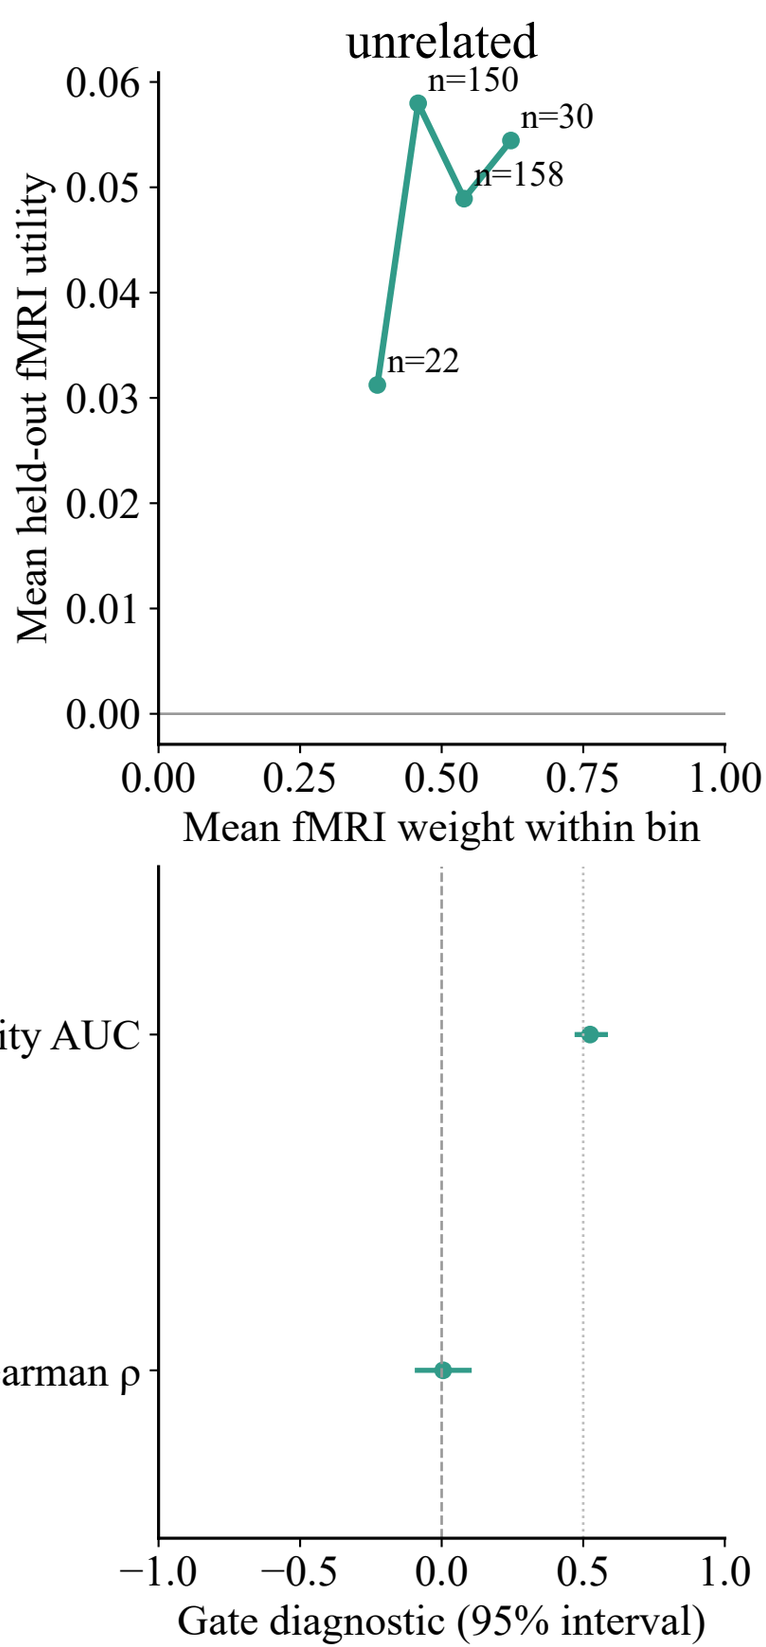
unrelated
Mean held-out fMRI utility
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
n=150
n=30
n=158
n=22
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Mean fMRI weight within bin
Utility AUC
Spearman ρ
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Gate diagnostic (95% interval)

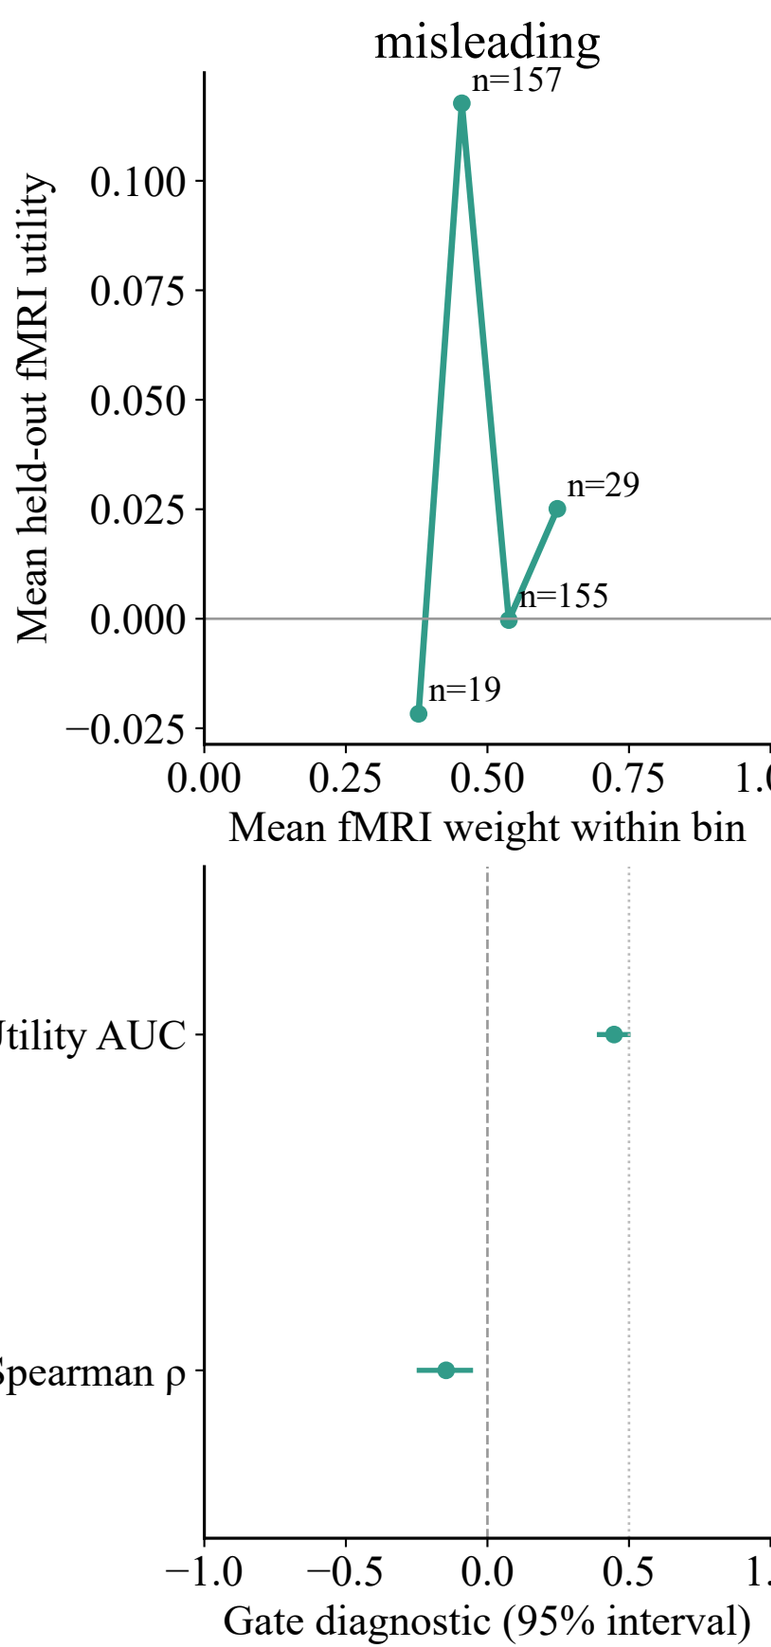
misleading
Mean held-out fMRI utility
−0.025
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
n=157
n=29
n=155
n=19
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Mean fMRI weight within bin
Utility AUC
Spearman ρ
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
Gate diagnostic (95% interval)