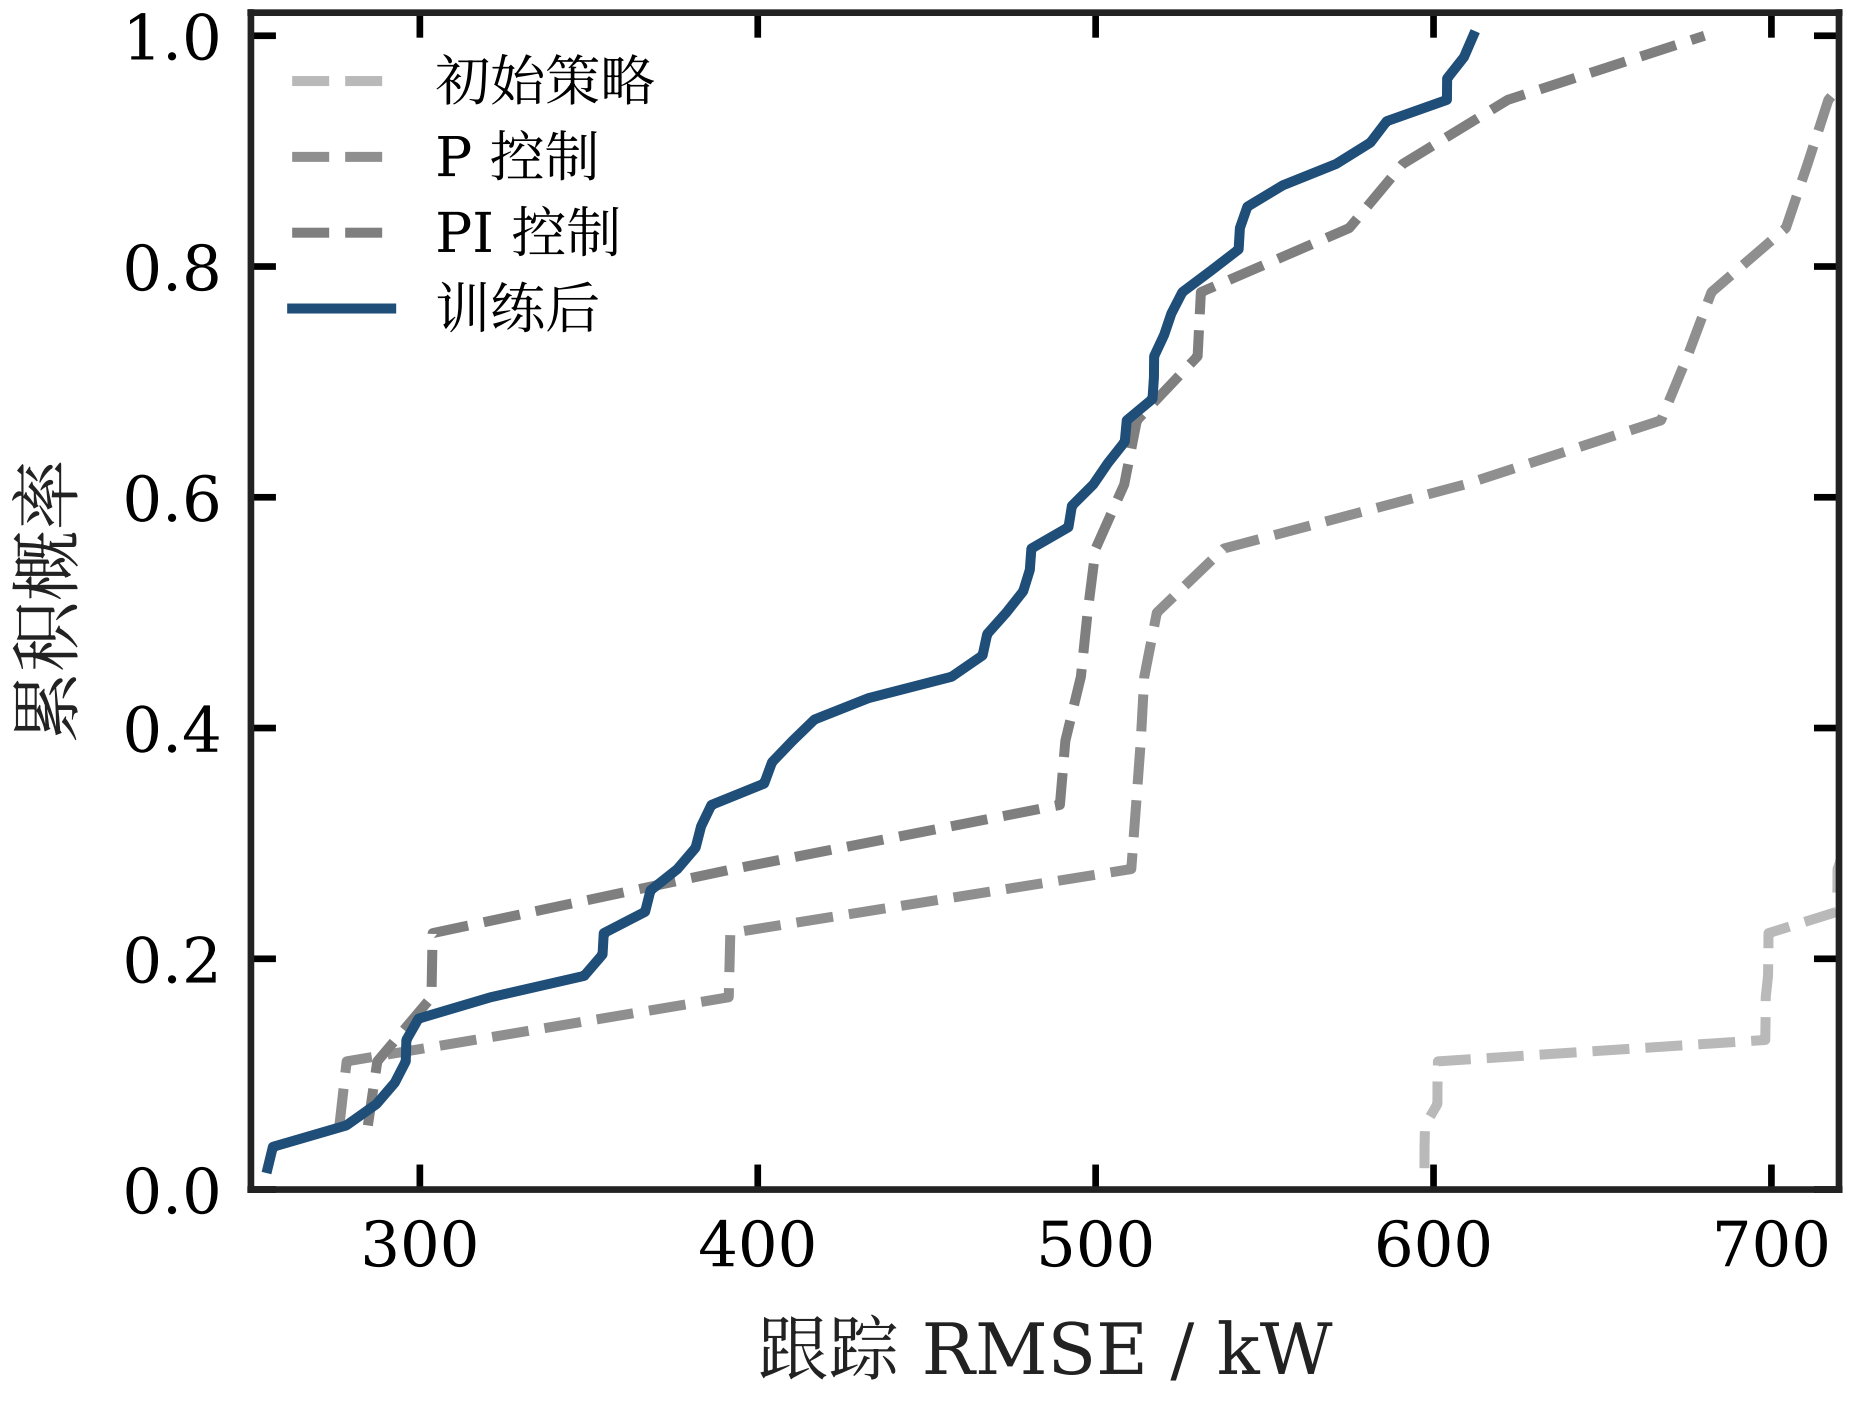
初始策略
P 控制
PI 控制
训练后
累积概率
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
300
400
500
600
700
跟踪 RMSE / kW