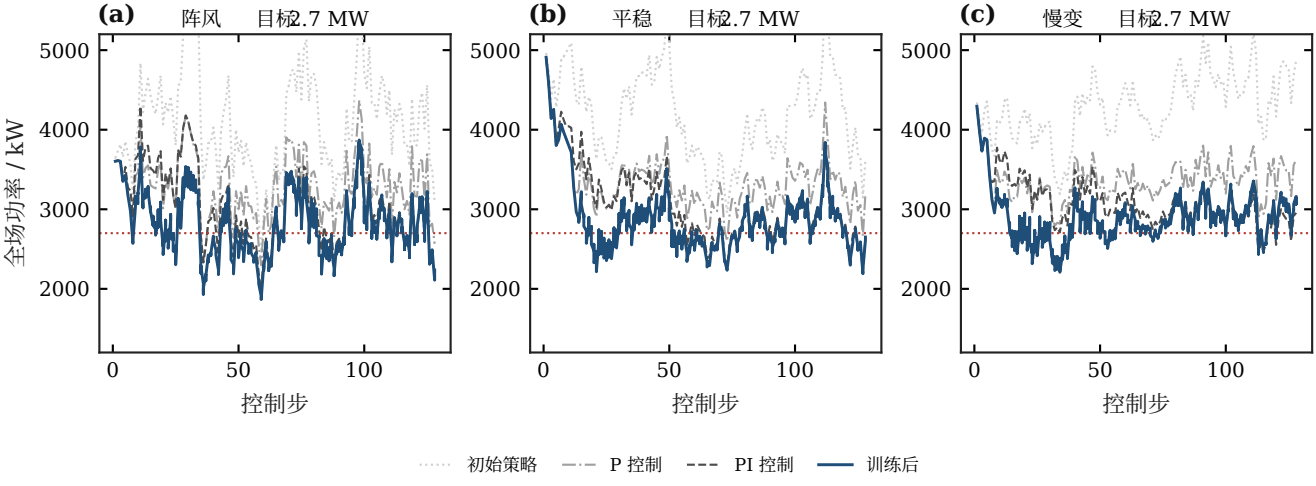
(a) 阵风 目标2.7 MW
(b) 平稳 目标2.7 MW
(c) 慢变 目标2.7 MW
全场功率 / kW
5000
4000
3000
2000
0
50
100
控制步
初始策略
P 控制
PI 控制
训练后