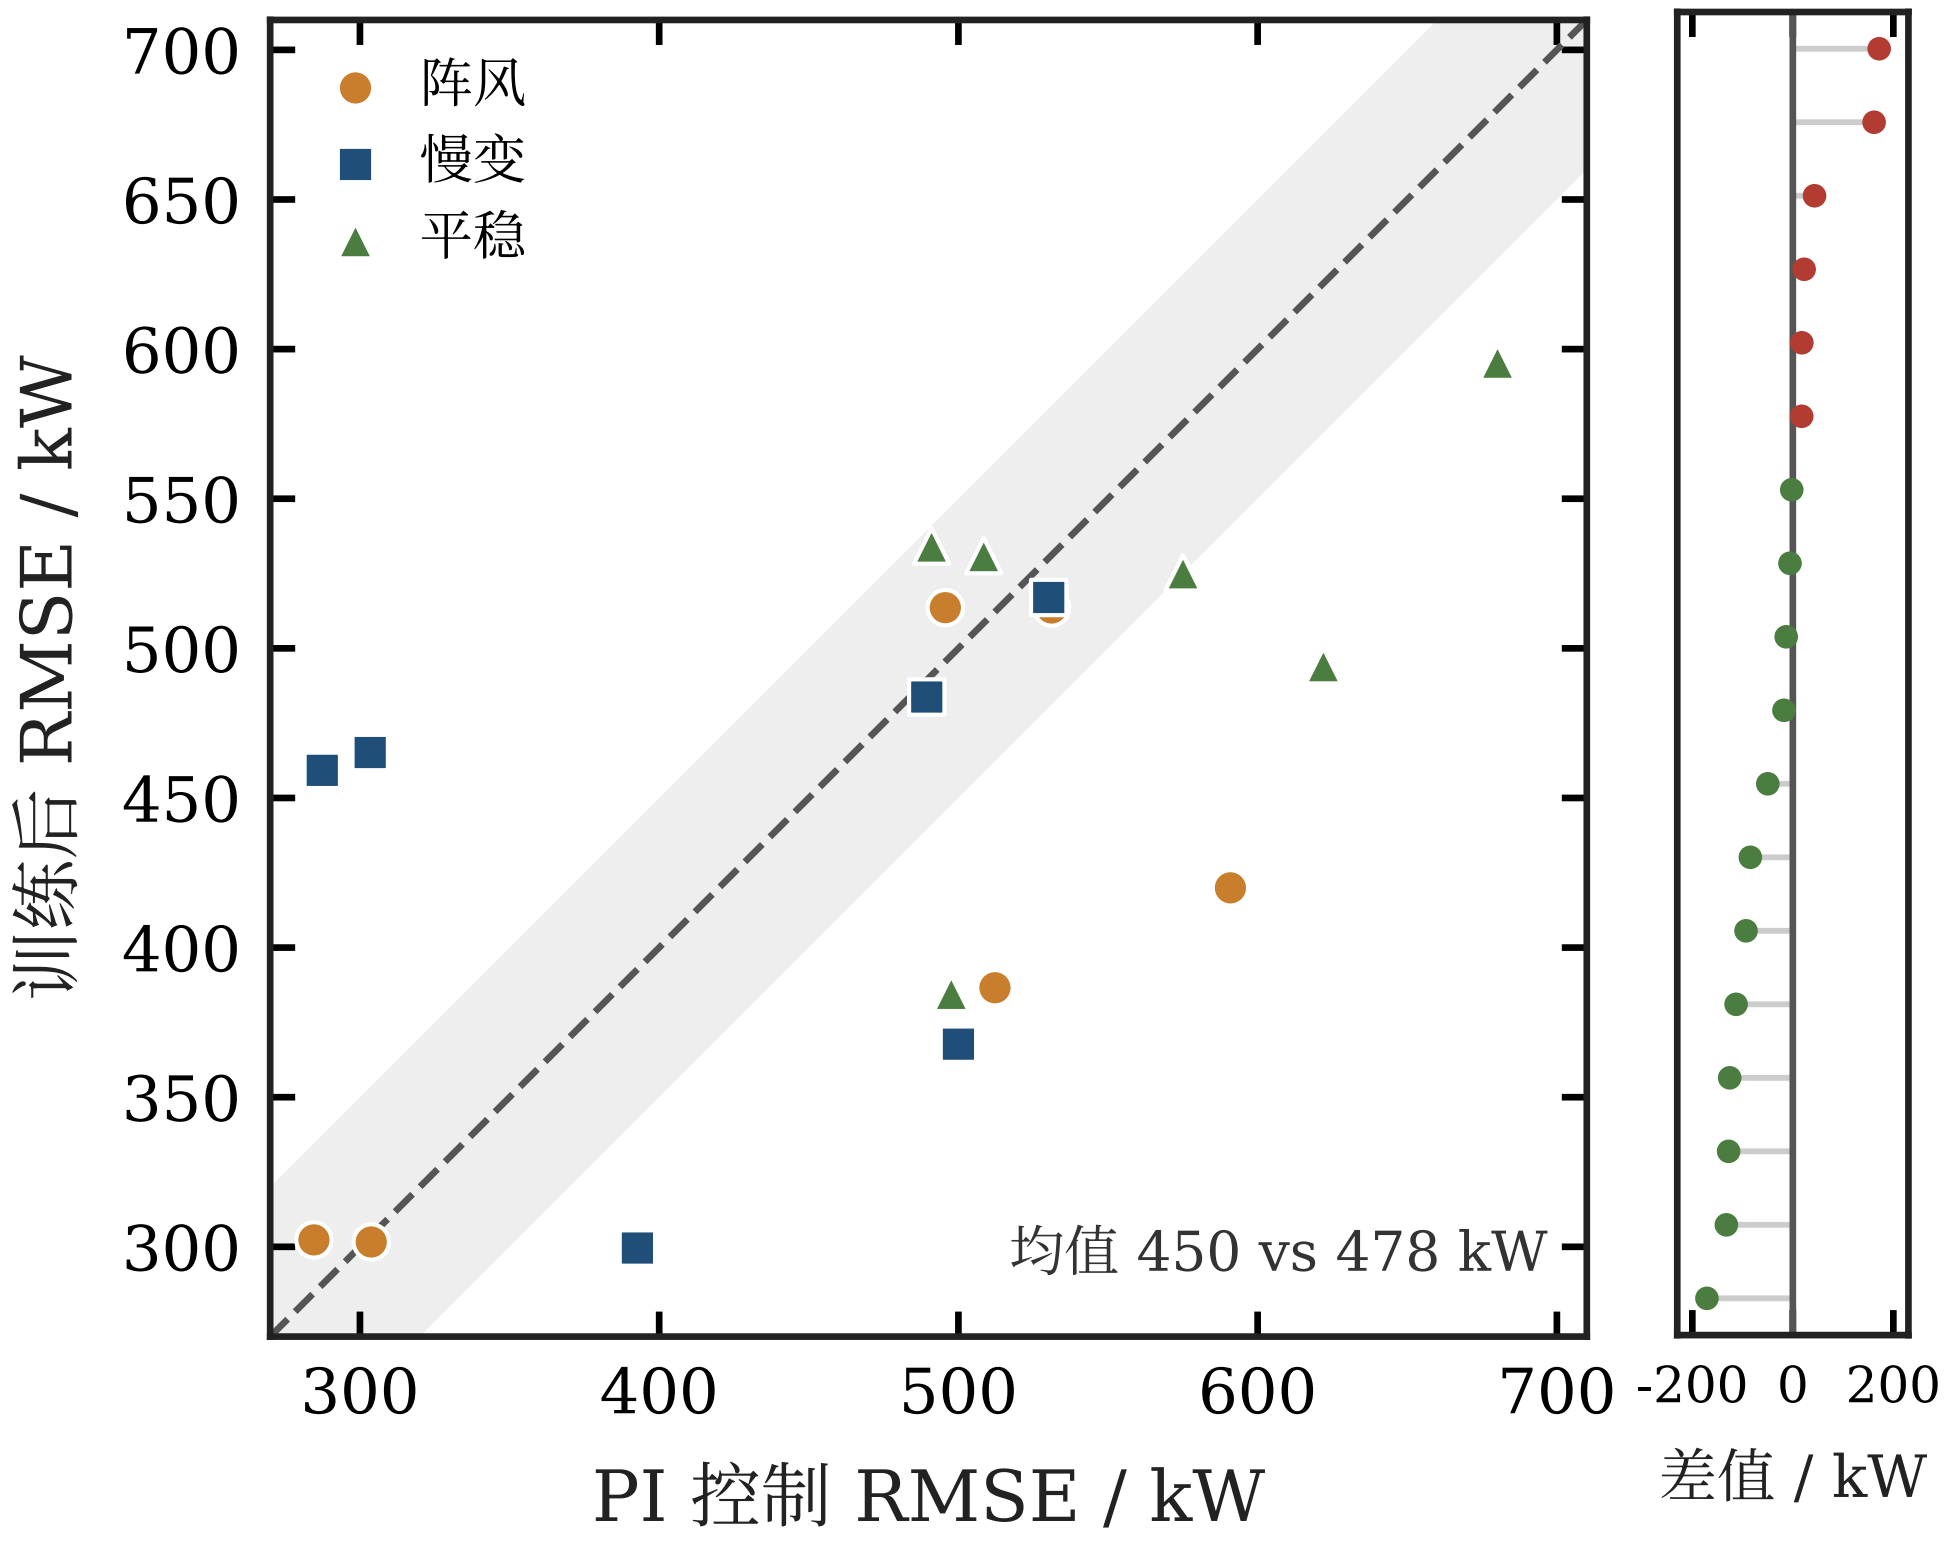
阵风
慢变
平稳
均值 450 vs 478 kW
训练后 RMSE / kW
PI 控制 RMSE / kW
差值 / kW
700
650
600
550
500
450
400
350
300
300
400
500
600
700
-200
0
200