
代理模型选型：四种候选在两组数据上的全场功率误差

输入风速 / 风向 / 湍流强度；1224 条 FLORIS 样本，8:1:1 划分，交叉验证

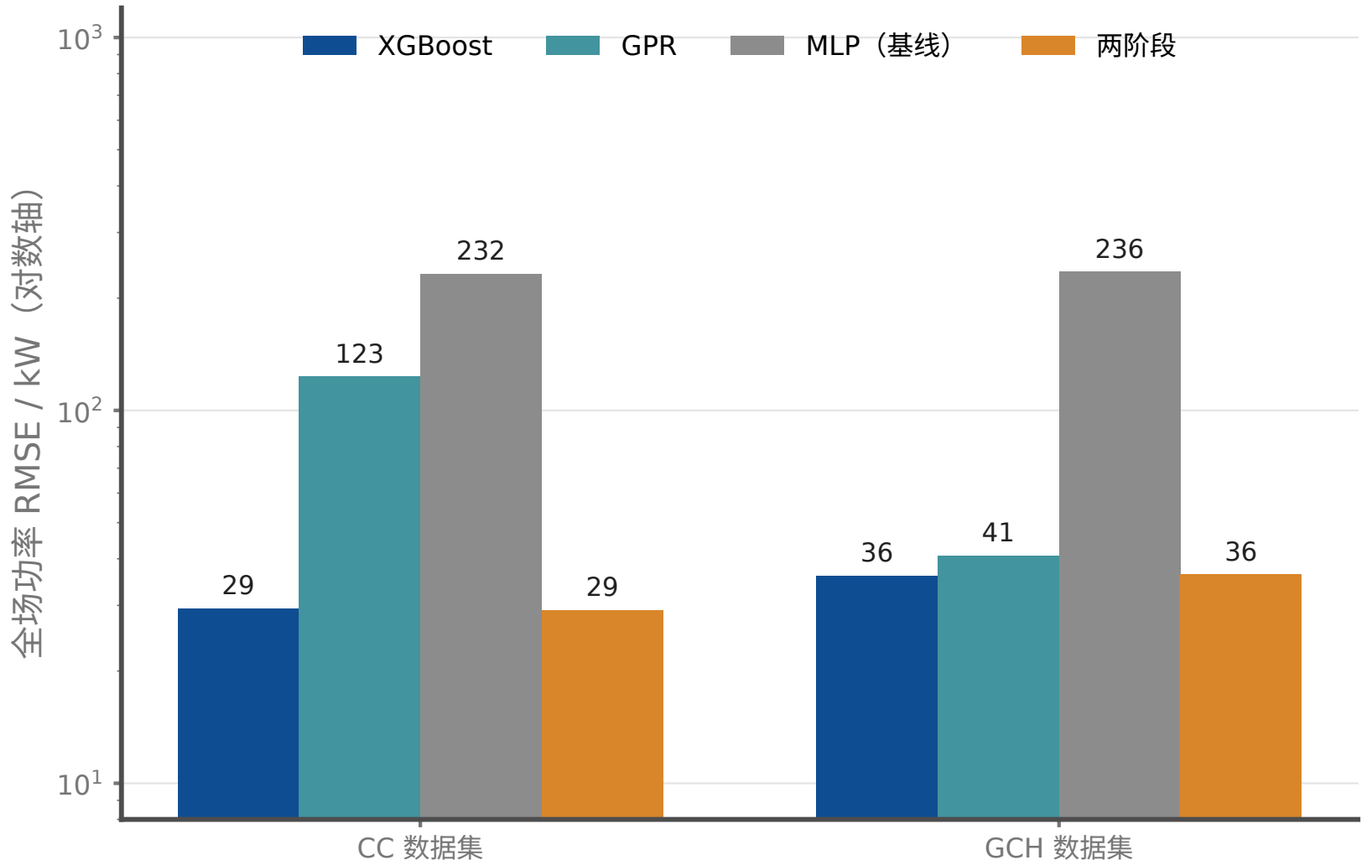

R^2 全部 > 0.996

四种模型都能拟合，差别主要在全场 RMSE

MLP 基线 232 / 236 kW

约为树模型的 7 倍，所以没有选它

两阶段 29 / 36 kW

与 XGB 相当，且能给出逐台约束

标签来自 FLORIS

代理的是 GCH 模型，不是实测——这一句要主动说

数据来源：optimization_control/experiments/20260807_surrogate_baseline/model_comparison_cv.csv | 这是交叉验证误差，不是独立测试集精度

模拟真值 · FLORIS