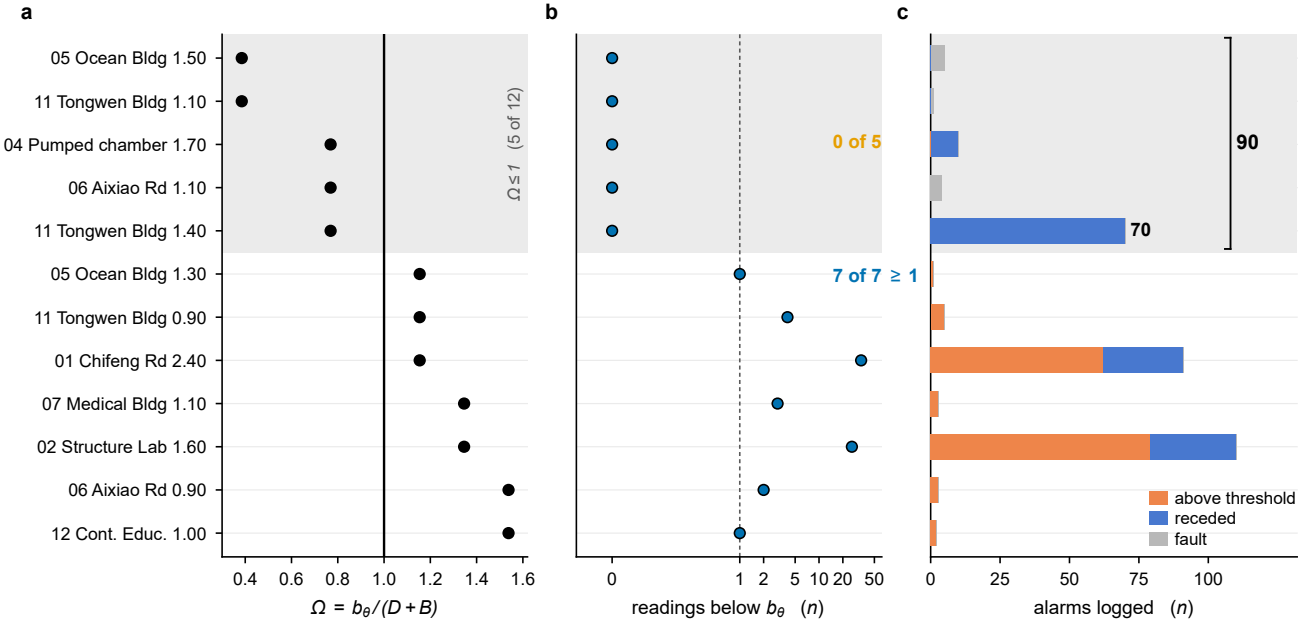

a
b
c
05 Ocean Bldg 1.50
11 Tongwen Bldg 1.10
04 Pumped chamber 1.70
06 Aixiao Rd 1.10
11 Tongwen Bldg 1.40
05 Ocean Bldg 1.30
11 Tongwen Bldg 0.90
01 Chifeng Rd 2.40
07 Medical Bldg 1.10
02 Structure Lab 1.60
06 Aixiao Rd 0.90
12 Cont. Educ. 1.00
Ω ≤ 1 (5 of 12)
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
Ω = bθ/(D + B)
0 of 5
7 of 7 ≥ 1
0 1 2 5 10 20 50
readings below bθ (n)
90
70
above threshold
receded
fault
0 25 50 75 100
alarms logged (n)