


凡店铺临广场玻璃幕墙或广场内挑空区域的立面范围，无论在店铺租赁线内外，均归帝泰所有。此区域的广告发布、画面张贴、店招安装、灯箱制作等立面使用权，未经帝泰批准同意，一律不得擅自使用。
(Ref: 11.24.2017)

此图仅供参考，具体请以现场为准。

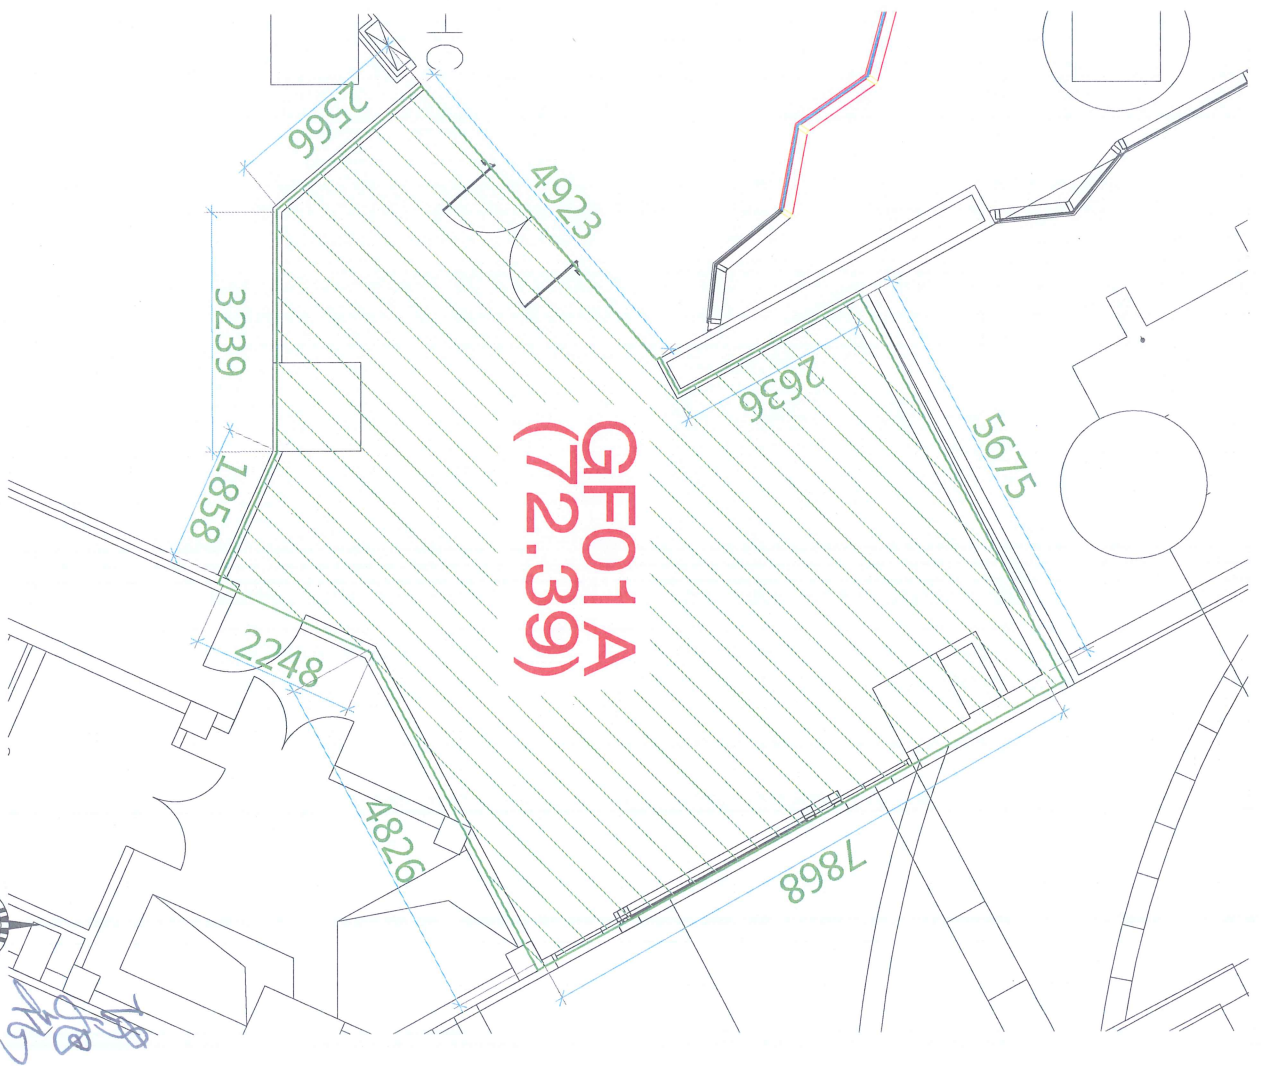

SUPERBRAND MALL

正大广场

2017.11.24

L-1

GF01A 铺位装修标准

出租方供应之机电设施

1. 空调设施

- 1.1 风机盘管/空调箱
- 1.2 新风兼排烟管道接驳点
- 1.3 冷冻水(热水如有)回水及冷凝水之接驳点
- 1.4 恒温器及其控制网络
- 1.5 风机盘管之供电、出风/回风管及风口等

商铺状况

- 无
- 有(N1)(12.4m³/h/m²)
- 有(N2)(冷 Ø40;热 Ø32)
- 无
- 无

2. 消防设备

- 2.1 喷淋头/火灾感应器(按出租方设计提供)

有(N3、4、5)

3. 电气设备

- 3.1 出租方之配电间内提供独立电源接驳点
- 3.2 从配电间至承租方边缘之金属线槽
- 3.3 从配电间至承租方之电源线、总开关连铁箱
- 3.4 照明设备及线路网络等
- 3.5 独立电表
- 3.6 公共广播

- 有(N6)(三相 25KW)
- 有
- 有
- 无
- 有
- 有(N7)

4. 电话系统

- 4.1 线源(从弱电间至承租方商铺平顶内)
- 4.2 面板
- 4.3 插头
- 4.4 电话机

- 有(N8)
- 无
- 无
- 无

5. 公共天线(有线电视)

- 5.1 线源(在楼层弱电间内)
- 5.2 面板

现有状况

- 无(N9)
- 无

出租方供应之建筑设施

一切以现状为准

注释：

- N1、 鲜风/排烟管接驳点接至承租范围边缘内。
- N2、 冷冻水（热水如有）和冷凝水的接驳点接至承租范围边缘内，往后之管道网络（设计要事先得到出租方批准），概由承租方负担。
- N3、 根据现行一次装修消防规范提供标准配置。任何承租方之后加间隔而导致增减或更改已有之喷淋头和烟感，费用概由承租方负担。承租方安装之通透天花用料必须为 A 级阻燃物料，而通透天花空间内之一切装置，例如：电线、管道、保温材料等亦必须为阻燃物料。
- N4、 喷淋头及火灾感应器之安排，概依现状为准。
- N5、 火灾感应器从顶板至吊顶采用软管相连接，实际长度按建施图吊顶标高为依据或假设标高。
- N6、 预留之供电量（单相）能满足一般要求（100 m² 以下 40A，100 m²~200 m²60A，200 m²~300 m²100A，300 m²以上以每 100 m²增加 30A）。有特别要求者，出租方将作个别考虑及审批。若技术上可行，承租方须负担一切费用，包括独立电源线及其附属配件等。
- N7、 扬声器为消防专用设备，将不提供背景音乐功能，任何承租方由于后加间隔，而导致增减或更改已有之扬声器，费用概由承租方负担。同时必须征得出租方批准。
- N8、 电话线源数量为（100m²以下 1 条，每 100m²增加 1 条，封顶为 4 条）。有特别要求者，出租方将可作个别审批及按有关规定收费，申请开通电话手续由承租方自行办理。
- N9、 公共天线线源预留在每层之配电间，承租方如有需要，可自行接驳，唯须征得出租方批准，在出租方指定电器间内之接口进行接驳。

备注：

- 1) 由于设计上的需要，部份公用设备所用的水管、风管、电线等可能安装在租赁范围内，即使此等设备未必尽属供应租赁范围所用，唯承租方不可以上述原因为由，要求更改出租面积或租金及管理费用。
- 2) 租赁范围内，承租方若要修改电器、空调、消防及给水排水等设施时，必须得出租方同意及批准，影响到公共设施和系统之施工，出租方有权指定分包商负责施工，唯所有费用，概由承租方负责。若有关方案须经设计单位或政府部门审批的，如有费用发生，概由承租方负责。出租方不保证方案获准。
- 3) 空调设计，概依一般零售式商铺之要求制定，遇有特殊要求者，须由出租方审批，由此引起之费用，概由承租方负担。
- 4) 在租赁范围的设施设备（房屋结构除外）即使由出租方提供，但维护费用概由承租方负担。