Table 1
Groundwater Analytical Results
RACER - Flint West # 12990

		Sample ID		MW-100S	MW-101S	MW-102S	MW-103S	MW-104S	MW-105S	MW-106SR	MW-107S	MW-108S	MW-109	MW-110S	MW-111S	MW-112S	MW-113S	MW-114S	Dupe 1	Dupe 2	Field Blank	Equip Blank	Field Blank	Equipment Blank	Trip	Equip	Field
		Date Collected		02/25/2020	02/25/2020	02/25/2020	02/28/2020	02/25/2020	02/25/2020	02/25/2020	02/25/2020	02/27/2020	02/27/2020	02/27/2020	02/27/2020	02/27/2020	02/27/2020	02/27/2020	02/27/2020	02/27/2020	02/25/2020	02/25/2020	02/27/2020	02/27/2020	02/28/2020	02/28/2020	02/28/2020
METALS ANALYTE (ug/L)	**DW**	GSI																	**MW-112S**	**MW-114S**							
Arsenic, Dissolved	10	10		<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.257	9	0.518	<0.002	**13**	1.511	**25**	**13**	**24**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Arsenic	10	10		<0.002	<0.002	<0.002	**46**	<0.002	0.316	1.173	0.465	<0.002	**69**	2	0.998	**41**	3	**62**	**43**	**69**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium, Dissolved	100	160	G	0.275	0.891	7	0.204	0.562	0.463	0.719	<0.005	0.295	0.138	0.312	6	0.214	0.518	13	0.39	<0.005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium	100	160	G	0.42	2.753	6	0.388	16	**280**	**764**	0.185	0.431	1.767	0.862	6	0.349	6	0.97	0.356	1.084	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium VI, Dissolved	100	160		<0.005	<0.005	8	<0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Chromium VI	100	160		<0.01	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.025	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.025	<0.5	<0.5	<0.5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Copper, Dissolved	1000	20	G	0.405	<0.005	<0.005	<0.005	3.473	0.396	0.576	0.86	1.357	<0.005	<0.005	0.501	<0.005	0.492	0.751	0.391	0.611	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Copper	1000	20	G	<0.005	0.698	0.516	0.528	9	6	14	0.996	0.564	<0.005	0.835	0.694	<0.005	0.973	6	<0.005	6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lead, Dissolved	4	44	G	<0.003	<0.003	<0.003	0.208	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.584	<0.003	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lead	4	44	G	0.249	0.283	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.886	0.283	<0.003	<0.003	0.242	0.339	<0.003	0.4	4	<0.003	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Selenium, Dissolved	50	5		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	9	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Selenium	50	5		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	9	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Zinc, Dissolved	2400	260	G	6	4.654	5	2.299	9	1.504	1.216	9	7	3.151	3.037	6	2.665	8	27	6	29	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Zinc	2400	260	G	1.56	2.074	1.632	2.05	14	1.948	7	6	2.742	2.004	1.879	1.594	1.588	6	44	1.221	43	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
VOC ANALYTE (ug/L)	**DW**	GSI																	**MW-112S**	**MW-114S**							
Diethyl ether	10 (E)	ID		<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Acetone	730	1,700		<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Methyl iodide	NC	NC		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Carbon disulfide	800	NC		<5	<5	<5	0.26	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	0.15	0.18	0.17	0.17
tert-Methyl butyl ether (MTBE)	40 (E)	7,100 (X)		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Acrylonitrile	2.6	2.0 (M); 1.2		<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
2-Butanone (MEK)	13,000	2,200		<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
Dichlorodifluoromethane	1,700	ID		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Chloromethane	260	NC		0.15	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	0.13	<5	<5	<5	0.44	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Vinyl chloride	2	13		<1	<1	<1	0.81	<1	<1	<1	<1	<1	**18**	<1	<1	**10**	0.79	**5**	**11**	**3**	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bromomethane	10	4.2; [5(M)]		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Chloroethane	430	1,100		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	0.39	<5	<5
Trichlorofluoromethane	2,600	NA		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
1,1-Dichloroethene	7	130		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	1	<1	0.84	1	0.82	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Methylene chloride	5	1,500		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	0.11	<5	<5	0.13	<5	0.43	0.41	0.36	0.76	0.22	0.36	0.45
trans-1,2-Dichloroethene	100	1,500		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0.5	<1	<1	0.28	<1	0.78	0.24	0.83	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
1,1-Dichloroethane	880	740		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	0.99	<1	3	1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
cis-1,2-Dichloroethene	70	620		9	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0.11	<1	17	<1	0.35	3	0.44	**127**	3	**125**	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Tetrahydrofuran	95	11,000		<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	<90	0.22	<90	<90	<90	<90	<90
Chloroform	80	350		<1	<1	<1	<1	0.71	<1	0.24	<1	0.81	<1	<1	<1	<1	<1	0.22	<1	0.23	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bromochloromethane	NC	NC		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
1,1,1-Trichloroethane	200	89		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	1800	ID		<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
2-Hexanone	1000	ID		<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Carbon tetrachloride	5.0	38	X	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Benzene	5.0	200		<1	<1	<1	0.26	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0.2	<1	<1	0.22	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
1,2-Dichloroethane	5.0 (A)	360 (X)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Trichloroethene	5.0	200		**16**	2	0.16	<1	<1	<1	<1	0.15	0.14	**13**	<1	**6**	**6**	**7**	**335**	**6**	**350**	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
1,2-Dichloropropane	5.0 (A)	230 (X)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Bromodichloromethane	80.0	NC		<1	<1	<1	<1	0.17	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Dibromomethane	230	NA		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
cis-1,3-Dichloropropene	NC	NC		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Toluene	790	270		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
trans-1,3-Dichloropropene	NC	NC		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
1,1,2-Trichloroethane	5.0 (A)	330 (X)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Tetrachloroethene	5.0	60		<1	<1	<1	<1	<1	**78**	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0.2	<1	0.18	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
trans-1,4-Dichloro-2-butene	NC	NC		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Dibromochloromethane	80 (A,W)	ID		<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
1,2-Dibromoethane	NC	NC		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Chlorobenzene	100	25		<1	<1	<1	0.53	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
1,1,1,2-Tetrachloroethane	77	ID		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

Table 1
Groundwater Analytical Results
RACER - Flint West # 12990

		Sample ID		MW-100S	MW-101S	MW-102S	MW-103S	MW-104S	MW-105S	MW-106SR	MW-107S	MW-108S	MW-109S	MW-110S	MW-111S	MW-112S	MW-113S	Field Dupe	Trip Blank	Field Blank	Equip Blank
		Date Collected		5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18	5/29/18		5/29/18	5/29/18
METALS ANALYTE (ug/L)	**DW**	GSI		**DRY**				**DRY**		**DRY**		**NS**	**NS**	**NS**			**NS**	**MW-102S**			
Arsenic (dissolved)	10	10					1.41									**23**					
Arsenic	10	10					9									**60**					
Chromium (dissolved)	100	160	G		1.62	14	0.168		1.01		0.328				4.13	0.431		14			
Chromium (total)	100	160	G		2.64	14	0.276		44		0.208				4.17	0.296		14			0.095
Chromium VI (dissolved)	100	160																			
Chromium VI (total)	100	160																			
Copper (dissolved)	1000	20	G		0.381	0.498			0.816		1.73				0.611			0.469			
Copper	1000	20	G		0.748	0.341			1.78		1.43				2.42						
Lead (dissolved)	4	44	G																		
Lead	4	44	G		0.408		0.068		0.304		0.121				0.067	0.062					
Selenium (dissolved)	50	5																			
Selenium	50	5																			
Zinc (dissolved)	2400	260	G		6	8	7		8		12				15	8		9			
Zinc	2400	260	G		6	7	8		7		8				6	4.76		9			1.79
VOC ANALYTE (ug/L)	**DW**	GSI																			
Acetone	730	1,700			5	4.5	6.4		5.6						5.9	8.2		5.6	4.8		8.4
Methyl iodide	NC	NC																			
Carbon disulfide	800	NC																			
2 Butanone (MEK)	13,000	2,200																			
Chloromethane	260	NC																			
Vinyl Chloride	2.0	13														**9**					
Chloroethane	430	1,100																			
trichlorofluoromethane	2,600	NA																			
1,1-Dichloroethene	7.0	130														1					
Methylene Chloride	5.0	1,500														0.17					
trans-1,2-Dichloroethene	100	1,500														0.25					
1,1-Dichloroethane	880	740														1					
cis-1,2-Dichloroethene	70	620														3					
Tetrahydrofuran	95	11,000																	4.8		
Chloroform	80	350																			0.46
1,1,1-Trichloroethane	200	89																			
4-Methyl-2-pentanone (MIBK)	1800	ID																			
2-Hexanone	1000	ID																			
Carbon tetrachloride	5.0	38 (X)																			
Benzene	5.0	200														0.20					
Bromodichloromethane	80.0	NC																			
Trichloroethene	5.0	200			1	0.67									**7**	**13**		0.7			
Toluene	790	270				0.39															
Tetrachloroethene	5.0	60							**45**												
Chlorobenzene	100	25																			
Styrene	100	80																			

MW-114S

ANALYTE	DW	GSI	9/5/18	9/5/18	2/27/20	8/19/20	3/3/21	9/15/21	3/16/22	9/13/22
PFBS	420	NC	1,7	<9,5	<10	1,8	1,8	<2,0	1,5	1,7
PFHxS	51	NC	2,4	<9,5	<10	2,3	1,8	1,5	<2,0	<1,8
PFHxS-LN	NC	NC	<0,88	<9,5	<10	1,6	NA	1,8	<2,0	<1,8
PFHpS	NC	NC	<0,88	<9,5	<10	<1,9	<2,0	<2,0	<2,0	<1,8
PFOS	16	12	26	31	31	29	22	21	16	30
PFBA	NC	NC	2,7	<9,5	<20	<9,7	<10	<2,0	<9,8	<9,2
PFPeA	NC	NC	3,6	<9,5	<10	1,1	<4,1	<2,0	<3,9	<3,7
PFHxA	400,000	NC	3,3	<9,5	<10	<1,9	1,6	<2,0	1,7	<1,8
PFHpA	NC	NC	2,2	<9,5	<10	<1,9	<2,0	<2,0	<2,0	<1,8
PFOA	8	12,000	4,3	<9,5	<10	1,8	<2,0	1,7	2,4	2,2
PFNA	6	NC	1,3	<9,5	<10	<1,9	<2,0	<2,0	<2,0	<1,8
PFUnDA	NC	NC	<0,31	<9,5	<10	<1,9	<2,0	<2,0	<2,0	<1,8
PFDoDA	NC	NC	<0,46	<9,5	<10	<1,9	<2,0	<2,0	<2,0	<1,8
PFTrDA	NC	NC	<0,75	<9,5	<10	<1,9	<2,0	<2,0	<2,0	<1,8
PFTeDA	NC	NC	1,9	<9,5	<10	<1,9	<2,0	<2,0	<2,0	<1,8

MW-109S

ANALYTE	DW	GSI	9/5/18	7/17/19	2/27/20	8/19/20	3/3/21	9/15/21
PFBS	420	NC	2,9	<9,7	<9,9	2,7	2,2	1,6
PFHxS	51	NC	3,2	<9,7	<9,9	2,5	1,9	1,9
PFHxS-LN	NC	NC	<1,2	<9,7	<9,9	1,8	NA	<2,0
PFHpS	NC	NC	2,6	<9,7	<9,9	<2,0	<1,9	<2,0
PFOS	16	12	27	28	31	29	21	23
PFBA	NC	NC	2,9	<19	5,5	<10	<9,7	<9,8
PFPeA	NC	NC	<1,1	<9,7	<9,9	3,6	14	2,1
PFHxA	400,000	NC	1,7	<9,7	1,4	3,2	7,6	<2,0
PFHpA	NC	NC	<1,2	<9,7	<9,9	1,5	2	<2,0
PFOA	8	12,000	2,6	<9,7	2,3	3,1	3,6	1,9
PFNA	6	NC	1,2	<9,7	<9,9	<2,0	<1,9	<2,0
PFUnDA	NC	NC	<0,31	<9,7	<9,9	<2,0	<1,9	<2,0
PFDoDA	NC	NC	<0,46	<9,7	<9,9	<2,0	<1,9	<2,0
PFTrDA	NC	NC	<0,75	<9,7	<9,9	<2,0	<1,9	<2,0
PFTeDA	NC	NC	1,7	<9,7	<9,9	<2,0	<1,9	<2,0

MW-115S

ANALYTE	DW	GSI	11/18/21
PFHxA	400,000	NC	<4,1
PFBS	420	NC	2,3
PFOA	8	12,000	2,3
PFHxS	51	NC	2,9
PFOS	16	12	27

MW-108S

ANALYTE	DW	GSI	8/30/18	7/17/19	9/13/22
PFBS	420	NC	1,7	<9,7	1,5
PFHxS	51	NC	2,9	<9,7	2,3
PFHpS	NC	NC	<0,88	<9,7	<1,8
PFOS	16	12	6	11	8,8
PFBA	NC	NC	<2,7	<19	<9,1
PFPeA	NC	NC	<1,1	<9,7	<3,6
PFHxA	400,000	NC	<0,92	<9,7	<1,8
PFHpA	NC	NC	<1,2	<9,7	<1,8
PFOA	8	12,000	0,58	<9,7	<1,8
PFNA	6	NC	<0,94	<9,7	<1,8
PFUnDA	NC	NC	<0,31	<9,7	<1,8
PFDoDA	NC	NC	<0,46	<9,7	<1,8
PFTrDA	NC	NC	<0,75	<9,7	<1,8
PFTeDA	NC	NC	<1,2	<9,7	<1,8

MW-117S

ANALYTE	DW	GSI	11/18/21	3/16/22	9/13/22
PFHxA	400,000	NC	1,9	<2,0	<2,0
PFBS	420	NC	1,4	<2,0	1,5
PFOA	8	12,000	2,8	<2,0	<2,0
PFHxS	51	NC	<1,9	<2,0	<2,0
PFOS	16	12	3,1	<2,0	<2,0

MW-113S

ANALYTE	DW	GSI	8/30/18	7/17/19	2/27/20	8/19/20	3/3/21	9/15/21
PFBS	420	NC	5	<9,5	<9,5	1,8	1,8	1,6
PFHxS	51	NC	2,6	<9,5	<9,5	3,1	<2,0	1,8
PFHxS-LN	NC	NC	<0,88	<9,5	<9,5	2,6	NA	<2,1
PFHpS	NC	NC	<0,88	<9,5	<9,5	<1,9	<2,0	<2,1
PFOS	16	12	13	20	6,2	26	12	23
PFBA	NC	NC	7,1	<19	<19	<9,7	<10	<2,1
PFPeA	NC	NC	<1,1	<9,5	<9,5	1	<4,0	<2,1
PFHxA	400,000	NC	1	<9,5	<9,5	<1,9	<2,0	<2,1
PFHpA	NC	NC	1,3	<9,5	<9,5	<1,9	<2,0	<2,1
PFOA	8	12,000	2,6	<9,5	<9,5	<1,9	<2,0	1,7
PFNA	6	NC	<0,94	<9,5	<9,5	<1,9	<2,0	<2,1
PFUnDA	NC	NC	<0,31	<9,5	<9,5	<1,9	<2,0	<2,1
PFDoDA	NC	NC	<0,46	<9,5	<9,5	<1,9	<2,0	<2,1
PFTrDA	NC	NC	<0,75	<9,5	<9,5	<1,9	<2,0	<2,1
PFTeDA	NC	NC	<1,2	<9,5	<9,5	<1,9	<2,0	<2,1

MW-102S

ANALYTE	DW	GSI	1/28/18	5/29/18	8/30/18	07/17/19
PFBS	420	NC	<2	1,3	2	<9,7
PFHxS	51	NC	<2	2	6,1	<9,7
PFHpS	NC	NC	<2	0,81	2,4	<9,7
PFOS	16	12	7	12	11	11
PFBA	NC	NC	4,8	<2,7	3,2	<19
PFPeA	NC	NC	2,3	1,2	1,4	<9,7
PFHxA	400,000	NC	2,5	1,8	4,1	<9,7
PFHpA	NC	NC	<2	1,7	2	<9,7
PFOA	8	12,000	4,1	4,2	6,1	<9,7
PFNA	6	NC	<2	1	<0,94	<9,7
PFUnDA	NC	NC	<2	<0,31	<0,31	<9,7
PFDoDA	NC	NC	<2	<0,46	<0,46	<9,7
PFTrDA	NC	NC	<2	<0,75	<0,75	<9,7
PFTeDA	NC	NC	<2	<1,2	<1,2	<9,7

MW-106SR

ANALYTE	DW	GSI	9/5/18	2/25/20	8/18/20	9/14/21
PFHxA	400,000	NC	<0,31	<10	3,7	3,8
PFBS	420	NC	4,6	4,5	3,2	3,6
PFHxS	51	NC	3,3	<10	3,1	2,1
PFHxS-LN	NC	NC	<0,94	<10	2,3	1,6
PFHpA	NC	NC	<0,94	<10	3	2,1
PFHpS	NC	NC	1,3	<10	<2,0	2,5
PFOS	16	12	7,3	7,3	7,3	18
PFBA	NC	NC	5,9	8,1	<10	<9,6
PFPeA	NC	NC	1,1	<10	3,1	3,3
PFHxA	400,000	NC	2	3,5	3,7	3,8
PFHpA	NC	NC	2	2,8	<2,0	2,1
PFOA	8	12,000	12	8,7	11	18
PFNA	6	NC	<0,94	<10	<2,0	<1,9
PFDA	NC	NC	0,58	<10	<2,0	<1,9
PFUnDA	NC	NC	<0,31	<10	<2,0	<1,9
PFDoDA	NC	NC	<0,46	<10	<2,0	<1,9
PFTrDA	NC	NC	<0,75	<10	<2,0	<1,9
PFTeDA	NC	NC	2,8	<10	<2,0	<1,9
EtFOSSAA	NC	NC	<0,83	<10	<2,0	<1,9

MW-110S

ANALYTE	DW	GSI	8/30/18	7/17/19	2/27/20	8/19/20	3/3/21	9/15/21	3/16/22	9/13/22
PFBS	420	NC	3,6	<9,6	<9,5	1,9	3	1,7	2,3	1,7
PFHxS	51	NC	4,3	<9,6	<9,5	2	<2,0	<2,1	<2,0	<1,9
PFHpS	NC	NC	<0,88	<9,6	<9,5	<2,0	<2,0	<2,1	<2,0	<1,9
PFOS	16	12	8,5	<9,6	<9,5	5,9	<2,0	5,8	<2,0	5,6
PFBA	NC	NC	6,7	20	<19	<10	<10	<10	<9,8	<9,6
PFPeA	NC	NC	3	<9,6	<9,5	1,1	<4,0	1,5	<3,9	<3,8
PFHxA	400,000	NC	4,8	<9,6	<9,5	<2,0	<2,0	<2,1	<2,0	<1,9
PFHpA	NC	NC	3,7	<9,6	<9,5	<2,0	<2,0	<2,1	<2,0	<1,9
PFOA	8	12,000	11	<9,6	<9,5	2,8	<2,0	2,7	<2,0	2,5
PFNA	6	NC	<0,94	<9,6	<9,5	<2,0	<2,0	<2,1	<2,0	<1,9
PFUnDA	NC	NC	<0,31	<9,6	<9,5	<2,0	<2,0	<2,1	<2,0	<1,9
PFDoDA	NC	NC	<0,46	<9,6	<9,5	<2,0	<2,0	<2,1	<2,0	<1,9
PFTrDA	NC	NC	<0,75	<9,6	<9,5	<2,0	<2,0	<2,1	<2,0	<1,9
PFTeDA	NC	NC	<1,2	<9,6	<9,5	<2,0	<2,0	<2,1	<2,0	<1,9

MW-101S

ANALYTE	DW	GSI	1/28/18	5/29/18	9/5/18	2/25/20	8/18/20	3/3/21	9/14/21
PFBS	420	NC	<1,9	<0,9	1,4	2,3	1,9	1,9	<1.9
PFHxS	51	NC	<1,9	1,4	1,9	<10	1,9	<2,1	<1,9
PFHpS	NC	NC	<1,9	<0,88	1,2	<10	<1,9	<2,1	<1,9
PFHpS-LN	NC	NC	<1,9	<0,88	<0,31	<10	1,6	NA	<1.9
PFOS	16	12	35	12	33	21	30	25	37
PFBA	NC	NC	3,1	<2,7	3,8	<20	<9,7	<10	5,5
PFPeA	NC	NC	<1,9	<1,1	1,2	<10	1,9	<4,1	2,6
PFHxA	400,000	NC	<1,9	<0,92	1,5	1,7	<1,9	<2,1	2.1
PFHpA	NC	NC	<1,9	<1,2	<1,2	<10	<1,9	<2,1	<1,9
PFOA	8	12,000	4,4	2	4,5	<10	3,2	2,5	5,5
PFNA	6	NC	<1,9	1,1	1,2	<10	<1,9	<2,1	<1,9
PFUnDA	NC	NC	<1,9	<0,31	<0,31	<10	<1,9	<2,1	<1,9
PFDoDA	NC	NC	<1,9	0,51	<0,46	<10	<1,9	<2,1	<1,9
PFTrDA	NC	NC	<1,9	0,82	<0,75	<10	<10	<2,1	<1,9
PFTeDA	NC	NC	<1,9	1,4	<1,2	<10	<10	<4,1	<3.9

MW-105S

ANALYTE	DW	GSI	9/5/18
PFBS	420	NC	1,6
PFHxS	51	NC	12
PFHpS	NC	NC	2,5
PFOS	16	12	<1
PFBA	NC	NC	3,2
PFPeA	NC	NC	<1,1
PFHxA	400,000	NC	1,6
PFHpA	NC	NC	<1,2
PFOA	8	12,000	4,5
PFNA	6	NC	<0,94
PFUnDA	NC	NC	<0,31
PFDoDA	NC	NC	<0,46
PFTrDA	NC	NC	<0,75
PFTeDA	NC	NC	<1,2

MW-100S

ANALYTE	DW	GSI	9/5/18	2/25/20	8/18/20	9/14/21
PFBS	420	NC	2,5	2,7	1,6	1,6
PFHxS	51	NC	4	<9,8	<2,0	<2,0
PFHpS	NC	NC	1,4	<9,8	<2,0	<2,0
PFOS	16	12	20	20	18	9.1
PFBA	NC	NC	<2,7	<20	<9,8	<9,8
PFPeA	NC	NC	<1,1	<9,8	<3,9	1,1
PFHxA	400,000	NC	1	<9,8	<2,0	<2,0
PFHpA	NC	NC	<1,2	<9,8	<2,0	<2,0
PFOA	8	12,000	2	<9,8	<2,0	<2,0
PFNA	6	NC	<0,94	<9,8	<2,0	<2,0
PFUnDA	NC	NC	<0,31	<9,8	<2,0	<2,0
PFDoDA	NC	NC	<0,46	<9,8	<2,0	<2,0
PFTrDA	NC	NC	<0,75	<9,8	<2,0	<2,0
PFTeDA	NC	NC	<1,2	<9,8	<2,0	<2,0

MW-104S

ANALYTE	DW	GSI	9/5/18	9/13/22
PFBS	420	NC	1,3	1,6
PFHxS	51	NC	2,1	1,7
PFHpS	NC	NC	<0,88	<1,9
PFOS	16	12	<1	<1,9
PFBA	NC	NC	<2,7	<9,5
PFPeA	NC	NC	<1,1	<3,8
PFHxA	400,000	NC	1,2	<1,9
PFHpA	NC	NC	<1,2	<1,9
PFOA	8	12,000	0,79	<1,9
PFNA	6	NC	<0,94	<1,9
PFUnDA	NC	NC	<0,31	<1,9
PFDoDA	NC	NC	<0,46	<1,9
PFTrDA	NC	NC	<0,75	<1,9
PFTeDA	NC	NC	1,6	<1,9

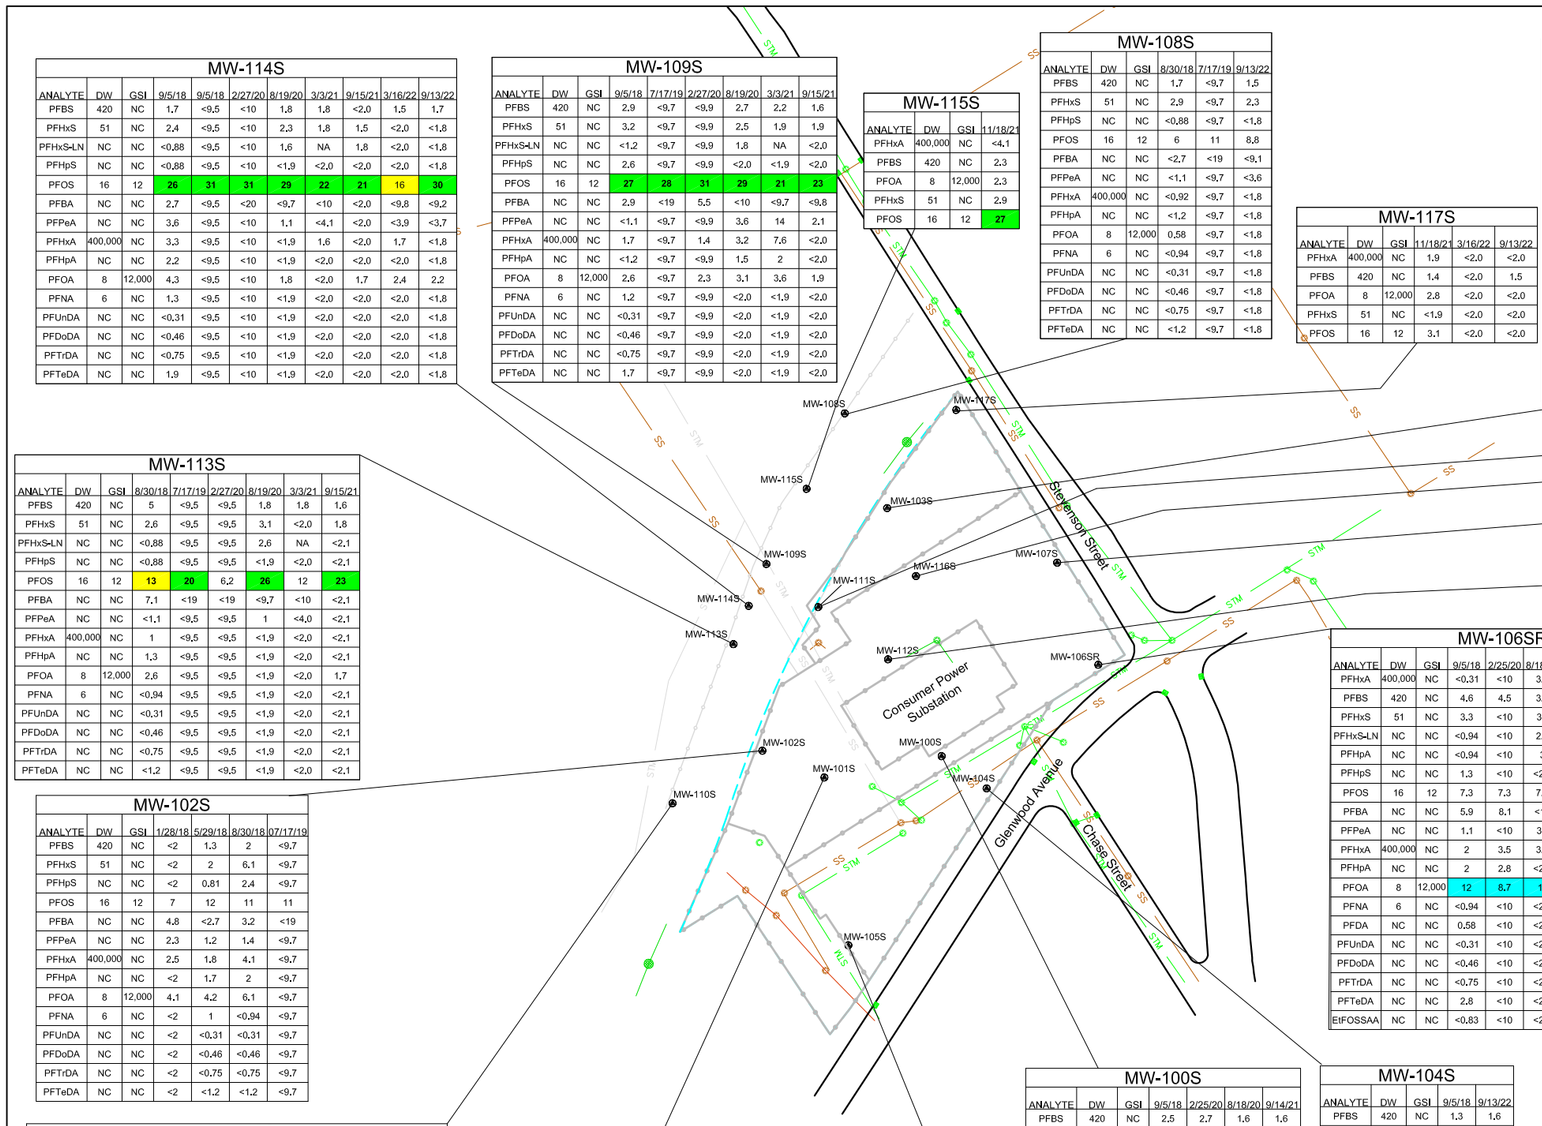

Applied EcoSyste
Environmental Management, Consultin
G-4300 South Saginaw Street, Burton,
Phone: 810.715.2525; Fax: 810