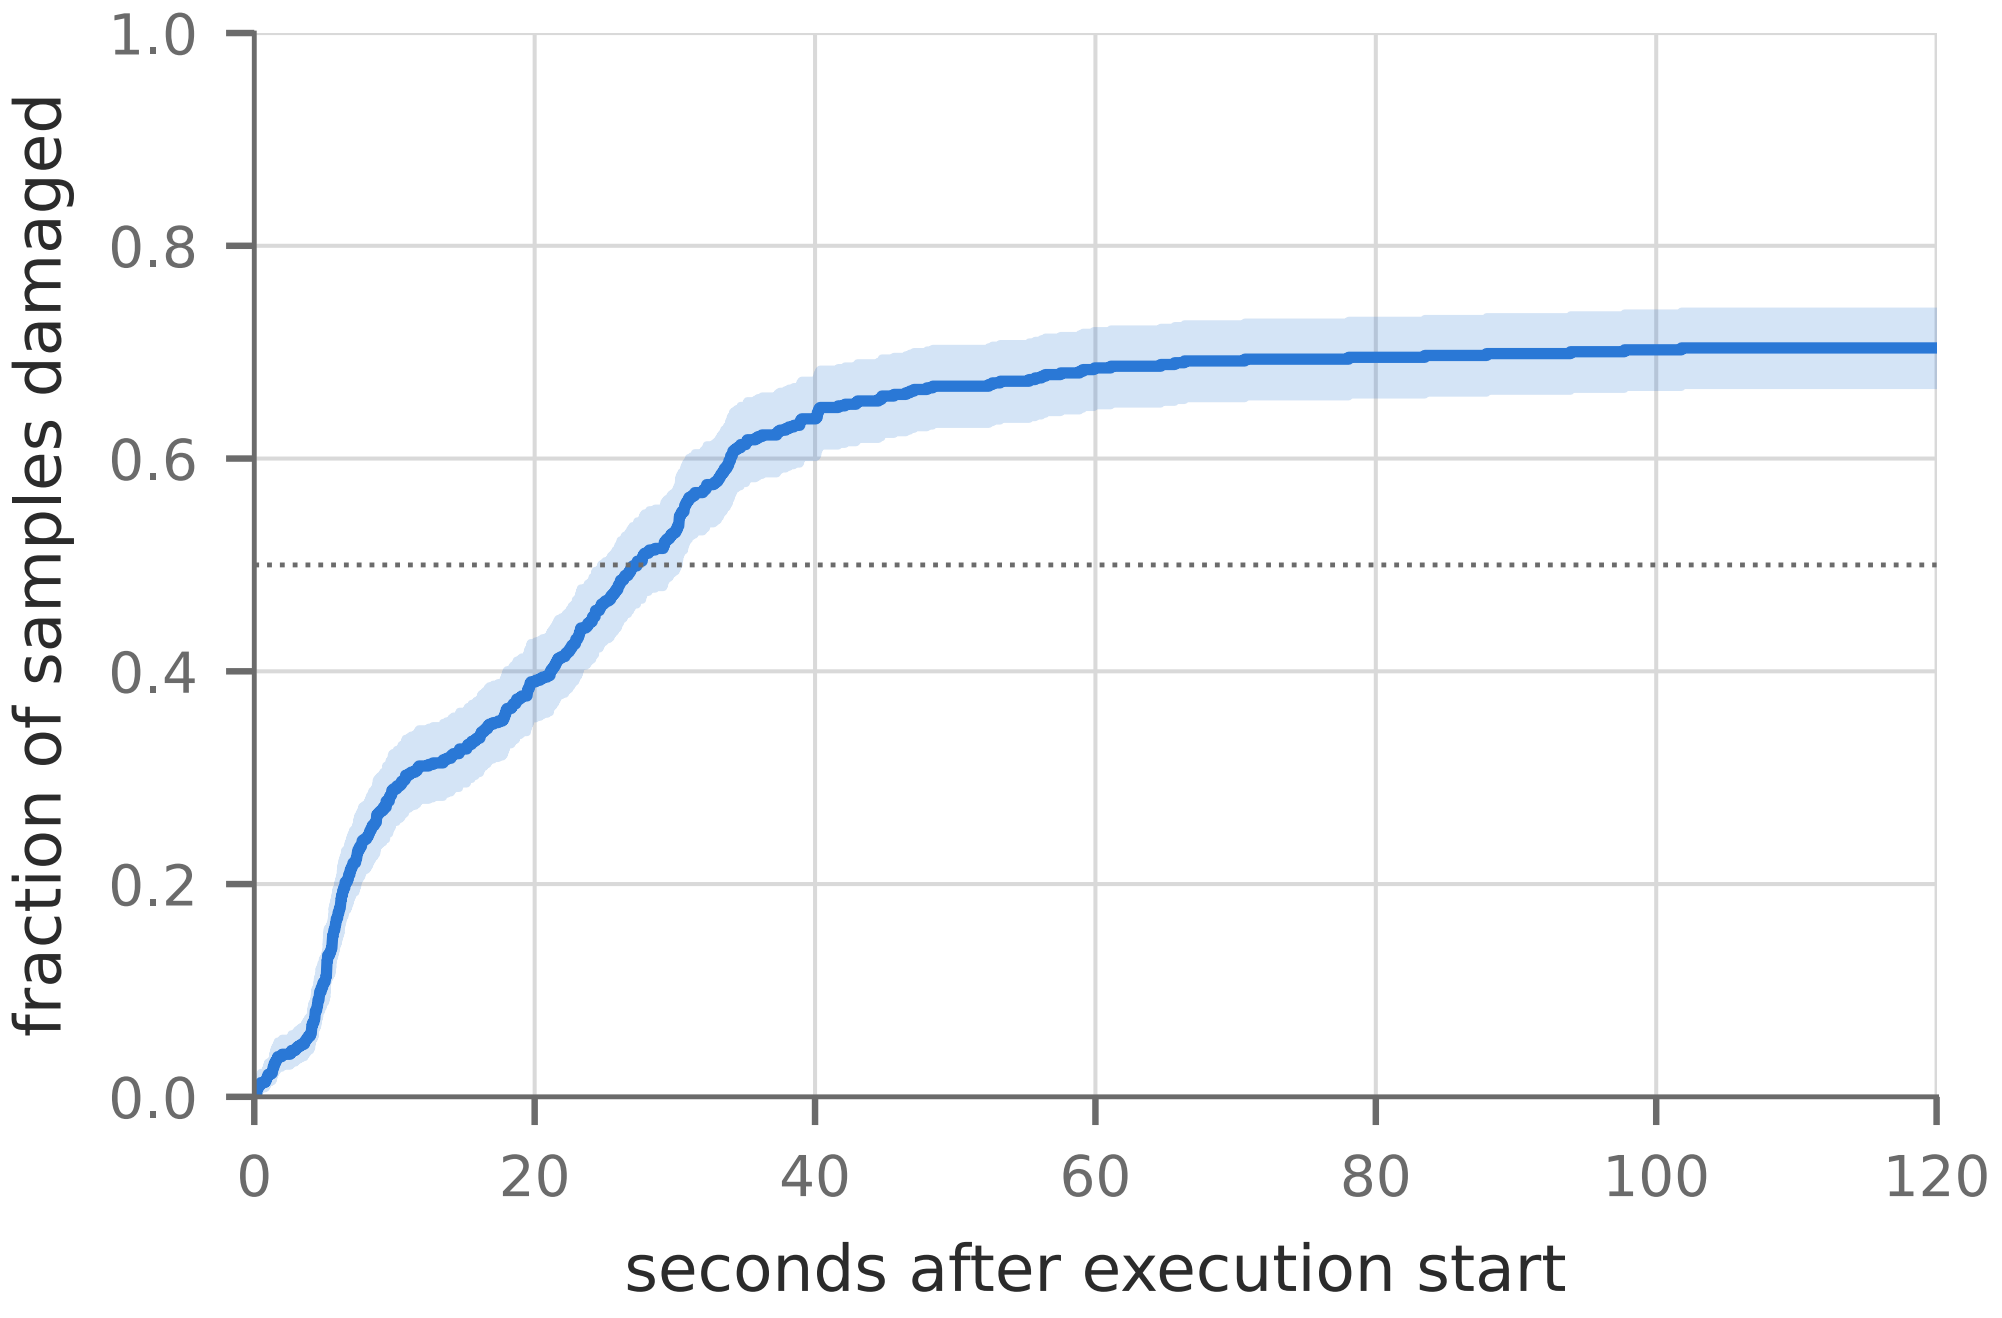
fraction of samples damaged
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
100
120
seconds after execution start