

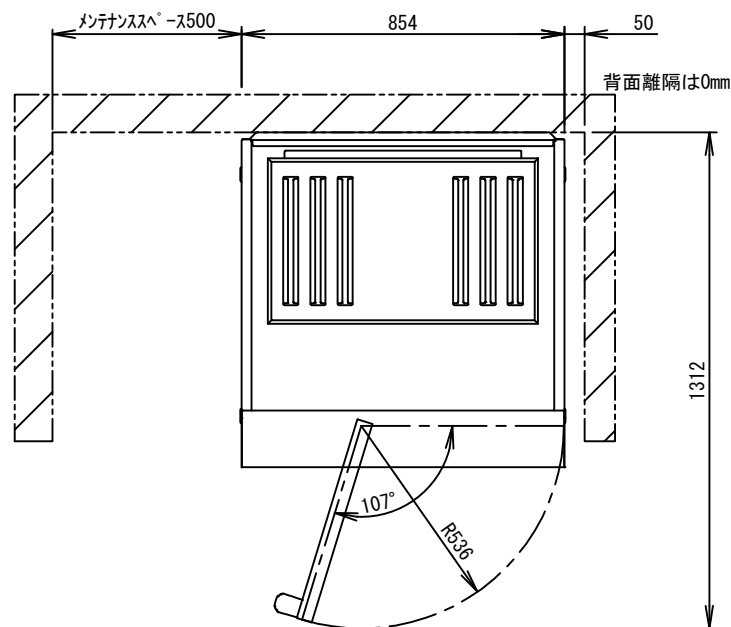
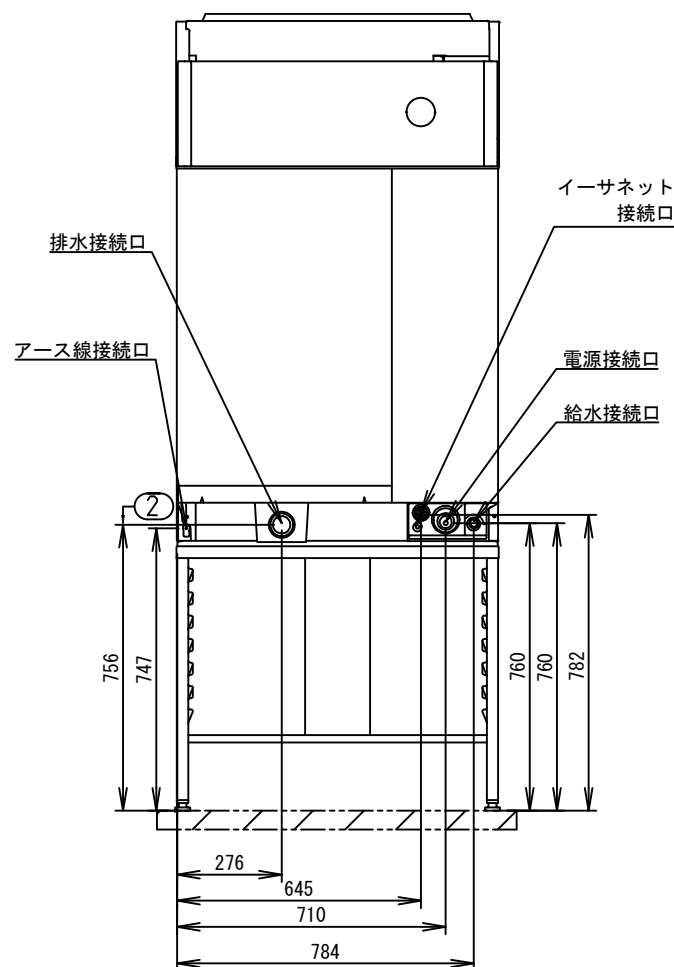


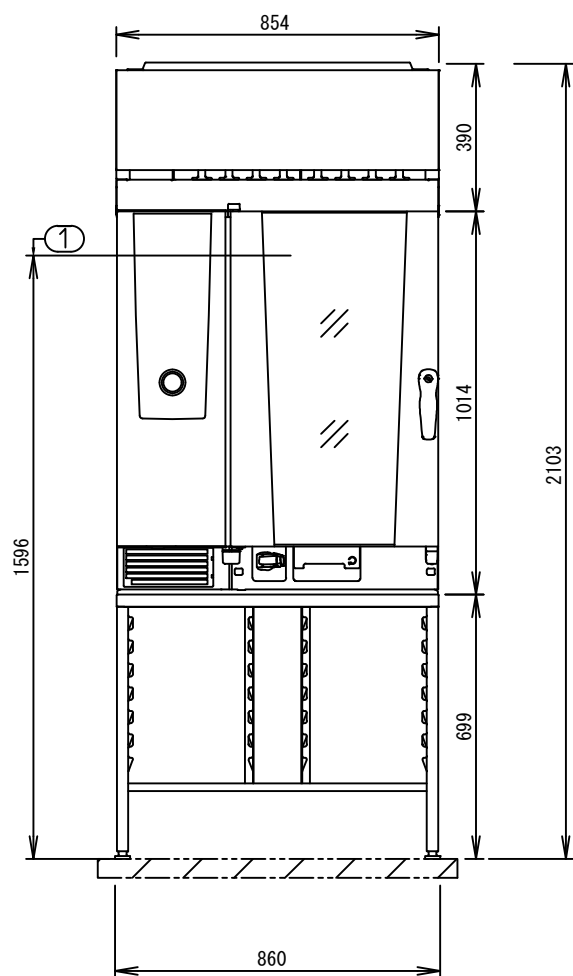

- ① ホテルパン収納最上段高さ
② 排水管接続高さ

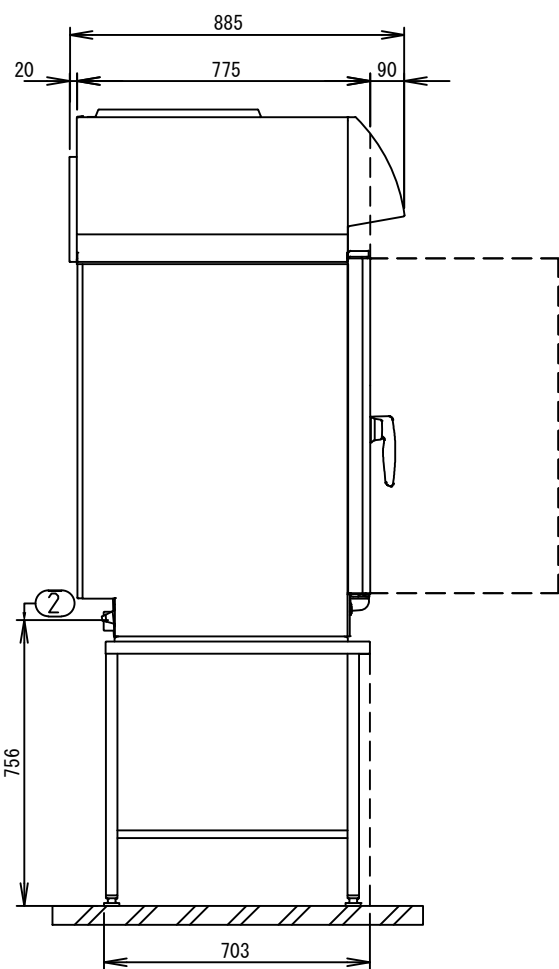

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン iCombi® Pro 10-1/1 E + UG II +UltraVent Plus		
型式		LM100DE. AXXXXX+UG IV +UVP		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		860 mm	885 mm	2103 mm
容量		1/1GNホテルパン×10枚		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
iCombi 本体	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	60A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	17.5 kW	
		ホットエアー	16.64 kW	
	電気接続	スチーム	16.64 kW	
本体内電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)				
UltraVent Plus	電源	100V 50/60Hz		
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)		
	消費電力	170W		
	電気接続	本体内電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続		20A(3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50(40A相当)		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		電子式サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造		庫内のヒーター部はパツフル板にて仕切り		
製品質量		239.4kg(梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		

逆扉

仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

	Date	Name	Name	
Const.	2024/5/29	NAYU	スチームコンベクションオープン +UG II + UVP	
Appr.	2024/5/29	INYA		
Upd				
RATIONAL RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			Model	iCombi® Pro 10-1/1 E
			scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimentions	Bl