
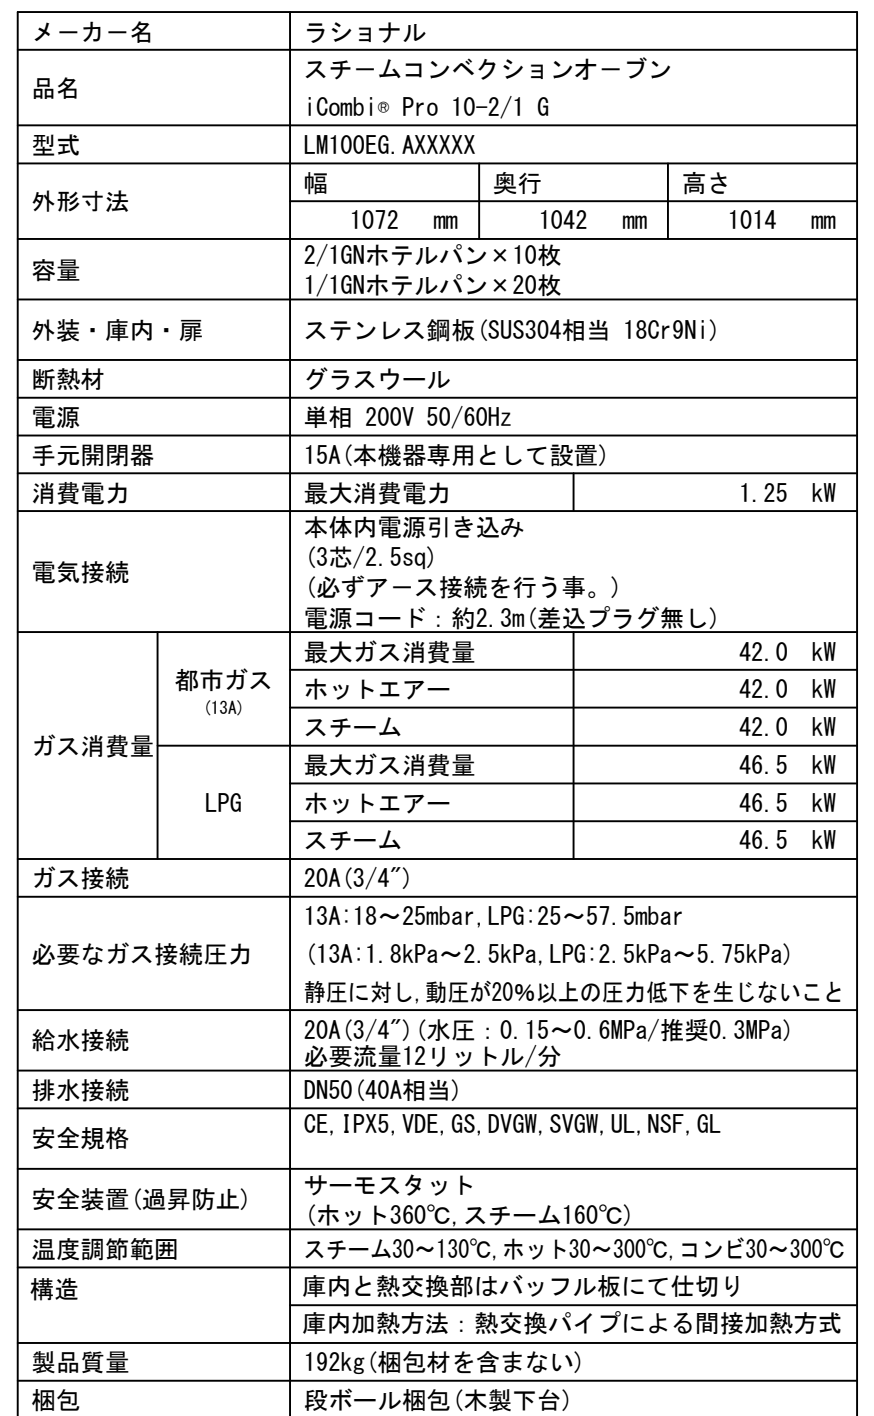
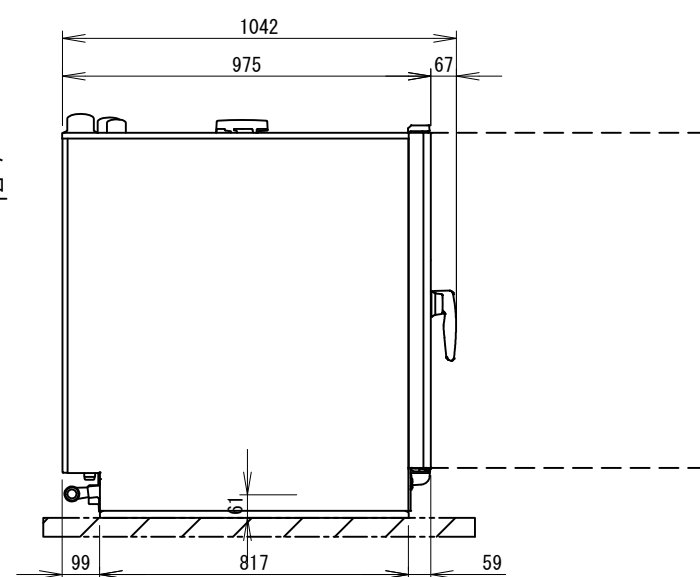


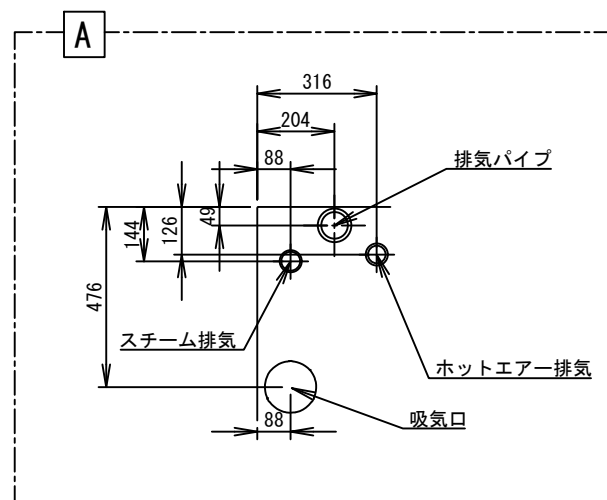

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

逆扉

	Date	Name	Name
Const.	2025/10/28	NAYU	スチームコンベクションオーブン
Appro.	2025/10/28	INYA	
Upd			
			Model
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			iCombi® Pro 10-2/1 G
標準公差 DIN 7168 m			scale
			1 / 20
幾何公差 DIN 7184			Material
			Dimensions
			B1.