

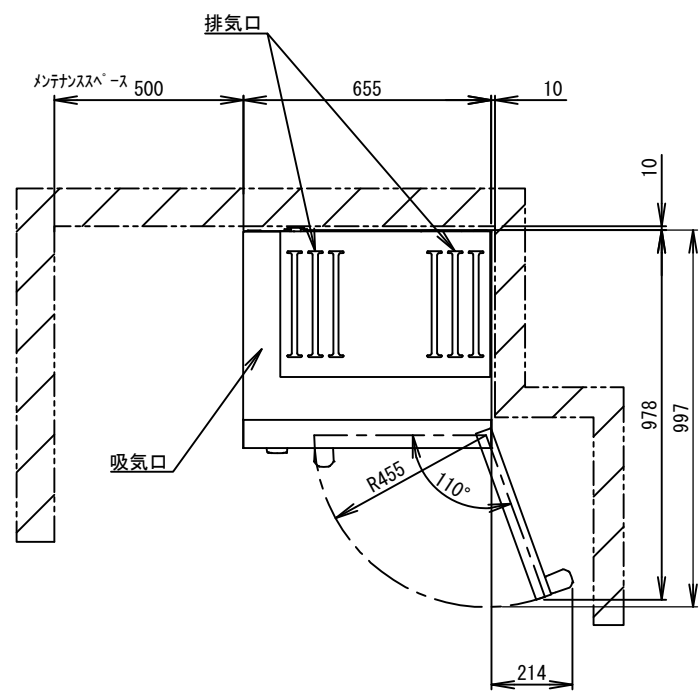
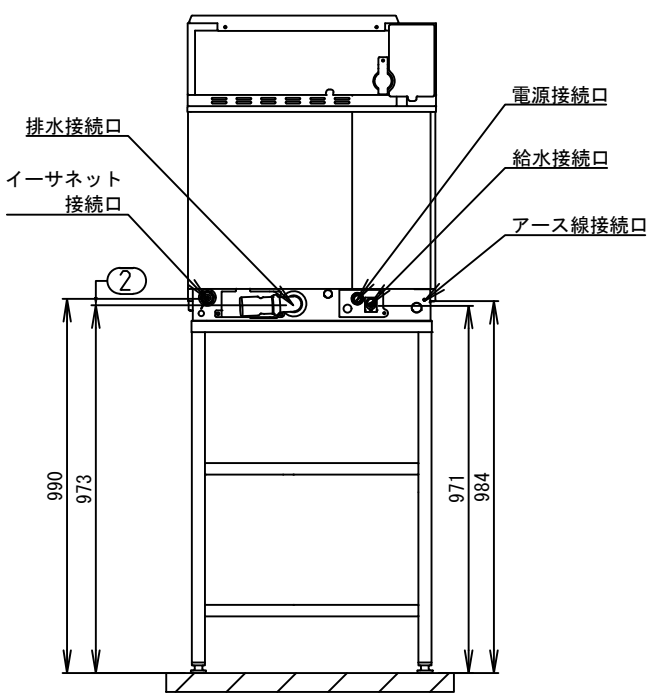


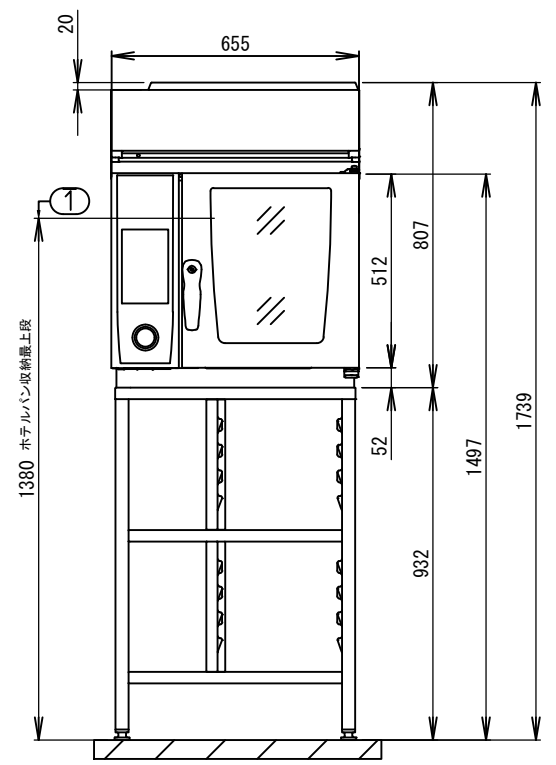

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 排水管接続高さ

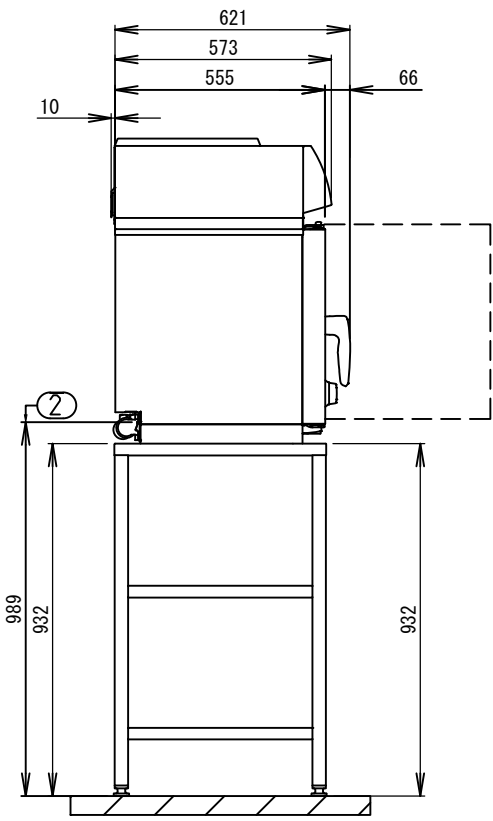

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro XS 6-2/3 E (+ UltraVent , UG II)		
型式		LM100AE. AXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		655 mm	621 mm	807 mm
容量		2/3GNホテルパン×6枚		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
iCombi 本体	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	20A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	5.3 kW	
		ホットエアー	5.0 kW	
		スチーム	5.0 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
UltraVent	電源	単相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)		
	消費電力	160～215W		
	電気接続	本体内電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続		20A(3/4″), (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量5リットル/分		
排水接続		付属アダプタ40A相当 (DN50) (機器排水口 ドイツ規格DN40)		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL, PSE		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造		庫内のヒーター部はパツフル板にて仕切り		
製品質量		138kg (本体+UltraVent+架台)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

	Date	Name	Name
Const.	2020/8/19	INYA	スチームコンベクションオープン
Appro.	2023/11/1	INYA	UltraVent , 架台UG II (標準 高さ932mm)
Norm	2023/11/1	NAYU	
RATIONAL RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		Model	iCombi® Pro XS 6-2/3 E (+ UltraVent , UG II)
		scale	1 / 20
標準公差	DIN 7168 m	Material	Page
幾何公差	DIN 7184	Dimensions	Bl.