


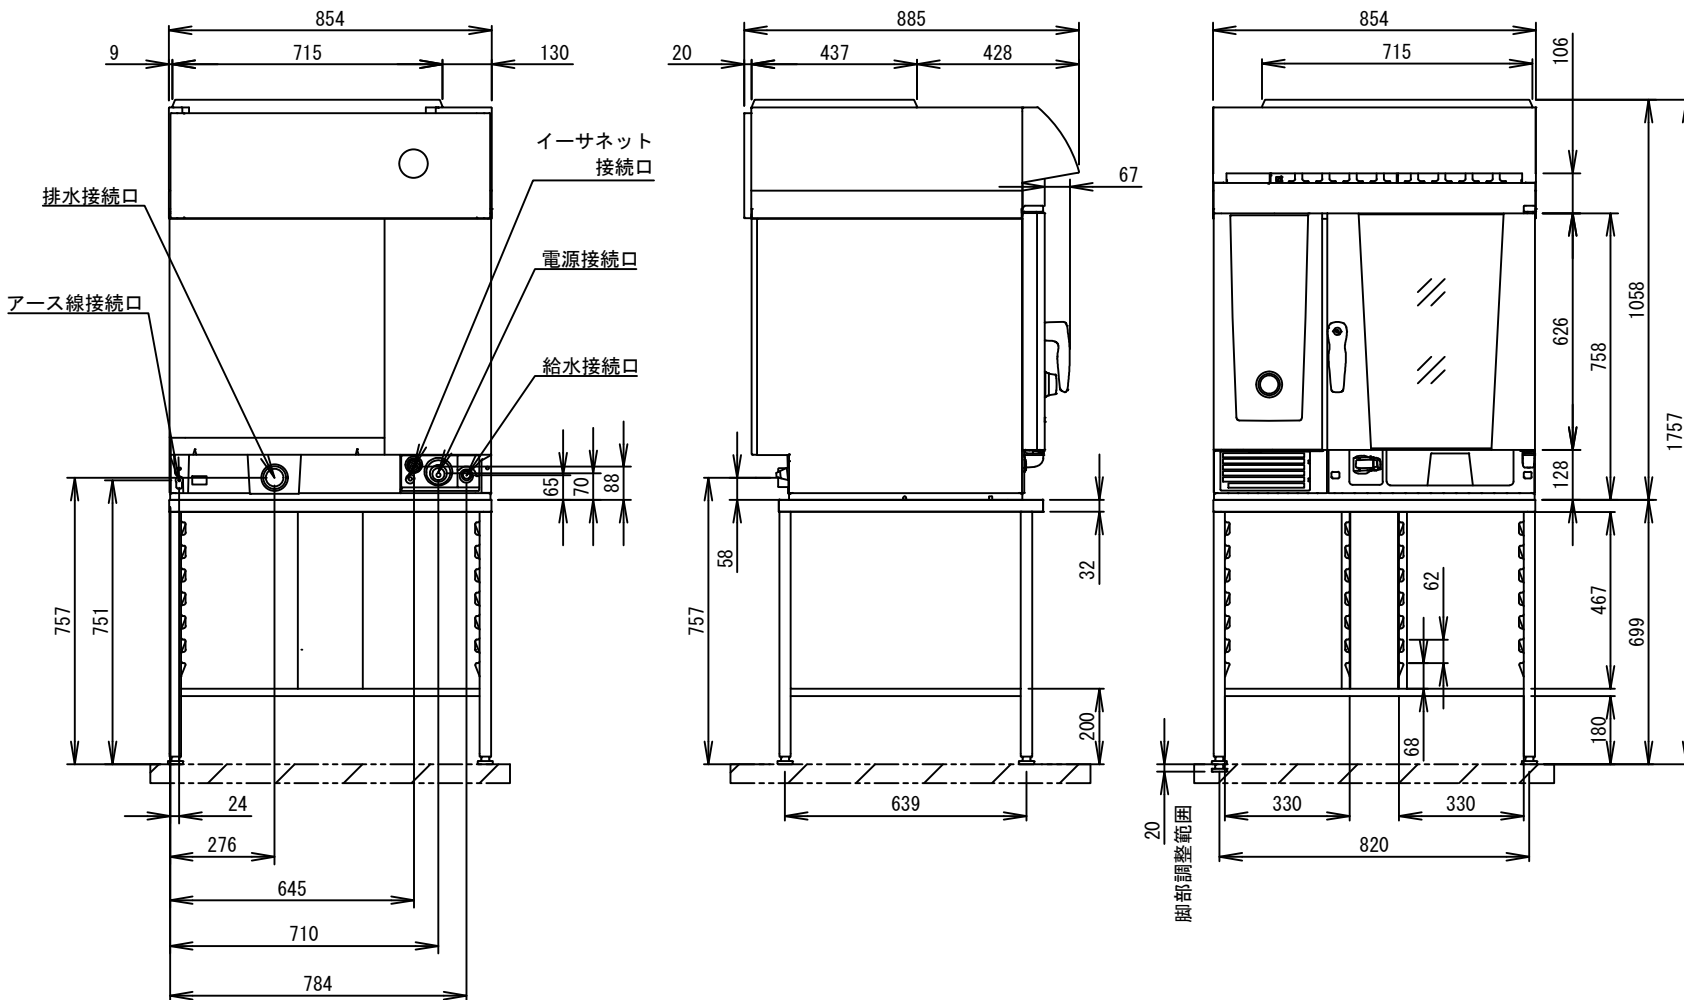

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます（操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません）。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離したの設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

BI.