
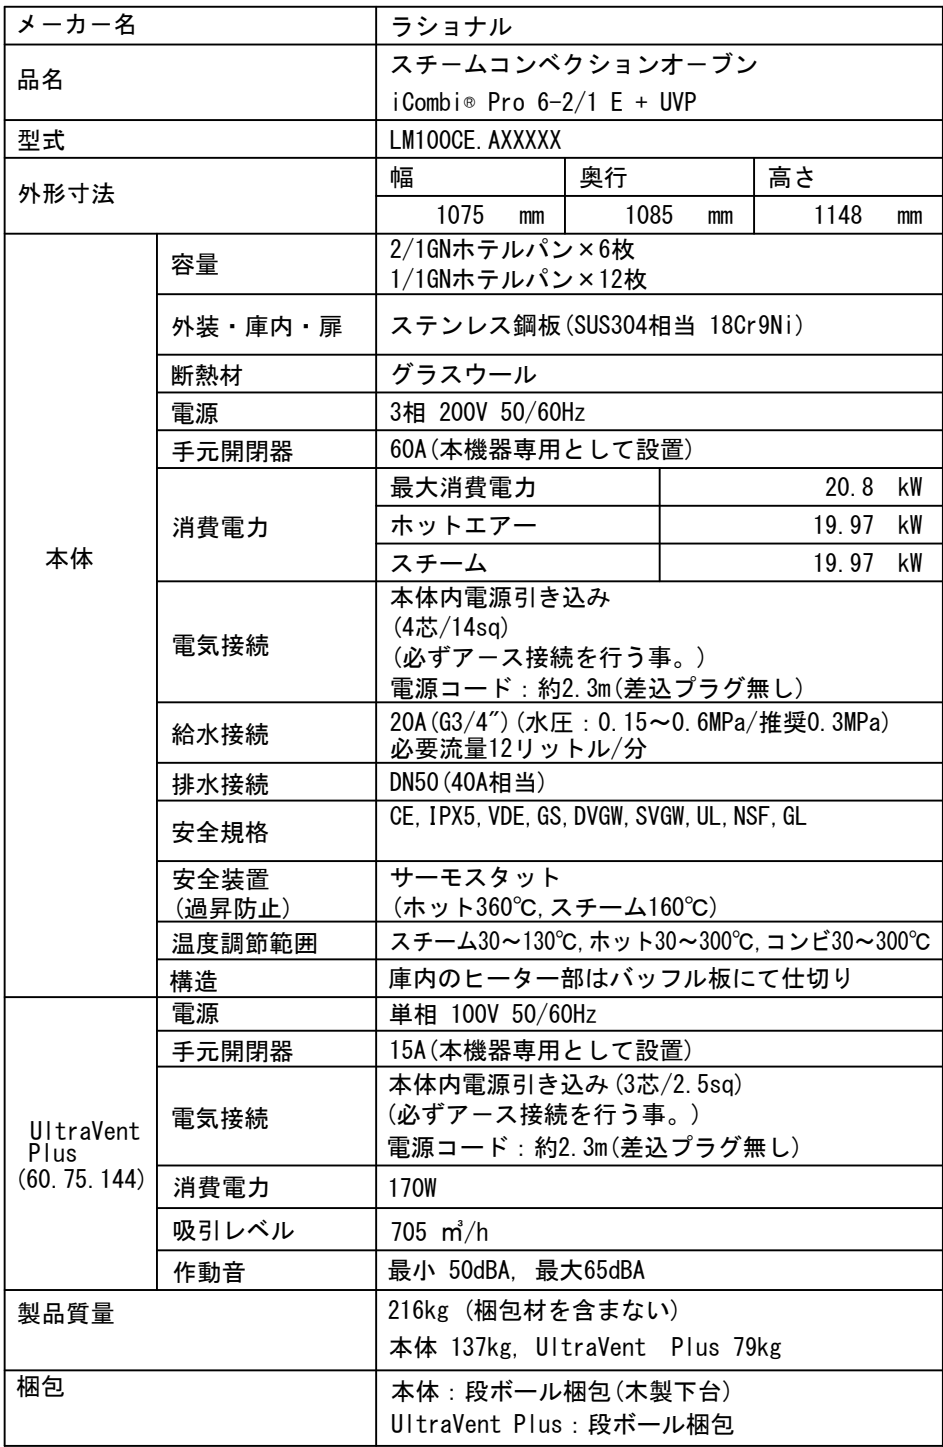


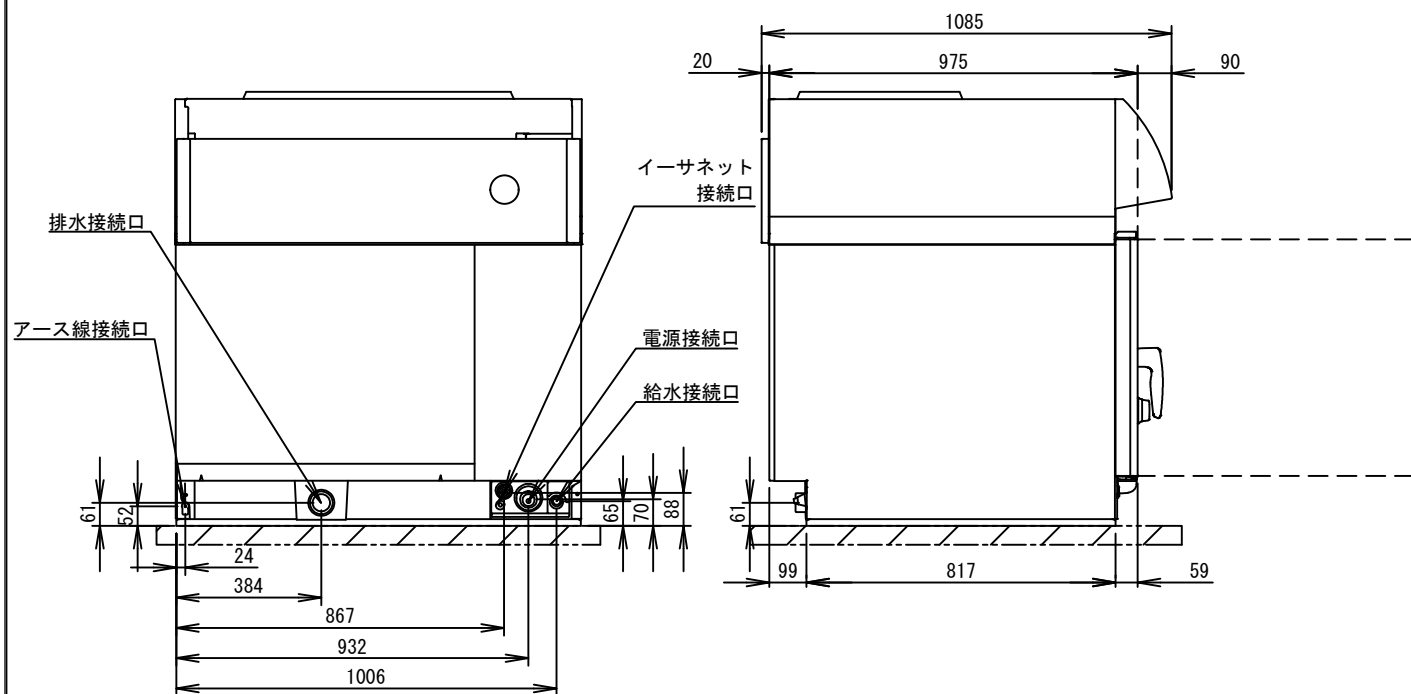

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
 機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
 必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

Date	Name	Name
Const.	2024/4/11	NAYU
Appro.	2024/4/11	INYA
Upd		
		Model iCombi® Pro 6-2/1 E + UVP
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		scale 1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material
幾何公差 DIN 7184		Dimentions