
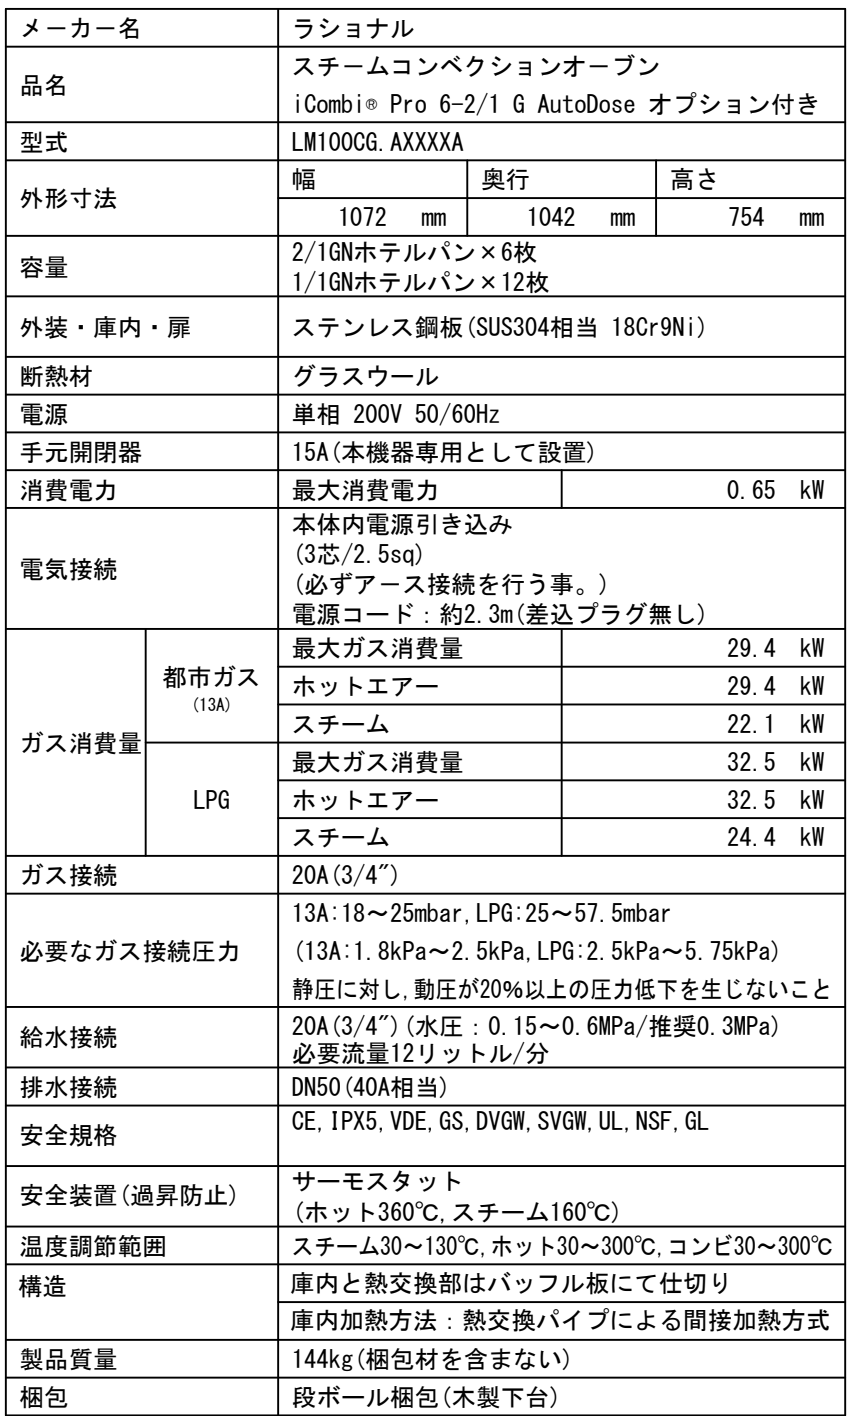


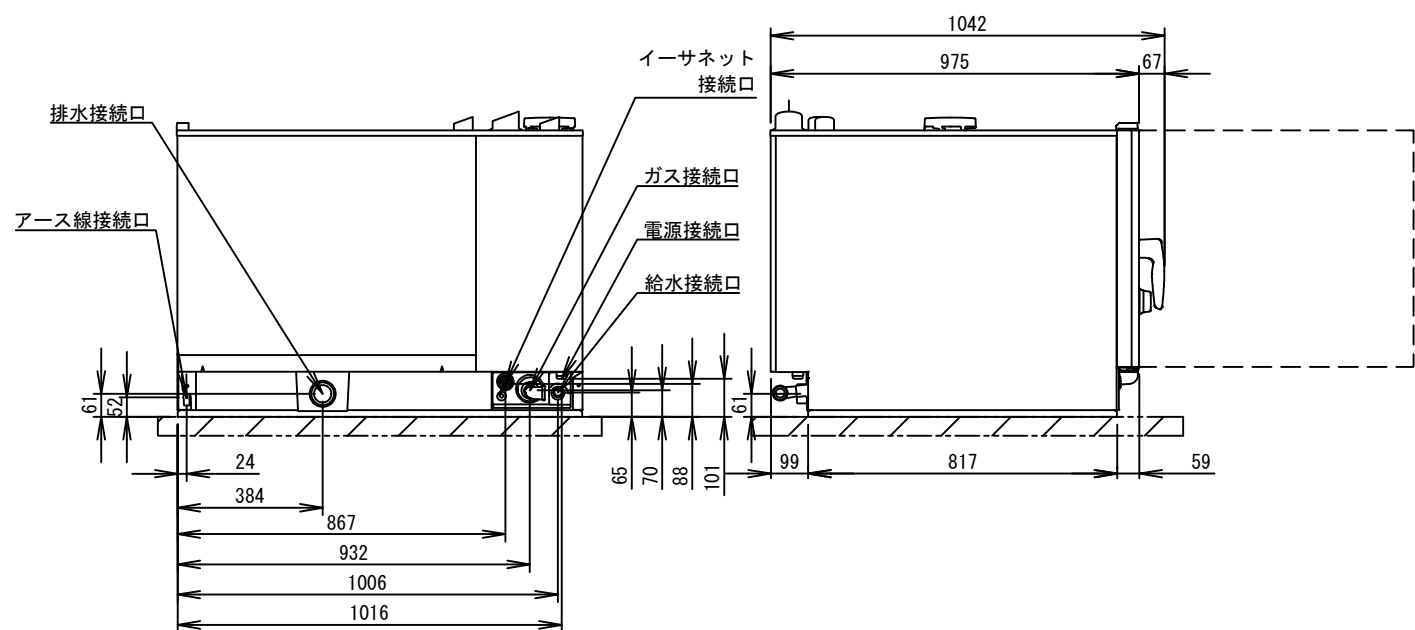

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます（操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません）。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

	Date	Name	Name	
Const.	2024/3/8	NAYU	スチームコンベクションオープン	
Appro.	2024/3/8	INYA		
Upd				
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8			Model iCombi® Pro 6-2/1 G	
			scale 1 / 20	
			Material	
標準公差 DIN 7168 m				
幾何公差 DIN 7184			Dimentions 81.	