
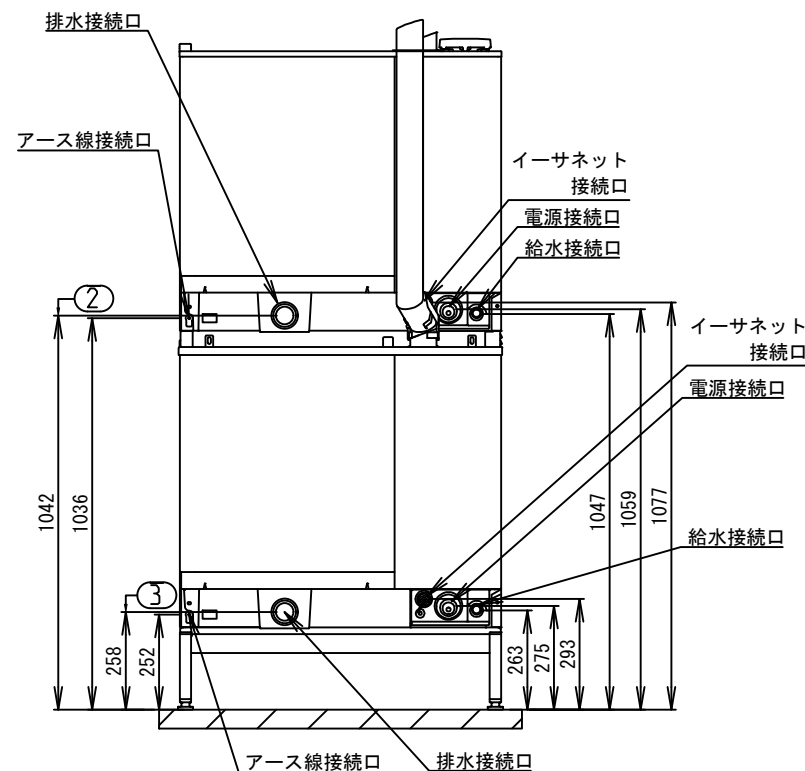




仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます（操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません）。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

	Date	Name	Name
Const.	2020/9/7	INYA	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ
Appro.	2024/4/15	INYA	
Upd	2024/4/15	NAYU	
			Model iCombi® Classic 6-1/1 E + iCombi® Classic 6-1/1 E + 架台 UG I (200mm)
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			scale 1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material Page
幾何公差 DIN 7184			Dimentions Bl.