第三章
建築物之防火


註：

本章規定建築物防火事項：構造、設備、防火區劃。

所謂防火區劃，是指在建築物內某空間的每一邊，以一定防火時效的連續面狀構造，限制火災延燒與濃煙流動，形成一個安全的防火空間。瞭解火之特性，即能掌握其要點。火災發生時，會產生火焰、煙及熱。火焰與煙會迅速向上運動，熱則會往四周傳播。為控制火災擴大蔓延，以建築物的構造、高度、面積、用途等因素所產生的風險高低為標準，預先將其區域侷限，以避免起火場所波及至他處。

法規設計上，防火區劃分為 4 種，圖示如右：

❶用途區劃❷面積區劃❸樓層區劃❹豎道（垂直）區劃

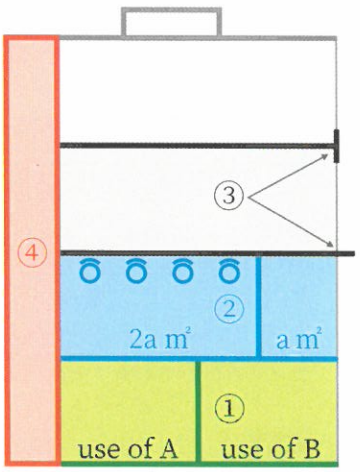

【第一節 適用範圍】

第 63 條 (防火區)

建築物之防火應符合本章之規定。

本法 (註：即建築法) 第 102 條所稱之防火區，係指本法適用地區內，為防火安全之需要，經直轄市、縣 (市) 政府劃定之地區。

防火區內之建築物，除應符合本章規定外，並應依當地主管建築機關之規定辦理。

【第二節 雜項工作物之防火限制】

第 68 條 (雜項工作物之防火限制)

高度在 3m 以上或裝置在屋頂上之廣告牌 (塔)，裝飾物 (塔) 及類似之工作物，其主要部分應使用不燃材料。

【第三節 防火構造】

第 69 條 (防火建築物及防火構造)

下表之建築物應為防火構造。但工廠建築，除依下表 C 類規定外，作業廠房樓地板面積，合計超過 50 m^2 者，其主要構造，均應以不燃材料建造。

建築物使用類組			應為防火構造者		
類別		組別	樓層	總樓地板面積	樓層及樓地板面積之和
A 類	公共集會類	全部	全部	—	—
B 類	商業類	全部	3 層以上之樓層	3,000 m^2 以上	2 層部分之面積在 500 m^2 以上。
C 類	工業、倉儲類	全部	3 層以上之樓層	1,500 m^2 以上 (工廠除外)	變電所、飛機庫、汽車修理場、發電場、廢料堆置或處理場、廢棄物處理場及其他經地方主管建築機關認定之建築物，其總樓地板面積在 150 m^2 以上者。
D 類	休閒、文教類	全部	3 層以上之樓層	2,000 m^2 以上	—
E 類	宗教、殯葬類	全部			
F 類	衛生、福利、更生類	全部	3 層以上之樓層	—	2 層面積在 300 m^2 以上。 醫院限於有病房者。
G 類	辦公、服務類	全部	3 層以上之樓層	2,000 m^2 以上	—
H 類	住宿類	全部	3 層以上之樓層	—	2 層面積在 300 m^2 以上。
I 類	危險物品類	全部	依危險品種及儲藏量，另行由內政部以命令規定之。		

說明：表內 3 層以上之樓層，係表示 3 層以上之任一樓層供表列用途時，該棟建築物即應為防火構造，表示如在第 2 層供同類用途使用，則可不受防火構造之限制。但該使用之樓地板面積，超過表列規定時，即不論層數如何，均應為防火構造。

《函令劍掃》

◉達本條表列標準之建築物應為防火構造，其主要構造之柱、梁、承重牆壁、樓地板及屋頂應具同編第 70 條規定之防火時效。本條之立法目的，係為防止防火構造之建築物因火災損壞結構系統致迅速倒塌，又主要構造部分構件之毀損影響整體結構系統。因此，同一基地內多棟建築物，其主要構造之柱、梁、承重牆壁、樓地板及屋頂獨立分開者，始得分別依本條檢討應否為防火構造。

◉本條附表說明規定「表內 3 層以上之樓層，係表示 3 層以上之任一樓層供表列用途時，該棟建築


物即應為防火構造 .....。」又「建築物以無開口且具有 1 小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔者，適用本章各節規定，視為他棟建築物」為同編第 89 條 (第 4 章)，因此本條附表說明所稱之「棟」，不適用同編第 89 條上開規定。

◉「農業設施」專供農業生產或貯存農產品使用，依其使用特性無須實施建築管理，申請建造農業生產必要設施得免適用本編有關防火避難設備之規定。
「農產品加工室」屬固定建築物，申請建造農產品加工室仍應符合建築技術規則之規定。

第 70 條 (防火時效)

防火構造之建築物，其主要構造之柱、梁、承重牆壁、樓地板及屋頂應具有下表規定之防火時效：

層數 / 主要構造部分	自頂層起算不超過 4 層之各樓層	自頂層起算超過第 4 層至第 14 層之各樓層	自頂層起算第 15 層以上之各樓層
承重牆壁	1 小時	1 小時	2 小時
梁	1 小時	2 小時	3 小時
柱	1 小時	2 小時	3 小時
樓地板	1 小時	2 小時	2 小時
屋頂	0.5 小時		
㈠屋頂突出物未達計算層樓面積者，其防火時效應與頂層同。 ㈡本表所指之層數包括地下層數。			

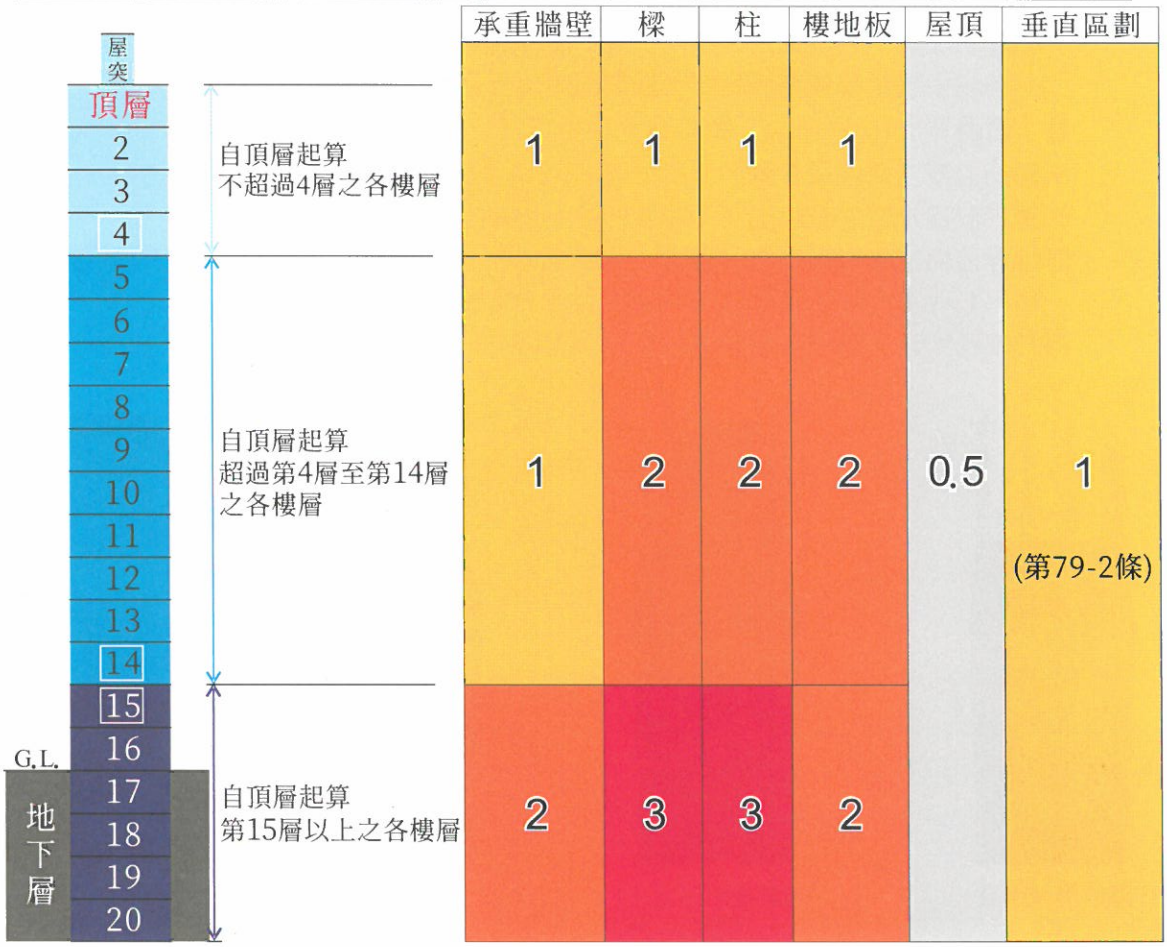

《函令劍掃》

◉ 1. 大型空間特殊屋頂之構造仍應評估其是否會於火災時受火害波及，故如欲排除 0.5 小時防火時效之限制，仍應提具性能設計計畫書送請認可。

2. 本條主要構造部分防火時效之規定，係針對結構部分之防火性能予以限制，故依本條規定，屋頂之結構應具有 0.5 小時以上防火時效。惟為防範火苗自鄰近建築物飛入引燃屋頂覆蓋物，除依本編第 110-1 條第 2 項規定 (非防火構造建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔超過 6m 之建築物外牆與屋頂部分，及一基地內 2 幢建築物間留設之防火間隔超過 12m 之建築物外牆與屋頂部分，得不受本編第 84-1 條應以不燃材料建造或覆蓋之限制。) 辦理者外，屋頂覆蓋物應為不燃材料或耐燃一級材料。

3. 防火構造建築物屋頂覆蓋物採用「薄膜材料」得否免受不燃材料之限制，請依上述 2. 規定辦理，如擬排除上述規定之適用，請循總則編第 3 條規定辦理。

4. 屋頂覆蓋物為不銹鋼浪板、彩色鋼板，得依上述 2. 採用不燃材料，免達 0.5 小時防火時效。

第 71 條 (3 小時防火時效)

具有 3 小時以上防火時效之梁、柱，應依下列規定：

一、梁：

㈠鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。

㈡鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在 8 cm以上 (使用輕骨材時為 7 cm) 或覆以磚、石或空心磚，其厚度在 9 cm以上者 (使用輕骨材時為 8 cm)。

㈢其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

二、柱：短邊寬度在 40 cm以上並符合下列規定者：

㈠鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。

㈡鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在 6 cm以上者。

㈢鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷，其厚度在 9 cm以上 (使用輕骨材時為 8 cm) 或覆以磚、石或空心磚，其厚度在 9 cm以上者 (使用輕骨材時為 8 cm)。

㈣其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。



鋼筋混凝土造
RC



鋼骨鋼筋混凝土
SRC



鋼骨造
S



鋼骨混凝土造
CFT

《函令劍掃》

◉本編第 70 條規定，主要構造之梁、柱應具 3 小時防火時效者，係以 15 層以上之高層建築物或自頂層起算第 15 層以上之各樓層為適用範圍。高層建築物在構造、防火避難設施及設備另有特別要求之規定，建築物鋼骨結構被覆材類之「膨脹性防火塗料」，其被覆厚度較薄，穩定性及耐候性亦需訂定適用極限，對於施工品質應予加強管制，基於防火及結構安全考量，暫緩辦理該類材料 3 小時部分防火時效之審核認可。

第 72 條 (2 小時防火時效)

具有 2 小時以上防火時效之牆壁、梁、柱、樓地板，應依下列規定：

一、牆壁：

㈠鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造厚度在 10 cm以上，且鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在 3 cm以上者。

㈡鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷，其單面厚度在 4 cm以上，或雙面覆以磚、石或空心磚，其單面厚度在 5 cm以上者。但用以保護鋼骨構造之鐵絲網水泥砂漿保護層應將非不燃材料部分之厚度扣除。

㈢木絲水泥板二面各粉以厚度 1 cm以上之水泥砂漿，板壁總厚度在 8 cm以上者。

㈣以高溫高壓蒸氣保養製造之輕質泡沫混凝土板，其厚度在 7.5 cm以上者。

㈤中空鋼筋混凝土板，中間填以泡沫混凝土等其總厚度在 12 cm以上，且單邊之板厚在 5 cm以上者。

㈥其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能。

二、柱：短邊寬 25 cm以上，並符合下列規定者：

㈠鋼筋混凝土造鋼骨鋼筋混凝土造。

㈡鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在 5 cm以上者。

㈢經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

三、梁：

㈠鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。

㈡鋼骨混凝土造之混凝土保護層厚度在 5 cm以上者。

㈢鋼骨造覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在 6 cm以上 (使用輕骨材時為 5 cm) 以上，或覆以磚、石或空心磚，其厚度在 7 cm以上者 (水泥空心磚使用輕質骨材得時為 6 cm)。

㈣其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

四、樓地板：

㈠鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造厚度在 10 cm以上者。

㈡鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷或混凝土，其單面厚度在 5 cm以上者。但用以保護鋼鐵之鐵絲網水泥砂漿保護層應將非不燃材料部分扣除。

㈢其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

《函令劍掃》

◉「無梁式隔音樓板」如具有 2 小時以上防火時效之規定，自應符合本條第 4 款第 1 目或第 2 目之列舉項目構造規定，如非屬該列舉項目，應循總則編第 4 條規定辦理，始得適用本條第 4 款第 3 目規定 (註：即其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。)。

第 73 條 (1 小時防火時效)

具有 1 小時以上防火時效之牆壁、梁、柱、樓地板，應依下列規定：

一、牆壁：

㈠鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造厚度在 7 cm以上者。

㈡鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷，其單面厚度在 3 cm以上或雙面覆以磚、石或水泥空心磚，其單面厚度在 4 cm以上者。但用以保護鋼骨之鐵絲網水泥砂漿保護層應將非不燃材料部分扣除。

㈢磚、石造、無筋混凝土造或水泥空心磚造，其厚度在 7 cm以上者。

㈣其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

二、柱：

㈠鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造。

㈡鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在 4 cm以上 (使用輕骨材時得為 3 cm) 或覆以磚、石或水泥空心磚，其厚度在 5 cm以上者。

㈢其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

三、梁：

㈠鋼筋混凝土造、鋼骨鋼筋混凝土造或鋼骨混凝土造。

㈡鋼骨造而覆以鐵絲網水泥粉刷其厚度在 4 cm以上 (使用輕骨材時為 3 cm以上)，或覆以磚、石或水泥空心磚，其厚度在 5 cm以上者 (水泥空心磚使用輕骨材時得為 4 cm)。

㈢鋼骨造屋架、但自地板面至梁下端應在 4m 以上，而構架下面無天花板或有不燃材料造或耐燃材料造之天花板者。

㈣其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

四、樓地板：

㈠鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造厚度在 7 cm以上。

㈡鋼骨造而雙面覆以鐵絲網水泥粉刷或混凝土，其單面厚度在 4 cm以上者。但用以保護鋼骨之鐵絲網水泥砂漿保護層應將非不燃材料部分扣除。

㈢其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

《函令劍掃》

◉屬防火構造之分間牆，依本編第 70 條規定應具有 1 小時防火時效，即分間牆應符合本條第 1 款之規定，與其構成材質是否為耐燃材料無直接關聯；至如屬以不燃材料建造之分間牆，各種構成材質均應為不燃材料或符合中華民國國家標準 CNS6532 耐燃一級規定。

◉符合第 73 條第 3 款第 3 目規定之鋼骨造屋架自得作為防火構造屋頂之結構。

◉具 1 小時防火時效之牆壁構造應依本條第 1 款規定辦理，如屬內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料審核認可申請要點審核通過之產品，其構材既經試驗單位依中華民國國家標準 CNS12514 建築物構造部分耐燃檢驗法試驗合格並由內政部審核認可，自符合同款第 4 目：「其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。」之規定，其作為安全梯四周壁體構造，當無疑義。

◉梁柱構架依木構造建築物設計及施工技術規範中表 9.3-1 不同材種集成材燃燒實驗炭化深度所列不同材種實驗時間 60 分鐘之炭化深度設計者，具 1 小時防火時效，無須另向內政部申請認可。

第 74 條 (半小時防火時效)

具有半小時以上防火時效之非承重外牆、屋頂及樓梯，應依下列規定：

一、非承重外牆：經中央主管建築機關認可具有半小時以上之防火時效者。

二、屋頂：

㈠鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。

㈡鐵絲網混凝土造、鐵絲網水泥砂漿造、用鋼鐵加強之玻璃磚造或鑲嵌鐵絲網玻璃造。

㈢鋼筋混凝土 (預鑄) 板，其厚度在 4 cm以上者。

㈣以高溫高壓蒸汽保養所製造之輕質泡沫混凝土板。

㈤其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

三、樓梯：

㈠鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造。

㈡鋼造。

㈢其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

第 75 條 (防火設備種類)

防火設備種類如下：

一、防火門窗。

二、裝設於防火區劃或外牆開口處之撒水幕，經中央主管建築機關認可具有防火區劃或外牆同等以上之防火性能者。

三、其他經中央主管建築機關認可具有同等以上之防火性能者。

《函令劍掃》

◉非屬經濟部標準檢驗局公告應施檢驗品目之防火窗及防火電梯門等防火設備，如擬適用建築技術規則相關規定，自應循總則編第 4 條規定向內政部申請認可並核發建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書後，始得運用於建築物。

第 76 條 (防火門窗之構造)

防火門窗係指防火門及防火窗，其組件包括門窗扇、門窗樘、開關五金、嵌裝玻璃、通風百葉等配件或構材；其構造應依下列規定：

一、防火門窗周邊 15 cm範圍內之牆壁應以不燃材料建造。

二、防火門之門扇寬度應在 75 cm以上，高度應在 180 cm以上。

三、常時關閉式之防火門應依下列規定：

㈠免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。

㈡單一門扇面積不得超過 3 m^2。

㈢不得裝設門止。

㈣門扇或門樘上應標示常時關閉式防火門等文字。

四、常時開放式之防火門應依下列規定：


㈠可隨時關閉，並應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，使能

於火災發生時自動關閉。


㈡關閉後免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。

㈢採用防火捲門者，應附設門扇寬度在 75 cm以上，高度在 180 cm以上之防火門。

五、防火門應朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者，不在此限。

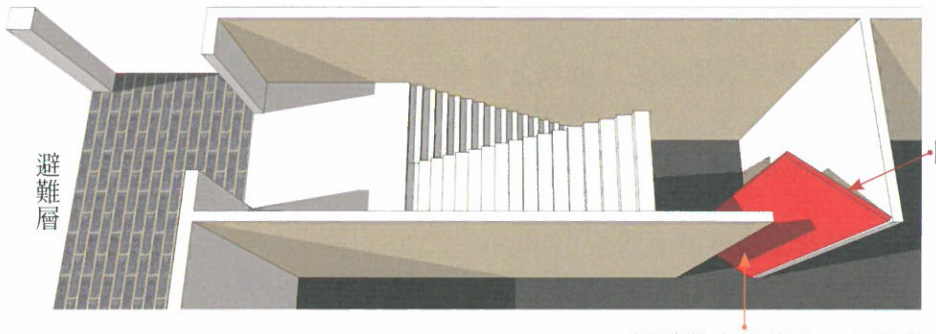

朝避難方向開啟。但供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者，不在此限。

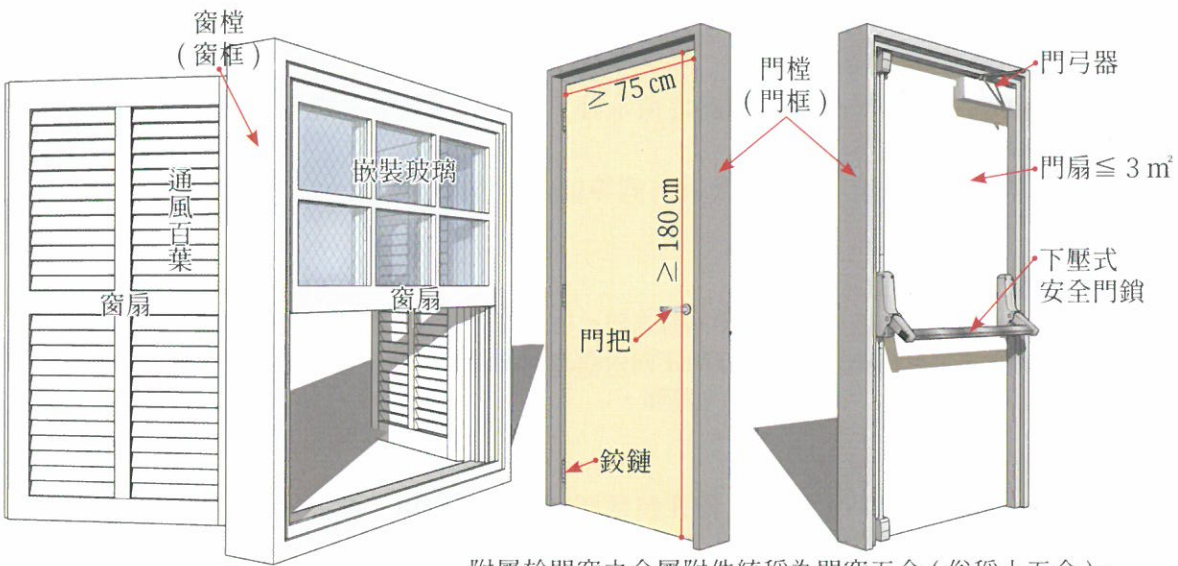

附屬於門窗之金屬附件統稱為門窗五金（俗稱小五金），有門鎖、門栓、鉸鏈、門弓器（自動關閉器）等。

《函令劍掃》

◉防火捲門附設防火門之整體組合構件，須經內政部認可，或於防火捲門旁另附設門扇寬度在 75 cm以上，高度在 180 cm以上經經濟部標準檢驗局核發檢驗合格證書之防火門，該防火門應安裝固定於符合 CNS11227 檢驗法規定之壁體。

◉設於避難通道或避難出口經常保持關閉狀態之防火門（安全門），往避難方向應免用鑰匙即可開啟為本條所明定，因此符合上述規定，在不妨礙避難逃生原則下，於防火門（安全門）往避難方向之他側設置可開啟防火門（安全門）原有插銷的銷孔，以兼顧避難逃生、安全及使用管理上的實際需要，尚非法所不許。

註：「室內→屋外」即逃生方向，免用鑰匙即可開啟，例如：徒手扭轉即可開啟。「屋外→室內」即逃生方向的反向可以設定用鑰匙開啟，在防火門的屋外側設置鑰匙是不影響防火門的基本性能。

◉常時關閉式防火門之英文翻譯建議採用：Fire Escape Please Keep Closed。

◉防火門設置磁力鎖等管制設備，往避難方向，於平時仍應免用任何形式之鑰匙即可開啟；如合於上述規定於往避難方向之他側需以鑰匙、刷卡感應等方式始可開啟，尚非法所不許。

◉本條有關防火門窗之規定，內政部於 89 年 7 月 14 日修正發布，自 90 年 1 月 1 日始正式施行，因此 89 年 12 月 31 日前已申請建造執照或變更使用者，自仍得適用修正前之法規；另有關辦理建築物使用執照或變更使用消防安全設備竣工勘驗，消防機關辦理建築物使用執照或變更使用消防安全設備竣工勘驗，亦應比照前述原則辦理，即以原申請建造執照或變更使用當時之法規為準。

◉屬公告檢驗範圍之建築用防火門，於 88 年 5 月 1 日前已進口或出廠銷售者，得依內政部審核認可通知書辦理，如於 88 年 5 月 1 日後始進口或出廠銷售者，縱經內政部審核認可且仍於核准有效期限內，仍須經標準檢驗局檢驗合格。凡屬本條修正施行前之建築執照申請案，如使用符合修正前本條第 1 款或第 2 款之第 1 目、第 2 目之鋼鐵製甲、乙種防火門，自屬符合建築技術規則之規定，免再檢附經濟部標準檢驗局檢驗合格證明文件。至其有無違反商品檢驗法之情事，由經濟部標準檢驗局依其權責查處。

◉本條第 3 款第 4 目規定「門扇或門樘上應標示常時關閉式防火門等文字」，尚無限制單面標示或雙面標示。

◉常時開放式之防火門依本條第 4 款第 1 目規定「應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，使能於火災發生時自動關閉。」如裝置含止動裝置之有停地鉸鍊之防火門扇無法自行關閉，不符建築技術規則上述規定。

◉本條規定防火門分為「常時開放式防火門」及「常時關閉式防火門」，「常時開放式」及「常時關閉式」防火門，除供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊者外，均應符合同條文第 5 款防火門應朝避難方向開啟之規定，並無所稱因「防火門應向避難方向開啟」而限制其應為常時關閉式防火門。

防火捲門如屬上下啟閉方式者，因其啟閉方向不同，無「應向避難方向開啟」之適用，但應依本條文第 4 款第 3 目之規定，附設門扇寬度在 75 cm以上，高度在 180 cm以上之防火門。

◉建築物之防火門，除依本編第 181 條第 2 項第 3 款 (地下建築物專章) 規定應設置常時開放式防火門窗外，其他處所之防火門尚無限制為「常時開放式」或「常時關閉式」，得由建築物起造人、所有權人或使用人選擇設置型式；但如為「常時關閉式」，則應符合本條第 3 款規定，「常時開放式」應符合本條第 4 款規定。

◉本條第 5 款係指供住宅專有部分使用之防火門及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等連接走廊之防火門，得免朝避難方向開啟。診所與醫院同為醫療機構，並依醫療機構設置標準規定得設置病床，診所 (含診所、中醫診所、牙醫診所、醫務室及衛生所) 病房之防火門連接走廊者，得適用第 5 款但書規定，免朝避難方向開啟；至住宅共用部分及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等用途之樓層進入安全梯之防火門，仍應朝避難方向開啟。

◉社區式長照機構及機構住宿式長照機構之寢室，屬本條第 5 款但書所列「供住宅使用及宿舍寢室、旅館客房、醫院病房等」，其連接走廊之防火門得不受同款前段「應朝避難方向開啟」之限制。

◉本條第 5 款所稱避難方向，原則上指通往避難層屋外之方向。防空避難設備及屋頂避難使用之頻率較低，躲避空襲不若火災等災害避難時間緊迫，防空避難設備出入口之防火門開啟方向應優先考量火災時之避難方向，應依本條原則朝通往避難層屋外之方向開啟；但連接屋頂避難平臺之防火門，則應朝屋頂避難平臺方向開啟。屋頂平臺非屬屋頂避難平臺者，其避難方向仍為通往避難層屋外之方向，非屬居室通往避難層屋外需通過之出入口，該防火門之開啟方向尚無限制。

◉因應各種法規以設置防火門為條件之一之規定 (例如：各類場所消防安全設備設置標準第 190 條免設排煙設備、建築物使用類組及變更使用辦法第 5 條樓層局部範圍變更使用及建築物室內裝修管理辦法第 29-1 條簡化室內裝修審查許可 ... 等)，除該法規有明文免除本條第 5 款之適用外，其設置之防火門開啟方向仍應符合本條第 5 款規定。

◉建築用防火門為經濟部公告之應施檢驗品目，屬公告檢驗範圍之防火門，縱已通過 CNLA(中華民國實驗室認證體系 (Chinese National Laboratory Accreditation)) 認可通過之試驗室測試通過，仍應經過經濟部檢驗合格；非屬經濟部公告檢驗範圍者，經 CNLA 認可通過之試驗室測試通過，尚須送內政部指定之性能規格評定機構評定通過及內政部認可。

具有防火性能之橫拉門，因與一般防火門推拉式啟閉方向不同，開啟時不致阻擋避難人員，得不受本條第 5 款防火門開啟方向限制；惟依同條第 3 款及第 4 款規定，常時關閉式或常時開放式防火門，均應在關閉後免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置，上述規定之裝置於火災時亦應能運作方達防火門設置功能，防火產品縱使防火性能符合規定時效，亦應符合本條第 1 款至第 4 款之規定，方得作防火門使用。

◉防火鐵捲門加裝碰停裝置及障礙感知器時，不得破壞原有防火構件及連動閉合動作之完整性，且上述碰停、障礙感知裝置掣動作排除後，防火鐵捲門仍應維持其應有防火功能。

捲門防火性能認可，係捲門系統已完成閉合動作之防火性能，此時之防火性能不致因加裝碰停裝置及障礙感知器而影響。

捲門系統與碰停、障礙感知裝置連動閉合動作之完整性能，應另依國家標準規定進行測試，若尚無國家標準規定，建議循評定機構之技術諮詢程序，由技術諮詢委員會參考國際間相關標準，訂定臨時性測試標準，以利申請人進行測試。

◉經濟部標準檢驗局檢驗合格之建築用防火門，其驗證登錄證書僅代表該防火門品質符合 CNS11227 建築用防火門耐火試驗法加熱試驗及衝擊試驗項目之要求，使用時仍應檢視是否符合本條及其他相關條文之規定。


◉

建築用防火門驗證登錄檢驗標示範例



說明：
防火性能等級之數字代表防火時效，單位為分鐘。
英文字母 A 代表阻熱性能，B 代表不具阻熱性能。
例如：
f(60A)
表示具有 60 分鐘防火時效且具有 60 分鐘阻熱性；
f(60/30A)
表示具有 60 分鐘防火時效但僅有 30 分鐘阻熱性；
f(60B)
表示具有 60 分鐘防火時效但未具阻熱性。

◉防火門使用單一功能之平頭鎖或輔助鎖 (Dead Bolt，鎖舌非為斜面者，如下圖) 加以閉鎖測試者，因開啟後無法自行關閉，故僅限用於管道間維修門。

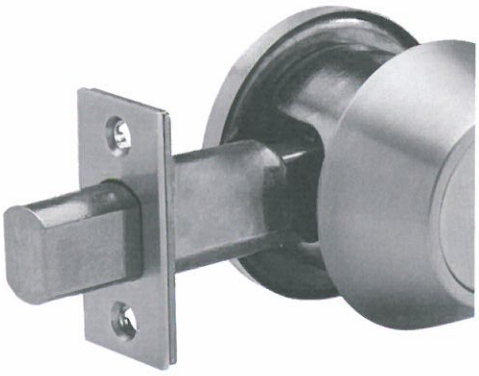


第 79 條（防火建築物及防火構造建築物）


防火構造建築物總樓地板面積在 1,500 ㎡以上者，應按每 1,500 ㎡，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。防火設備並應具有 1 小時以上之阻熱性。

前項應予區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地面板面積之 ½。

防火區劃之牆壁，應突出建築物外牆面 50 cm以上。但與其交接處之外牆面長度有 90 cm以上，且該外牆構造具有與防火區劃之牆壁同等以上防火時效者，得免突出。

建築物外牆為帷幕牆者，其外牆面與防火區劃牆壁交接處之構造，仍應依前項之規定。

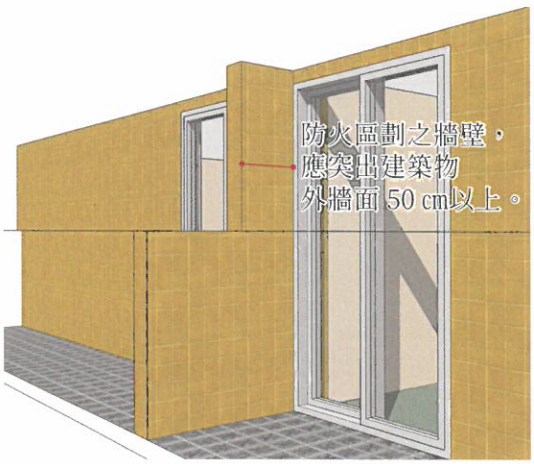


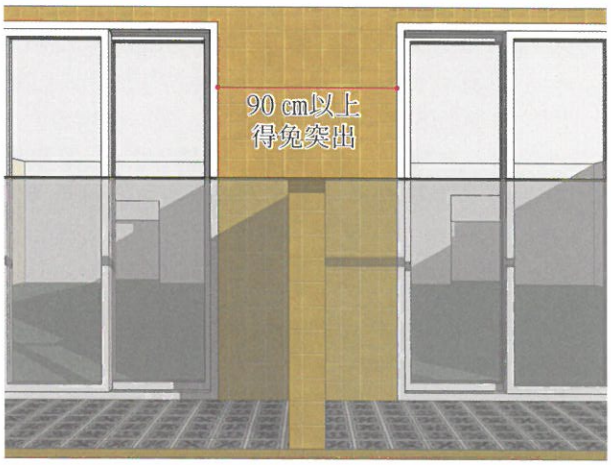

《函令剝掃》

◉經濟部標準檢驗局業於 93 年 4 月 20 日公告訂定中華民國國家標準 CNS14803 建築用防火捲門耐火試驗法，防火捲門非屬經濟部公告應施檢驗品目，如作為防火門或防火牆使用，其防火性能應經由內政部認可，並依認可通知書所載認可使用內容使用。

◉建築物若全面備有效自動滅火設備者，得按每 3,000 ㎡區劃分隔；若部分備有效自動滅火設備者，得按下方圖例辦理。

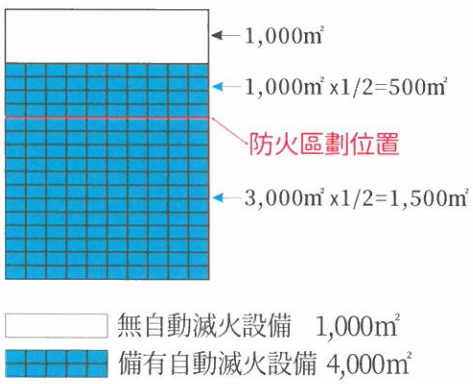

1. 防火區劃的檢討：
   5,000-(4,000×½)=3,000 ㎡ >1,500 ㎡，
   所以應作區劃。
2. 防火區劃位置的檢討：
   備有自動滅火設備的部分，
   得在 3,000 ㎡的位置上作區劃分隔。
   3,000×½=1,500 ㎡≦ (1,500 ㎡) 剩餘的部分。
   1,000+1,000×½=1,500 ㎡≦ (1,500 ㎡)
   所以這樣的區劃符合規定。

◉建築物於領得使用執照後申請增設電扶梯（昇降階梯），依中央法規標準法第 18 條規定，應適用申請建築許可時之法規，至其涉及本條規定部分，仍應依申請建築許可時之規定辦理。

◉防火捲門僅作為活動式防火區劃之牆壁使用時，如該防火區劃之避難路徑另設有其他出入口，且

計算步行距離時，未以該防火捲門作為避難路徑之出入口，該防火捲門得不受本編第 76 條第 4 款第 3 目附設防火門之限制，但應依其所在位置符合該防火區劃牆壁之相關規定（如防火時效、阻熱性等要求）

◉本條文僅明定以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板區劃分隔。防火設備並應具有 1 小時以上之阻熱性，並未限定防火設備之型式，如擬以防火鐵捲門作為防火區劃之防火設備，仍應符合上述規定。

第 79-1 條（無法區劃分隔者）

防火構造建築物供下列用途使用，無法區劃分隔部分，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板自成一個區劃者，不受前條第 1 項之限制：

一、建築物使用類組為 A-1 組（集會表演）或 D-2 組（文教設施）之觀眾席部分。

二、建築物使用類組為 C 類（工業、倉儲類）之生產線部分、D-3 組（國小校舍）或 D-4 組（校舍）之教室、體育館、零售市場、停車空間及其他類似用途建築物。

前項之防火設備應具有 1 小時以上之阻熱性。

《函令劍掃》

◉美術館不可比照本條所列用途建築物免予防火區劃，並免設緊急出口。

◉保齡球館非屬本條免防火區劃分隔建築物之適用範圍，且其空間型態有別於體育館，尚難比照體育館。

◉本條第 1 項第 2 款規定之「C 類之生產線部分」，係指 C 類建築物中除本編第 270 條第 2 款廠房附屬空間以外之作業廠房。（註：作業廠房：指供直接生產、儲存或倉庫之作業空間）

◉本條第 1 項第 2 款規定之「停車空間」係包含各類組建築物附設之停車空間。

◉汽車駕駛人訓練機構之室內教練場（不含班舍建築物），場內主要為車道及停車位，且為供車輛行駛無礙，區劃困難，為本條第 1 項第 2 款所定「其他類似用途建築物」。

第 79-2 條（垂直區劃）

防火構造建築物內之挑空部分、昇降階梯間、安全梯之樓梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能。管道間之維修門並應具有 1 小時以上防火時效及遮煙性能。

前項昇降機道前設有昇降機間且併同區劃者，昇降機間出入口裝設具有遮煙性能之防火設備時，昇降機道出入口得免受應裝設具遮煙性能防火設備之限制；昇降機間出入口裝設之門非防火設備但開啟後能自動關閉且具有遮煙性能時，昇降機道出入口之防火設備得免受應具遮煙性能之限制。


挑空符合下列情形之一者，得不受第一項之限制：

一、避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以耐燃一級材料裝修者。

二、連跨樓層數在 3 層以下，且樓地板面積在 1,500 ㎡以下之挑空、樓梯及其他類似部分。

第一項應予區劃之空間範圍內，得設置公共廁所、公共電話等類似空間，其牆面及天花板裝修材料應為耐燃一級材料。

註：配合 CNS12651，電扶梯改稱昇降階梯。2007 年 3 月 1 日起，昇降機間改稱昇降機道。

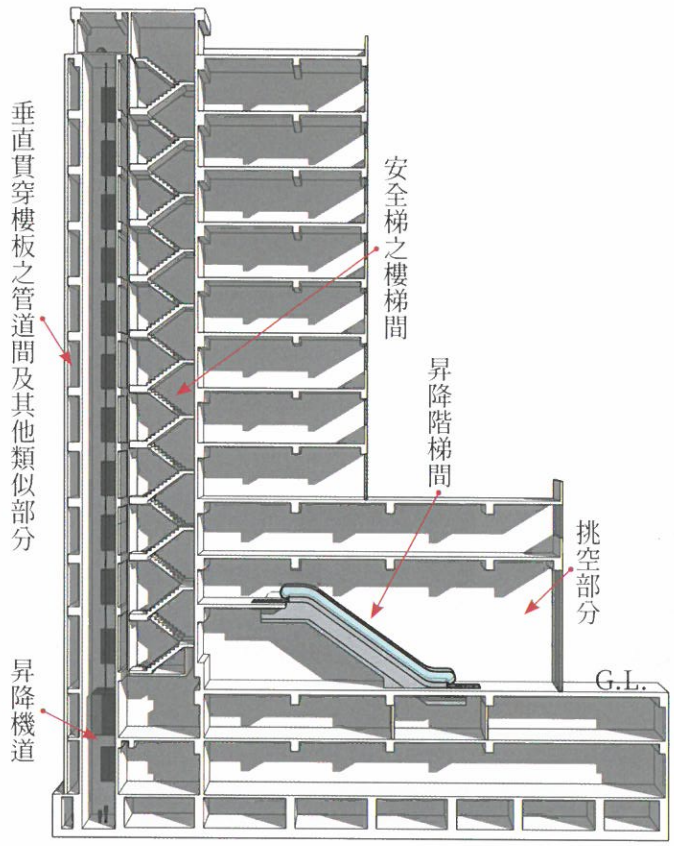

《函令劍掃》

◉本條自動關閉裝置係就防火門予以規範，管道間維修門非第 76 條所稱之防火門，因此免設自動關閉之裝置。

◉為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。但符合本編補充圖例圖 89-(1) 經由陽臺以室外開口連接安全梯者，或僅供住宅使用且每層樓地板面積在 240 ㎡以下並於 94 年 3 月 17 日前已領得建照執照者，得不受上述限制。

◉依本條第 1 項區劃挑空部分、昇降階梯間、安全梯之樓梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分之防火設備，除位於安全梯之樓梯間應符合本編第 97 條規定之阻熱性外，區劃該項其他部分之防火設備尚無阻熱性之限制。

◉防火構造建築物挑空部分依本條第 1 項區劃，區劃範圍內如備有效自動滅火設備，得適用第 79 條第 2 項規定，免計算其有效範圍樓地板面積之 ½。但挑空區域因考量自動滅火設備之有效性，挑空部分正下方不得計入自動滅火設備之有效範圍。

◉本條第 3 項第 2 款有關「連跨樓層數在 3 層以下，且樓地板面積在 1,500 ㎡以下之挑空、樓梯及其他類似部分」，並無第 79 條第 2 項「前項應予區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地面板面積之 ½」之適用。

◉僅連接依本條第 3 項挑空區劃範圍內之樓梯、昇降階梯、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間，得不受本條第 1 項之限制，但樓梯如為安全梯者，仍應符合安全梯之構造規定；至如樓梯、昇降階梯、昇降機道、垂直樓板之管道間，連接至該挑空區劃範圍外之其他樓層，則該樓梯間、昇降階梯間、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間，即應依本條第 1 項規定區劃，尚無得併同區劃之規定。

◉建築物內之挑空部分、昇降階梯間、樓梯、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，如僅貫通第 79-1 條第 1 項所列用途部分，得免依本條第 1 項區劃分隔，但樓梯如為安全梯者，仍應符合安全梯之構造規定；另如建築物內之挑空部分、昇降階梯間、樓梯、昇降機道、垂直貫穿樓板之管道間及其他類似部分，有貫通第 79-1 條所列以外用途者，仍應依本條規定區劃分隔。

◉既有建築物增建無障礙電梯，如非屬本條第3項所列挑空之情形，仍應依本條第1項規定區劃分隔。


◉有關昇降機道之遮煙性能，本條規定計有第1項「昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能」、第2項「昇降機道前設有昇降機間且併同區劃者，昇降機間出入口裝設具有遮煙性能之防火設備」及「昇降機間出入口裝設之門非防火設備但開啟後能自動關閉且具有遮煙性能」三種方式，其中第2項具有遮煙性能之防火設備或非防火設備，內政部已認可通過3家以上具遮煙性能之產品。本條及第203條之超過一層之地下建築物「昇降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能」，規定如下：

❶所稱之防火設備可分為單一設備兼具防火及遮煙性能者，與複合設備組合後具防火及遮煙性能者兩種型式，如圖①、②所示。


圖①．單一型防火設備

a. 具有遮煙性能之防火門（應為常時開放式，如為昇降送貨機則不受此限）

b. 具有遮煙性能之防火乘場門

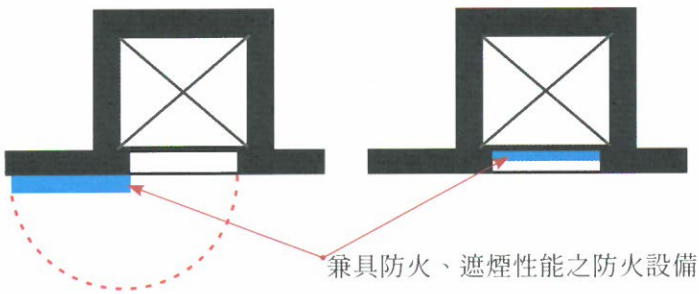

圖②．複合型防火設備

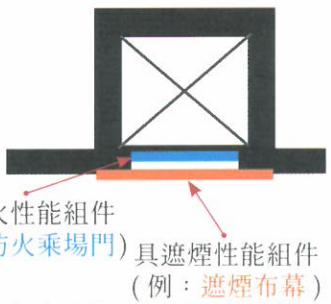

❷複合型防火設備之防火性能組件及遮煙性能組件，得依其性能分別申請評定及認可，並應於申請建築執照時同時檢附其各組件之認可文件。

❸該防火設備若為常時開放式，應可隨時關閉，並應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，但應以人員能即時安全疏散為原則，且經開啟後應能自動關閉。

註：遮煙布幕動作示意如右：



◉室內安全梯或昇降機道於屋頂突出物直接開設出入口於外牆，或昇降機道前設有昇降機間併同區劃且昇降機間直接開設出入口於外牆，因出入口外側連接屋頂平臺無居室，且外氣具有自然排煙功能，不致發生當層產生之煙流入室內安全梯或昇降機道或昇降機間之情形，其屋頂突出物室內安全梯之防火門或昇降機道出入口之防火設備或昇降機間之出入口，得免具遮煙性能。

◉為利行動不便者使用，新建建築物設置之無障礙昇降機出入口所留設不得小於直徑 1.5m 之淨空間，應不得與依第 79-2、203 及 242 條規定之昇降機豎道區劃之防火或遮煙門迴轉半徑重疊。

◉單棟或連棟式住宅，如一棟內僅有一住宅單位，並為總樓地板面積未達 1,500 ㎡且樓層數在 5 層以下之防火構造建築物，因未達本編第 96 條規定應設安全梯之標準，其各樓層間防火區劃之完整性業被直通樓梯貫穿，亦未達同編第 79 條第 1 項規定應按總樓地板面積每 1,500 ㎡區劃分隔之規模，其於同一住宅單位內設置昇降機時，昇降機道得免按同編第 79 條之 2 第 1 項形成區劃分隔。

◉本條第 2 項規定設置之昇降機區劃，係為防止起火樓層漫入當層昇降機間之火及煙漫入非起火樓層之居室及避難路徑。

如昇降機道之出入口開向緊急昇降機之機間，因緊急昇降機機間四週牆壁及出入口之防火性能第 107 條第 1 款業有明定，該款第 4 目並規定應設置排煙設備，故該昇降機間出入口 (如下圖所示圖 1 之門 A 及門 B，及圖 2 之門 F) 及昇降機道出入口得免受本條第 1 項及第 2 項限制。

另外，民國 93 年函令：「如依規定僅需設置室內安全梯或戶外安全梯，並符合下列情形者，得經由緊急昇降機之機間進入室內安全梯或戶外安全梯：

❶該機間之出入口除開向一座室內安全梯或戶外安全梯外，限設一處，且不得直接連接居室。

❷緊急昇降機機間之排煙設備應符合各類場所消防安全設備設置標準第 189 條排煙室兼用之規定。

❸步行距離應計算至進入室內安全梯之防火門。

❹進入室內安全梯之防火門防火性能應符合同編第 97 條第 1 款第 2 目之規定。」

緊急昇降機間已設有排煙設備，故自緊急昇降機機間進入之室內安全梯，其出入口之防火門 (如下圖所示圖 2 之門 G) 得免具遮煙性能。

至於特別安全梯之構造，第 97 條第 1 項第 3 款已有明定，自室內通陽臺或進入排煙室之出入口，或自陽臺或排煙室進入樓梯間之出入口，裝設之防火門 (如下圖所示圖 1 之門 C 及門 D) 均未規定遮煙性能。

圖 1


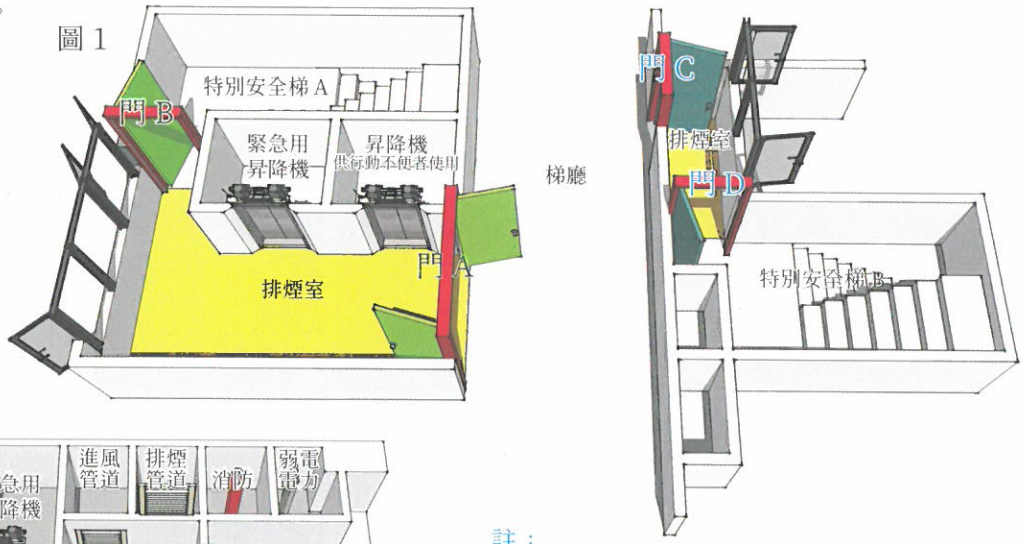


圖 2

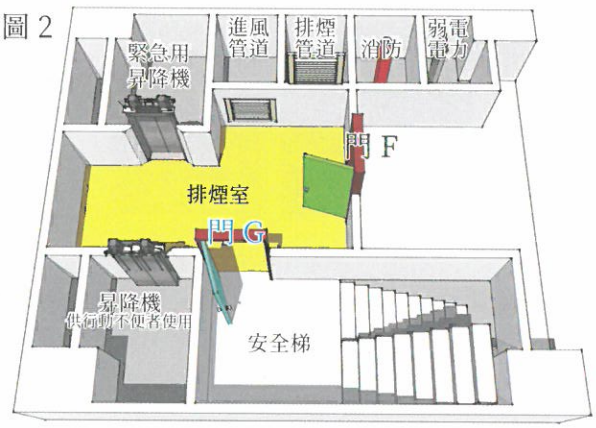

註：

垂直貫穿樓板之管道間維修門，如其開向緊急昇降機間或如本頁圖 1、圖 2 例示之緊急昇降機間之排煙室者，如該管道間內僅設置緊急昇降機機間之排煙設備，因為排煙設備管道間為緊急昇降機機間之一部分，其維修門得免具本條第 1 項規定之防火及遮煙性能；但如該管道間內除緊急昇降機機間之排煙設備外，尚有其他設備管線，其維修門仍應具本條第 1 項規定之防火及遮煙性能。

◉一般昇降機機間依規定免設排煙設備，一般昇降機機間如自行設置排煙設備，仍應依本條第 2 項規定辦理。

◉昇降機間之防火區劃如採用防火捲門為常時開放式之防火門者，仍應符合第 76 條第 4 款第 3 目之規定 (即：採用防火捲門者，應附設門扇寬度在 75 cm以上，高度在 180 cm以上之防火門)。

◉考量室外走廊類似於連接大氣之挑空區域，排煙效果較尚有建築物其他空間圍閉之挑空區更佳。

如昇降機道出入口於各樓層均開向室外走廊且連跨樓層數在 3 層以下，又建築物總樓地板面積在 1,500 ㎡以下，同意視為本條第 3 項第 2 款所定「其他類似部分」，得不受本條文第 1 項及第 2 項之限制。

◉5 層以下供 D-3 組（國小校舍）或 D-4 組（校舍）使用之防火構造建築物，昇降機如僅貫通教室部分，昇降機間、昇降機道得免依本條第 1 項區劃分隔，昇降機道亦得免依第 2 項裝設具遮煙性能防火設備。昇降機貫通學校行政辦公室、活動中心等非屬 D-3 組或 D-4 組之教室部分，不適用上述規定。

◉本條第 3 項規定旨在闡述如果防火構造建築物設有挑空，且挑空符合第 3 項第 1 款或第 2 款規定者，始得不受第 1 項限制，有昇降機道而無挑空設計者，不適用第 3 項規定。有挑空設計且昇降機僅通達挑空所跨樓層者，該昇降機得為第 3 項第 2 款之「挑空、樓梯及其他類似部分」，與挑空設於同一區劃範圍內。


◉本條第 3 項第 2 款所稱「樓地板面積在 1500 ㎡以下之挑空、樓梯及其他類似部分」，係指被挑空連通之各樓層鄰接挑空範圍之樓地板、樓梯及其他類似部分，在合計樓地板面積 1500 ㎡範圍內，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與未鄰接該挑空部分形成區劃分隔，該防火設備比照第 79 條第 1 項規定，應具有 1 小時以上之阻熱性，但得不具遮煙性能。


第 79-3 條（牆面與樓地板交接處之構造）

防火構造建築物之樓地板應為連續完整面，並應突出建築物外牆 50 cm以上。但與樓板交接處之外牆面高度有 90 cm以上，且該外牆構造具有與樓地板同等以上防火時效者，得免突出。

外牆為帷幕牆者，其牆面與樓地板交接處之構造，應依前項之規定。

建築物有連跨複數樓層，無法逐層區劃分隔之垂直空間者，應依前條規定。

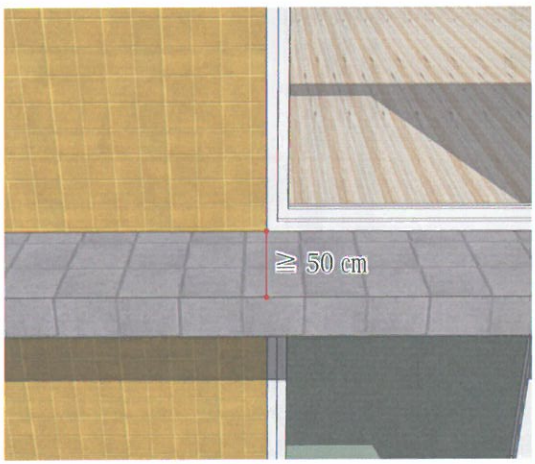

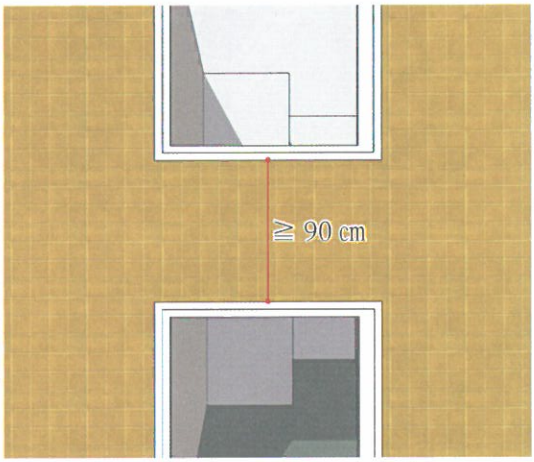

交接處之外牆面高度有 90cm 以上，且該外牆構造具有與樓地板同等以上防火時效者，得免突出。

《函令劍掃》

◉因中華民國國家標準目前尚無帷幕牆與樓板交接處之防火被覆材之相關試驗方法或標準及國內亦無具體之試驗方法，內政部並無該項之建築新技術、新工法、新設備及新材料認可，如須證明所提個案產品之防火性能，得逕洽試驗機構進行檢測並出具測試報告供參。

第 79-4 條（防火構造建築物之外牆）

防火構造建築物之外牆，除本編第 79 條及第 79-3 條及第 110 條規定外，其他部分外牆應具有半小時以上防火時效。

《函令劍掃》

◉本條文立法原意係指：如防火構造建築物之外牆已符合本編第 79 條及第 79-3 條及第 110 條之規定，該建築物得不受本條之限制。

◉經內政部審核認可之建築物室內防火分間牆，不得直接使用於建築物外牆；如需申請審核認可適用於建築物防火外牆，除防火性能外，並應依實際材料物理、化學特性需要，提送外牆之耐久性、水密性、氣密性、抗風壓等性能之測試報告，併案申請審查認可。

第 80 條（主要構造為不燃材料所建造之建築物）

非防火構造之建築物，其主要構造使用不燃材料建造者，應按其總樓地板面積每 1,000 ㎡以具有 1 小時防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備予以區劃分隔。

前項之區劃牆壁應自地面層起，貫穿各樓層而與屋頂交接，並突出建築物外牆面 50 ㎝以上。但與區劃牆壁交接處之外牆有長度 90 ㎝以上，且具有 1 小時以上防火時效者，得免突出。

第一項之防火設備應具有 1 小時以上之阻熱性。

第 81 條（木造建築物）

非防火構造之建築物，其主要構造為木造等可燃材料建造者，應按其總樓地板面積每 500 ㎡，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁予以區劃分隔。

前項之區劃牆壁應為獨立式構造，並應自地面層起，貫穿各樓層與屋頂，除該牆突出外牆及屋面 50 ㎝以上者外，與該牆交接處之外牆及屋頂應有長度 3.6m 以上部分具有 1 小時以上防火時效且無開口，或雖有開口但裝設具有 1 小時以上防火時效之防火門窗等防火設備。區劃牆壁不得為無筋混凝土或磚石構造。

第一項之區劃牆壁上需設開口者，其寬度及高度不得大於 2.5m，並應裝設具有 1 小時以上防火時效及阻熱性之防火門窗等防火設備。

第 82 條（例外規定）

非防火構造建築物供下列用途使用時，其無法區劃分隔部分，以具有半小時以上防火時效之牆壁、樓板及防火門窗等防火設備自成一個區劃，其天花板及面向室內之牆壁，以使用耐燃一級材料裝修者，不受前二條規定限制。

一、體育館、建築物使用類組為 C 類之生產線部分及其他供類似用途使用之建築物。

二、樓梯間、昇降機間及其他類似用途使用部分。

第 83 條（高層建築物之防火區劃）

建築物自第 11 層以上部分，除依第 79-2 條規定之垂直區劃外，應依下列規定區劃：

一、樓地板面積超過 100 ㎡，應按每 100 ㎡範圍內，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板形成區劃分隔。但建築物使用類組 H-2 組（住宅）使用者，區劃面積得增為 200 ㎡。

二、自地板面起 1.2m 以上之室內牆面及天花板均使用耐燃一級材料裝修者，得按每 200 ㎡範圍內，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板區劃分隔；供建築物使用類組 H-2 組使用者，區劃面積得增為 400 ㎡。

三、室內牆面及天花板（包括底材）均以耐燃一級材料裝修者，得按每 500 ㎡範圍內，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與各該樓層防火構造之樓地板區劃分隔。

四、前三款區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者得免計算其有效範圍樓地面板面積之 ½。

五、第一款至第三款之防火門窗等防火設備應具有 1 小時以上之阻熱性。

◉如連跨樓層數在 3 層以下之挑空，所跨樓層包含第 11 層以上之樓層，仍應符合本條之規定。

第 84 條（連棟式建築物之區劃）


非防火構造之連棟式建築物，其建築面積超過 300 ㎡且屋頂為木造等可燃材料建造之屋架時，應在長度每 15m 範圍內以具有 1 小時以上防火時效之牆壁區劃之，並應突出建築物外牆面 50 cm以上。但與其交接處之外牆面長度有 90 cm以上，且該外牆構造具有與防火區劃之牆壁同等以上防火時效者，得免突出。

第 84-1 條（非防火構造建築物之外牆及屋頂）

非防火構造建築物之外牆及屋頂，應使用不燃材料建造或覆蓋。且基地內距境界線 3m 範圍內之建築物外牆及頂部部分，與二幢建築物相對距離在 6m 範圍內之外牆及屋頂部分，應具有半小時以上之防火時效，其上之開口應裝設具同等以上防火性能之防火門窗等防火設備。但屋頂面積在 10 ㎡以下者，不在此限。

《函令劍掃》


◉非防火構造建築物距離地界線 3m 至 6m 範圍內，其外牆及屋頂部分應使用不燃材料建造或覆蓋，未設置外牆或外牆留設開口而不裝設門窗者，自不符本條應以不燃材料建造或覆蓋之規定。

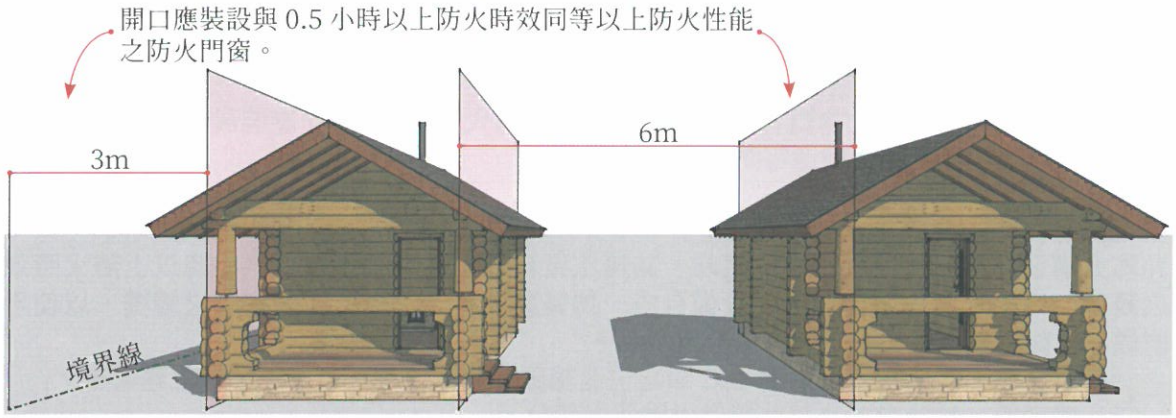


第 85 條（風管之區劃）

貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管，應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板，其與貫穿部位合成之構造，並應具有 1 小時以上之防火時效。

貫穿防火區劃牆壁或樓地板之電力管線、通訊管線及給排水管線或管線匣，與貫穿部位合成之構造，應具有 1 小時以上之防火時效。

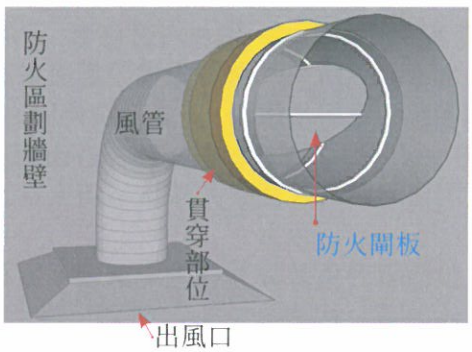

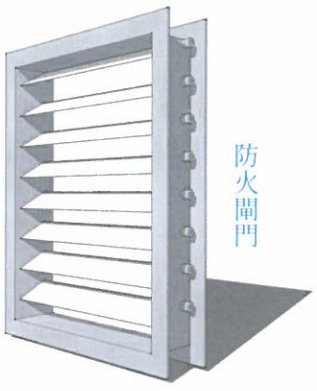

《函令劍掃》

◉建築師及專業工業技師應將作為防火區劃之防火牆及防火樓板位置套繪於建築物設備圖說，風管及其他設備管線貫穿防火區劃處，建築物設備圖說上並應於貫穿處註明應以防火材料填塞。

第 85-1 條（設備開關控制箱設置於防火區劃牆壁）

各種電氣、給排水、消防、空調等設備開關控制箱設置於防火區劃牆壁時，應以不破壞牆壁防火時效性能之方式施作。

前項設備開關控制箱嵌裝於防火區劃牆壁者，該牆壁仍應具有 1 小時以上防火時效。

第 86 條（分戶牆、分間牆構造）

分戶牆及分間牆構造依下列規定：

一、連棟式或集合住宅之分戶牆，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該處之樓板或屋頂形成區劃分隔。

二、建築物使用類組為 A 類、D 類、B-1 組、B-2 組、B-4 組、F-1 組、H-1 組、總樓地板面積為 300 ㎡以上之 B-3 組及各級政府機關建築物，其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造。但其分間牆上之門窗，不在此限。

三、建築物屬 F-1 組、F-2 組、H-1 組及 H-2 組之護理之家機構、老人福利機構、機構住宿式服務類長期照顧服務機構、社區式服務類長期照顧服務機構（團體家屋）、身心障礙福利機構及精神復健機構，其各防火區劃內之分間牆應以不燃材料建造，寢室之分間牆上之門窗應為不燃材料製造或具半小時以上防火時效，且不適用前款但書規定。

四、建築物使用類組為 B-3 組之廚房，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，其天花板及牆面之裝修材料以耐燃一級材料為限，並依建築設備編第五章第三節規定。

五、其他經中央主管建築機關指定使用用途之建築物或居室，應以具有 1 小時防火時效之牆壁及防火門窗等防火設備與該樓層之樓地板形成區劃，裝修材料並以耐燃一級材料為限。

前項第三款門窗為具半小時以上防火時效者，得不受同編第 76 條第三款及第四款限制。

《函令劍掃》


◉餐飲業其樓地板面積在 300 ㎡以下，因其經營型態需要，燃燒設備分散設置或呈開放式、半開放式，設有燃燒設備部分無法依規定區劃分隔者，其分間牆及分界牆均應為防火構造或使用不燃材料建造。

◉耐燃壁紙及耐燃壁布為經濟部公告應施檢驗品目，其耐燃性能之檢驗標準以經濟部公告之耐燃壁裝材料耐燃性能暫行規範實施。該檢驗合格證書所載之耐燃標示，係顯示耐燃一級、耐燃二級及耐燃三級之認驗基材以上述規範規定之接著劑黏貼壁紙或壁布後之耐燃等級變化。因此檢驗合格證書上有關壁紙、壁布之耐燃等級標示，不得比照為建築技術規則建築設計施工編及舊有建築物防火避難設施及消防設備改善辦法等建築法規所稱之不燃材料、耐火板或耐燃材料。

第 87 條（無窗戶居室之區劃）

建築物有本編第 1 條第 35 款第 2 目規定之無窗戶居室者，區劃或分隔其居室之牆壁及門窗應以不燃材料建造。

【防火區劃心智圖】



非防火構造



主要構造使用**不燃材料**建造者

外牆及屋頂，應使用不燃材料建造或覆蓋。且基地內距境界線 3m 範圍內之建築物外牆及頂部部分，與二幢建築物相對距離在 6m 範圍內之外牆及屋頂部分，應具有**半小時**以上之防火時效，其上之開口應裝設具同等以上防火性能之防火門窗等防火設備。
但屋頂面積≦10m²者，不在此限。

按Total FA
每1,000 m²
區劃分隔。

【面積區劃】



主要構造為木造等**可燃材料**建造者

按Total FA
每500 m²
區劃分隔。

防火構造



註：→此圖案表示一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備。

【面積區劃】





區劃範圍內，如備有效自動滅火設備者，得免計算其有效範圍樓地面板面積之1/2。

防火區劃之牆壁，應突出建築物外牆面≧50cm。但與其交接處之外牆面長度有≧90cm，且該外牆構造具有與防火區劃之牆壁同等以上防火時效者，得免突出。建築物外牆為帷幕牆者，其外牆面與防火區劃牆壁交接處之構造，仍應依前項之規定。

●Total FA≧ 1,500 m²者，每1,500 m²。


【垂直區劃】

區劃之空間範圍內，得設置公共廁所、公共電話等類似空間，其牆面及天花板裝修材料應為**耐燃一級**材料。

【用途區劃】

不受此項之限制

A-1組(集會表演)或D-2組(文教設施)之觀眾席部分
D-3組(國小校舍)或D-4組(校舍)之教室

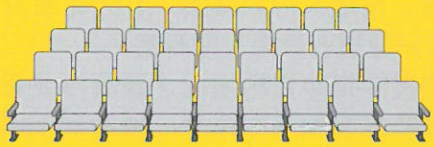


C類(工業、倉儲類)之生產線部分



體育館、零售市場、停車空間及其他類似用途建築物








昇降機道裝設之防火設備應具有**遮煙性能**。
昇降**機道**前設有昇降**機間**且併同區劃者，
昇降**機間**出入口裝設具有遮煙性能之防火設備時，
昇降**機道**出入口得免受應裝設具遮煙性能防火設備之限制；
昇降**機間**出入口裝設之門非防火設備但開啟後能自動關閉且具有遮煙性能時，
昇降**機道**出入口之防火設備得免受應具遮煙性能之限制。

管道間之維修門應具有**1小時以上防火時效**及**遮煙性能**。

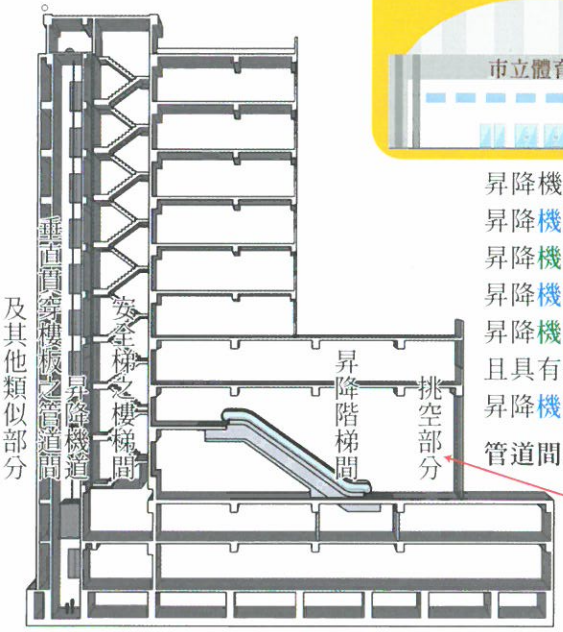


挑空符合下列情形之一者，得不受 1 之限制：
1.避難層通達直上層或直下層之挑空、樓梯及其他類似部分，其室內牆面與天花板以**耐燃一級**材料裝修者。
2.連跨樓層數≦3F，且FA≦1,500 m²之挑空、樓梯及其他類似部分。

【用途區劃】


以具有半小時以上防火時效之牆壁、樓板及防火門窗等防火設備自成一個區劃，其天花板及面向室內之牆壁，以使用耐燃一級材料裝修者，不受面積區劃之限制。

體育館

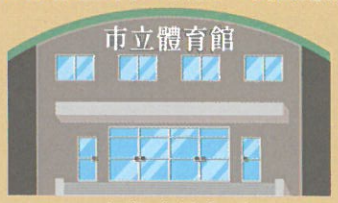


C類(工業、倉儲類)之生產線部分及其他供類似用途使用之建築物





樓梯間



昇降機間及其他類似用途使用部分

【連棟式建築物】



其建築面積超過300 ㎡且屋頂為木造等可燃材料建造之屋架時，應在長度每15m範圍內以具有1小時以上防火時效之牆壁區劃之，並應突出建築物外牆面50cm以上。
但與其交接處之外牆面長度有90cm以上，且該外牆構造具有與防火區劃之牆壁同等以上防火時效者，得免突出。

磚牆為界，
上方是非防火構造，
下方是防火構造喔!



【高層區劃】



應依下列規定區劃：
自第11層以上部分，除垂直區劃外，



如備有效自動滅火設備者，
得免計算其有效範圍樓地面板面積之1/2。
防火門窗等防火設備應具有1小時以上之阻熱性。


1.FA>100㎡，應按每100㎡範圍內，
以 1 與各該樓層防火構造之樓地板形成區劃分隔
建築物使用類組H-2組使用者，區劃面積得增為200㎡

2.自地板面起1.2m以上之室內牆面及天花板均使用耐燃一級材料裝修者
得按每200㎡範圍內，以 1 與各該樓層防火構造之樓地板區劃分隔
建築物使用類組H-2組使用者，區劃面積得增為400㎡

3.室內牆面及天花板(包括底材)均以耐燃一級材料裝修者
得按每500㎡範圍內，以 1 與各該樓層防火構造之樓地板區劃分隔

貫穿防火區劃牆壁或樓地板之
- 風管(應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板)
- 電力管線、通訊管線及給排水管線或管線匣

→ 與貫穿部位合成之構造，應具有1小時以上之防火時效。



各種電氣、給排水、消防、空調等設備開關控制箱(開關控制箱裝於防火區劃牆壁者，該牆壁仍應具有1小時以上防火時效)設置於防火區劃牆壁時，應以不破壞牆壁防火時效性能之方式施作。

【第五節 內部裝修限制】

第 88 條 (內部裝修限制)

建築物之內部裝修材料應依下表規定。但符合下列情形之一者，不在此限：

一、除下表 (10) 至 (14) 所列建築物，及建築使用類組為 B-1(娛樂場所)、B-2(商場百貨)、B-3 (餐飲場所) 組及 I 類 (危險物品類) 者外，按其樓地板面積每 100 m²範圍內以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該層防火構造之樓地板區劃分隔者，或其設於地面層且樓地板面積在 100 m²以下。

二、裝設自動滅火設備及排煙設備。


<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">建築物類別</th><th rowspan="2">組別</th><th rowspan="2">供該用途之專用樓地板面積合計</th><th colspan="2">內部裝修材料</th></tr>
<tr><th>居室或該使用部分</th><th>通達地面之走廊及樓梯</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>A 類</td><td>公共集會類</td><td>全部</td><td rowspan="2">全部</td><td rowspan="2">耐燃 3 級以上</td><td rowspan="3">耐燃 2 級以上</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td>B 類</td><td>商業類</td><td>全部</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(3)</td><td rowspan="2">C 類</td><td rowspan="2">工業、倉儲類</td><td>C-1</td><td>全部</td><td>耐燃 2 級以上</td></tr>
<tr><td>C-2</td><td rowspan="6">全部</td><td rowspan="6">耐燃 3 級以上</td><td rowspan="6">耐燃 2 級以上</td></tr>
<tr><td>(4)</td><td>D 類</td><td>休閒、文教類</td><td>全部</td></tr>
<tr><td>(5)</td><td>E 類</td><td>宗教、殯葬類</td><td>E</td></tr>
<tr><td>(6)</td><td>F 類</td><td>衛生、福利、更生類</td><td>全部</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td>G 類</td><td>辦公、服務類</td><td>全部</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(8)</td><td rowspan="2">H 類</td><td rowspan="2">住宿類</td><td>H-1</td></tr>
<tr><td>H-2</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td>I 類</td><td>危險物品類</td><td>I</td><td>全部</td><td>耐燃 1 級</td><td>耐燃 1 級</td></tr>
<tr><td>(10)</td><td colspan="3">地下層、地下工作物供 A 類、G 類、B-1 組、B-2 組或 B-3 組使用者</td><td colspan="2">全部</td><td rowspan="5">耐燃 1 級</td></tr>
<tr><td>(11)</td><td colspan="3">無窗戶之居室</td><td colspan="2">全部</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(12)</td><td colspan="3" rowspan="2">使用燃燒設備之房間</td><td>H-2</td><td>2 層以上部分 (但頂層除外)</td><td rowspan="3">耐燃 2 級以上</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>全部</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(13)</td><td colspan="3" rowspan="2">11 層以上部分</td><td colspan="2">每 200 m²以內有防火區劃之部分</td></tr>
<tr><td colspan="2">每 500 m²以內有防火區劃之部分</td><td>耐燃 1 級</td><td rowspan="2">耐燃 1 級</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(14)</td><td colspan="3" rowspan="2">地下建築物</td><td colspan="2">防火區劃面積按 100 m²以上 200 m²以下區劃者</td><td>耐燃 2 級以上</td></tr>
<tr><td colspan="2">防火區劃面積按 201 m²以上 500 m²以下區劃者</td><td>耐燃 1 級</td><td>耐燃 1 級</td></tr>
</table>

一、應受限制之建築物其用途、層數、樓地板面積等依本表之規定。

二、本表所稱內部裝修係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過 1.2m 固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏 (均含固著其表面並暴露於室內之隔音或吸音材料)。

三、除本表 (3)(9)(10)(11) 所列各種建築物外，在其自樓地板面起高度在 1.2m 以下部分之牆面、窗臺及天花板周圍壓條等裝修材料得不受限制。

四、本表 (13)、(14) 所列建築物，如裝設自動滅火設備者，所列面積得加倍計算之。

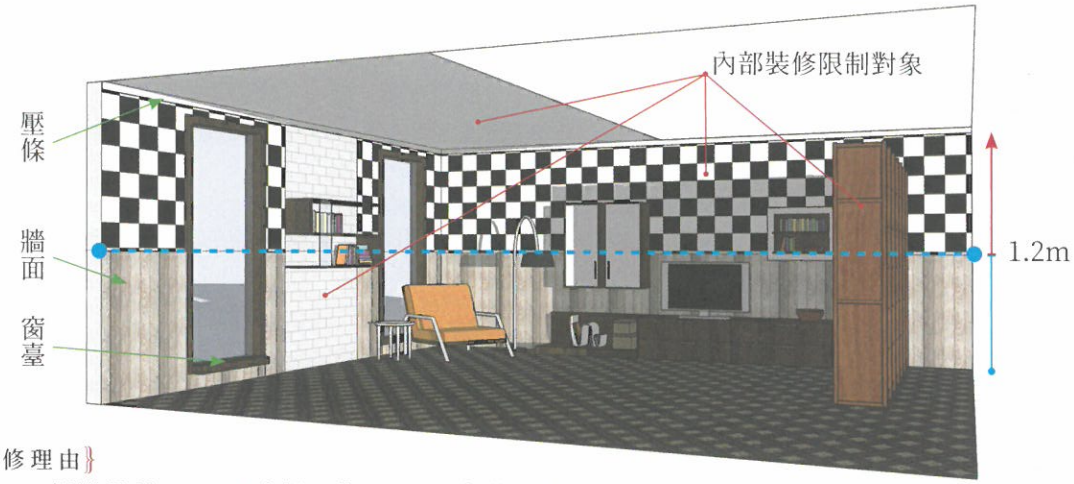

{立修理由}

因 B-1(娛樂場所)、B-2(商場百貨)、B-3(餐飲場所) 組使用人員密度高且危險度高，增列不得以區劃為 100 ㎡免受本條裝修材料耐燃性能限制之對象。

註：本節規定源自建築法第 77-2 條，該條文內容為：

建築物室內裝修應遵守下列規定：

❶供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可，非供公眾使用建築物，經內政部認有必要時，亦同。但中央主管機關得授權建築師公會或其他相關專業技術團體審查。

❷裝修材料應合於建築技術規則之規定。

❸不得妨害或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造。

❹不得妨害或破壞保護民眾隱私權設施。

前項建築物室內裝修應由經內政部登記許可之室內裝修從業者辦理。

室內裝修從業者應經內政部登記許可，並依其業務範圍及責任執行業務。

前三項室內裝修申請審查許可程序、室內裝修從業者資格、申請登記許可程序、業務範圍及責任，由內政部定之。

註：內政部依上述條文第四項之授權，訂有建築物室內裝修管理辦法，該辦法第 3 條規定：

本辦法所稱室內裝修，指除壁紙、壁布、窗簾、家具、活動隔屏、地氈等之黏貼及擺設外之下列行為：

❶固著於建築物構造體之天花板裝修。

❷內部牆面裝修。

❸高度超過地板面以上 1.2m 固定之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏裝修。

❹分間牆變更。



《函令剝掃》

◉本條裝修材料規定，不因是否為防火構造而有差別，非防火構造建築物仍應依本條文辦理。

◉內部裝修材料規定之不燃材料、耐燃材料及耐火板之耐燃等級，與中國國家標準 CNS6532 建築物室內裝飾材料之耐燃性檢驗法規定一致，不燃材料應比照耐燃一級，耐火板比照耐燃二級、耐燃材料比照耐燃三級材料辦理認定。並以符合下列規定之一者，視為有效：

❶合於本編第 1 條第 28 款、第 30 款列舉之不燃材料、耐燃材料者。

❷屬於經濟部商品檢驗局納為應施檢驗品目之防火建材，且依規定領有輸入檢驗合格證書或國內市場檢驗合格證書規格欄所載耐燃等級辦理者。

❸經內政部建築新技術新工法新設備及新材料審核認可要點審核通過並領有審核認可通知書，依其認可使用內容欄所載耐燃性能等級辦理者。

◉經經濟部標準檢驗局檢驗合格之防火塗料，得依檢驗合格證書或驗證登錄證書所載耐燃等級，分別視為本條之「耐火板」(耐燃 2 級) 或「耐燃材料」(耐燃 3 級)。

◉「居室」依本編第 1 條第 19 款之定義，「門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等不視為居室」。

本條附表所列用途、構造之建築物，除「汽車庫」於該表已有規定外，其他如廁所、浴室、盥洗室等非屬居室部分，得不受「居室或該使用部分」所列裝修材料之限制。

◉依本條表列規定，E 類 (宗教、殯葬類) 建築物之內部裝修材料，居室或該使用部分應為「耐燃 3 級以上」，即應使用「耐燃 1 級」、「耐燃 2 級」或「耐燃 3 級」之裝修材料，依同表說明二「本表所稱內部裝修係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過 1.2m 固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏」。如以納骨塔櫃位兼作內部裝修者，納骨塔櫃位之製材應符合上述規定。

◉本條附表說明二「本表所稱內部裝修係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過 1.2m 固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏 (均含固著其表面並暴露於室內之隔音或吸音材料)」。因此，固著於天花板、內部牆面或隔屏，並暴露於室內之隔音或吸音泡棉，其耐燃性能應符合本條規定。

將內部裝修材料固定於建築物構造體且未暴露於室內之角材，非屬本條規定所稱內部裝修材料。

◉建築技術規則建築設備編第 92 條第 3 款前段，機械通風設備及空氣調節設備之風管構造，應符合「有包覆或襯裡時，該包覆或襯裡層均應用不燃材料製造」之規定，該機械通風設備及空氣調節設備之風管，依建築技術規則建築設備編第 92 條第 6 款設置於管道間內或設置於符合建築設計施工編第 88 條之天花板內者，亦符合建築設備編第 92 條第 3 款上開規定。

註：與上述解釋函有關之建築設備編第 92 條相關內容節錄如下：

機械通風設備及空氣調節設備之風管構造，應依下列規定：

3. 有包覆或襯裡時，該包覆或襯裡層均應用不燃材料製造。有加熱設備時，包覆或襯裡層均應在適當處所切斷，不得與加熱設備連接。

6. 垂直風管貫穿整個樓層時，風管應設於管道間內。

