第四章
防火避難設施及消防設備



【第一節 出入口、走廊、樓梯】

第 89 條（適用範圍）

本節規定之適用範圍，以下列情形之建築物為限。但建築物以無開口且具有 1 小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔者，適用本章各節規定，視為他棟建築物：

一、建築物使用類組為 A、B、D、E、F、G 及 H 類者。


二、3 層以上之建築物。

三、總樓地板面積超過 1,000 ㎡之建築物。

四、地下層或有本編第 1 條第 35 款第 2 目（註：有效防火避難構造開口）及第 3 目（註：有效通風面積）規定之無窗戶居室之樓層。


五、本章各節關於樓地板面積之計算，不包括法定防空避難設備面積、室內停車空間面積、騎樓及機械房、變電室、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出物面積等類似用途部分。

第 89 條 圖 89-(1)

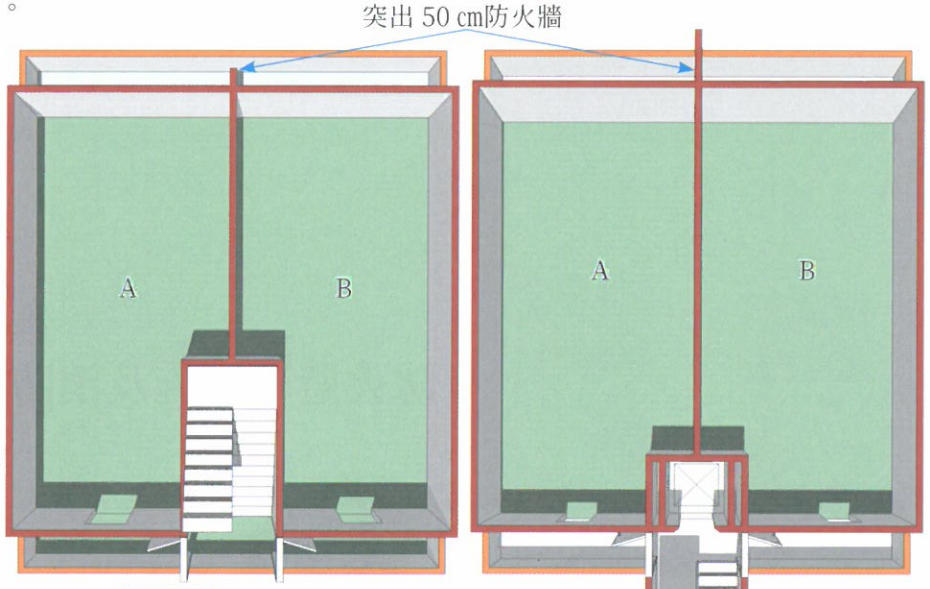

→以室外開口連接安全梯適用第四章第七節時，仍視作為他棟建築物，即A、B為二棟建築物。

註：本條圖 89-(1) 情形，並不符合各類場所消防安全設備設置標準第 5 條：「各類場所符合建築技術規則以無開口且具一小時以上防火時效之牆壁、樓地板區劃分隔者，適用本標準各編規定，視為另一場所」之規定，因此不得引用於消防法規檢討時視為另一場所。

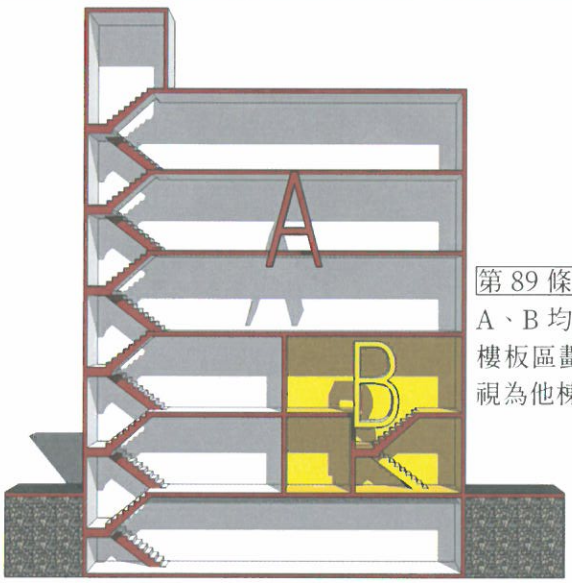

第 89 條 圖 89-(2)

A、B 均以無開口之防火牆及防火樓板區劃分開，適用第四章時，得視為他棟建築物。

《函令劍掃》

◉本條規定，他棟建築物應以無開口且具有 1 小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔；上述規定無涉伸縮縫之設置。某地下停車場整體開挖，僅以防火鐵捲門區劃，顯與規定之無開口防火牆或防火樓板有違，故不得視為他棟建築物。

◉「建築物以無開口且具有 1 小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔者，適用本章各節規定，視為他棟建築物」，所稱以無開口且具有 1 小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔，應連續區隔至避難層，方能確保建築物各棟防火避難之獨立性。如有具體個案擬不適用本章之規定，得依總則編第 3 條規定，提具建築物防火避難安全計畫書送內政部認可。

◉建築物間架設之架空走廊，應符合下列規定，其消防設備得分為兩棟獨立檢討：1. 應為開放式 2. 其構造應為不燃材料 3. 其出入口設有平時關閉之雙向防火門。

◉第 69 條 (第 3 章) 附表說明規定「表內 3 層以上之樓層，係表示 3 層以上之任一樓層供表列用途時，該棟建築物即應為防火構造 .....。」又「建築物以無開口且具有 1 小時以上防火時效之牆壁及樓地板所區劃分隔者，適用本章各節規定，視為他棟建築物」為本條之規定，因此第 69 條附表說明所稱之「棟」，不適用本條之規定。

◉第 96 條規定：「下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯…」。故室內安全梯、室外安全梯、特別安全梯，均屬本條第 5 款所稱之直通樓梯。

◉建築物騎樓之設置係供非特定之行人所使用，與教室走廊附屬於室內空間，專供師生使用情形有別，本條第 5 款規定自不得據加援引。外廊、走廊及半戶外平臺是否可比照騎樓，不計入本條第 5 款之樓地板面積計算，應由當地直轄市、縣 (市) 主管建築機關就個案申請事實認定。

◉防火避難設施及消防設備適用範圍之樓地板面積計算，為防火避難設施設置數量或等級之計算依據，依本條第 5 款規定，不包括：法定防空避難設備面積、室內停車空間面積、騎樓及機械房、變電室、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出物面積等類似用途部分，與本編第 1 條第 5 款之樓地板面積計算規定不同。上述規定僅明定機械房不計入其樓地板面積，並無涉及機械房設置之規定。有關停車空間面積計算，本編第 59 條已有明定。

第 90 條 (避難層出入屋外之出入口)

直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，應依下列規定：

一、6 層以上，或建築物使用類組為 A、B、D、E、F、G 類及 H-1 組用途使用之樓地板面積合計超過 500 m^2 者，除其直通樓梯於避難層之出入口直接開向道路或避難用通路者外，應在避難層之適當位置，開設 2 處以上不同方向之出入口。其中至少 1 處應直接通向道路，其他各處可開向寬 1.5m 以上之避難通路，通路設有頂蓋者，其淨高不得小於 3m，並應接通道路。

二、直通樓梯於避難層開向屋外之出入口，寬度不得小於 1.2m，高度不得小於 1.8m。


{立修理由}

集合住宅建築物係供特定人使用，使用人對於出入通路平時均甚為熟稔，且此種建築物容納之人口亦屬有限，無須在避難層增設出入口，故增列排除集合住宅之規定；出入口高度 1.8m 之規定係參考甲種防火門之規定而來。

《函令劍掃》

◉本條第 1 款所稱直通樓梯於避難層之出入口直接開向道路或避難用道路，係指樓梯間於避難層開設之出入口未經由其他空間逕鄰接道路或避難用道路。依本條第 1 款規定設置之避難通路範圍內，不得設置法定停車空間。避難層供 A、B、D、E、F、G 類或 H-1 組使用部分，如未與其他樓層使用共同之出入口通往屋外，其樓地板面積得不納入本條第 1 款合計。


◉依本條第 1 款規定設置之避難通路範圍內，不得設置法定停車空間。

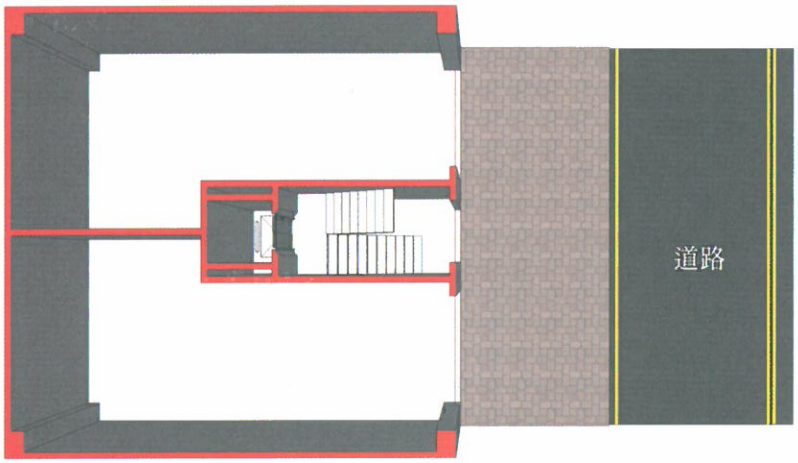

第 90 條 圖 90-(1)

①直通樓梯直接面向道路，免設二處出入口。

②本條第 1 款所稱「六層以上」，亦不包括集合住宅。

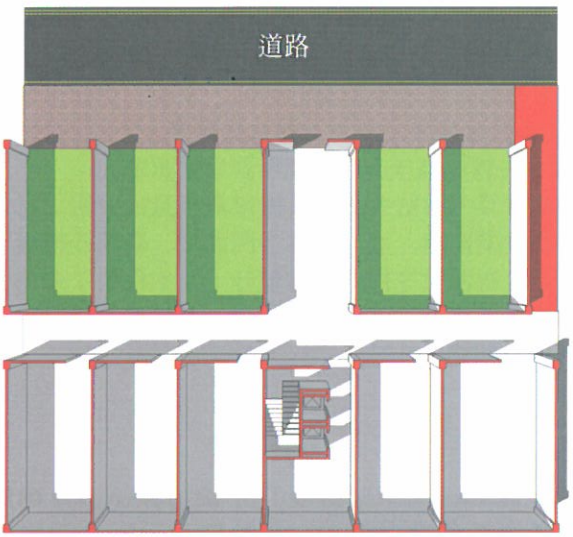


第 90 條 圖 90-(2)

一樓之每間店鋪視為他棟建築物，故每間店鋪樓地板面積與其他部分分別計算，其面積如未達本條規定標準，則店鋪免設二處出入口。

第 90 條 圖 90-(3)

① W1、W2 ≧ 1.2m。

②防火間隔應依第 110 條規定，以配合出入口留設為原則，但該出入口已有 1.5m 之通路可通達道路時，防火間隔可留於另一側。

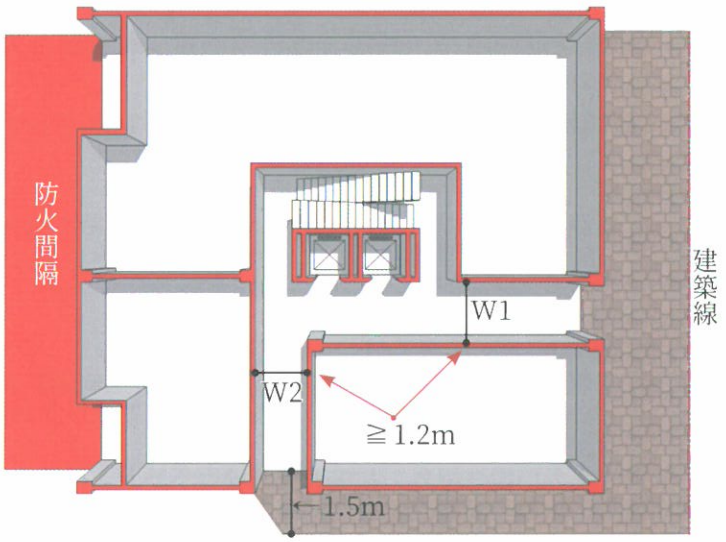

第 90-1 條（建築物於避難層開向屋外之出入口）

建築物於避難層開向屋外之出入口，除依前條規定者外，應依下列規定：

一、建築物使用類組為 A-1（集會表演）組者在避難層供公眾使用之出入口，應為外開門。出入口之總寬度，其為防火構造者，不得小於觀眾席樓地板面積每 10 ㎡寬 17 cm之計算值，非防火構造者，17 cm應增為 20 cm。

二、建築物使用類組為 B-1（娛樂場所）、B-2（商場百貨）、D-1（健身休閒）、D-2（文教設施）組者，應在避難層設出入口，其總寬度不得小於該用途樓層最大一層之樓地板面積每 100 ㎡寬 36 cm之計算值；其總樓地板面積超過 1,500 ㎡時，36 cm應增加為 60 cm。

三、前二款每處出入口之寬度不得小於 2m，高度不得小於 1.8m；其他建築物（住宅除外）出入口每處寬度不得小於 1.2m，高度不得小於 1.8m。

第 91 條（避難層以外之出入口）

避難層以外之樓層，通達供避難使用之走廊或直通樓梯間，其出入口依下列規定：

一、建築物使用類組為 A-1 組部分，其自觀眾席開向二側及後側走廊之出入口，不得小於觀眾席樓地板合計面積每 10 ㎡寬 17 cm之計算值。

二、建築物使用類組為 B-1、B-2、D-1、D-2 組者，地面層以上各樓層之出入口不得小於各該樓層樓地板面積每 100 ㎡寬 27 cm計算值；地面層以下之樓層，27 cm應增為 36 cm。但該用途使用部分直接以直通樓梯作為進出口者（即使用之部分與樓梯出入口間未以分間牆隔離。）直通樓梯之總寬度應同時合於本條及本編第 98 條之規定。

三、前二款規定每處出入口寬度，不得小於 1.2m，並應裝設具有 1 小時以上防火時效之防火門。

註：出入口總寬度指各個出入口寬度加總後之合計值。茲將第 90-1 條、第 91 條彙整表列如下：

	使用類組	樓層	條件	總寬度計算式	每處出入口
出入口總寬度	A-1 集會表演	避難層	防火構造	≧觀眾席 FA×17 cm /10 ㎡	W ≧ 2m，H ≧ 1.8m
			非防火構造	≧觀眾席 FA×20 cm /10 ㎡	
		避難層以外		≧觀眾席 FA×17 cm /10 ㎡	W ≧ 1.2m，F60 防火門
	B-1 娛樂場所 B-2 商場百貨 D-1 健身休閒 D-2 文教設施	避難層		≧最大一層 FA×36 cm /100 ㎡	W ≧ 2m，H ≧ 1.8m
			總 FA>1,500 ㎡	≧最大一層 FA×60 cm /100 ㎡	
		避難層以外	地面層↑各樓層	≧各該樓層 FA×27 cm /100 ㎡	W ≧ 1.2m，F60 防火門
			地面層↓之樓層	≧各該樓層 FA×36 cm /100 ㎡	
			但該用途使用部分直接以直通樓梯作為進出口者（即使用之部分與樓梯出入口間未以分間牆隔離。）直通樓梯之總寬度應同時合於第 91、98 條之規定。		
	其他建築物（住宅除外）	避難層			W ≧ 1.2m，H ≧ 1.8m

FA 為樓地板面積；W 為寬度；H 為高度。

第 92 條（走廊）

走廊之設置應依下列規定：

一、供下表所列用途之使用者，走廊寬度依其規定：

用途 ＼ 走廊配置	走廊二側有居室者	其他走廊
一　建築物使用類組為 D-3、D-4、D-5 組供教室使用部分	2.40 m 以上	1.80 m 以上


二 建築物使用類組為 F-1 組（醫療照護）	1.60m 以上	1.20m 以上
三 其他建築物： ㈠ 同一樓層內之居室樓地板面積在 200 ㎡以上（地下層時為 100 ㎡以上）。	1.60m 以上	1.20m 以上
㈡ 同一樓層內之居室樓地板面積未滿 200 ㎡（地下層時為未滿 100 ㎡）。	1.20m 以上	

二、建築物使用類組為 A-1（集會表演）組者，其觀眾席二側及後側應設置互相連通之走廊並連接直通樓梯。但設於避難層部分其觀眾席樓地板面積合計在 300 ㎡以下及避難層以上樓層其觀眾席樓地板面積合計在 150 ㎡以下，且為防火構造，不在此限。觀眾席樓地板面積 300 ㎡以下者，走廊寬度不得小於 1.2m；超過 300 ㎡者，每增加 60 ㎡應增加寬度 10 cm。

三、走廊之地板面有高低時，其坡度不得超過 1/10，並不得設置臺階。

四、防火構造建築物內各層連接直通樓梯之走廊牆壁及樓地板應具有 1 小時以上防火時效，並以耐燃一級材料裝修為限。

註：走廊二側有居室者，其走廊寬度為 W。

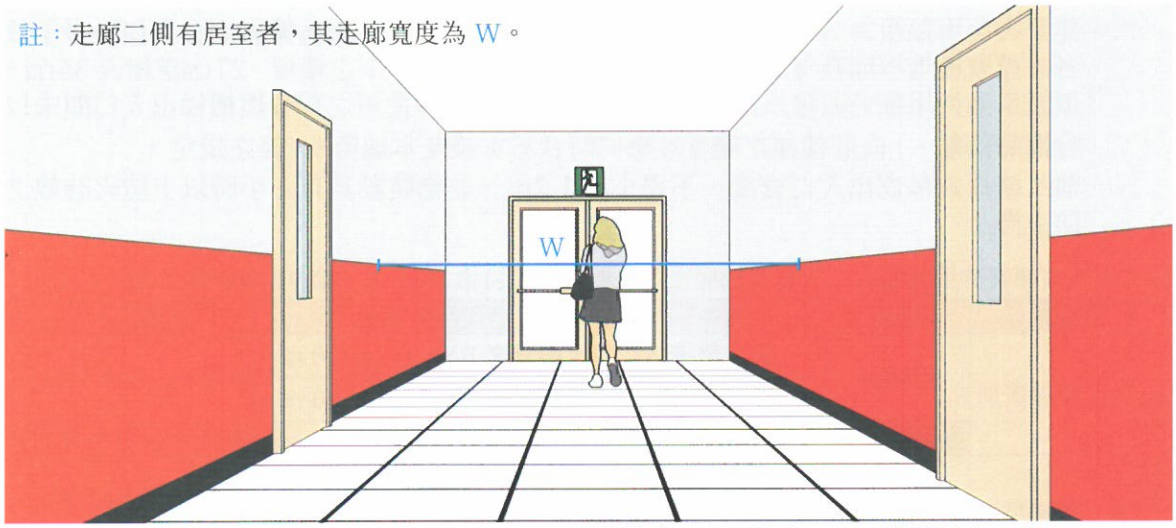

D-3 國小校舍、D-4 校舍、D-5 補教托育，W ≧ 2.4m。
F-1 醫療照護，W ≧ 1.6m。
其他建築物：同一樓層內之居室 FA ≧ 200 ㎡或 BF ≧ 100 ㎡，W ≧ 1.6m。
同一樓層內之居室 FA ＜ 200 ㎡或 BF ＜ 100 ㎡，W ≧ 1.2m。

《函令劍掃》

◉本條規定之走廊寬度，於住宅、集合住宅係指連接各住宅單元與樓梯間或昇降機梯間之部分，不包括住宅或集合住宅個居住單元內之走道。

◉本條第 1 款有關「居室」樓地板面積之認定，應扣除第 89 條第 5 款所列用途部分。

◉本條第 2 款，同一樓層有多廳使用者，得 2 廳併鄰共同留設兩側及後側走廊，且併鄰之各廳觀眾席樓地板面積，在避難層應不得超過 300 ㎡，在避難層以上樓層應不得超過 150 ㎡。在避難層共同留設之走廊寬度計算應以 2 廳觀眾席樓地板面積之和為準。

觀眾席兩側之走廊由其相鄰之 2 廳共用時，其寬度計算應以觀眾席樓地板面積較大者為準。

◉本條第 4 款規定牆壁應具有 1 小時以上防火時效之走廊，係指各樓層內連接不同防火區劃至直通樓梯之走廊。

第 93 條 (直通樓梯之設置)

直通樓梯之設置應依下列規定：

一、任何建築物自避難層以外之各樓層均應設置 1 座以上之直通樓梯 (包括坡道) 通達避難層或地面，樓梯位置應設於明顯處所。

二、自樓面居室之任一點至樓梯口之步行距離 (即隔間後之可行距離非直線距離) 依下列規定：

㈠建築物用途類組為 A 類 (公共集會)、B-1(娛樂場所)、B-2(商場百貨)、B-3(餐飲場所) 及 D-1(健身休閒) 組者，不得超過 30m。建築物用途類組為 C 類 (工業、倉儲類) 者，除有現場觀眾之電視攝影場不得超過 30m 外，不得超過 70m。

㈡前目規定以外用途之建築物不得超過 50m。

㈢建築物第 15 層以上之樓層依其使用應將前二目規定為 30m 者減為 20m，50m 者減為 40m。

㈣集合住宅採取複層式構造者，其自無出入口之樓層居室任一點至直通樓梯之步行距離不得超過 40m。

㈤非防火構造或非使用不燃材料所建造之建築物，不論任何用途，應將本款所規定之步行距離減為 30m 以下。

前項第二款至樓梯口之步行距離，應計算至直通樓梯之第一階。但直通樓梯為安全梯者，得計算至進入樓梯間之防火門。

《立修理由》

工廠之廠房較一般建築物之面積要大出甚多，步行距離亦長，為配合實際情形，增列第 2 款第一目後段規定。

註：茲就本條有關步行距離 (即隔間後之可行距離，非直線距離) 之規定，表解如下：

	用途類組或構造	步行距離	例外條件或說明
用途類組	A 類 (公共集會類) B1 娛樂場所、B2 商場百貨、B3 餐飲場所 D1 健身休閒	≦ 30m	第 15 層以上之樓層≦ 20m(即減 10m)
	C 類 (工業、倉儲類)	≦ 70m	有現場觀眾之電視攝影場≦ 30m
	上述規定以外用途之建築物	≦ 50m	第 15 層以上之樓層≦ 40m(即減 10m)
構造	集合住宅採取複層式構造者	≦ 40m	自無出入口之樓層居室任一點至直通樓梯
	非防火構造或非使用不燃材料建造者	≦ 30m	不論任何用途

《函令劍掃》

◉停車場非屬本條第 1 項第 1 款所列用途，停車場內之居室檢討樓面居室之任一點至樓梯口之步行距離，應依同款第 2 目辦理。

◉複層式集合住宅除符合本條第 2 款第 4 目者外，其直通樓梯仍應於每一層設置開口。

◉直通樓梯為特別安全梯，如無兩座以上特別安全梯共用同一排煙室之情形，且排煙室之出入口，除開向樓梯間及緊急昇降機之機道外僅設一處，其步行距離得計算至進入排煙室之防火門。


◉第 2 款規定「自樓面居室之任一點至樓梯口之步行距離…」係指該層居室之任一點至較近直通樓梯口最大步行距離，而非居室之任一點至任一直通樓梯口之步行距離。

◉安全梯第一階至進入樓梯間之防火門，有無最長距離之限制，中央建築法令尚無相關規定。

◉因目前尚無適當驗證工具可驗證重複步行距離規定之可替代性，故暫不同意以性能設計計畫書申請免適用重複距離之規定。

◉地面層以上設置之直通樓梯是否應通達地下層，查法尚無強制之規定。

◉如該建築物之直通樓梯通達屋頂突出物者，整座直通樓梯之構造應符合本編第 96 條及 97 條規定，如為特別安全梯，於屋頂突出物自室內仍應經由陽臺或排煙室始得進入。

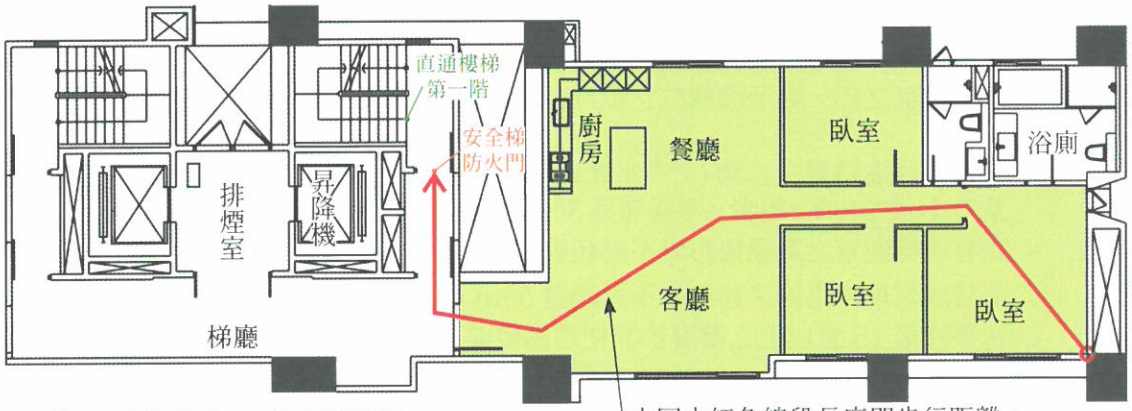

第 94 條（屋外出入口步行距離）

避難層自樓梯口至屋外出入口之步行距離不得超過前條規定。

《函令劍掃》

◉建築基地內有 1 幢多棟或 2 幢以上建築物，得以門廳（註：有關門廳請依第 2 條圖例 2-(2) 檢討）連接各處樓梯口通達道路之方式規劃，應依本條檢討步行距離，並檢討符合本章防火避難設施及消防設備等有關法令條文，以維防火逃生避難之基本需求。基地以私設通路或基地內通路連接建築線，涉及人車交通及救災問題，請參照劃設消防車輛救災活動空間指導原則辦理。

第 95 條（應設置二座以上直通樓梯之建築物）

8 層以上之樓層及下列建築物，應自各該層設置 2 座以上之直通樓梯達避難層或地面：

一、主要構造屬防火構造或使用不燃材料所建造之建築物在避難層以外之樓層供下列使用，或地下層樓地板面積在 200 m^2 以上者。

㈠建築物使用類組為 A-1（集會表演）組者。

㈡建築物使用類組為 F-1（醫療照護）組樓層，其病房之樓地板面積超過 100 m^2 者。

㈢建築物使用類組為 H-1（宿舍安養）、B-4（旅館）組及供集合住宅使用，且該樓層之樓地板面積超過 240 m^2 者。

㈣供前三目以外用途之使用，其樓地板面積在避難層直上層超過 400 m^2，其他任一層超過 240 m^2 者。

二、主要構造非屬防火構造或非使用不燃材料所建造之建築物供前款使用者，其樓地板面積 100 m^2 者應減為 50 m^2；樓地板面積 240 m^2 者應減為 100 m^2；樓地板面積 400 m^2 者應減為 200 m^2。


前項建築物之樓面居室任一點至二座以上樓梯之步行路徑重複部分之長度不得大於本編第 93 條規定之最大容許步行距離 ½。

《立修理由》

新北市蘆洲大囍社區發生火災造成多人傷亡，原因之一為起火處位於唯一之直通樓梯出口附近，阻斷避難路徑。為降低未來發生類似災害之情形，增列 8 層以上建築物均應設置 2 座以上直通樓梯之規定，將未達該款第 3、4 目樓地板面積且樓層數在 8 層以上但未達高層建築物規模之建築物，納入應設置 2 座以上直通樓梯之範圍，以確保 8 層以上建築物在垂直避難路徑上符合二方向避難原則。

本條規定表解如右：

樓層	8層以上之樓層		
主要構造及用途	避難層以外之樓層供下列用途使用	屬防火構造或使用不燃材料所建造	非屬防火構造或非使用不燃材料所建造
		地下層 FA ≧ 200 ㎡	
	A-1 集會表演		
	F-1 醫療照護	病房之 FA ＞ 100 ㎡	病房之 FA ＞ 50 ㎡
	H-1 宿舍安養、B-4 旅館及供集合住宅使用	該樓層 FA ＞ 240 ㎡	該樓層 FA ＞ 100 ㎡
	↑供前3目以外用途使用	如下左圖	如下右圖

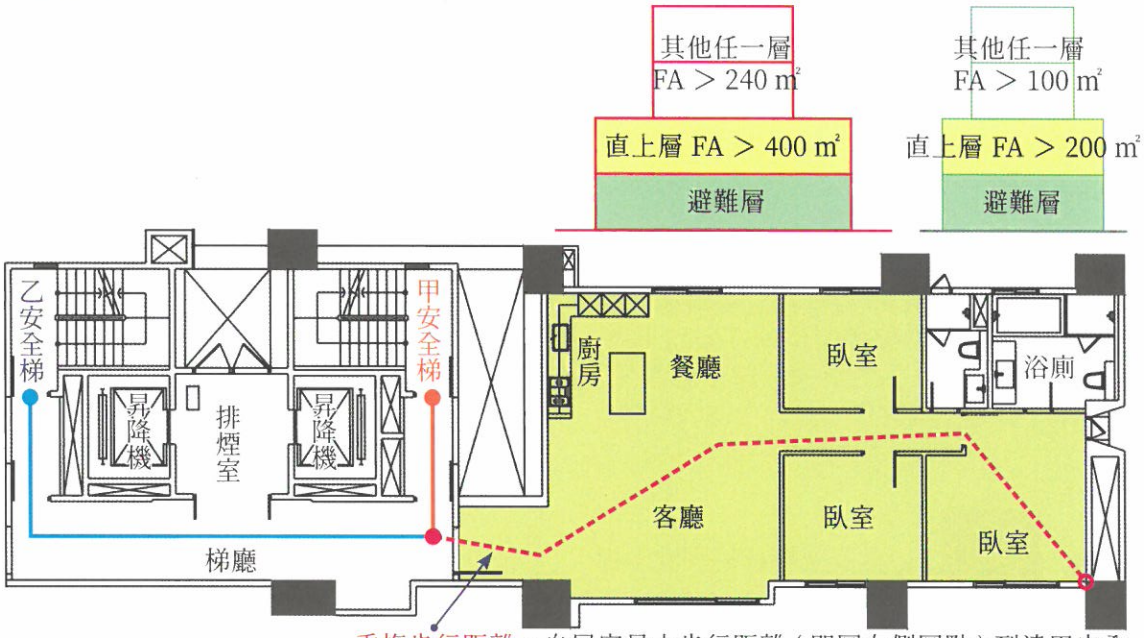

重複步行距離。自居室最大步行距離（即圖右側圓點）到達甲安全梯或乙安全梯都必須經過之路徑，其路徑長度即為重複步行距離。

《函令劍掃》

◉本條面積之核計應依第 89 條第 5 款規定辦理，即不包括法定防空避難設備面積，室內停車空間面積，騎樓及機械房、變電室、直通樓梯間、電梯間、蓄水池及屋頂突出物面積等類似用途部分。

◉本條及第 99 條規定，為利於避難，基於安全上的考慮，確屬必要。惟中國傳統式樣之建築物或寺廟，其建築設計如有益於公共安全、公共交通及公共衛生，且對於都市發展、建築藝術、施工技術或公益上確有重大貢獻，得依總則編第 6 條第 2 項規定，經審議認可後，另訂標準適用之。

◉建築物如僅供冷藏食品之冷凍庫，或以機械輸送穀類、水泥、肥料等散裝倉庫，使用重機械輸送堆高之氧化鉀散裝倉庫等使用性及構造性特殊者，如其人員進出有限，有別於一般居室，得免依本條規定設置 2 座以上直通樓梯。

◉建築物變更使用類組，依建築物使用類組及變更使用辦法規定應檢討「設置 2 座直通樓梯之限制」項目者，仍請檢討符合申請變更使用時本條之規定；如擬不適用建築技術規則規定者，得依總則編第 3 條第 1 項但書規定，檢具各項書類向中央主管建築機關申請認可。

◉水平投影面積超過建築面積 1/8 或 25 ㎡之屋頂突出物，既已計入建築物層數，如建築物層數在 8 層以上，亦應依本條規定設置 2 座直通樓梯通達該樓層。

◉第 241 條第 1 項明定「高層建築物應設置 2 座以上之特別安全梯並應符合二方向避難原則。2 座特別安全梯應在不同平面位置，其排煙室並不得共用。」，上開「二方向避難原則」即以本條第 2 項「樓面居室任一點至 2 座以上樓梯之步行路徑重複部分之長度不得大於本編第 93 條規定之最大容許步行距離 ½」控制，因此非居室部分，得免檢討步行距離、重複步行距離及二方向避難原則。

◉原僅設置 1 座直通樓梯之建築物，辦理變更使用應設置 2 座以上直通樓梯者，檢討本條規定增設之直通樓梯應通達之樓層，依下列方式辦理：❶建築物層數為 8 層以上之建築物，依本條規定各樓層應設置 2 座以上直通樓梯，故增設之直通樓梯應通達各樓層。❷建築物層數未達 8 層之建築物，依本條第 1 項各款規定應設置 2 座以上直通樓梯者，增設之直通樓梯應自該樓層直接通達避難層或地面，得免通達依該項各款規定免設 2 座直通樓梯之樓層。

第 96 條 (安全梯之構造)


下列建築物依規定應設置之直通樓梯，其構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯，且自樓面居室之任一點至安全梯口之步行距離應合於本編第 93 條規定：

一、通達 3 層以上，5 層以下之各樓層，直通樓梯應至少有 1 座為安全梯。

二、通達 6 層以上，14 層以下或通達地下 2 層之各樓層，應設置安全梯；通達 15 層以上或地下 3 層以下之各樓層，應設置戶外安全梯或特別安全梯。但 15 層以上或地下 3 層以下各樓層之樓地板面積未超過 100 ㎡者，戶外安全梯或特別安全梯改設為一般安全梯。

三、通達供本編第 99 條使用之樓層者，應為安全梯，其中至少 1 座應為戶外安全梯或特別安全梯。但該樓層位於 5 層以上者，通達該樓層之直通樓梯均應為戶外安全梯或特別安全梯，並均應通達屋頂避難平臺。

直通樓梯之構造應具有半小時以上防火時效。

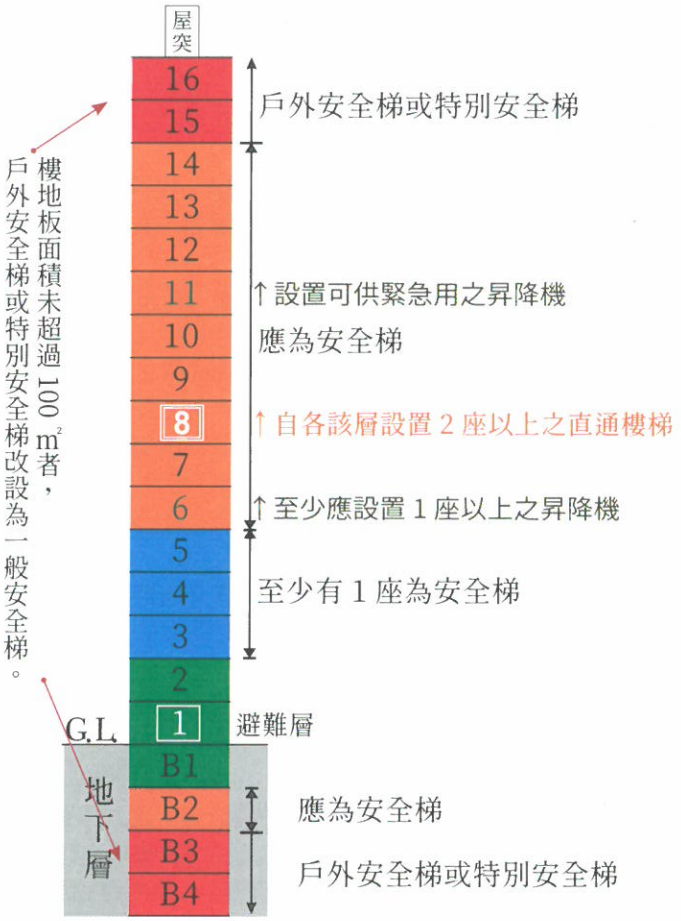



{立修理由}
經檢討臺北市白雪大旅社火災事故災害擴大主因，為火煙跨越樓層，直通樓梯未能區劃，使得本來應為避難路徑之直通樓梯成為災害擴大路徑，是有必要提升直通樓梯之構造等級，除能防止火煙跨越樓層，同時能確保避難路徑安全，因此增列第 1 款規定。
現若將小規模建築物修正為須設置 2 座直通樓梯，於實務上較為困難，但直通樓梯改為安全梯所需增加面積較小，且為提升建築物防火避難之安全性，本編第 162 條之前已配合將免計入容積之上限提高 5%，小規模建築物有義務提升其防火避難安全性能。

《函令劍掃》

◉建築物依本條規定應設置安全梯者，不得以各類場所消防安全設備設置標準之各項避難器具替代之，例如：滑臺、避難梯、避難橋、救助袋、緩降機、避難繩索、滑杆及其他避難器具等。
◉直通樓梯之構造應改為室內或室外之安全梯或特別安全梯者，應整座直通樓梯改為規定構造，非指同一座直通樓梯依樓層分段改為室內或室外之安全梯或特別安全梯。
◉避難層以上樓層與避難層以下樓層係分別經由直通樓梯至避難層往屋外完成避難，如通達避難層以上樓層與通達避難層以下樓層之直通樓梯間分別設置時，本條規定之直通樓梯構造得分別檢討。
◉建築物用途變更，應設置特別安全梯時，若僅於一般安全梯，就單一或部分樓層加設排煙設備，因與法定特別安全梯構造有違，難謂為特別安全梯；且本條第 2、3 款規定，應設置特別安全梯之用途場所，多係供不特定多數人同時進出使用，災害及人民安全顧慮極高，其於建築物整體安全考量，若僅於變更用途樓層之安全梯增設排煙設備，而欲視同符合第 97 條特別安全梯「應經由陽臺或本編規定之排煙室，始得進入」之規定，則一有災害發生勢必無法提供具體安全的避難逃生路徑通達避難層。
◉通達地下層之特別安全梯或緊急昇降機間，地下室部分，基於整體建築消防安全考量，仍應依各類場所消防安全設備設置標準第 189 條設置排煙室與排煙設備。
◉未達設置安全梯標準之建築物，倘擬依安全梯設置標準設置安全梯以替代直通樓梯者，其建築物內所設置之安全梯之梯間（非屬個別單元之室內樓梯），得依本編第 162 條規定免計容積。
◉考量風壓影響防火門開啟等因素，戶外安全梯不宜設於高層建築物。
◉依規定應設置安全梯者，得設室內安全梯、戶外安全梯或特別安全梯，尚無限制依第 95 條規定設置之 2 座以上直通樓梯不得均改為戶外安全梯。
◉擬申請變更使用類組之建築物，應視其樓層數及變更類組，依本條規定將直通樓梯改為安全梯或特別安全梯，又該安全梯或特別安全梯如涉有構造、出入口等檢討事項，應依第 97 條規定辦理。
◉1 棟 1 戶之連棟式建築物，其中 1 棟用途達屬供公眾使用建築物範圍，且與其他各棟依第 89 條但書規定區劃分隔，他棟申請變更使用執照檢討「直通樓梯改為安全梯或特別安全梯之限制」時，得各棟分別檢討第 96 條及第 96-1 條。

第 96-1 條（免設安全梯）

3 層以上，5 層以下防火構造之建築物，符合下列情形之一者，得免受前條第一項第一款限制：

一、僅供建築物使用類組 D-3、D-4 組或 H-2 組之住宅、集合住宅及農舍使用。
二、一棟一戶之連棟式住宅或獨棟住宅同時供其他用途使用，且屬非供公眾使用建築物。其供其他用途使用部分，為設於地面層及地上 2 層，且地上 2 層僅供 D-5（補教托育）、G-2（辦公場所）或 G-3（店舖診所）組使用，並以具有 1 小時以上防火時效之防火門、牆壁及樓地板與供住宅使用部分區劃分隔。

{立修理由}
D-3（國小校舍）、D-4（校舍）及 H-2 之住宅、集合住宅及農舍供熟悉該建築物之特定人使用，因此列為得免受第 96 條第 1 項第 1 款限制之對象。

第 97 條 (安全梯之構造)

安全梯之構造，依下列規定：

一、室內安全梯之構造：

㈠安全梯間四周牆壁除外牆依前章規定外，應具有 1 小時以上防火時效，天花板及牆面之裝修材料並以耐燃一級材料為限。

㈡進入安全梯之出入口，應裝設具有 1 小時以上防火時效及半小時以上阻熱性且具有遮煙性能之防火門，並不得設置門檻；其寬度不得小於 90 cm。

㈢安全梯間應設有緊急電源之照明設備，其開設採光用之向外窗戶或開口者，應與同幢建築物之其他窗戶或開口相距 90 cm以上。

二、戶外安全梯之構造：

㈠安全梯間四週之牆壁除外牆依前章規定外，應具有 1 小時以上之防火時效。

㈡安全梯與建築物任一開口間之距離，除至安全梯之防火門外，不得小於 2m。但開口面積在 1 m^2以內，並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，不在此限。

㈢出入口應裝設具有 1 小時以上防火時效且具有半小時以上阻熱性之防火門，並不得設置門檻，其寬度不得小於 90 cm。但以室外走廊連接安全梯者，其出入口得免裝設防火門。

㈣對外開口面積 (非屬開設窗戶部分) 應在 2 m^2以上。

三、特別安全梯之構造：

㈠樓梯間及排煙室之四週牆壁除外牆依前章規定外，應具有 1 小時以上防火時效，其天花板及牆面之裝修，應為耐燃一級材料。管道間之維修孔，並不得開向樓梯間。

㈡樓梯間及排煙室，應設有緊急電源之照明設備。其開設採光用固定窗戶或在陽臺外牆開設之開口，除開口面積在 1 m^2以內並裝置具有半小時以上之防火時效之防火設備者，應與其他開口相距 90 cm以上。

㈢自室內通陽臺或進入排煙室之出入口，應裝設具有 1 小時以上防火時效及半小時以上阻熱性之防火門，自陽臺或排煙室進入樓梯間之出入口應裝設具有半小時以上防火時效之防火門。

㈣樓梯間與排煙室或陽臺之間所開設之窗戶應為固定窗。

㈤建築物達 15 層以上或地下層 3 層以下者，各樓層之特別安全梯，如供建築物使用類組 A-1(集會表演)、B-1(娛樂場所)、B-2(商場百貨)、B-3(餐飲場所)、D-1(健身休閒) 或 D-2(文教設施) 組使用者，其樓梯間與排煙室或樓梯間與陽臺之面積，不得小於各該層居室樓地板面積 5%；如供其他使用，不得小於各該層居室樓地板面積 3%。

安全梯之樓梯間於避難層之出入口，應裝設具 1 小時防火時效之防火門。

建築物各棟設置之安全梯，應至少有 1 座於各樓層僅設 1 處出入口且不得直接連接居室。

{立修理由}

第 3 項明定至少一座安全梯於各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室 (即居室與安全梯樓梯間有一緩衝空間)，以防範居室發生火災時火煙直接漫入安全梯，或安全梯發生火災時直接影響居室，並兼顧小型基地無足夠空間使每座安全梯均符合設置一處出入口且不直接連接居室之實際狀況。

《函令劍掃》

◉建築物樓梯及安全梯之寬度，直接影響人員通行速度與安全，故建築法令所稱建築物樓梯及安全梯之寬度係指淨寬度，即樓梯扶手以內實質可資通行之寬度。

◉本條第 1 款第 1 目及建築物室內裝修管理辦法第 3 條之規定，安全梯四周牆壁應為防火構造，天花板及牆面，應以耐燃 1 級材料裝修，但室內裝修不包括壁紙、壁布、窗簾、家具、活動隔屏、地氈等之黏貼及擺設；依消防法第 11 條規定，安全梯間未有不得鋪設地毯之限制，惟如設有地毯時，如係為消防法規所指定之場所 (即地面樓層達 11 層以上建築物、地下建築物及中央主管機關指定之場所)，自應使用具有防燄性能之產品。

◉於已具獨立性防火區劃之安全梯梯間內，再予設置之門，仍應符合本條第 1 項第 1 款第 2 目及「防火門應朝避難方向開啟」之規定，安全梯之樓梯及平臺之寬度、梯級之尺寸，並應符合本編第 33 條規定。

◉本條第 1 項第 2 款第 2 目規定係指：安全梯與建築物任一開口間之距離不得小於 2m，但因戶外安全梯之防火門已另有防火與阻熱性之規定，無延燒或輻射熱妨礙戶外安全梯內人員避難之虞，故戶外安全梯之防火門至建築物開口間之距離不受限制。

◉本條第 1 項第 2 款第 2 目之規定，旨在阻絕火勢，防止延燒以利逃生。相鄰併排設計之兩座戶外安全梯，以設置突出建築物外牆面 50 cm之牆壁擬免檢討本目規定之距離，及以實際牆面折線距離累計計算本目規定 2m 之距離等，不符本目規定。

本條第 1 項第 2 款第 2 目所稱「建築物任一開口」，於陽臺，應計至陽臺外緣。

◉本條第 1 項第 2 款第 2 目之「距離」應以戶外安全梯與建築物任一開口間之直線距離量測。

◉本條第 1 項第 2 款第 4 目規定，戶外安全梯「對外開口面積 (非屬開設窗戶部分) 應在 2 ㎡以上。」該目規定之 2 ㎡應為單一開口之淨空面積，不得為開口淨空面積之累計。

戶外安全梯對外開口面積，於各樓層均應符合上述規定。如果同座直通樓梯僅部分樓層對外開口符合規定，部分樓層無對外開口或開口面積不足，則煙流入樓梯間後會阻礙無對外開口或開口面積不足之樓層之避難，使戶外安全梯失去功能。

◉本條第 1 項第 3 款第 2 目中「與其他開口相距 90 cm以上」應以其採光用固定窗或在陽臺外牆開設之開口至建築物任一開口間之直線距離量測。

◉安全梯為供作防火避難、緊急逃生之用，危急或人眾擁擠時，旋轉梯容易造成意外傷亡，應不得作為安全梯之用。

◉建築物內天然瓦斯管、瓦斯表等設備，不得裝置於安全梯內，以維護公共安全。

◉機械排煙設備可排除的煙量與其設備性能及空間大小有關，如排煙室任意開口，排煙設備將無法發揮應有之功能，因此排煙室應維持獨立完整的防火區劃。

◉特別安全梯為自室內經由陽臺或排煙室始得進入之安全梯，有關特別安全梯裝設於由室內通陽臺或進入排煙室之出入口，及自陽臺或排煙室進入樓梯間之出入口之防火門，寬度應比照室內安全梯及戶外安全梯之規定辦理，不得小於 90 cm。

◉除直接通達戶外者，特別安全梯於避難層仍應置排煙室。

◉本編第 1 條第 28 款所稱不燃材料之防火性能，與「1 小時防火時效」不同。

◉為維持安全梯之樓梯間區劃之獨立性以確保逃生避難安全性，安全梯之樓梯間內不得設置昇降機。但符合本編補充圖例 89-(1) 經由陽臺以室外開口連接安全梯者，或僅供住宅使用且每層樓地板面積在 240 ㎡以下並於 94 年 3 月 17 日前已領得建造執照者，得不受「安全梯之樓梯間內不得設置昇降機」之限制。

◉特別安全梯為建築物垂直避難及全棟避難之必要路徑，其安全等級應採高標準，因此本條第 3 款規定之裝修材料等級包含表面材料及底材，且不適用第 88 條附表說明三「除本表 (3) 工業、倉儲類、(9) 危險物品類、(10) 地下層、地下工作物供 A 類、G 類、B-1 組、B-2 組或 B-3 組使用者、(11)

無窗戶之居室所列各種建築物外，在其自樓地板面起高度在 1.2m 以下部分之牆面、窗臺及天花板周圍壓條等裝修材料得不受限制。」

◉ CNS14803 建築用防火捲門耐火試驗法，防火捲門之阻熱性與防火時效分別標示，CNS12514 建築物構造部分耐火試驗法規定，牆壁須各項耐火性能（含阻熱性）合格時間均能達到該等級時間者始為合格防火時效，防火捲門與牆壁防火時效之判定標準不同；因防火捲門與牆壁材料性質、構造穩定等性能仍有不同，安全梯為建築物垂直避難之必要路徑，為防護避難人員之安全，其安全等級應採高標準，故安全梯四周之牆壁不得以防火捲門替代。

第 97-1 條（特別安全梯進入）

前條所定特別安全梯不得經由他座特別安全梯之排煙室或陽臺進入。

《立修理由》

本規則本編第 95 條規定設置 2 座以上直通樓梯係為提供二個以上避難方向。排煙室（或陽臺）為特別安全梯之一部分，故依規定設置 2 座以上特別安全梯，各該特別安全梯共用同一排煙室（或陽臺），或需經由特別安全梯之排煙室（或陽臺）方能達到另一特別安全梯，均不符法規規定設置 2 座以上直通樓梯之意旨，因此增訂本條規定。

第 98 條（直通樓梯總寬度）

直通樓梯每一座之寬度依本編第 33 條規定，且其總寬度不得小於下列規定：

一、供商場使用者，以該建築物各層中任一樓層（不包括避難層）商場之最大樓地板面積每 100 ㎡寬 60 ㎝之計算值，並以避難層為分界，分別核計其直通樓梯總寬度。

二、建築物用途類組為 A-1（集會表演）組者，按觀眾席面積每 10 ㎡寬 10 ㎝之計算值，且其 ½ 寬度之樓梯出口，應設置在戶外出入口之近旁。

三、一幢建築物於不同之樓層供 2 種不同使用，直通樓梯總寬度應逐層核算，以使用較嚴（最嚴）之樓層為計算標準。但距離避難層遠端之樓層所核算之總寬度小於近端之樓層總寬度者，得分層核算直通樓梯總寬度，且核算後距避難層近端樓層之總寬度不得小於遠端樓層之總寬度。同一樓層供 2 種以上不同使用，該樓層之直通樓梯寬度應依前二款規定分別計算後合計之。

《函令劍掃》

◉市場（零售市場）及批發場所（農產品批發）應依本條第 1 款規定檢討直通樓梯寬度。

第 99 條（屋頂平臺）

建築物在 5 層以上之樓層供建築物使用類組 A-1（集會表演）、B-1（娛樂場所）及 B-2（商場百貨）組使用者，應依下列規定設置具有戶外安全梯或特別安全梯通達之屋頂避難平臺：

一、屋頂避難平臺應設置於 5 層以上之樓層，其面積合計不得小於該棟建築物 5 層以上最大樓地板面積 ½。屋頂避難平臺任一邊邊長不得小於 6m，分層設置時，各處面積均不得小於 200 ㎡，且其中一處面積不得小於該棟建築物 5 層以上最大樓地板面積 1/3。

二、屋頂避難平臺面積範圍內不得建造或設置妨礙避難使用之工作物或設施，且通達特別安全梯之最小寬度不得小於 4m。

三、屋頂避難平臺之樓地板至少應具有 1 小時以上之防火時效。

四、與屋頂避難平臺連接之外牆應具有 1 小時以上防火時效，開設之門窗應具有半小時以上防火時效。

《函令劍掃》

◉供 A-1 集會表演、B-1 娛樂場所、B-2 商場百貨使用之屋頂避難平臺，應具有供避難、逃生及救災之功能，因此不得於該屋頂避難平臺上設置過梁等其他設施，且其女兒牆高度自該屋頂避難平臺往上計量超過 1.5m 部分應具有 1/3 以上之透空，以維其必要之功能。

第 99-1 條 (F-1，F-2，H1 防火區劃)

供下列各款使用之樓層，除避難層外，各樓層應以具 1 小時以上防火時效之牆壁及防火設備分隔為 2 個以上之區劃，各區劃均應以走廊連接安全梯，或分別連接不同安全梯：

一、建築物使用類組 F-2 組 (社會福利) 之機構、學校。

二、建築物使用類組 F-1(醫療照護) 或 H-1 組 (宿舍安養) 之護理之家、產後護理機構、老人福利機構及住宿型精神復健機構。

前項區劃之樓地板面積不得小於同樓層另一區劃樓地板面積之 1/3。

區劃及安全梯出入口裝設之防火設備，應具有遮煙性能；自一區劃至同樓層另一區劃所需經過之出入口，寬度應為 120 cm以上，出入口設置之防火門，關閉後任一方向均應免用鑰匙即可開啟，並得不受同編第 76 條第 5 款限制。

【第二節 排煙設備】

第 100 條 (排煙設備)

下列建築物應設置排煙設備。但樓梯間、昇降機間及其他類似部分，不在此限：

一、供本編第 69 條第一類、第四類使用及第二類之養老院、兒童福利設施之建築物，其每層樓地板面積超過 500 m^2者。但每 100 m^2以內以分間牆或以防煙壁區劃分隔者，不在此限。

二、本編第 1 條第 31 款第 3 目所規定之無窗戶居室。

前項第一款之防煙壁，係指以不燃材料建造之垂壁，自天花板下垂 50 cm以上。

《函令劍掃》

◉防煙壁之功能旨在延緩煙之擴散，增加人員避難時間。防煙壁深度自樓板下方起算 50 cm以上之梁，未設天花板或其他樓板裝修者亦屬之。地下建築物之地下通道，防煙壁應自天花板下垂 80 cm以上。

第 101 條 (排煙設備之構造)

排煙設備之構造，應依下列規定：

一、每層樓地板面積在 500 m^2以內，得以防煙壁區劃，區劃範圍內任一部分至排煙口之水平距離，不得超過 45m，排煙口之開口面積，不得小於防煙區劃部分樓地板面積 2%，並應開設在天花板或天花板下 80 cm範圍內之外牆，或直接與排煙風道 (管) 相接。

二、排煙口在平時應保持關閉狀態，需要排煙時，以手搖式裝置，或利用煙感應器連動之自動開關裝置、或搖控式開關裝置予以開啟，其開口門扇之構造應注意不受開放排煙時所發生氣流之影響。

三、排煙口得裝置手搖式開關，開關位置應在距離樓地板面 80 cm以上 1.5m 以下之牆面上。其裝設於天花板者，應垂吊於高出樓地板面 1.8m 之位置，並應標註淺易之操作方法說明。

四、排煙口如裝設排風機，應能隨排煙口之開啟而自動操作，其排風量不得小於 120 m^3 / min，並不得小於防煙區劃部分之樓地板面積每 1 m^3 / m^2。

五、排煙口、排煙風道（管）及其他與火煙之接觸部分，均應以不燃材料建造，排煙風道（管）之構造，應符合本編第 52 條第 3、4 款之規定，其貫穿防煙壁部分之空隙，應以水泥砂漿或以不燃材料填充。

六、需要電源之排煙設備，應有緊急電源及配線之設置，並依建築設備編規定辦理。

七、建築物高度超過 30m 或地下層樓地板面積超過 1,000 ㎡之排煙設備，應將控制及監視工作集中於中央管理室。

第 102 條（緊急昇降機間及特別安全梯之進風排煙設備）

一、應設置可開向戶外之窗戶，其面積不得小於 2 ㎡，二者兼用時，不得小於 3 ㎡，並應位於天花板高度 ½ 以上範圍內。

二、未設前款規定之窗戶時，應依其規定位置開設面積在 4 ㎡以上之排煙口，（兼排煙室使用時，應為 6 ㎡以上），並直接連通排煙管道。

三、排煙管道之內部斷面積，不得小於 6 ㎡（兼排煙室使用時，不得小於 9 ㎡），並應垂直裝置，其頂部應直接通向戶外。

四、設有每秒鐘可進、排 4 ㎥以上，並可隨進風口、排煙口之開啟而自動操作之進風機、排煙機者，得不受第二款、第三款、第五款之限制。

五、進風口之開口面積，不得小於 1 ㎡（兼作排煙室使用時，不得小於 1.5 ㎡），開口位置應開設在樓地板或設於天花板高度 ½ 以下範圍內之牆壁上。開口應直通連接戶外之進風管道，管道之內部斷面積，不得小於 2 ㎡（兼作排煙室使用時，不得小於 3 ㎡）。

六、排煙室之開關裝置及緊急電源設備，依本編第 101 條之規定辦理。

《函令劍掃》

◉緊急昇降機及特別安全梯之進風、排煙設備應特別注意進風、排煙量之多寡，除依各類場所消防安全設備設置標準之規定辦理外，並應適用本條第 4 款之規定。

【第三節 緊急照明設備】

第 104 條（緊急照明設備）

下列建築物，應設置緊急照明設備：

一、供本編第 69 條第一類、第四類及第二類之醫院、旅館等用途建築物之居室。

二、本編第 1 條第 35 款第㈠目規定之無窗戶或無開口之居室。

三、前二款之建築物，自居室至避難層所需經過之走廊、樓梯、通道及其他平時依賴人工照明之部分。

註：本條始訂於民國 63 年，而第一款提及之第 69 條分類，已修正為 A、B、C、D、E、F、G、H、I 類，但本條並未相應修正。基於特別法優於普通法原則，緊急照明設備應依各類場所消防安全設備設置標準第 24 條規定設置，本條已無存在實益。

第 105 條（緊急照明構造）

緊急照明之構造應依建築設備篇之規定。

註：現行建築設備編已無緊急照明之構造規定條文，本條形同虛設。緊急照明燈之構造應依各類場所消防安全設備設置標準第 175 條規定。

【第四節 緊急用昇降機】

第 106 條 (緊急用昇降機之設置標準)

依本編第 55 條規定應設置之緊急用昇降機，其設置標準依下列規定：

一、建築物高度超過 10 層樓以上部分之最大一層樓地板面積，在 1,500 ㎡以下者，至少應設置 1 座；超過 1,500 ㎡時，每達 3,000 ㎡，增設 1 座。

二、下列建築物不受前款之限制：

㈠超過 10 層樓之部分為樓梯間、昇降機間、機械室、裝飾塔、屋頂窗及其他類似用途之建築物。

㈡超過 10 層樓之各層樓地板面積之和未達 500 ㎡者。

第 107 條

緊急用昇降機之構造除本編第 2 章第 12 節及建築設備編對昇降機有關機廂、昇降機道、機械間安全裝置、結構計算等之規定外，並應依下列規定：

一、機間：

㈠除避難層、集合住宅採取複層式構造者其無出入口之樓層及整層非供居室使用之樓層外，應能連通每一樓層之任何部分。

㈡四周應為具有 1 小時以上防火時效之牆壁及樓板，其天花板及牆裝修，應使用耐燃一級材料。

㈢出入口應為具有 1 小時以上防火時效之防火門。除開向特別安全梯外，限設一處，且不得直接連接居室。

㈣應設置排煙設備。

㈤應有緊急電源之照明設備並設置消防栓、出水口、緊急電源插座等消防設備。

㈥每座昇降機間之樓地板面積不得小於 10 ㎡。

㈦應於明顯處所標示昇降機之活載重及最大容許乘座人數，避難層之避難方向、通道等有關避難事項，並應有可照明此等標示以及緊急電源之標示燈。

二、機間在避難層之位置，自昇降機出口或昇降機間之出入口至通往戶外出入口之步行距離不得大於 30m。戶外出入口並應臨接寬 4m 以上之道路或通道。

三、昇降機道應每 2 部昇降機以具有 1 小時以上防火時效之牆壁隔開。但連接機間之出入口部分及連接機械間之鋼索、電線等周圍，不在此限。

四、應有能使設於各層機間及機廂內之昇降控制裝置暫時停止作用，並將機廂呼返避難層或其直上層、下層之特別呼返裝置，並設置於避難層或其直上層或直下層等機間內，或該大樓之集中管理室 (或防災中心) 內。

五、應設有連絡機廂與管理室 (或防災中心) 間之電話系統裝置。

六、應設有使機廂門維持開啟狀態仍能昇降之裝置。

七、整座電梯應連接至緊急電源。

八、昇降速度不得小於 60m/min。

《函令劍掃》

◉緊急昇降機間係供消防人員攜帶救災裝備器材執行救災工作所需使用，有時並兼作特別安全梯排煙室作為避難路徑，故該空間須特別予以防護，但目前防火捲門之阻熱性及遮煙性可靠度不高，

且如僅依本編第 76 條第 4 款第 3 目附設門扇寬度在 75 cm、高度在 180 cm之防火門，寬度不足以提供避難人員或消防人員攜帶救災裝備器材通過；本條圖例圖 107 進入機間之防火門未參照日本建築基準法施行令圖例以防火捲門附設小門方式表示，即已考量防火捲門上開性能可信賴度較低，因此目前進入緊急昇降機間之防火門，不得採用防火捲門附設門扇寬度 75 cm以上，高度 180 cm以上之防火門方式設置；俟防火捲門相關性能品質提昇，再一併檢討修正相關配套規定及補充圖例圖 107。目前如有個案須採防火捲門附設防火門方式設置者，應循總則編第 3 條規定，提防火避難性能設計計畫書申請評定及認可。

◉緊急用昇降機與一般昇降機其共用之機械室得免設防火牆。但油壓式昇降機與一般昇降機共用者，應視為同一機房，依設備編第 115 條規定辦理。

◉如僅作法定防空避難設備、室內停車空間、機械房、直通樓梯間、電梯間、蓄水池等非居室使用之建築物地下層，得免於該層開設緊急昇降機出入口。

◉建築物如有整層非供居室使用之樓層，其緊急昇降機得免於該樓層設置出入口。


◉緊急昇降機通達依規定得免通達之樓層，該樓層仍應符合緊急昇降機之相關規定。

◉本條第 1 款第 3 目出入口限設 1 處之規定，係限制開向特別安全梯以外之出入口數量，本規定並無開向特別安全梯出入口數量之限制。

◉緊急昇降機機間係供消防人員攜帶救災裝備器材執行救災工作所需使用，查日本東京消防廳預防事務審查檢查基準規範，每座緊急昇降機門廳之樓地板面積應在 10 ㎡以上。故本條第 1 款第 6 目規定「每座昇降機間之樓地板面積不得小於 10 ㎡」，本規定機間面積之計算範圍，不包括機道或機廂所占面積。

◉緊急昇降機如設置刷卡機，將影響緊急救難之時效及增加逃生之阻礙，為避免影響建築物之救災及逃生功能，緊急用昇降機不宜設置刷卡機。如基於安全管理之需而設置刷卡機時，可設置火警受信總機連動門禁系統，火災時立即解除門禁鎖扣（舌），惟為避免系統故障或連線關閉，該場所應設有 24 小時人員管理（例如保全人員），故障時可由人員立即手動解除。

第 107 條 圖 107

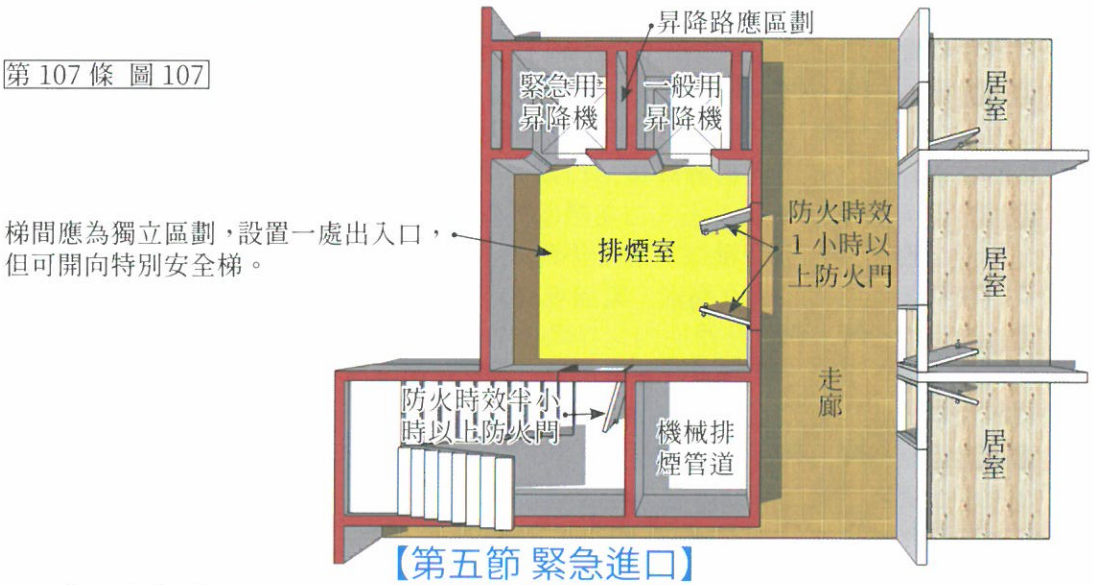

【第五節 緊急進口】

第 108 條（緊急進口設置）

建築物在 2 層以上，第 10 層以下之各樓層，應設置緊急進口。但面臨道路或寬度 4m 以上之通路，且各層之外牆每 10m 設有窗戶或其他開口者，不在此限。

前項窗戶或開口寬應在 75 cm以上及高度 1.2m 以上，或直徑 1m 以上之圓孔，開口之下緣應距樓地板 80 cm以下，且無柵欄，或其他阻礙物者。

註：如果是高層建築物，則 2 層以上，16 層或地板面高度在 50m 以下之各樓層，應設置緊急進口。本條係沿襲日本建築基準法施行令第 126-6 條非常用の進入口之設置義務，其規定高度在 31m 以下、3 層以上之各樓層應設置，但沿牆壁每 10m 為一單位，每單位內有合乎規定規模構造之開口時則免設置。依日本建築書籍說明，以每 10m 為一單位，不是指開口與開口間之距離應在 10m 以內，而是指每 10m 之內有一合乎規定之開口即可，開口位於 10m 內之何處則非所問。緊急進口設置目的，係為供穿戴個人防護裝備之消防人員利用梯子或雲梯自外部破壞入內救災。因此，首先要使消防車輛能接近建築物，其次要有足夠寬高的開口供消防人員進入。緊急進口間之距離，並非影響消防人員入室搶救之重點，因為在必要時可調整梯子及雲梯車佈署位置入內。設計者應從建築防火需求角度切入，依實務需求規劃，例如：緊急進口儘量位於各個防火區劃、距離不宜過近、避開電線桿等外部作業障礙。

茲節錄劃設消防車輛救災活動空間指導原則部分條文如下：

消防車輛救災動線指導原則如下：

⦿供救助 5 層以下建築物消防車輛通行之道路或通路，至少應保持 3.5m 以上之淨寬，及 4.5m 以上之淨高。

⦿供救助 6 層以上建築物消防車輛通行之道路或通路，至少應保持 4m 以上之淨寬，及 4.5m 以上之淨高。


⦿道路轉彎及交叉路口設計應儘量考量適合各地區防災特性之消防車行駛需求。

消防車輛救災活動空間之指導原則如下：

⦿ 5 層以下建築物，消防車輛救災活動所需空間淨寬度為 4.1m 以上。

⦿ 6 層以上或高度超過 20m 之建築物，應於面臨道路或寬度 4m 以上通路各處之緊急進口、其替代窗戶或開口水平距離 11m 範圍內規劃雲梯消防車操作救災活動空間，如緊急進口、其替代窗戶或開口距離道路超過 11m，並應規劃可供雲梯車進入建築基地之通路。

⦿供雲梯消防車救災活動之空間需求如下：1. 長寬尺寸：6 層以上未達 10 層之建築物，應為寬 6m、長 15m 以上；10 層以上建築物，應為寬 8m、長 20m 以上。2. 應保持平坦，不能有妨礙雲梯消防車通行及操作之突出固定設施。3. 規劃雲梯消防車操作活動空間之地面至少應能承受當地現有最重雲梯消防車之 1.5 倍總重量。4. 坡度應在 5% 以下。5. 雲梯消防車操作救災空間與建築物外牆開口水平距離應在 11m 以下。

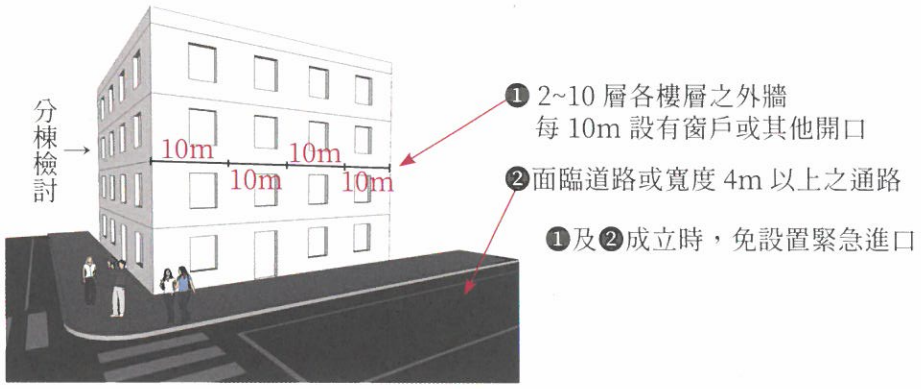

《函令劍掃》

◉本條之窗戶或開口係供災害搶救人員藉以進入室內之防火避難構造開口。

◉整層均供冷凍庫使用之樓層，除設置符合本條但書及第 2 項規定之窗戶或開口者外，仍應依本條檢討設置緊急進口。

◉內政部訂頒之劃設消防車輛救災活動空間指導原則中第 2 點第 2 款所稱「緊急進口、其替代窗戶或開口」，即為本條及第 109 條規定之緊急進口或其替代窗戶或開口，及高層建築物依同編第 233 條設置之緊急進口、窗戶或開口，其應設置之樓層、位置、尺寸應分別依上開第 108 條、第 109

條及第 233 條及相關函釋辦理。

本條第 1 項後段「面臨道路或寬度 4m 以上之通路，且各層之外牆每 10m 設有窗戶或其他開口者」、第 109 條第 1 款「進口應設在面臨道路或寬度在 4m 以上通路之各層外牆面」，及第 233 條第 1 項後段規定「面臨道路或寬度 4m 以上之通路，且各層之外牆每 10m 設有窗戶或其他開口者」，係指建築物面臨道路或寬度 4m 以上之通路有任何一側合乎此一規定即可，但同一基地有 2 棟以上建築物，或建築物同一樓層以無開口之牆壁分隔者，應分別檢討設置緊急進口、窗戶或開口。

第 109 條 (緊急進口之構造)

緊急進口之構造應依下列規定：

一、進口應設地面臨道路或寬度在 4m 以上通路之各層外牆面。

二、進口之間隔不得大於 40m。


三、進口之寬度應在 75 cm以上，高度應在 1.2m 以上。其開口之下端應距離樓地板面 80 cm範圍以內。

四、進口應為可自外面開啟或輕易破壞得以進入室內之構造。


五、進口外應設置陽臺，其寬度應為 1m 以上，長度 4m 以上。

六、進口位置應於其附近以紅色燈作為標幟，並使人明白其為緊急進口之標示。

緊急進口構造圖

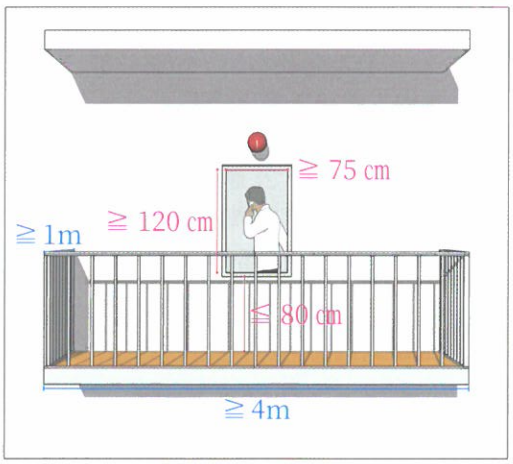

註：各類場所消防安全設備設置標準定義之無開口樓層圖示如下：

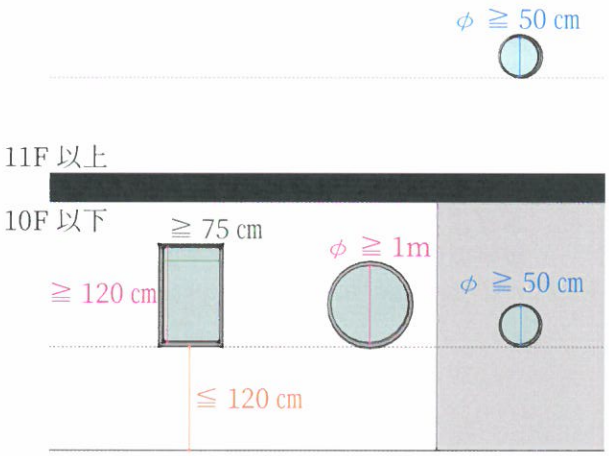

註：由於前條第二項得以免設緊急進口之窗戶或開口，其規定與各類場所消防安全設備設置標準定義之無開口樓層非常接近，因此將各類場所消防安全設備設置標準定義之無開口樓層圖示如上。各類場所消防安全設備設置標準該條文的立法目的在於一旦發生火災時，如果開口面積不足，將影響避難及消防搶救，因此針對無開口樓層要求其加強消防安全設備。

無開口樓層：建築物之各樓層供避難及消防搶救用之有效開口面積未達下列規定者：❶ 11 層以上之樓層，具可內切直徑 50 cm以上圓孔之開口，合計面積為該樓地板面積 1/30 以上者。❷ 10 層以下之樓層，具可內切直徑 50 cm以上圓孔之開口，合計面積為該樓地板面積 1/30 以上者。但其中至少應具有 2 個內切直徑 1m 以上圓孔或寬 75 cm以上、高 120 cm以上之開口。

有效開口，指符合下列規定者：

❶開口下端距樓地板面 120 cm以內。❷開口面臨道路或寬度 1m 以上之通路。❸開口無柵欄且內部未設妨礙避難之構造或阻礙物。❹開口為可自外面開啟或輕易破壞得以進入室內之構造。採一般玻璃門窗時，厚度應在 6 mm以下。

【第六節 防火間隔】

第 110 條（防火構造建築物之防火間隔）

防火構造建築物，除基地鄰接寬度 6m 以上之道路或深度 6m 以上之永久性空地側外，依下列規定：

一、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔未達 1.5m 範圍內之外牆部分，應具有 1 小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門或固定式防火窗等防火設備。

二、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔在 1.5m 以上未達 3m 範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居室開口面積在 3 ㎡以下，且以具半小時防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。


三、一基地內 2 幢建築物間之防火間隔未達 3m 範圍內之外牆部分，應具有 1 小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門或固定式防火窗等防火設備。

四、一基地內 2 幢建築物間之防火間隔在 3m 以上未達 6m 範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火時效，其牆上之開口應裝設具同等以上防火時效之防火門窗等防火設備。但同一居室開口面積在 3 ㎡以下，且以具半小時防火時效之牆壁（不包括裝設於該牆壁上之門窗）與樓板區劃分隔者，其外牆之開口不在此限。

五、建築物配合本編第 90 條規定之避難層出入口，應在基地內留設淨寬 1.5m 之避難用通路自出入口接通至道路，避難用通路得兼作防火間隔。臨接避難用通路之建築物外牆開口應具有 1 小時以上防火時效及半小時以上之阻熱性。

六、市地重劃地區，應由直轄市、縣（市）政府規定整體性防火間隔，其淨寬應在 3m 以上，並應接通道路。


第 110 條 圖 110-(1)

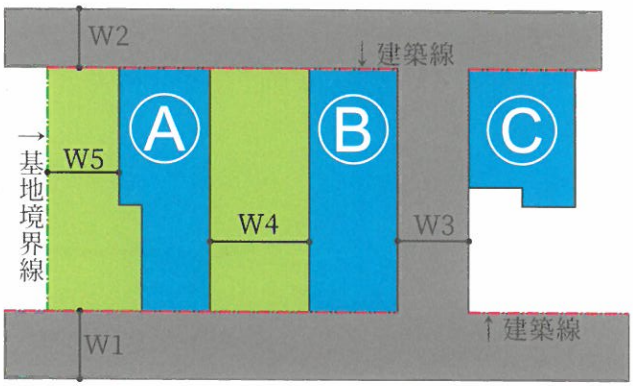

W1、W2、W3 均為道路或永久性空地，W4、W5 為法定空地，如圖：


1. 若 W1~W4 ≧ 6m，W5 ≧ 3m 時，設於建築物 A、B、C 臨接 W1、W2、W3、W4、W5 外牆開口之門窗免檢討防火性能。
2. 若 W1、W2、W3 ＜ 6m，第 110 條第一、二款規定之距離，得自道路或永久性空地中心線起算。

第 110 條 圖 110-(2)

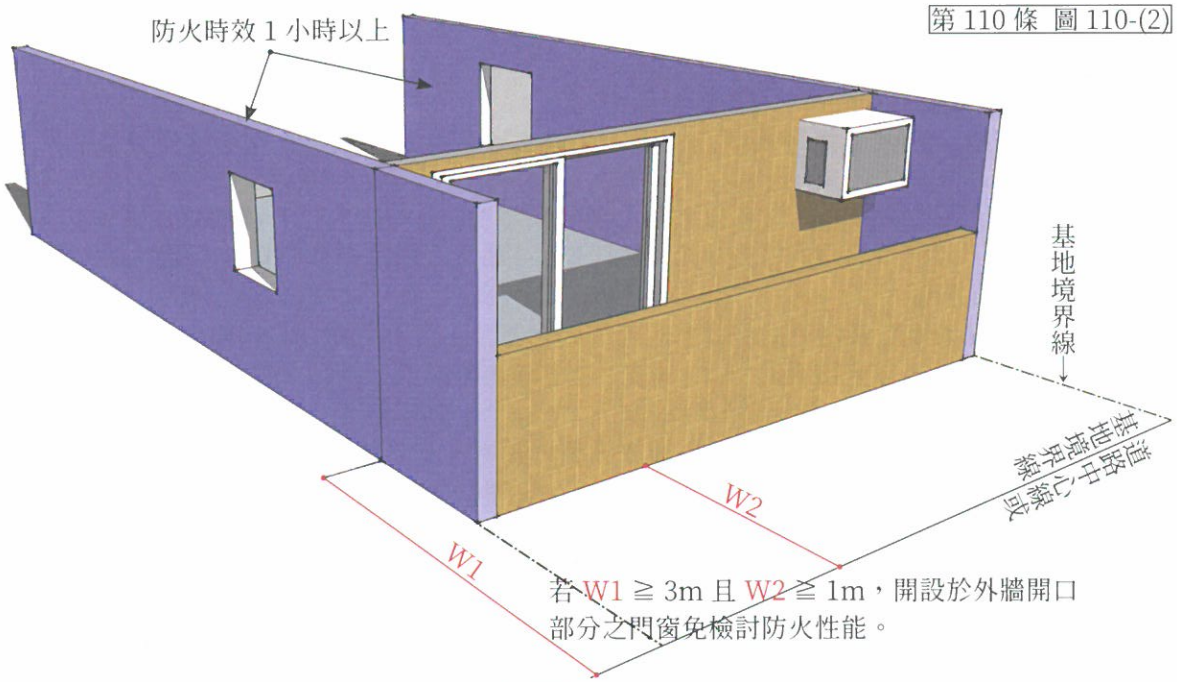

若 W1 ≧ 3m 且 W2 ≧ 1m，開設於外牆開口部分之門窗免檢討防火性能。


第 110 條 圖 110-(3)

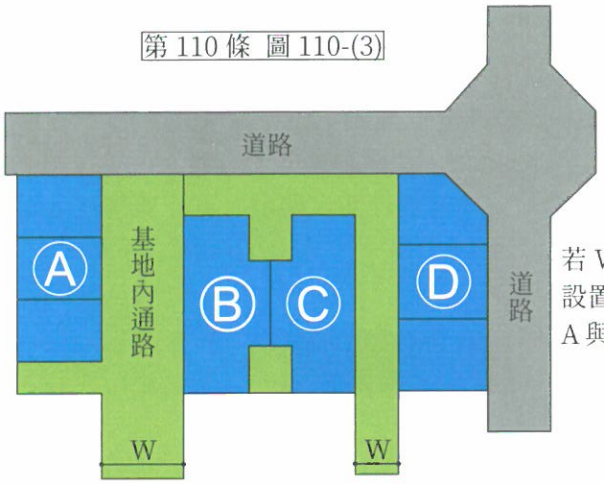


若 W ≧ 6m，
設置於如圖中建築物
A 與 B、C 與 D 相對外牆上之門窗免檢討防火性能。

第 110 條 圖 110-(4)

若 W1 ≧ 3m 且 W2 ≧ 1m，
建築物外牆開口部分之門窗不予限制，
花臺或雨遮可突出外牆 50 cm，
W2 範圍得設置以不燃材料構築之圍牆。

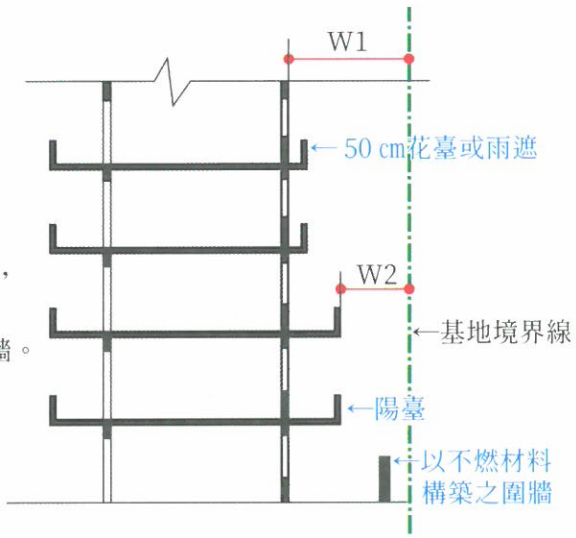


第 110 條　圖 110-(5)

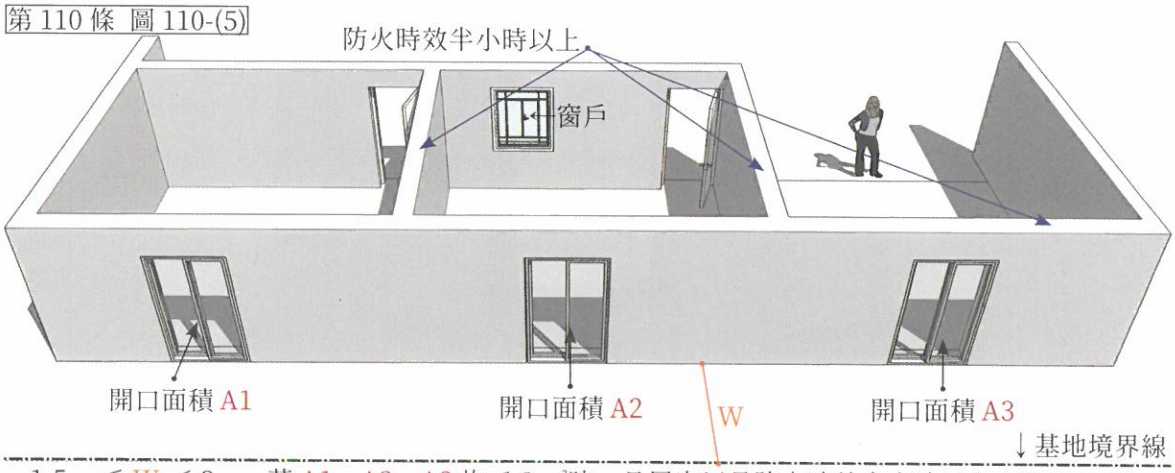



1.5m ≦ W ＜ 3m，若 A1、A2、A3 均≦ 3 m^2時，且居室以具防火時效半小時以上之牆壁（不包括門窗）與樓板區劃分隔，則門窗 A1、A2、A3 防火性能不予限制。

第 110 條　圖 110-(6)

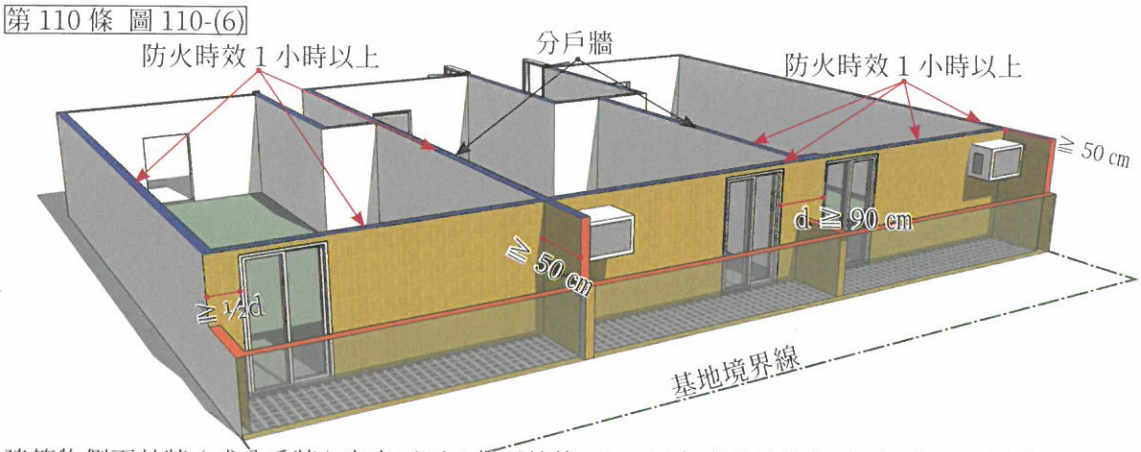

建築物側面外牆（或分戶牆）突出正面／背面外牆 50 cm以上或分戶牆與正面／背面之外牆交接處 d 達 90 cm以上，或正面／背面之外牆至距離側面外牆 ½d 以上始設開口者，開設於正面／背面外牆之門窗防火性能得不受與側面境界線距離之限制。

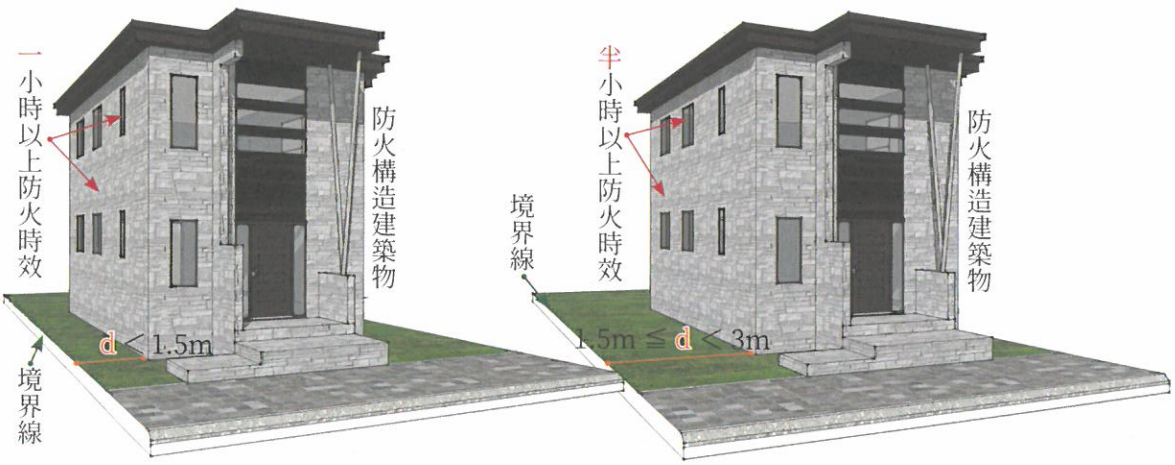

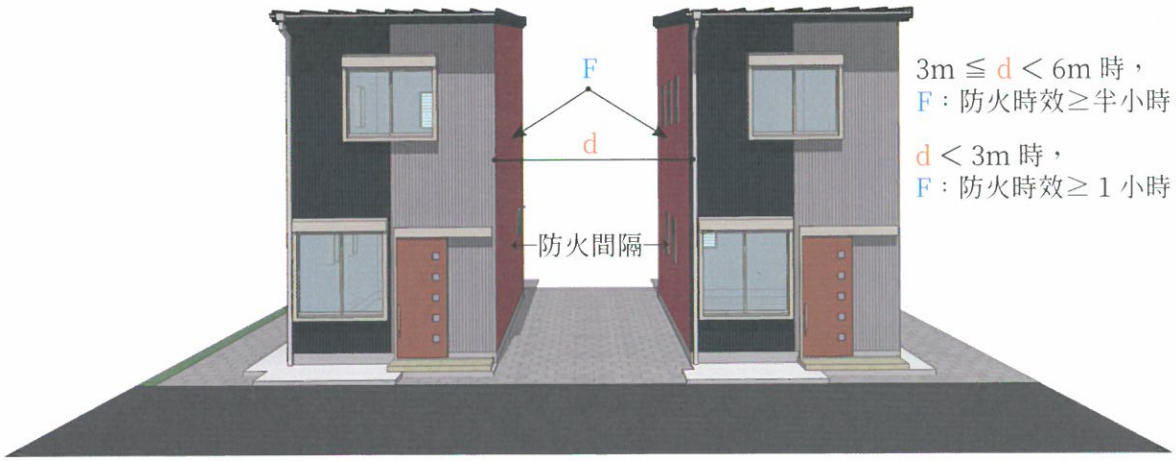

《函令劍掃》

◉現行建築技術規則已將「防火巷」修正為「防火間隔」。防火間隔其留設之目的係當發生火災時，阻隔火勢蔓延，藉以逃生避難，非供一般公眾平常通行之用。其有別於一般巷道之功能，故無接通道路之必要。本規則 71 年 7 月 15 日修正前，建築基地原規定留設之防火間隔，不得設置圍牆、化糞池或其他阻礙物，現仍應予以維持，用以維護公益。

◉71 年 7 月 15 日建築技術規則修正前，市地重劃計畫已公布實施之地區，如無規劃整體性防火間隔，有關建築物準依本條第 1 項及第 1 項第 1 款規定辦理。
建築技術規則修正後，市地重劃計畫尚未公布實施之地區，直轄市、縣 (市) 政府應依本條第 6 款規定，規劃整體性防火間隔公布實施。

◉增建，依建築法第 9 條第 2 款規定，僅為於原建築物增加其面積或高度而已。原建築基地於商業區兩面臨接道路，於本編 71 年 7 月 15 日修正前所留設之 3m 防火間隔，縱令其增建行為發生在本編 71 年 7 月 15 日修正之後，於適用本條有關防火間隔之規定時，仍應審酌其公共利益為之，不得任意變更以從事建築。

◉防火間隔留設之目的係為於發生火災時阻隔火勢蔓延，以避免影響鄰幢建築物之安全。除外配合本編第 90 條規定留設之避難用通路外，法規尚無要求防火間隔需具逃生通道之功能。

◉依現行本條規定設置之防火間隔，應否予以限制堆放物品如花盆、木料或設置化糞池，請依立法意旨，在不妨礙其原設置功能原則下，就實際情形，由主管單位勘明，逕行核處，堆放之物品有礙通行者，均應依法取締。

◉防火間隔留設之目的係為於發生火災時阻隔火勢蔓延，以避免影響鄰棟建築物之安全，經農業單位核准之畜牧設施畜禽舍等建築物容許供人使用之管理室仍應依本條規定檢討。

◉防火間隔之留設旨在防阻火災之蔓延。凡有建築法第 9 條所稱之建造行為時，其防火間隔之留設應依本節規定辦理：如原有建築物未依規定留設防火間隔時，應將原有建築物部分拆除，依規定留設防火間隔。

◉建築物依建築法第 70 條領得使用執照後，已完成建築程序，其有建築法第 9 條第 2 款之增建行為，則係另一建築法律關係事件，固應有行為時建築技術規則之適用。但對於原留設防火間隔之存廢，仍應依其公私權益情節予以審定，不得任意變更建築使用。

◉高速公路兩側禁建範圍內，除禁建外，並不得為土石方工程或蓄水圍堤等足以影響路基安全之設施，在禁建範圍內，除依公路用地使用規則之規定外，不得建築及設置廣告物。建築基地毗鄰高速公路，其基地內屬上述禁建範圍之土地，如不違反上述規定或禁建之目的，其自基地後側或側面之境界線退縮淨寬 1.5m 部分得作為防火間隔。

◉依產業創新條例第 65 條第 3 項變更編定為國土保安用地且限作綠地使用之土地，屬第 1 條第 40 款所稱其他法律劃定之綠地，如已開闢，即為永久性空地。如經認定限作綠地使用之國土保安用地已開闢且深度達 6m 以上，防火構造建築物之建築基地鄰接該綠地側自得免依本條各款檢討。

◉區段徵收地區或依據促進民間參與公共建設法設置之工業區確與市地重劃地區開發性質類似，應有規劃整體性防火間隔之必要。

◉本條有關防火構造建築物外牆開口部分之規定，係以建築物構造及防火設備之性能，取代以往留設一定淨距離防火間隔防止火災蔓延之方式，以增加建築物設計之彈性。

◉同一建築基地內相鄰建物間依建築基地法定空地分割辦法辦理法定空地分割證明，因法定空地分割證明之申請並未改變基地內現有建築物之狀況，該辦法中並無檢討有關本條之規定。

◉建築基地經建築竣工領得使用執照後，已完成建築程序，其再合併鄰地而為建築，則係另一建築行為，應依照行為時建築法令之規定辦理。但再合併建築之所謂鄰地，為原留設之防火間隔者，縱令土地為其所有，亦應查明有無地役權或公共地役關係而為審定，不得輕言廢止，以維私、公權益。

◉建築物直通樓梯其開向屋外之出入口，依本編第 90 條第 1 款規定應在適當位置。以鄰房所留設之防火間隔以接通道路，且既未取得該土地使用同意書，應不得開向鄰房所留設之防火間隔。

◉形狀不整之建築基地，如三角形、梯形等，因形狀不一，致其防火間隔之留設，頗難予以統一劃定，得由各地方主管建築機關就基地之實際狀況及設計需要，在不違反防火間隔留設之旨意之下，自基地背面或側面退縮 1.5m 以上留設。

◉本條文規定之道路，應不包括「私設通路」。

◉同一基地內兩幢以上防火建築物，其各幢間背面已設置 3m 防火間隔，惟側面所設置之未開口防火牆間距未達 3m 時，仍應依本編第 1 條第 33 款規定辦理。

◉整體性防火間隔與現有巷道或私設通路重疊部分，尚無限制不得作為建築物之出入口。

◉建築物非屬居室部分 (如門廳、走廊、樓梯間、衣帽間、廁所盥洗室、浴室、儲藏室、機械室、車庫等)，與居室之間如以具有 0.5 小時以上防火時效之牆壁 (不包括裝設於該牆壁上之門窗) 區劃分隔者，得依本條第 2 款及第 4 款但書規定辦理；如與居室間未以具有 0.5 小時以上防火時效之牆壁區劃分隔者，依本條第 2 款及第 4 款但書規定辦理時，應與該居室合併計算外牆開口面積。

◉如果同一居室外牆設置 2 個以上開口，其中 1 個開口裝設具半小時以上防火時效之防火門窗者，本條第 2 款及第 4 款但書規定之「同一居室開口面積」仍應以該居室所有於第 2 款或第 4 款規定範圍內之外牆開口面積合計。防火構造建築物為電氣、消防設備或排煙等各種設備散熱、排氣等需求於外牆開設之開口，仍應依本條規定檢討。

◉本條第 3、4 款規定係就 2 幢間外牆之相對部分檢討之，如 1 基地內 2 幢防火構造建築物之高度不同，其較高幢超出較低幢高度部分，因為無相對之外牆，得免檢討本條第 3、4 款規定。

◉同一基地兩幢防火構造建築物相對外牆之距離及其外牆開口之防火性能，本條第 3 款及第 4 款業有明定，同一基地內兩幢防火構造建築物，一側為無開口且具有 1 小時防火時效之外牆，另一幢建築物相對之外牆及其開口，仍應依本條第 3 款及第 4 款辦理。

◉建築基地留設之防火間隔具有延阻火災及便利避難救災之功能：3 幢建築物倘以一宗土地申請建築，為維護建築基地之整體性及兼顧避難救災之功能，各幢建築物間留設之防火間隔，自不得設置圍牆；若以分宗土地分別申請建築者，建築基地所留設之防火間隔得否僅鄰地界線建築圍牆，應依本條及圖 110-(4) 規定辦理。

◉防火間隔之設置旨在阻止火災之延燒，確保鄰棟建築之安全，於防火間隔中間設置圍牆，並將防火間隔阻斷數段，倘不妨礙其原設置功能，依本條圖 110-(4) 規定，尚非法所不許。

◉在不妨礙其設置目的之原則下，防火間隔內得設置平面式車道，及以不燃材料構築且免計入建築面積之雨遮、花臺、汽車坡道、人工地盤、採光井、圍牆等設施或構造物；但依本編第 90 條規定作為避難層出入口接通道路使用之通路及本條第 6 款規定應接通道路者，其規定寬度範圍內不得設置。建築物部分樓層如採無外牆之設計，該樓層距境界線未達 3m 部分，用途應依上述函令辦理。

所稱得設置於防火間隔之免計入建築面積之雨遮、圍牆，應依本條補充圖例圖 110-(3) 及 110-(4) 辦理。

◉本條圖例圖 110-(6) 係適用於建築物正面外牆與側面地界線成 90° 之情形，如非呈 90° ，仍應依本條第 1 款及第 2 款檢討外牆及設於其開口之門窗防火性能或開口面積。

◉防火構造建築物臨接其留設騎樓、無牆壁之門廊、外廊等部分之外牆，自得依本條圖例圖 110-(6) 圖示辦理。

◉圖 110-(6) 係指建築物緊鄰境界線興建時，正面之外牆距側面外牆 ½d 以上始得設置開口。如建築物側面外牆已自境界線退縮 ½d 以上時，其正面開口設置得不受圖 110-(6) 之限制。

◉建築物側面外牆自境界線退縮未達本條圖 110-(6) 所示之 ½d，其正面外牆自距境界線 ½d 開始設置開口者，開設於正面外牆之門窗防火性能得不受與側面境界線距離之限制。

◉本條第 6 款規定之整體性防火間隔範圍內，如無任何設施或構造物突出該範圍之基地地面且無高低差，未妨礙整體性防火間隔接通道路及阻止火災延燒之功能，該範圍地面下得設置符合法令規定之地下室、連續壁、建築物基礎等。

◉市地重劃地區，經直轄市、縣 (市) 政府規定整體性防火間隔者，不得依檢附圖例增設圍牆。



第 110-1 條 (非防火構造建築物之防火間隔)

非防火構造建築物，除基地鄰接寬度 6m 以上道路或深度 6m 以上之永久性空地側外，建築物應自基地境界線 (後側及兩側) 退縮留設淨寬 1.5m 以上之防火間隔。一基地內 2 幢建築物間應留設淨寬 3m 以上之防火間隔。

前項建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔超過 6m 之建築物外牆與屋頂部分，及一基地內 2 幢建築物間留設之防火間隔超過 12m 之建築物外牆與屋頂部分，得不受本編第 84-1 條應以不燃材料建造或覆蓋之限制。

《函令劍掃》

◉一基地內有 2 幢以上建築物，其中一幢為非防火構造建築物者，非防火造建築物與他幢建築物間留設之防火間隔，仍應依本條規定，超過 12m 之建築物外牆與屋頂部分始得不受本編第 84-1 條應以不燃材料建造或覆蓋之限制。

◉申請建造農業生產必要設施得免適用本編有關防火避難設備之規定。屠宰場非屬農業設施，屬建築物使用類組及變更使用辦法附表 2 之 C-1 類組。故仍應依本條規定辦理。

【第七節 消防設備】

第 112-1 條

建築物之消防設備，除消防法令另有規定外，依本節及建築設備編之規定。

《立修理由》

一、本條新增。二、消防法令對於建築物之消防設備或設施定有相關規定者，自應優先適用，以利建築物消防設備檢討之執行，爰增訂本條。

第 113 條 (適用範圍)

建築物應按下列用途分類分別設置滅火設備、警報設備及標示設備，應設置之數量及構造應依建築設備編之規定：

一、第一類：戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂等。

二、第二類：夜總會、舞廳、酒家、遊藝場、酒吧、咖啡廳、茶室等。

三、第三類：旅館、餐廳、飲食店、商場、超級市場、零售市場等。

四、第四類：招待所 (限於有寢室客房者) 寄宿舍、集合住宅、醫院、療養院、養老院、兒童福利設施、幼稚園、盲啞學校等。

五、第五類：學校補習班、圖書館、博物館、美術館、陳列館等。

六、第六類：公共浴室。

七、第七類：工廠、電影攝影場、電視播送室、電信機器室。

八、第八類：車站、飛機場大廈、汽車庫、飛機庫、危險物品貯藏庫等，建築物依法附設之室內停車空間等。

九、第九類：辦公廳、證券交易所、倉庫及其他工作場所。

第 114 條 (滅火設備)

滅火設備之設置依下列規定：

一、室內消防栓應設置合於下列規定之樓層：

㈠建築物在第 5 層以下之樓層供前條第一款使用，各層之樓地板面積在 300 ㎡以上者；供其他各款使用 (學校校舍免設)，各層之樓地板面積在 500 ㎡以上者。但建築物為防火構造，合於本編第 88 條規定者，其樓地板面積加倍計算。

㈡建築物在第 6 層以上之樓層或地下層或無開口之樓層，供前條各款使用，各層之樓地板面積在 150 ㎡以上者。但建築物為防火構造，合於本編第 88 條規定者，其樓地板面積加倍計算。

㈢前條第九款規定之倉庫，如為儲藏危險物品者，依其貯藏量及物品種類稱另以行政命令規定設置之。

二、自動撒水設備應設置於下列規定之樓層：

㈠建築物在第 6 層以上，第 10 層以下之樓層，或地下層或無開口之樓層，供前條第一款使用之舞臺樓地板面積在 300 ㎡以上者，供第二款使用，各層之樓地板面積在 1,000 ㎡以上者；供第三款、第四款 (寄宿舍，集合住宅除外) 使用，各層之樓地板面積在 1,500 ㎡以上者。

㈡建築物在第 11 層以上之樓層，各層之樓地板面積在 100 ㎡以上者。

㈢供本編第 113 條第 8 款使用，應視建築物各部分使用性質就自動撒水設備、水霧自動撒水設備、自動泡沫滅火設備、自動乾粉滅火設備、自動二氧化碳設備或自動揮發性液體設備等選擇設置之，但室內停車空間之外牆開口面積（非屬門窗部分）達 ½ 以上，或各樓層防火區劃範圍內停駐車位數在 20 輛以下者，免設置。

㈣危險物品貯藏庫，依其物品種類及貯藏量另以行政命令規定設置之。

《函令劍掃》

◉建築技術規則中所稱學校校舍，係指凡屬學校所有供行政、教學、實驗、與師生員工活動及生活之各種建築物。

第 115 條（警報設備）

建築物依下列規定設置警報設備。其受信機（器）並應集中管理，設於總機室或值日室。但依本規則設有自動撒水設備之樓層，免設警報設備。

一、火警自動警報設備應在下列規定樓層之適當地點設置之：

㈠地下層或無開口之樓層或第 6 層以上之樓層，各層之樓地板面積在 300 ㎡以上者。

㈡第 5 層以下之樓層，供本編第 113 條第一款至第四款使用，各層之樓地板面積在 300 ㎡以上者。但零售市場、寄宿舍、集合住宅應為 500 ㎡以上；第五款至第九款使用各層之樓地板面積在 500 ㎡以上者；第九款之其他工作場所在 1,000 ㎡以上者。

二、手動報警設備：第 3 層以上，各層之樓地板面積在 200 ㎡以上，且未裝設自動警報設備之樓層，應依建築設備編規定設置之。

三、廣播設備：第 6 層以上（集合住宅除外），裝設火警自動警報設備之樓層，應裝設之。

註：各類場所消防安全設備設置標準規定，下列場所應設置手動報警設備：❶3 層以上建築物，任何一層樓地板面積在 200 ㎡以上者。❷觀光旅館、飯店、旅館、招待所（限有寢室客房者）。

屬於手動報警設備之「手動報警機」，因其名稱易遭誤解為按下透明保護蓋內之按鈕後，可直接連線通報警察機關，已更名為「火警發信機」。

各類場所消防安全設備設置標準規定，設有火警自動警報或瓦斯漏氣火警自動警報設備之建築物，都應設置緊急廣播設備。

第 116 條（標示設備）

供本編第 113 條第一款、第二款使用及第三款之旅館使用者，依下列規定設置標示設備：

一、出口標示燈：各層通達安全梯及戶外或另一防火區劃之防火門上方，觀眾席座位間通路等應設置標示燈。

二、避難方向指標：通往樓梯、屋外出入口、陽臺及屋頂平臺等之走廊或通道應於樓梯口、走廊或通道之轉彎處，設置或標示固定之避難方向指標。



第四之一章
建築物安全維護設計

《函令劍掃》

◉本章自民國 96 年 7 月 1 日起施行，新建建築物屬本章規定之安全維護照明、監視攝影、緊急求救及警戒探測等適用範圍者，即應依規定辦理建築物安全維護設計。

建築技術規則係針對新建建築物進行規範，並無溯及既往之規定，實施日期前已申請建築執照之建築物，基於法不溯既往之原則，無法以強制方式要求建築物設置安全維護裝置，惟為配合提升建築物公共空間之安全性之指示，建議各公寓大廈管理委員會，得視其安全維護實際情況，參酌本規則之規定，設置建築物安全維護裝置。





第 116-1 條（建築物安全維護）


為強化及維護使用安全，供公眾使用建築物之公共空間應依本章規定設置各項安全維護裝置。

第 116-2 條（安全維護裝置物裝置標準）

前條安全維護裝置應依下表規定設置：

空間種類 ＼ 裝置物名稱			安全維護照明裝置	監視攝影裝置	緊急求救裝置	警戒探測裝置	備註
1	停車空間	室內	●	●	●		
		室外	●	●			
2	車道		●	●	●		汽車進出口至道路間之通路
3	車道出入口		●	●	▲		
4	機電設備空間出入口					▲	
5	電梯車廂內			●			
6	安全梯間		●	▲	▲		
7	屋突層機械室出入口					▲	
8	屋頂出入口	屋頂避難平臺			●	▲	
		其他			●		
9	屋頂空中花園			▲			
10	公共廁所		●	▲	●	▲	
11	室內公共通路走廊			▲	●		
12	基地內通路		●	▲			
13	排煙室			▲			
14	避難層門廳			▲			
15	避難層出入口		●	▲		▲	

說明：「●」指至少必須設置 1 處。「▲」指由申請人視實際需要自由設置。

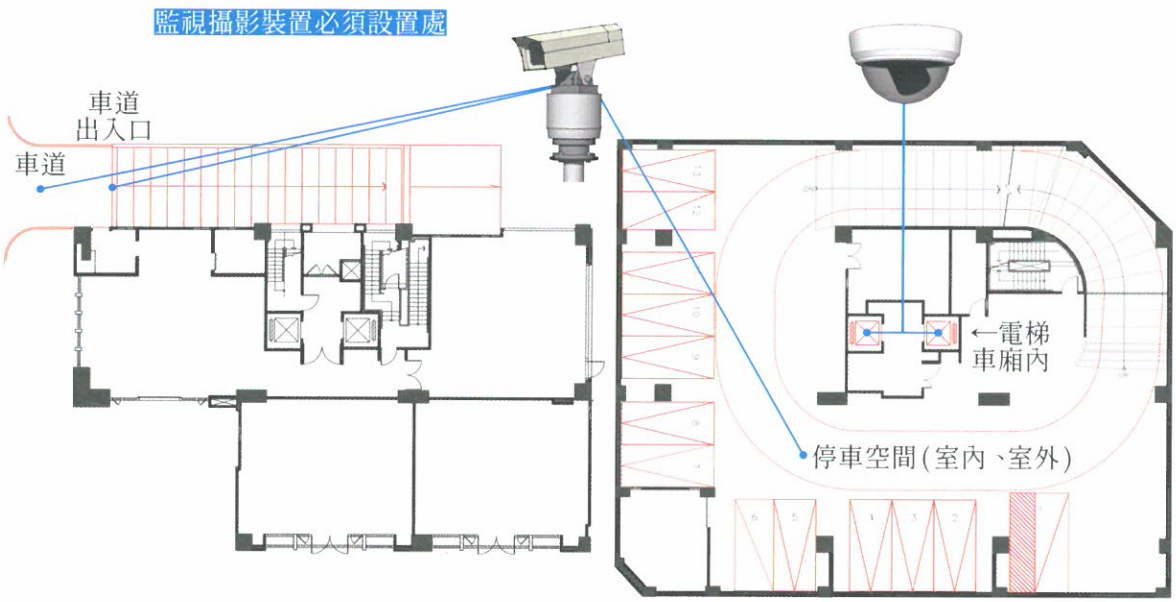

第 116-3 條 (安全維護照明裝置照度基準)


安全維護照明裝置照射之空間範圍，其地面照度基準不得小於下表規定：

	空間種類	照度基準 (lux)
①	停車空間 (室內)	60
②	停車空間 (室外)	30
③	車道	30
④	車道出入口	100
⑤	安全梯間	60
⑥	公共廁所	100
⑦	基地內通路	60
⑧	避難層出入口	100

註：茲將本條表格以照度基準為標準重新排列如下，以助於理解其規定：

照度基準	空間種類	說明
30(lx)	車道、室外停車空間	室外公共空間
60(lx)	室內停車空間、安全梯間、基地內通路	基地內公共空間
100(lx)	車道出入口、避難層出入口及公共廁所	人員出入較頻繁空間

註：lx 為勒克斯之國際單位制寫法，同 lux。

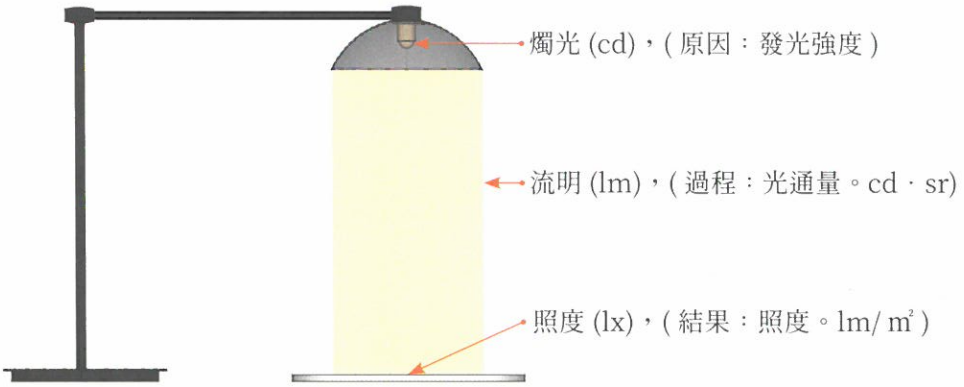

第 116-4 條 (監視攝影裝置)

監視攝影裝置應依下列規定設置：

一、應依監視對象、監視目的選定適當形式之監視攝影裝置。


二、攝影範圍內應維持攝影必要之照度。

三、設置位置應避免與太陽光及照明光形成逆光現象。

四、屋外型監視攝影裝置應有耐候保護裝置。

五、監視螢幕應設置於警衛室、管理員室或防災中心。

設置前項裝置，應注意隱私權保護。

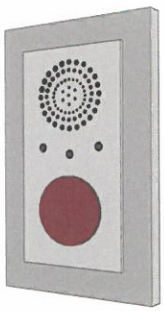

第 116-5 條 (緊急求救裝置)

緊急求救裝置應依下列方式之一設置：

一、按鈕式：觸動時應發出警報聲。

二、對講式：利用電話原理，以相互通話方式求救。

前項緊急求救裝置應連接至警衛室、管理員室或防災中心。

第 116-6 條 (警戒探測裝置)



警戒探測裝置得採用下列方式設置：

一、碰撞振動感應。

二、溫度變化感應。

三、人通過感應。

警戒探測裝置得與監視攝影、照明等其他安全維護裝置形成連動效用。

註：警戒探測裝置通常歸類於防盜系統，用以探知非經由正常路徑進入建築物之人員。

第 116-7 條 (備用電源)

各項安全維護裝置應有備用電源供應，並具有防水性能。

註：所謂備用電源，是指一旦原本由台灣電力公司供應的市電因故中斷時，例如：有預警的計畫性工作停電、分區輪流停電，或者無預警的颱風停電、電力系統設備故障停電等，仍然可繼續供電維持各項安全維護裝置不間斷運作之設備。至於備用電源的容量多寡並無規定。備用電源的種類有發電機設備、蓄電池設備及燃料電池設備，我國法規僅有發電機設備及蓄電池設備。

發電機設備從市電停電起至自動啟動需要一小段時間，不能無縫接軌地立即接續供電，但輸出容量較大，適用於耗電量較高之設備，例如：安全維護照明裝置。

監視攝影裝置、緊急求救裝置、警戒探測裝置等，一般皆使用電腦資訊設備，適合使用蓄電池式不斷電系統 (UPS) 作為第一順序之備用電源，除市電停止時能零轉換時間繼續維持運作外，平時具有穩壓、防止突波 (瞬態過載電壓) 或雷擊等造成電腦資訊設備損壞之功能。