第十一章
地下建築物



【第一節 一般設計通則】

第 178 條 (適用範圍)

公園、兒童遊樂場、廣場、綠地、道路、鐵路、體育場、停車場等公共設施用地及經內政部指定之地下建築物，應依本章規定。本章未規定者依其他各編章之規定。

第 179 條 (用語定義)

本章建築技術用語之定義如下：

一、地下建築物：主要構造物定著於地面下之建築物，包括地下使用單元、地下通道、地下通道之直通樓梯、專用直通樓梯、地下公共設施等，及附設於地面上出入口、通風採光口、機電房等類似必要之構造物。

二、地下使用單元：地下建築物之一部分，供一種或在使用上具有不可區分關係之二種以上用途所構成之區劃單位。

三、地下通道：地下建築物之一部分，專供連接地下使用單元、地下通道直通樓梯、地下公共設施等，及行人通行使用者。

四、地下通道直通樓梯：地下建築物之一部分，專供連接地下通道，且可通達地面道路或永久性空地之直通樓梯。

五、專用直通樓梯：地下使用單元及緩衝區內，設置專供該地下使用單元及緩衝區使用，且可通達地面道路或永久性空地之直通樓梯。

六、緩衝區：設置於地下建築物或地下運輸系統與建築物地下層之連接處，具有專用直通樓梯以供緊急避難之獨立區劃空間。

《函令劍掃》

◉地下建築物不包括地下運輸系統。通風口、逃生口屬地下鐵道運輸系統之設施，得不適用本章之規定。

◉公共設施用地興建地下停車場，專供停車使用，其設施除車位與車道等主要設施外，未與其他使用單元連接者，得不視為本章所稱之地下建築物。

◉公共設施用地興建之地下變電所，若無供個人或公眾使用，且未與地下建築物連接者，得不視為本章所稱之地下建築物。

◉建築物使用類組及變更使用辦法附表一，車站 (公路、鐵路、大眾捷運) 屬 A1 類組，鐵路車站為建築物應無疑義。依本條第 1 款規定，主要構造定著於地面下之鐵路車站，自屬地下建築物。

◉地下使用單元依本條第 2 款規定為：「地下建築物之一部分，供一種或在使用上具有不可區分關係之二種以上用途所構成之區劃單位。」係指地下使用單元應依其使用性質區劃分隔。

◉「緩衝區」為設置於地下建築物或地下運輸系統與建築物地下層之連接處，具有專用直通樓梯以供緊急避難之獨立區劃空間，為本條第 6 款所明定，所稱「專用直通樓梯」為「地下使用單元及緩衝區內，設置專供該地下使用單元及緩衝區使用，且可通達地面道路或永久性空地之直通樓梯」，因此設置於「緩衝區」內之專用直通樓梯，應專供該緩衝區使用。

第 180 條 (地下建築物之用途限制)

地下建築物之用途，除依照都市計畫法省、市施行細則及分區使用管制規則或公共設施多目標使用方案或大眾捷運系統土地聯合開發辦法辦理並得由該直轄市、縣 (市) 政府依公共安全，公共衛生及公共設施指定之目的訂定，轉報內政部核定之。

第 181 條 (地下建築物之連接)

建築物非經當地主管建築機關會同有關機關認定有公益需要、無安全顧慮且其構造、設備應符合本章規定者，不得與基地外之地下建築物、地下運輸系統設施連接。

前項以地下通道直接連接者，該建築物地面以下之部分及地下通道適用本章規定。但以緩衝區間接連接，並符合下列規定者，不在此限：

一、緩衝區與連接之地下建築物、地下運輸系統及建築物之地下層間應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板區劃分隔，防火門窗等防火設備應具有 1 小時以上之阻熱性，其內部裝修材料應為耐燃一級材料，且設有通風管道時，其通風管道不得同時貫穿緩衝區與二側建築物之防火區劃。

二、連接緩衝區二側之連接出入口，總寬度均應在 3m 以上，6m 以下，且任一出入口淨寬度不得小於 1.5m。連接出入口應設置具有 1 小時以上防火時效及阻熱性之防火門窗等防火設備，非連接出入口部分不得以防火門窗取代防火區劃牆。

三、緩衝區連接地下建築物、地下運輸系統之出入口防火門窗應為常時開放式，且應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，並應與所連接地下建築物、地下運輸系統及建築物之中央管理室或防災中心連動監控，使能於災害發生時自動關閉。

四、緩衝區之面積：$A \geqq W_1^2+W_2^2$

A：緩衝區之面積 (m^2)，專用直通樓梯面積不得計入。

W_1：緩衝區與地下建築物或地下運輸系統連接部分之出入口總寬度 (m)。

W_2：緩衝區與建築物地下層連接部分之出入口總寬度 (m)。

五、緩衝區設置之專用直通樓梯寬度不得小於地下建築物或地下運輸系統連接緩衝區連接出入口總寬度之 ½，專用直通樓梯分開設置時，其樓梯寬度得合併計算。

六、緩衝區面積之 30% 以上應挑空至地面層。地面層挑空上方設有頂蓋者，其頂蓋距地面之淨高應在 3m 以上，且其地面以上立面之透空部分應在立面周圍面積 1/3 以上。但緩衝區設置水平挑空空間確有困難者，得設置符合本編第 102 條規定之進風排煙設備 (註：緊急昇降機間及特別安全梯之進風排煙設備)，並適用兼用排煙室之相關規定。

七、以緩衝區連接之建築物地下層當層設有燃氣設備及鍋爐設備者，應依本編第 201 條第二項辦理；瓦斯供氣設備並依本編第 206 條規定辦理。

八、利用緩衝區與地下建築物或地下運輸系統連接之原有建築物未設置中央管理室或防災中心者，應增設之。

九、緩衝區所連接之建築物及地下建築物或地下運輸系統之中央管理室或防災中心監控，其監控項目應依本規則相關規定設置。雙方之中央管理室或防災中心應設置，專用電話或對講裝置並連接緊急電源，供互相連絡。

十、緩衝區及其專用直通樓梯之空間，得不計入建築面積及容積總樓地板面積。

十一、緩衝區內專供通行及緊急避難使用，不得有營業行為；牆壁得以耐燃一級材料設置嵌入式廣告物。

《函令劍掃》

◉本條第 2 項第 2 款規定：「連接緩衝區二側之連接出入口，總寬度均應在 3m 以上，6m 以下，且任一出入口淨寬度不得小於 1.5m。」係為避免造成避難之瓶頸。

◉建築技術規則除本條第 2 項第 3 款規定：「緩衝區連接地下建築物、地下運輸系統之出入口防火門窗應為常時開放式…」其餘條文尚無明定防火門應為常時開放式或常時關閉式；故除本條第 2 項第 3 款規定之防火門外，其他防火門得自行擇用常時開放式或常時關閉式。

第 182 條 (中央管理室之設置)

地下建築物應設置中央管理室，各管理室間應設置相互連絡之設備。
前項中央管理室，應設置專用直通樓梯，與其他部分之間並應以具有 2 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板區劃分隔。

第 183 條 (地下使用單元與地下通道之關係)

地下使用單元臨接地下通道之寬度，不得小於 2m。自地下使用單元內之任一點，至地下通道或專用直通樓梯出入口之步行距離不得超過 20m。

《立修理由》
地下通道視同地上公告道路 (計畫道路) 延續，其境界線視同建築線，故比照本編第 2 條規定，地下使用單元臨接地下通道之長度不得小於 2m。
地下使用單元必須能經由地下通道或專用直通樓梯，迅速通達地面安全場所，因此限制其任一點至地下通道或直通樓梯出入口之最長距離，以應避難之需求。

《函令劍掃》

◉本條規定地下使用單元與地下通道之關係。地下建築物之設計原則，悉依本章及有關規定辦理。

第 184 條 (地下通道之寬度及其構造)

地下通道依下列規定：

一、地下通道之寬度不得小於 6m，並不得設置有礙避難通行之設施。
二、地下通道之地板面高度不等時應以坡道連接之，不得設置臺階，其坡度應小於 1:12，坡道表面並應作止滑處理。
三、地下通道及地下廣場之天花板淨高不得小於 3m，但至天花板下之防煙壁、廣告物等類似突出部分之下端，得減為 2.5m 以上。
四、地下通道末端不與其他地下通道相連者，應設置出入口通達地面道路或永久性空地，其出入口寬度不得小於該通道之寬度。該末端設有 2 處以上出入口時，其寬度得合併計算。

第 185 條 (地下通道直通樓梯)

地下通道直通樓梯依下列規定：

一、自地下通道之任一點，至可通達地面道路或永久性空地之直通樓梯口，其步行距離不得大於 30m。
二、前款直通樓梯分開設置時，其出入口之距離小於地下通道寬度者，樓梯寬度得合併計算，但每座樓梯寬度不得小於 1.5m。

依前二款規定設置之直通樓梯得以坡道代替之，其坡度不得超過 1:8，表面應作止滑處理。

第 186 條 (地下通道突出物之限制)

地下使用單元之任一部分或廣告物或其他類似設施，均不得突出地下通道突出物限制線。但供通行及避難必需之方向指標、號誌等不在此限。
前項突出物限制線應予明確標示，其與地下使用單元之境界線距離並不得大於 50 ㎝。

第 187 條 (下水溝蓋之規定)


地下通道之下水溝及其他類似設施，應以耐磨材料覆蓋之，且不得妨礙通行。

第 188 條（地下廣場之設置）

自地下通道任一點之步行距離 60m 範圍內，應設置地下廣場，其面積依下列公式計算：

$$A \geqq (W_1^2+W_2^2+\ldots+W_n^2)$$

A：地下廣場之面積。（單位：m^2）　$W_1 \ldots W_n$：連通廣場各地下通道之寬度。（單位：m）
n：連通廣場地下通道之數目
地下廣場周圍並應設置 2 座以上可直接通達地面之樓梯。但樓梯面積不得計入廣場面積。

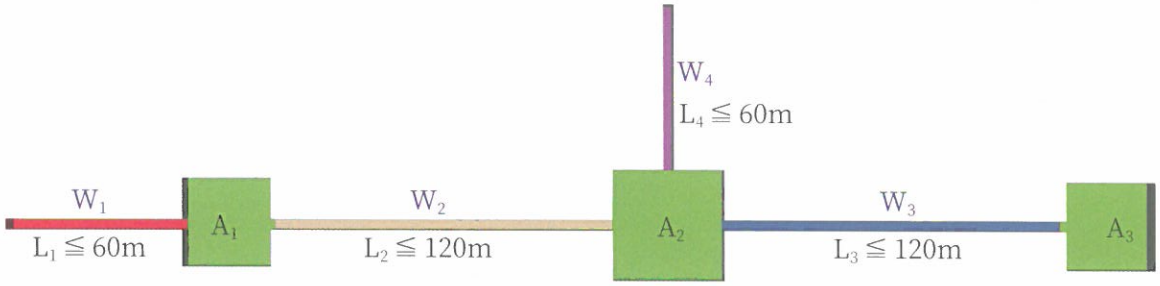

A_1、A_2、A_3：各地下廣場之面積（單位：m^2）　W_1、W_2、W_3、W_4：各地下通道之寬度（單位：m）
$L_1 \ldots L_n$：任一點至地下廣場或地下廣場之地下通道距離（單位：m）
$A_1 \geqq 2(W_1^2+W_2^2)$　$A_2 \geqq 2(W_2^2+W_3^2+W_4^2)$　$A_3 \geqq 2W_3^2$

第 189 條（地下建築物與建築物地下層之連接）

地下建築物與建築物地下層連接時，其連接部分應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板予以區劃分隔，並應設置可通達地面道路或永久性空地之安全梯。但連接部分已設有符合本章規定之直通樓梯者，不在此限。

《立修理由》

連接部分規定，「應以防火牆、板予以區劃分隔」其目的是當發生災害時，避免地下通道之災害及混亂延伸至建築物地下層。

地下建築物與建築物地下層，二者是基於個別之避難計畫而設計，為了防止二種不同計畫性質之連接所引起之避難計畫上的混亂，故在連接部分規定應設置安全梯，使能發揮避難及防災之功能。

第 190 條（地下建築物之頂蓋與地面之距離）

道路、公園廣場等類似用地範圍內之地下建築物，其頂蓋與地盤面之間距應配合週圍環境條件保持必要距離，供各類公共設施之埋設。其間距由主管建築機關協商有關機關訂定之，但道路部分不得少於 3m。

《立修理由》

地下建築物往往需要利用都市計畫劃設之道路、公園、廣場等公共設施用地。惟都市公用設備如電力、電信、瓦斯、自來水、污水、下水道等通常多垣設在此等用地地面下不足 3m 之處。為配合上述公用設備管線之埋設，因此規定地下建築物頂蓋至地面之間，須保留足夠之空間，俾供管線之埋設及植樹成長之用。

第 191 條（突出地面之設施及出入口位置）

地下建築物設置於地盤面上之進、排風口、樓梯間出入口等類似設施，設置於人行道上時，該人行道應保持 3m 以上之淨寬。

第 192 條（鄰接地下通道樓梯之出入口限制）

地下通道直通樓梯之平臺及上下端第一梯級各部分半徑 3m 內之牆面不得設置地下使用單元之出入口及其他開口。但直通樓梯為安全梯不在此限。

第 193 條 (臨接地下使用單元之地下通道及出入口樓梯間)

地下通道臨接樓地板面積合計在 1,000 ㎡以上地下使用單元者，應在該部分通道任一點之視線範圍內設置開向地面之天窗或其他類似之開口。但於該通道內設有合於下列規定之地下通道直通樓梯者，不在此限：

一、直通樓梯為安全梯者。

二、自地下通道任一點至樓梯間之步行距離小於 20m。

三、直通樓梯地面出入口直接面臨道路或永久性空地，或利用具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板區劃而成之通道通達道路或永久性空地者。

《立修理由》

本規定係以面積超過 1,000 ㎡之店鋪所臨接之地下通道為對象。原則上，通行者自該地下通道之任何位置，應能看見地面上之部分，亦即地下通道應對地面充分地開放。

第 194 條 (樓梯之構造)

本章規定應設置之直通樓梯淨寬應依下列規定：

一、地下通道直通樓梯淨寬不得小於該地下通道之寬度；其臨接 2 條以上寬度不同之地下通道時，應以較寬者為準。但經由起造人檢討逃生避難計畫並經中央主管建築機關審核認可者，不在此限。

二、地下廣場之直通樓梯淨寬不得小於 2m。

三、專用直通樓梯淨寬不得小於 1.5m。但地下使用單元之總樓地板面積在 300 ㎡以上時，應為 1.8m 以上。

前項直通樓梯級高應在 18 ㎝以下，級深應在 26 ㎝以上。樓梯高度每 3m 以內應設置平臺，為直梯者，其深度不得小於 1.5m；為轉折梯者，其深度不得小於樓梯寬度。

【第二節 建築構造】

第 195 條 (構造規定)

地下建築物之頂板、外牆、底板等直接與土壤接觸部分，應採用水密性混凝土。

《立修理由》

為防止地下建築物滲水，本條規定其與土壤接觸部分應採用水密性混凝土。

註：混凝土 (Concrete) 係由水泥、粗細粒料 (砂及石子)、拌和用水及摻料等材料所組成之人造材料。水密性混凝土即密度高、透水性低之混凝土，主要與混凝土內部之孔隙有關，水灰比 (Water Cement Ratio) 低的混凝土孔隙小不易透水，水密性高。

第 196 條 (最小地震力)

地下建築物各部分所受之水平力，不得小於該部分之重量與震力係數之乘積，震力係數應以下列公式計算：$C \geqq 0.075(1-H/40)Z$

C：地下震力分佈係數。　Z：震區係數。

H：m，地下建築物各部分距地盤面之深度，超過 20m 時，以 20m 計。

第 197 條 (道路載重)

地下建築物之上部為道路時，其設計載重應包括該道路設計載重之影響及覆土載重。

第 198 條 (水浮力)
地下建築物應調查基地地下水位之變化，根據雨季之最高水位計算其上揚力，並做適當之設計及因應措施以防止構造物之上浮。

第 199 條 (地下水位觀測)
地下建築物應於適當位置設置地下水位觀測站，以供隨時檢討其受水浮力之影響。

第 200 條 (伸縮縫)
地下建築物間之連接部分，必要時應設置伸縮縫，其止水帶及貫通之各管線，應有足夠之強度及韌性以承受其不均勻之沈陷。

【第三節 建築物之防火】

第 201 條 (用途區劃)
地下使用單元與地下通道間，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板予以區劃分隔。
設有燃氣設備及鍋爐設備之使用單元等，應儘量集中設置，且與其他使用單元之間，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板予以區劃分隔。

第 202 條 (面積區劃)
地下建築物供地下使用單元使用之總樓地板面積在 1,000 m^2以上者，應按每 1,000 m^2，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板予以區劃分隔。
供地下通道使用，其總樓地板面積在 1,500 m^2以上者，應按每 1,500 m^2，以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板予以區劃分隔。且每一區劃內，應設有地下通道直通樓梯。

第 203 條 (豎道區劃)
超過一層之地下建築物，其樓梯、昇降機道、管道及其他類似部分，與其他部分之間，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備予以區劃分隔。樓梯、昇降機道裝設之防火設備並應具有遮煙性能。管道間之維修門應具有 1 小時以上防火時效及遮煙性能。
前項昇降機道前設有昇降機間且併同區劃者，昇降機間出入口裝設具有遮煙性能之防火設備時，昇降機道出入口得免受應裝設具遮煙性能防火設備之限制；昇降機間出入口裝設之門非防火設備但開啟後能自動關閉且具有遮煙性能時，昇降機道出入口之防火設備得免受應具遮煙性能之限制。

第 204 條 (內部裝修限制)
地下使用單元之隔間、天花板、地下通道、樓梯等，其底材、表面材之裝修材料及標示設施、廣告物等均應為不燃材料製成者。

第 205 條 (管路及管路貫穿部分之防火)
給水管、瓦斯管、配電管及其他管路均應以不燃材料製成，其貫通防火區劃時，貫穿部位與防火區劃合成之構造應具有 2 小時以上之防火時效。

《函令劍掃》

◉經內政部認可通過之防火區劃貫穿部耐火材料類產品，其貫穿物管材之使用限制如下：

❶管材非以不燃材料製成者，依本編第 205 條規定，不得使用於地下建築物。

❷管材非以不燃材料製成，且未依同編第 247 條規定使用具有不燃材料同等效能之防火措施者，不得使用於高層建築物。

❸貫穿處二側各 1m 範圍內之管材非以不燃材料製成者，依本規則建築設備編第 29 條之規定，除配置於管道間內者外，不得使用於給排水管路。

第 206 條（瓦斯供氣設備）

地下建築物內不得存放使用桶裝液化石油氣。瓦斯供氣管路應依下列規定：

一、燃氣用具應使用金屬管、金屬軟管或瓦斯專用軟管與瓦斯出口栓連接，並應附設自動熄火安全裝置。

二、瓦斯供氣幹管應儘量減少而單純化，表面顏色應為鉻黃色。

三、天花板內有瓦斯管路時，天花板每隔 30m 內，應設檢查口一處。

四、中央管理室應設有瓦斯漏氣自動警報受信總機及瓦斯供氣緊急遮斷裝置。

五、廚房應設煙罩及直通戶外之排煙管，並配置適當之乾粉或二氧化碳滅火器。

【第四節 防火避難設施及消防設備】

註：各類場所消防安全設備設置標準規定，地下建築物應設置滅火器，總樓地板面積在 150 ㎡以上者應設置室內消防栓設備，總樓地板面積在 300 ㎡以上者應設置火警自動警報設備，供地下建築物使用樓地板面積在 500 ㎡以上者應設置排煙設備，總樓地板面積在 1,000 ㎡以上者應設置：自動撒水設備、使用瓦斯之場所應設置瓦斯漏氣火警自動警報設備、連結送水管、緊急電源插座、無線電通信輔助設備、防災監控系統綜合操作裝置。

第 207 條（自動撒水設備）

地下建築物設置自動撒水設備，應依下列規定：

一、撒水頭應裝設於天花板面及天花板內。但符合下列情形者得設於天花板內，天花板面免再裝設：㈠天花板內之高度未達 0.5m 者。㈡天花板採挑空花格構造者。

二、每一撒水頭之防護面積及水平間距，應依下列規定：


㈠廚房等設有燃氣用具之場所，每一撒水頭之防護面積不得大於 6 ㎡，撒水頭間距，不得大於 3m。

㈡前目以外之場所，每一撒水頭之防護面積不得大於 9 ㎡，間距不得大於 3.5m。

三、水源容量不得小於 30 個撒水頭連續放水 20min 之水量。

註：各類場所消防安全設備設置標準之規定為：地下建築物天花板與樓板間之高度，在 50 ㎝以上時，天花板與樓板均應配置撒水頭，且任一點至撒水頭之水平距離在 2.1m 以下。但天花板以不燃性材料裝修者，其樓板得免設撒水頭。

水源容量之設置，於使用密閉式一般反應型撒水頭時，不得小於 15 個撒水頭繼續放水 20min 之水量；於使用密閉式快速反應型撒水頭時，不得小於 12 個撒水頭繼續放水 20min 之水量。

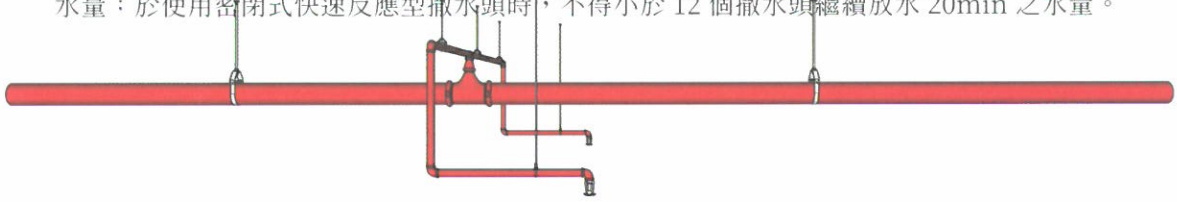

第 208 條 (滅火器)

地下建築物，應依場所特性及環境狀況，每 100 ㎡範圍內配置適當之泡沫、乾粉或二氧化碳滅火器一具，滅火器之裝設依下列規定：

一、滅火器應分別固定放置於取用方便之明顯處所。

二、滅火器應即可使用。

三、懸掛於牆上或放置於消防栓箱中之滅火器，其上端與樓地板面之距離，18kg 以上者不得超過 1m。

註：各類場所消防安全設備設置標準關於地下建築物滅火器之規定為：

滅火器種類應視場所潛在火災性質設置，各層樓地板面積每 100 ㎡ (含未滿) 有一滅火效能值；滅火器固定放置於取用方便之明顯處所，並設有以紅底白字標明滅火器字樣之標識，其每字應在 20 ㎠以上。但與室內消防栓箱等設備併設於箱體內並於箱面標明滅火器字樣者，其標識顏色不在此限。懸掛於牆上或放置滅火器箱中之滅火器，其上端與樓地板面之距離，18 kg以上者在 1m 以下，未滿 18 kg者在 1.5m 以下。

第 209 條 (消防隊專用出水口設備)

地下建築物應依下列規定設置消防隊專用出水口：

一、每層每 25m 半徑範圍內應設一處口徑 63 ㎜附快式接頭消防栓，其距離樓地板面之高度不得大於 1m，並不得小於 50 ㎝。

二、消防栓應裝設在樓梯間或緊急用昇降機間等附近，便於消防隊取用之位置。

三、消防立管之內徑不得小於 100 ㎜。

註：此即各類場所消防安全設備設置標準中，屬於「消防搶救上之必要設備」之連結送水管之出水口。

第 210 條 (漏電自動警報設備)

地下建築物應設置下列漏電警報設備：

一、漏電檢出機：其感度電流最高值應在 1A 以下。

二、受信總機：應具有配合開關設備，自動切斷電路之機能。

前項漏電警報設備應與火警自動警報設備併設但須區分之。

第 211 條 (瓦斯漏氣自動警報設備)

地下使用單元等使用瓦斯之場所，均應設置下列瓦斯漏氣自動警報設備：

一、瓦斯漏氣探測設備：依燃氣種類及室內氣流情形適當配置。

二、警報裝置。

三、受信總機。

註：各類場所消防安全設備設置標準規定：瓦斯，指下列氣體燃料：❶天然氣❷液化石油氣❸其他經中央主管機關指定者。

總樓地板面積在 1,000 ㎡以上之地下建築物使用瓦斯之場所應設置瓦斯漏氣火警自動警報設備。

第 212 條 (標示設備)

地下建築物應依下列規定設置標示設備：

一、出口標示燈：各層通達安全梯、或另一防火區劃之防火門上方及地坪，均應設置標示燈。

二、方向指示：凡通往樓梯、地面出入口等之通道或廣場，均應於樓梯口、廣場或通道轉彎處，設置位置指示圖及避難方向指標。

三、避難方向指示燈：設置避難方向指標下方距地板面高度 1m 範圍內，且在其正下方 50 ㎝處應具有 1 勒克斯以上之照度。

註：各類場所消防安全設備設置標準規定，出口標示燈及非設於樓梯或坡道之避難方向指示燈，設於地下建築物時，應使用 A 級或 B 級；出口標示燈標示面光度應在 20 燭光 (cd) 以上，或具閃滅功能；避難方向指示燈標示面光度應在 25 燭光 (cd) 以上。

第 213 條 (緊急供電設備)

地下建築物內設置之下列各項設備應接至緊急電源：

一、室內消防栓：自動消防設備 (自動撒水、自動泡沫滅火、水霧自動撒水、自動乾粉滅火、自動二氧化碳、自動揮發性液體等消防設備)。
二、火警自動警報設備。
三、漏電自動警報設備。
四、出口標示燈、緊急照明、避難方向指示燈、緊急排水及排煙設備。
五、瓦斯漏氣自動警報設備。
六、緊急用電源插座。
七、緊急廣播設備。

各緊急供電設備之控制及監視系統應集中於中央管理室。

註：各類場所消防安全設備設置標準規定，出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源應使用蓄電池設備，設於總樓地板面積在 1,000 m²以上之地下建築物之主要避難路徑者，其容量應能使其有效動作 60min 以上，並得採蓄電池設備及緊急發電機併設方式。
緊急廣播設備之啟動裝置應符合 CNS10522 之規定，並應使用緊急電話方式啟動。

第 214 條 (地下通道之照度)

地下通道地板面之水平面，應有平均 10 勒克斯以上之照度。

{立修理由}
為使行人平常能在地下通道內安心地步行，規定地下通道內地板面應有 10Lux 以上照度。

第 215 條 (排煙設備)

地下使用單元樓地板面積在 500 m²以上者，應設置排煙設備。但每 100 m²以內以分間牆或防煙壁區劃分隔者不在此限。地下通道之排煙設備依下列規定：

一、地下通道應按其樓地板面積每 300 m²以內，以自天花板面下垂 80 cm以上之防煙壁，或其他類似防止煙流動之設施，予以區劃分隔。
二、前款用以區劃之壁體，或其他類似之設施，應為不燃材料，或為不燃材料被覆者。
三、依第一款之每一區劃，至少應配置一處排煙口。排煙口應開設在天花板或天花板下 80 cm範圍內之牆壁，並直接與排煙風道連接。
四、排煙口之開口面積，在該防煙區劃樓地板面積之 2% 以上，且直接與外氣連接者，免設排煙機。
五、排煙機得由 2 個以上防煙區劃共用之：不得少於 300 m³/min。

地下通道總排煙量不得少於 600 m³/min。

註：各類場所消防安全設備設置標準規定，地下建築物之地下通道每 300 m²應以防煙壁區劃。防煙壁，指以不燃材料建造，自天花板下垂 50 cm以上之垂壁或具有同等以上阻止煙流動構造者。但地下建築物之地下通道，防煙壁應自天花板下垂 80 cm以上。
排煙機應隨任一排煙口之開啟而動作。排煙機之排煙量在 120 m³/min 以上；且在一防煙區劃時，

在該防煙區劃面積 1 m^3/m^2/min 以上；在二區以上之防煙區劃時，在最大防煙區劃面積 2 m^3/m^2/min 以上。地下建築物之地下通道，其排煙機總排煙量應在 600 m^3/min 以上。

地下建築物（地下建築物之甲類場所除外），樓地板面積每 100 m^2以下，以具 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及各該樓層防火構造之樓地板形成區劃間隔，且天花板及室內牆面，以耐燃一級材料裝修者。

第 216 條（緊急排水設備）

地下通道之緊急排水設備，應依下列規定：

一、排水管、排水溝及陰井等及其他與污水有關部分之構造，應為耐水且為不燃材料。

二、排水設備之處理能力，應為消防設備用水量及污水排水量總和之 2 倍。

三、排水管或排水溝等之末端，不得與公共下水道、都市下水道等類似設施直接連接。

四、地下通道之地面層出入口，應設置擋水設施。

第 217 條（緊急照明設備）

地下通道之緊急照明設備，應依下列規定：

一、地下通道之地板面，應具有平均 10 勒克斯以上照度。

二、照明器具（包括照明燈蓋等之附件），除絕緣材料及小零件外，應由不燃材料所製成或覆蓋。

三、光源之燈罩及其他類似部分之最下端，應在天花板面（無天花板時為板）下 50 cm內之範圍。

註：各類場所消防安全設備設置標準規定，緊急照明燈在地面之水平面照度，使用低照度測定用光電管照度計測得之值，在地下建築物之地下通道，其地板面應在 10 勒克司 (Lux) 以上。但在走廊曲折點處，應增設緊急照明燈。

【第五節 空氣調節及通風設備】

第 218 條（空氣調節設備）

地下建築物之空氣調節設備應按地下使用單元部分與地下通道部分，分別設置空氣調節系統。

{立修理由}

空氣調節設備之風管，常成為火災時煙火蔓延之路徑；而地下通道為建築物內之主要避難路徑，故規定設置空氣調節設備時，應依地下使用單元部分，和地下通道部分分別設置系統，避免災害之延伸。

第 219 條（機械通風系統）

地下建築物，其樓地板面積在 1,000 m^2以上之樓層，應設置機械送風及機械排風；其樓地板面積在 1,000 m^2以下之樓層，得視其地下使用單元之配置狀況，擇一設置機械送風及機械排風系統、機械送風及自然排風系統、或自然送風及機械排風系統。

前項之通風系統，並應使地下使用單元及地下通道之通風量有均等之效果。

{立修理由}

因適用本章之建築物，其獨特之地理環境，無法使每一居室都達到自然通風之要求；故本條以規模大小來規定建築物應設之機械通風系統類別，以排除因呼吸、抽菸、燃燒瓦斯等所造成之污穢空氣，且此等系統之配置，應使其充分發揮效率，維持居室、地下通道等之每一部分都有均等、清淨之空氣。

第 220 條（通風量）

依前條設置之通風系統，其通風量應依下列規定：

一、按樓地板面積每m^2應有每小時 $30m^3$ 以上之新鮮外氣供給能力。但使用空調設備者每小時供給量得減為 $15m^3$ 以上。

二、設置機械送風及機械排風者，平時之給氣量，應經常保持在排氣量之上。

三、各地下使用單元應設置進風口或排風口，平時之給氣量並應大於排氣量。

《立修理由》

參照日本有關規定，在通風設計時，每人所需換氣量定為每小時 $30m^3$。但使用空調設備時，因具有溫濕度調整裝置，可減少人體不快感，故其供氣量依規定減少 ½ 至 1/3。

為避免地下建築物有負壓現象存在，因此規定機械或自然通風平時給氣量應大於排氣量。

第 221 條（專用排氣設備）

廚房、廁所及緊急電源室（不包括密閉式蓄電池室），應設專用排氣設備。

《立修理由》

廚房等因使用火氣而有發生火災之處，廁所及蓄電池室則會產生各種臭氣，因此規定類此地下使用單元之排風設備，必須專用，避免與一般排風管道共用。但採用密閉式蓄電池者，因無瓦斯發散之處，故不予限制。

第 222 條（新鮮空氣進氣口）

新鮮空氣進氣口應有防雨、防蟲、防鼠、防塵之構造，且應設於地面上 3m 以上之位置。該位置附近之空氣狀況，經主管機關認定不合衛生條件者，應設置空氣過濾或洗淨設備。設置空氣過濾或洗淨設備者，在不妨礙衛生情況下，前項之高度得不受限制。

第 223 條（風管）

地下建築物內之通風、空調設備，其在送風機側之風管，應設置直徑 15 cm以上可開啟之圓形護蓋以供測量風量使用。

第 224 條（通風機械室）

通風機械室之天花板高度不得小於 2m，且電動機、送風機、及其他通風機械設備等，應距周圍牆壁 50 cm以上。但動力合計在 0.75 kW以下者，不在此限。

《立修理由》

通風機械室應有適當之高度，使通風散熱容易並利機械安裝。為免因摩擦熱而引起事故，因此規定機械設備與周圍牆壁之距離，但一定馬力以下之設備使用動力較小，故不予限制。

【第六節 環境衛生及其它】

第 225 條（樓地板高度）

地下使用單元之樓地板面，不得低於其所臨接之地下通道面，但在防水及排水上無礙者，不在此限。

第 226 條（排水設備及垃圾處理）

地下建築物，應設有排水設備及可供垃圾集中處理之處所。

排水設備之處理能力不得小於地下建築物平均日排水量除以平均日供水時間之值的 2 倍。