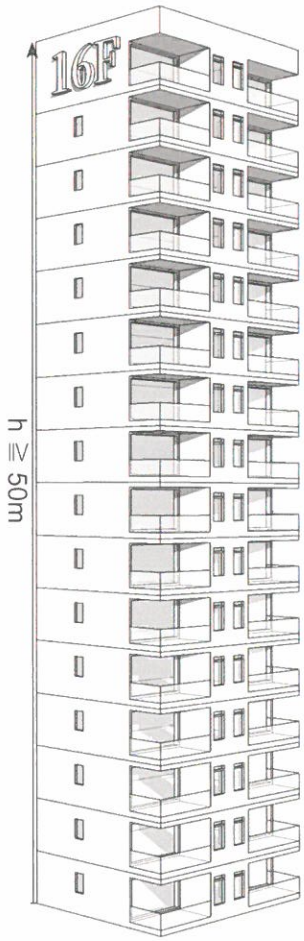


h ≧ 50m or F ≧ 16

第十二章 高層建築物

註：

只要建築物高度≧ 50m，或者，樓層數≧ 16，就是本章定義的高層建築物。如果樓層數≧ 25，實務上稱為超高層。由於高層建築物較一般建築物高，一旦發生地震、火災等災害時，逃生不易、搶救困難，基於防災、救災等安全考量，在「總樓地板面積與留設空地比、退縮距離、地下各層最大樓地板面積、建築構造、防火避難設施、建築設備」等方面有更嚴格的要求，也因此直接導致營建成本陡增。這解釋了為什麼很多建築物只有 15 層且高度在 49m 多，同時也說明為何高層建築物多坐落在初次銷售時期房價較高的地段。

【第一節 一般設計通則】

第 227 條（高層建築物定義）

本章所稱高層建築物，係指高度在 50m 或樓層在 16 層以上之建築物。

《函令劍掃》

◉高層建築物之「樓層數」之認定，以實際設計之樓層數為準。
◉高層建築物昇降設備設置標準，由建築師依實際設計需要及設備規格簽證負責。
◉建築物高度如依本編第 1 條第 9 款計算超過 50m 者，自應依本章高層建築物規定條文檢討辦理。

第 228 條（總樓地板面積與留設空地比）

高層建築物之總樓地板面積與留設空地之比，不得大於下列各值：

一、商業區：30。

二、住宅區及其他使用分區：15。

解說：假設有一建築基地面積為 2,000 m^2，擬興建高層建築物。
❶若基地位於都市計畫商業區，建蔽率為 80%，空地面積為 2,000×(1-80%)=400 m^2
則此高層建築物之總樓地板面積 A 與空地之比值，不得大於 30，即 A:400 ≦ 30，A ≦ 12,000 m^2。
❷若基地位於都市計畫住宅區，建蔽率為 60%，空地面積為 2,000×(1-60%)=800 m^2
則此高層建築物之總樓地板面積 A 與空地之比值，不得大於 15，即 A:800 ≦ 15，A ≦ 12,000 m^2。


《函令劍掃》

◉本條所稱之總樓地板面積，係基於容積管制精神而訂定，因此，得依本編第 162 條規定之總樓地板面積核計之。
◉本條有關高層建築物之總樓地板面積與應留設空地之比，商業區為 30，住宅區及其他分區為 15，市場用地應比照其他分區規定辦理。

第 229 條（高層建築物退縮距離）

高層建築物應自建築線及地界線依落物曲線距離退縮建築。但建築物高度在 50m 以下部分得免退縮。

落物曲線距離為建築物各該部分至基地地面高度平方根之 ½。

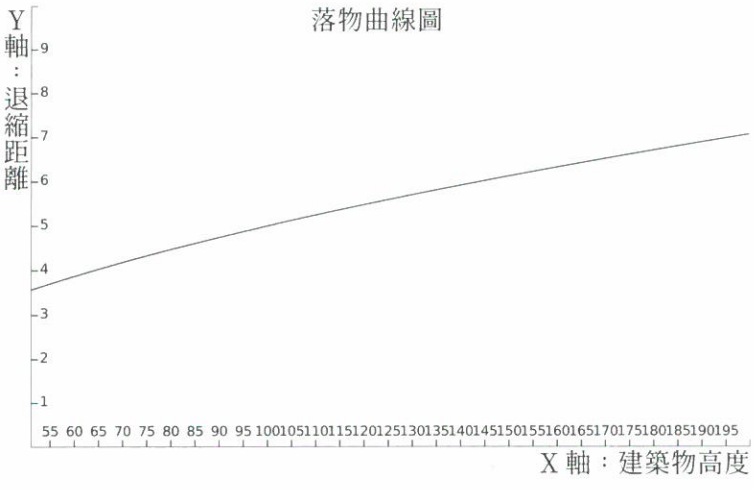

解說：
假設有一幢 21 層高層建築物，其建築物高度為 73.20m，依本條規定計算後，其超過 50m 部分應自建築線及地界線退縮之距離為：

$\sqrt{73.20}\times ½=4.28m$

以 m（公尺）為單位，取到小數點後 2 位，小數點後第 3 位四捨五入。各棟建築物高度不同時，分別依本條規定計算退縮距離。

註：如為特定建築物，於檢討本條退縮距離時，其退縮距離之起算，請參閱第 118 條註解說明。

《函令劍掃》

◉本條立法意旨，係為減輕鄰棟之視覺壓力，同時增加行人安全性（避免高樓層物品掉落時危及道路上行人及車輛），茲以落物曲線作為計算建築物自境界線及建築線退縮建築之依據。是建築基地面臨現有巷道，並以該現有巷道指定建築線者，應以該建築線為準據，檢討退縮建築，以維行人安全。

◉高層建築物應依落物曲線距離退縮建築之部分，基於法規規定之一致性，得不包含本編第 1 條第 3 款免計入建築面積之陽臺、屋簷、雨遮及遮陽板。

第 230 條（地下各層最大樓地板面積）

高層建築物之地下各層最大樓地板面積計算公式如下：

$Ao \leqq (1+Q)A/2$

Ao：地下各層最大樓地板面積。A：建築基地面積。Q：該基地之最大建蔽率。

高層建築物因施工安全或停車設備等特殊需要，經預審認定有增加地下各層樓地板面積必要者，得不受前項限制。

解說：假設有一建築基地面積為 2,000 ㎡，位於都市計畫住宅區，建蔽率為 60%，擬興建高層建築物。則地下各層最大樓地板面積 $Ao \leqq (1+Q)A/2$，即 $Ao \leqq (1+60\%)2{,}000/2 \rightarrow Ao \leqq 1{,}600$ ㎡。


註：本條地下各層最大樓地板面積計算與第 267 條之山坡地建築基地略有不同，該條計算公式為：$Ao < (1 + Q)A/2$

◉本條所稱之該基地之最大建蔽率 (Q)，係指依都市計畫法令及建築有關法令規定核計之該基地最大建蔽率，即法定建蔽率，而非個案設計建蔽率。

第 233 條（各樓層緊急進口）

高層建築物在 2 層以上，16 層或地板面高度在 50m 以下之各樓層，應設置緊急進口。但面臨道路或寬度 4m 以上之通路，且各層之外牆每 10m 設有窗戶或其他開口者，不在此限。

前項窗戶或開口應符合本編第 108 條第二項之規定。

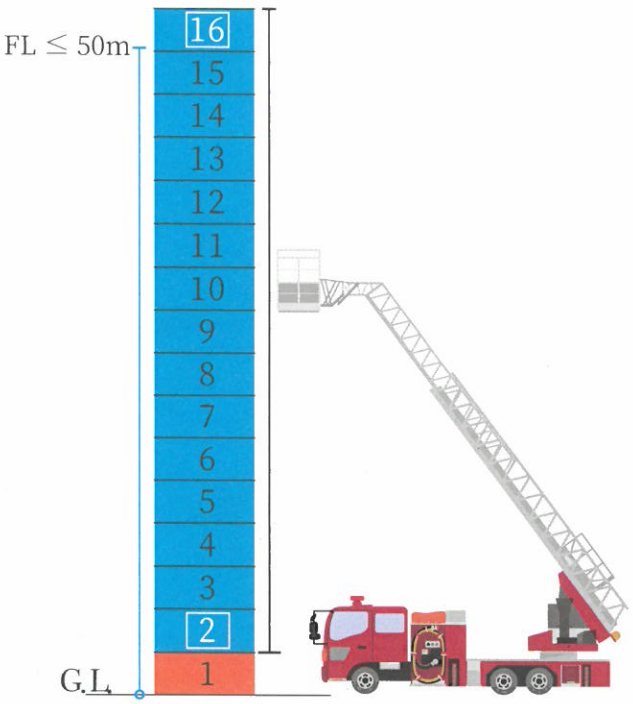


【第二節 建築構造】

第 234 條（結構試驗設計評估）

高層建築物有下列情形之一者，應提出理論分析，必要時得要求提出結構試驗作為該設計評估之依據。

一、基地地面以上高度超過 75m 者。
二、結構物之立面配置有勁度、質量、立面幾何不規則；抵抗側力之豎向構材於其立面內明顯轉折或不連續、各層抵抗側力強度不均勻者。
三、結構物之平面配置導致明顯扭曲、轉折狀、橫隔板不連續、上下層平面明顯退縮或錯位、抵抗側力之結構系統不互相平行者。
四、結構物立面形狀之塔狀比（高度 / 短邊長度）為 4 以上者。
五、結構體為鋼筋混凝土造、鋼骨造或鋼骨鋼筋混凝土造以外者。
六、建築物之基礎非由穩定地盤直接支承，或非以剛強之地下工程支承於堅固基礎者。
七、主體結構未採用純韌性立體剛構架或韌性立體剛構架與剪力牆或斜撐併用之系統者。
八、建築物之樓板結構未具足夠之勁度與強度以充分抵抗及傳遞樓板面內之水平力者。

註：本條第 4 款之塔狀比是指建築物立面高度與寬度之比例，就是建築物的細長比數值，以建築物高度（分子）÷ 建築物寬度（分母）計算之，即 H/B，如右圖。
塔狀比 4 以上之建築物稱為塔狀建物，由於受颱風及地震振動影響很大，因此要求提出該建築物應對振動性能之理論分析。

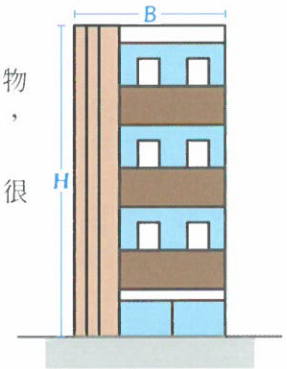


第 235 條（地震力動力分析檢討）

作用於高層建築物地上各樓層之設計用地震力除依本規則建築構造編第一章第五節規定外（註：即耐震設計），並應經動力分析檢討，以兩者地震力取其合理值。

第 236 條（風力之結構體層間位移角）

高層建築物依設計用風力求得之結構體層間位移角不得大於 2.5‰。
高層建築物依設計地震力求得之結構體層間位移所引致之二次力矩，倘超過該層地震力矩之 10%，應考慮二次力矩所衍生之構材應力與層間位移。

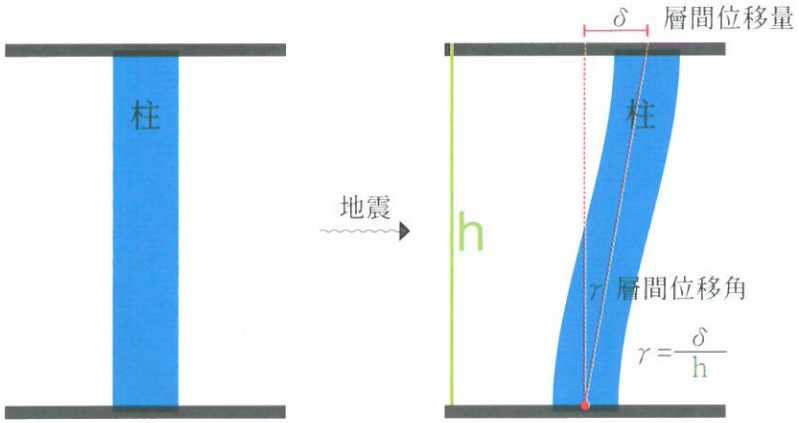

第 237 條 (基礎上浮或傾斜)
高層建築物之基礎應確定其於設計地震力、風力作用下不致上浮或傾斜。

第 238 條 (極限層剪力強度)
高層建築物為確保地震時之安全性，應檢討建築物之極限層剪力強度，極限層剪力強度應為彈性設計內所述設計用地震力作用時之層剪力之 1.5 倍以上。但剪力牆之剪力強度應為各該剪力牆設計地震力之 2.5 倍以上，斜撐構架之剪力強度應為各該斜撐構架設計地震力之 2 倍以上。

註：計算極限層剪力強度的方法沒有一定的限制，譬如建築物進行強柱弱梁等韌性設計後，可求得各柱當其上、下梁端產生塑鉸 (猶如鉸接般產生彎曲變形) 時的柱剪力，將整層的此等柱剪力相加，就可得該層的極限層剪力強度。

第 239 條 (結構之細部設計)
高層建築物結構之細部設計應使構架具有所要求之強度及足夠之韌性，使用之構材及構架之力學特性，應經由實驗等證實，且在製作及施工上皆無問題者。柱之最小設計用剪力為長期軸壓力之 5% 以上。

【第三節 防火避難設施】

第 241 條 (2 座以上特別安全梯)
高層建築物應設置 2 座以上之特別安全梯並應符合二方向避難原則。2 座特別安全梯應在不同平面位置，其排煙室並不得共用。
高層建築物連接特別安全梯間之走廊應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該樓層防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。
高層建築物通達地板面高度 50m 以上或 16 層以上樓層之直通樓梯，均應為特別安全梯，且通達地面以上樓層與通達地面以下樓層之梯間不得直通。

《函令劍掃》
◉本條已規定高層建築物應設置特別安全梯。因考量風壓影響防火門開啟等因素，戶外安全梯不宜設於高層建築物。
◉「二方向避難原則」即以本編第 95 條第 2 項「樓面居室任一點至二座以上樓梯之步行路徑重複部分之長度不得大於本編第 93 條規定之最大容許步行距離 ½」控制，因此有關非居室部分，得免檢討步行距離、重複步行距離及二方向避難原則。
◉本條有關區劃範圍之定義，係指當層平面兩座特別安全梯服務使用之區劃面積範圍。
◉本條第 2 項規定係限制走廊之防火性能，緊急昇降機之機間應具備之防火性能第 107 條已另有規定。高層建築物縱須藉走廊及緊急昇降機之排煙室 (機間) 方能連接兩座特別安全梯，緊急昇降機之機間應符合第 107 條規定，無涉本條第 2 項。
◉本條第 2 項規定意旨係防止起火居室之火災延燒至走廊，以確保避難路徑安全。高層建築物連接特別安全梯間之走廊如鄰接外牆，其外牆及開設於外牆之門窗未連接建築物內部空間，如已符合同編第 79 條第 3 項及第 4 項及第 79-3 條，已防範由同幢建築物內相鄰防火區劃噴出火燄延燒至走廊，尚符旨揭法規意旨。

第 242 條 (昇降機道及梯廳防火區劃)

高層建築物昇降機道併同昇降機間應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該處防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。

昇降機間出入口裝設之防火設備應具有遮煙性能。連接昇降機間之走廊，應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板自成一個獨立之防火區劃。

第 243 條 (不得使用燃氣設備)

高層建築物地板面高度在 50m 或樓層在 16 層以上部分，除住宅、餐廳等係建築物機能之必要時外，不得使用燃氣設備。


高層建築物設有燃氣設備時，應將燃氣設備集中設置，並設置瓦斯漏氣自動警報設備，且與其他部分應以具 1 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔。

《函令劍掃》

- ◉建築物內使用燃氣設備須設置管路，管路是否發生瓦斯洩漏偵測不易，且於地震時有造成二次災害之虞，高層建築物救災不易，本條第 1 項因此規定「高層建築物地板面高度在 50m 或樓層在 16 層以上部分，除住宅、餐廳等係建築物機能之必要時外，不得使用燃氣設備」。
  旅館或觀光旅館用途使用之建築物因機能所需設置之鍋爐，除燃氣方式尚有其他選擇，故採用之鍋爐如屬燃氣設備，仍請依上述規定辦理。如有個案擬不適用本條規定，得依總則編第 3 條規定，檢具建築物防火避難性能設計計畫書申請認可，由相關單位會同審查。
- ◉高層建築物作為住宅使用者，其各使用單元之燃氣設備垂直供氣管路應集中設置。
- ◉地板面高度在 50m 或樓層在 16 層以上部分之住宅使用燃氣設備之空間，自應將燃氣設備集中設置，並依規定與其他部分區劃分隔。
- ◉同一建築基地有數幢樓層數不同之建築物，其中包括高度在 50m 或樓層在 16 層以上者，如僅地下層相連，且相連之地下層無使用燃氣設備之空間，又未達 50m 且樓層數未達 16 層之建築物在地面以上與超過 50m 或 16 層以上之另一幢建築物不相連且機能上完全獨立分開，本編第 110 條業規範各幢間防止延燒之規定，同一建築基地內建築物高度未達 50m 且樓層數未達 16 層之他幢建築物使用燃氣設備之空間得免依本條第 2 項區劃分隔；如地下層有使用燃氣設備空間，或地上層有相連，未達 50m 且樓層數未達 16 層部分使用燃氣設備之空間仍應依本條第 2 項區劃分隔。

第 244 條 (緊急用昇降機)

高層建築物地板面高度在 50m 以上或 16 層以上之樓層應設置緊急昇降機間，緊急用昇降機載重能力應達 17 人 (1,150kg) 以上，其速度不得小於 60m/min，且自避難層至最上層應在 1min 內抵達為限。

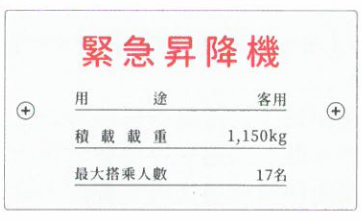

❶緊急昇降機銘牌應標示之事項。



❷特別呼返裝置。（車廂召回避難樓裝置）（消防開關）（消防掣）



註：昇降機，就是設置於建築物內，供個人或公眾利用的垂直交通運輸工具，可分為：載人用、人貨兩用、病床用、兼供緊急用、兼供行動不便者用等。所謂兼供緊急用，就是指依據本編第 106 條規定設置的具有特殊外掛功能的昇降機。它可以在發生火災時，讓負責滅火救人任務的消防隊弟兄，依然可搭乘使用，藉以迅速安全上下樓層，進行搶救火災活動。緊急昇降機的日文為：非常用エレベーター，漢字「非常」兩字，就是緊急、緊迫的意思。一處昇降機間可能同時有好幾部昇降機，要從外觀確認何者為緊急昇降機，可以依據以下 3 個特徵：

❶標示：緊急昇降機機間明顯處所，依規定必須有標示牌，如圖❶。

❷特別呼返裝置：就是昇降機強制召回裝置，通常位於標示附近較高處，如圖❷。它的用途是：無論昇降機車廂目前位於哪一層樓，如果以尖銳物擊破防護蓋板，把開關切換至 ON 後，緊急昇降機就會立刻回到操作開關所在的避難層。

❸一次消防、二次消防：一次消防及二次消防開關，必須插入專用鑰匙才能開啟，如左圖。直轄市、縣（市）各個救災救護分隊都會備有一把能通用於各品牌昇降機的專用鑰匙。一次消防的鑰匙孔為一段式，轉至 ON 時，控制盤將不再接收由任何樓層昇降機間按鈕發出的訊號，換言之，車廂只能由車廂內控制盤操控。

二次消防無法直接開啟作用，必須先將一次消防切為 ON，才能再插入鑰匙轉動二次消防孔。二次消防具有無視關門保護裝置，即使車廂門不能關閉也能操作，車廂移動前會持續發出警示聲。由於其鑰匙孔為自動復歸式設計，因此，必須同時按壓住鑰匙與目標樓層鈕，才能到達目的樓層。基於安全考量，緊急昇降機應停在起火樓層下 2 層後，再由安全梯前往起火樓層，不宜停在起火樓層。

【第四節 建築設備】

第 245 條（配管立管應考慮層間變位）

高層建築物之配管立管應考慮層間變位，一般配管之容許層間變位為 1/200，消防、瓦斯等配管為 1/100。

解說：假設經分析第 10 層的最大位移量為 2.5275 cm，第 11 層的最大位移量為 2.7755 cm，兩者相差為 2.7755 cm -2.5275 cm =0.2480 cm，假設第 10 層樓層高度為 320 cm時，層間變位為 0.2480/320=0.000775，符合本條小於容許層間變位 1/200(即 0.005)。

第 246 條（配管管道間）

高層建築物配管管道間應考慮維修及更換空間。瓦斯管之管道間應單獨設置。但與給水管或排水管共構設置者，不在此限。

第 247 條（各種配管管材）

高層建築物各種配管管材均應以不燃材料製成或包覆，其貫穿防火區劃之施作應符合本編第 85 條、第 85-1 條規定。

高層建築物內之給排水系統，屬防火區劃管道間內之幹管管材或貫穿區劃部分已施作防火填塞之水平支管，得不受前項不燃材料規定之限制。

註：戶外景觀水池之排水配管或天然氣配管，如與建築物本體之配管為分別獨立之 2 個系統，其配管於戶外部分非屬本條規範範疇。但如配管穿入建築物本體部分仍應符合「各種配管管材均應以不燃材料製成，或使用具有同等效能之防火措施」之規定。

第 248 條（設備層機械設備）

設置於高層建築物屋頂上或中間設備層之機械設備應符合下列規定：

一、應固定於建築物主要結構上，其支承系統除須有避震設施外，並須符合本規則建築構造編之相關規定。

二、主要部分構材應為不燃材料製成。

第 249 條（給水水箱）

設置於高層建築物內、屋頂層或中間樓層或地下層之給水水箱，其設計應考慮結構體之水平變位，箱體不得與建築物其他部分兼用，並應可從外部對箱體各面進行維修檢查。

第 250 條（給水設備裝置系統內之水壓）

高層建築物給水設備之裝置系統內應保持適當之水壓。

第 251 條（消防隊專用連結送水管）

高層建築物應另設置室內供消防隊專用之連結送水管，其管徑應為 100 ㎜以上，出水口應為雙口形。

高層建築物高度每超過 60m 者，應設置中繼幫浦，連結送水管 3 支以下時，其幫浦出水口之水量不得小於 2,400 L/min，每增加一支出水量加 800 L/min，至 5 支為止，出水口之出水壓力不得小於 3.5 kg f/ ㎝^{2}。

註：各類場所消防安全設備設置標準第 183 條規定：建築物高度超過 60m 者，連結送水管應採用濕式，其中繼幫浦，依下列規定設置：

❶中繼幫浦全揚程在下列計算值以上：

全揚程＝消防水帶摩擦損失水頭＋配管摩擦損失水頭＋落差＋放水壓力

$H = h1+h2+h3+60m$（註：設定 60m 的用意在確保瞄子放水壓力可達 6 kg f/ ㎠以上）

❷中繼幫浦出水量在 2,400L/min 以上。

❸於送水口附近設手動啟動裝置及紅色啟動表示燈。但設有能由防災中心遙控啟動，且送水口與防災中心間設有通話裝置者，得免設。

❹中繼幫浦一次側設出水口、止水閥及壓力調整閥，並附設旁通管，二次側設逆止閥、止水閥及送水口。


❺屋頂水箱有 0.5 ㎥以上容量，中繼水箱有 2.5 ㎥以上。


❻進水側配管及出水側配管間設旁通管，並於旁通管設逆止閥。

❼全閉揚程與押入揚程合計在 170m 以上時，增設幫浦使串聯運轉。

❽設置中繼幫浦之機械室及連結送水管送水口處，設有能與防災中心通話之裝置。

❾中繼幫浦放水測試時，應從送水口以送水設計壓力送水，並以口徑 21 ㎜瞄子在最頂層測試，其放水壓力在 6 kg f/ ㎠以上或 0.6MPa 以上，且放水量在 600L/min 以上，送水設計壓力，依下圖標明於送水口附近明顯易見處。

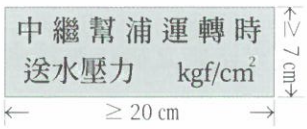


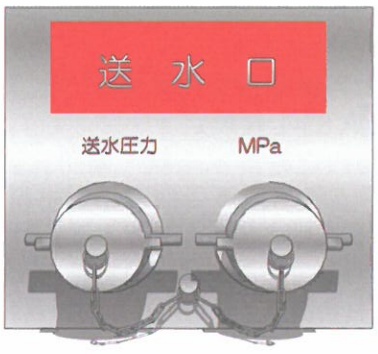

第 252 條 (航空障礙燈)

60m 以上之高層建築物應設置光源俯角 15° 以上，360° 方向皆可視認之航空障礙燈。

註：航空障礙燈設置規定請參考航空障礙物標誌與障礙燈設置標準。

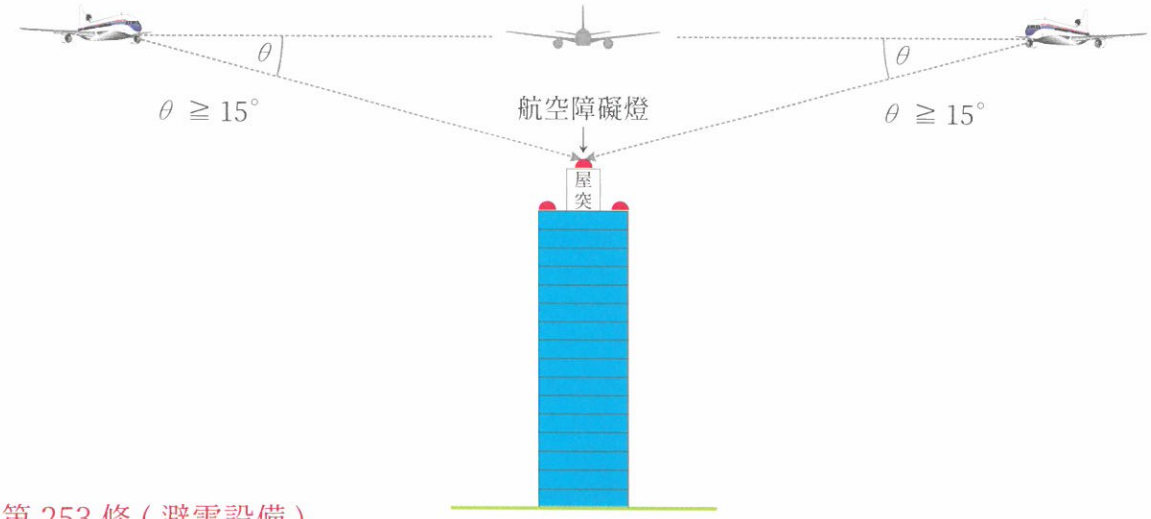

第 253 條 (避雷設備)

高層建築物之避雷設備應考慮雷電側擊對應措施。

第 254 條 (無線通信及電視收訊)

高層建築物設計時應考慮不得影響無線通信設施及鄰近地區電視收訊。若有影響，應於屋頂突出物提供適當空間供電信機構裝設通信設施，或協助鄰近地區改善電視收訊。

前項電視收訊改善處理原則，由直轄市、縣 (市) 政府定之。

第 255 條 (防災設備配線)

高層建築物之防災設備所使用強弱電之電線電纜應採用強電 30min、弱電 15min 以上防火時效之配線方式。

第 256 條 (昇降設備量)

高層建築物之昇降設備應依居住人口、集中率、動線等三者計算交通量，以決定適當之電梯數量及載容量。

第 257 條 (探測警報滅火設備)

高層建築物每一樓層均應設置火警自動警報設備，其 11 層以上之樓層以設置偵煙型探測器為原則。

高層建築物之各層均應設置自動撒水設備。但已設有其他自動滅火設備者，於其有效防護範圍內，得免設置。

註：各類場所消防安全設備設置標準規定，偵煙式或熱煙複合式局限型探測器不得設於下列處所：

❶塵埃、粉末或水蒸氣會大量滯留之場所。
❷會散發腐蝕性氣體之場所。
❸廚房及其他平時煙會滯留之場所。
❹顯著高溫之場所。
❺排放廢氣會大量滯留之場所。
❻煙會大量流入之場所。
❼會結露之場所。
❽設有用火設備其火焰外露之場所。
❾其他對探測器機能會造成障礙之場所。

《函令劍掃》

◉高層建築物消防安全設備之審查，應依各類場所消防安全設備設置標準（以下稱設置標準）辦理。本章高層建築物之相關規定，於該設置標準未規範者，仍應從本章規定。故高層建築物設置自動撒水設備，各層有分散設置之電氣、電信或機械室時，依該設置標準第 49 條規定，此類場所係屬得檢討免設撒水頭之處所，惟須同時依據該設置標準第 18 條檢討水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳等滅火設備之設置，但並無不論面積大小均要求設置之情事。

第 258 條（火警警鈴設置）

高層建築物火警警鈴之設置，其鳴動應依下列規定：

一、起火層為地上 2 層以上時，限該樓層與其上兩層及其下一層鳴動。

二、起火層為地面層時，限該樓層與其上一層及地下層各層鳴動。

三、起火層為地下層時，限地面層及地下層各層鳴動。


註：各類場所消防安全設備設置標準規定：火警自動警報設備之鳴動方式，建築物在 5 樓以上，且總樓地板面積在 3,000 ㎡以上者，依下列規定：

一、起火層為地上 2 層以上時，限該樓層與其直上 2 層及其直下層鳴動。

二、起火層為地面層時，限該樓層與其直上層及地下層各層鳴動。

三、起火層為地下層時，限地面層及地下層各層鳴動。

四、前三款之鳴動於 10 分鐘內或受信總機再接受火災信號時，應立即全區鳴動。

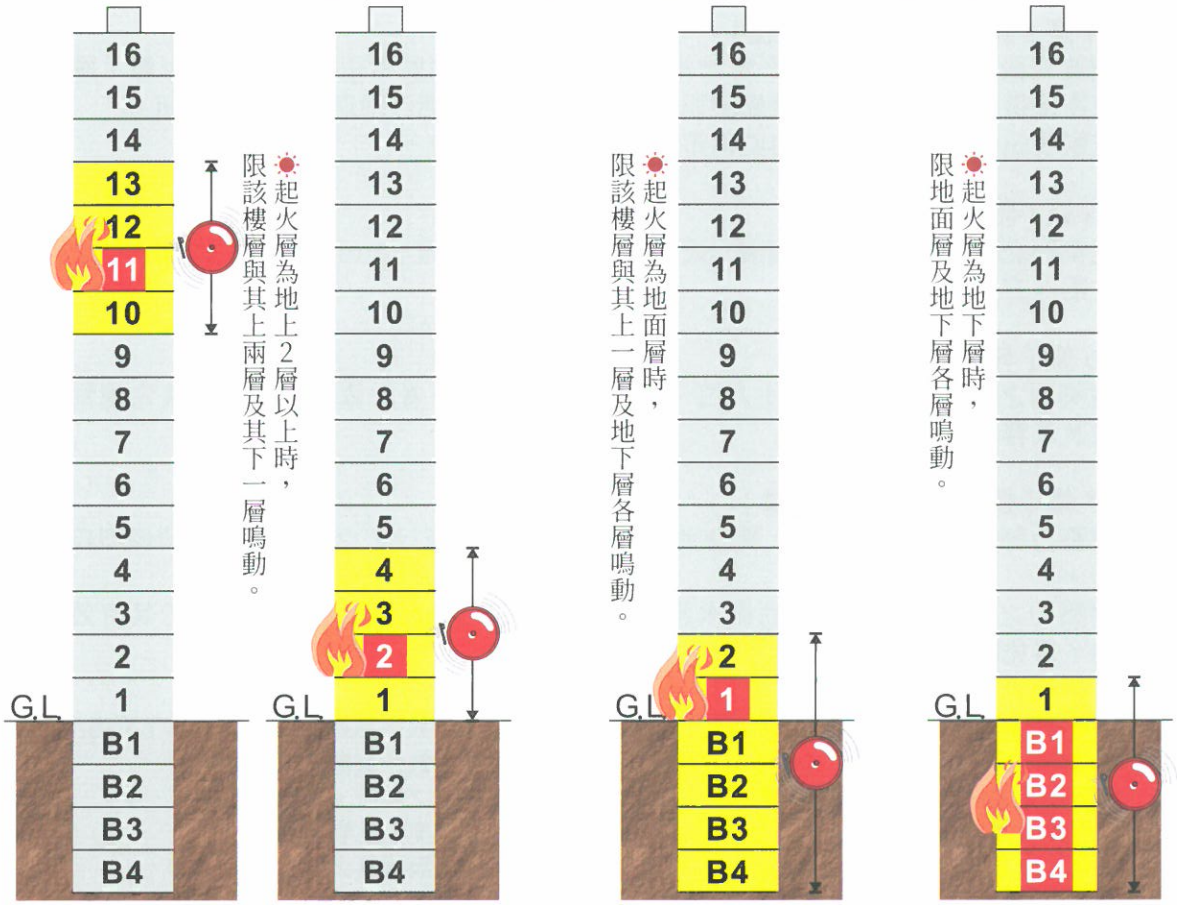

第 259 條 (防災中心)

高層建築物應依下列規定設置防災中心：

一、防災中心應設於避難層或其直上層或直下層。

二、樓地板面積不得小於 40 m^2。

三、防災中心應以具有 2 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔，室內牆面及天花板 (包括底材)，以耐燃一級材料為限。

四、高層建築物下列各種防災設備，其顯示裝置及控制應設於防災中心：

㈠電氣、電力設備。

㈡消防安全設備。

㈢排煙設備及通風設備。

㈣昇降及緊急昇降設備。

㈤連絡通信及廣播設備。

㈥燃氣設備及使用導管瓦斯者，應設置之瓦斯緊急遮斷設備。

㈦其他之必要設備。

高層建築物高度達 25 層或 90m 以上者，除應符合前項規定外，其防災中心並應具備防災、警報、通報、滅火、消防及其他必要之監控系統設備；其應具功能如下：

一、各種設備之記錄、監視及控制功能。

二、相關設備運動功能。

三、提供動態資料功能。

四、火災處理流程指導功能。

五、逃生引導廣播功能。

六、配合系統型式提供模擬之功能。

《函令劍掃》

◉高層建築物依規定設置之防災中心，得依本編第 162 條第 1 項第 2 款有關機電設備空間規定免計入容積。惟依各類場所消防安全設備設置標準第 238 條第 2 款第 3 目規定以防火區劃間隔供操作人員睡眠、休息之區域，不得視為機電設備空間，仍應計入容積檢討。

◉本條第 3 款明定，「防災中心應以具有 2 小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備及該層防火構造之樓地板予以區劃分隔」，該規定係因防災中心於災害中具有監視、控制災害之特殊任務而須提高其構造防護性能，確保至少於 2 小時內不被同一建築物其他部分或其他來自外牆之火源延燒。

考量建築物外牆於符合本編第 79 條第 3 項與第 4 項、第 79-3 條及第 110 條規定下，尚未能防範鄰近防災中心外牆之空地置放可燃物、或來自與防災中心外牆相對之建築物開口等火源經由防災中心外牆延燒之情形，為確保防災中心之功能，本條第 3 款規定應具有 2 小時以上防火時效之區劃構件，應包括防災中心外牆及開設於外牆之門窗等開口。



註：高度達 25 層以上之建築物，實務上稱為「超高層建築物」，依總則編規定，除僅供建築物用途類組 H-2 組使用者外，高度達 25 層或 90m 以上之高層建築物，應辦理防火避難綜合檢討評定，或檢具經中央主管建築機關認可之建築物防火避難性能設計計畫書及評定書。

高層建築物設置之防災中心，通常設於管理委員會委任或僱傭之管理服務人執行業務時常駐之管理室或中央管理室。

各類場所消防安全設備設置標準第 238 條規定：

防災中心樓地板面積應在 40 ㎡以上，並依下列規定設置：

一、防災中心之位置，依下列規定：

❶設於消防人員自外面容易進出之位置。

❷設於便於通達緊急昇降機間及特別安全梯處。

❸出入口至屋外任一出入口之步行距離在 30m 以下。

二、防災中心之構造，依下列規定：

❶冷暖、換氣等空調系統為專用。

❷防災監控系統相關設備以地腳螺栓或其他堅固方法予以固定。

❸防災中心內設有供操作人員睡眠、休息區域時，該部分以防火區劃間隔。

各類場所消防安全設備設置標準第 192-1 條規定：防災監控系統綜合操作裝置應設置於防災中心、中央管理室或值日室等經常有人之處所，並監控或操作下列消防安全設備：

一、火警自動警報設備之受信總機。

二、瓦斯漏氣火警自動警報設備之受信總機。

三、緊急廣播設備之擴大機及操作裝置。

四、連結送水管之加壓送水裝置及與其送水口處之通話連絡。

五、緊急發電機。

六、常開式防火門之偵煙型探測器。

七、室內消防栓、自動撒水、泡沫及水霧等滅火設備加壓送水裝置。

八、乾粉、惰性氣體及鹵化烴等滅火設備。

九、排煙設備。

防災監控系統綜合操作裝置之緊急電源準用第 38 條規定，且其供電容量應供其有效動作 2 小時以上。

註：◉各類場所消防安全設備設置標準第 192-1 條第 9 款旨在規範防災中心具備遠距操作排煙設備之機能，並能確實監控該設備之動作俾及時應變，是防災中心應能遠距操作排煙設備之開關動作，且該等動作應能顯示於該中心受信總機面盤等監控設施。詳言之，防災中心應能遠距操控排煙機之啟動及停止暨排煙口之開啟，並能監控該等動作；是排煙設備採自然排煙型式者，由防災中心能遠距操作並監控該排煙口或窗戶之開啟，即符法令規範目的。

上開條款所規範消防安全設備應具：啟動顯示、動作顯示、操作、啟動等功能，以達到監控或操作之目的；故如 R 型受信總機之液晶面板具上開顯示功能，無需另設其他顯示裝置。

◉依各類場所消防安全設備設置標準第 189 條第 1 款所設自然排煙窗，屬手動一次開啟 (非電氣連動) 或屬常時開啟者，得免適用各類場所消防安全設備設置標準第 192-1 第 9 款之規定。

◉各類場所消防安全設備設置標準第 38 條為：室內消防栓設備之緊急電源，應使用發電機設備或蓄電池設備，其供電容量應供其有效動作 30min 以上。

前項緊急電源在供第 12 條第 4 款 (丁類場所。註：即①高度危險工作場所②中度危險工作場所③低度危險工作場所) 使用之場所，得使用具有相同效果之引擎動力系統。