
# 第十四章
# 工廠類建築物

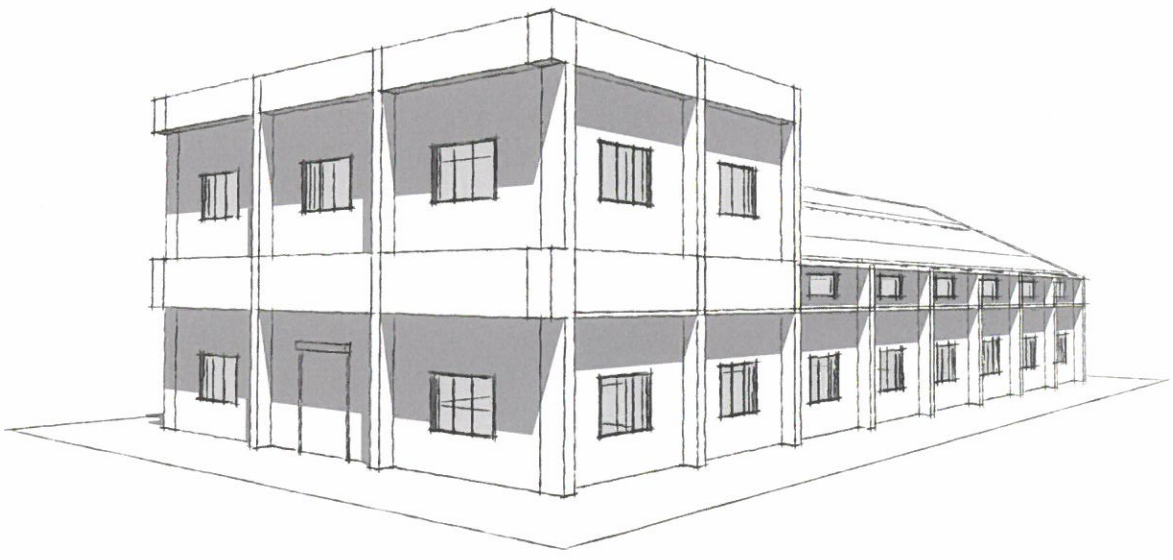

## 第 269 條（工廠基本設施及設備）

下列地區之工廠類建築物，除依原獎勵投資條例、原促進產業升級條例或產業創新條例所興建之工廠，或各該工業訂有設廠標準或其他法令另有規定者外，其基本設施及設備應依本章規定辦理：

一、依都市計畫劃定為工業區內之工廠。二、非都市土地丁種建築用地內之工廠。

註：依現行法規訂有設廠標準之工廠包括：食品工廠、飼料工廠、飼料油脂工廠、藥物製造工廠、動物用藥品製造廠、環境用藥工廠、農藥工廠、化粧品製造工廠、酒產製工廠、菸產製工廠。

### 《函令劍掃》

◉工廠建築物於設立許可後依法申請建築，再據以申請門牌編釘，並經領得使用執照後，方得據以辦理產權登記。其門牌編釘應以使用執照所載戶數為準，且每一戶依規定應能直接或以私設通路連接道路。

◉加強都市計畫工業區及非都市土地工業區以外丁種建築用地興建工業用建築物設計及施工管理執行要點

❶為加強工業用建築物設計及施工之管理，以健全工業用地及建築物之合理使用，特訂定本要點。

❷主管建築機關受理工業用建築物建造執照之申請案件，應確實查核樓層淨高、樓地板載重是否符合規定。工廠附設有單身員工宿舍及辦公室者，共同起造人如有協議分別持有部分廠房單元，其每一單元廠房及其附屬之單身員工宿舍、辦公室不得分離持有。

❸核發建造執照後有意圖變更為非工業使用，如有違反建築法第 58 條規定並經查有實據者（以不實文字、圖面廣告銷售），應即予勒令停工，並限期令其提出具體改善計畫，經查屬實者方得准其復工；逾期未改善者，通知工業主管機關依工廠設立登記規則第 6 條第 2 項規定予以撤銷工廠設立許可。

❹地方主管建築機關，發現有以不實廣告銷售者，應即移送調查單位依防制經濟犯罪偵查。

❺工業用建築物之施工，依省市建築管理規則規定必須勘驗部分，直轄市、縣（市）主管建築機關於接到申報勘驗文件後，應於 3 日內派員並邀同監造建築師及營造廠技師實地查驗，經查有未按圖施工者，即予勒令停工，並依法追究承造人及監造人之責任。

❻工業用建築物在未完成工廠登記前，有關申請建築之資料（建造執照申請書圖、施工勘驗紀錄、使用執照申請書圖），直轄市、縣（市）主管建築機關應造冊列管，核發使用執照時，副本抄送工業主管機關並於使用執照核發後至工廠登記完成前，每月至少一次會同工業主管機關實地查勘其使用情形。

❼本要點執行事項，內政部營建署得隨時派員實地督導考核。

◉都市計畫法第 36 條規定，工業區為促進工業發展而劃定，其土地及建築物，以供工業使用為主。此項規定純屬都市計畫分區使用之限制而已，於都市計畫工業區內先以設立工廠名義領照建築後，又撤銷工廠設立或未辦工廠登記，如其土地及建築物仍為供工廠使用者，即無違反同法條之可言，但其如變更為非工廠使用者，則應受都市計畫法及建築法有關規定之限制。

建築法之起造人，建築法第 12 條明定包括自然人及政府機關、公營事業機構、團體或法人。法人依民法第 25 條規定，非依民法或其他法律之規定不得成立。工廠除其登記為獨資經營或合夥經營者得以出資人或依民法第 671 條所定之執行權人為代表人申請為建築物起造人外，其以公司型態組織者，在未取得法人資格之前，不得為權利義務之主體，亦無從產生其代表人，自不得以工廠代表人並加註工廠名稱申請為建築物之起造人。至於農會、合作社為同法條所定法人之一。

建築物經主管建築機關發給使用執照後，即已完成建築程序，關於建築物之物體登記，非關建築管理，主管建築機關無從過問。

◉按建築物領得使用執照後申請增編門牌變更戶數，如涉及室內裝修、用途變更行為時，自應依法

分別申請裝修許可、變更使用執照後，始得增編門牌變更戶數。惟如未涉及上開行為而未影響主要構造、防火避難設施及消防設備者（其中建築物如屬連棟式或集合住宅者，其分界牆並應符合建築技術規則建築設計施工編第 86 條第 2 款規定），基於簡政便民並符公共安全原則下，得由建築物所有權人檢附相關文件圖說向當地主管建築機關以備案方式辦理。

◉工業用建築物於工廠類建築物基本設施及設備標準（註：已廢止）發布施行前掛號申請建造執照案件申請擴編門牌辦理建物分割，依法律不溯既往之原則，不受工廠類建築物基本設施及設備標準及擴編門牌辦理建物分割規定限制。訂定工廠類建築物基本設施及設備標準之宗旨，係為促進工業區合理使用，並有效防杜違規興建住宅使用，因此利用當地實施建築管理前原有廠房或領有建築物使用執照用途為廠房之既有建築物設廠，在無涉及用途變更原則下，得不受工廠類建築物基本設施及設備標準規定限制。

◉工廠管理輔導法其中有關工廠之申辦程序，已改為「原則登記、例外許可」一階段制。同法第 11 條規定「工廠有下列情形之一者，應於設廠前取得設立許可：一、依法律規定，設廠應經工業主管機關許可。二、基於工業均衡發展、資源合理利用或節約能源等政策，經中央主管機關公告應經其許可。」惟目前尚無法律規定，設廠應經工業主管機關許可者，經濟部亦尚無依該條文第 2 項公告應經許可者，故目前工廠均依同法第 10 條規定，工廠直接設廠完成後再依法申請登記即可。

◉依現行工廠管理輔導法第 15 條第 3 款規定，廠房利用違章建築或違反建築物使用用途者，不得辦理登記或變更登記；復依經濟部所定，申請工廠設立登記、變更設立登記應檢附之書件為：符合用途之使用執照影本或合法房屋證明，至建物之起造人或所有人，尚非工廠管理輔導法規範之案查事項。另按「本法所稱建築物之起造人，為建造該建築物之申請人，其為未成年或禁治產者，由其法定代理人代為申請；本法規定之義務與責任，亦由法定代理人負之。起造人為政府機關公營事業機構、團體或法人者，由其負責人申請之，並由負責人負本法規定之義務與責任。」、「起造人申請建造執照或雜項執照時，應備具申請書、土地權利證明文件、工程圖樣及說明書。」，建築法第 12 條及第 30 條分別定有明文。因此，非都市土地丁種建築用地及都市計畫工業區土地得由單一個人或建設公司名義為起造人集體興建（多戶）工廠類建築物。

◉建築基地位於都市計畫乙種工業區，依都市計畫法臺灣省施行細則第 18 條或都市計畫法高雄市施行細則第 14 條規定，作為非工廠類建築物用途使用，申請建造執照時，無須受建築技術規則建築設計施工編第 5 章第 1 節及第 14 章有關工廠類建築物等條文規定之限制。

◉「資訊軟體業」並非屬建築技術規則及建築物使用類組及變更使用辦法所稱之建築物使用類組，「資訊軟體業」所設置之場所，應按個案事實，依類組定義與使用項目舉例規定，認定其使用類組。某建案建築基地都市計畫使用分區為乙種工業區，建築物用途為資訊軟體業，符合都市計畫法高雄市施行細則第 14 條之規定。「資訊軟體業」按工業局之定義為「套裝軟體、系統整合、轉輸系統、專業服務、網路服務、處理服務」等種類，資訊軟體業其申請建築物用途使用類組如屬 G 類，自不受建築技術規則建築設計施工編第 14 章工廠類建築物有關條文規定之限制。

◉工廠類建築物之建築基地申請法定空地分割，除應檢討符合建築基地法定空地分割辦法外，並應依建築技術規則建築設計施工編第 14 章規定檢討審核。

◉某鑄造股份有限公司因鄰近土地正進行建築行為，其與該廠內現有 11,000V、995 kW高壓電及 1,500° 熔鐵週波爐設備非常鄰近，因為「鑄造廠」尚無法律規定應訂定設廠標準，地方建築主管機關如果認為鑄造廠與鄰近建築物安全隔離帶寬度有規定之需要，得於該地區之都市計畫案土地使用分區管制規定中，自行檢討增列。

◉工廠類建築於辦理建築執照審核時，於非都市土地已有區域計畫法建築管理辦法、非都市土地使用管制規則，而於都市計畫內工業區已有各都市計畫土地使用分區管制要點予以規範，另於技術層面則有建築技術規則予以規定，經濟部工業局並未針對各工業區訂有設廠標準相關規定。因此，獎勵投資條例及促進產業升級條例所興建之工廠，除其訂有相關設廠標準依其規定辦理者外，其基本設施及設備應依本規則本編第 14 章工廠類建築物之規定辦理。

## 第 270 條（本章用語定義）

本章用語定義如下：

一、作業廠房：指供直接生產、儲存或倉庫之作業空間。

二、廠房附屬空間：指輔助或便利工業生產設置，可供寄宿及工作之空間。但以供單身員工宿舍、辦公室及研究室、員工餐廳及相關勞工福利設施使用者為限。

《立修理由》

因應現行工業生產製程愈趨自動化之需求，其自動化倉儲與倉庫已屬目前生產流程之一環，如將倉庫列為工廠類建築物廠房附屬空間，其最大面積不得超過作業廠房面積之 2/5；且將自動倉儲、倉庫等空間與廠房作業空間與以區劃分隔，不符製造業實際生產作業需求，經行政院經濟建設委員會納入財經法規鬆綁議題，因此將倉庫儲存等空間納入作業廠房之定義範圍內。

## 第 271 條（作業廠房樓地板面積及區劃）

作業廠房單層樓地板面積不得小於 150 ㎡。其面積 150 ㎡以下之範圍內，不得有固定隔間區劃隔離；面積超過 150 ㎡部分，得予適當隔間。

作業廠房與其附屬空間應以具有 1 小時以上防火時效之牆壁、樓地板、防火門窗等防火設備區劃用途，並能個別通達避難層、地面或樓梯口。

前項防火設備應具有 1 小時以上之阻熱性。

### 《函令劍掃》

◉作業廠房之隔間區劃，係以是否固定隔間而認定，尚非以隔間材質作為判斷依據。

◉同一門牌號碼之工廠建築物內，如設立不同工廠營業使用，仍應符合第 270、271 條有關法令規定。

◉本條文規定意即各樓層作業廠房之樓地板面積均應分別檢討不得小於 150 ㎡，面積超過 150 ㎡部分，始得予適當隔間。

◉淡水河洪水平原管制區內建築物，依淡水河洪水平原二級管制區內建築物等核定基準第 9 點規定，「建造工廠、房屋或改建，均以建造或改建樓房者為限，其地面最下層與第 2 層應共 1 戶使用。工廠之機器設備不易搬遷者，應儘量設在 2 樓以上。」其 1、2 樓既應供 1 戶使用，則其作業廠房樓地板面積得以 1、2 樓立體垂直方式合併檢討，合計不得小於 150 ㎡。

◉「82 年 4 月 12 日工廠類建築物設施設備標準發布施行前，已依法完成分割之單一基地，且符合直轄市、縣市畸零地使用條例或規則規定，可建之建築面積無法達到單層作業廠房樓地板面積 150 ㎡規定時，得以立體垂直方式核計檢討」之規定，係依據 92 年 3 月 20 日時本條條文所為之解釋，本條文既已於 99 年 5 月 19 日修正明定作業廠房單層樓地板面積不得小於 150 ㎡，自應依新修正規定檢討辦理。

◉建築物使用類組 I 類「危險物品類」之爆竹煙火製造儲存販賣場所，如係依爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法設置，非屬 C 類組工廠建築物，得不受本條第一項規定限制。

◉建築物使用類組 I 類危險廠庫組之公共危險物品儲存場所，如係依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法設置，非屬 C 類組工廠類建築物，得不受本條規定之限制，自無檢討本編工廠類建築物廠房附屬空間規定之適用。。

◉食品衛生管理法規定：「食品工廠之建築及設備，應符合設廠標準；其標準，由中央主管機關會同中央工業主管機關定之。」並據以訂定食品工廠建築及設備設廠標準，是以，依食品衛生管理法、食品工廠建築及設備設廠標準設置食品工廠，及其他工業訂有設廠標準或其他法令另有規定者，如依該設廠標準或其他法令規定作業場所應區分隔離者，得不受本條規定「作業廠房單層樓地板其面積 150 ㎡以下之範圍內，不得有固定隔間區劃隔離」之限制。

◉本條第 2 項規定係於符合本編第 95 條（應設 2 座以上直通樓梯）及第 93 條（自樓面居室之任一點至樓梯口之步行距離）規定外，對工廠類建築物之作業廠房及其附屬空間之動線配置另為限制，以維持避難逃生之獨立性，避免非必要之穿越造成干擾，尚非將作業廠房與附屬空間視為他棟建築物。故工廠類建築物依本編第 95 條及第 93 條規定設置 2 座以上直通樓梯時，作業廠房與附屬空間依本條第 2 項規定應能個別通達較近之直通樓梯口，而非個別通達 2 座直通樓梯口。

◉都市計畫前已興建完成之舊有合法建築物，且其附有由合法建築師事務所勘驗並出具之安全證明文件，原則可先行准予工廠設立及登記，並附告「建築部分，請依建築法有關規定申（補）領使用執照」，係基於工廠設立登記與建築管理分開處理之原則辦理，內政部同意繼續適用，以資便民。

## 第 271-1 條（單層樓地板面積之限制）

作業廠房符合下列情形之一者，不受前條第一項單層樓地板面積之限制：

一、中華民國 82 年 4 月 13 日以前完成地籍分割之建築基地，符合直轄市、縣（市）畸零地使用規定，其可建築之單層樓地板面積無法符合前條第一項規定。

二、中華民國 82 年 4 月 13 日以前申請建造執照並已領得使用執照之合法工廠建築物，作業廠房單層樓地板面積不符前條第一項規定，於原建築基地範圍內申請改建或修建。

三、原建築基地可建築之單層樓地板面積符合前條第一項規定，其中部分經劃設為公共設施用地致賸餘基地無法符合規定，或建築基地上之建築物已領有使用執照，於重新申請建築執照時，因都市計畫變更建蔽率調降，致無法符合規定。

### 《函令劍掃》

◉本條文所列 3 款情形，係不受第 271 條第 1 項有關「作業廠房單層樓地板面積不得小於 150 ㎡」之限制，但同項後段「其面積 150 ㎡以下之範圍內，不得有固定隔間區劃隔離 ...」仍有適用。本條文之建築基地尚無地號筆數之限制，但多筆地號合併為一宗基地且符合本條規定者，仍應以該一宗基地整體檢討符合第 271 條第 1 項後段面積 150 ㎡以下之範圍內，不得有固定隔間區劃隔離之規定，尚不得以該宗基地內各筆地號個別分戶檢討。

## 第 272 條（附屬空間設置面積規定）


廠房附屬空間設置面積應符合下列規定：

一、辦公室（含守衛室、接待室及會議室）及研究室之合計面積不得超過作業廠房面積 1/5。

二、作業廠房面積在 300 ㎡以上之工廠，得附設單身員工宿舍，其合計面積不得超過作業廠房面積 1/3。

三、員工餐廳（含廚房）及其他相關勞工福利設施之合計面積不得超過作業廠房面積 1/4。

前項附屬空間合計樓地板面積不得超過作業廠房面積之 2/5。

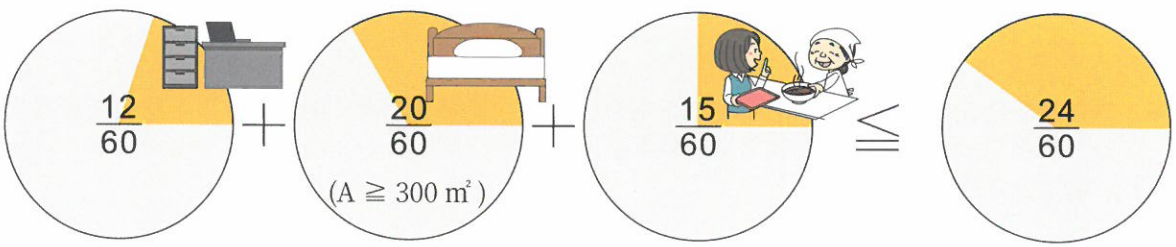

## 《函令劍掃》

◉廠房與其附屬空間可使用共同之空間通達，但該共同之空間與廠房及附屬空間應予區劃分隔。

◉裝卸位得設置於地下層。倉庫應屬廠房附屬設施，其面積應併入附屬空間合計檢討。

◉在同一建築基地內，廠房附屬空間得整體檢討其設置面積，集中設置於同一建築物之某特定樓層、或同一基地範圍內之他棟建築物，惟每一單元，作業廠房及其應有相對之廠房附屬空間且不得分離持有。

◉工廠類建築物之作業廠房及廠房附屬空間之設置樓層，得由建築物之設計人或起造人就作業生產需要、樓地板載重（含振動）、原料及產品、流通等為適當之考量，自行合理規劃配置。

◉為促進工業區土地有效合理利用，並協助解決興辦工業人用地取得困難之問題，有關興辦工業人所興建之多層式廠房若分層轉租售給其他興辦工業人設廠使用，必須符合下列條件：

❶興辦工業人因其生產縮減，得將空餘樓層提供他人使用。

❷屬於工業區內既有之建築物，其使用執照達 3 年以上，且該興辦工業人並已依照核定計畫完成使用，領有工廠登記證。

❸分層轉租之樓層須符合單獨設廠之規定：應有獨立之出入口（員工及貨物進出不得經過他人廠區）、單獨用電設備、單獨廢污水排放（各樓層污水排放量總和不超過原核准總量）。

❹分層轉租售之樓層仍應檢附用途相符之使用執照。

◉依促進產業升級條例施行細則（註：現已廢止）第 55 條規定，對於已編定之工業用地，其因環境之變更無繼續存在價值者，得層報經濟部核定解除編定。

◉都市計畫法臺灣省施行細則第 18 條第 2 項第 1 款規定，工廠必要附屬設施項目，較本條所稱廠房附屬空間之範圍為廣，二者尚非完全等同，宜由縣（市）政府查明個案情形予以認定。

都市計畫法臺灣省施行細則規定工廠必要附屬設施，屬建築技術規則規定之作業廠房及廠房附屬空間者，應依該規則建築設計施工編第 270 條至第 272 條檢討辦理。都市計畫法臺灣省施行細則規定之工廠必要附屬設施項目，非屬該作業廠房及廠房附屬空間部分，自不受建築技術規則建築設計施工編第 270 條至第 272 條規定之限制，惟應遵循都市計畫法臺灣省施行細則第 18 條第 3 項規定，經縣（市）政府審查核准後，始得建築。

◉工廠類建築物之機械室、廁所、走廊、樓梯間及昇降機間等非居室空間，若就個案事實無法明確歸屬於作業廠房及廠房附屬空間者，參照部分縣、市主管機關說明現行執行方式，於計算作業廠房及廠房附屬空間時得排除上述非居室空間，惟該等空間之容積總樓地板面積檢討仍應符合都市計畫法或區域計畫法等相關法令。

## 第 273 條（陽臺面積）

本編第 1 條第 3 款陽臺面積得不計入建築面積及第 162 條第 1 款陽臺面積得不計入該層樓地板面積之規定，於工廠類建築物不適用之。


註：即工廠類建築物，在計算建築面積及每層樓地板面積時，陽臺部分不得自其外緣扣除 2m 作為中心線，應一律計入面積；亦不適用該層陽臺面積未超過該層樓地板面積之 10% 部分，得不計入該層樓地板面積之規定，換言之，各層陽臺面積不得超過各該層樓地板面積之 10%。

## 《函令劍掃》

◉工廠類建築物其整體規劃附設之單身員工宿舍係為獨立建築使用者，則該單身員工宿舍所設置之陽臺，得適用本編第 1 條第 3 款陽臺面積得不計入建築面積及第 162 條第 1 款陽臺面積得不計入該層樓地板面積之規定。

## 第 274 條（樓層淨高）

作業廠房之樓層高度扣除直上層樓板厚度及梁深後之淨高度不得小於 2.7m。

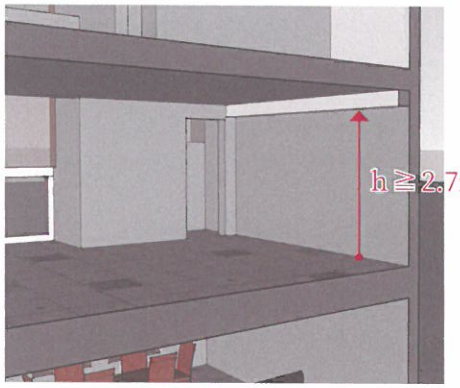


## 第 275 條（直通樓梯間直線距離）

工廠類建築物設有 2 座以上直通樓梯者，其樓梯口相互間之直線距離不得小於建築物區劃範圍對角線長度之半。

### 《函令劍掃》

◉已領有使用執照之工廠類建築物申請垂直增建時，增建部分應依據本條辦理，且應符合可直接通達避難層或地面之規定。

◉工廠類建築物應依法設置直通樓梯及安全梯，中央建築法規尚無應另於廠內設置室內樓梯之規定。

◉本條所稱建築物區劃範圍，係指整棟建築物外牆區劃範圍而言，尚無得扣除非居室空間面積之規定。

## 第 276 條（工廠出入口）

工廠類建築物出入口應自建築線至少退縮該建築物高度平方根之 ½，且平均退縮距離不得小於 3m、最小退縮距離不得小於 1.5m。

註：工廠如為特定建築物，於檢討本條退縮距離時，其退縮距離之起算，請參閱第 118 條註解說明。

### 《函令劍掃》

◉工廠類建築由於搬運或作業意外會有物品掉落，因為出入口處較常有人通行，可能造成傷害，因此參照本編第 12 章第 229 條高層建築物落物曲線之規定，明定建築物出入口部分應予退縮。

◉開發工業區內土地變更規劃為加油站用地審查及作業要點（註：已廢止）第 5 點規定：「加油站用地，除臨路面外，其與相鄰廠商土地之間，應自行規劃設置 3m 以上之隔離綠帶。」上述綠帶設置之目的，係為使加油站設施與相鄰工廠之間，保持相當之距離以維安全。故該綠帶地下，自不得由加油站興建儲油槽等建築工事使用，否則該隔離效果即無法達成。

## 第 278 條（裝卸位）

作業廠房樓地板面積 1,500 $m^2$ 以上者，應設 1 處裝卸位；面積超過 1,500 $m^2$ 部分，每增加 4,000 $m^2$，應增設 1 處。

前項裝卸位長度不得小於 13m，寬度不得小於 4m，淨高不得低於 4.2m。

## 第 279 條（儲藏空間專用載貨昇降機）

倉庫或儲藏空間設於避難層以外之樓層者，應設置專用載貨昇降機。

## 第 280 條（衛生設備）

工廠類建築物每一樓層之衛生設備應集中設置。但該層樓地板面積超過 500 ㎡者，每超過 500 ㎡得增設 1 處，不足 1 處者以 1 處計。

### 《函令劍掃》

◉本條係規定每一樓層有設置衛生設備者應集中設置，該層樓地板面積超過 500 ㎡者，每超過 500 ㎡得增設 1 處，不足 1 處者以 1 處計。尚無規定工廠類建築物每樓層至少設置 1 處衛生設備。

補充說明：依據建築設備編之規定，衛生設備包括：大便器、小便器、洗面盆、洗手槽、浴缸或淋浴等。工廠、倉庫按居室面積每 0.1 人 / ㎡計算或得以目的事業主管機關核定之投資計畫或設廠計畫書等之設廠人數計算；無投資計畫或設廠計畫書者，得由申請人檢具預定設廠之製程、設備及作業人數，送請中央工業主管機關或直轄市、縣（市）政府備查，以該作業人數計算。（註：上述目的事業主管機關及工業主管機關，包含中央及地方。目的事業主管機關，依其建築物之使用目的而定。）

工廠、倉庫類建築物衛生設備數量不得少於下表規定：

| 建築物種類 | 大便器 | | | 小便器 | 洗面盆 | 浴缸或淋浴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工廠、倉庫 | 總人數 |  |  | 個數 | 100 人以下時，每 10 人 1 個，超過 100 人時每 15 人 1 個。 | 在高溫有毒害之工廠每 15 人 1 個。 |
| | 1~24 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 25~49 | 1 | 2 | 1 | | |
| | 50~100 | 1 | 3 | 2 | | |
| | 超過 100 人時，以人數男女各占一半計算，每增加男子 120 人男用增加 1 個，每增加女子 30 人女用增加 1 個。 | | | 超過 100 人時，每增加男子 60 人增加 1 個。 | | |

而職業安全衛生設施規則第 12 章衛生第 5 節清潔也有其規定，兩者稍有不同。雖然建造執照審查僅以建築技術規則規定檢討，且實務上實際設置數量多遠高於此標準，仍節錄如下以供對照：

§ 第 318 條：

雇主對於勞工從事其身體或衣著有被污染之虞之特殊作業時，應置備該勞工洗眼、洗澡、漱口、更衣、洗滌等設備。前項設備，應依下列規定設置：

❶刺激物、腐蝕性物質或毒性物質污染之工作場所，每 15 人應設置 1 個冷熱水沖淋設備。

❷刺激物、腐蝕性物質或毒性物質污染之工作場所，每 5 人應設置 1 個冷熱水盥洗設備。

§ 第 319 條：

雇主應依下列各款規定設置廁所及盥洗設備，但坑內等特殊作業場所置有適當數目之便器者，不在此限：

❶男女廁所以分別設置為原則，並予以明顯標示。

❷男用廁所之大便器數目，以同時作業男工每 25 人以內設置 1 個以上為原則，最少不得低於 60 人 1 個。

❸男用廁所之小便器數目，應以同時作業男工每 15 人以內設置 1 個以上為原則，最少不得低於 30 人 1 個。

❹女用廁所之大便器數目，應以同時作業女工每 15 人以內設置 1 個以上為原則，最少不得低於 20 人 1 個。

❼應設置充分供應清潔水質之洗手設備。

❾浴室應男女分別設置。

❿廁所與便器不得與工作場所直接通連，廁所與廚房及食堂應距離 30m 以上。但衛生沖水式廁所不在此限。

⓭僱有身心障礙者，應設置身心障礙者專用設備，並予以適當標示。