
第十六章
老人住宅

註：

老人住宅，指依相關法令規定興建，且其基本設施及設備規劃設計，也符合相關法令規定，供生活能自理之老人居住使用之建築物，長期照顧機構並非本章適用範圍。

老人住宅之設置及營運管理規劃，除法令另有規定外，適用老人住宅綜合管理要點之規定；老人住宅之設計，除法規另有規定外，應依老人住宅基本設施及設備規劃設計規範之規定。

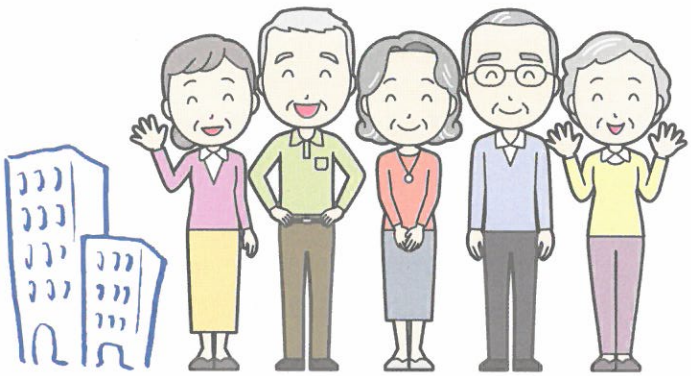

第 293 條 (適用範圍)

本章所稱老人住宅之適用範圍如下：

一、依老人福利法或其他法令規定興建，專供老人居住使用之建築物；其基本設施及設備應依本章規定。

二、建築物之一部分專供作老人居住使用者，其臥室及服務空間應依本章規定。該建築物不同用途之部分以無開口之防火牆、防火樓板區劃分隔且有獨立出入口者，不適用本章規定。

老人住宅基本設施及設備規劃設計規範 (以下簡稱設計規範)，由中央主管建築機關定之。

第 294 條 (臥室)

老人住宅之臥室，居住人數不得超過 2 人，其樓地板面積應為 9 m^2以上。

第 295 條 (服務空間內容)

老人住宅之服務空間，包括下列空間：

一、居室服務空間：居住單元之浴室、廁所、廚房之空間。

二、共用服務空間：建築物門廳、走廊、樓梯間、昇降機間、梯廳、共用浴室、廁所及廚房之空間。

三、公共服務空間：公共餐廳、公共廚房、交誼室、服務管理室之空間。

前項服務空間之設置面積規定如下：

一、浴室含廁所者，每一處之樓地板面積應為 4 m^2以上。

二、公共服務空間合計樓地板面積應達居住人數每人 2 m^2以上。

三、居住單元超過 14 戶或受服務之老人超過 20 人者，應至少提供一處交誼室，其中一處交誼室之樓地板面積不得小於 40 m^2，並應附設廁所。

第 296 條 (增加之樓地板面積)

老人住宅應依設計規範設計，其各層得增加之樓地板面積合計之最大值依下列公式計算：

$$\Sigma \triangle FA = \triangle FA1 + \triangle FA2 + \triangle FA3 \leqq 0.2FA$$

FA：基準樓地板面積，實施容積管制地區為該基地面積與容積率之乘積；未實施容積管制地區為該基地依本編規定核計之地面上各層樓地板面積之和。建築物之一部分作為老人住宅者，為該老人住宅部分及其服務空間樓地板面積之和。

$\Sigma \triangle FA$：得增加之樓地板面積合計值。

$\triangle FA1$：得增加之居室服務空間樓地板面積。但不得超過基準樓地板面積之 5%。

$\triangle FA2$：得增加之共用服務空間樓地板面積。但不得超過基準樓地板面積之 5%，且不包括未計入該層樓地板面積之共同使用梯廳。

$\triangle FA3$：得增加之公共服務空間樓地板面積。但不得超過基準樓地板面積之 10%。

第 297 條 (服務空間規定)

老人住宅服務空間應符合下列規定：

一、2 層以上之樓層或地下層應設專供行動不便者使用之昇降設備或其他設施通達地面層。該昇降設備其出入口淨寬度及出入口前方供輪椅迴轉空間應依本編第 174 條規定。

二、老人住宅之坡道及扶手、避難層出入口、室內出入口、室內通路走廊、樓梯、共用浴室、共用廁所應依本編第 171 條至第 173 條及第 175 條規定。

前項昇降機間及直通樓梯之梯間，應為獨立之防火區劃並設有避難空間，其面積及配置於

設計規範定之。

註：民國 92 年 12 月 29 日增訂發布本章，自 93 年 1 月 1 日施行。但民國 97 年 3 月 13 日刪除第十章第 171~177-1 條等 8 條時，並未同時修正與本條文有連帶關係之第 171~175 條等文字。

節錄老人住宅基本設施及設備規劃設計規範中，有關服務空間之規定如下：

居室服務空間規劃

臥室設置及規劃設計原則

- 臥室擺設之床位應有 2 面以上可供上下床。臥室應考慮隔音、容易避難及輪椅使用空間。

浴室及廁所規劃設計原則

- 浴室及廁所以每一居住單元設置 1 處為原則，其寬度及深度均不得小於 1.8m，但廁所及洗手臺使用部分與沐浴使用之部分以固定隔間或防水拉門分隔，能確保廁所及洗手臺地坪維持乾燥者，廁所及洗手臺使用部分之長度及寬度淨尺寸分別不小於 1.6m 及 1.5m，其配置應使老人方便到達及考慮老人與輪椅使用者之容易使用。居住單元未設浴廁者，與其最近之浴廁距離不得大於 10m。浴廁出入口高低差應為 2 cm以下，門扇應採外開式推門或橫拉門，並可由外面拆卸以利緊急救援，浴廁及臥室應設置呼救系統，並得考慮設計防震、防火構造，以作為就地避難場所。

廚房配置及廚具設計原則

- 廚房料理臺應有合理之配置，並考量身高之不同，物品陳列要能取用方便。必要時得設可昇降之料理臺。餐桌及餐具存放櫥之空間留設，應考量老人遲緩行動之便利及輪椅迴轉之空間，其每一處面積不得小於 4.5 m^2。

陽臺及平臺規劃設計原則

- 室內至陽臺、平臺等出入口之高低差應在 16 cm以下，並考慮輪椅出入，至少每 2 戶陽臺間應相連通，陽臺之間應為容易開關之推開門，以供緊急救援人員得從陽臺進入救援。但依照本規則總則編第三條規定提具防火性能設計計畫書 (包含緊急救援計畫) 及評定書，向中央主管建築機關申請認可者，得依緊急救援計畫設置救援設施，不受陽臺應相連通之限制。

共用服務空間

樓梯及平臺寬度、梯級尺寸

- 樓梯應有充足的採光及照明，並應設置緊急照明燈。樓梯淨寬度應大於 90 cm，樓梯二側均應設置扶手且不得於平臺上設置梯階或使用旋轉梯。凡樓梯轉角平臺之向上梯級應退縮一階併入為平臺。但平臺寬度大於 1.4m 者免退縮。設計時，所有樓梯之級深級高應統一，樓梯出口並應標示樓層號碼，室內樓梯之級高及級深依下列公式計算：

  $65 \geqq 2r+t \geqq 55$ 且 $r \leqq 18$，$t \geqq 26$，$r/t \leqq 7/11$　　r：級高 t：級深

室內走廊

- 室內走廊應平順，具自然通風採光，寬度為 1.4m 以上，二側應設置扶手，轉彎之牆角應為順緩修邊或防撞處理。走廊高低處、轉角處均應設照明燈或踏步燈，地板並應使用防滑材料。

走廊及樓梯之扶手

- 扶手高度距地板完成面或梯級踏步鼻端起算 75 cm ~85 cm，扶手直徑應為 2.8 cm ~4 cm，採橢圓或扁平握把者，週長在 12 cm左右，並與牆面留設 3 cm ~5 cm之空隙。

門廳出入口

- 門廳出入口應設感知自動門設備、及充足之照明。出入口處應留設步行器或輪椅存放區，其淨寬度不得小於 1.9m，淨深度不得小於 1.5m。如為防止雨水倒灌，出入口設有階梯時，應有斜坡道或設置專供行動不便者使用之昇降設備。

其他設施

- 為服務居住者生活需求，得考慮設置相關其他服務設施。