第十七章
綠建築基準



【第一節 一般設計通則】

第 298 條 (綠建築適用範圍)

本章規定之適用範圍如下：

一、建築基地綠化：指促進植栽綠化品質之設計，其適用範圍為新建建築物。但個別興建農舍及基地面積 300 ㎡以下者，不在此限。

二、建築基地保水：指促進建築基地涵養、貯留、滲透雨水功能之設計，其適用範圍為新建建築物。但本編第 13 章山坡地建築、地下水位小於 1m 之建築基地、個別興建農舍及基地面積 300 ㎡以下者，不在此限。

三、建築物節約能源：指以建築物外殼設計達成節約能源目的之方法，其適用範圍為學校類、大型空間類、住宿類建築物，及同一幢或連棟建築物之新建或增建部分之地面層以上樓層 (不含屋頂突出物) 之樓地板面積合計超過 1,000 ㎡之其他各類建築物。但符合下列情形之一者，不在此限：

㈠機房、作業廠房、非營業用倉庫。

㈡地面層以上樓層 (不含屋頂突出物) 之樓地板面積在 500 ㎡以下之農舍。

㈢經地方主管建築機關認可之農業或研究用溫室、園藝設施、構造特殊之建築物。

四、建築物雨水或生活雜排水回收再利用：指將雨水或生活雜排水貯集、過濾、再利用之設計，其適用範圍為總樓地板面積達 10,000 ㎡以上之新建建築物。但衛生醫療類 (F-1 組) 或經中央主管建築機關認可之建築物，不在此限。

五、綠建材：指第 299 條第 12 款之建材：其適用範圍為供公眾使用建築物及經內政部認定有必要之非供公眾使用建築物。

《立修理由》

為採漸進之方式逐步擴大實施節約能源規定之建築物範圍，因此修正第 3 款，住宿類、學校類及大型空間類建築物全面適用。

因 C1、C2 類組工業、倉儲類已納入大型空間之節能規範管制，惟該類組屬較無人使用之機房與非營業用倉庫及考量作業廠房特殊生產製程需求，因此排除節能管制範圍；考量農舍所處區位環境與都市不同，先就樓地板面積超過 500 ㎡者，納入管制；另排除難以適用本規定之使用機能或構造特殊之建築物，並應經地方主管建築機關認可。

綠化可多產生氧氣、吸收二氧化碳、淨化空氣，進而達到緩和都市氣候溫暖化現象，促進生物多樣化、美化環境的目的，效益甚佳，且各直轄市、縣 (市) 政府已定有基地綠化之相關單行法規，並將全部建築物類型納入適用，因此修正基地綠化指標之適用範圍以擴大其成效。另考量自用農舍非屬建築基地，及基地面積 300 ㎡以下者，使用階段之維護管理不易，增訂免檢討建築基地綠化指標規定。

為提升基地涵養水份及貯集滲透雨水的能力，改善生態環境、調節微氣候、緩和都市氣候高溫化現象，除屬本編第 13 章山坡地建築因考慮坡地安全及地下水位小於 1m 之低濕基地者，保水功能已無意義，自用農舍非屬建築基地，及基地面積 300 ㎡以下者，其使用階段之維護管理不易，得不適用建築基地保水規定外，其於基地應予檢討本指標，以擴大其成效。

有關工業、倉儲類 (C 類)、危險物品類 (I 類) 等類別，因設置建築物雨水貯留利用系統及生活雜排水回收再利用系統處理後之用水，僅使用於沖廁、景觀、澆灌、灑水、洗車、冷卻水、消防及其他不與人體直接接觸之用水，且可選擇系統設計簡易及成本較低之雨水貯留利用系統設置，因此納入適用範圍。

考量衛生醫療類 (F-1 類) 建築物之回收再利用用水仍有感染之虞，因此保留該類組排除適用第 4 款適用範圍規定。

《函令劍掃》

◉本條就建築基地綠化、建築基地保水、建築物節約能源、建築物雨水或生活雜排水回收再利用及綠建材等，分別規定各項指標之適用範圍。惟建築法第 7 條所稱雜項工作物單獨申請建築，如僅為雜項執照之審查許可，且無涉於建蔽率、容積率之檢討時，依本專章之立法意旨，非屬本章適用範圍。因此有關建築法第 7 條所指圍牆符合上述規定者，免適用建築設計施工編第 17 章之規定。

◉綠建築基準之「建築基地綠化」「建築基地保水」、及「建築物雨水或生活雜排水回收再利用」之適用範圍，限制為新建建築物。綠建材之適用範圍為「供公眾使用建築物」及「經內政部認定有必要之非供公眾使用建築物」，供公眾使用建築物未設置室內裝修材料及樓地板面材料時，依規定自無須檢討綠建材規定。

建築物興建完成後增設之昇降設備，為建築法第 7 條所稱雜項工作物之一，如單獨申請建築僅為雜項執照之審查許可，且無涉於建蔽率、容積率之檢討時，依綠建築基準專章之立法意旨，非屬本章適用範圍。某案增設之昇降機，經某市認定屬增建行為，要求以建造執照辦理而非雜項執照。故如為建造執造而非雜項執照之審查，自無上述規定之適用。又如屬增建行為，依建築技術規則規定，尚非為其建築設計施工編綠建築基準之「建築基地綠化」、「建築基地保水」及「建築物雨水或生活雜排水回收再利用」之適用範圍。

◉臺南縣蘭花生物科技園區溫室新建工程申請免依本條第 3 款規定辦理建築物節約能源檢討事宜，可區分為管理室及花卉展覽中心。管理室部分主要作為會議室、蘭花業者辦公室、經營主體辦公室，且規劃有中央空調設備，其性質較接近一般辦公室，仍請依建築技術規則相關規定進行檢討。花卉展覽中心，主要作為蘭花花卉展出使用，為利展出花卉植栽生長，需提供充分日照及進行室內溫濕度控制，其性質屬溫室使用，得依本條第 3 款規定，免檢討建築物節約能源設計。

◉本條第 3 款建築物節約能源規定「適用範圍為學校類、大型空間類、住宿類建築物」，係指新建或增建部分之學校類、大型空間類、住宿類建築物不限面積全部適用，不包括改建或修建建築物。

◉學校內結構獨立、全幢供同一用途使用且個別申請建築執照之單幢警衛室、車棚、廁所、機械室及儲藏室等，總樓地板面積在 200 m^2以下之小型建築物，因其使用性質單純，得視為非供公眾使用之建築物。

◉在全球加緊節能減碳政策之趨勢中，我國實施建築技術規則建築節約能源法令多年以來雖然成效良好，但因部分民間建築業者為了商業豪華之風，開發違反建築節能法令不允許之超大密閉式玻璃窗設計，並且以「內襯板」手法將玻璃面偽裝成外牆，待取得使用執照之後再行拆除「內襯板」，公然違章挑戰公權力，讓我國節能減碳政策之成效大打折扣。是以，建築物外牆之窗戶 (不含帷幕牆) 以板材遮蔽者，有關建築物節約能源之設計，仍以該窗戶原有材料進行檢討，不得視為不透光之外牆部分，並請依建築技術規則規定落實執行。

◉開放農業用地准許興建農舍之立意，係以提供經營農業者於該農地上興建兼具有「居住」與「存放農務材料及放置農機具」需求之空間，以便利其農事工作，亦屬農地容許使用之一種。

因相關法令規定已明定土地使用之限制，於個別興建農舍及農業設施坐落以外之土地，仍應作農業生產使用，即保有土地原有綠化、保水及及貯留滲透雨水能力。

考量農業用地非屬一般建築基地，為符合農地農用之政策目的，農業設施依法申請建築執照時，得比照農舍免適用本編第 4-3 條雨水貯集滯洪設施及本條規定建築基地綠化、建築基地保水等相關規定，並自即日生效。



第 299 條（綠建築用詞定義）

本章用詞定義如下：

一、綠化總固碳當量：指基地綠化栽植之各類植物固碳當量與其栽植面積乘積之總和。

二、最小綠化面積：指基地面積扣除執行綠化有困難之面積後與基地內應保留法定空地比率之乘積。

三、基地保水指標：指建築後之土地保水量與建築前自然土地之保水量之相對比值。

四、建築物外殼耗能量：指為維持室內熱環境之舒適性，建築物外周區之空調單位樓地板面積之全年冷房顯熱熱負荷。

五、外周區：指空間之熱負荷受到建築外殼熱流進出影響之空間區域，以外牆中心線 5m 深度內之空間為計算標準。

六、外殼等價開窗率：指建築物各方位外殼透光部位，經標準化之日射、遮陽及通風修正計算後之開窗面積，對建築外殼總面積之比值。

七、平均熱傳透率：指當室內外溫差在絕對溫度 1 度時，建築物外殼單位面積在單位時間內之平均傳透熱量。

八、窗面平均日射取得量：指除屋頂外之建築物所有開窗面之平均日射取得量。

九、平均立面開窗率：指除屋頂以外所有建築外殼之平均透光開口比率。

十、雨水貯留利用率：指在建築基地內所設置之雨水貯留設施之雨水利用量與建築物總用水量之比例。

十一、生活雜排水回收再利用率：指在建築基地內所設置之生活雜排水回收再利用設施之雜排水回收再利用量與建築物總生活雜排水量之比例。


十二、綠建材：指經中央主管建築機關認可符合生態性、再生性、環保性、健康性及高性能之建材。

十三、耗能特性分區：指建築物室內發熱量、營業時程較相近且由同一空調時程控制系統所控制之空間分區。


前項第二款執行綠化有困難之面積，包括消防車輛救災活動空間、戶外預鑄式建築物污水處理設施、戶外教育運動設施、工業區之戶外消防水池與戶外裝卸貨空間、住宅區及商業區依規定應留設之騎樓、迴廊、私設通路、基地內通路、現有巷道或既成道路。

{立修理由}

考量消防車輛救災活動空間於災害發生時須提供救災車輛進入或停駐；戶外預鑄式建築物污水處理設施需考量污水排放之高程，致其上方覆土不足；基地內之現有巷道與既成道路已供鄰地通行使用時，不易進行綠化，因此增訂消防車輛救災活動空間、戶外預鑄式建築物污水處理設施、現有巷道及既成道路為執行綠化有困難之面積，以利執行；另非屬「學校用地之戶外教育運動設施」亦無法執行綠化，並修正文字為「戶外教育運動設施」。

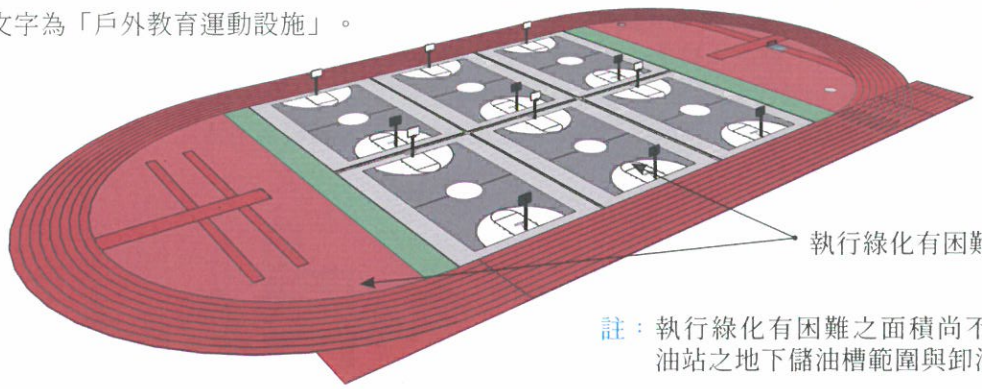

註：執行綠化有困難之面積尚不包括加油站之地下儲油槽範圍與卸油區。

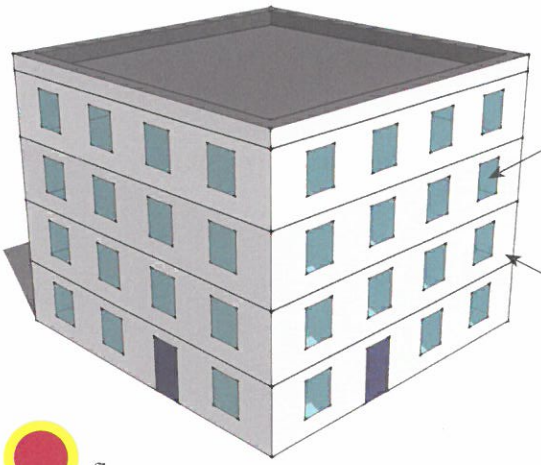

平均立面開窗率 WR：$\frac{A}{B}$

立面開窗率即所有立面範圍之開窗面積比。

A：透光開口。在建築立面中容許光線與日射直接穿透的部位，包括玻璃、壓克力、玻璃磚之開口部位以及支撐其構造的窗框部位，其面積包括開口部位以及窗框部位。

B：除屋頂以外所有建築外殼。建築立面為建築外殼位於地面層以上且為室內空間臨接外氣之部位，但不包括屋頂板、女兒牆、不與室內空間接鄰之構造物以及屋頂突出物部位。

fk




（住宅類）外殼等價開窗率 Req：$\frac{\text{Aeq 開窗總面積} = \Sigma Agi \times fk \times Ki \times fvi}{\text{Aen 建築外殼總面積}}$

Agi：指所有透光面積（m^2）。凡是有透光功能之部位均被視為開窗部位，包括可開窗、固定窗或玻璃磚外殼，其面積範圍之認定與一般建築圖對於窗面積之標示無異。

fk：指 k 方位日射修正係數。

Ki：外遮陽係數，隨水平、垂直、格子式遮陽板之開窗角度、方位不同而異，無外遮陽時免修正（即係數為 1.0）。此係數不考慮鄰棟建物遮蔽影響。

fvi：通風修正係數，視固定窗、橫拉窗、推窗等窗戶型態而異。

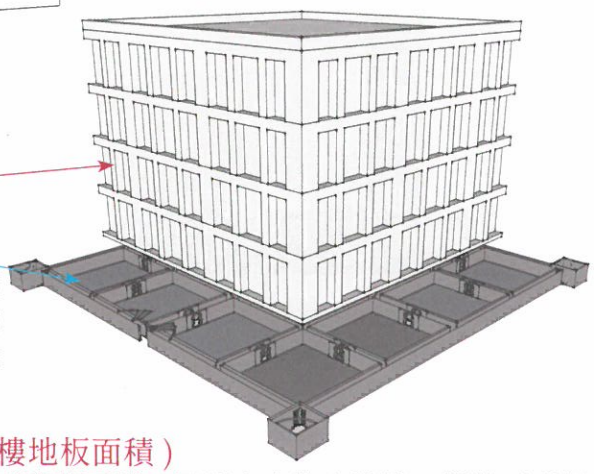

雨水貯留利用率 Rc：$\frac{\text{雨水利用量}}{\text{建築物總用水量}}$

雨水貯留設施僅指筏基雨水槽。

其他如：景觀貯留滲透水池、貯留滲透空地及屋頂、陽臺、中庭花園等人工地盤，皆屬基地保水指標之手法，非屬本條第 10 款範圍。

第 300 條（機電設備、屋頂突出物容積總樓地板面積）

適用本章之建築物，其容積樓地板面積、機電設備面積、屋頂突出物之計算，得依下列規定辦理：

一、建築基地因設置雨水貯留利用系統及生活雜排水回收再利用系統，所增加之設備空間，於樓地板面積容積 5‰ 以內者，得不計入容積樓地板面積及不計入機電設備面積。

二、建築物設置雨水貯留利用系統及生活雜排水回收再利用系統者，其屋頂突出物之高度得不受本編第 1 條第 9 款第 1 目之限制。但不超過 9m。

第 301 條（鼓勵採用綠建築綜合設計）（★本條尚未施行，施行日期另定之）

為積極維護生態環境，落實建築物節約能源，中央主管建築機關得以增加容積或其他獎勵方式，鼓勵建築物採用綠建築綜合設計。

【第二節 建築基地綠化】


第 302 條（綠化總固碳當量）

建築基地之綠化，其綠化總固碳當量應大於 ½ 最小綠化面積與下表固碳當量基準值之乘積：

使用分區或用地	固碳當量基準值（kg /(m^2 · yr))
學校用地、公園用地	0.83
商業區、工業區（不含科學園區）	0.50
前二類以外之建築基地	0.66

第 303 條（綠化檢討範圍）

建築基地之綠化檢討以一宗基地為原則；如單一宗基地內之局部新建執照者，得以整宗基地綜合檢討或依基地內合理分割範圍單獨檢討。

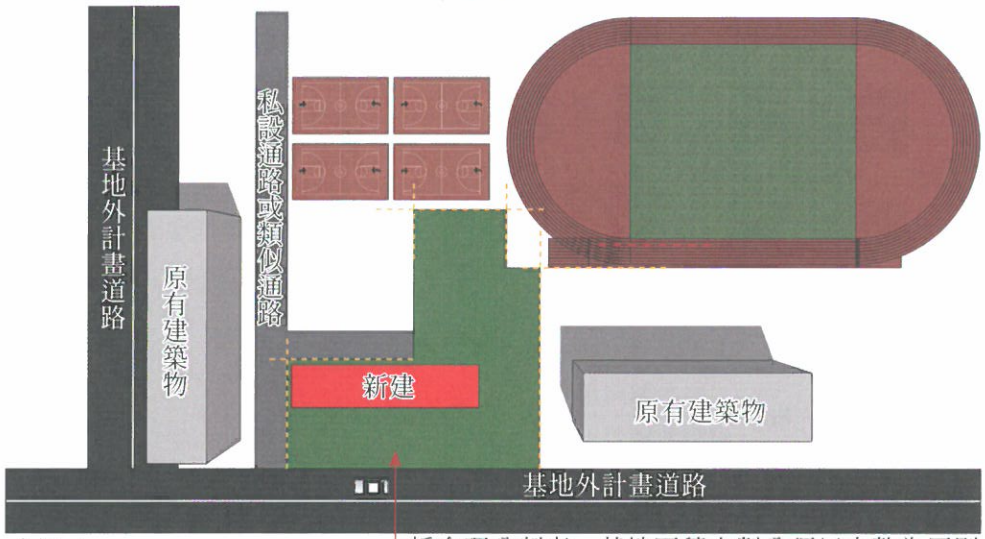

採合理分割者，基地面積之劃分須以方整為原則，且實設建蔽率不得大於法定建蔽率。

《函令劍掃》

◉學校基地內單獨申請新建走廊（有頂蓋而無牆壁）、停車棚、廁所或一定面積以下之守衛室，有關建築基地綠化及建築基地保水之檢討，得以劃定合理建築基地範圍或依基地內道路分割範圍單獨檢討，並得以修正相關設計技術規範之方式辦理。

第 304 條（總固碳當量計算）

建築基地綠化之總固碳當量計算，應依設計技術規範辦理。

前項建築基地綠化設計技術規範，由中央主管建築機關定之。

註：內政部依本條第 2 項規定訂有建築基地綠化設計技術規範，作為建築基地綠化設計指標之統一計算方法與評估標準。

【第三節 建築基地保水】

第 305 條（建築基地保水）

建築基地應具備原裸露基地涵養或貯留滲透雨水之能力，其建築基地保水指標應大於 0.5 與基地內應保留法定空地比率之乘積。

第 306 條（基地保水檢討範圍）

建築基地之保水設計檢討以一宗基地為原則；如單一宗基地內之局部新建執照者，得以整宗基地綜合檢討或依基地內合理分割範圍單獨檢討。

註：依基地內合理分割範圍單獨檢討者，尚無最小檢討面積之限制。

第 307 條（保水指標之計算）

建築基地保水指標之計算，應依設計技術規範辦理。

前項建築基地保水設計技術規範，由中央主管建築機關定之。


註：內政部依本條第 2 項規定訂有建築基地保水設計技術規範，內容包括基地保水用詞定義、適用範圍、評估基準保水項目設計相關規定及送審資料。

【第四節 建築物節約能源】

第 308 條（氣候分區）

建築物建築外殼節約能源之設計，應依據下表氣候分區辦理：

氣候分區	行政區域
北部氣候區	臺北市、新北市、宜蘭縣、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、福建省連江縣、金門縣
中部氣候區	臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣
南部氣候區	嘉義縣、嘉義市、臺南市、澎湖縣、高雄市、屏東縣、臺東縣

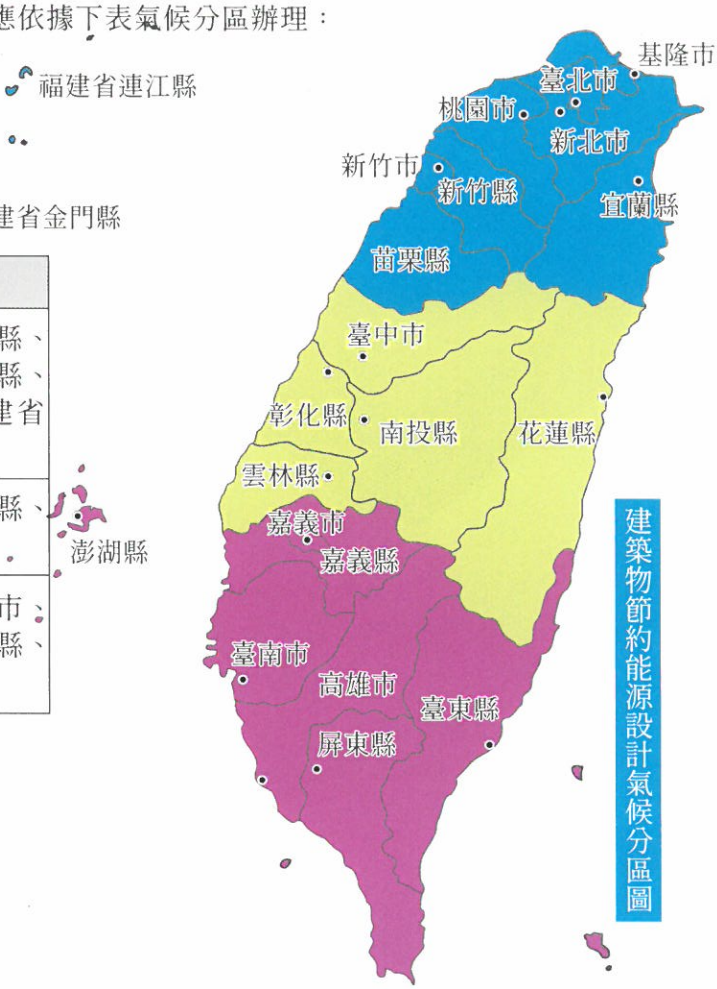

第 308-1 條（屋頂平均熱傳透率）

建築物受建築節約能源管制者，其受管制部分之屋頂平均熱傳透率應低於 0.8W/(m^2 · K)，且當設有水平仰角小於 80° 之透光天窗之水平投影面積 HWa 大於 1.0 m^2時，其透光天窗日射透過率 HWs 應低於下表之基準值 HWsc。

水平投影面積 HWa 條件	透光天窗日射透過率基準值 HWsc
HWa<30 m^2	HWsc = 0.35
HWa ≧ 30 m^2 且 HWa<230 m^2	HWsc = 0.35 − 0.001 x(HWa − 30.0)
HWa ≧ 230 m^2	HWsc = 0.15
計算單位 HWa：m^2；HWsc：無單位	

有下列情形之一者，免受前項規定限制：


一、屋頂下方為樓梯間、倉庫、儲藏室或機械室。


二、除月臺、觀眾席、運動設施及表演臺外之建築物外牆透空 ½ 以上之空間。

建築物外牆、窗戶與屋頂所設之玻璃對戶外之可見光反射率不得大於 0.2。

註：屋頂透光天窗對於寒帶氣候地區具有採光及調節室內溫度的功能，但對於亞熱帶氣候地區而言則會帶來高熱能，需藉由冷氣空調調降室內溫度而耗費更多能源，因此規定日射透過率應低於一定基準值。實務上多採用 Low E 玻璃、雙層玻璃、百葉或金屬穿孔板等設計手法來符合法規要求。

屋頂透光天窗仰角≦ 80°

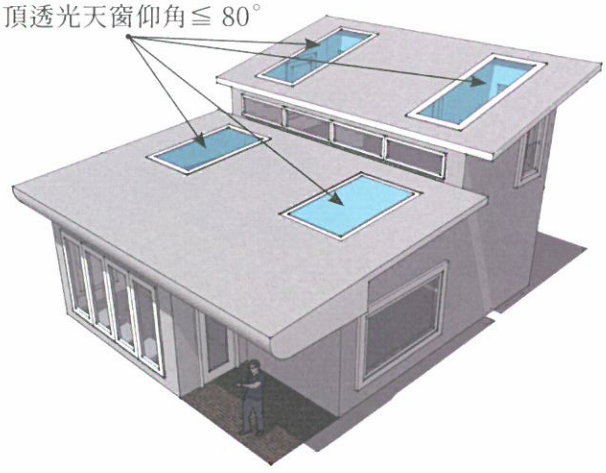

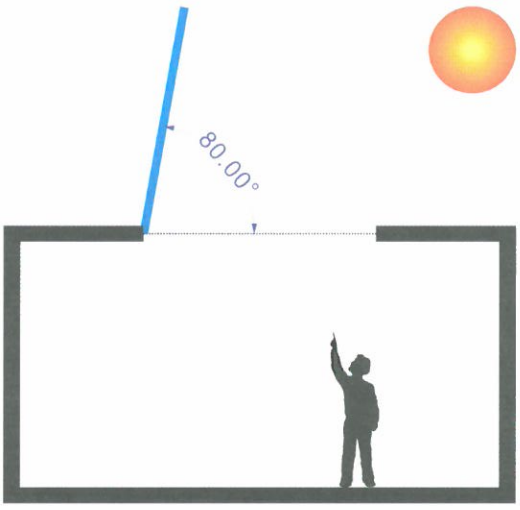

第 308-2 條（外牆、窗平均熱傳透率、遮陽係數）

受建築節約能源管制建築物，位於海拔高度 800m 以上者，其外牆平均熱傳透率、立面開窗部位（含玻璃與窗框）之窗平均熱傳透率應低於下表所示之基準值：

海拔	外牆平均熱傳透率基準值 (W/(m^2 · K))	立面開窗率 WR			
		WR > 0.4	0.4 ≧ WR > 0.3	0.3 ≧ WR > 0.2	0.2 ≧ WR
		窗平均熱傳透率基準值 (W/(m^2 · K))			
海拔 800~1800m	2.5	3.5	4.0	5.0	5.5
海拔 高於 1800m	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5

受建築節約能源管制建築物，其外牆平均熱傳透率、外窗部位（含玻璃與窗框）之窗平均熱傳透率及窗平均遮陽係數應低於下表所示之基準值；住宿類建築物每一居室之可開啟窗面積應大於開窗面積之 15%。

但符合前項、本編第 309 條至第 312 條規定者，不在此限：

類別	外牆平均熱傳透率基準值 (W/(m² · K))	立面開窗率 > 0.5		0.5 ≧ 立面開窗率 > 0.4		0.4 ≧ 立面開窗率 > 0.3		0.3 ≧ 立面開窗率 > 0.2		0.2 ≧ 立面開窗率 > 0.1		0.1 ≧ 立面開窗率	
		窗平均熱傳透率基準值	窗平均遮陽係數基準值	窗平均熱傳透率基準值	窗平均遮陽係數基準值	窗平均熱傳透率基準值	窗平均遮陽係數基準值	窗平均熱傳透率基準值	窗平均遮陽係數基準值	窗平均熱傳透率基準值	窗平均遮陽係數基準值	窗平均熱傳透率基準值	窗平均遮陽係數基準值
住宿類建築	2.75	2.7	0.10	3.0	0.15	3.5	0.25	4.7	0.35	5.2	0.45	6.5	0.55
其他各類建築	2.0	2.7	0.20	3.0	0.30	3.5	0.40	4.7	0.50	5.2	0.55	6.5	0.60

第 309 條（建築物外殼耗能量）

A 類第二組、B 類、D 類第二組、D 類第五組、E 類、F 類第一組、F 類第三組、F 類第四組及 G 類空調型建築物，及 C 類之非倉儲製程部分等空調型建築物，為維持室內熱環境之舒適性，應依其耗能特性分區計算各分區之外殼耗能量，且各分區外殼耗能量對各分區樓地板面積之加權值，應低於下表外殼耗能基準對各分區樓地板面積之加權平均值。但符合本編第 308-2 條規定者，不在此限：

耗能特性分區	氣候分區	外殼耗能基準值kW .h/(m² · yr)
辦公、文教、宗教、照護分區	北部氣候區	150
	中部氣候區	170
	南部氣候區	180
商場餐飲娛樂分區	北部氣候區	245
	中部氣候區	265
	南部氣候區	275
醫院診療分區	北部氣候區	185
	中部氣候區	205
	南部氣候區	215
醫院病房分區	北部氣候區	175
	中部氣候區	195
	南部氣候區	200
旅館、招待所客房區	北部氣候區	110
	中部氣候區	130
	南部氣候區	135
交通運輸旅客大廳分區	北部氣候區	290
	中部氣候區	315
	南部氣候區	325

第 310 條（外殼等價開窗率）

住宿類建築物外殼不透光之外牆部分之平均熱傳透率應低於 3.5W/(m^2 · K)，且其建築物外殼等價開窗率之計算值應低於下表之基準值。但符合本編第 308-2 條規定者，不在此限。

	氣候分區	建築物外殼等價開窗率基準值
住宿類： H 類第一組 H 類第二組	北部氣候區	13%
	中部氣候區	15%
	南部氣候區	18%

第 311 條（窗面平均日射取得量）

學校類建築物之行政辦公、教室等居室空間之窗面平均日射取得量應分別低於下表之基準值。但符合本編第 308-2 條規定者，不在此限：

	氣候分區	窗面平均日射取得量基準值單位：kW .h/(m^2 .yr)
學校類建築物： D 類第三組 D 類第四組 F 類第二組	北部氣候區	160
	中部氣候區	200
	南部氣候區	230

第 312 條（窗面平均日射取得量）

大型空間類建築物居室空間之窗面平均日射取得量應分別低於下表公式所計算之基準值。但平均立面開窗率在 10% 以下，或符合本編第 308-2 條規定者，不在此限：

	氣候分區	窗面平均日射取得量基準值計算公式
大型空間類建築物： A 類第一組 D 類第一組	北部氣候區	基準值＝ $146.2X^2 - 414.9X + 276.2$
	中部氣候區	基準值＝ $273.3X^2 - 616.9X + 375.4$
	南部氣候區	基準值＝ $348.4X^2 - 748.4X + 436.0$
	X ：平均立面開窗率（無單位） 基準值單位：kW · h/(m^2 · yr)	

第 314 條（耗能量之計算基準）

同一幢或連棟建築物中，有供本節適用範圍二類以上用途，且其各用途之規模分別達本編第 298 條第三款規定者，其耗能量之計算基準值，除本編第 309 條之空調型建築物應依各耗能特性分區樓地板面積加權計算其基準值外，應分別依其規定基準值計算。

〖立修理由〗

為合理管制建築物外殼耗能量，爰規定同一幢或連棟建築不同用途採加權方式計算，以精確掌握建築物之耗能量，避免不同用途空間採同一基準之情形。

第 315 條（外殼節約能源設計技術規範）

有關建築物節約能源之外殼節約能源設計，應依設計技術規範辦理。

前項建築物節約能源設計技術規範，由中央主管建築機關定之。

【第五節 建築物雨水及生活雜排水回收再利用】

第 316 條（雨水貯留利用或生活雜排水回收再利用系統）

建築物應就設置雨水貯留利用系統或生活雜排水回收再利用系統，擇一設置。設置雨水貯留利用系統者，其雨水貯留利用率應大於 4%；設置生活雜排水回收利用系統者，其生活雜排水回收再利用率應大於 30%。

第 317 條 (處理後之用水)
由雨水貯留利用系統或生活雜排水回收再利用系統處理後之用水，可使用於沖廁、景觀、澆灌、灑水、洗車、冷卻水、消防及其他不與人體直接接觸之用水。

第 318 條 (利用再利用設施規定)
建築物設置雨水貯留利用或生活雜排水回收再利用設施者，應符合下列規定：

一、輸水管線之坡度及管徑設計，應符合建築設備編第二章給水排水系統及衛生設備之相關規定。

二、雨水供水管路之外觀應為淺綠色，且每隔 5m 標記雨水字樣；生活雜排水回收再利用水供水管之外觀應為深綠色，且每隔 4m 標記生活雜排水回收再利用水字樣。

三、所有儲水槽之設計均須覆蓋以防止灰塵、昆蟲等雜物進入；地面開挖貯水槽時，必須具備預防砂土流入及防止人畜掉入之安全設計。

四、雨水貯留利用設施或生活雜排水回收再利用設施，應於明顯處標示雨水貯留利用設施或生活雜排水回收再利用設施之名稱、用途或其他說明標示，其專用水栓或器材均應有防止誤用之注意標示。

第 319 條 (再利用之計算及系統設計)
建築物雨水及生活雜排水回收再利用之計算及系統設計，應依設計技術規範辦理。
前項建築物雨水及生活雜排水回收再利用設計技術規範，由中央主管建築機關定之。

【第六節 綠建材】

第 321 條 (綠建材使用規定)
建築物應使用綠建材，並符合下列規定：

一、建築物室內裝修材料、樓地板面材料及窗，其綠建材使用率應達總面積 60% 以上。但窗未使用綠建材者，得不計入總面積檢討。

二、建築物戶外地面扣除車道、汽車出入緩衝空間、消防車輛救災活動空間、依其他法令規定不得鋪設地面材料之範圍及地面結構上無須再鋪設地面材料之範圍，其餘地面部分之綠建材使用率應達 20% 以上。

{立修理由}
一、為持續推動使用綠建材，修正第一款，規定室內裝修綠建材使用率由 45% 提高為 60%。二、戶外綠建材使用以再生綠建材為主，考量國家推動循環經濟之政策方向，修正第二款，規定提高使用率至 20% 以上。三、修正條文第二款所定依其他法令規定不得鋪設之範圍，指依都市計畫或環保、消防等法令規定不得鋪設之範圍。

註：綠建材使用面積不得重複計算，例如：輕隔間牆採用之矽酸鈣板具綠建材證書，外側再塗上一層具綠建材認證之塗料時，僅能計入一次面積。

《函令劍掃》
◉依據綠建材設計技術規範規定，室內裝修材料係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過 1.2m 固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏，使用之材料，故門窗類材料於簡算法中並不計入綠建材面積計算綠建材使用率。(註：現行法規計算綠建材方式分為簡算法與精算法，只有在精算法才將「門窗」計入計算，國內生產之門窗取得綠建材標章者已不在少數。)

◉綠建材之認可，包括取得內政部建築研究所認定之綠建材標章及行政院環境保護署第一類環保標章之室內裝修材料及樓地板面材料，故經內政部建築研究所評定為牆壁及屋頂構件之高性能防音綠建材，且屬固著於建築物構造體之內部牆面者，得計入綠建材使用率。

◉如以塗料做為綠建材使用率計算，則其塗裝系統所使用之塗料均應為取得綠建材認可之產品。惟配合工程所需搭配之骨材或其他建材，倘無取得綠建材認可之產品可供選用，該骨材或其他建材得免採用取得綠建材認可之產品。

◉自助儲物空間業屬新興行業，其主要使用組裝可拆式鐵櫃（鐵板、鋼板及烤漆塗料等建材），目前確無取得綠建材認證之建材可供選用，因此自助儲物空間業辦理室內裝修，使用之組裝可拆卸式鐵櫃得免檢討綠建材使用率，至於非屬組裝可拆卸式鐵櫃部分仍應檢討綠建材使用率。

◉建築技術規則及其規範規定建築物室內空間綠建材使用率之檢討部位，包含天花板、內部牆面（含分間牆）、高度超過 1.2m 固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏、樓地板面等部位，其中任一部位如未從事室內裝修或未設置樓地板面材料或未塗裝者，該部位得不計入室內空間之表面積，例如：天花板及地坪未從事室內裝修，僅牆面從事室內裝修，其室內空間總表面積 Ai 得依實作部位計算。至於建築物室內空間總表面積之檢討，得以該次申請之室內空間為範圍。

第 322 條（綠建材材料之構成）

綠建材材料之構成，應符合下列規定之一：

一、塑橡膠類再生品：塑橡膠再生品的原料須全部為國內回收塑橡膠，回收塑橡膠不得含有行政院環境保護署公告之毒性化學物質。

二、建築用隔熱材料：建築用的隔熱材料其產品及製程中不得使用蒙特婁議定書之管制物質且不得含有環保署公告之毒性化學物質。

三、水性塗料：不得含有甲醛、鹵性溶劑、汞、鉛、鎘、六價鉻、砷及銻等重金屬，且不得使用三酚基錫 (TPT) 與三丁基錫 (TBT)。

四、回收木材再生品：產品須為回收木材加工再生之產物。

五、資源化磚類建材：資源化磚類建材包括陶、瓷、磚、瓦等需經窯燒之建材。其廢料混合攙配之總和使用比率須等於或超過單一廢料攙配比率。

六、資源回收再利用建材：資源回收再利用建材係指不經窯燒而回收料摻配比率超過一定比率製成之產品。

七、其他經中央主管建築機關認可之建材。

第 323 條（綠建材之係數及使用率計算）


綠建材之使用率計算，應依設計技術規範辦理。

前項綠建材設計技術規範，由中央主管建築機關定之。

註：內政部依據本條第 2 項規定訂有綠建材設計技術規範，作為建築設計施工單位對綠建材設計指標之統一計算方法與評估標準。

《函令劍掃》

◉認可之綠建材包含行政院環境保護署第一類環保標章建材（含塑橡膠類再生品、建築用隔熱材料、水性塗料、回收木材再生品、資源化磚類建材、資源回收再利用建材）、綠建材標章建材及其他經中央主管建築機關認定具有同等性能者。依法取得行政院環境保護署第一類環保標章之建材，均屬建築技術規則綠建築基準專章認可之綠建材，尚無再行核發綠建材證明書。

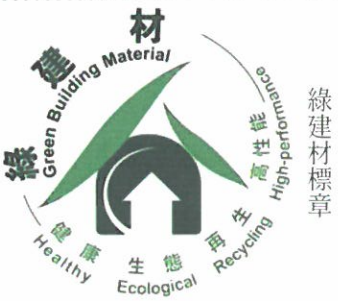

綠建材標章


環保標章