第二章 給水排水系統及衛生設備

【第一節 給水排水系統】

第 26 條

建築物給水排水系統設計裝設及設備容量、管徑計算，除自來水用戶用水設備標準、下水道用戶排水設備標準，及各地區另有規定者從其規定外，應依本章及建築物給水排水設備設計技術規範規定辦理。

前項建築物給水排水設備設計技術規範，由中央主管建築機關定之。

第 28 條

給水、排水及通氣管路全部或部分完成後，應依建築物給水排水設備設計技術規範進行管路耐壓試驗，確認通過試驗後始為合格。

第 29 條

給水排水管路之配置，應依建築物給水排水設備設計技術規範設計，以確保建築物安全，避免管線設備腐蝕及污染。

排水系統應裝設衛生上必要之設備，並應依下列規定設置截留器、分離器：

❶餐廳、店鋪、飲食店、市場、商場、旅館、工廠、機關、學校、醫院、老人福利機構、身心障礙福利機構、兒童及少年安置教養機構及俱樂部等建築物之附設食品烹飪或調理場所之水盆及容器落水，應裝設油脂截留器。

❷停車場、車輛修理保養場、洗車場、加油站、油料回收場及涉及機械設施保養場所，應裝設油水分離器。

❸營業性洗衣工廠及洗衣店、理髮理容場所、美容院、寵物店及寵物美容店等應裝設截留器及易於拆卸之過濾罩，罩上孔徑之小邊不得大於 12 mm。

❹牙科醫院診所、外科醫院診所及玻璃製造工廠等場所，應裝設截留器。

未設公共污水下水道或專用下水道之地區，沖洗式廁所排水及生活雜排水均應納入污水處理設施加以處理，污水處理設施之放流口應高出排水溝經常水面 3 cm以上。


沖洗式廁所排水、生活雜排水之排水管路應與雨水排水管路分別裝設，不得共用。

住宅及集合住宅設有陽臺之每 1 住宅單位，應至少於 1 處陽臺設置生活雜排水管路，並予以標示。

《函令劍掃》

- 考量國人常於陽臺使用洗衣機之習性，因此對於集合住宅設有陽臺之每一住宅單位，應至少於一處陽臺設置生活雜排水之排水管路，以避免洗衣機產生之生活雜排水，經由雨水排水管路逕為排放。
- 農業設施倘經農業主管機關審核意見不得設有供人使用之浴廁等衛生設備，故核發建築執照並無需要求設置供生活雜排水及污水處理設施。

【第二節 衛生設備】

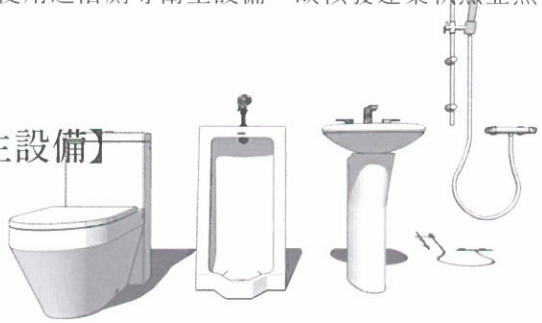

第 37 條

建築物裝設之衛生設備數量不得少於下表規定：

建築物種類		大便器			小便器	洗面盆		浴缸或淋浴
①	住宅 集合住宅	每 1 居住單位 1 個				每 1 居住單位 1 個		每 1 居住單位 1 個
②	小學 中學	男子：每 50 人 1 個 女子：每 10 人 1 個			男子：每 30 人 1 個	每 60 人 1 個		
③	其他學校	男子：每 75 人 1 個 女子：每 15 人 1 個			男子：每 30 人 1 個	每 60 人 1 個		
④	辦公廳	總人數			個數	總人數	個數	
		1~15	1	1	1	1~15	1	
		16~35	1	2	1	16~35	2	
		36~55	1	3	1	36~60	3	
		56~80	1	3	2	61~90	4	
		81~110	1	4	2	91~125	5	
		111~150	2	6	3			
		超過 150 人時，以人數男女各占一半計算，每增加男子 120 人男用增加 1 個，每增加女子 30 人女用增加 1 個。			超過 150 人時，每增加男子 60 人增加 1 個。	超過 125 人時，每增加 45 人增加 1 個。		
⑤	工廠 倉庫	總人數			個數	100 人以下時，每 10 人 1 個，超過 100 人時每 15 人 1 個。		在高溫有毒害之工廠每 15 人 1 個。
		1~24	1	1	1			
		25~49	1	2	1			
		50~100	1	3	2			
		超過 100 人時，以人數男女各占一半計算，每增加男子 120 人男用增加 1 個，每增加女子 30 人女用增加 1 個。			超過 100 人時，每增加男子 60 人增加 1 個。			
⑥	宿舍	男子：每 10 人 1 個，超過 10 人時，每增加 25 人，增加 1 個。 女子：每 6 人 1 個，超過 30 人時，每增加 10 人增加 1 個。			男子：每 25 人 1 個，超過 150 人時，每增加 50 人增加 1 個。	每 12 人 1 個，超過 12 人時，男子每增加 20 人增加 1 個，女子每增加 15 人增加 1 個。		每 8 人 1 個，超過 150 人，每增加 20 人增加 1 個。女子宿舍每 30 人增加浴缸 1 個。
⑦	戲院 演藝場 集會堂 電影院 歌廳	總人數			個數	總人數	個數	
		1~100	1	5	2	1~200	2	
		101~200	2	10	4	201~400	4	
		201~300	3	15	6	401~750	6	
		301~400	4	20	8			
		超過 400 人時，以人數男女各占一半計算，每增加男子 100 人男用增加 1 個，每增加女子 20 人女用增加 1 個。			超過 400 人時，每增加男子 50 人增加 1 個。	超過 750 人時，每增加 300 人增加 1 個。		
⑧	車站 航空站 候船室	總人數			個數	總人數	個數	
		1~50	1	2	1	1~200	2	
		51~100	1	5	2	201~400	4	
		101~200	2	10	2	401~600	6	
		201~300	3	15	4			
		301~400	4	20	6			
		超過 400 人時，以人數男女各占一半計算，每增加男子 100 人男用增加 1 個，每增加女子 20 人女用增加 1 個。			超過 400 人時，每增加男子 50 人增加 1 個。	超過 600 人時，每增加 300 人增加 1 個。		
⑨	其他供公眾使用之建築物	總人數			個數	總人數	個數	
		1~50	1	2	1	1~15	1	
		51~100	1	4	2	16~35	2	
		101~200	2	7	4	36~60	3	
						61~90	4	
						91~125	5	
		超過 200 人時，以人數男女各占一半計算，每增加男子 120 人男用增加 1 個，每增加女子 30 人女用增加 1 個。			超過 200 人時，每增加男子 60 人增加 1 個。	超過 125 人時，每增加 45 人增加 1 個。		

說明：

❶本表所列使用人數之計算，應依下列規定：

①小學、中學及其他學校按同時收容男女學生人數計算。

②辦公廳之建築物按居室面積 0.1 人 / m^2計算。

③工廠、倉庫按居室面積 0.1 人 / m^2計算或得以目的事業主管機關核定之投資計畫或設廠計畫書等之設廠人數計算；無投資計畫或設廠計畫書者，得由申請人檢具預定設廠之製程、設備及作業人數，區分製造業及非製造業，前者送請中央工業主管機關檢核，後者送請直轄市、縣 (市) 政府備查，分別依檢核或備查之作業人數計算。

④宿舍按固定床位計算，且得依宿舍實際男女人數之比例調整之。

⑤戲院、演藝場、集會堂、電影院、歌廳按固定席位數計算；未設固定席位者，按觀眾席面積 1.2 人 / m^2計算。

⑥車站按營業及等候空間面積 0.4 人 / m^2計算，航空站、候船室按營業及等候空間面積 0.2 人 / m^2計算；或得依該中央目的事業主管機關核定之車站、航空站、候船室使用人數 (以每日總運量乘以 0.2) 計算之。

⑦其他供公眾使用之建築物按居室面積 0.2 人 / m^2計算。

⑧本表所列建築物人數計算以男女各占一半計算。但辦公廳、其他供公眾使用建築物、工廠、倉庫、戲院、演藝場、集會堂、電影院、歌廳、車站及航空站，得依實際男女人數之比例調整之。

❷依本表計算之男用大便器及小便器數量，得在其總數量不變下，調整個別便器之數量。但大便器數量不得為表列個數 ½ 以下。

《函令劍掃》

- 建築技術規則建築設計施工編第 167-3 條規定，建築物依建築設備編第 37 條應裝設衛生設備者，除 H2 類住宅或集合住宅外，每幢建築物其地面以上樓層在 3 層以下者，至少應設置 1 處無障礙廁所盥洗室。如非屬本條應裝設衛生設備者，自無須設置無障礙廁所盥洗室。
- 一般廁所內所設置之小便器如屬建築設備編規定所檢討設置者，應設置符合建築物無障礙設施設計規範規定之無障礙小便器；至一般廁所內設有非屬建築設備編所要求裝設之小便器者，不在此限。
- 公共場所親子廁所盥洗室設置辦法第 4 條：「公共場所男女廁所內應依建築技術規則建築設備編第 37 條規定大便器應設總數，增設下列設備：❶兒童安全座椅：大便器總數每達 10 個增設 1 個。❷尿布臺、兒童小便器及兒童馬桶：大便器總數每達 20 個增設 1 個。前項各款應設置之設備數量，得扣除獨立式親子廁所已設置之設備。」
- 下水道法施行細則規定：「5 層以下非供公眾使用之新建建築物，其下水道設備得由該建築物之建築師併同設計之。」僅指非供公眾使用之新建建築物於建築師設計階段始得併同設計而言，供公眾使用之新建建築物不屬之。建築設備編之衛生設備係屬建築物範圍，非下水道法所規範。
- 建築物申請變更使用執照時，應依建築物使用類組及變更使用辦法規定檢討，而依該辦法規定之檢討項目及標準中，並無須依本條規定檢討衛生設備。
- 建築物用途為汽車駕駛人訓練班者，其衛生設備數量檢討依本條附表建築物種類⑧「車站、航空站、候船室」規定辦理，其使用人數之計算，按居室面積 0.2 人 / m^2計算；或得依目的事業主管機關核定招生人數 (以最高核定招生人數乘以 0.2) 計算之。
- 本條附表建築物種類⑨供公眾使用之建築物之定義，係依據建築法第 5 條規定：「本法所稱供公眾使用之建築物，為供公眾工作、營業、居住、遊覽、娛樂及其他供公眾使用之建築物。」。

第 38 條 (洗手槽)

裝設洗手槽時，以每 45 ㎝長度相當於一個洗面盆。

第 39 條

本規則建築設計施工編第 49 條規定之污水處理設施，其污水放流水質應符合水污染防治法規定。

《函令剴掃》

- 停車場建築物（非附屬停車空間）如屬應設置污水處理設施者，其計算基準，應視其設施服務對象及人數，擇型態相近之建築物用途依建築物污水處理設施設計技術規範之建築物污水處理設施使用人數、污水量及水質參考表計算，或由申請人另行提供計算說明，依個案申請事實認定核處。

第 40-1 條

污水處理設施為現場構築者，其技術規範由中央主管建築機關另定之；為預鑄式者，應經中央環境保護主管機關會同中央主管建築機關審核認可。

第三章 消防設備

【第一節 消防栓設備】

第 42 條（通則）

本規則建築設計施工編第 114 條第❶款規定之消防栓，其裝置方法及必需之配件，應依本節規定。

註 建築設計施工編第 114 條第❶款規定之消防栓為室內消防栓。

第 43 條（材料）

消防栓之消防立管管系，應採用符合中國國家標準之鍍鋅白鐵管或黑鐵管。

註 各類場所消防安全設備設置標準規定：室內消防栓設備之配管材質部分，應符合下列規定之一：❶國家標準 CNS6445 配管用碳鋼鋼管、CNS4626 壓力配管用碳鋼鋼管、CNS6331 配管用不銹鋼鋼管或具同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性者。❷經中央主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管（即 CPVC 管）。（註：國內已有審核認可之 CPVC 管及銅管）

第 44 條（試壓）

消防栓之消防立管管系竣工時，應作加壓試驗，試驗壓力不得小於 14 kg f/ ㎠，如通水後可能承受之最大水壓超過 10 kg f/ ㎠時，則試驗壓力應為可能承受之最大水壓加 3.5 kg f/ ㎠。試驗壓力應以繼續維持 2 小時而無漏水現象為合格。

註 為確保配管能承受因水錘或湧浪作用造成的間歇性高壓，各類場所消防安全設備設置標準規定，室內消防栓設備之消防立管管系竣工時，應做加壓試驗，試驗壓力不得小於加壓送水裝置全閉揚程 1.5 倍以上之水壓。試驗壓力以繼續維持 2 小時無漏水現象為合格。

第 45 條（立管）

消防栓之消防立管之裝置，應依下列規定：

❶管徑不得小於 63 ㎜，並應自建築物最低層直通頂層。

❷在每一樓層每 25m 半徑範圍內應裝置 1 支。

❸立管應裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置。

❹同一建築物內裝置立管在 2 支以上時，所有立管管頂及管底均應以橫管相互連通，每支管裝接處應設水閥，以便破損時能及時關閉。

註 各類場所消防安全設備設置標準中，消防栓分為室內消防栓及室外消防栓。室內消防栓管徑依水力計算配置。但立管與連結送水管共用時，因為需要供應較大的水量供消防搶救之用，其管徑在 100 ㎜以上。第一種消防栓立管管徑在 63 ㎜以上，第二種消防栓立管管徑在 50 ㎜以上。