


BAUHERR : TIEFBAUAMT DES KANTONS LUZERN
OBJEKT : N2 ANSCHLUSS "GROSSHOF"

BOHRPROFIL № 3

VIADUKT N2 WIDERLAGER SÜD
MEERESHÖHE DER KOTE ± 0

MASSTAB 1 : 100

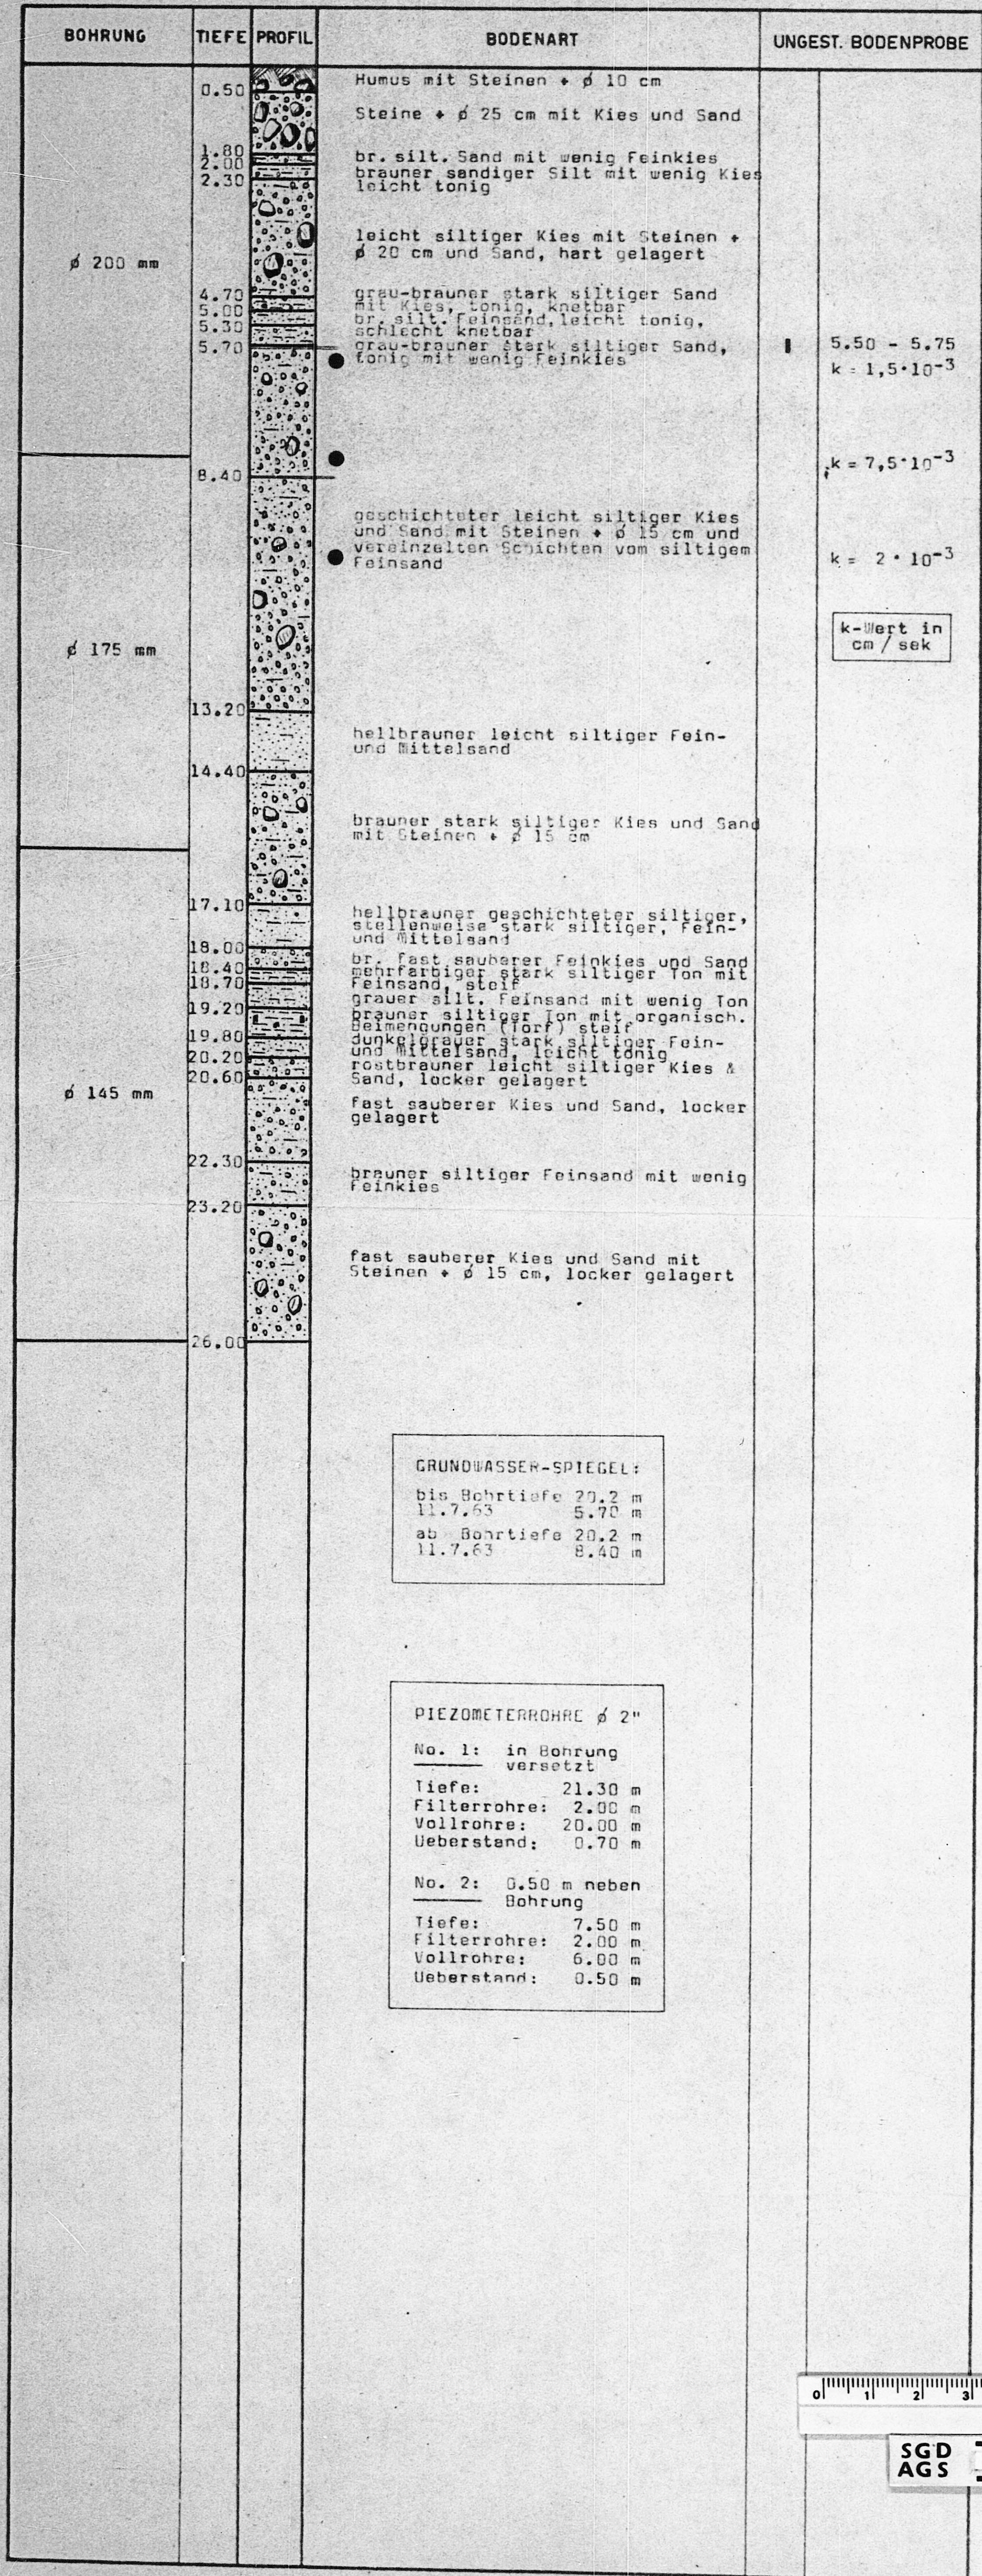

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SGD
AGS 742

LUZERN, 23. Juli 1963


BOHRUNTERNEHMUNG
GEBR. MENGIS DIPL. ING.

BAUHERR : TIEFBAUAMT DES KANTONS LUZERN
OBJEKT : N2 ANSCHLUSS "GROSSHOF"

BOHRPROFIL № 4

UNTERFÜHRUNG LUZERNERSTRASSE UNTER RAMPEN
MEERESHÖHE DER KOTE ± 0

MASSTAB 1 : 100

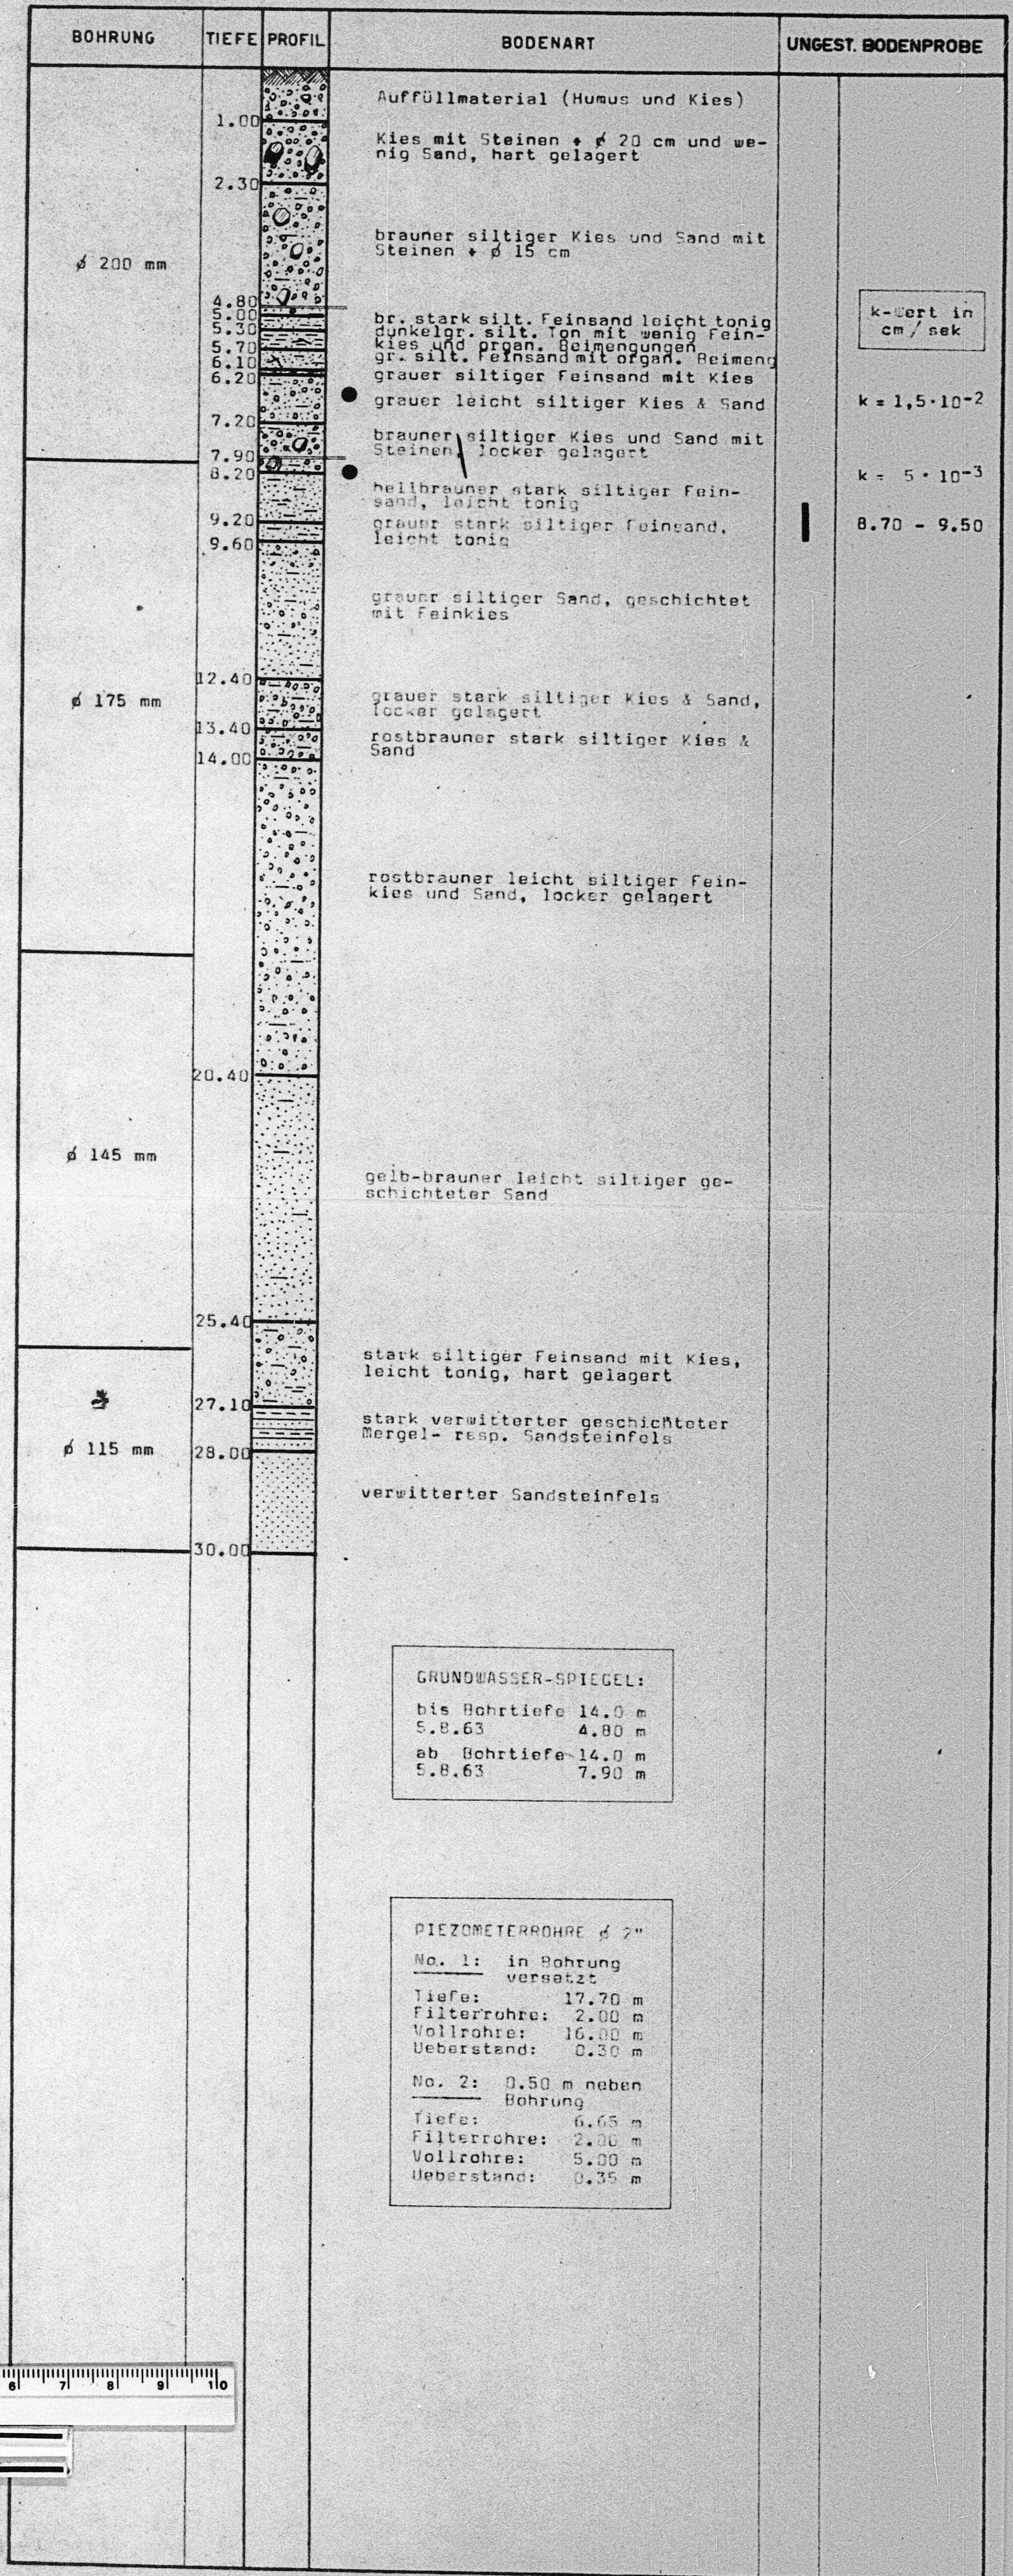

LUZERN, 12. August 1963

BOHRUNTERNEHMUNG
GEBR. MENGIS DIPL. ING.


SGD 250 AGS

Kornverteilung in Summationskurven

Gt. 187 Autobahn Solothurn N1 unterer Kantonsteil

DB 3,4,5,6

LN. 107 ----- LN. 108 ----- LN. 109 ----- LN. 110 -----






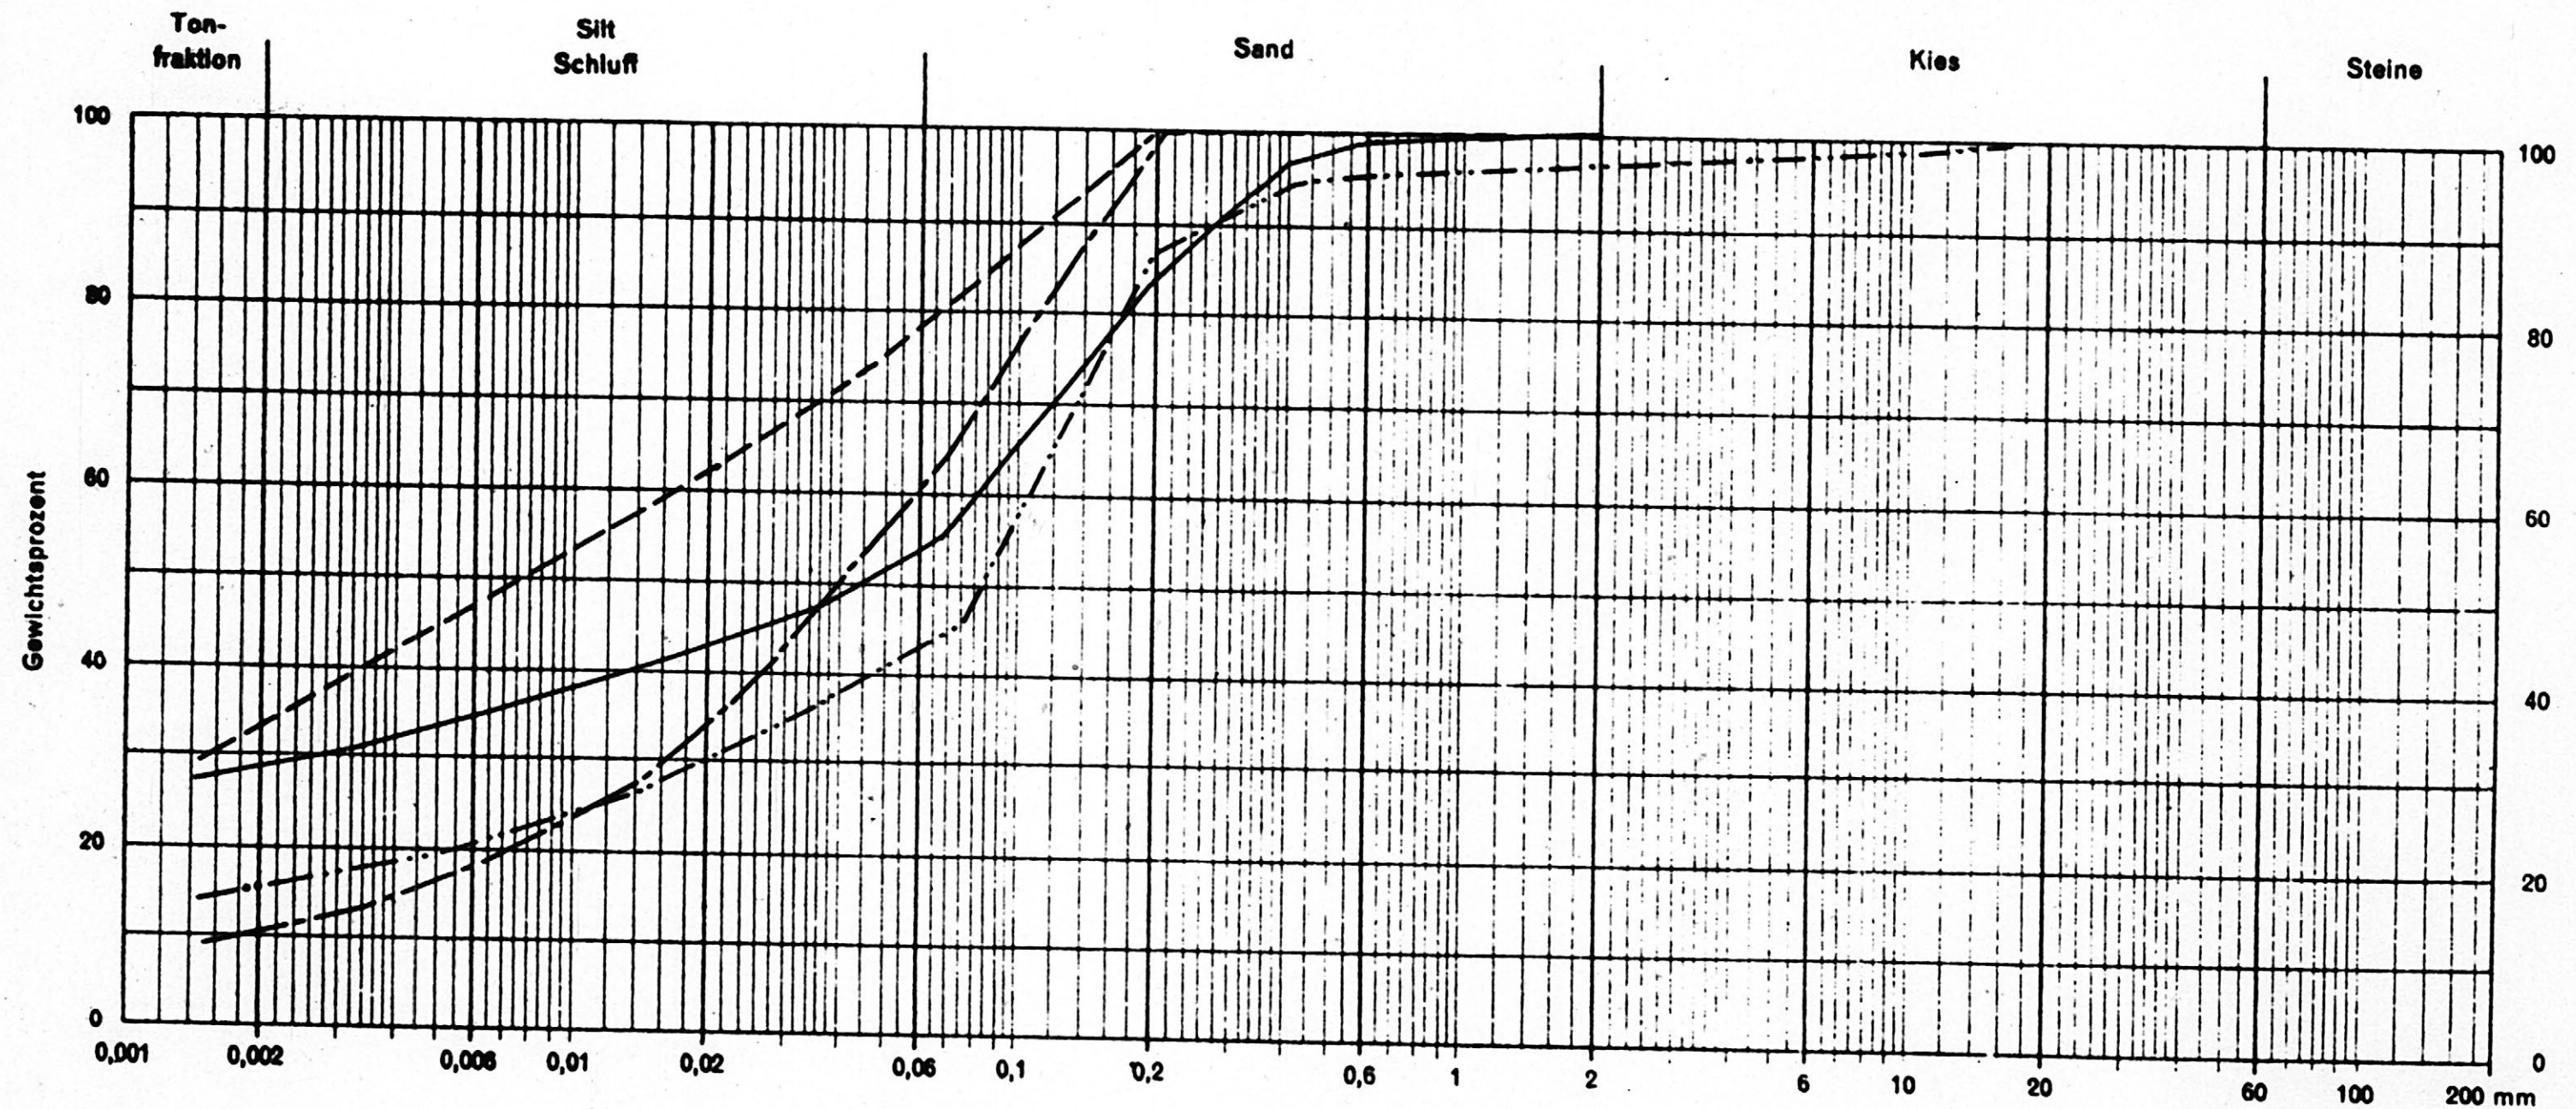


Bern, den 29.9.1962

Geotechnisches Laboratorium
Ingenieurbüro Emch + Berger

Geologische Quer- (1-4) und Längsprofile (5) durch das Molassekohleflöz Riedhof bei Aeugst Kt. Zürich

Entworfen von Dr. A. von Moos, Geologe, Zürich.

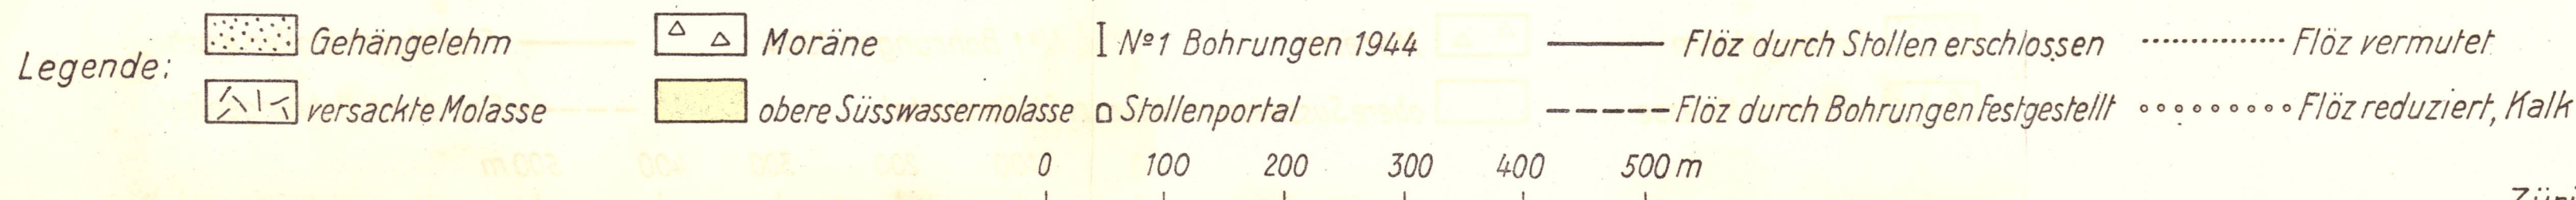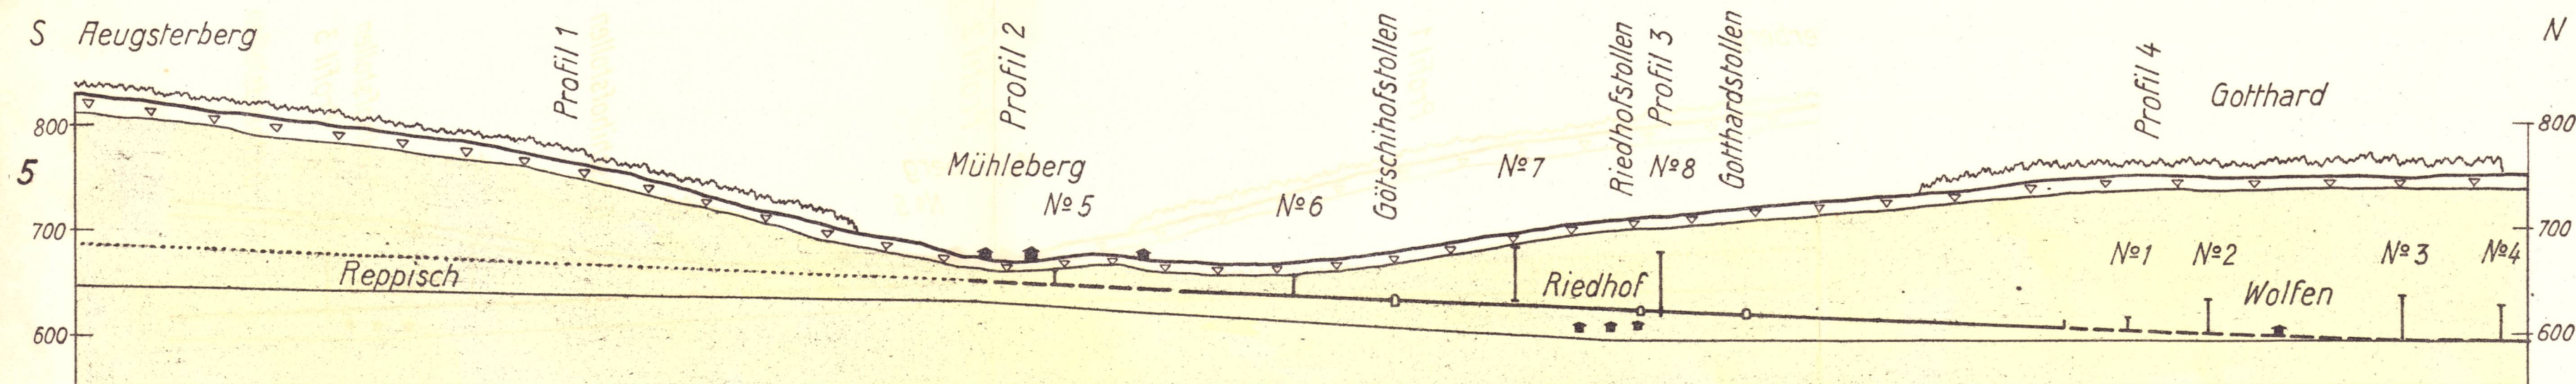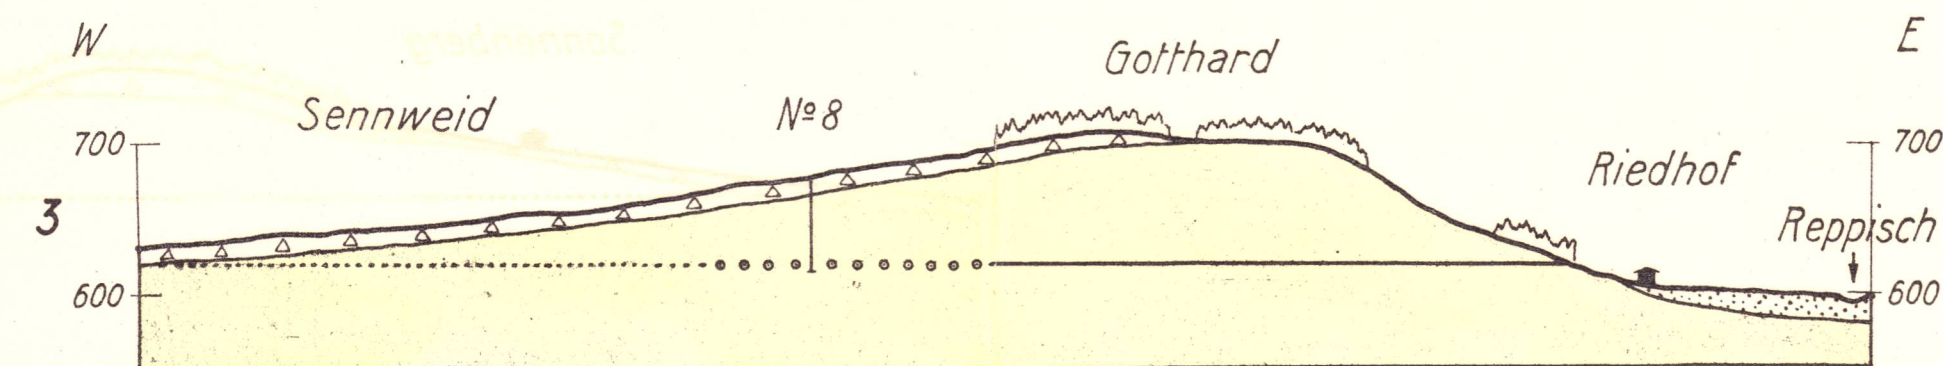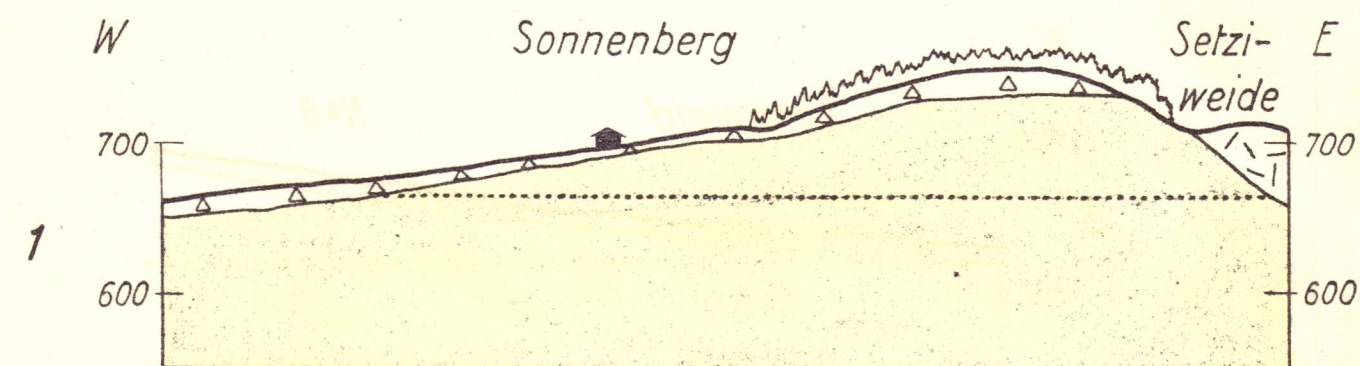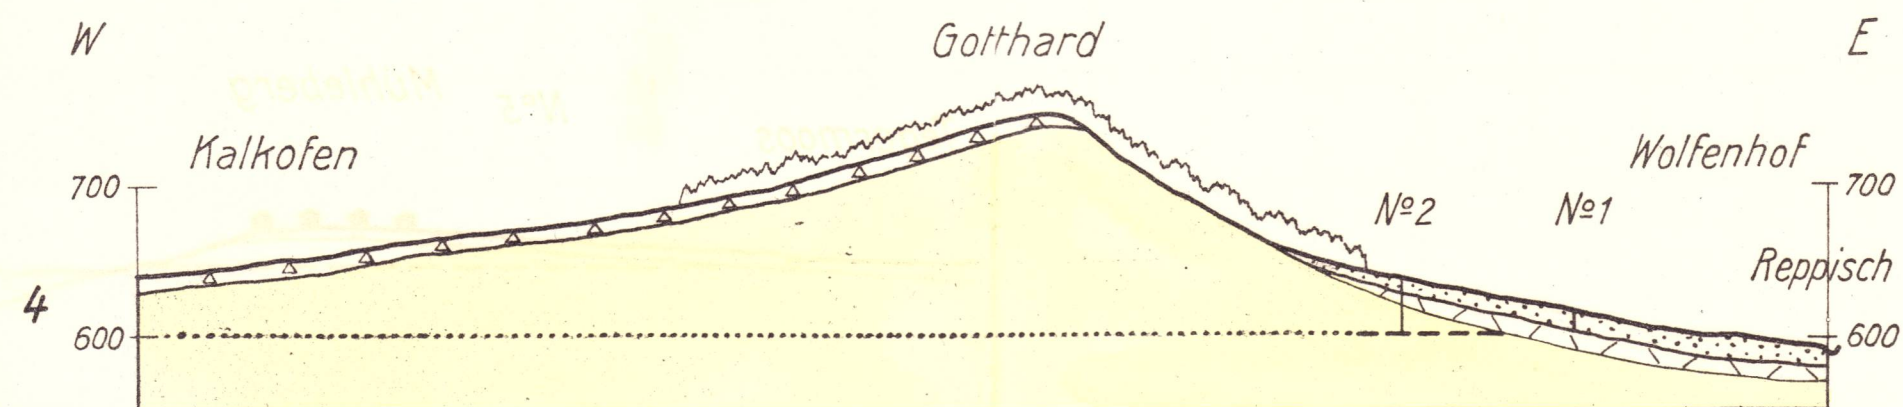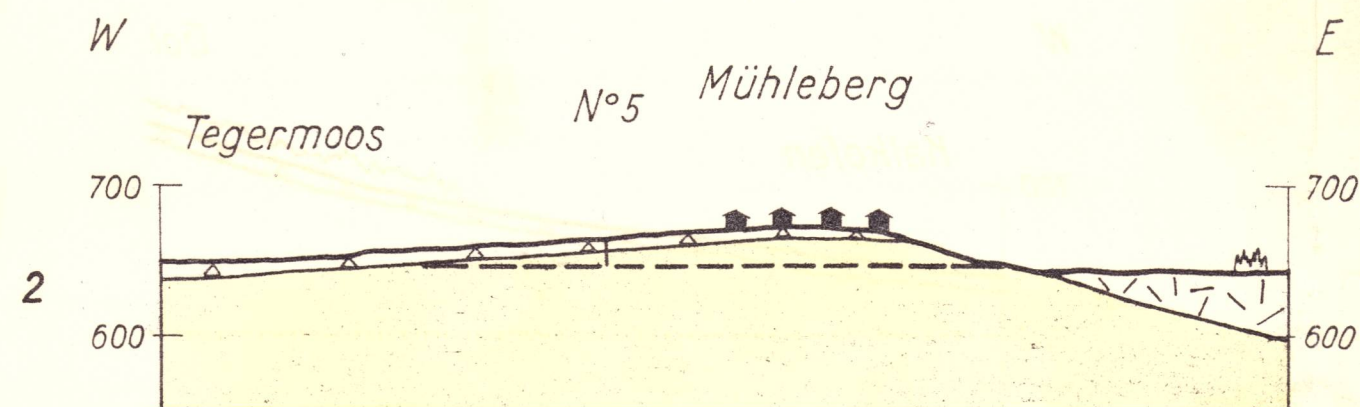

Zürich, den 1. Febr. 1946

ROUTES NATIONALES SUISSES
AUTOROUTE VEVEY-BERNE

N. 12

SECTION 1204 Commune de St. Léger
PRÉ DE LA CHEVRE

AR 1204-059

Passage inférieur du chemin du Pré de la chèvre
Voûtage des 3 ruisseaux du Pré de la chèvre et du
ruisseau du Sécheron.

SITUATION DES SONDAGES DE RECONNAISSANCE



DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DU CANTON DE VAUD

DRESSÉ PAR: LABORATOIRE DE GÉOTECHNIQUE
HENRI B. DE CERENVILLE, ING. CIVIL MSCE, LAUSANNE

	DATE	DESS.	CONTR.
a			
b			
c			
d			
e			
f			

ECHELLE 1:1000

FORMAT 5 x A4

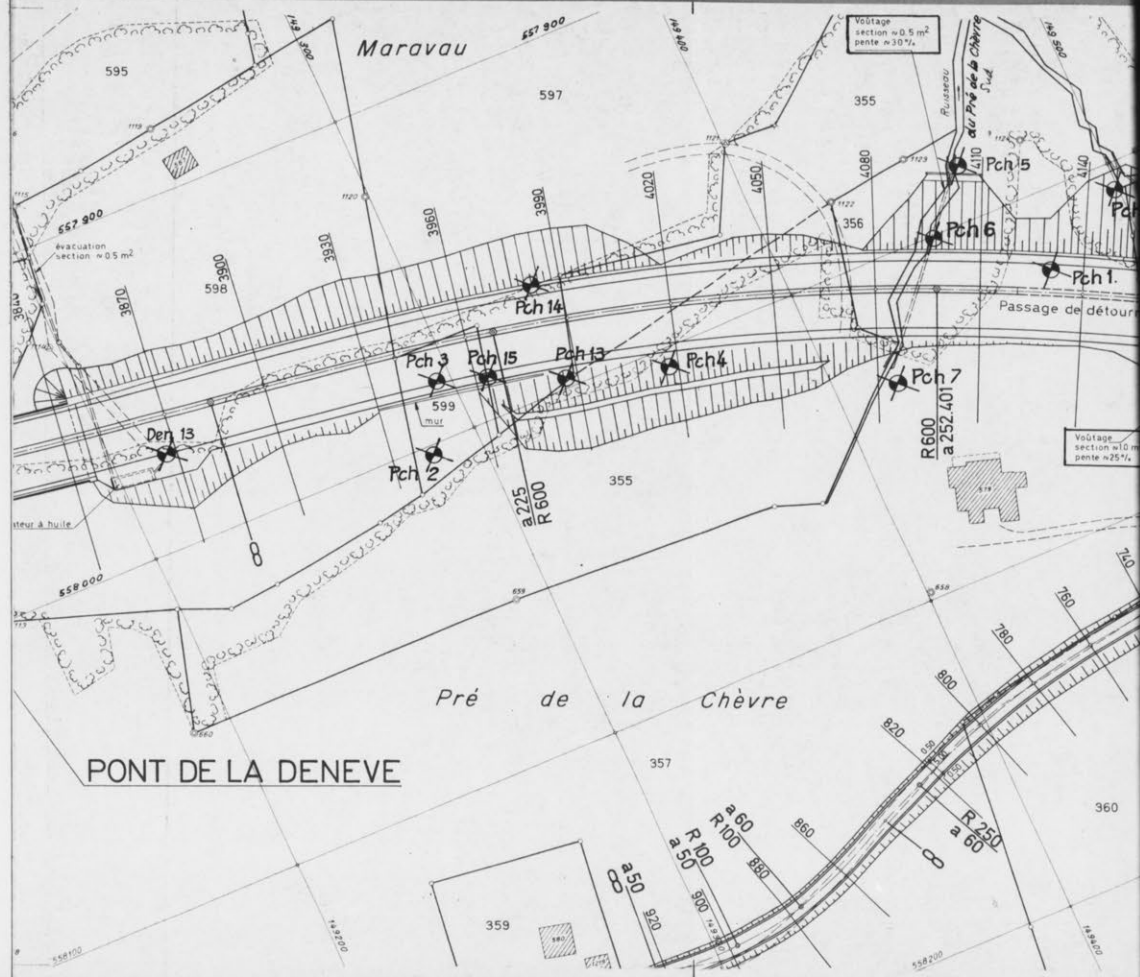

Berner Alpenbahn-Gesellschaft
Bern-Lötschberg-Simplon.

Quartalbericht Nr. 10

an das

eidgenössische Post- und Eisenbahndepartement

über den


Stand der Arbeiten

der

Berner Alpenbahn (Frutigen-Brig)

am

31. März 1909.



BERN

Selbstverlag der Gesellschaft
1909.

Ort	Anlage in Betrieb seit	Geologische Formation	Tiefe	Druck in bars	Speichervolumen Mio Nm ³		Maximale Entnahme Mio Nm ³ /d	Bohrungen P Produktion- K Kontroll-	Art des gespeicherten Gases
					Total	Arbeitsgas			
Beynes	1956	Wealden	405	28 - 46	320	150	1 (250000 Nm ³ /h)		Stadtgas
Lussagnet	1958		600		800	300	5		Erdgas Lacq
St. Illiers	1965	Sequan "Sables Clos"	470	40 - 70	840 (1000)*	180 (500)	2,5 - 4		Erdgas (FG) H'R'Mel
Chémery	1968	Permotrias	1100		580	120 (500)	3,5	9 P, 13 K	Erdgas Lacq
Velaine - Sous-Aunence	1970		480	30 - 50	800	350		10 P, ? K	Erdgas Groningen
Vernon Cercueil Sennely	Projekt								
Engelbostel	1955	Wealden	200		230	60	1,5	13 P, 12 K	Stadtgas Hannover
Hähnlein	1960				200	100	2,3	18 P, 12 K	Stadtgas Darmstadt
Reitbrook		"Neuengammer Sande"			37 (200)	10 (130)	0,2		Stadtgas
Eschenfelden		Muschelkalk-Sandstein	600	50	300	150	3	14 P, 3 K	Stadtgas später Erdgas
Pliening (München)			270		10 (200)				aus USSR
Mürsbach	Projekt			vorgesehen					

*) im Endausbau

Die beiden unverrohrten Bohrungen in den Punkten No. 1 und 2 von 6.0 m, bzw. 8.1 m Tiefe haben die vorhin geäußerte Vermutung bestätigt, haben sie doch ziemlich ähnliche Bodenverhältnisse ergeben. Insbesondere zeigten sie, dass die vermutete, oberflächliche Torfschicht sowie der darunterliegende torfhaltige, leicht tonige Silt mit Sand in beiden Punkten etwa gleich tief reichen, nämlich bis in ca. 2.2 m, bzw. 2.5 m unter Terrain. Daneben ergaben sie ab rund 5 m Tiefe nochmals eine vorwiegend torfige Zone, die in beiden Punkten mit rund 0.3 m, bzw. 1.0 m Dicke ziemlich ungleich stark war. Auf eine Beschreibung der übrigen weichen Bodenschichten wird hier verzichtet; hierzu sei ausdrücklich auf die Bohrprofile in Plan No. 8800-1 verwiesen.

Grundwasser

Grundwasser wurde in beiden Bohrungen getroffen, und zwar in rund 0.8 m Tiefe. Die Spiegel stimmen ungefähr mit den entsprechenden Bachwasserspiegeln überein.

Foundationsverhältnisse

=====

Wie uns Herr Ing. Bonzanigo mitteilte, ist vorgesehen, den neuen Bachdurchlass, der etwas neben den alten zu liegen kommt, als geschlossenen Eisenbetonrahmen auszubilden, der vorfabriziert werden soll. Eine solche Konstruktion ergibt bei Berücksichtigung der Entlastung infolge Aushub keine zusätzliche Beanspruchung des Untergrundes, sodass trotz der weichen Bodenschichten praktisch keine Setzungen zu erwarten sind. Immerhin empfehlen wir Ihnen, die torfhaltigen Oberflächenschichten wie vorgesehen zu entfernen und bis zur Fundationskote durch Magerbeton zu ersetzen. Magerbeton ist hier einem Kieskoffer vorzuziehen, da dieser auf dem weichen Untergrund kaum genügend verdichtet werden könnte.

Da der Aushub für den Durchlass bis rund 1.5 m unter das Grundwasser reichen wird, ist während des Baues eine Wasserhaltung nötig. Diese wird hier am besten im Schutze von leichten Spundwänden ausgeführt, da diese zugleich der Sicherung der Baugrubenwandungen dienen können. Die Spundwände sollten im Minimum ca. 1 m unter die Baugrubensohle reichen.

LOSINGER + CO AG
Laboratorium


ppa. Locher
(ppa. H.G.Locher)

Beilagen:

Plan No. 8800-1: Situation und
Schnitt A-A

Fig. No. 8800-2: Kornverteilungskurve


Bern, den 30. August 1968 /642/Hn/ga/8800

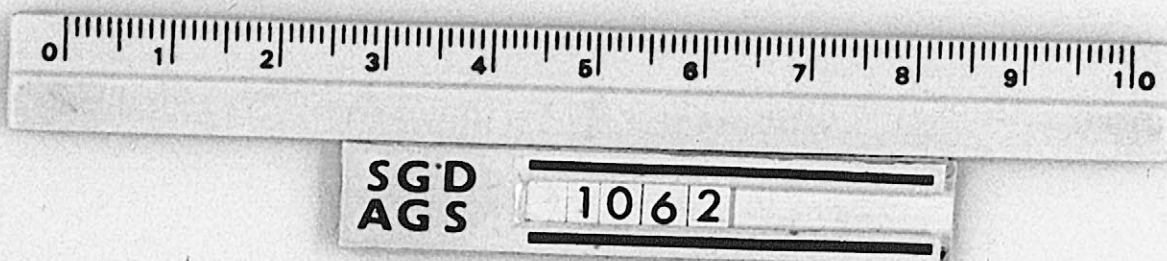

B E L E G B L A T T

Titel	1 Erweiterung Bahnhof Killwangen-Spreitenbach										65	66	72	79	80	440	Selektion SGD-Nr.									
Auftraggeber	SBB, Kreis III																									
Dokument- zusammen- setzung	Bericht	Auszug	Notiz	Anzahl Seiten	Abbildungen im Text	Graphika, als Beilage oder allein	Tafeln	Tabellen	Diagramme	Fotografien	Situations- Karte Masstab 1:1000	geologische Bohr- Profil Masstab 1:50	Karte Masstab	Profil Masstab									Dünnschliffe, Anschliffe	Handstücke, Proben	Bohrkerne, Bohrproben	Originalnummer oder -kennzeichen des Dokumentes Plan Nr.58838, 66011-46,13,15 bis 24,27,30-35, 38 (Sondierbohrung- en Nr.101-120)
Geogr.Lage	(Koordinaten) (oder Gebiet)*																									
Autor	Elektro-Watt AG,ZH / Jäckli,H.										Datum 004966															
Kartenblatt	1070		1070		1070																					
Km-Netz	668 254		669 254		669 253																					
Geologie	120 60 100		120 60 100		120 60 100																					
Verfügbarkeit	-0		-0		-0																					
SGD-Nr.	440		440		440																					
Anzahl Karten	1		2		3																					
Standort	SGD																									
Verfügbarkeit	frei Verfalldatum:																									

*bitte wenden!

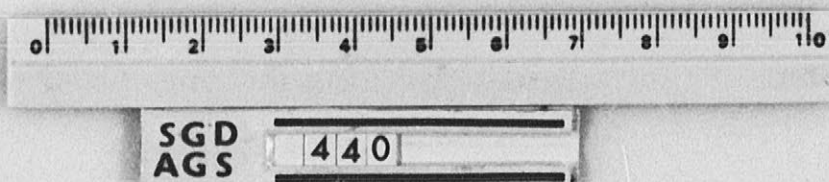

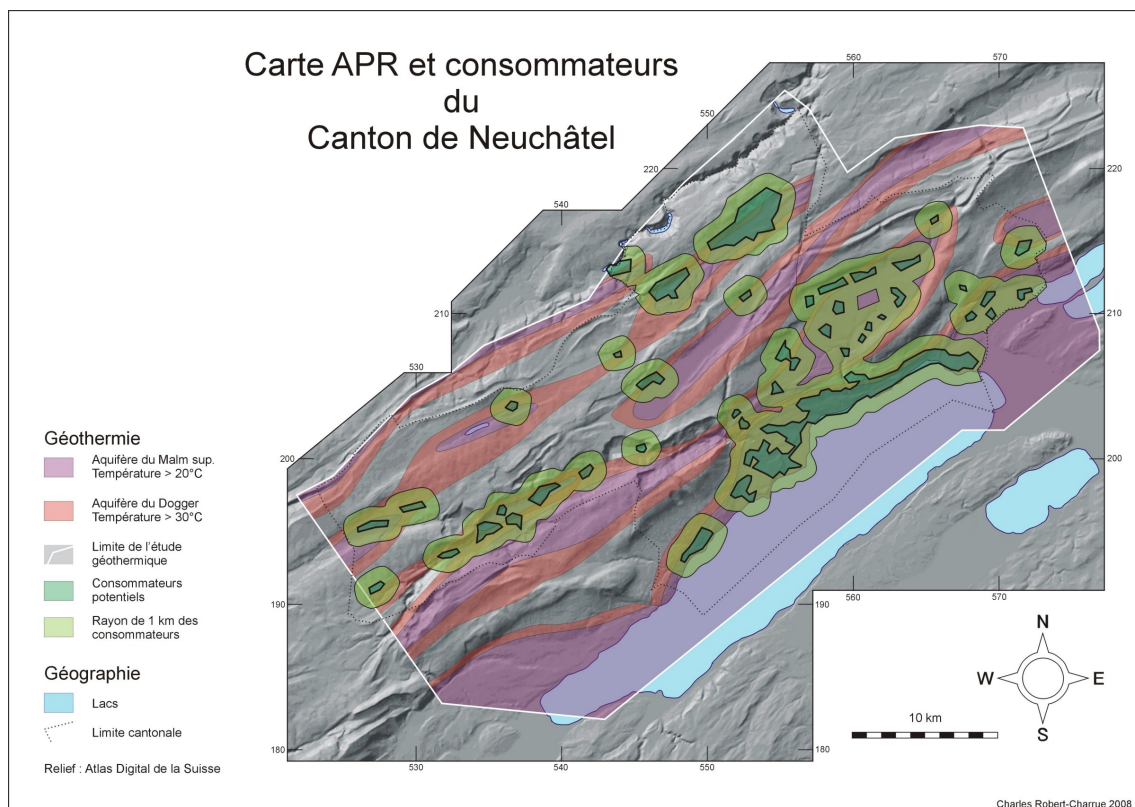


Figure 5.18. Carte des consommateurs potentiels combinée au potentiel géothermique théorique du Malm et du Dogger (voir Annexe 5.8).

La carte des consommateurs combinée au potentiel géothermique (Fig. 5.18) ne doit pas être utilisée de manière unilatérale. On cherchera plutôt à atteindre les structures de bas de rampe, généralement le plus au Sud-est possible, et à éviter les effets du karst et des réseaux de conduits. Pour assurer une meilleure perméabilité régionale les zones hautement fracturées constitueront un avantage. Les accidents verticaux profonds permettront éventuellement l'interception de remontées de fluides chauds.

En cas de développement d'un site résidentiel ou industriel entièrement nouveau, il existe des zones où l'aquifère du Dogger serait plus profond et donc plus chaud.