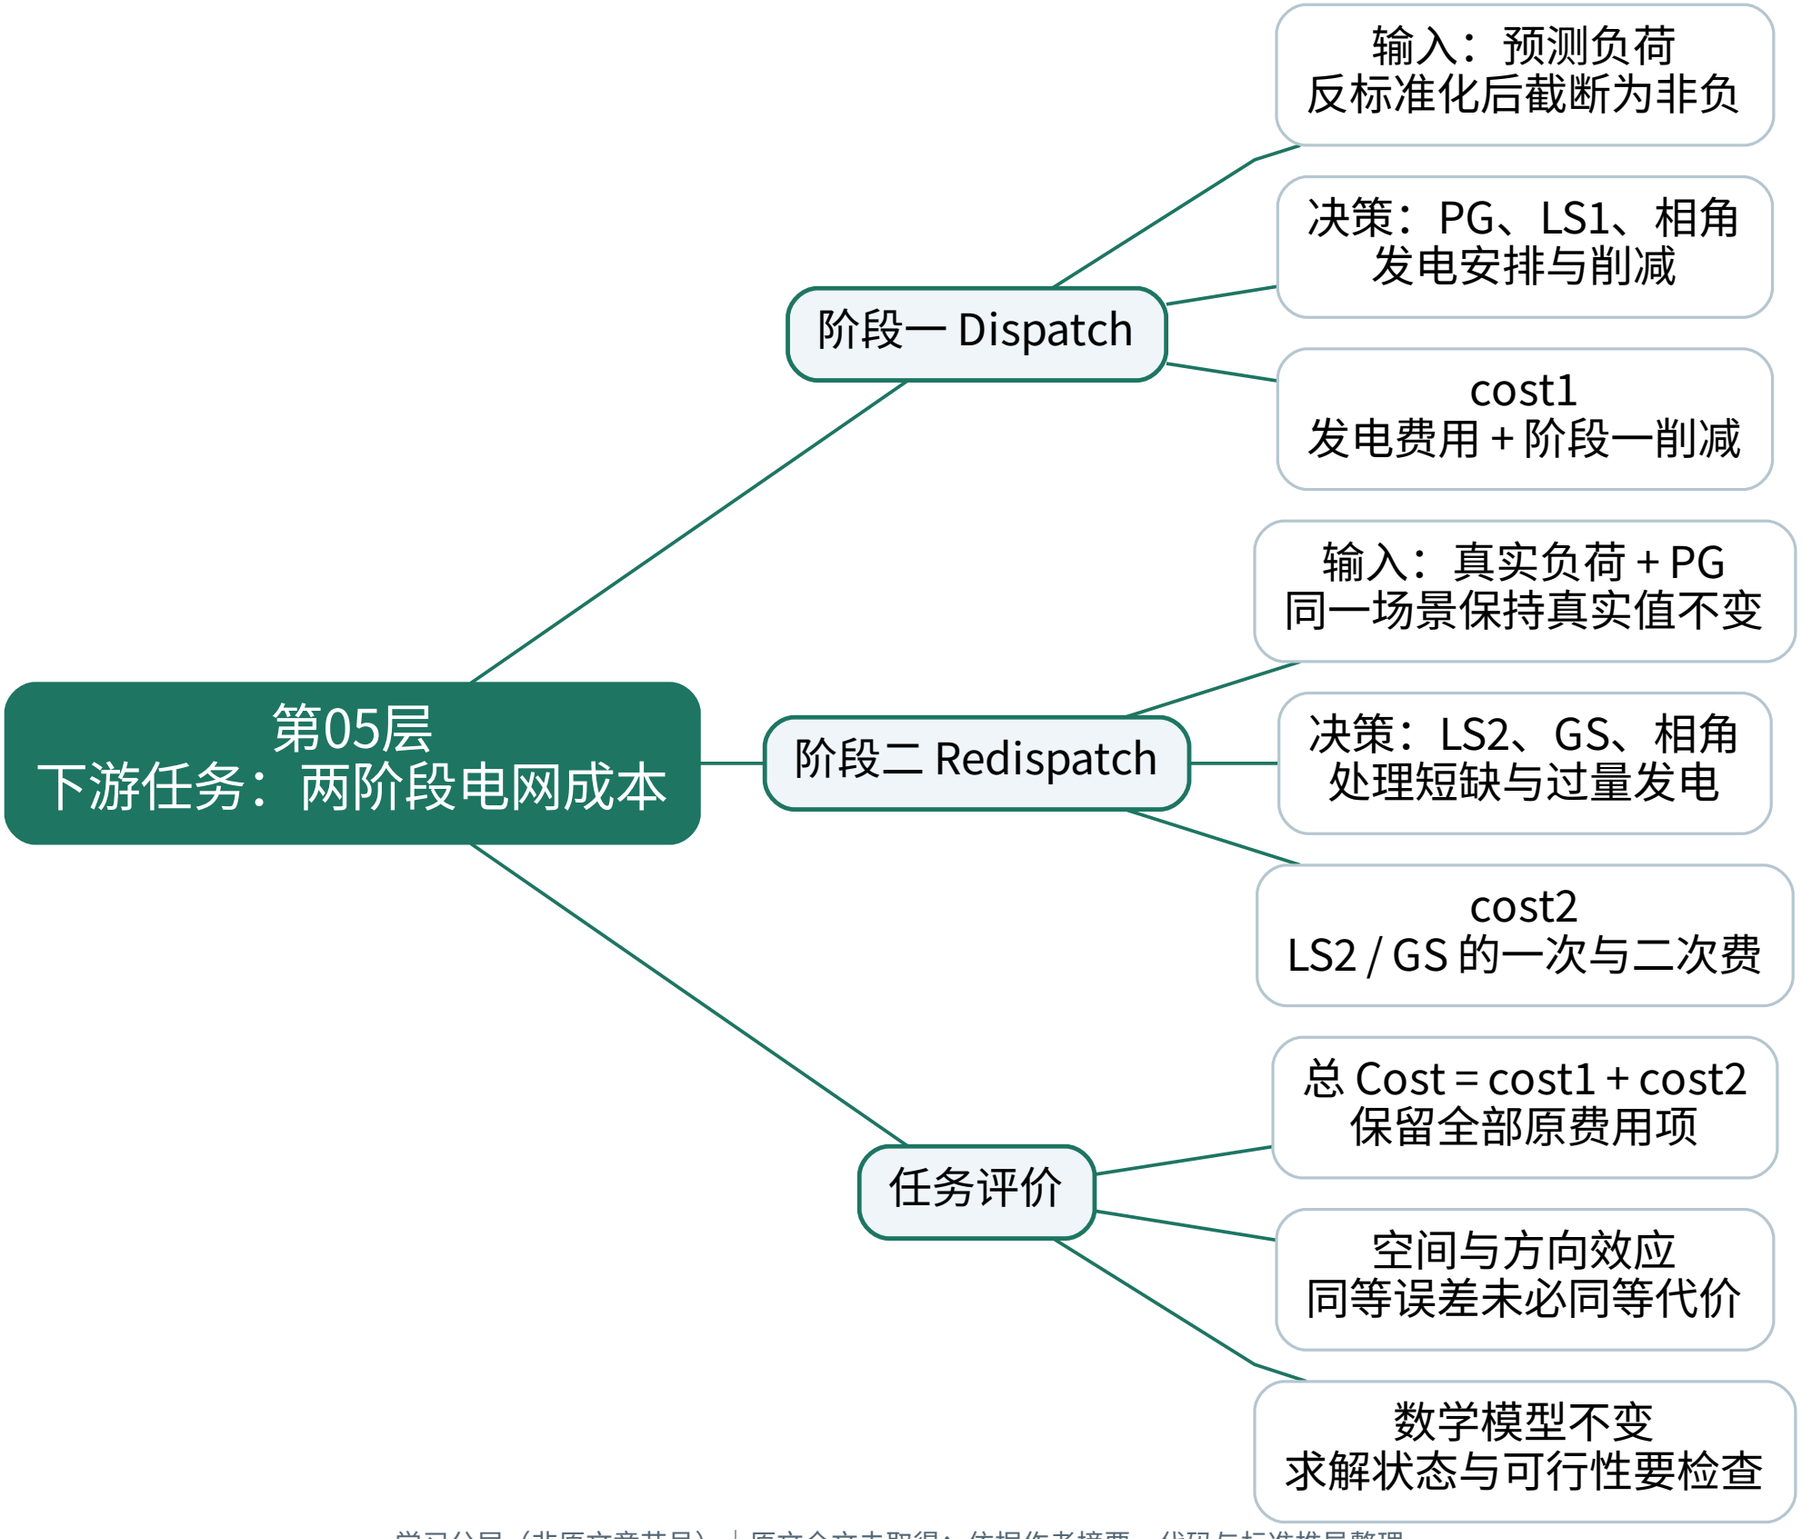

第05层
下游任务：两阶段电网成本
阶段一 Dispatch
输入：预测负荷
反标准化后截断为非负
决策：PG、LS1、相角
发电安排与削减
cost1
发电费用 + 阶段一削减
阶段二 Redispatch
输入：真实负荷 + PG
同一场景保持真实值不变
决策：LS2、GS、相角
处理短缺与过量发电
cost2
LS2 / GS 的一次与二次费
任务评价
总 Cost = cost1 + cost2
保留全部原费用项
空间与方向效应
同等误差未必同等代价
数学模型不变
求解状态与可行性要检查