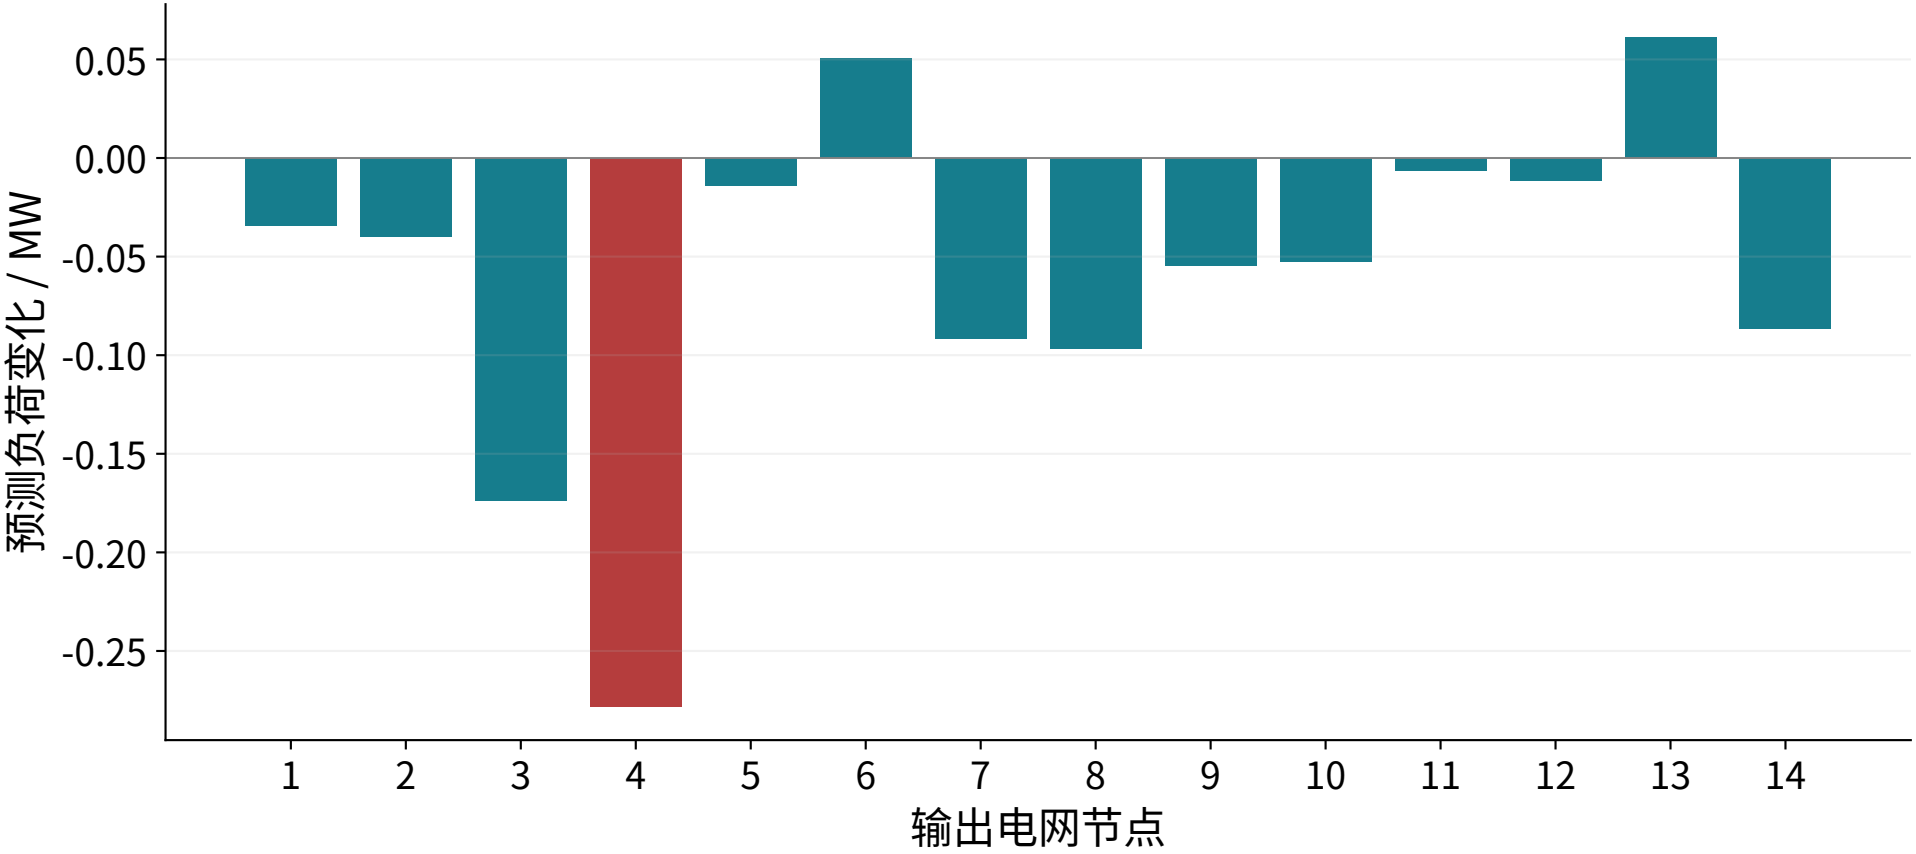
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
预测负荷变化 / MW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
输出电网节点