
경기형 학교시민교육 100인 토의 플로어플랜 (v0.2)

경기도교육청 조원청사 신관 1층 로비 · 원탁 13개(12+예비 1) · 테이블당 8명 · 신관 1층 도면(PL-001, 1/150) 기준 · 로비 약 35m×8.6m

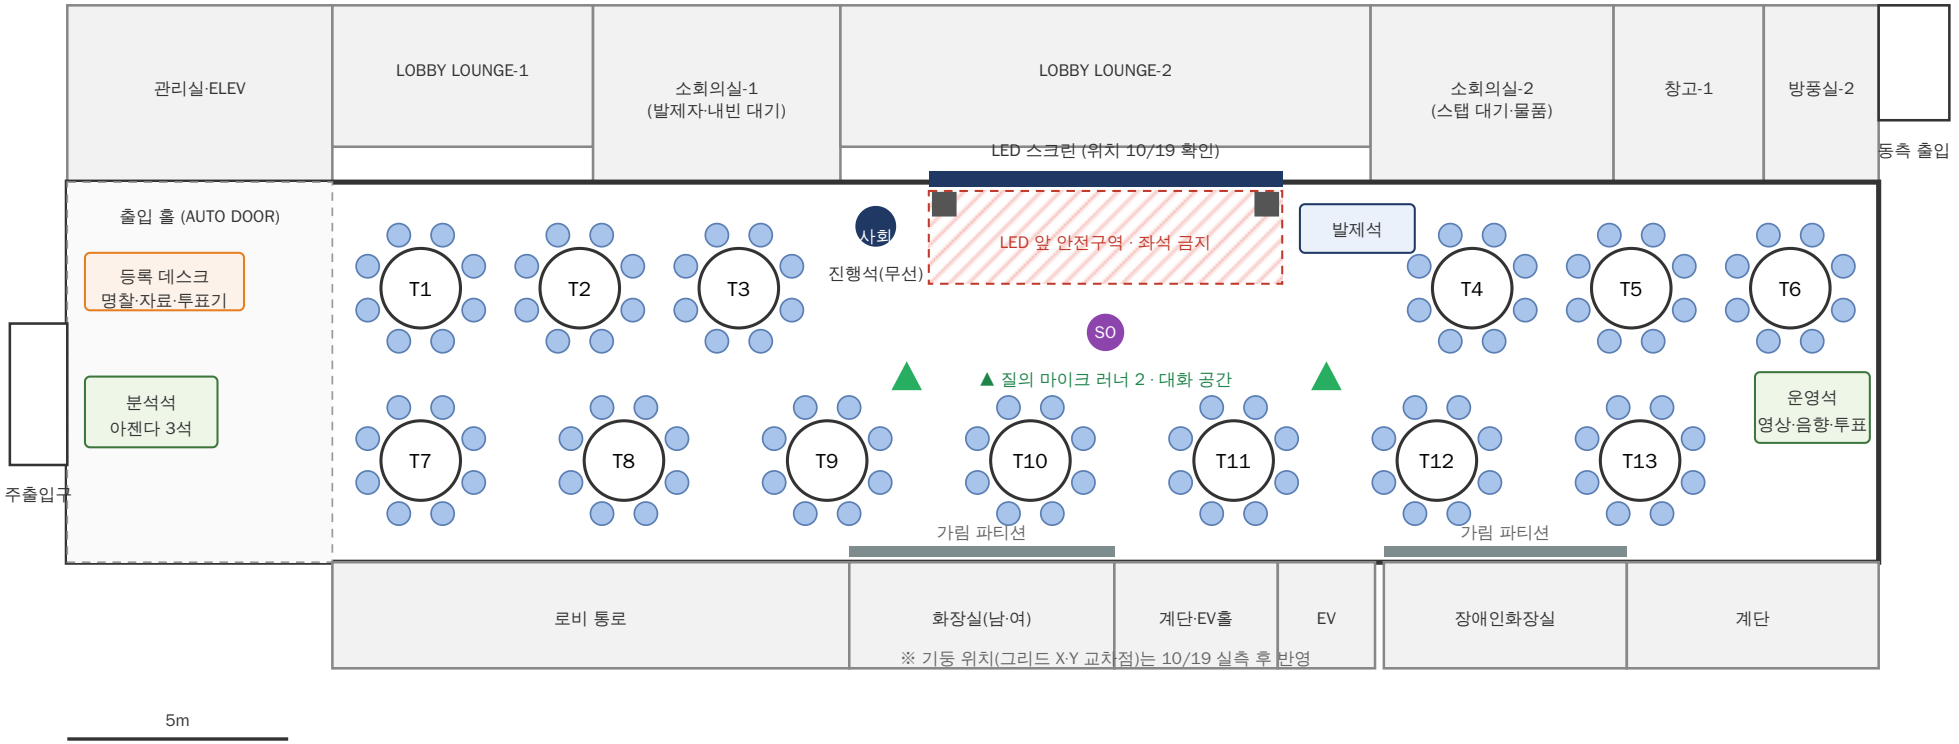

플로어플랜 배치 설명

v0.2 · 2026. 10. 13. · 코리아스픽스 숙의공론컨설팅본부

구분	배치	장비·인력
공간	신관 1층 로비(Y4~동측 벽 약 35m × 북측 회의실~남측 코어 약 8.6m). 서측 출입 홀(AUTO DOOR)·동측 방풍실 2곳 출입	도면 PL-001 기준 추정 치수
LED·대화 공간	북측 중앙(LOBBY LOUNGE-2 앞)에 LED 가정. 앞 안전구역은 비우고, 그 앞을 사회·발제·전체토의 대화 공간으로 사용	사회 무선 1 · 발제 유선 1·무선 1
원탁 13	북측 열 6개(대화 공간 좌우 3개씩) + 남측 열 7개. 테이블당 8명(12개 사용·1개 예비). 열 간 통로 약 1m	노트북·무선투표기 · 소그룹 퍼실
등록·분석	서측 출입 홀에 등록 데스크와 아젠다(분석)석. 등록 → 테이블 안내 → 착석, 입·퇴장 동선 분리	리셉션 · 아젠다 3석
운영석	동측 끝(T6 아래). 스크린 측면 시야, 동측 출입·창고와 가까워 장비 반입 용이	마마미디어 스위처·노트북 · 유선 LAN·공유기
부속 공간	소회의실-1: 발제자·내빈 대기 / 소회의실-2: 스탭 대기·물품 / 남측 화장실·장애인화장실 앞 가림 파티션	사용 허가 교육청 확인
음향	대화 공간 좌우 메인 스피커. 로비가 길어(35m) 동·서 끝 보조 스피커 필요 가능성	10/19 울림 점검

※ LED 실제 위치·크기, 기둥, 콘센트·랜 포트, 로비 라운지 가구 이동 가능 여부는 10/19(월) 10:00 마마미디어 동행 답사에서 확인 후 v0.3 반영

※ 남측 열과 코어(화장실·EV) 사이 통로 폭 확보 필요 — 실측 결과에 따라 원탁 지름(1.8m) 또는 열 배치 조정

※ 로비가 길어 양 끝 테이블(T1·T6·T7·T13)에서 스크린 거리 약 15m — 보조 모니터 필요 여부 검토