


마포구청장-청년 정책대화 플로어플랜 (초안)

마포중앙도서관 6층 세미나실 · 원탁 6개 · 구청장·소관부서 플로어 착석 구도 · 개념도

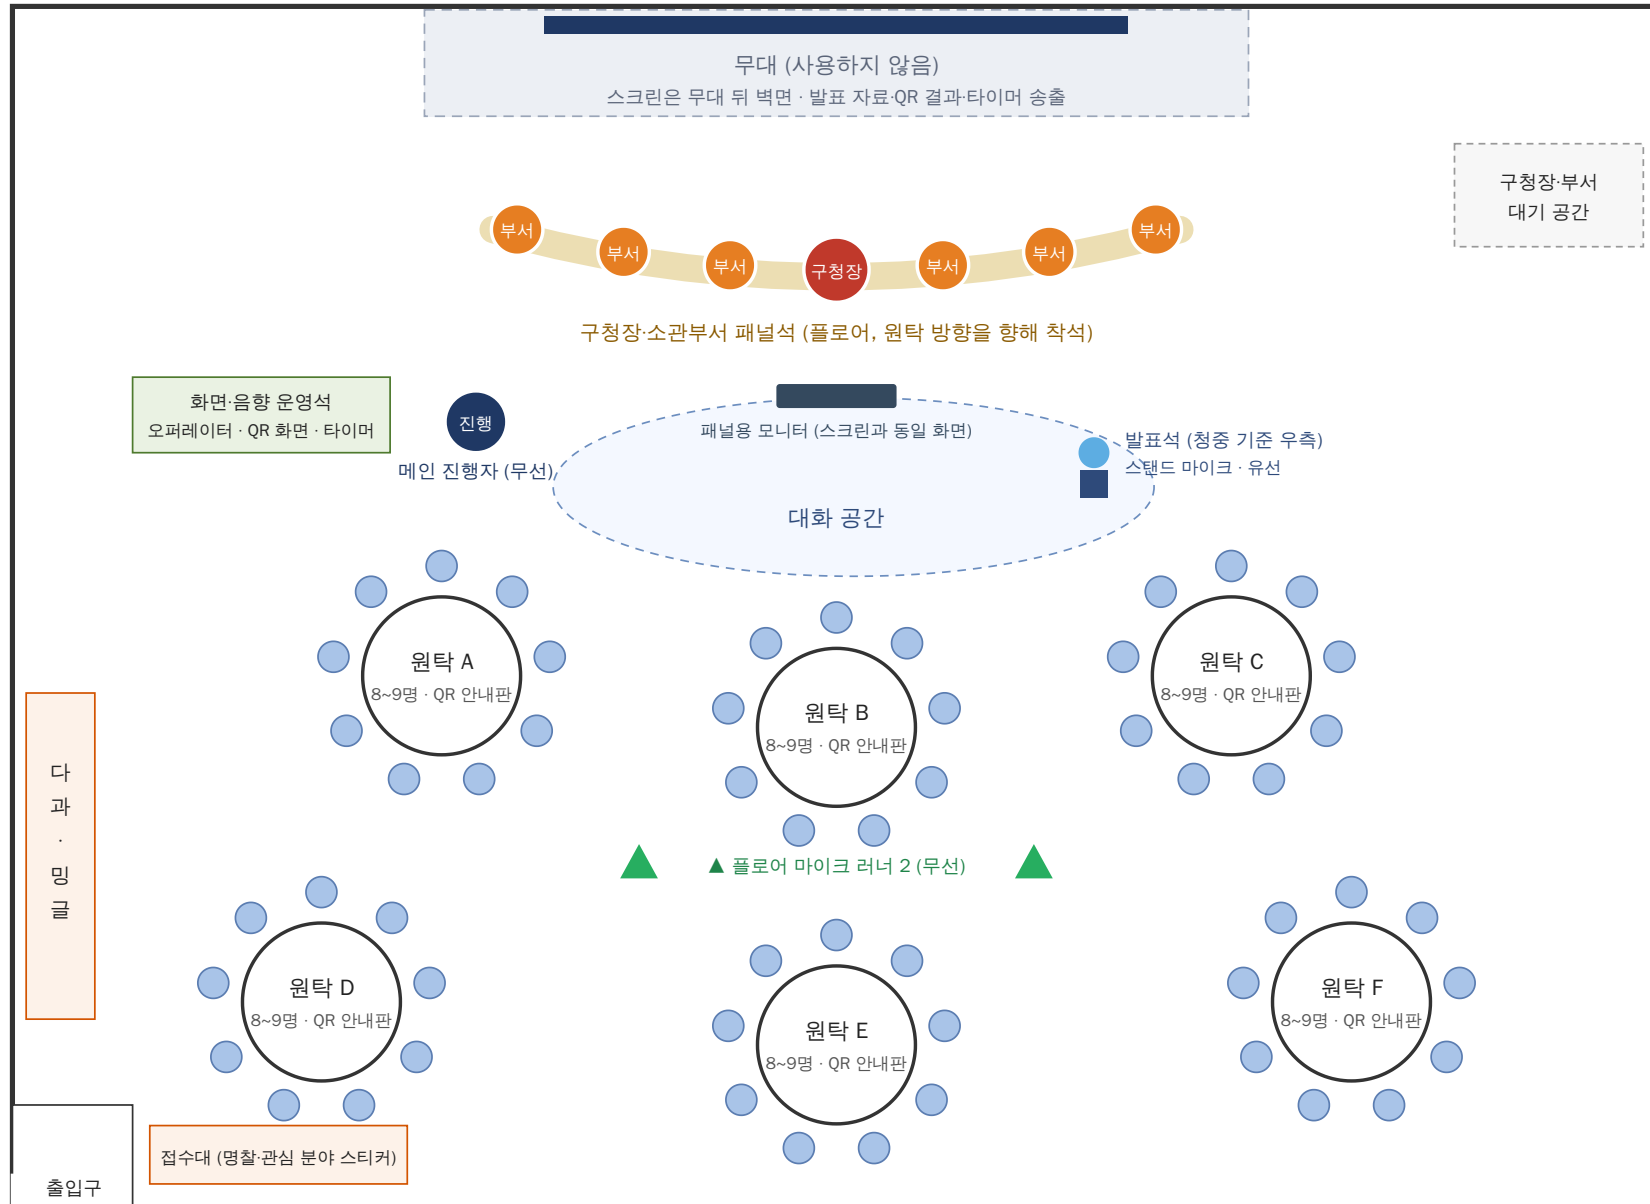

플로어플랜 배치 설명

구분	배치	마이크(6개 기준)
패널석	무대에 오르지 않고 플로어 앞쪽에 구청장(중앙)과 소관부서 담당자(양옆)가 원탁을 향해 반원형으로 착석. 정책대화 순서대로 소관부서를 중앙 가까이 배치	구청장 무선 1, 소관부서 공용 유선 1
대화 공간	패널석과 원탁 사이 빈 공간. 발표석은 청중 기준 우측에 배치해 패널석과 원탁 모두에서 보이도록 함. 구청장 앞에 스크린과 같은 화면을 띄우는 패널용 모니터 설치(발표 자료·QR 결과 확인용)	발표석 유선 1
원탁 6개	앞줄 3(A·B·C), 뒷줄 3(D·E·F)을 대화 공간을 둘러싸는 부채꼴로 배치. 원탁당 8~9명, 정책네트워크는 원탁별 1~2명 분산	플로어 무선 2(마이크 러너)
진행자·운영석	패널석 왼쪽 앞. 진행자 바로 옆에 화면·음향 운영석(오퍼레이터)을 두어 화면 전환·타이머·QR 결과를 진행 흐름에 맞춰 즉시 송출	진행자 무선 1
스크린	무대 뒤 벽면. 발표 자료·QR 의견 결과·단계별 타이머 송출(패널석이 가리지 않도록 높이 확인)	—
기타	출입구 쪽 접수대·다과(사전 Mingul 공간 겸용), 패널 측면 구청장·부서 대기 공간	—

- ※ 무선 4(진행자·구청장·플로어 2) + 유선 2(소관부서·발표석) = 6개. 유무선 수량 확인 후 조정
- ※ 세미나실 실측 치수·출입구·콘서트 위치는 확인 전이므로 배치 비율은 개념도 수준. 현장 답사 후 확정
- ※ 뒷줄 원탁(D·E·F)에서 패널석·스크린 시야 확보 여부 리허설 때 확인
- ※ 패널용 모니터(대형 TV 또는 모니터 1대)·HDMI 분배기 보유 여부 도서관 확인 필요, 운영석 앞쪽 배치에 따른 전원·케이블 동선 확인